

Power Systems

IBM Power E1050(9043-MRX) 설치



참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 v 페이지의 『안전 주의사항』, 41 페이지의 『주의 사항』, IBM 시스템 안전 주의사항 매뉴얼, G229-1110 및 G229-9054, IBM 환경 주의사항 및 사용자 안내서, Z125-5823의 정보를 읽으십시오.

목차

안전 주의사항.....	v
IBM Power E1050(9043-MRX) 설치.....	1
랙 기반 서버 설치.....	1
랙 장착형 서버 설치를 위한 전제조건.....	1
서버에 대한 자원 명세 완료.....	1
위치 판별 및 랙에 장착 하드웨어 연결.....	2
시스템 새시의 뒷면에서 운송용 커버 제거.....	4
4명의 사용자를 사용하여 서버 설치.....	4
3명의 사용자를 사용하여 서버 설치.....	5
케이블 관리 브래킷 설치.....	7
랙에 시스템 설치.....	8
제거한 구성요소 교체.....	12
서버 케이블링 및 콘솔 설정	15
서버 케이블링 및 확장 장치 연결.....	21
서버 설정 완료.....	22
독립형 서버 설치.....	24
독립형 서버 설치를 위한 전제조건.....	24
서버를 설치 사이트로 이동.....	24
독립형 서버에 대한 자원 명세 완료.....	24
서버 케이블링 및 콘솔 설정	25
서버 설정 완료.....	31
미리 설치된 서버 설정.....	33
사전 설치된 서버 설치를 위한 전제조건.....	33
미리 설치된 서버에 대한 자원 명세 완료.....	34
사전 설치된 서버에서 운송용 브래킷 제거 및 전원 코드와 배전 장치(PDU) 연결.....	34
콘솔 설정.....	34
케이블 관리 암(arm)을 통한 케이블 경로 지정 및 확장 장치 연결.....	36
서버 설정 완료.....	37
주의사항.....	41
IBM Power 서버의 내게 필요한 옵션 기능.....	42
개인정보처리방침 고려사항.....	43
상표.....	43
전자파 방출 주의사항.....	43
A등급 주의사항.....	43
B등급 주의사항.....	47
이용 약관.....	49

안전 주의사항

이 안내서 전체에 안전 주의사항이 인쇄되어 있습니다.

- **위험** 주의사항은 치명적일 수 있거나 인체에 극도로 위험한 상황에 대해 주의를 환기시킵니다.
- **경계** 주의사항은 일부 기존 상태로 인해 인체에 위험할 수 있는 상황에 대해 주의를 환기시킵니다.
- **주의** 주의사항은 프로그램, 장치, 시스템 또는 데이터의 손상 가능성에 대해 주의를 환기시킵니다.

세계 무역 안전 정보

일부 국가에서는 자국어로 제공할 제품 서적에 안전 정보를 포함시키도록 규정하고 있습니다. 귀하의 국가에 이 요구사항이 적용되는 경우에는 안전성 정보 문서를 제품과 함께 운송하는 관련 간행물 패키지(서적, DVD 또는 제품 일부)에 포함하여 제공합니다. 이 문서에는 미국 영어 소스에 대한 참조와 함께 자국어로 된 안전 정보가 포함되어 있습니다. 미국 영어 출판물을 사용하여 이 제품을 설치, 운영 또는 서비스하기 전에 먼저 관련된 안전 정보 문서를 숙지해야 합니다. 또한 미국 영어 출판물의 안전 정보를 명확하게 이해하지 못하는 경우에도 안전 정보 문서를 참조해야 합니다.

안전성 정보 문서를 교체하거나 추가로 요청하고자 하는 경우에는 전화(IBM Hotline: 1-800-300-8751)로 문의하십시오.

독일 안전 정보

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

레이저 안전 정보

IBM® 서버는 레이저 또는 LED를 활용하는 광학 기반의 I/O 카드 또는 피처를 사용할 수 있습니다.

레이저 준수

IBM 서버를 IT 장비 랙의 내부 또는 외부에 설치할 수 있습니다.



위험: 시스템에서 또는 시스템 주변에서 작업 중인 경우 다음의 예방 조치를 따르십시오.

전원, 전화 및 통신 케이블에서 나오는 전기 전압 및 전류는 위험합니다. 감전 위험을 방지하기 위해 IBM에서 전원 코드를 제공하는 경우 IBM에서 제공한 전원 코드만을 사용하여 이 장치에 전원을 연결하십시오. IBM에서 제공하는 전원 코드를 다른 제품에 사용하지 마십시오. 전원 조립품을 열거나 수리하지 마십시오. 심한 뇌우가 발생할 때 케이블을 연결 또는 연결 해제하거나 이 제품의 설치, 유지보수 또는 재구성을 수행하지 마십시오.



- 이 제품에는 복수의 전원 코드가 장착되어 있을 수 있습니다. 모든 위해 전압을 제거하려면 전원 코드를 모두 연결 해제하십시오. AC 전원의 경우 AC 전원에서 모든 전원 코드를 분리하십시오. DC 배전 패널(PDP)을 사용하는 랙의 경우 고객의 DC 전원을 PDP에서 분리하십시오.
- 제품에 전원을 연결하는 경우 모든 전원 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. AC 전원을 사용하는 랙의 경우 모든 전원 코드를 올바르게 연결 및 접지된 콘센트에 연결하십시오. 시스템 정격 플레이트를 참조하여 콘센트가 올바른 전압 및 위상 회전을 제공하는지 확인하십시오. DC 배전 패널(PDP)을 사용하는 랙의 경우 고객의 DC 전원을 PDP에 연결하십시오. DC 전원 및 DC 전원 귀선을 연결할 때 올바른 극성을 사용했는지 확인하십시오.
- 이 제품에 연결할 장비를 올바르게 배선된 콘센트에 연결하십시오.
- 가능하면 한 손으로만 신호 케이블을 연결하거나 연결 해제하십시오.
- 화재, 물 또는 구조적 손상의 흔적이 있으면 장비를 켜지 마십시오.
- 가능한 모든 위험 조건을 정정할 때까지 시스템의 전원 스위치를 켜려고 시도하지 마십시오.

- 시스템 검사 수행 시 전기 안전 위험이 존재한다고 가정하십시오. 서브시스템 설치 프로세서 중에 모든 연속성, 접지 및 전원 검사를 수행하여 시스템에서 안전 요구사항을 충족하는지 확인하십시오. 가능한 모든 위험 조건을 정정할 때까지 시스템의 전원을 켜려고 시도하지 마십시오. 설치 및 구성 프로세서에서 별도로 지시하지 않는 경우 장치 커버를 열기 전에 연결된 AC 전원 코드를 분리하고, 랙 배전 패널(PDP)에 있는 적용 가능한 회로 차단기를 끄고, 모든 통신 시스템, 네트워크 및 모뎀을 분리하십시오.
- 이 제품 또는 연결된 장치에서 커버를 설치 또는 이동하거나 열 때 다음 절차에서 설명한 바와 같이 케이블을 연결하거나 연결 해제하십시오.

연결을 끊으려면 1) 모든 전원을 끄십시오(별도로 지시하지 않는 한). 2) AC 전원의 경우 콘센트에서 전원 코드를 제거하십시오. 3) DC 배전 패널(PDP)을 사용하는 랙의 경우 PDP에 있는 회로 차단기를 끄고 고객의 DC 전원에서 전원을 제거하십시오. 4) 커넥터에서 신호 케이블을 제거하십시오. 5) 장치에서 모든 케이블을 제거하십시오.

연결하려면 1) 모든 전원을 끄십시오(별도로 지시하지 않는 한). 2) 장치에 모든 케이블을 연결하십시오. 3) 커넥터에 신호 케이블을 연결하십시오. 4) AC 전원의 경우 전원 코드를 콘센트에 연결하십시오. 5) DC 배전 패널(PDP)을 사용하는 랙의 경우 고객의 DC 전원에서 전원을 복원한 후 PDP에 있는 회로 차단기를 켜십시오. 6) 장치를 켜십시오.



- 시스템 내부 및 주변에 날카로운 가장자리, 모서리 및 연결 부분이 존재할 수 있습니다. 장비를 다룰 때 베이거나, 긁히거나, 찔리지 않도록 주의하십시오. (D005)

(R001 파트 1/2):



위험: IT 랙 시스템에서 또는 시스템 주변에서 작업 중인 경우 다음의 예방 조치를 따르십시오.

- 무거운 장비 - 잘못 다룰 경우 신체 상해 또는 장비 손상이 발생할 수 있습니다.
- 랙 캐비닛에서 레벨 조정 패드를 항상 낮게 유지하십시오.
- 지진 옵션을 설치하는 경우를 제외하고 제공되는 경우 항상 안정장치 브래킷을 랙 캐비닛에 설치하십시오.
- 고르지 않은 면에 기계를 적재할 경우, 위해 상황을 방지하기 위해 항상 랙 캐비닛의 맨 아래에 가장 무거운 장치를 설치하십시오. 항상 랙 캐비닛의 맨 아래부터 시작하여 서버 및 선택적 장치를 설치하십시오.
- 랙 장착형 장치를 선반 또는 작업 공간으로 사용하지 마십시오. 랙 장착형 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 또한, 랙에 장착된 장치에 기대지 말고 본체 위치의 안정화를 위해 사용하지 마십시오(예를 들어 사다리에서 일할 때).



- 안정성 위험:
 - 랙이 뒤집어져 심각한 신체적 상해를 유발할 수 있습니다.
 - 랙을 설치 위치로 확장하기 전에 설치 지시사항을 읽으십시오.
 - 설치 위치에 장착된 슬라이드 레일 장착형 장비에 하중을 싣지 마십시오.
 - 설치 위치에 슬라이드 레일 마운트 장착형 장비를 두지 마십시오.
- 각 랙 캐비닛에는 두 개 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다.
 - AC 전원 랙의 경우 수리 중에 전원을 차단하도록 지시하면 랙 캐비닛에 있는 모든 전원 코드를 분리하십시오.
 - DC 배전 패널(PDP)을 사용하는 랙의 경우 수리 중에 전원을 차단하도록 지시하면 시스템 장치와 연결된 전원을 제어하는 회로 차단기를 끄거나 고객의 DC 전원을 분리하십시오.
- 랙 캐비닛에 설치된 모든 장치를 동일한 랙 캐비닛에 설치된 전원 장치에 연결하십시오. 하나의 랙 캐비닛에 설치된 장치의 전원 코드 플러그를 다른 랙 캐비닛에 설치된 전원 코드로 연결하지 마십시오.
- 콘센트가 잘못 배선되면 시스템 또는 시스템에 연결된 장치의 금속 부분에 위험한 전압이 흐를 수 있습니다. 전기 충격을 방지하기 위해 콘센트가 올바르게 배선 및 접지되었는지 확인하는 것은 고객의 책임입니다. (R001 파트 1/2)

(R001 파트 2/2):



경고:

- 내부 랙 주변 온도가 제조업체에서 권장하는 모든 랙 장착형 장치의 주변 온도를 초과하는 랙에 장치를 설치하지 마십시오.
- 공기 흐름이 방해 받는 랙에 장치를 설치하지 마십시오. 장치에서 공기 흐름에 사용되는 장치의 측면, 앞면 또는 뒷면에서 공기 흐름이 방해 받거나 감소되지 않는지 확인하십시오.
- 회로 과부하로 공급장치 배선 또는 과전류 계전기가 방해 받지 않도록 공급장치 회로 설비에 연결할 때는 주의해야 합니다. 랙에 올바른 전원 연결을 제공하려면 랙의 설비에 있는 등급 레이블을 참조하여 공급장치 회로의 총 전원 요구사항을 판별하십시오.
- (슬라이딩 드로어의 경우) 랙 안정장치 브래킷이 랙에 연결되지 않았거나 랙이 볼트로 바닥면에 고정되지 않은 경우에는 드로어 또는 피처를 빼내거나 이를 설치하지 마십시오. 동시에 두 개 이상의 드로어를 당기지 마십시오. 동시에 둘 이상의 드로어를 당기면 랙이 불안정해질 수 있습니다.



- (고정 드로어의 경우) 이 드로어는 고정 드로어이며 제조업체에서 달리 지정하지 않는 한, 서비스를 위해 이동해서는 안 됩니다. 드로어를 랙에서 부분적으로 또는 완전히 이동하려고 하면 랙이 불안정해지거나 드로어가 랙에서 떨어질 위험이 있습니다. (R001 파트 2/2)



경고: 랙 캐비닛의 상부 위치에서 구성요소를 제거하면 재배치 중 랙 안정성이 향상됩니다. 실내 또는 건물 내에서 채워진 랙 캐비닛을 재배치하는 경우 항상 이러한 일반 지침을 준수하십시오.

- 랙 캐비닛의 맨 위부터 장치를 제거하여 랙 캐비닛의 무게를 줄이십시오. 가능하면 랙 캐비닛을 받았을 때의 구성으로 랙 캐비닛을 복원하십시오. 이 구성을 모르는 경우 다음의 예방 조치를 따라야 합니다.
 - 32U 위치(준수 ID RACK-001) 또는 22U(준수 ID RR001) 이상 위치에 있는 모든 장치를 제거하십시오.
 - 랙 캐비닛의 맨 아래에 가장 무거운 장치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
 - 수신된 구성에서 명백히 허용하는 경우를 제외하고 32U(준수 ID RACK-001) 또는 22U(준수 ID RR001) 레벨 아래의 랙 캐비닛에 설치된 장치 사이에 비어 있는 U 레벨이 거의 존재하지 않도록 하십시오.
- 위치를 바꾸는 랙 캐비닛이 랙 캐비닛 스위트의 일부분인 경우 스위트에서 랙 캐비닛을 분리하십시오.
- 재배치 중인 랙 캐비닛에 분리형 아웃리저가 제공되는 경우 캐비닛을 재배치하기 전에 해당 아웃리저를 다시 설치해야 합니다.
- 잠재적인 위해 요소를 제거하려면 이동할 경로를 조사하십시오.
- 선택한 경로가 적재된 랙 캐비닛의 무게를 지지할 수 있는지 확인하십시오. 적재된 랙 캐비닛의 무게에 대해서는 랙 캐비닛과 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.
- 모든 도어 개구부가 760 x 2083mm(30 x 82인치) 이상인지 확인하십시오.
- 모든 장치, 선반, 드로어, 도어 및 케이블이 고정되었는지 확인하십시오.
- 네 개의 레벨 조정 패드를 최고 위치로 올렸는지 확인하십시오.

- 이동 중 랙 캐비닛에 설치된 안정장치 브래킷이 없는지 확인하십시오.
- 10도 이상 기울어진 램프를 사용하지 마십시오.
- 랙 캐비닛이 새 위치에 놓여 있으면 다음 단계를 완료하십시오.
 - 네 개의 레벨 조정 패드를 낮추십시오.
 - 안정장치 브래킷을 랙 캐비닛에 설치하십시오. 또는 지진이 발생하는 환경에서는 랙을 볼트로 바닥면에 고정하십시오.
 - 랙 캐비닛에서 장치를 제거한 경우 랙 캐비닛을 맨 아래부터 맨 위까지 다시 채우십시오.
- 바꿀 위치가 먼 경우 랙 캐비닛을 받았을 때의 구성으로 랙 캐비닛을 복원하십시오. 원래의 포장 재료 또는 이와 같은 재료로 랙 캐비닛을 포장하십시오. 또한 레벨 조정 패드를 낮춰서 캐스터를 팔레트에서 벗겨 올리고 랙 캐비닛을 팔레트에 볼트로 고정하십시오.

(R002)

(L001)



위험: 이 레이블이 부착된 구성요소 안에는 위해 전압, 전류 또는 에너지 레벨이 존재합니다. 이 레이블이 있는 커버 또는 보호막을 열지 마십시오. (L001)

(L002)




위험: 랙 장착형 장치를 선반 또는 작업 공간으로 사용하지 마십시오. 랙 장착형 장치 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 또한 랙 장착형 장치에 기대지 마십시오. 그리고 이를 사용하여 몸의 자세를 고정하지 마십시오(예: 사다리에서 작업 중인 경우). 안정성 위험:

- 랙이 뒤집어져 심각한 신체적 상해를 유발할 수 있습니다.
- 랙을 설치 위치로 확장하기 전에 설치 지시사항을 읽으십시오.
- 설치 위치에 장착된 슬라이드 레일 장착형 장비에 하중을 신지 마십시오.
- 설치 위치에 슬라이드 레일 마운트 장착형 장비를 두지 마십시오.

(L002)

(L003)

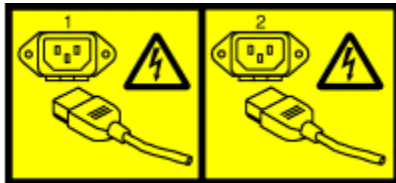


또는



또는




또는

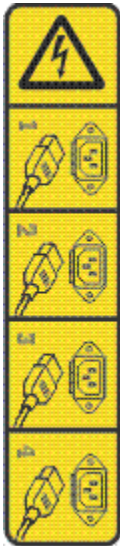

또는



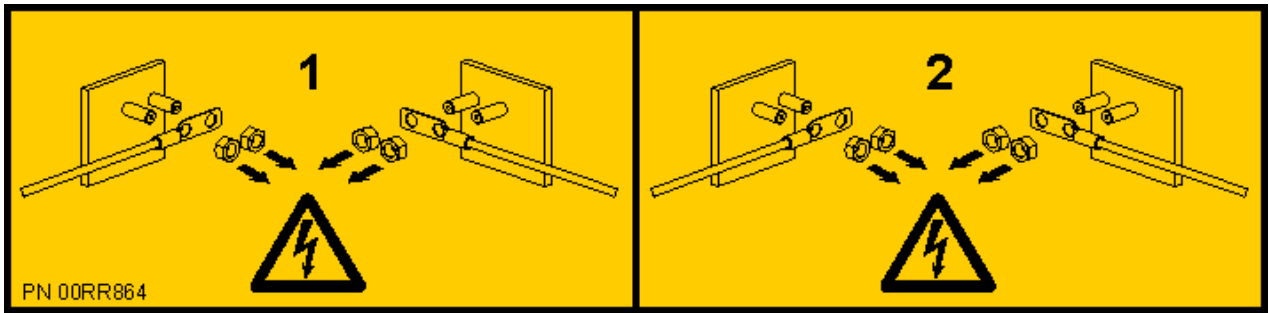

위험: 전원 코드가 여러 개입니다. 이 제품에는 복수의 AC 전원 코드 또는 복수의 DC 전원 케이블이 장착되어 있을 수 있습니다. 위해 전압을 모두 제거하려면 모든 전원 코드 및 전원 케이블을 분리하십시오. (L003)

(L007)



경고: 주변의 표면이 뜨겁습니다. (L007)

(L008)



경고: 근처에 위험한 움직이는 부품이 있습니다. (L008)

(L018)



또는



경고: 높은 레벨의 음향 소음(또는 특정 상황에 있을 수 있음)이 표시됩니다. 승인된 청력 보호 장치를 사용하거나 소음을 완화시키거나 노출을 제한하십시오. (L018)

(L031)



경고:



격납 장치 무결성.

- 접근 덮개는 꼭 필요한 경우에만 분리해야 합니다.
- 실시간 또는 임시 서비스 중에 문서의 절차에 따라 덮개를 여십시오.
- 서비스를 마친 이후에는 올바르게 작동할 수 있도록 모든 덮개, 뚜껑 및/또는 도어를 즉시 다시 설치하십시오. (L031)

모든 레이저는 미국에서 1등급 레이저 제품에 대한 DHHS 21 CFR Subchapter J의 요구사항을 준수하는 것으로 인증되어 있습니다. 미국 외의 국가에서는, 1등급 레이저 제품으로 IEC 60825를 준수하는 것으로 인증되었습니다. 레이저 인증 번호 및 승인 정보에 대해서는 각 부품의 레이블을 참조하십시오.



경고: 이 제품에는 1등급 레이저 제품인 CD-ROM 드라이브, DVD-ROM 드라이브, DVD-RAM 드라이브 또는 레이저 모듈과 같은 장치가 하나 이상 있습니다. 다음 정보를 참고하십시오.

- 커버를 제거하지 마십시오. 레이저 제품의 커버를 제거하면 위험한 레이저 방사선에 노출될 수 있습니다. 이 장치 안에는 수리 가능한 부품이 없습니다.
- 여기에 지정된 것 외의 제어나 조정을 사용하거나 절차를 수행하면 위험한 방사선에 노출될 수 있습니다.

(C026)



경고: 데이터 처리 환경에는 1등급 전원 레벨을 초과하여 작동되는 레이저 모듈과 시스템 링크를 통해 전달되는 장비가 포함될 수 있습니다. 따라서 광케이블의 끝이나 열린 콘센트 안을 보지 마십시오. 분리된 광 섬유의 한 쪽 끝에 빛을 비춘 상태에서 다른 쪽 끝을 보고 광 섬유의 연속성을 확인해도 눈이 손상되지 않을 수 있지만 이 프로시저는 잠재적으로 위험합니다. 따라서 한 쪽 끝에 빛을 비춘 상태에서 다른 쪽 끝을 보고 광 섬유의 연속성을 확인하는 것은 권장하지 않습니다. 광 케이블의 연속성을 확인하려면 광학 광원 및 전력 미터를 사용하십시오. (C027)



경고: 이 제품에는 1M등급 레이저가 있습니다. 광학 기기를 직접 보지 마십시오. (C028)



경고: 일부 레이저 제품에는 삽입된 3A 또는 3B등급 레이저 다이오드가 있습니다. 다음 정보를 참고하십시오.

- 개봉하면 레이저가 방출됩니다.
- 광선을 응시하거나 광학 기기를 직접 보지 말고, 광선에 직접 노출되지 않도록 주의하십시오. (C030)

(C030)



경고: 배터리는 리튬을 함유하고 있습니다. 폭발 가능성을 방지하기 위해 배터리를 가열하거나 충전하지 마십시오.

다음은 금지사항입니다.

- 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 섭씨 100도(화씨 212도) 넘게 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 해체하지 마십시오.

IBM 승인 부품으로만 교환하십시오. 해당 국가 규정에 따라 배터리를 재활용하거나 폐기하십시오. :NONE. 자세한 정보를 알려면 1-800-426-4333으로 문의하십시오. 문의하기 전에 배터리 장치의 IBM 부품 번호를 먼저 확인하십시오. (C003)



경고: IBM 제공 VENDOR LIFT TOOL 관련:

- 리프트 도구는 권한이 있는 담당자만 조작할 수 있습니다.
- 리프트 도구는 장치(화물)를 랙 상단으로 들어올리거나, 설치하거나, 제거하는 작업을 지원하기 위해 사용됩니다. 이 도구는 주 램프로 화물을 옮기거나 팔레트 잭, 이동차, 지게차 및 이와 관련된 재배치 수단과 같은 지정된 도구의 대안으로는 사용되지 않습니다. 이를 실행할 수 없는 경우 특별히 훈련된 담당자 또는 서비스(예: 비계장치 또는 운반인)를 사용해야 합니다.
- 사용하기 전에 리프트 도구 운영자 매뉴얼의 콘텐츠를 읽고 완전히 숙지하십시오. 안전 규칙을 읽고, 이해하고, 준수하지 않거나 지시사항을 따르지 않을 경우 재산의 손상 및/또는 신체적 손해가 발생할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 공급업체의 서비스 및 지원 센터에 문의하십시오. 로컬 서적 매뉴얼은 시스템에서 제공되는 보관함 부분에 보관해야 합니다. 최신 개정판 매뉴얼은 공급업체의 웹 사이트에 있습니다.
- 사용하기 전에 매번 안정장치 브레이크 기능 확인을 테스트하십시오. 안정장치 브레이크가 작동 중인 상태에서 리프트 도구를 과도하게 움직이거나 돌리지 마십시오.
- 안정장치(브레이크 페달 잭)가 완전히 맞물려 있지 않으면 플랫폼 로드 선반을 올리거나 내리거나 밀지 마십시오. 사용 중이거나 이동 중이 아니면 안정장치 브레이크가 맞물린 상태를 유지하십시오.
- 플랫폼이 올라온 상태에서는 미세한 위치 조정을 제외하고 리프트 도구를 움직이지 마십시오.
- 지정된 적재 용량을 초과하지 마십시오. 적재 용량 차트에서 확장 플랫폼의 가운데 및 가장자리에서의 최대 적재 용량에 관한 내용을 참조하십시오.
- 플랫폼의 중앙에 올바르게 놓여진 경우에만 적재량을 늘리십시오. 슬라이딩 플랫폼 선반의 가장자리에 200lb(91kg)를 초과하여 적재하지 마십시오. 또한 화물의 무게/질량 중심(CoG)을 고려하십시오.
- 플랫폼, 틸트 라이저, 각이 진 장치 설치 웨지 또는 기타 이러한 액세서리 옵션의 코너 적재는 피하십시오. 사용 이전에 제공된 하드웨어만을 사용하여 해당 플랫폼 -- 라이저 틸트, 웨지 등의 옵션을 주 리프트 선반이나 지게차의 4개(4x 또는 제공된 기타 모든 마운팅) 위치에 모두 고정하십시오. 화물 탑재 시 특별한 힘을 가하지 않고도 부드럽게 플랫폼에 올리거나 내리도록 설계되어 있으므로 밀거나 기울이지 않도록 주의하십시오. 라이저 틸트 [조정 가능한 앵글링 플랫폼] 옵션은 필요 시에 최종 미세 각도 조정 용도 외에는 항상 수평을 유지하십시오.
- 돌출된 화물 아래 서 있지 마십시오.
- 어느 한 쪽으로 기울어진 비평탄면에서 사용하지 마십시오(주 램프).
- 화물을 겹쳐서 쌓아두지 마십시오.
- 약물 또는 알코올의 영향이 있는 상태에서 조작하지 마십시오.
- 리프트 도구에 대해 사다리를 붙잡고 있지 마십시오(이 도구로 들어올리는 작업과 관련하여 규정된 절차에 따라 이에 대해 별도로 허용된 경우는 제외).
- 기울어질 위험이 있습니다. 플랫폼이 올려진 경우 화물을 밀거나 기대지 마십시오.
- 개인용 리프트 플랫폼 또는 스텝으로 사용하지 마십시오. 올라타지 마십시오.
- 리프트 부품 위에서 서 있지 마십시오. 발을 올리지 마십시오.
- 기둥에 기어 오르지 마십시오.
- 손상되거나 오작동 중인 리프트 도구 머신을 조작하지 마십시오.
- 플랫폼 아래에는 눌리거나 끼이는 위험 지점이 있습니다. 사람이나 방해물이 없는 지점에 적은 양의 화물만 허용됩니다. 조작 중에 손이나 발이 닿지 않도록 하십시오.
- 찌르지 마십시오. 포장이 벗겨진 리프트 도구 머신을 팔레트 대차, 잭 또는 지게차로 들어올리거나 움직이지 마십시오.
- 기둥은 플랫폼보다 더 높이 펼쳐집니다. 천장 높이, 케이블 트레이, 스프링클러, 전등 및 기타 높은 위치에 있는 물품에 주의하십시오.
- 화물을 들어올린 상태에서 리프트 도구 머신 주변에 사람이 없는 상태로 방치하지 마십시오.
- 장비가 작동 중인 경우 손, 손가락 및 의복이 장비에 가까이 접근하지 않도록 주의하십시오.
- 윈치는 손으로만 돌리십시오. 윈치 핸들이 한 손으로 쉽게 돌려지지 않을 경우 과적 상태일 가능성이 높습니다. 윈치를 플랫폼 범위의 맨 위 또는 맨 아래를 지나도록 계속 돌리지 마십시오. 과도하게 풀어줄 경우 핸들이 분리되고 케이블이 손상될 수 있습니다. 내리거나 풀어주는 경우 항상 핸들을 잡고 계십시오. 윈치 핸들을 풀기 전에 항상 윈치에 하중이 걸려 있는지 확인하십시오.

- 윈치에서 사고가 발생하는 경우 중상을 입을 수 있습니다. 사람을 운송하지 마십시오. 장비를 올릴 때 딸각하는 소리가 들렸는지 확인하십시오. 핸들을 풀어주기 전에 윈치가 제자리에 고정되어 있는지 확인하십시오. 이 윈치를 조작하기 전에 지시사항 페이지를 읽으십시오. 윈치가 저절로 풀어지도록 놔두지 마십시오. 자동으로 돌아가는 경우 윈치 드럼 주변의 케이블 랩핑이 고르지 못하게 되고, 케이블이 손상되고, 중상을 입을 수 있습니다.
- IBM 서비스 담당자가 사용할 수 있도록 이 도구를 적절하게 유지보수해야 합니다. IBM에서는 조작 전에 상태를 살펴보고 유지보수 이력을 점검합니다. 부적절한 경우 담당자에게는 도구를 사용하지 않을 권한이 있습니다. (C048)



경고: 이 장비는 어린이가 있는 곳에서 사용하기에 적합하지 않습니다. (C052)

NEBS(Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE에 대한 전원 및 케이블링 정보

다음의 설명은 NEBS(Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE를 준수하는 것으로 지정된 IBM 서버에 적용됩니다.

이 장비는 다음 위치에 설치할 수 있습니다.

- 네트워크 통신 설비
- NEC(National Electrical Code)가 적용되는 위치

이 장비의 건물 내 포트는 건물 내 또는 노출되지 않은 배선이나 케이블링만 연결하기에 적합합니다. 이 장비의 건물 내 포트는 OSP(설비 외부) 또는 OSP의 배선을 연결하는 인터페이스에 금속으로 연결해서는 안 됩니다. 이러한 인터페이스는 옥내 인터페이스(GR-1089-CORE에 설명된 유형 2 또는 유형 4 포트)로만 사용되며 노출된 OSP 케이블링에서 분리시켜야 합니다. 이러한 인터페이스를 OSP 배선에 연결하는 경우 1차 보호기를 추가하는 것으로써 충분히 보호되지 않습니다.

참고: 모든 이더넷 케이블의 양쪽 끝을 차폐하고 접지해야 합니다.

AC 전원 시스템에서는 외부 서지 보호 장치(SPD)를 사용할 필요가 없습니다.

DC 전원 시스템에서는 절연 DC 복귀(DC-I) 설계를 채택합니다. DC 배터리 복귀 터미널은 새시 또는 프레임 접지에 연결되지 않습니다.

DC 전원 시스템은 GR-1089-CORE에서 설명하는 것과 같이 CBN(Common Bonding Network)에 설치하도록 설계되어 있습니다.

IBM Power E1050(9043-MRX) 설치

IBM Power E1050(9043-MRX) 서버 설치에 대해 학습하려면 이 정보를 사용하십시오.

랙 기반 서버 설치

이 정보를 사용하여 랙 기반 서버를 설치하는 데 대해 학습합니다.

랙 장착형 서버 설치를 위한 전제조건

해당 정보를 사용하여 서버 설치에 필요한 전제조건을 이해하십시오.

서버 설치를 시작하기 전에 다음 문서를 읽어야 합니다.

- 이 문서의 최신 버전은 온라인으로 유지보수됩니다. [IBM Power E1050\(9043-MRX\)\(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10jah/p10jah_roadmap.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10jah/p10jah_roadmap.htm)를 참조하십시오.
- 서버 설치를 계획하려면 시스템 계획(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10jah/p10jah_kickoff.htm)을 참조하십시오.
- HMC 업데이트 및 수정사항을 다운로드하려면 [하드웨어 관리 콘솔 지원 및 다운로드 웹 사이트\(https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html\)](https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)를 참조하십시오.

서버를 설치하기 전에 다음 전제조건을 고려하십시오.

1. 설치를 시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인하십시오.
 - 십자 드라이버
 - 일자 드라이버
 - 네 개의 단위 공간이 있는 랙
2. 다음 콘솔 중 하나가 있는지 확인하십시오.
 - 버전 10릴리스 1 이상의 HMC
 - 키보드 및 마우스가 있는 그래픽 모니터.
 - 키보드가 있는 텔레타이프(tty) 모니터.

서버에 대한 자원 명세 완료

이 정보를 사용하여 서버에 대한 자원 명세를 완료하십시오.

자원 명세를 완료하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 주문한 상자를 모두 받았는지 확인하십시오.
2. 필요한 경우 서버 구성요소의 포장을 푸십시오.
3. 다음 단계에 따라 각 서버 구성요소를 설치하기 전에 부품 명세를 완료하십시오.
 - a. 서버의 자원 명세 목록을 찾으십시오.
 - b. 주문한 부품을 모두 받았는지 확인하십시오.

참고: 주문 정보는 제품에 포함되어 있습니다. 마케팅 담당자나 IBM 비즈니스 파트너로부터도 주문 정보를 얻을 수 있습니다.

맞지 않거나 누락 또는 손상된 부품이 있는 경우, 다음 중 하나에 문의하십시오.

- IBM 리셀러
- IBM Rochester 제조업체 자동화 정보 라인(1-800-300-8751)(미국에만 해당).
- 전 세계 연락처 안내 웹 사이트 <http://www.ibm.com/planetwide>입니다. 사용자의 위치를 선택하여 서비스를 확인하고 지원 담당자 정보를 확인하십시오.

위치 판별 및 랙에 장착 하드웨어 연결

랙에 시스템을 설치하는 위치를 판별하고 장착 하드웨어를 설치해야 할 수 있습니다. 이 작업을 완료하려면 이 프로시저를 수행하십시오.

참고: 시스템에는 4개의 EIA 랙 장치(4U) 공간이 필요합니다.

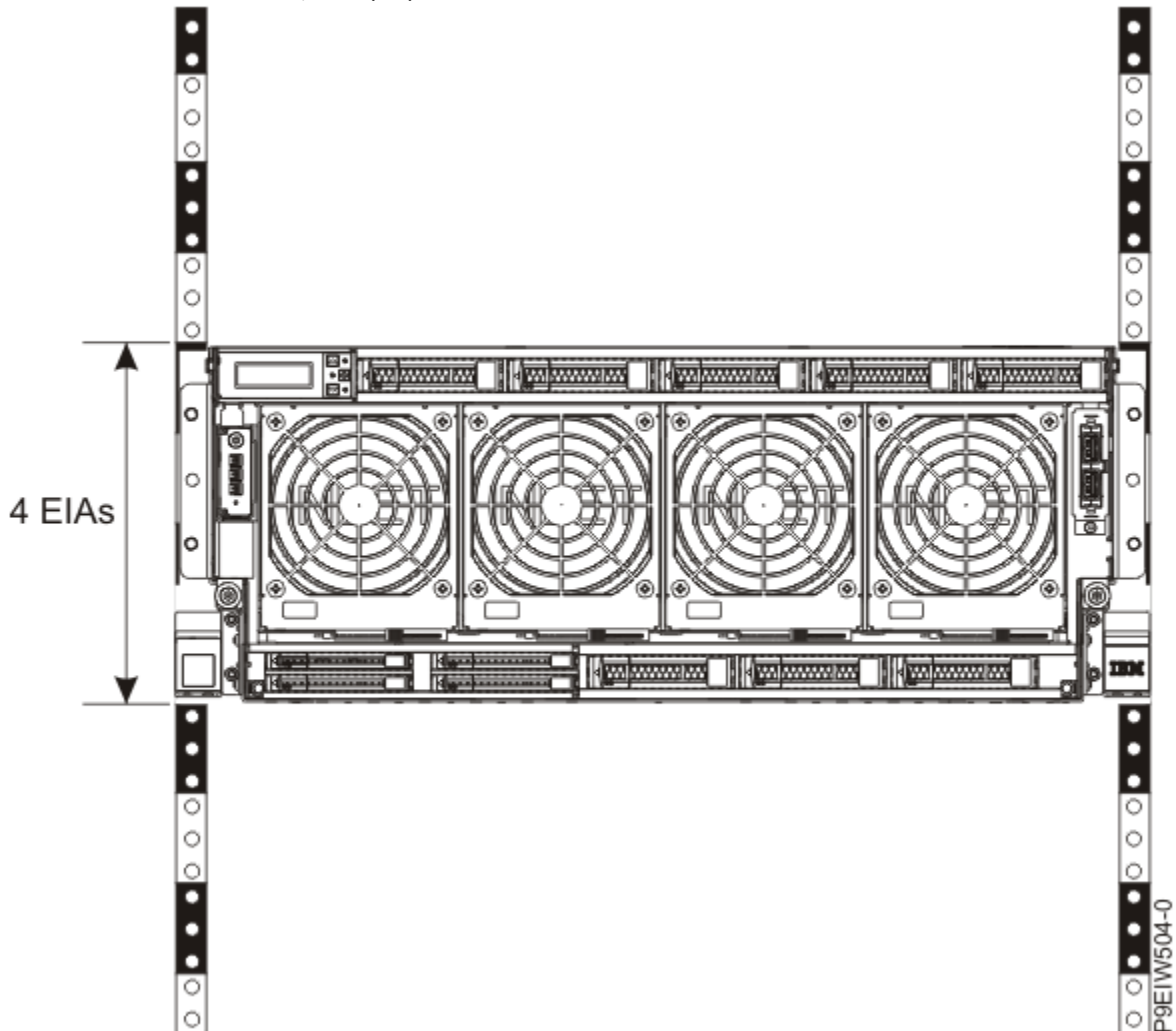


그림 1. 4개의 EIA 랙 장치(4U)가 있는 랙

랙에 레일을 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 왼쪽 슬라이드 레일을 찾으십시오. 왼쪽 장착 슬라이드의 내부 앞면 위치에는 L 식별자가 표시되어 있습니다.
2. 랙의 앞면에서 [3 페이지의 그림 2](#)에 표시된 대로 왼쪽 슬라이드 앞면과 뒷면 랙 EIA 장착 표준 사이에 왼쪽 슬라이드 레일((C))을 배치하십시오.
3. 앞면 슬라이드 플랜지 위치 지정자 스톨드를 앞면 EIA 장착 구멍에 삽입하십시오.

Front View

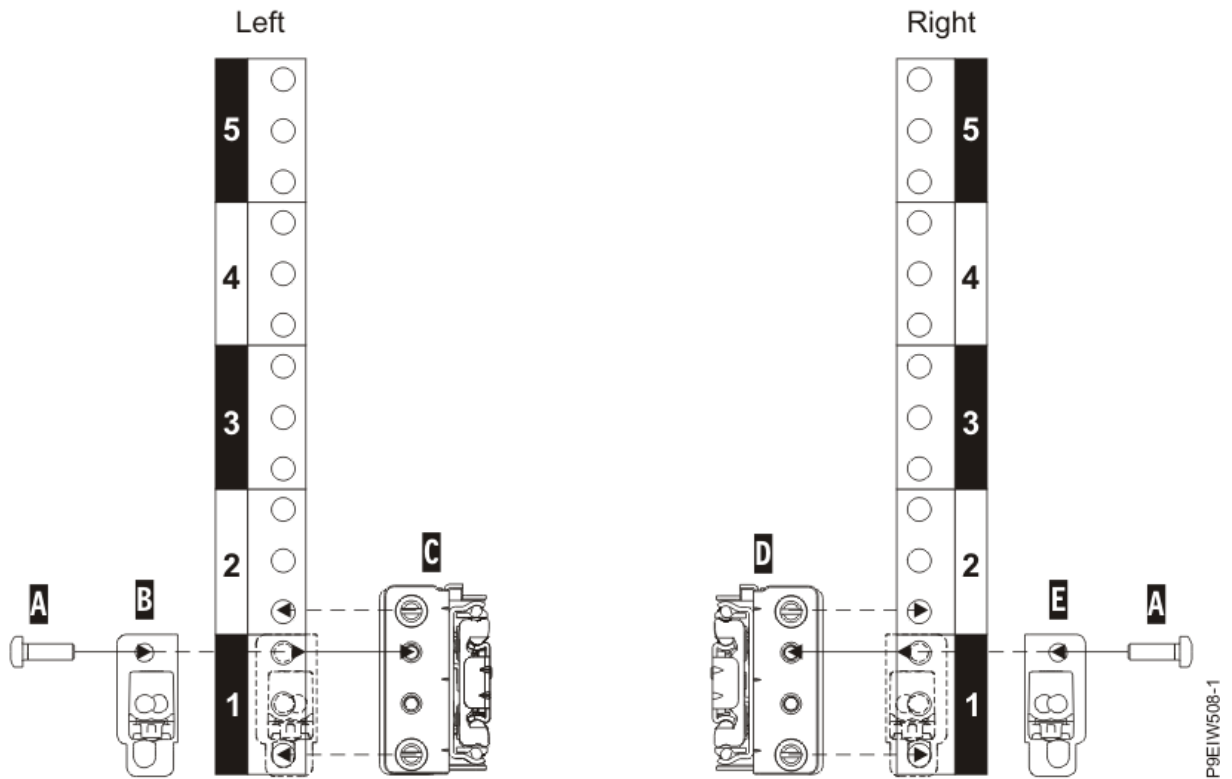


그림 2. 랙의 앞면에서 슬라이드 레일 연결

4. 슬라이드 레일의 뒷면 슬라이드 플랜지 위치 지정자 스톱드를 뒷면 EIA 장착 구멍에 삽입하십시오.
5. 3 페이지의 그림 2에 표시된 대로 슬라이드 레일의 전면 EIA 공간을 포함하도록 슬램 래치 브래킷(**B**)을 배치하십시오.

참고: 슬램-래치 브래킷의 각 측면에는 **L** 및 **R**이 표시됩니다. 랙의 왼쪽에 있는 오른쪽 및 L측과 R측의 위치를 지정해야 합니다.

6. 하나의 M5 X 16mm 나사(**A**)로 슬램 걸쇠 브래킷을 앞면 레일 플랜지에 고정시키십시오. 다음 그림에 표시된 대로 EIA 랙 장치의 상단 구멍에 나사를 두십시오.
7. 3 페이지의 그림 2에 표시된 대로 오른쪽 슬라이드 레일(**D**)에 대해 2 페이지의 『1』 - 3 페이지의 『6』 단계를 반복하십시오. 오른쪽 슬라이드 레일의 내부 앞면 위치에는 R 식별자가 표시되어 있습니다.
8. 랙 후면으로 이동하십시오.
9. 랙의 뒷면에서 작업하려면 위치 지정자 스톱드가 뒷면 EIA 수직 장착 표준의 올바른 구멍에 설치되었는지 확인하십시오. 필요한 경우 슬라이드 레일을 재배치하고 메커니즘을 닫아 이를 제자리에 위치시키십시오.

Rear View

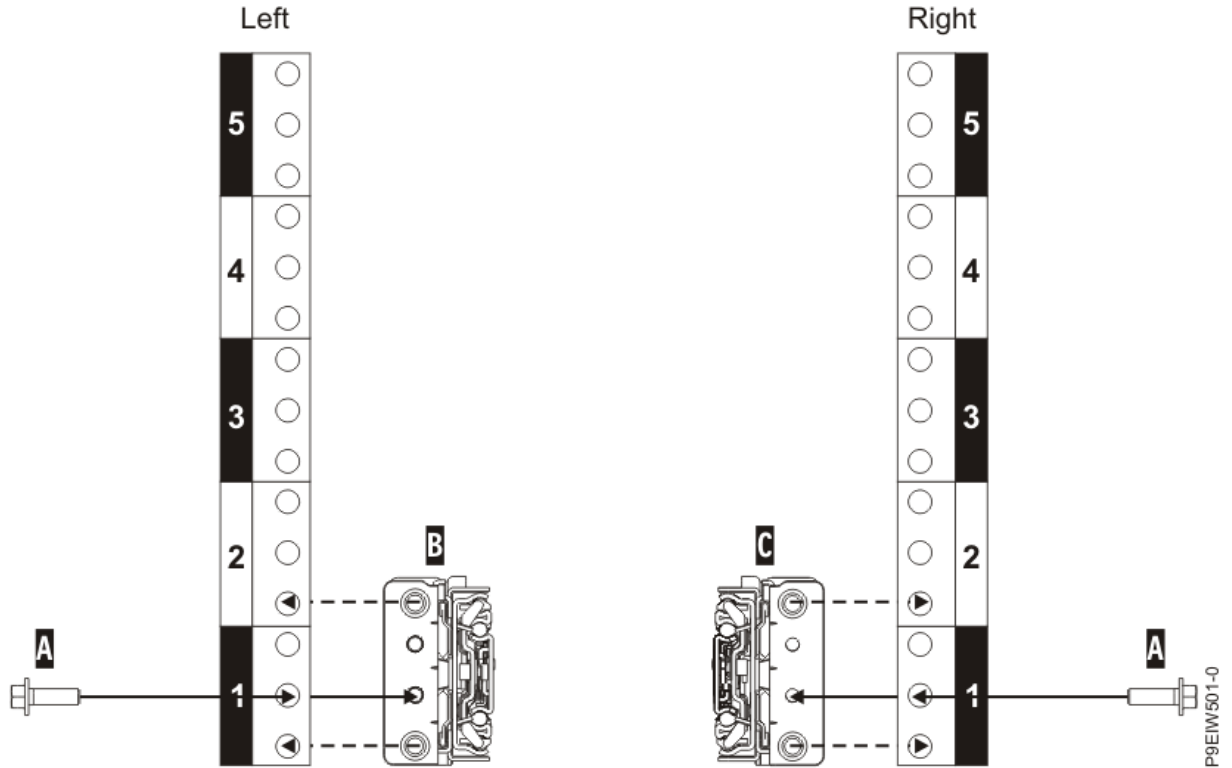


그림 3. 랙의 뒷면에서 슬라이드 레일 연결

10. 4 페이지의 그림 3에 표시된 대로 왼쪽 슬라이드 레일(B) 및 오른쪽 슬라이드 레일(C)을 M5x16mm 나사(A)에 연결하십시오. 가장 낮은 EIA 랙 장치의 중간 구멍에 있는 스테드된 슬라이드 플랜지 구멍에 각 나사를 삽입하고 조이십시오.

참고: 설치 도구 사용을 완료한 경우 나중에 사용하도록 이를 저장하십시오.

시스템 새시의 뒷면에서 운송용 커버 제거

시스템 새시의 뒷면에서 운송용 커버를 제거해야 합니다.

시스템 새시의 뒷면에서 운송용 커버를 제거하려면 다음 태스크를 완료하십시오.

1. 운송용 커버의 끝에 있는 볼트를 푸십시오.
2. 시스템 뒷면에서 운송용 커버를 제거하십시오.
3. 나중에 시스템을 이동하려는 경우 운송용 커버를 보관하십시오.

4명의 사용자를 사용하여 서버 설치

랙에 시스템을 설치하기 전에 무게를 줄이고 들어 올리기 쉽도록 새시에서 구성요소를 제거해야 합니다. 4명의 사용자가 레일 및 랙에 시스템을 들어 올리도록 하려면 이 섹션을 읽으십시오.

네 명의 사용자가 이를 들어 올릴 수 있도록 시스템의 무게를 줄이려면 다음 태스크를 수행하십시오.

9043-MRX 시스템에서 전원 공급 장치 제거

전원 공급 장치를 제거하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 전원 코드 레이블을 지정하고 전원 공급 장치 핸들에서 전원 코드를 풀기 위해 벨크로 테이프를 푸십시오. 케이블 관리 암(arm)에서 전원 코드를 제거하지 마십시오.
 - a) 전원 코드를 전원 공급 장치 밖으로 당기십시오.

- 전원 코드 자체가 아니라 전원 코드 커넥터를 당기십시오.
- b) 나중에 사용하도록 벨크로 테이프를 보관하십시오.
- 3. 시스템에서 전원 공급 장치를 제거하십시오.
 - a) 시스템의 위치에서 전원 공급 장치를 해제하려면 잠금 탭을 왼쪽으로 밀어 넣으십시오.
 - b) 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 시스템에서 빼내십시오.
- 4. 각 전원 공급 장치에 대해 이 프로시저를 반복하십시오.

3명의 사용자를 사용하여 서버 설치

랙에 시스템을 설치하기 전에 무게를 줄이고 들어 올리기 쉽도록 새시에서 구성요소를 제거해야 합니다. 3명의 사용자가 레일 및 랙에 시스템을 들어 올릴 수 있는 경우 이 섹션의 태스크를 수행하십시오.

3명의 사용자가 이를 들어 올릴 수 있도록 시스템의 무게를 줄이려면 다음 태스크를 수행하십시오.

9043-MRX에서 전압 조정기 모듈 제거


9043-MRX 시스템에서 전압 조정기 모듈을 제거하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 전압 조정 모듈(VRM)을 제거하십시오. 상기 전압 조정기 모듈을 ESD 매트 상에 위치시킵니다.
 - a) 레버의 끝을 눌러 레버를 잠금 해제합니다.
 - b) 레버를 위로 회전하여 커넥터에서 전압 조정기 모듈을 해제하십시오.
 - c) 전압 조정기 모듈을 레버에 의해 홀딩하는 동안, 그의 슬롯으로부터 전압 조정기 모듈을 제거하기 위해 위쪽으로 당깁니다.
 - d) 상기 전압 조정기 모듈을 ESD 매트 상에 위치시킵니다.

9043-MRX 시스템에서 NVMe U.2 드라이브 제거

시스템에서 NVMe U.2 드라이브를 제거하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 시스템에서 NVMe U.2 드라이브를 제거하십시오.
 - a) 드라이브 핸들 해제 걸쇠를 왼쪽으로 눌러 드라이브 핸들을 해제하십시오.
 - b) 드라이브 측면을 잡은 상태로 드라이브를 시스템 밖으로 밀 때는 NVMe U.2 드라이브의 바닥을 받치십시오.

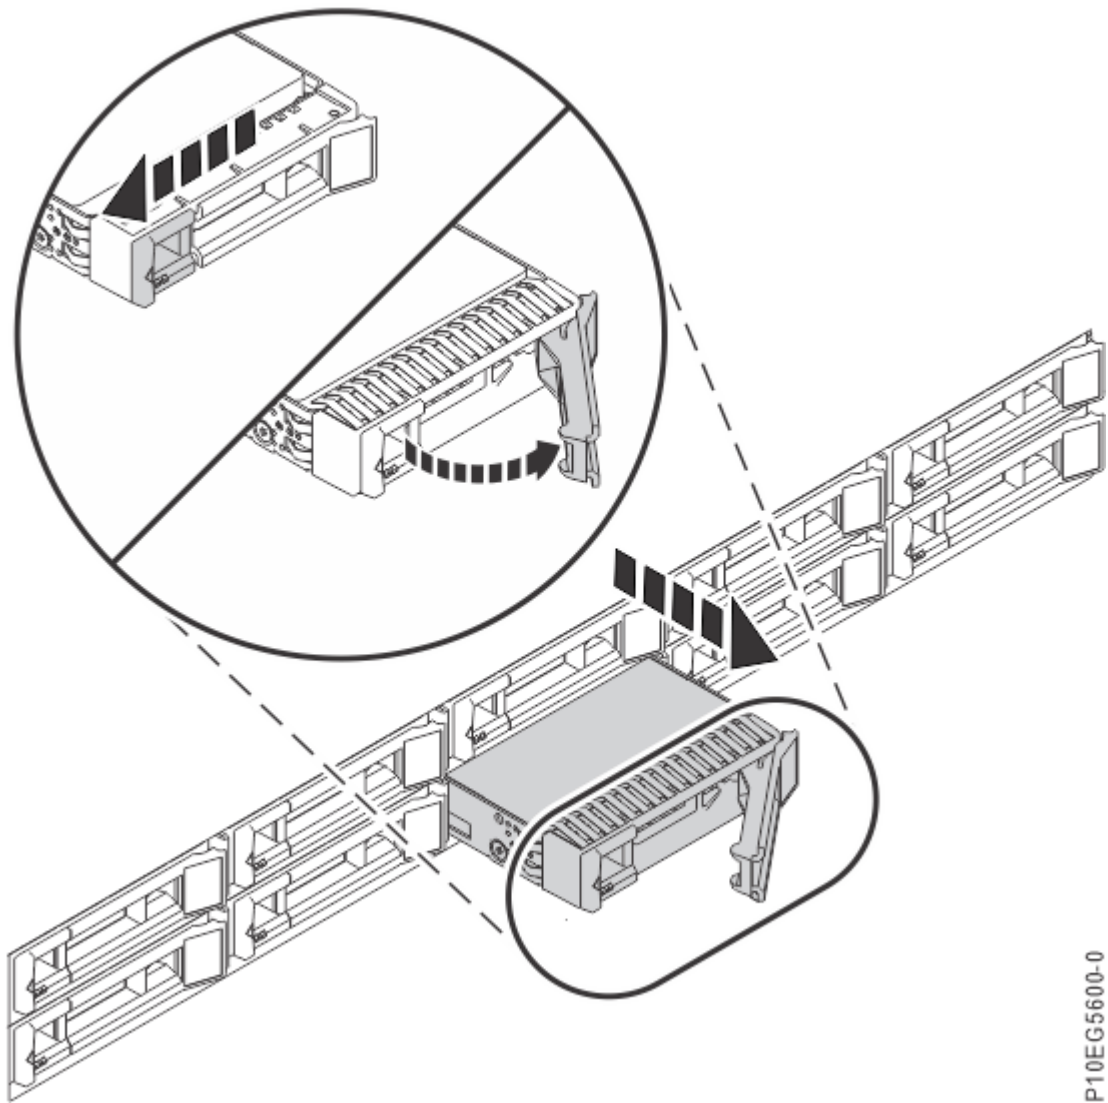

P10EG5600-0

그림 4. NVMe U.2 드라이브 제거

c) 드라이브를 ESD 매트 위에 두십시오.

3. AIX® 운영 체제를 사용하는 경우 NVMe U.2 드라이브를 제거한 후 콘솔로 돌아가서 Enter를 누르십시오. 녹색 및 황색 LED가 모두 꺼집니다.

제거 작업이 완료되었다는 메시지가 표시됩니다.

9043-MRX 시스템에서 어댑터 제거

시스템에서 어댑터를 제거하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 다음과 같이 슬롯에서 카세트를 제거하십시오.
 - a) 카세트의 래치 레버를 잡고 래치를 아래로 누르십시오.
이 동작은 카세트 래치를 앞으로 회전시키고, 슬롯에서 카세트를 분리하며 시스템에서 카세트를 살짝 밀어냅니다.
 - b) 래치 레버를 누른 상태에서 손으로 카세트 바닥을 지지하고 슬롯에서 카세트를 꺼내십시오.
카세트를 제거하는 방법은 다음 애니메이션을 검토하십시오.
3. 카세트에서 어댑터를 제거하십시오.
 - a) 클램프를 오른쪽으로 돌려 심압대를 여십시오.

- b) 카세트의 맨 아래에 있는 릴리스 바를 카세트의 뒤쪽으로 누르면서 밀어서 카세트를 여십시오.
 - c) 카세트에서 어댑터를 들어 올려 제거하십시오.
- 카세트에서 어댑터를 제거하는 방법에 대한 데모는 다음 애니메이션을 검토하십시오.
4. 승인된 ESD 표면에 제거된 어댑터를 두십시오.

9043-MRX 시스템에서 전원 공급 장치 제거

전원 공급 장치를 제거하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 전원 코드 레이블을 지정하고 전원 공급 장치 핸들에서 전원 코드를 풀기 위해 벨크로 테이프를 푸십시오. 케이블 관리 암(arm)에서 전원 코드를 제거하지 마십시오.
 - a) 전원 코드를 전원 공급 장치 밖으로 당기십시오.
전원 코드 자체가 아니라 전원 코드 커넥터를 당기십시오.
 - b) 나중에 사용하도록 벨크로 테이프를 보관하십시오.
3. 시스템에서 전원 공급 장치를 제거하십시오.
 - a) 시스템의 위치에서 전원 공급 장치를 해제하려면 잠금 탭을 왼쪽으로 밀어 넣으십시오.
 - b) 핸들을 사용하여 전원 공급 장치를 시스템에서 빼내십시오.
4. 각 전원 공급 장치에 대해 이 프로시저를 반복하십시오.

케이블 관리 브래킷 설치

시스템에 연결되는 케이블과 코드를 정리할 수 있도록 케이블 관리 브래킷을 설치합니다.

케이블 관리 브래킷을 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 두 개의 케이블 관리 막대는 시스템에 포함됩니다. 막대 하나는 다른 막대보다 넓습니다. 더 넓은 막대는 더 짧은 깊이가 있는 랙에서 사용됩니다(예: 7014-T42 랙). 더 짧은 막대는 더 긴 깊이가 있는 랙에서 사용됩니다(예: 7965-S42 랙). 사용자가 가진 랙의 깊이와 일치하는 케이블 관리 막대를 선택하십시오.
2. 각 케이블 관리 브래킷에는 세 개의 EIA 장치가 있습니다. 세 개의 나사는 케이블 관리 브래킷의 각 측면을 랙 플랜지에 연결하는 데 사용됩니다. 각 나사는 세 개의 각 EIA 랙 장치의 중간 구멍에 들어갑니다. 나사는 랙 플랜지 내에 설치됩니다. 스티커 또는 펜을 사용하여 케이블 관리 브래킷 나사가 설치되는 랙 플랜지 내부에 위치를 표시하십시오.
3. 8 페이지의 그림 5에 표시된 대로 두 개의 M3 나사(D)를 사용하여 케이블 관리 브래킷에 케이블 관리 막대를 연결하여 케이블 관리 브래킷을 조립하십시오.
4. 케이블 관리 브래킷을 랙에 연결하십시오. 케이블 관리 브래킷을 랙에 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 랙의 뒷면에서 조립된 케이블 관리 브래킷의 한쪽 면(A)을 랙 플랜지에 맞추십시오. 브래킷이 7 페이지의 『2』 단계에서 표시한 위치에 맞는지 확인하십시오.
 - b. 랙 내부에서 8 페이지의 그림 5에 표시된 대로 랙 플랜지를 통해 세 개의 나사(B)를 케이블 관리 브래킷(A)에 설치하십시오.
 - c. 케이블 관리 브래킷의 반대 쪽에 이 단계를 반복하십시오.
5. 8 페이지의 그림 5에 표시된 대로 나비 모양 나사(C)를 당겨 브래킷을 기울이는 방법으로 필요에 따라 케이블 관리 브래킷을 조정하십시오.

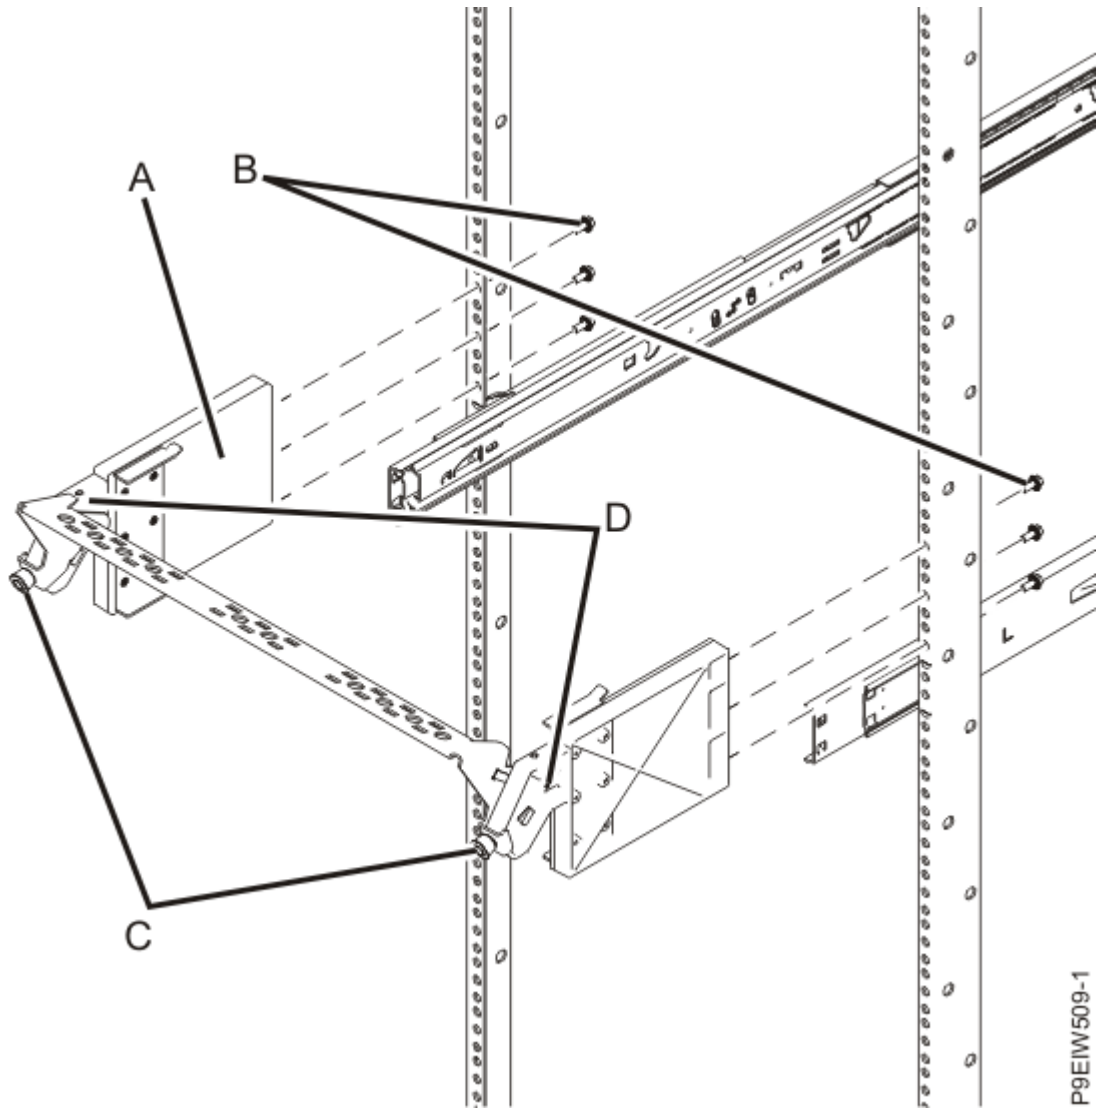


그림 5. 랙에 케이블 관리 브래킷 연결

랙에 시스템 설치

이 섹션의 프로시저를 사용하여 시스템 새시를 랙에 설치하십시오.



경고: 이 시스템을 랙에 설치하려면 최소 3명이 필요합니다. 레일에 시스템을 설치한 후 각 레일에 시스템 대 레일 잠금 클립을 연결해야 합니다.

시스템을 랙에 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. [9 페이지의 그림 6](#)에 표시된 대로 장착 하드웨어(1)를 확장하십시오.


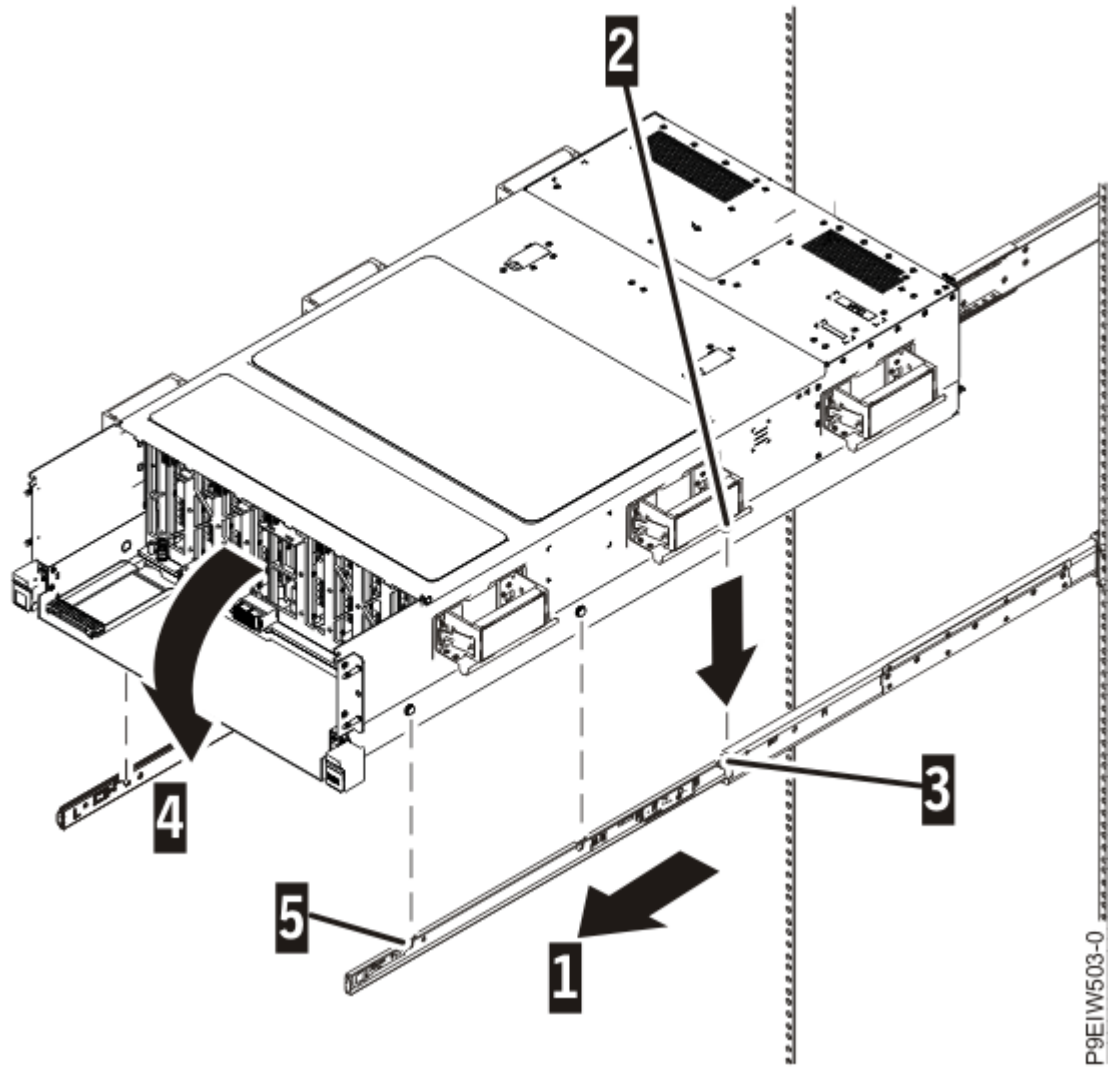


그림 6. 장착 하드웨어에 새시 설치


2. 한 명은 시스템의 앞면에서, 한 명은 시스템의 왼쪽에서, 한 명은 시스템의 오른쪽에서 작업하면 좋습니다.
3. 리프트 핸들을 사용하여 레일 위로 새시를 들어 올리십시오.
4. 9 페이지의 그림 6에 표시된 대로 뒷면 새시 핀(2)이 장착 하드웨어(3)의 뒷면 구멍에 삽입되도록 시스템 앞면을 기울이십시오.
5. 9 페이지의 그림 6에 표시된 대로 새시 핀이 장착 하드웨어의 앞면(4 및 5) 및 가운데 구멍에 삽입되도록 시스템의 앞면을 아래로 이동하십시오.
6. 각 레일에 시스템 대 레일 잠금 클립을 설치하십시오.
시스템 대 레일 잠금 클립을 설치하려면 다음 태스크를 완료하십시오.
 - a. 레일의 오른쪽에서 R로 표시된 파란색 걸쇠(A)를 당기십시오.

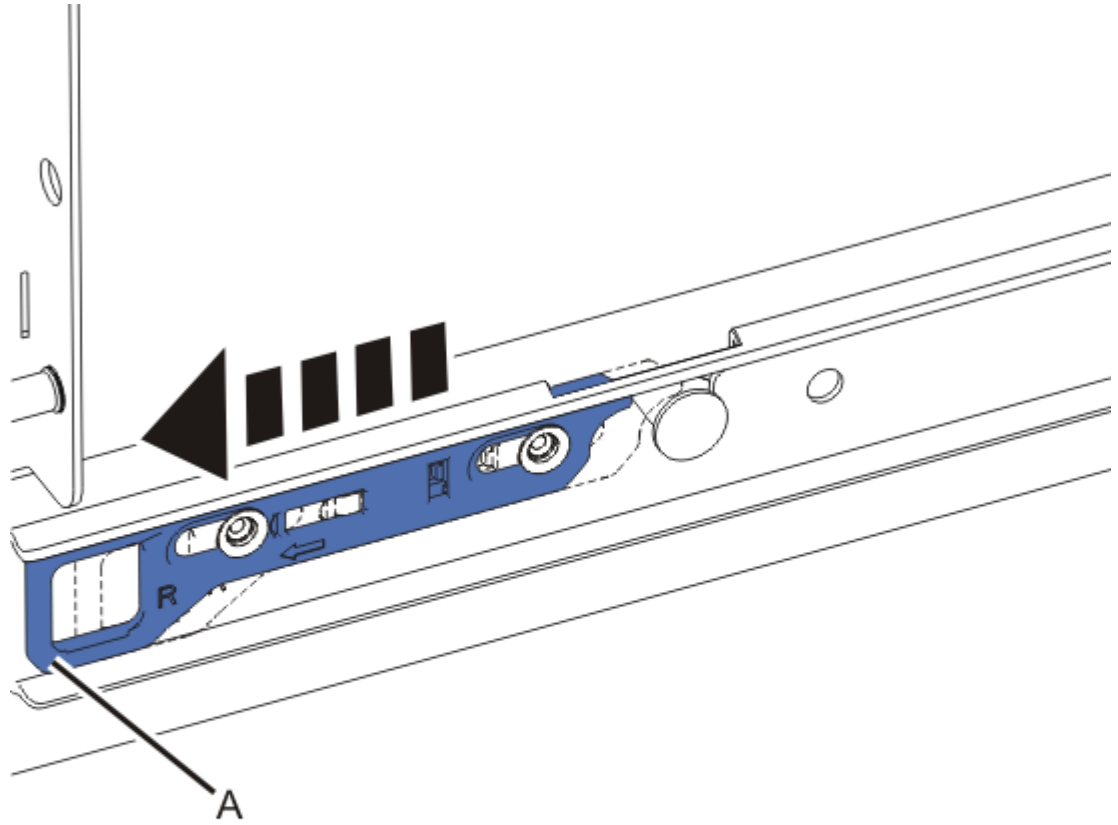

P9EIW520-0

그림 7. 파란색 레일 걸쇠 당기기


- b. 각 클립의 각 측면은 **L** 및 **R**로 표시됩니다. 레일의 오른쪽에서 **R**로 표시된 쪽이 바깥을 향하는지 확인하십시오.

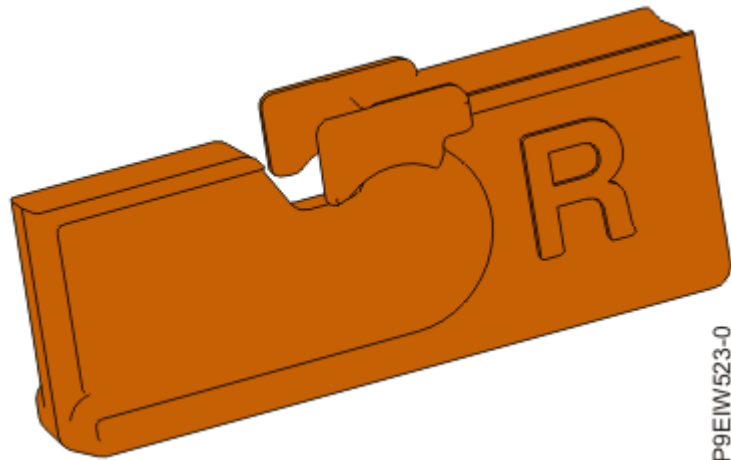

P9EIW523-0

그림 8. 오른쪽 시스템 대 레일 잠금 클립


- c. 파란색 걸쇠(**A**)를 잡고 있는 동안 제 위치에 고정될 때까지 클립(**B**)을 레일로 회전시키십시오.

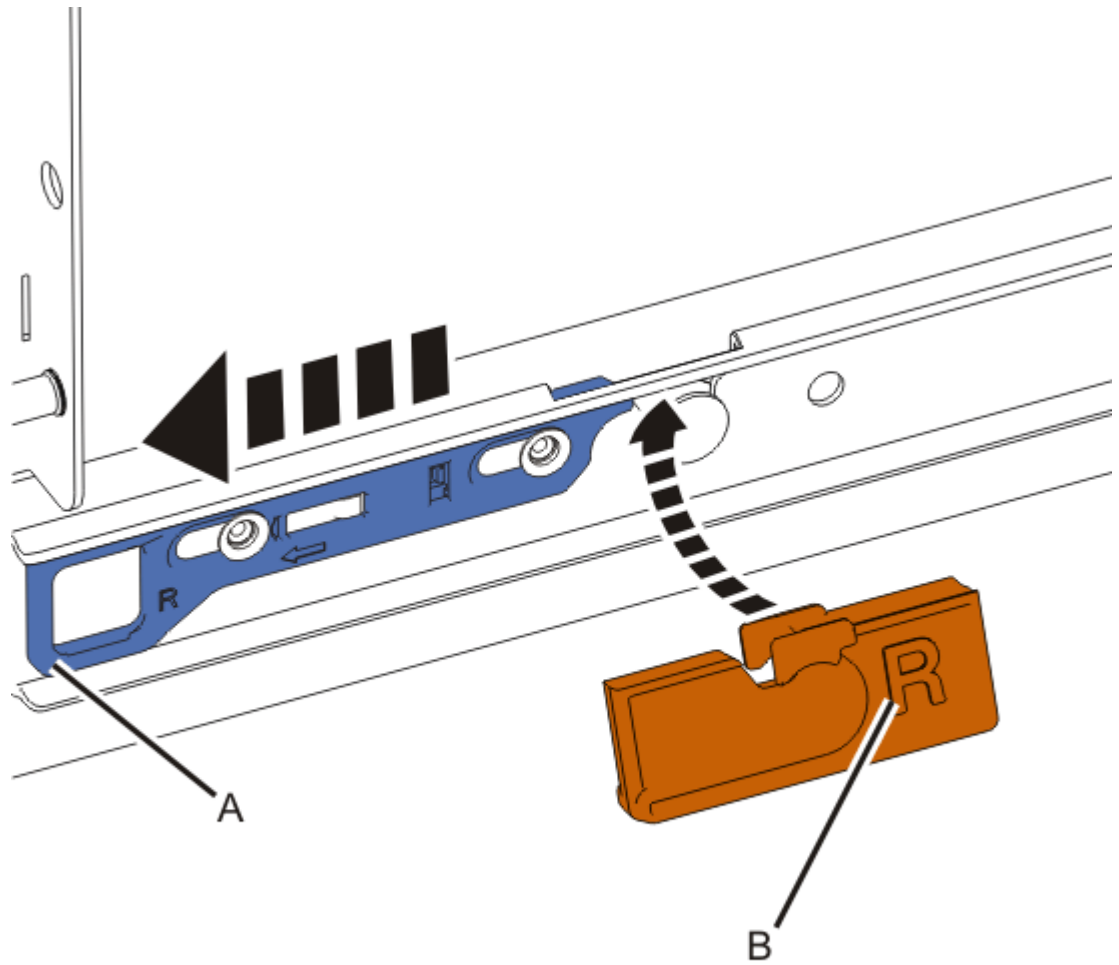

P9E1W521-0

그림 9. 레일에 클립 설치

- d. 다음 그림에 표시된 대로 클립(C)이 레일과 같은 높이로 시스템 샷시 핀이 클립에 있는지 확인하십시오.
- e. 파란색 걸쇠(D)를 해제하십시오.

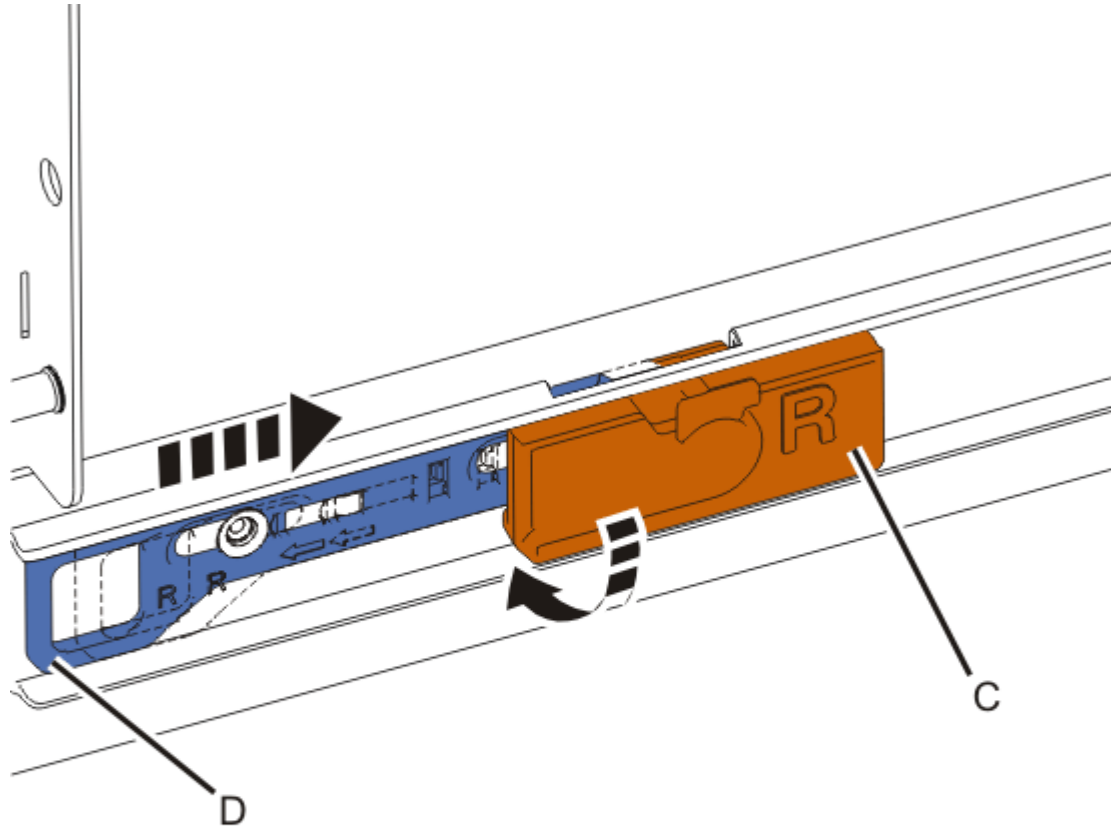

P9E1W522-0

그림 10. 파란색 결쇠 해제

- f. 바깥쪽으로 L이 표시된 L 슬라이드 레일에 대해서도 클립을 사용하여 이 단계들을 반복하십시오.
7. 새시의 양쪽에 설치된 리프트 핸들을 제거하고 나중에 사용하도록 이를 저장하십시오. 제거 지시사항이 각 핸들에 인쇄됩니다.
8. [12 페이지의 『시스템 팬 설치』](#)에서 계속하십시오.

제거한 구성요소 교체

시스템이 랙 레일에 있도록 지금 제거한 구성요소를 교체하십시오.

시스템 팬 설치

시스템을 레일에 배치한 후 시스템 팬을 설치해야 합니다.

1. 정전기 방전(ESD) 손목 밴드가 켜지고 ESD 클립이 접지 잭에 연결되어 있거나 페인트되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면, 지금 그렇게 하십시오.
2. 팬을 교체하십시오.
 - a) 팬 래치가 열려 있는지 확인하십시오.
 - b) 팬 래치를 잡고 손을 사용하여 팬의 바닥을 지지하고 팬을 슬롯에 밀어 넣으십시오.
 - c) 팬 래치를 오른쪽으로 밀어서 팬을 슬롯에 고정하십시오.
 - d) 래치가 완전히 고정될 때까지 엄지 손가락으로 래치를 계속 밀어 넣습니다.

9043-MRX에서 전압 조정 모듈(VRM) 교체

전압 조정기 모듈을 교체하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 전압 조정기 모듈을 교체하십시오.
 - a) 개방 위치에 있는 레버를 사용하여, 전압 조정기 모듈을 레버에 의해 유지하고 전압 조정기 모듈을 시스템의 슬롯에 더 낮게 유지하십시오.
 - b) 전압 조정기 모듈을 그의 커넥터에 부드럽게 밀어 넣으십시오.
 - c) 레버를 회전시키고 래치를 눌러 전압 조정기 모듈을 슬롯에 고정하십시오.

9043-MRX 시스템에서 NVMe U.2 드라이브 교체


시스템에서 NVMe U.2 드라이브를 교체하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
 - 시스템 전원이 켜지면 AIX 운영 체제를 사용하여 NVMe U.2 드라이브를 교체하는 경우 다음 단계를 계속하십시오.
 - 시스템 전원이 켜진 상태에서 Linux® 운영 체제를 사용하여 NVMe U.2 드라이브를 교체하는 경우에는 [13 페이지의 『5』](#) 단계로 진행하십시오.
3. AIX 운영 체제를 사용하여 NVMe U.2 드라이브를 채택할 슬롯을 준비하려면 콘솔에서 다음 단계를 완료하십시오.
 - a) 핫 플러그 관리자 메뉴에서 **PCI 핫 플러그 어댑터 추가**를 선택하십시오.
 - b) NVMe 드라이브를 제거한 슬롯을 선택하고 Enter를 누르십시오.
녹색 LED는 계속 켜져 있고 황색 LED는 깜박거립니다.
 - c) Enter를 다시 눌러 슬롯이 드라이브를 수신할 준비가 되도록 슬롯을 작업 **조치** 상태가 되게 하십시오.
조치 상태 중에, 녹색 LED는 꺼지고 황색 LED는 깜박거립니다.
4. [13 페이지의 『6』](#) 단계에서 계속하십시오.
5. Linux 운영 체제를 사용하여 NVMe U.2 드라이브를 수락하기 위해 슬롯을 준비하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 다음 명령을 입력하십시오.

```
dmgr -c pci -r -s locationcode
```

여기서 *locationcode*는 PCI 슬롯의 위치입니다. 예를 들어, 위치는 U78D4.001.AAAXXXX-P2-C1일 수 있습니다.

- b. Enter를 누르십시오. 시스템 뒷면의 어댑터 근처에서 빠르게 깜박이는 황색 LED는 슬롯이 식별되었음을 나타냅니다.
 - c. Enter를 다시 누르십시오. NVMe U.2 드라이브 슬롯은 조치 상태에 있으며 드라이브를 수신할 준비가 되었습니다. 조치 상태 중에 녹색 LED는 꺼지고 황색 LED는 깜박거립니다.
- 참고:** 이 프로시저의 뒷부분에서 지시가 있을 때 드라이브를 설치하거나 교체하십시오.
6. 정전기 방지 패키지에서 NVMe U.2 드라이브를 제거하십시오.
 7. NVMe U.2 드라이브를 설치하거나 교체하십시오.
 - a) 드라이브 핸들이 열린 위치에 있는지 확인하십시오.
 - b) NVMe U.2 드라이브가 완전히 장착될 때까지 슬롯에 밀어 넣으십시오.
 - c) 드라이브 핸들을 닫고 NVMe U.2 드라이브를 제자리에 고정하십시오.

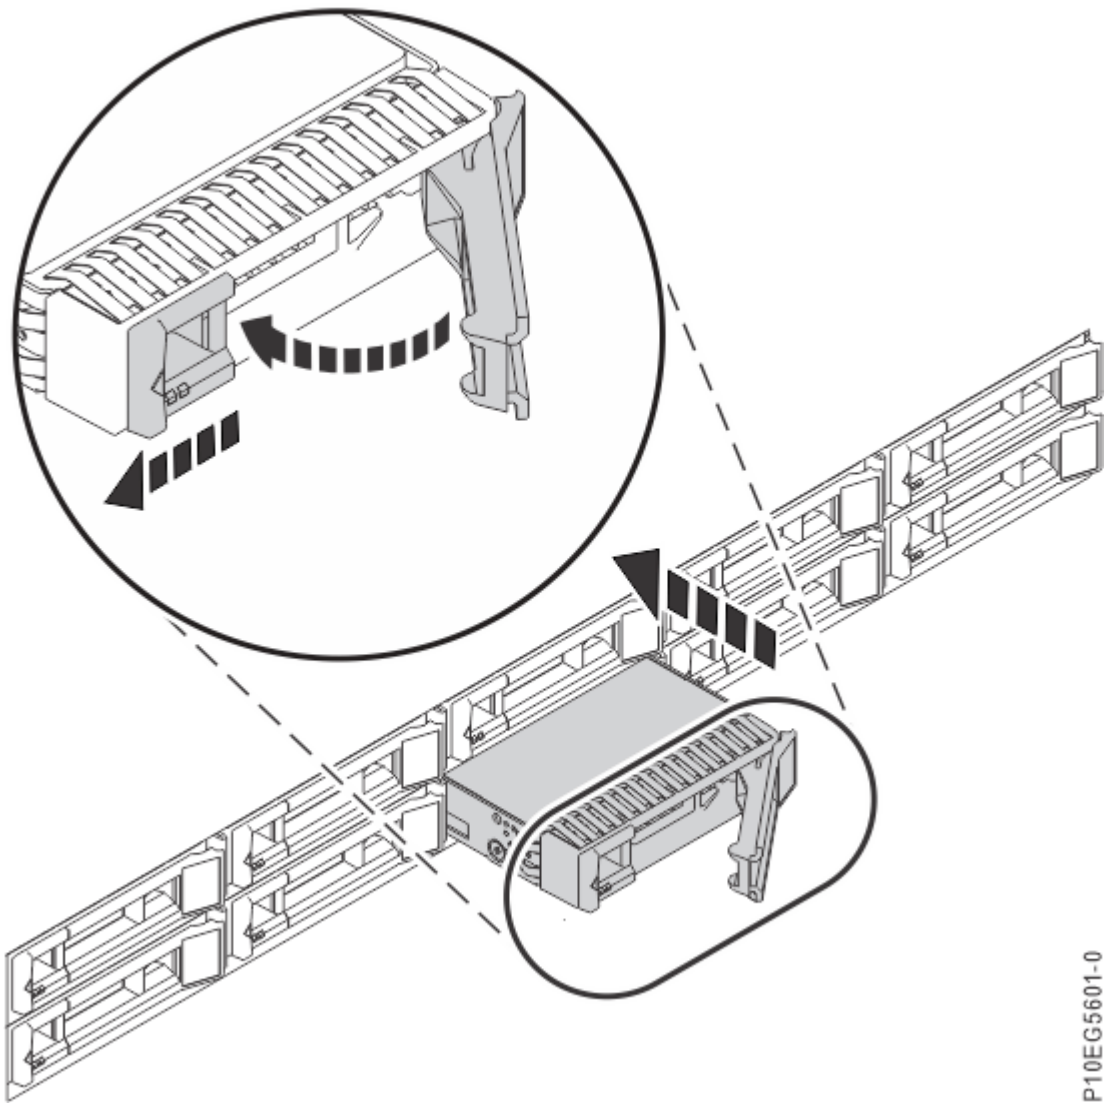

P10EG5601-0

그림 11. NVMe U.2 드라이브 설치 또는 교체

8. 각 NVMe U.2 드라이브에 대해 이 프로시저를 반복하십시오.

9043-MRX 시스템에서 어댑터 교체

시스템에서 어댑터를 교체하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

1. 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
2. 대상 슬롯은 비어 있어야 합니다.
3. 구성요소 쪽이 위를 향하게 하여 평평한 정전기 방지 표면에 어댑터를 두십시오.



주의: 어댑터의 심압대에 있는 핀은 제거 가능한 나사와 비슷합니다. 이 핀은 제거하지 마십시오. 올바르게 맞추고 고정하는 데 필요합니다.

4. 다음과 같이 어댑터를 카세트에 설치하거나 교체하십시오.
 - a) 클램프를 오른쪽으로 돌려 심압대를 여십시오.
 - b) 카세트의 맨 아래에 있는 릴리스 바를 카세트의 뒤쪽으로 누르면서 밀어서 카세트를 여십시오.
 - c) 어댑터를 카세트에 삽입하십시오.
 - d) 카세트의 맨 아래에 있는 릴리스 바를 누르면서 앞으로 밀어서 카세트를 닫으십시오.
 - e) 클램프를 왼쪽으로 돌려 심압대 클램프를 닫으십시오.

- 카세트에 어댑터를 설치하는 방법에 대한 데모는 다음 애니메이션을 검토하십시오.
- 어댑터가 있는 카세트를 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
 - AIX 운영 체제를 사용 중인 경우 콘솔에서 **diag** 명령을 사용하여 어댑터를 허용하도록 슬롯을 준비하십시오.
 - 핫 플러그 관리자 메뉴에서 **PCI 핫 플러그 어댑터 추가**를 선택하십시오.
 - 어댑터를 제거한 슬롯을 선택하십시오.
 - Enter를 다시 눌러 슬롯을 조치 상태가 되게 하십시오.

시스템 뒷면에서 어댑터 근처에 있는 황색 LED가 빠르게 깜박이면 슬롯이 식별되었으며 어댑터를 수신할 준비가 완료되었음을 표시합니다.
 - Linux 운영 체제를 사용 중인 경우 콘솔에서 **drmgr** 명령을 사용하여 어댑터를 허용하도록 슬롯을 준비하십시오.
- 예를 들어 U7879.001.DQD014E-P1-C3 슬롯에 어댑터를 설치하려면 다음을 입력하십시오.

```
drmgr -c pci -r -s locationcode
```

- 이 예에서 *locationcode*를 U7879.001.DQD014E-P1-C3으로 교체합니다.
- 디스플레이에 표시된 지시사항에 따라 태스크를 완료하십시오.
- 제거한 각 어댑터에 대해 이 프로시저를 반복하십시오.

9043-MRX 시스템의 전원 공급 장치 교체

전원 공급 장치를 교체하려면 이 프로시저의 단계를 완료하십시오.

- 정전기 방지(ESD) 밴드를 착용하고 있으며 ESD 클립이 접지 잭 또는 도색되지 않은 금속 표면에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 지금 착용 및 연결하십시오.
- 전원 공급 장치를 교체하십시오.
 - 전원 공급 장치를 베이에 정렬하고 래치가 제자리에 고정될 때까지 전원 공급 장치를 시스템으로 밀어 넣으십시오.
 - 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하십시오.
 - 벨크로 테이프를 사용해 전원 코드를 전원 공급 장치 핸들에 묶으십시오.
- 제거한 각 전원 공급 장치에 대해 이 프로시저를 반복하십시오.

서버 케이블링 및 콘솔 설정

논리 파티션 작성 여부, 기본 파티션에 설치할 운영 체제, 논리 파티션 중 하나에 VIOS(Virtual I/O Server)를 설치할지 여부에 따라 콘솔, 모니터 또는 인터페이스를 선택할 수 있습니다.

사용할 콘솔 판별

논리 파티션 작성 여부, 기본 파티션에 설치할 운영 체제, 논리 파티션 중 하나에 VIOS(Virtual I/O Server)를 설치할지 여부에 따라 콘솔, 모니터 또는 인터페이스를 선택할 수 있습니다.

다음 표에서 적용되는 콘솔, 인터페이스 또는 터미널에 대한 지시사항으로 이동하십시오.

표 1. 사용 가능한 콘솔 유형				
콘솔 유형	운영 체제	논리 파티션	필요한 케이블	케이블링 설정 지시 사항
ASCII 터미널	AIX, Linux 또는 VIOS	VIOS의 경우 예, AIX 및 Linux의 경우 아 니오	널 모뎀이 장착된 직 렬 케이블	16 페이지의 『ASCII 터미널로 서버 케이블링』
Hardware Management Console (HMC)	AIX, IBM i, Linux 또는 VIOS	예	이더넷(또는 교차 케이블)	17 페이지의 『HMC에 서버 케이블링』 .

표 1. 사용 가능한 콘솔 유형 (계속)				
콘솔 유형	운영 체제	논리 파티션	필요한 케이블	케이블링 설정 지시 사항
조작 콘솔	IBM i	예 운영 콘솔을 사용하여 기존 IBM i 파티션을 관리하십시오.	LAN 연결용 이더넷 케이블	18 페이지의 『서버 케이블링 및 운영 콘솔 액세스』
키보드, 비디오 및 마우스(KVM)	Linux 또는 VIOS	예	KVM이 있는 모니터 및 USB 케이블	21 페이지의 『키보드, 비디오 및 마우스로 서버 케이블링』

시스템을 관리할 수 있도록 eBMC에 액세스

IBM® Power Systems 서버는 시스템 서비스 관리, 모니터링, 유지보수 및 제어를 위해 엔터프라이즈 베이스보드 관리 컨트롤러(eBMC)를 사용합니다. eBMC는 시스템 이벤트 로그 파일(SEL)에 대한 액세스 또한 제공합니다. eBMC는 센서를 사용하여 시스템의 물리적 상태를 모니터링하는 특화된 서비스 프로세서입니다. 시스템 관리자 또는 서비스 담당자는 독립적 연결을 통해 eBMC와 통신할 수 있습니다.

중요사항: 기본적으로 시스템에서 IPMI(Intelligent Platform Management Interface)를 사용할 수 없습니다. 내부 보안 취약점은 IPMI 사용과 연관되어 있습니다. Redfish API나 GUI를 사용하여 시스템을 관리하십시오. 서비스를 사용하려면 IPMI를 사용하고 사용자에게 권한을 부여해야 합니다.

참고: HMC를 사용해 eBMC를 사용하여 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10 릴리스 1 서비스 팩 1020이어야 합니다.

HMC를 사용하여 eBMC에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. DHCP 서버로 사용할 수 있는 HMC에서 포트를 식별하고 새 시스템을 관리 대상 시스템 네트워크에 연결하십시오.
2. 전원 케이블의 각 끝을 시스템 뒷면의 전원 공급 장치에 연결하고 다른 끝을 전원에 연결하십시오.
3. HMC는 시스템을 발견하고 이를 기본 이름으로 할당하십시오. 이름은 사용자가 사용 중인 DHCP IP 주소입니다. BMC는 **인증 보류 중** 상태를 표시합니다.
4. HMC가 시스템을 인증 및 관리하기 위해 사용할 ID와 비밀번호를 설정하십시오. 이는 ASMI에 액세스하는 데 사용할 수 있는 동일한 ID와 비밀번호입니다. 시스템 비밀번호를 설정하려면 BMC를 선택한 후 **조치 > 시스템 비밀번호 업데이트**를 선택하십시오.

참고: 기본 사용자 ID는 admin이고 기본 비밀번호는 0penBmc입니다.

5. **완료**를 클릭하십시오.
6. **시스템 조치 > VMI 구성**을 선택하십시오. 네트워크 인터페이스를 선택하십시오.
7. **DHCP**를 선택하고 **확인**을 클릭하십시오.
8. HMC를 사용하여 시스템의 전원을 켜십시오.
 - a. 탐색 영역에서 **자원 > 모든 시스템**을 선택하십시오.
 - b. 콘텐츠 분할창에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - c. 탐색 영역에서 **시스템 조치 > 조작 > 전원 켜기**를 선택하십시오.

ASCII 터미널로 서버 케이블링

논리 파티션을 작성하지 않을 경우, ASCII 터미널을 사용하여 AIX, Linux 또는 VIOS 운영 체제를 실행 중인 서버를 관리할 수 있습니다. ASCII 터미널에서 ASMI(고급 시스템 관리 인터페이스)에 액세스하여 추가 설치 작업을 완료할 수 있습니다.

ASCII 터미널은 직렬 링크를 통해 서버에 연결됩니다. ASMI에 대한 ASCII 인터페이스는 웹 인터페이스 기능의 서브세트를 제공합니다. ASMI 인터페이스에 대한 ASCII 터미널은 시스템이 대기 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다. 초기 프로그램 로드(IPL) 또는 런타임 중에는 사용할 수 없습니다.

참고: ASMI 터미널에 대한 직렬 연결을 사용하는 경우, 변환 케이블을 사용해야 합니다. 이 케이블(부품 번호 46K5108)은 시스템에서 ASCII 터미널 9핀 Dshell 커넥터를 RJ45 직렬 포트 커넥터로 변환하는 데 사용됩니다. 시스템의 커넥터 위치에 대한 정보는 [부품 위치 및 위치 코드](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/p10ecs_locations.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/p10ecs_locations.htm)를 참조하십시오.

ASCII 터미널을 서버에 케이블링하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 널 모뎀이 장착된 직렬 케이블을 사용하여 ASCII 터미널을 서버의 뒷면에 있는 직렬 포트에 연결하십시오.
2. 다음 단계를 완료하십시오.

- a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결합니다.

참고: 있는 경우, 시스템 뒷면의 포트를 덮는 플러그를 제거하고 버리십시오. 포트 덮개는 초기 프로그램 로드(IPL)이 완료된 후 관리 시스템의 관리자 비밀번호 재설정에 대해 상기했음을 확인합니다.

- b. 시스템 전원 코드 및 다른 연결된 장치의 전원 코드를 전원에 꽂으십시오.
3. 제어판의 녹색 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 기다리십시오.
 4. ASCII 터미널이 다음 일반 속성에 대해 설정되어 있는지 확인하십시오.

이러한 속성은 진단 프로그램에 대한 기본 설정입니다. 다음 단계를 계속하기 전에 이러한 속성에 따라 터미널이 설정되어 있는지 확인하십시오.

표 2. 진단 프로그램에 대한 기본 설정				
일반 설정 속성	3151 /11/ 31/41 설정	3151 /51/ 61 설정	3161 /64 설정	설명
회선 속도	19,200	19,200	19,200	시스템 장치와 통신하는 데 19,200(초당 비트 수) 회선 속도를 사용합니다.
단어 길이(비트)	8	8	8	데이터 단어 길이(바이트)로 8비트를 선택합니다.
패리티	아니오	아니오	아니오	패리티 비트를 추가하지 않으며 8비트 데이터 단어(바이트)를 형성하기 위해 단어 길이 속성과 함께 사용됩니다.
정지 비트	1	1	1	데이터 단어(바이트) 뒤에 1비트를 넣습니다.

5. 서비스 프로세서가 ASCII 터미널의 존재를 확인할 수 있도록 허용하려면 ASCII 터미널의 키를 누르십시오.
6. ASMI에 대한 로그인 디스플레이가 표시되면 사용자 ID 및 비밀번호에 대해 admin을 입력하십시오.
7. 프롬프트되면 기본 비밀번호를 변경하십시오.
8. 서버 정보가 나타날 때까지 Enter를 누르십시오.

ASCII 터미널에 대한 설정이 완료되었으며 ASMI가 시작되었습니다.

9. [22 페이지의 『서버 설정 완료』](#)에서 계속하십시오.

HMC에 서버 케이블링

Hardware Management Console(HMC)는 관리 시스템(논리 파티션 관리 포함), 가상 환경 작성, CoD(Capacity on Demand) 사용을 제어합니다. HMC는 또한 서비스 애플리케이션을 사용하여 관리 시스템과 통신하여 정보를 감지, 통합하고 분석을 위해 IBM 서비스에 전달할 수 있습니다.

HMC를 설치 및 구성하지 않은 경우 이를 수행하십시오. 지시사항은 [설치 및 구성 태스크](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_taskflow.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_taskflow.htm)를 참조하십시오.

POWER10 프로세서 기반 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10 릴리스 2.0 이상이어야 합니다. HMC 버전 및 릴리스를 보려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 탐색 영역에서 **업데이트**를 클릭하십시오.
2. 작업 영역에서 HMC 버전, 릴리스, 서비스 팩, 빌드 레벨, 기본 버전을 비롯하여 HMC 코드 레벨 섹션에 표시되는 정보를 보고 기록하십시오.

서버를 HMC에 케이블링하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 직접 HMC를 관리 시스템에 연결하려는 경우, HMC의 **이더넷 커넥터 1**을 관리 시스템의 **HMC1** 포트에 연결하십시오.
2. 둘 이상의 관리 시스템을 관리할 수 있도록 전용 네트워크에 HMC(를) 연결하는 방법은 [HMC 네트워크 연결](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_netconhmc.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)을 참조하십시오.

참고:

- 또한 HMC에 연결된 단일 스위치에 연결되는 여러 시스템이 있을 수도 있습니다. 지시사항은 [HMC 네트워크 연결](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)을 참조하십시오.
 - 스위치를 사용 중인 경우 스위치의 속도가 **자동 감지**로 설정되어 있는지 확인하십시오. 서버가 HMC에 직접 연결되어 있는 경우 HMC의 이더넷 어댑터 속도가 **자동 감지**로 설정되어 있는지 확인하십시오. 미디어 속도 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [미디어 속도 설정](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_lanmediaspeed_enh.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_lanmediaspeed_enh.htm)을 참조하십시오.
3. 두 번째 HMC를 관리 서버에 연결하는 경우, 관리 서버에 **HMC2**로 레이블 지정된 이더넷 포트에 이를 연결하십시오.
 4. 21 페이지의 『서버 케이블링 및 확장 장치 연결』에서 계속하십시오.

서버 케이블링 및 운영 콘솔 액세스

논리 파티션이 없더라도 운영 콘솔을 사용하여 IBM i 운영 체제를 실행 중인 서버를 관리할 수 있습니다.

IBM i Access Client Solutions를 사용하여 IBM i에 대한 LAN 연결을 통해 조작 콘솔에 액세스할 수 있습니다. (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

참고:

Windows용 IBM i Access로 지원되는 운영 체제에 관한 자세한 정보는 [IBM i Access for Windows - 지원되는 운영 체제](#)를 참조하십시오.

서버를 케이블로 연결하고 조작 콘솔에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
2. 콘솔에 사용할 서버의 LAN 콘솔 어댑터에 지정된 정적 IP 주소를 확보하십시오. IP(Internet Protocol) 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 기록하십시오. 선택사항으로, 고유 호스트 이름을 선택하고 사이트의 DNS(Domain Name System)의 호스트 이름 및 IP 주소를 등록하십시오.

참고: 이 IP 주소는 IBM i 인터페이스의 운영 콘솔에서 사용되며 일반 Telnet 세션 연결에 사용되는 IP 주소와는 다릅니다. IP 주소는 다른 서버에서 사용되지 않아야 합니다. 다른 장치가 IP 주소를 사용하지 않는지 확인하려면 네트워크에 연결된 PC에서 IP 주소에 대해 Ping을 실행하십시오. 응답을 수신해서는 안 됩니다.

운영 콘솔을 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. [IBM i Access Client Solutions\(ACS\)](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>)를 네트워크 연결된 개인 컴퓨터에 설치하십시오.

참고: 워크스테이션에서 IBM i Access Client Solutions(ACS)를 실행하려면 Java를 설치해야 합니다. ACS는 Java 기반 프로그램이며 Java는 ACS를 실행하는 데 필요합니다. ACS Java 요구사항에 대한 정보는 [IBM i 액세스 - ACS 시작하기](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>)를 참조하십시오.

참고: 로컬 관리자로서 PC에 로그인하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 PC를 수정하고 콘솔 세션을 시작하는 데 필요한 모든 특권이 있습니다. 또한 최신 버전의 ACS가 실행됩니다. 자세한 정보는 [IBM i 액세스 - 클라이언트 솔루션 5733XJ1](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>)을 참조하십시오.

2. PC를 서버에 케이블로 연결하십시오. Cat 5e 또는 Cat 6(권장) 이더넷 케이블을 PC 및 올바른 이더넷 어댑터 포트에 꽂으십시오. 사용해야 하는 서버 어댑터 포트를 판별하려면 다음 표를 참조하십시오.

참고: 모든 어댑터에서 콘솔 연결을 위해 T1 자원이 필요합니다. 시스템 표시 방식에 따라 T1 자원은 맨 위 또는 가장 오른쪽 포트입니다.

표 3. 서버 조작 콘솔 LAN 슬롯	
서버	조작 콘솔 - LAN 슬롯
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H 또는 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11

참고: 서버에 직접 케이블링된 PC에 먼저 연결하십시오. PC 및 서버는 초기 연결이 설정된 후에 네트워크에 다시 케이블링될 수 있습니다. 교차 케이블은 필요하지 않습니다. 자세한 정보는 [어댑터 요구 사항\(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hbx/hardwarereq_adapter.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hbx/hardwarereq_adapter.htm)을 참조

3. PC 네트워크를 구성하십시오. PC 네트워크를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. Windows 제어판을 열고 어댑터 설정에 액세스하십시오. Windows 10을 사용 중인 경우, **제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터 > 어댑터 설정 변경**을 선택하십시오.
 - b. 로컬 영역 연결이 아닌 추가 어댑터를 사용 안함으로 설정하십시오.
 - c. 어댑터를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하고 **특성**을 선택하십시오.
 - d. **Internet Protocol 버전 4(TCP/IPv4)**를 클릭하고 **특성**을 선택하십시오.

참고: 운영 콘솔 설정 후 장치를 네트워크로 리턴하려는 경우, 표시되는 IP 정보를 기록하십시오.

- e. **자동으로 IP 주소 받기**를 선택하십시오. 그러면 PC가 169.254.x.x 범위의 주소를 수신하게 됩니다.
4. PC 방화벽을 사용 안함으로 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

참고: 초기 연결의 경우 모든 PC 방화벽이 사용 불가능해야 합니다.

- a. Windows 제어판에서 **방화벽 설정**을 클릭하고 방화벽을 사용 안함으로 설정하십시오.
 - b. Windows 제어판에서 **보안 센터**를 클릭하십시오. 방화벽을 검사하고, 있는 경우 이를 사용 안함으로 설정하십시오.
 - c. 다른 모든 소프트웨어 방화벽에 대해 PC에서 실행 중인 모든 태스크를 스캔하고 방화벽이 사용되지 않도록 설정하십시오.
5. 다음 단계를 완료하여 서버에 전원을 공급하십시오.

- a. 다음 단계를 완료하여 수동 초기 프로그램 로드(IPL)를 설정하십시오.
 - i) 서버 제어판을 찾으십시오.
 - ii) **02**가 표시될 때까지 위로 화살표 키를 누르고 Enter를 누르십시오.
 - iii) Enter를 다시 누르십시오. <(보다 적음 기호)이 **N**옆에 표시됩니다.
 - iv) 위로 화살표 키를 누르십시오. **N**이 **M**으로 변경됩니다.
 - v) Enter를 누르십시오.
 - vi) Enter를 두 번 누르십시오. **02**가 제어판에 표시됩니다.
 - b. 서버를 수동 IPL로 설정한 후에 흰색 전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 켜십시오.

참고: IPL 동안 시스템은 운영 콘솔을 검색 중임을 나타내는 C6004031을 표시합니다. 이 조치를 완료하는 데 시스템은 20 - 30분 정도 소요합니다. 제어판에 A6005008이 표시되는 경우 이는 운영 콘솔을 사용할 수 없음을 나타냅니다. 이는 시스템이 IBM i과 함께 사전 설치되지 않았고 콘솔 유형을 LAN으로 설정해야 함을 나타냅니다.

6. 시스템이 IBM i과 함께 사전 설치되지 않은 경우 이 단계를 수행하십시오. 콘솔 유형을 LAN으로 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 다음 단계를 완료하여 제어판 기능을 사용으로 설정하십시오.
 - i) 제어판에서 기능 25를 선택하고 Enter를 누르십시오. 리턴 코드는 00이어야 합니다.
 - ii) 제어판에서 기능 26을 선택하고 Enter를 누르십시오.

참고: FF 리턴 코드가 표시되면 기능 25로 다시 이동하여 Enter를 누른 다음 기능 26으로 리턴하여 Enter를 누르십시오.

b. 현재 설정을 확인하십시오. 콘솔 서비스 기능(65+21+11)을 사용하여 현재 설정을 확인하십시오.

- A600 500A = 콘솔이 정의되지 않음
- A603 500A = LAN 콘솔
- A604 500A = HMC 콘솔

시스템 참조 코드(SRC) = A603500A인 경우, 20 페이지의 『7』 단계로 이동하십시오. 다른 모든 SRC의 경우에는 다음 단계로 계속하십시오.

c. 콘솔 유형을 LAN으로 설정하십시오.

릴리스 7.4 이전의 경우 다음 단계를 완료하십시오.

- i) A603500B를 리턴할 때까지 65+21+11 순서를 사용하십시오. 이는 콘솔 유형이 LAN으로 변경됨을 의미합니다.
- ii) 21을 사용하십시오. 이렇게 하면 콘솔 유형 변경 기능이 수행됩니다.
- iii) A6C3500C를 리턴할 때까지 11을 사용하십시오. 이는 설정이 성공적으로 저장되었음을 나타냅니다. 그렇지 않은 경우, A6C3500C를 리턴할 때까지 기능 11을 반복하십시오.

d. 릴리스 7.5 이상의 경우 다음 단계를 완료하십시오.

- i) A603500B를 리턴할 때까지 65+11시퀀스를 사용하십시오. 이는 콘솔 유형이 LAN으로 변경됨을 의미합니다.
- ii) 21을 사용하십시오. 이렇게 하면 콘솔 유형 변경 기능이 수행됩니다.
- iii) A6C3500C를 리턴할 때까지 11을 사용하십시오. 이는 설정이 성공적으로 저장되었음을 나타냅니다. 그렇지 않은 경우, A6C3500C를 리턴할 때까지 기능 11을 반복하십시오.

참고: IBM 지원 센터에서 지시하지 않는 한 65+21+11 기능은 더 이상 필요하지 않습니다. 이제 어댑터 위치 설정 기능은 라이선스가 부여된 내부 코드에서 자동으로 실행 중입니다.

7. 다음 단계를 완료하여 운영 콘솔을 연결하십시오.

- a. IBM i Access Client Solutions(ACS)를 여십시오.
- b. 관리에서 **시스템 구성**을 클릭하십시오.
- c. **콘솔 찾기**를 선택하십시오.
- d. **Search**를 클릭하십시오. 몇 초 후에 연결이 표시됩니다. 연결을 클릭한 다음 **콘솔**을 클릭하십시오.
- e. 보류 중인 권한 부여 창에서 사용자 ID 및 비밀번호를 입력하십시오.
- f. 보안 인증을 채택하십시오. 채택했는지 확인하십시오. 채택하지 않으면 연결이 중단됩니다. 콘솔 창이 열립니다. 처음에 창이 공백이지만 커서가 상단 왼쪽 모서리에 있는 경우, 드라이브 또는 DVD가 표시될 정보를 제공하기를 화면이 대기 중임을 표시합니다.

8. 운영 콘솔의 정적 IP 주소를 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- a. QSECOFR에 사인하십시오. 기본 비밀번호는 QSECOFR이며 대소문자를 구분합니다.
- b. DST 기본 메뉴 **b**에서 선택사항 3- **전용 서비스 도구 사용**을 선택하십시오.
- c. **선택사항 5- DST 환경에서 작업**을 선택하십시오.
- d. **선택사항 2- 시스템 장치**를 선택하십시오.
- e. **선택사항 7- 서비스 도구 LAN 어댑터 구성**을 선택하십시오.
- f. 사용하려는 IP 설정을 입력하십시오. 선택사항: 서비스 도구의 호스트 이름으로, 네트워크 DNS에도 등록된 경우 호스트 이름을 입력할 수 있습니다. 단어 Default를 입력하고 사용할 IP 주소를 입력하는 것이 좋습니다.
- g. F7를 눌러 정보를 저장하십시오.
- h. F17를 눌러 세션을 **비활성화**한 다음 다시 눌러 **활성화**하십시오. 그러면 세션이 공백이 됩니다. 세션을 닫으십시오.

9. 정적 IP로 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- a. PC 및 운영 콘솔 포트 모두를 네트워크로 이동하거나 서비스 도구 LAN 어댑터에 방금 구성한 동일한 서브넷에 있도록 PC IP 설정을 다시 구성하십시오.

- b. ACS 인터페이스로 돌아가서 시스템 구성이라는 창을 선택하십시오.
- c. 새로 작성을 클릭하십시오.
- d. 이 연결을 사용하여 다른 기능에 연결하는 경우, 일반 탭에 사용할 시스템 이름을 입력하십시오.
- e. 콘솔 탭을 클릭하십시오.
- f. LAN 콘솔/가상 제어판에서 서비스 호스트 이름 필드에 서비스 도구 LAN 어댑터의 IP 주소를 입력하십시오.
- g. 확인을 클릭하십시오.
- h. 기본 ACS 메뉴에서 시스템을 클릭하고 작성한 시스템을 선택하십시오.
- i. 콘솔에서 **5250 콘솔**을 클릭하십시오. IPL으로 계속하십시오.

참고: PC가 게이트웨이 IP 주소로 구성되었으므로 네트워크에 다시 PC를 케이블링하기 전에 PC의 IP 구성을 재설정해야 합니다. 이제 PC 및 서버 콘솔 포트(T1)를 네트워크에 다시 케이블링할 수 있습니다.

22 페이지의 『서버 설정 완료』에서 계속하십시오.

키보드, 비디오 및 마우스로 서버 케이블링

시스템을 시작하기 전에 그래픽 카드가 있는 경우 키보드, 비디오 및 마우스를 시스템에 연결해야 할 수 있습니다.

키보드, 비디오 및 마우스를 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 뒷면에 있는 그래픽 카드 및 USB(Universal Serial Bus) 포트를 찾으십시오. 커넥터 변환기가 필요할 수 있습니다.
2. 모니터 케이블을 그래픽 카드에 연결하십시오.
3. 키보드 및 마우스를 파란색 USB 3.0 포트에 연결하십시오.
4. 콘솔의 전원을 켜십시오.
5. 21 페이지의 『서버 케이블링 및 확장 장치 연결』에서 계속하십시오.

서버 케이블링 및 확장 장치 연결

서버를 케이블링하고 확장 장치를 연결하는 방법을 알아봅니다.

서버를 케이블링하고 확장 장치를 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결합니다.

참고: 있는 경우, 시스템 뒷면의 포트를 덮는 플러그를 제거하고 버리십시오. 포트 덮개는 초기 프로그램 로드(IPL)이 완료된 후 관리 시스템의 관리자 비밀번호 재설정에 대해 상기했음을 확인합니다.
 - b. 시스템 전원 코드 및 다른 연결된 장치의 전원 코드를 전원에 꽂으십시오.
 - c. 시스템에서 배전 장치(PDU)를 사용하는 경우 다음 단계를 완료하십시오.
 - i) 서버 및 I/O 드로어에서 IEC 320 유형 소켓이 있는 PDU로 시스템 전원 코드를 연결하십시오.
 - ii) PDU 입력 전원 코드를 연결하고 전원 소스에 꽂으십시오.
 - iii) 시스템에서 중복성을 위해 두 개의 PDU를 사용하는 경우, 다음 단계를 완료하십시오.
 - 시스템에 두 개의 전원 공급 장치가 있는 경우, 하나의 전원 공급 장치를 두 개의 PDU 각각에 연결하십시오.
 - 시스템에 4개의 전원 공급 장치가 있는 경우 E0 및 E1을 **PDU A**에 연결하고 E2와 E3을 **PDU B**에 연결합니다.

참고: 시스템이 대기 모드에 있는지 확인하십시오. 앞면 제어판의 녹색 전원 상태 표시기가 깜박이며 전원 공급 장치의 DC OUT 표시등이 깜박입니다. 표시기가 모두 깜박이지 않으면 전원 코드 연결을 확인하십시오.

2. 격납장치 및 확장 장치 연결에 대한 정보는 격납장치 및 확장 장치 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ham/p10ham_kickoff.htm)를 참조하십시오.

서버 설정 완료

관리 시스템을 설정하기 위해 완료해야 하는 태스크에 대해 학습합니다.

다음 옵션 중에서 선택하십시오.

- 22 페이지의 『HMC를 사용하여 서버 설정 완료』
- 23 페이지의 『HMC를 사용하지 않고 서버 설정 완료』

HMC를 사용하여 서버 설정 완료

Hardware Management Console(HMC)을(를) 사용하여 서버 설정을 완료하려면 다음 태스크를 수행하십시오. 또한 가상화를 사용하여 여러 워크로드를 더 적은 시스템으로 통합하여 서버 사용을 늘리고 비용을 절감할 수 있습니다.

POWER10 프로세서 기반 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10릴리스 1.0이상이어야 합니다.

HMC를 사용하여 서버 설정을 완료하려면 다음의 단계를 완료하십시오.

1. 다음 단계를 완료하여 관리 시스템 비밀번호를 변경하십시오.
HMC를 사용하여 관리 시스템의 비밀번호 설정에 대한 자세한 정보는 관리 시스템의 비밀번호 설정(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_setpassword_enh.htm)을 참조하십시오.
2. 고급 시스템 관리 인터페이스(ASMI)를 사용하여 관리 시스템 시간을 업데이트하십시오.
HMC를 사용하여 ASMI에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - b. **조치 > 모든 조치 보기 > ASM(Advanced System Management) 시작**을 선택하십시오.
 - c. 관리자 ID 및 비밀번호를 사용하여 ASMI에 로그인하십시오.
 - d. **시스템 구성 시간**을 선택하십시오.
 - e. 시간을 조정하십시오.
 - f. **설정 저장**을 선택하십시오.
3. 관리 시스템의 펌웨어 레벨을 확인하십시오.
 - a. 탐색 영역에서 **업데이트**를 클릭하십시오.
 - b. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - c. **조치 > 업데이트 > 라이선스가 부여된 내부코드 변경 > 현재 릴리스**를 선택하십시오.
 - d. **시스템 정보 보기**를 선택한 후 **확인**을 클릭하십시오.
 - e. LIC 저장소 지정 창에서 **없음 - 현재 값 표시**를 선택한 후 **확인**을 클릭하십시오.
 - f. **EC 번호** 필드 및 **활성화된 레벨** 필드에 표시되는 레벨을 기록하십시오. 예를 들어 **EC 번호**가 01EM310이고 **활성화된 레벨**이 77인 경우, 펌웨어 레벨은 01EM310_77입니다.
4. 설치된 펌웨어 레벨을 사용 가능한 펌웨어 레벨과 비교하십시오. 필요한 경우 펌웨어 레벨을 업데이트하십시오.
 - a. 설치된 펌웨어 레벨을 사용 가능한 펌웨어 레벨과 비교하십시오. 자세한 정보는 [Fix Central 웹 사이트](http://www.ibm.com/support/fixcentral) (<http://www.ibm.com/support/fixcentral>)를 참조하십시오.
 - b. 필요한 경우 관리 시스템 펌웨어 레벨을 업데이트하십시오. 탐색 영역에서 **업데이트**를 선택하십시오.
 - c. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - d. **현재 릴리스에 대한 라이선스가 부여된 내부코드 변경**을 클릭하십시오.
5. 관리 시스템의 전원을 켜려면 **시스템 시작**(<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustartsys.htm>)을 참조하십시오.
6. 시스템에 운영 체제가 사전 설치된 경우 콘솔을 열고 운영 체제에 액세스할 수 있도록 제조업체 기본 구성 (MDC) 모드를 종료해야 합니다.
MDC 모드를 종료하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. **자원 > 모든 시스템**을 선택하십시오.

- b. 시스템 > 조치 > 시스템 파티션 보기를 선택하십시오.
- c. 특성에서 일반 설정을 선택하십시오.
- d. 전원 공급 매개변수를 선택하고 파티션 시작 정책을 사용자 시작으로 설정하십시오.
- e. 시스템 조치에서 조작 > 전원 공급을 선택하십시오.
- f. 일단 시스템이 파티션 대기 상태이고 기본 파티션이 활성화되지 않은 상태이면 기본 파티션을 선택하고 활성화를 선택하십시오.

HMC를 사용하여 시스템 또는 논리 파티션 시작에 대한 자세한 정보는 [HMC를 사용하여 시스템 또는 논리 파티션 시작](#)을 참조하십시오.

7. 템플리트를 사용하여 파티션을 작성하십시오.

- 새 파티션을 작성하는 경우, HMC에 있는 템플리트를 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [템플리트 라이브러리 액세스](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_accessing_template_library.htm)를 참조하십시오.
- 다른 시스템에 기존 파티션이 있는 경우 이러한 구성을 캡처하고 이를 템플리트 라이브러리에 저장하고 파티션 템플리트를 배치할 수 있습니다. 자세한 정보는 [파티션 템플리트](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_partition_template_concept.htm)를 참조하십시오.
- 다른 소스로부터 기존 템플리트를 사용하려는 경우 이를 가져와 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [파티션 템플리트 가져오기](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_import_partition_template.htm)를 참조하십시오.

8. 운영 체제를 설치하고 운영 체제를 업데이트하십시오.

- AIX 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [AIX 설치](#) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm)를 참조하십시오.
- Linux 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [Linux 설치](#) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm)를 참조하십시오.
- VIOS 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [VIOS 설치](#)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm)를 참조하십시오.
- IBM i 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [IBM i 운영 체제 설치](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm)를 참조하십시오.

9. 이제 서버를 설치하는 단계를 완료했습니다.

HMC를 사용하지 않고 서버 설정 완료

Hardware Management Console(HMC)가 없는 경우, 다음 프로시저에 따라 서버 설치를 완료하십시오.

관리 콘솔을 사용하지 않고 서버 설정을 완료하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템과 함께 제공된 운반용 나사를 사용하여 서버를 랙에 연결하십시오.
2. 관리 시스템의 펌웨어 레벨 및 시간을 확인하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 고급 시스템 관리 인터페이스(ASMI)에 액세스하십시오. 지시사항은 [HMC 없이 ASMI에 액세스](#) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hby/connect_asmi.htm)를 참조하십시오.
 - b. ASMI 시작 분할창의 오른쪽 상단 모서리에서 저작권 문구 아래에 있는 서버 펌웨어의 기존 레벨을 기록하십시오.
 - c. 시간을 업데이트하십시오. 탐색 영역에서 시스템 구성을 펼치십시오.
 - d. 시간을 클릭하십시오. 콘텐츠 분할창은 현재 날짜(월, 일, 연도) 및 시간(시, 분, 초)을 나타내는 양식을 표시합니다.
 - e. 날짜 값, 시간 값 또는 둘 다를 변경한 후 설정 저장을 클릭하십시오.
3. 시스템을 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 관리 시스템의 앞면 도어를 여십시오.
 - b. 제어판의 전원 버튼을 누르십시오.

전원 공급 표시등이 빠르게 깜박이기 시작합니다.

- a. 시스템 냉각 팬이 대략 30초 후에 활성화되고 작동 속도를 높이기 시작합니다.
- b. 시스템이 시작하는 동안 진행 표시기가 제어판 디스플레이에 나타납니다.
- c. 제어판의 전원 켜기 표시등이 더 이상 깜박이지 않고 계속 켜져 있으며 이는 시스템 전원이 켜졌음을 나타냅니다.

지시사항은 HMC에서 관리하지 않는 시스템 시작(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/startsysnohmc.htm)을 참조하십시오.

4. 운영 체제를 설치하고 운영 체제를 업데이트하십시오.

- AIX 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **AIX 설치** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm)를 참조하십시오.
- Linux 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **Linux 설치** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm)를 참조하십시오.
- VIOS 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **VIOS 설치** (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm)를 참조하십시오.
- IBM i 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **IBM i 운영 체제 설치** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm)를 참조하십시오.

5. 이제 서버를 설치하는 단계를 완료했습니다.

독립형 서버 설치

이 정보를 사용하여 독립형 서버 설정에 대해 학습합니다.

독립형 서버 설치를 위한 전제조건

해당 정보를 사용하여 사전 설치된 서버 설정에 필요한 전제조건을 이해하십시오.

서버 설치를 시작하기 전에 다음 문서를 읽어야 합니다.

- 이 문서의 최신 버전은 온라인으로 유지보수됩니다. **IBM Power E1050(9105-42A)** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10jah/p10jah_roadmap.htm)을(를) 참조하십시오.
- 서버 설치를 계획하려면 **시스템 계획** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10jah/p10jah_kickoff.htm)을 참조하십시오.
- HMC 업데이트 및 수정사항을 다운로드하려면 **하드웨어 관리 콘솔 지원 및 다운로드 웹 사이트** (<https://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html>)를 참조하십시오.

서버를 설치하기 전에 다음 전제조건을 고려하십시오.

1. 설치를 시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인하십시오.
 - 십자 드라이버
 - 일자 드라이버
2. 다음 콘솔 중 하나가 있는지 확인하십시오.
 - Hardware Management Console(HMC): POWER10 프로세서 기반 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10 릴리스 2.0 이상이어야 합니다.
 - 키보드 및 마우스가 있는 그래픽 모니터.
 - 키보드가 있는 텔레타이프(tty) 모니터.

서버를 설치 사이트로 이동

독립형 서버를 설치 사이트로 이동하는 방법에 대해 학습합니다.

독립형 서버의 포장을 푼 후 서버를 설치 사이트로 이동하십시오.

독립형 서버에 대한 자원 명세 완료

이 정보를 사용하여 서버에 대한 자원 명세를 완료하십시오.

자원 명세를 완료하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 주문한 상자를 모두 받았는지 확인하십시오.
2. 필요한 경우 서버 구성요소의 포장을 푸십시오.
3. 다음 단계에 따라 각 서버 구성요소를 설치하기 전에 부품 명세를 완료하십시오.
 - a. 서버의 자원 명세 목록을 찾으십시오.
 - b. 주문한 부품을 모두 받았는지 확인하십시오.

참고: 주문 정보는 제품에 포함되어 있습니다. 마케팅 담당자나 IBM 비즈니스 파트너로부터도 주문 정보를 얻을 수 있습니다.

맞지 않거나 누락 또는 손상된 부품이 있는 경우, 다음 중 하나에 문의하십시오.

- IBM 리셀러
- IBM Rochester 제조업체 자동화 정보 라인(1-800-300-8751)(미국에만 해당).
- 전 세계 연락처 안내 웹 사이트 <http://www.ibm.com/planetwide>입니다. 사용자의 위치를 선택하여 서비스를 확인하고 지원 담당자 정보를 확인하십시오.

서버 케이블링 및 콘솔 설정

논리 파티션 작성 여부, 기본 파티션에 설치할 운영 체제, 논리 파티션 중 하나에 VIOS(Virtual I/O Server)를 설치할지 여부에 따라 콘솔, 모니터 또는 인터페이스를 선택할 수 있습니다.

사용할 콘솔 판별

논리 파티션 작성 여부, 기본 파티션에 설치할 운영 체제, 논리 파티션 중 하나에 VIOS(Virtual I/O Server)를 설치할지 여부에 따라 콘솔, 모니터 또는 인터페이스를 선택할 수 있습니다.

다음 표에서 적용되는 콘솔, 인터페이스 또는 터미널에 대한 지시사항으로 이동하십시오.

표 4. 사용 가능한 콘솔 유형				
콘솔 유형	운영 체제	논리 파티션	필요한 케이블	케이블링 설정 지시 사항
ASCII 터미널	AIX, Linux 또는 VIOS	VIOS의 경우 예, AIX 및 Linux의 경우 아니오	널 모뎀이 장착된 직렬 케이블	16 페이지의 『ASCII 터미널로 서버 케이블링』
Hardware Management Console (HMC)	AIX, IBM i, Linux 또는 VIOS	예	이더넷(또는 교차 케이블)	17 페이지의 『HMC에 서버 케이블링』 .
조작 콘솔	IBM i	예 운영 콘솔을 사용하여 기존 IBM i 파티션을 관리하십시오.	LAN 연결용 이더넷 케이블	18 페이지의 『서버 케이블링 및 운영 콘솔 액세스』
키보드, 비디오 및 마우스(KVM)	Linux 또는 VIOS	예	KVM이 있는 모니터 및 USB 케이블	21 페이지의 『키보드, 비디오 및 마우스로 서버 케이블링』

ASCII 터미널로 서버 케이블링

논리 파티션을 작성하지 않을 경우, ASCII 터미널을 사용하여 AIX, Linux 또는 VIOS 운영 체제를 실행 중인 서버를 관리할 수 있습니다. ASCII 터미널에서 ASMI(고급 시스템 관리 인터페이스)에 액세스하여 추가 설치 작업을 완료할 수 있습니다.

ASCII 터미널은 직렬 링크를 통해 서버에 연결됩니다. ASMI에 대한 ASCII 인터페이스는 웹 인터페이스 기능의 서브세트를 제공합니다. ASMI 인터페이스에 대한 ASCII 터미널은 시스템이 대기 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다. 초기 프로그램 로드(IPL) 또는 런타임 중에는 사용할 수 없습니다.

참고: ASMI 터미널에 대한 직렬 연결을 사용하는 경우, 변환 케이블을 사용해야 합니다. 이 케이블(부품 번호 46K5108)은 시스템에서 ASCII 터미널 9핀 Dshell 커넥터를 RJ45 직렬 포트 커넥터로 변환하는 데 사용됩니다. 시스템의 커넥터 위치에 대한 정보는 [부품 위치 및 위치 코드](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/p10ecs_locations.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/p10ecs_locations.htm)를 참조하십시오.

ASCII 터미널을 서버에 케이블링하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 널 모뎀이 장착된 직렬 케이블을 사용하여 ASCII 터미널을 서버의 뒷면에 있는 직렬 포트에 연결하십시오.
2. 다음 단계를 완료하십시오.

- a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결합니다.

참고: 있는 경우, 시스템 뒷면의 포트를 덮는 플러그를 제거하고 버리십시오. 포트 덮개는 초기 프로그램 로드(IPL)이 완료된 후 관리 시스템의 관리자 비밀번호 재설정에 대해 상기했음을 확인합니다.

- b. 시스템 전원 코드 및 다른 연결된 장치의 전원 코드를 전원에 꽂으십시오.
- c. 시스템에서 배전 장치(PDU)를 사용하는 경우 다음 단계를 완료하십시오.

i) 서버 및 I/O 드로어에서 IEC 320 유형 소켓이 있는 PDU로 시스템 전원 코드를 연결하십시오.

ii) PDU 입력 전원 코드를 연결하고 전원 소스에 꽂으십시오.

iii) 시스템에서 중복성을 위해 두 개의 PDU를 사용하는 경우, 다음 단계를 완료하십시오.

- 시스템에 두 개의 전원 공급 장치가 있는 경우, 하나의 전원 공급 장치를 두 개의 PDU 각각에 연결하십시오.
- 시스템에 4개의 전원 공급 장치가 있는 경우 E0 및 E1을 **PDU A**에 연결하고 E2와 E3을 **PDU B**에 연결합니다.

참고: 시스템이 대기 모드에 있는지 확인하십시오. 앞면 제어판의 녹색 전원 상태 표시기가 깜박이며 전원 공급 장치의 DC OUT 표시등이 깜박입니다. 표시기가 모두 깜박이지 않으면 전원 코드 연결을 확인하십시오.

3. 제어판의 녹색 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 기다리십시오.
4. ASCII 터미널이 다음 일반 속성에 대해 설정되어 있는지 확인하십시오.

이러한 속성은 진단 프로그램에 대한 기본 설정입니다. 다음 단계를 계속하기 전에 이러한 속성에 따라 터미널이 설정되어 있는지 확인하십시오.

표 5. 진단 프로그램에 대한 기본 설정				
일반 설정 속성	3151 /11/ 31/41 설정	3151 /51/ 61 설정	3161 /64 설정	설명
회선 속도	19,200	19,200	19,200	시스템 장치와 통신하는 데 19,200(초당 비트 수) 회선 속도를 사용합니다.
단어 길이(비트)	8	8	8	데이터 단어 길이(바이트)로 8비트를 선택합니다.
패리티	아니오	아니오	아니오	패리티 비트를 추가하지 않으며 8비트 데이터 단어(바이트)를 형성하기 위해 단어 길이 속성과 함께 사용됩니다.
정지 비트	1	1	1	데이터 단어(바이트) 뒤에 1비트를 넣습니다.

5. 서비스 프로세서가 ASCII 터미널의 존재를 확인할 수 있도록 허용하려면 ASCII 터미널의 키를 누르십시오.
6. ASMI에 대한 로그인 디스플레이가 표시되면 사용자 ID 및 비밀번호에 대해 admin을 입력하십시오.
7. 프롬프트되면 기본 비밀번호를 변경하십시오.
8. 서버 정보가 나타날 때까지 Enter를 누르십시오.

ASCII 터미널에 대한 설정이 완료되었으며 ASMI가 시작되었습니다.

9. [32 페이지의 『HMC를 사용하지 않고 서버 설정 완료』](#)에서 계속하십시오.

HMC에 서버 케이블링

Hardware Management Console(HMC)는 관리 시스템(논리 파티션 관리 포함), 가상 환경 작성, CoD(Capacity on Demand) 사용을 제어합니다. HMC는 또한 서비스 애플리케이션을 사용하여 관리 시스템과 통신하여 정보를 감지, 통합하고 분석을 위해 IBM 서비스에 전달할 수 있습니다.

HMC를 설치 및 구성하지 않은 경우 이를 수행하십시오. 지시사항은 [설치 및 구성 태스크](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_taskflow.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_taskflow.htm)를 참조하십시오.

POWER10 프로세서 기반 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10 릴리스 2.0 이상이어야 합니다. HMC 버전 및 릴리스를 보려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 탐색 영역에서 **업데이트**를 클릭하십시오.
2. 작업 영역에서 HMC 버전, 릴리스, 서비스 팩, 빌드 레벨, 기본 버전을 비롯하여 HMC 코드 레벨 섹션에 표시되는 정보를 보고 기록하십시오.

서버를 HMC에 케이블링하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 직접 HMC를 관리 시스템에 연결하려는 경우, HMC의 **이더넷 커넥터 1**을 관리 시스템의 **HMC1** 포트에 연결하십시오.
2. HMC이(가) 둘 이상의 관리 시스템을 관리할 수 있도록 이를 사설 네트워크에 연결하는 방법을 알아보려면 [HMC 네트워크 연결](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)을 참조하십시오.

참고:

- 또한 HMC에 연결된 단일 스위치에 연결되는 여러 시스템이 있을 수도 있습니다. 지시사항은 [HMC 네트워크 연결](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)을 참조하십시오.
 - 스위치를 사용 중인 경우 스위치의 속도가 **자동 감지**로 설정되어 있는지 확인하십시오. 서버가 HMC에 직접 연결되어 있는 경우 HMC의 이더넷 어댑터 속도가 **자동 감지**로 설정되어 있는지 확인하십시오. 매체 속도를 설정하는 방법에 대한 정보는 [매체 속도 설정](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_lanmediaspeed_enh.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p10hai/p10hai_lanmediaspeed_enh.htm)을 참조하십시오.
3. 두 번째 HMC를 관리 서버에 연결하는 경우, 관리 서버에 **HMC2**로 레이블 지정된 이더넷 포트에 이를 연결하십시오.
 4. [31 페이지의 『HMC를 사용하여 서버 설정 완료』](#)에서 계속하십시오.

키보드, 비디오 및 마우스로 서버 케이블링

시스템을 시작하기 전에 그래픽 카드가 있는 경우 키보드, 비디오 및 마우스를 시스템에 연결해야 할 수 있습니다.

키보드, 비디오 및 마우스를 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 뒷면에 있는 그래픽 카드 및 USB(Universal Serial Bus) 포트를 찾으십시오. 커넥터 변환기가 필요할 수 있습니다.
2. 모니터 케이블을 그래픽 카드에 연결하십시오.
3. 키보드 및 마우스를 파란색 USB 3.0 포트에 연결하십시오.
4. 콘솔의 전원을 켜십시오.
5. [30 페이지의 『서버 케이블링 및 확장 장치 연결』](#)에서 계속하십시오.

서버 케이블링 및 운영 콘솔 액세스

논리 파티션이 없더라도 운영 콘솔을 사용하여 IBM i 운영 체제를 실행 중인 서버를 관리할 수 있습니다.

[IBM i Access Client Solutions](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805)를 사용하여 IBM i에 대한 LAN 연결을 통해 조작 콘솔에 액세스할 수 있습니다. (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

서버를 케이블로 연결하고 조작 콘솔에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.

2. 콘솔에 사용할 서버의 LAN 콘솔 어댑터에 지정된 정적 IP 주소를 확보하십시오. IP(Internet Protocol) 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 기록하십시오. 선택사항으로, 고유 호스트 이름을 선택하고 사이트의 DNS(Domain Name System)의 호스트 이름 및 IP 주소를 등록하십시오.

참고: 이 IP 주소는 IBM i 인터페이스의 운영 콘솔에서 사용되며 일반 Telnet 세션 연결에 사용되는 IP 주소와는 다릅니다. IP 주소는 다른 서버에서 사용되지 않아야 합니다. 다른 장치가 IP 주소를 사용하지 않는지 확인하려면 네트워크에 연결된 PC에서 IP 주소에 대해 Ping을 실행하십시오. 응답을 수신해서는 안됩니다.

운영 콘솔을 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. **IBM i Access Client Solutions(ACS)** (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>)를 네트워크 연결된 개인 컴퓨터에 설치하십시오.

참고: 워크스테이션에서 IBM i Access Client Solutions(ACS)를 실행하려면 Java를 설치해야 합니다. ACS는 Java 기반 프로그램이며 Java는 ACS를 실행하는 데 필요합니다. ACS Java 요구사항에 대한 정보는 **IBM i 액세스 - ACS 시작하기**(<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>)를 참조하십시오.

참고: 로컬 관리자로 PC에 로그인하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 PC를 수정하고 콘솔 세션을 시작하는 데 필요한 모든 특권이 있습니다. 또한 최신 버전의 ACS가 실행됩니다. 자세한 정보는 **IBM i 액세스 - 클라이언트 솔루션 5733XJ1**(<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>)을 참조하십시오.

2. PC를 서버에 케이블로 연결하십시오. Cat 5e 또는 Cat 6(권장) 이더넷 케이블을 PC 및 올바른 이더넷 어댑터 포트에 꽂으십시오. 사용해야 하는 서버 어댑터 포트를 판별하려면 다음 표를 참조하십시오.

참고: 모든 어댑터에서 콘솔 연결을 위해 T1 자원이 필요합니다. 시스템 표시 방식에 따라 T1 자원은 맨 위 또는 가장 오른쪽 포트입니다.

표 6. 서버 조작 콘솔 LAN 슬롯	
서버	조작 콘솔 - LAN 슬롯
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H 또는 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11

참고: 서버에 직접 케이블링된 PC에 먼저 연결하십시오. PC 및 서버는 초기 연결이 설정된 후에 네트워크에 다시 케이블링될 수 있습니다. 교차 케이블은 필요하지 않습니다. 자세한 정보는 **어댑터 요구 사항**(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hbx/hardwarereq_adapter.htm)을 참조하십시오.

3. PC 네트워크를 구성하십시오. PC 네트워크를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- Windows 제어판을 열고 어댑터 설정에 액세스하십시오. Windows 10을 사용 중인 경우, **제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터 > 어댑터 설정 변경**을 선택하십시오.
- 로컬 영역 연결이 아닌 추가 어댑터를 사용 안함으로 설정하십시오.
- 어댑터를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하고 **특성**을 선택하십시오.
- Internet Protocol 버전 4(TCP/IPv4)**를 클릭하고 **특성**을 선택하십시오.

참고: 운영 콘솔 설정 후 장치를 네트워크로 리턴하려는 경우, 표시되는 IP 정보를 기록하십시오.

- 자동으로 IP 주소 받기**를 선택하십시오. 그러면 PC가 169.254.x.x 범위의 주소를 수신하게 됩니다.

4. PC 방화벽을 사용 안함으로 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

참고: 초기 연결의 경우 모든 PC 방화벽이 사용 불가능해야 합니다.

- Windows 제어판에서 **방화벽 설정**을 클릭하고 방화벽을 사용 안함으로 설정하십시오.
- Windows 제어판에서 **보안 센터**를 클릭하십시오. 방화벽을 검사하고, 있는 경우 이를 사용 안함으로 설정하십시오.
- 다른 모든 소프트웨어 방화벽에 대해 PC에서 실행 중인 모든 태스크를 스캔하고 방화벽이 사용되지 않도록 설정하십시오.

5. 다음 단계를 완료하여 서버에 전원을 공급하십시오.

a. 다음 단계를 완료하여 수동 초기 프로그램 로드(IPL)를 설정하십시오.

i) 서버 제어판을 찾으십시오.

ii) **02**가 표시될 때까지 위로 화살표 키를 누르고 Enter를 누르십시오.

iii) Enter를 다시 누르십시오. <(보다 적음 기호)이 **N**옆에 표시됩니다.

iv) 위로 화살표 키를 누르십시오. **N**이 **M**으로 변경됩니다.

v) Enter를 누르십시오.

vi) Enter를 두 번 누르십시오. **02**가 제어판에 표시됩니다.

b. 서버를 수동 IPL로 설정한 후에 흰색 전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 켜십시오.

참고: IPL 동안 시스템은 운영 콘솔을 검색 중임을 나타내는 C6004031을 표시합니다. 이 조치를 완료하는 데 시스템은 20 - 30분 정도 소요합니다. 제어판에 A6005008이 표시되는 경우 이는 운영 콘솔을 사용할 수 없음을 나타냅니다. 이는 시스템이 IBM i과 함께 사전 설치되지 않았고 콘솔 유형을 LAN으로 설정해야 함을 나타냅니다.

6. 시스템이 IBM i과 함께 사전 설치되지 않은 경우 이 단계를 수행하십시오. 콘솔 유형을 LAN으로 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

a. 다음 단계를 완료하여 제어판 기능을 사용으로 설정하십시오.

i) 제어판에서 기능 25를 선택하고 Enter를 누르십시오. 리턴 코드는 00이어야 합니다.

ii) 제어판에서 기능 26을 선택하고 Enter를 누르십시오.

참고: FF 리턴 코드가 표시되면 기능 25로 다시 이동하여 Enter를 누른 다음 기능 26으로 리턴하여 Enter를 누르십시오.

b. 현재 설정을 확인하십시오. 콘솔 서비스 기능(65+21+11)을 사용하여 현재 설정을 확인하십시오.

- A600 500A = 콘솔이 정의되지 않음
- A603 500A = LAN 콘솔
- A604 500A = HMC 콘솔

시스템 참조 코드(SRC) = A603500A인 경우, [29 페이지의 『7』](#) 단계로 이동하십시오. 다른 모든 SRC의 경우에는 다음 단계로 계속하십시오.

c. 콘솔 유형을 LAN으로 설정하십시오.

릴리스 7.4 이전의 경우 다음 단계를 완료하십시오.

i) A603500B를 리턴할 때까지 65+21+11 순서를 사용하십시오. 이는 콘솔 유형이 LAN으로 변경됨을 의미합니다.

ii) 21을 사용하십시오. 이렇게 하면 콘솔 유형 변경 기능이 수행됩니다.

iii) A6C3500C를 리턴할 때까지 11을 사용하십시오. 이는 설정이 성공적으로 저장되었음을 나타냅니다. 그렇지 않은 경우, A6C3500C를 리턴할 때까지 기능 11을 반복하십시오.

d. 릴리스 7.5 이상의 경우 다음 단계를 완료하십시오.

i) A603500B를 리턴할 때까지 65+11시퀀스를 사용하십시오. 이는 콘솔 유형이 LAN으로 변경됨을 의미합니다.

ii) 21을 사용하십시오. 이렇게 하면 콘솔 유형 변경 기능이 수행됩니다.

iii) A6C3500C를 리턴할 때까지 11을 사용하십시오. 이는 설정이 성공적으로 저장되었음을 나타냅니다. 그렇지 않은 경우, A6C3500C를 리턴할 때까지 기능 11을 반복하십시오.

참고: IBM 지원 센터에서 지시하지 않는 한 65+21+11 기능은 더 이상 필요하지 않습니다. 이제 어댑터 위치 설정 기능은 라이선스가 부여된 내부 코드에서 자동으로 실행 중입니다.

7. 다음 단계를 완료하여 운영 콘솔을 연결하십시오.

a. IBM i Access Client Solutions(ACS)를 여십시오.

b. 관리에서 **시스템 구성**을 클릭하십시오.

- c. 콘솔 찾기를 선택하십시오.
 - d. **Search**를 클릭하십시오. 몇 초 후에 연결이 표시됩니다. 연결을 클릭한 다음 **콘솔**을 클릭하십시오.
 - e. 보류 중인 권한 부여 창에서 사용자 ID 및 비밀번호를 입력하십시오.
 - f. 보안 인증을 채택하십시오. 채택했는지 확인하십시오. 채택하지 않으면 연결이 중단됩니다. 콘솔 창이 열립니다. 처음에 창이 공백이지만 커서가 상단 왼쪽 모서리에 있는 경우, 드라이브 또는 DVD가 표시될 정보를 제공하기를 화면이 대기 중임을 표시합니다.
8. 운영 콘솔의 정적 IP 주소를 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.
- a. QSECOFR에 사인온하십시오. 기본 비밀번호는 QSECOFR이며 대소문자를 구분합니다.
 - b. DST 기본 메뉴 **b**에서 선택사항 3- **전용 서비스 도구 사용**을 선택하십시오.
 - c. **선택사항 5- DST 환경에서 작업**을 선택하십시오.
 - d. **선택사항 2- 시스템 장치**를 선택하십시오.
 - e. **선택사항 7- 서비스 도구 LAN 어댑터 구성**을 선택하십시오.
 - f. 사용하려는 IP 설정을 입력하십시오. 선택사항: 서비스 도구의 호스트 이름으로, 네트워크 DNS에도 등록된 경우 호스트 이름을 입력할 수 있습니다. 단어 Default를 입력하고 사용할 IP 주소를 입력하는 것이 좋습니다.
 - g. F7를 눌러 정보를 저장하십시오.
 - h. F17를 눌러 세션을 **비활성화**한 다음 다시 눌러 **활성화**하십시오. 그러면 세션이 공백이 됩니다. 세션을 닫으십시오.
9. 정적 IP로 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.
- a. PC 및 운영 콘솔 포트 모두를 네트워크로 이동하거나 서비스 도구 LAN 어댑터에 방금 구성한 동일한 서버넷에 있도록 PC IP 설정을 다시 구성하십시오.
 - b. ACS 인터페이스로 돌아가서 시스템 구성이라는 창을 선택하십시오.
 - c. **새로 작성**을 클릭하십시오.
 - d. 이 연결을 사용하여 다른 기능에 연결하는 경우, 일반 탭에 사용할 시스템 이름을 입력하십시오.
 - e. **콘솔** 탭을 클릭하십시오.
 - f. LAN 콘솔/가상 제어판에서 서비스 호스트 이름 필드에 서비스 도구 LAN 어댑터의 IP 주소를 입력하십시오.
 - g. **확인**을 클릭하십시오.
 - h. 기본 ACS 메뉴에서 **시스템**을 클릭하고 작성한 시스템을 선택하십시오.
 - i. 콘솔에서 **5250 콘솔**을 클릭하십시오. IPL으로 계속하십시오.

참고: PC가 게이트웨이 IP 주소로 구성되었으므로 네트워크에 다시 PC를 케이블링하기 전에 PC의 IP 구성을 재설정해야 합니다. 이제 PC 및 서버 콘솔 포트(T1)를 네트워크에 다시 케이블링할 수 있습니다.

22 페이지의 『서버 설정 완료』에서 계속하십시오.

서버 케이블링 및 확장 장치 연결

서버를 케이블링하고 확장 장치를 연결하는 방법을 알아봅니다.

서버를 케이블링하고 확장 장치를 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 콘솔에 케이블을 연결하고 설정해야 합니다. 추가 정보는 25 페이지의 『서버 케이블링 및 콘솔 설정』의 내용을 참조하십시오.
2. 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결합니다.

참고: 있는 경우, 시스템 뒷면의 포트를 덮는 플러그를 제거하고 버리십시오. 포트 덮개는 초기 프로그램 로드(IPL)이 완료된 후 관리 시스템의 관리자 비밀번호 재설정에 대해 상기했음을 확인합니다.
 - b. 시스템 전원 코드 및 다른 연결된 장치의 전원 코드를 전원에 꽂으십시오.
 - c. 시스템에서 배전 장치(PDU)를 사용하는 경우 다음 단계를 완료하십시오.

i) 서버 및 I/O 드로어에서 IEC 320 유형 소켓이 있는 PDU로 시스템 전원 코드를 연결하십시오.

ii) PDU 입력 전원 코드를 연결하고 전원 소스에 꽂으십시오.

iii) 시스템에서 중복성을 위해 두 개의 PDU를 사용하는 경우, 다음 단계를 완료하십시오.

- 시스템에 두 개의 전원 공급 장치가 있는 경우, 하나의 전원 공급 장치를 두 개의 PDU 각각에 연결하십시오.
- 시스템에 4개의 전원 공급 장치가 있는 경우 E0 및 E1을 **PDU A**에 연결하고 E2와 E3을 **PDU B**에 연결합니다.

참고: 시스템이 대기 모드에 있는지 확인하십시오. 앞면 제어판의 녹색 전원 상태 표시기가 깜박이며 전원 공급 장치의 DC OUT 표시등이 깜박입니다. 표시기가 모두 깜박이지 않으면 전원 코드 연결을 확인하십시오.

3. 격납장치 및 확장 장치 연결에 대한 정보는 [격납장치 및 확장 장치 \(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ham/p10ham_kickoff.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ham/p10ham_kickoff.htm)를 참조하십시오.

4. 관리 시스템의 전원을 켜십시오.

서버 설정 완료

관리 시스템을 설정하기 위해 완료해야 하는 태스크에 대해 학습합니다.

시스템 새시의 앞면에 앞면 도어를 설치하십시오. 앞면 도어를 설치하려면 다음 태스크를 완료하십시오.

1. 90도가 되도록 시스템 새시와 도어를 맞추십시오.
2. 새시에 있는 포스트에 도어의 경첩을 맞추십시오.
3. 각 핀에 각각의 경첩을 한 번에 하나씩 손가락으로 누르십시오.

HMC를 사용하여 서버 설정 완료

Hardware Management Console(HMC)을(를) 사용하여 서버 설정을 완료하려면 다음 태스크를 수행하십시오. 또한 가상화를 사용하여 여러 워크로드를 더 적은 시스템으로 통합하여 서버 사용을 늘리고 비용을 절감할 수 있습니다.

POWER10 프로세서 기반 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10 릴리스 1.0 이상이어야 합니다.

시스템에 운영 체제가 사전 설치된 경우 콘솔을 열고 운영 체제에 액세스할 수 있도록 제조업체 기본 구성(MDC) 모드를 종료해야 합니다. MDC 모드를 종료하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. **자원 > 모든 시스템**을 선택하십시오.
2. **시스템 > 조치 > 시스템 파티션 보기**를 선택하십시오.
3. 특성에서 **일반 설정**을 선택하십시오.
4. **전원 공급 매개변수**를 선택하고 파티션 시작 정책을 **사용자 시작**으로 설정하십시오.

HMC를 사용하여 서버 설정을 완료하려면 다음의 단계를 완료하십시오.

1. 다음 단계를 완료하여 관리 시스템 비밀번호를 변경하십시오.

HMC를 사용하여 관리 시스템의 비밀번호 설정에 대한 자세한 정보는 [관리 시스템의 비밀번호 설정 \(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_setpassword_enh.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_setpassword_enh.htm)을 참조하십시오.

2. 고급 시스템 관리 인터페이스(ASMI)를 사용하여 관리 시스템 시간을 업데이트하십시오.

HMC를 사용하여 ASMI에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- a. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
- b. **조치 > 모든 조치 보기 > ASM(Advanced System Management)** 시작을 선택하십시오.
- c. 관리자 ID 및 비밀번호를 사용하여 ASMI에 로그인하십시오.
- d. **시스템 구성 시간**을 선택하십시오.
- e. 시간을 조정하십시오.
- f. **설정 저장**을 선택하십시오.

3. 관리 시스템의 펌웨어 레벨을 확인하십시오.
 - a. 탐색 영역에서 **업데이트**를 클릭하십시오.
 - b. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - c. **조치 > 업데이트 > 라이선스가 부여된 내부코드 변경 > 현재 릴리스**를 선택하십시오.
 - d. **시스템 정보 보기**를 선택한 후 **확인**을 클릭하십시오.
 - e. LIC 저장소 지정 창에서 **없음 - 현재 값 표시**를 선택한 후 **확인**을 클릭하십시오.
 - f. **EC 번호** 필드 및 **활성화된 레벨** 필드에 표시되는 레벨을 기록하십시오. 예를 들어 **EC 번호**가 01EM310이고 **활성화된 레벨**이 77인 경우, 펌웨어 레벨은 01EM310_77입니다.
4. 설치된 펌웨어 레벨을 사용 가능한 펌웨어 레벨과 비교하십시오. 필요한 경우 펌웨어 레벨을 업데이트하십시오.
 - a. 설치된 펌웨어 레벨을 사용 가능한 펌웨어 레벨과 비교하십시오. 자세한 정보는 [Fix Central 웹 사이트](http://www.ibm.com/support/fixcentral) (<http://www.ibm.com/support/fixcentral>)를 참조하십시오.
 - b. 필요한 경우 관리 시스템 펌웨어 레벨을 업데이트하십시오. 탐색 영역에서 **업데이트**를 선택하십시오.
 - c. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - d. **현재 릴리스에 대한 라이선스가 부여된 내부코드 변경**을 클릭하십시오.
5. 관리 시스템의 전원을 켜려면 **시스템 시작**(<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustartsys.htm>)을 참조하십시오.
6. 템플리트를 사용하여 파티션을 작성하십시오.
 - 새 파티션을 작성하는 경우, HMC에 있는 템플리트를 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [템플리트 라이브러리 액세스](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_accessing_template_library.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_accessing_template_library.htm)를 참조하십시오.
 - 다른 시스템에 기존 파티션이 있는 경우 이러한 구성을 캡처하고 이를 템플리트 라이브러리에 저장하고 파티션 템플리트를 배치할 수 있습니다. 자세한 정보는 [파티션 템플리트](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_partition_template_concept.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_partition_template_concept.htm)를 참조하십시오.
 - 다른 소스로부터 기존 템플리트를 사용하려는 경우 이를 가져와 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [파티션 템플리트 가져오기](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_import_partition_template.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_import_partition_template.htm)를 참조하십시오.
7. 운영 체제를 설치하고 운영 체제를 업데이트하십시오.
 - AIX 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [AIX 설치](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm)를 참조하십시오.
 - Linux 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [Linux 설치](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm)를 참조하십시오.
 - VIOS 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [VIOS 설치](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm)를 참조하십시오.
 - IBM i 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [IBM i 운영 체제 설치](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm)를 참조하십시오.

HMC를 사용하지 않고 서버 설정 완료

Hardware Management Console(HMC)가 없는 경우, 다음 프로시저에 따라 서버 설치를 완료하십시오.

관리 콘솔을 사용하지 않고 서버 설정을 완료하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 관리 시스템의 펌웨어 레벨 및 시간을 확인하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 고급 시스템 관리 인터페이스(ASMI)에 액세스하십시오. 지시사항은 [HMC 없이 ASMI에 액세스](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hby/connect_asmi.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hby/connect_asmi.htm)를 참조하십시오.
 - b. ASMI 시작 분할창의 오른쪽 상단 모서리에서 저작권 문구 아래에 있는 서버 펌웨어의 기존 레벨을 기록해 두십시오.
 - c. 시간을 업데이트하십시오. 탐색 영역에서 **시스템 구성**을 펼치십시오.

- d. 시간을 클릭하십시오. 콘텐츠 분할창은 현재 날짜(월, 일, 연도) 및 시간(시, 분, 초)을 나타내는 양식을 표시합니다.
 - e. 날짜 값, 시간 값 또는 둘 다를 변경한 후 **설정 저장**을 클릭하십시오.
2. 시스템을 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.
- a. 관리 시스템의 앞면 도어를 여십시오.
 - b. 제어판의 전원 버튼을 누르십시오.
- 전원 공급 표시등이 빠르게 깜박이기 시작합니다.
- a. 시스템 냉각 팬이 대략 30초 후에 활성화되고 작동 속도를 높이기 시작합니다.
 - b. 시스템이 시작하는 동안 진행 표시기가 제어판 디스플레이에 나타납니다.
 - c. 제어판의 전원 켜기 표시등이 더 이상 깜박이지 않고 계속 켜져 있으며 이는 시스템 전원이 켜졌음을 나타냅니다.
- 지시사항은 HMC에서 관리하지 않는 시스템 시작(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/startsysnohmc.htm)을 참조하십시오.
3. 운영 체제를 설치하고 운영 체제를 업데이트하십시오.
- AIX 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **AIX 설치** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm)를 참조하십시오.
 - Linux 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **Linux 설치** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm)를 참조하십시오.
 - VIOS 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **VIOS 설치** (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm)를 참조하십시오.
 - IBM i 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 **IBM i 운영 체제 설치** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm)를 참조하십시오.

미리 설치된 서버 설정

랙에 사전 설치된 도착하는 서버를 설정하는 방법을 알아보십시오.

사전 설치된 서버 설치를 위한 전제조건

해당 정보를 사용하여 사전 설치된 서버 설정에 필요한 전제조건을 이해하십시오.

참고: 사전 설치된 서버를 설치하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 각 전원 케이블은 해당 전원 분배 장치 콘센트에 단단히 고정되어 있음
- 각 PDU의 모든 회로 차단기 단추는 완전히 닫힌 위치에 있음

서버 설치를 시작하기 전에 다음 문서를 읽어야 합니다.

- 이 문서의 최신 버전은 온라인으로 유지보수됩니다. **IBM Power E1050(9105-42A)** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10jah/p10jah_roadmap.htm)을(를) 참조하십시오.
- 서버 설치를 계획하려면 **시스템 계획** (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10jah/p10jah_kickoff.htm)을 참조하십시오.

서버를 설치하기 전에 다음 전제조건을 고려하십시오.

1. 설치를 시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인하십시오.
 - 십자 드라이버
 - 일자 드라이버
2. 다음 콘솔 중 하나가 있는지 확인하십시오.
 - Hardware Management Console(HMC): POWER10 프로세서 기반 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10 릴리스 2.0 이상이어야 합니다.
 - 키보드 및 마우스가 있는 그래픽 모니터.

- 키보드가 있는 텔레타이프(tty) 모니터.

미리 설치된 서버에 대한 자원 명세 완료

이 정보를 사용하여 서버에 대한 자원 명세를 완료하십시오.

자원 명세를 완료하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 주문한 상자를 모두 받았는지 확인하십시오.
2. 필요한 경우 서버 구성요소의 포장을 푸십시오.
3. 다음 단계에 따라 각 서버 구성요소를 설치하기 전에 부품 명세를 완료하십시오.
 - a. 서버의 자원 명세 목록을 찾으십시오.
 - b. 주문한 부품을 모두 받았는지 확인하십시오.

참고: 주문 정보는 제품에 포함되어 있습니다. 마케팅 담당자나 IBM 비즈니스 파트너로부터도 주문 정보를 얻을 수 있습니다.

맞지 않거나 누락 또는 손상된 부품이 있는 경우, 다음 중 하나에 문의하십시오.

- IBM 리셀러
- IBM Rochester 제조업체 자동화 정보 라인(1-800-300-8751)(미국에만 해당).
- 전 세계 연락처 안내 웹 사이트 <http://www.ibm.com/planetwide>입니다. 사용자의 위치를 선택하여 서비스를 확인하고 지원 담당자 정보를 확인하십시오.

사전 설치된 서버에서 운송용 브래킷 제거 및 전원 코드와 배전 장치(PDU) 연결

콘솔을 설정하기 전에 운송 브래킷을 제거하고 전원 코드를 연결해야 합니다.



주의:

- 정전기 방전으로 인해 하드웨어가 손상되는 것을 방지하기 위해 정전기 방지(ESD) 밴드를 앞면 ESD 잭, 뒷면 ESD 잭 또는 하드웨어의 도색되지 않은 금속 표면에 연결하십시오.
- ESD 정전기 방지 밴드를 사용하는 경우 모든 전기 안전 절차를 따르십시오. ESD 정전기 방지 밴드는 정적 제어를 위해 사용됩니다. 전기 장비를 사용하거나 관련 작업을 수행할 때 전기 충격을 받을 위험이 늘어나거나 줄어들지는 않습니다.
- ESD 정전기 방지 밴드가 없는 경우 ESD 패키지에서 제품을 꺼내어 하드웨어를 설치 또는 교체하기 직전에 시스템의 도색되지 않은 금속 표면에 최소 5초 동안 접촉하십시오.

운송용 브래킷을 제거하고 전원 코드를 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 운송 브래킷을 새시에 고정하는 여섯 개의 나사를 제거하십시오.
2. 서버를 케이블링하십시오.
 - a. 서버 및 I/O 드로어에서 IEC 320 유형 소켓이 있는 PDU로 시스템 전원 코드를 연결하십시오.
 - b. PDU 입력 전원 코드를 연결하고 전원 소스에 꽂으십시오.

콘솔 설정

사용자가 시스템을 이용하려는 방법에 따라 사용자 콘솔, 모니터 또는 인터페이스에 대해 안내합니다.

사용할 콘솔 판별

논리 파티션 작성 여부, 기본 파티션에 설치할 운영 체제, 논리 파티션 중 하나에 VIOS(Virtual I/O Server)를 설치할지 여부에 따라 콘솔, 모니터 또는 인터페이스를 선택할 수 있습니다.

다음 표에서 적용되는 콘솔, 인터페이스 또는 터미널에 대한 지시사항으로 이동하십시오.

표 7. 사용 가능한 콘솔 유형				
콘솔 유형	운영 체제	논리 파티션	필요한 케이블	케이블링 설정 지시 사항
ASCII 터미널	AIX, Linux 또는 VIOS	VIOS의 경우 예, AIX 및 Linux의 경우 아니오	널 모뎀이 장착된 직렬 케이블	16 페이지의 『ASCII 터미널로 서버 케이블링』
Hardware Management Console (HMC)	AIX, IBM i, Linux 또는 VIOS	예	이더넷(또는 교차 케이블)	17 페이지의 『HMC에 서버 케이블링』 .
조작 콘솔	IBM i	예 운영 콘솔을 사용하여 기존 IBM i 파티션을 관리하십시오.	LAN 연결용 이더넷 케이블	18 페이지의 『서버 케이블링 및 운영 콘솔 액세스』
키보드, 비디오 및 마우스(KVM)	Linux 또는 VIOS	예	KVM이 있는 모니터 및 USB 케이블	21 페이지의 『키보드, 비디오 및 마우스로 서버 케이블링』

ASCII 터미널로 서버 케이블링

논리 파티션을 작성하지 않을 경우, ASCII 터미널을 사용하여 AIX, Linux 또는 VIOS 운영 체제를 실행 중인 서버를 관리할 수 있습니다. ASCII 터미널에서 ASMI(고급 시스템 관리 인터페이스)에 액세스하여 추가 설치 작업을 완료할 수 있습니다.

ASCII 터미널은 직렬 링크를 통해 서버에 연결됩니다. ASMI에 대한 ASCII 인터페이스는 웹 인터페이스 기능의 서브세트를 제공합니다. ASMI 인터페이스에 대한 ASCII 터미널은 시스템이 대기 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다. 초기 프로그램 로드(IPL) 또는 런타임 중에는 사용할 수 없습니다.

참고: ASMI 터미널에 대한 직렬 연결을 사용하는 경우, 변환 케이블을 사용해야 합니다. 이 케이블(부품 번호 46K5108)은 시스템에서 ASCII 터미널 9핀 Dshell 커넥터를 RJ45 직렬 포트 커넥터로 변환하는 데 사용됩니다. 시스템의 커넥터 위치에 대한 정보는 [부품 위치 및 위치 코드](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/p10ecs_locations.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10ecs/p10ecs_locations.htm)를 참조하십시오.

ASCII 터미널을 서버에 케이블링하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 널 모뎀이 장착된 직렬 케이블을 사용하여 ASCII 터미널을 서버의 뒷면에 있는 직렬 포트에 연결하십시오.
2. ASCII 터미널이 다음 일반 속성에 대해 설정되어 있는지 확인하십시오.

이러한 속성은 진단 프로그램에 대한 기본 설정입니다. 다음 단계를 계속하기 전에 이러한 속성에 따라 터미널이 설정되어 있는지 확인하십시오.

표 8. 진단 프로그램에 대한 기본 설정				
일반 설정 속성	3151 /11/31/41 설정	3151 /51/61 설정	3161 /64 설정	설명
회선 속도	19,200	19,200	19,200	시스템 장치와 통신하는 데 19,200(초당 비트 수) 회선 속도를 사용합니다.
단어 길이(비트)	8	8	8	데이터 단어 길이(바이트)로 8비트를 선택합니다.
패리티	아니오	아니오	아니오	패리티 비트를 추가하지 않으며 8비트 데이터 단어(바이트)를 형성하기 위해 단어 길이 속성과 함께 사용됩니다.
정지 비트	1	1	1	데이터 단어(바이트) 뒤에 1비트를 넣습니다.

3. 서비스 프로세서가 ASCII 터미널의 존재를 확인할 수 있도록 허용하려면 ASCII 터미널의 키를 누르십시오.
4. ASMI에 대한 로그인 디스플레이가 표시되면 사용자 ID 및 비밀번호에 대해 admin을 입력하십시오.
5. 프롬프트되면 기본 비밀번호를 변경하십시오.
6. 서버 정보가 나타날 때까지 Enter를 누르십시오.
ASCII 터미널에 대한 설정이 완료되었으며 ASMI가 시작되었습니다.
7. 38 페이지의 『HMC를 사용하지 않고 서버 설정 완료』에서 계속하십시오.

HMC에 서버 케이블링

Hardware Management Console(HMC)는 관리 시스템(논리 파티션 관리 포함), 가상 환경 작성, CoD(Capacity on Demand) 사용을 제어합니다. HMC는 또한 서비스 애플리케이션을 사용하여 관리 시스템과 통신하여 정보를 감지, 통합하고 분석을 위해 IBM 서비스에 전달할 수 있습니다.

HMC를 설치 및 구성하지 않은 경우 이를 수행하십시오. 지시사항은 [설치 및 구성 태스크](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_taskflow.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_taskflow.htm)를 참조하십시오.

POWER10 프로세서 기반 시스템을 관리하려면 HMC가 버전 10 릴리스 2.0 이상이어야 합니다. HMC 버전 및 릴리스를 보려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 탐색 영역에서 **업데이트**를 클릭하십시오.
2. 작업 영역에서 HMC 버전, 릴리스, 서비스 팩, 빌드 레벨, 기본 버전을 비롯하여 HMC 코드 레벨 섹션에 표시되는 정보를 보고 기록하십시오.

서버를 HMC에 케이블링하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 직접 HMC를 관리 시스템에 연결하려는 경우, HMC의 **이더넷 커넥터 1**을 관리 시스템의 **HMC1** 포트에 연결하십시오..

참고:

- 또한 HMC에 연결된 단일 스위치에 연결되는 여러 시스템이 있을 수도 있습니다. 지시사항은 [HMC 네트워크 연결](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_netconhmc.htm)을 참조하십시오.
- 2. 두 번째 HMC를 관리 서버에 연결하는 경우, 관리 서버에 **HMC2**로 레이블 지정된 이더넷 포트에 이를 연결하십시오.
- 3. 36 페이지의 『케이블 관리 암(arm)을 통한 케이블 경로 지정 및 확장 장치 연결』에서 계속하십시오.

키보드, 비디오 및 마우스로 서버 케이블링

시스템을 시작하기 전에 그래픽 카드가 있는 경우 키보드, 비디오 및 마우스를 시스템에 연결해야 할 수 있습니다.

키보드, 비디오 및 마우스를 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 뒷면에 있는 그래픽 카드 및 USB(Universal Serial Bus) 포트를 찾으십시오. 커넥터 변환기가 필요할 수 있습니다.
2. 모니터 케이블을 그래픽 카드에 연결하십시오.
3. 키보드 및 마우스를 파란색 USB 3.0 포트에 연결하십시오.
4. 콘솔의 전원을 켜십시오.
5. 36 페이지의 『케이블 관리 암(arm)을 통한 케이블 경로 지정 및 확장 장치 연결』에서 계속하십시오.

케이블 관리 암(arm)을 통한 케이블 경로 지정 및 확장 장치 연결

케이블 관리 암(arm)을 통해 케이블의 경로를 지정하고 확장 장치를 연결하려면 이 프로시저를 사용하십시오.

케이블 관리 암(arm)을 통해 케이블의 경로를 지정하고 확장 장치를 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 케이블 관리 암을 통해 콘솔의 경로를 지정하십시오.
2. 시스템과 함께 제공되는 확장 장치를 연결하십시오. 자세한 정보는 시스템과 함께 제공된 확장 장치 설치 서적을 참조하십시오. 사전 설치된 확장 장치 또는 디스크 드라이브 격납 장치 연결과 연관된 작업을 완료하고 이 문서로 돌아와서 서버 설정을 완료하십시오.

3. 관리 시스템의 전원을 켜십시오.
4. [37 페이지의 『서버 설정 완료』](#)에서 계속하십시오.

서버 설정 완료

관리 시스템을 설정하기 위해 완료해야 하는 태스크에 대해 학습합니다.

다음 옵션 중에서 선택하십시오.

- [37 페이지의 『HMC를 사용하여 서버 설정 완료』](#)
- [38 페이지의 『HMC를 사용하지 않고 서버 설정 완료』](#)

HMC를 사용하여 서버 설정 완료

Hardware Management Console(HMC)을(를) 사용하여 서버 설정을 완료하려면 다음 태스크를 수행하십시오. 또한 가상화를 사용하여 여러 워크로드를 더 적은 시스템으로 통합하여 서버 사용을 늘리고 비용을 절감할 수 있습니다.

HMC를 사용하여 서버 설정을 완료하려면 다음의 단계를 완료하십시오.

1. 다음 단계를 완료하여 관리 시스템 비밀번호를 변경하십시오.
HMC를 사용하여 관리 시스템의 비밀번호 설정에 대한 자세한 정보는 [관리 시스템의 비밀번호 설정](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_setpassword_enh.htm)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_setpassword_enh.htm)을 참조하십시오.
2. 고급 시스템 관리 인터페이스(ASMI)를 사용하여 관리 시스템 시간을 업데이트하십시오.
HMC를 사용하여 ASMI에 액세스하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - b. **조치 > 모든 조치 보기 > ASM(Advanced System Management)** 시작을 선택하십시오.
 - c. 관리자 ID 및 비밀번호를 사용하여 ASMI에 로그인하십시오.
 - d. **시스템 구성 시간을** 선택하십시오.
 - e. 시간을 조정하십시오.
 - f. **설정 저장**을 선택하십시오.
3. 관리 시스템의 펌웨어 레벨을 확인하십시오.
 - a. 탐색 영역에서 **업데이트**를 클릭하십시오.
 - b. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - c. **조치 > 업데이트 > 라이선스가 부여된 내부코드 변경 > 현재 릴리스**를 선택하십시오.
 - d. **시스템 정보 보기**를 선택한 후 **확인**을 클릭하십시오.
 - e. LIC 저장소 지정 창에서 **없음 - 현재 값** 표시를 선택한 후 **확인**을 클릭하십시오.
 - f. **EC 번호 필드** 및 **활성화된 레벨** 필드에 표시되는 레벨을 기록하십시오. 예를 들어 **EC 번호**가 01EM310이고 **활성화된 레벨**이 77인 경우, 펌웨어 레벨은 01EM310_77입니다.
4. 설치된 펌웨어 레벨을 사용 가능한 펌웨어 레벨과 비교하십시오. 필요한 경우 펌웨어 레벨을 업데이트하십시오.
 - a. 설치된 펌웨어 레벨을 사용 가능한 펌웨어 레벨과 비교하십시오. 자세한 정보는 [Fix Central 웹 사이트](http://www.ibm.com/support/fixcentral)(<http://www.ibm.com/support/fixcentral>)를 참조하십시오.
 - b. 필요한 경우 관리 시스템 펌웨어 레벨을 업데이트하십시오. 탐색 영역에서 **업데이트**를 선택하십시오.
 - c. 콘텐츠 영역에서 관리 시스템을 선택하십시오.
 - d. **현재 릴리스에 대한 라이선스가 부여된 내부코드 변경**을 클릭하십시오.
5. 시스템에 운영 체제가 사전 설치된 경우 콘솔을 열고 운영 체제에 액세스할 수 있도록 제조업체 기본 구성(MDC) 모드를 종료해야 합니다.
MDC 모드를 종료하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. **자원 > 모든 시스템**을 선택하십시오.

- b. 시스템 > 조치 > 시스템 파티션 보기를 선택하십시오.
- c. 특성에서 일반 설정을 선택하십시오.
- d. 전원 공급 매개변수를 선택하고 파티션 시작 정책을 사용자 시작으로 설정하십시오.
- e. 시스템 조치에서 조작 > 전원 공급을 선택하십시오.
- f. 일단 시스템이 파티션 대기 상태이고 기본 파티션이 활성화되지 않은 상태이면 기본 파티션을 선택하고 활성화를 선택하십시오.

HMC를 사용하여 시스템 또는 논리 파티션 시작에 대한 자세한 정보는 [HMC를 사용하여 시스템 또는 논리 파티션 시작](#)을 참조하십시오.

6. 관리 시스템의 전원을 켜려면 시스템 시작(<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/crustartsys.htm>)을 참조하십시오.
7. 템플릿을 사용하여 파티션을 작성하십시오.
 - 새 파티션을 작성하는 경우, HMC에 있는 템플릿을 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [템플릿 라이브러리 액세스](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_accessing_template_library.htm)를 참조하십시오.
 - 다른 시스템에 기존 파티션이 있는 경우 이러한 구성을 캡처하고 이를 템플릿 라이브러리에 저장하고 파티션 템플릿을 배치할 수 있습니다. 자세한 정보는 [파티션 템플릿](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_partition_template_concept.htm)를 참조하십시오.
 - 다른 소스로부터 기존 템플릿을 사용하려는 경우 이를 가져와 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [파티션 템플릿 가져오기](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10efc/p10efc_import_partition_template.htm)를 참조하십시오.
8. 운영 체제를 설치하고 운영 체제를 업데이트하십시오.
 - AIX 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [AIX 설치](#) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm)를 참조하십시오.
 - Linux 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [Linux 설치](#) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm)를 참조하십시오.
 - VIOS 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [VIOS 설치](#)(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm)를 참조하십시오.
 - IBM i 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 [IBM i 운영 체제 설치](#)(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm)를 참조하십시오.

HMC를 사용하지 않고 서버 설정 완료

Hardware Management Console(HMC)가 없는 경우, 다음 프로시저에 따라 서버 설치를 완료하십시오.

관리 콘솔을 사용하지 않고 서버 설정을 완료하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 관리 시스템의 펌웨어 레벨 및 시간을 확인하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 고급 시스템 관리 인터페이스(ASMI)에 액세스하십시오. 지시사항은 [HMC 없이 ASMI에 액세스](#) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hby/connect_asmi.htm)를 참조하십시오.
 - b. ASMI 시작 분할창의 오른쪽 상단 모서리에서 저작권 문구 아래에 있는 서버 펌웨어의 기존 레벨을 기록해 두십시오.
 - c. 시간을 업데이트하십시오. 탐색 영역에서 시스템 구성을 펼치십시오.
 - d. 시간을 클릭하십시오. 콘텐츠 분할창은 현재 날짜(월, 일, 연도) 및 시간(시, 분, 초)을 나타내는 양식을 표시합니다.
 - e. 날짜 값, 시간 값 또는 둘 다를 변경한 후 설정 저장을 클릭하십시오.
2. 시스템을 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.
 - a. 관리 시스템의 앞면 도어를 여십시오.
 - b. 제어판의 전원 버튼을 누르십시오.

전원 공급 표시등이 빠르게 깜박이기 시작합니다.

 - a. 시스템 냉각 팬이 대략 30초 후에 활성화되고 작동 속도를 높이기 시작합니다.

- b. 시스템이 시작하는 동안 진행 표시기가 제어판 디스플레이에 나타납니다.
- c. 제어판의 전원 켜기 표시등이 더 이상 깜박이지 않고 계속 켜져 있으며 이는 시스템 전원이 켜졌음을 나타냅니다.

지시사항은 HMC에서 관리하지 않는 시스템 시작(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10haj/startsysnohmc.htm)을 참조하십시오.

3. 운영 체제를 설치하고 운영 체제를 업데이트하십시오.

- AIX 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 AIX 설치 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installaix.htm)를 참조하십시오.
- Linux 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 Linux 설치 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_installlinux.htm)를 참조하십시오.
- VIOS 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 VIOS 설치 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hb1/p10hb1_vios_install.htm)를 참조하십시오.
- IBM i 운영 체제를 설치하십시오. 지시사항은 IBM i 운영 체제 설치 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hdx/p10hdx_ibmi.htm)를 참조하십시오.

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서는 이 자료에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

07326

IBM Corporation

국제금융로 10, 3IFC

한국 아이.비.엠 주식회사

US

IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

인용된 성능 데이터와 고객 예제는 예시 용도로만 제공됩니다. 실제 성능 결과는 특정 구성과 운영 조건에 따라 다를 수 있습니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 제품들을 테스트하지 않았으므로, 비IBM 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

여기에 나오는 모든 IBM의 가격은 IBM이 제시하는 현 소매가이며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 판매가는 다를 수 있습니다.

이 정보는 계획 수립 목적으로만 사용됩니다. 이 정보는 기술된 제품이 GA(General Availability)되기 전에 변경될 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 인물 또는 기업의 이름과 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

이 정보를 소프트웨어로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

IBM의 사전 서면 허가 없이는 이 문서의 그림과 스펙의 일부 또는 전체를 복제할 수 없습니다.

IBM은 명시된 특정 기계에서의 사용을 위해 본 정보를 준비했습니다. IBM은 이 정보의 기타 다른 용도에의 적합성에 대한 어떠한 진술도 제공하지 않습니다.

IBM의 컴퓨터 시스템에는 발견되지 않은 데이터 손상 또는 손실에 대한 가능성을 줄이도록 설계된 메카니즘이 포함되어 있습니다. 그러나 이 리스크를 제거할 수는 없습니다. 계획하지 않은 정지, 시스템 장애, 전원 파동이나

정전, 구성요소 장애 문제를 겪고 있는 사용자는 정지나 장애가 발생했을 때 시스템에서 저장하거나 전송한 데이터와 수행된 조작의 정확성을 확인해야 합니다. 또한, 사용자는 민감하거나 중요한 운영 상의 해당 데이터를 이용하기 전에 독립적인 데이터 검증이 있음을 확인할 수 있는 절차를 설정해야 합니다. 사용자는 시스템 및 관련 소프트웨어에 적용되는 업데이트된 정보와 수정 프로그램을 확인하기 위해 IBM의 지원 웹사이트를 주기적으로 확인해야 합니다.

승인 사항

본 제품은 어떠한 방법이든 공중 통신망의 인터페이스에 연결하기 위한 인증을 귀하의 국가에서 받지 않았을 수 있습니다. 그러한 연결 전에 법률이 요구하는 추가 인증이 필요할 수 있습니다. 궁금하신 사항은 IBM 담당자 또는 리셀러에게 문의하십시오.

IBM Power 서버의 내게 필요한 옵션 기능

내게 필요한 옵션 기능은 거동이 불편하거나 시각 장애 등의 신체적 장애가 있는 사용자가 IT 콘텐츠를 사용할 수 있도록 해줍니다.

개요

IBM Power 서버에는 다음과 같은 주요 내게 필요한 옵션 기능이 포함되어 있습니다.

- 키보드만 사용한 조작
- 스크린 리더를 사용한 조작

IBM Power 서버는 최신 W3C 표준, [WAI-ARIA 1.0](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)(www.w3.org/TR/wai-aria/)을 사용하여 [ICT Accessibility 508 Standards and 255 Guidelines](http://www.access-board.gov/ict/)([https://www.access-board.gov/ict/](http://www.access-board.gov/ict/)) 및 [WCAG\(Web Content Accessibility Guidelines\) 2.0](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)(www.w3.org/TR/WCAG20/)을 준수합니다. 내게 필요한 옵션 기능을 활용하려면 IBM Power 서버에서 지원하는 최신 웹 브라우저 및 최신 릴리스의 스크린 리더를 사용하십시오.

IBM Documentation의 IBM Power 서버 온라인 제품 문서의 경우 내게 필요한 옵션 기능을 사용할 수 있습니다. IBM에서 내게 필요한 옵션 기능에 도입할 기능에 대한 자세한 정보는 [IBM Accessibility](https://www.ibm.com/able/)(<https://www.ibm.com/able/>)의 IBM 내게 필요한 옵션 웹사이트를 참조하십시오.

키보드 탐색

이 제품은 표준 탐색 키를 사용합니다.

인터페이스 정보

IBM Power 서버 사용자 인터페이스에는 초당 2 - 55회의 속도로 깜박거리는 콘텐츠가 포함되어 있지 않습니다.

IBM Power 서버 웹 사용자 인터페이스는 올바르게 콘텐츠를 렌더링하고 유용한 경험을 제공하기 위해 전적으로 캐스케이딩 스타일시트를 사용합니다. 이 애플리케이션은 고대비 모드를 포함하여 시력이 좋지 않은 사용자가 시스템 디스플레이 설정을 사용할 수 있는 적절한 방법을 제공합니다. 장치 또는 웹 브라우저 설정을 사용하여 글꼴 크기를 제어할 수 있습니다.

IBM Power 서버 웹 사용자 인터페이스에는 애플리케이션의 기능 영역으로 신속히 이동하기 위해 사용할 수 있는 WAI-ARIA 탐색 랜드마크가 포함되어 있습니다.

공급업체 소프트웨어

IBM Power 서버에는 IBM 라이선스 계약이 적용되지 않는 특정 공급업체 소프트웨어가 포함되어 있습니다. IBM은 이러한 제품의 내게 필요한 옵션 기능에 대해 어떠한 진술 또는 보증도 제공하지 않습니다. 해당 제품에 대한 내게 필요한 옵션 정보는 해당 공급업체에 문의하십시오.

내게 필요한 옵션 관련 정보

IBM에는 표준 IBM 지원 센터 및 지원 웹 사이트 외에도 다음과 같이 청각 장애가 있거나 청력이 좋지 않은 고객이 영업 및 지원 서비스에 액세스하기 위해 사용할 수 있는 TTY 전화 서비스도 있습니다.

TTY 서비스
800-IBM-3383(800-426-3383)
(북미 지역 내에서만 사용 가능함)

IBM에서 내게 필요한 옵션 기능에 도입할 내용에 대한 자세한 정보는 [IBM Accessibility\(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able)를 참조하십시오.

개인정보처리방침 고려사항

SaaS(Software as a Service) 솔루션을 포함한 IBM 소프트웨어 제품(이하 "소프트웨어 오퍼링")은 제품 사용 정보를 수집하거나 최종 사용자의 경험을 개선하는 데 도움을 주거나 최종 사용자와의 상호 작용을 조정하거나 그 외의 용도로 쿠키나 기타 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 많은 경우에 있어서, 소프트웨어 오퍼링은 개인 식별 정보를 수집하지 않습니다. IBM의 일부 소프트웨어 오퍼링은 귀하가 개인 식별 정보를 수집하도록 도울 수 있습니다. 본 소프트웨어 오퍼링이 쿠키를 사용하여 개인 식별 정보를 수집할 경우, 본 오퍼링의 쿠키 사용에 대한 특정 정보가 다음에 규정되어 있습니다.

본 소프트웨어 오퍼링은 개인 식별 정보를 수집하기 위해 쿠키 및 기타 다른 기술을 사용하지 않습니다.

본 소프트웨어 오퍼링에 배치된 구성이 쿠키 및 기타 기술을 통해 일반 사용자의 개인 식별 정보 수집 기능을 고 객인 귀하에게 제공하는 경우, 귀하는 통지와 동의를 위한 요건을 포함하여 이러한 정보 수집과 관련된 법률 자문을 직접 구해야 합니다.

이러한 목적의 쿠키를 포함한 다양한 기술의 사용에 대한 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책(<http://www.ibm.com/privacy/kr/ko>) 및 IBM 온라인 개인정보 보호정책(<http://www.ibm.com/privacy/details/kr/ko>)의 "쿠키, 웹 비콘 및 기타 기술" 및 "IBM 소프트웨어 제품 및 SaaS(Software-as-a Service)"(<http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>)를 참조하십시오.

상표

IBM, IBM 로고 및 [ibm.com](http://www.ibm.com)®은 International Business Machines Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 [저작권 및 상표 정보](#)에 있습니다.

전세계적으로 마크를 소유한 Linus Torvalds의 독점적 라이선스 사용자의 재라이선스 부여에 따라 등록상표 Linux를 사용합니다.

Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표 및 로고는 Oracle 및/또는 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

전자파 방출 주의사항

장비에 모니터를 연결할 때, 지정된 케이블을 사용하고 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

A등급 주의사항

다음의 A등급 문서는 기능 정보에서 EMC(Electromagnetic Compatibility) B등급으로 지정되지 않는 한 Power10 프로세서 및 해당 기능이 있는 IBM 서버에 적용됩니다.

장비에 모니터를 연결할 때, 지정된 케이블을 사용하고 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

다음의 A등급 문서는 서버에 적용됩니다.

Canada Notice

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

European Community and Morocco Notice

This product is in conformity with the protection requirements of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. 제품 유지 보수에 관한 주의사항을 준수하지 않거나 비 IBM 옵션 카드 장착을 포함한 제품의 불법 개조 및 변형으로 생긴 결과는 IBM에서 책임지지 않습니다.

This product may cause interference if used in residential areas. Such use must be avoided unless the user takes special measures to reduce electromagnetic emissions to prevent interference to the reception of radio and television broadcasts.

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.

Germany Notice

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

등록 상표입니다.

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 31FC

한국 아이.비.엠 주식회사

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터 Tel. 02-3781-5114

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Notice

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : IBM Documentationの各製品
の仕様ページ参照

This statement applies to products less than or equal to 20 A per phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

This statement applies to products greater than 20 A, single phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

This statement applies to products greater than 20 A per phase, three-phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Japan Voluntary Control Council for Interference (VCCI) Notice

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

한국방송통신위원회(KCC) 사용자안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

People's Republic of China Notice

警 告

此为 A 级产品, 在生活环境
中, 该产品可能会造成无线电干扰
在这种情况下, 可能需要用户对
其干扰采取切实可行的措施

Russia Notice

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры

Taiwan Notice

CNS 13438:

警告使用者:
此為甲類資訊技術設備,
於居住環境中使用時, 可
能會造成射頻擾動, 在此
種情況下, 使用者會被要
求採取某些適當的對策。

CNS 15936:

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

IBM 대만 문의처 정보:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

United States Federal Communications Commission (FCC) Notice

이 장비는 클래스 A 디지털 장치에 대한 제한 및 FCC(연방 통신 위원회)의 파트 15 규약에 따라서 테스트되고 성립되었습니다. 이러한 한계는 장비가 상업 환경에서 작동되는 경우 각종 유해 간섭으로부터 상당한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 라디오 주파 에너지를 생성, 사용 및 전파하며, 안내서에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우 라디오 통신에 장애를 줄 수 있습니다. 주거 영역내에서 본 장비의 작동으로 인한 전파 방해가 있을 수도 있습니다. 이 경우 사용자 본인 부담으로 전파 방해를 해결해야 할 것입니다.

올바르게 실드되고 접지된 케이블 및 커넥터를 사용하여 FCC의 방출 한도를 지켜야 합니다. 올바른 케이블 및 커넥터는 IBM 공인 판매업체에서 구할 수 있습니다. IBM은 권장되는 케이블 및 커넥터 이외의 장비를 사용하거나 이 장비에 대한 무허가 변경 또는 수정으로 인해 발생한 모든 무선 또는 유선 간섭에 대해 책임을 지지 않습니다. 권한 없이 변경하거나 수정하면 장비를 작동하기 위한 사용자의 권한이 취소될 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규칙 파트 15를 준수합니다. 조작 시 다음 두 조건을 준수해야 합니다.

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

당사자:

135-270

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 31FC

한국 아이.비.엠 주식회사

대표전화서비스: 02-3781-7114

Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

영국 주의사항

This product may cause interference if used in residential areas. Such use must be avoided unless the user takes special measures to reduce electromagnetic emissions to prevent interference to the reception of radio and television broadcasts.

B등급 주의사항

다음의 B등급 문서는 기능 정보에서 전자파 장애(EMC) B등급으로 지정된 기능에 적용됩니다.

장비에 모니터를 연결할 때, 지정된 케이블을 사용하고 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

Canada Notice

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

European Community and Morocco Notice

This product is in conformity with the protection requirements of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM은 타사 옵션 카드의 적합성을 포함하여 제품의 권장되지 않는 수정으로 인해 발생하는 보호 요구사항 이행 실패에 대한 책임이 없습니다.

German Notice

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

등록 상표입니다.

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 3IFC

한국 아이.비.엠 주식회사

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터 Tel. 02-3781-5114

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Notice

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : IBM Documentationの各製品
の仕様ページ参照

This statement applies to products less than or equal to 20 A per phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

This statement applies to products greater than 20 A, single phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

This statement applies to products greater than 20 A per phase, three-phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Japan Voluntary Control Council for Interference (VCCI) Notice

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Taiwan Notice

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

United States Federal Communications Commission (FCC) Notice

본 장치는 FCC 통신법 제 15조에 의거하여 테스트되었으며, 테스트 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수합니다. 이러한 한계는 가정용 설치에서 유해 간섭으로부터 상당한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 본 장치는 RF(Radio Frequency) 에너지를 생성 및 사용하고, 방출하므로, 지시 사항에 따라 설치 및 사용하지 않는 경우, 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나, 지시 사항에 따라 장치를 설치한 경우에도 전파 간섭이 일어나지 않는다는 보장은 없습니다. 장치의 전원을 껐다 켜보면 라디오 또는 텔레비전에 대한 유해한 간섭이 발생하는지의 여부를 확인할 수 있습니다. 간섭이 발생하는 경우, 다음과 같은 방법으로 전자파 장애를 교정하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 이동하십시오.
- 장치와 수신기 사이의 거리가 멀어지도록 하십시오.
- 해당 장치를 수신기가 연결된 콘센트가 아닌 다른 콘센트에 연결하십시오.
- 도움이 필요하면 IBM 공인 판매업체 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.

올바르게 실드되고 접지된 케이블 및 커넥터를 사용하여 FCC의 방출 한도를 지켜야 합니다. 올바른 케이블 및 커넥터는 IBM 공인 판매업체에서 구할 수 있습니다. IBM은 권장되는 케이블과 커넥터 이외의 장비를 사용하거나 이 장비를 권한 없이 변경하거나 수정하여 발생하는 라디오나 텔레비전의 전파 방해에 대해 책임을 지지 않습니다. 권한 없이 변경하거나 수정하면 장비를 작동하기 위한 사용자의 권한이 취소될 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규칙 Part 15를 준수합니다. 조작 시 다음 두 조건을 준수해야 합니다.

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

당사자:

135-270

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 31FC

한국 아이.비.엠 주식회사

한국 아이.비.엠 주식회사

Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

이용 약관

다음 이용 약관에 따라 이 책을 사용할 수 있습니다.

적용: 본 이용 약관은 IBM 웹 사이트의 모든 이용 약관에 추가됩니다.

개인적 사용: 모든 소유권 사항을 표시하는 경우에 한하여 귀하는 이 책을 개인적, 비상업적 용도로 복제할 수 있습니다. IBM의 명시적인 동의 없이는 이 책 또는 그 일부를 배포 또는 전시하거나 2차적 저작물을 만들 수 없습니다.

상업적 사용: 모든 소유권 사항을 표시하는 경우에 한하여 귀하는 이 책을 귀하 기업집단 내에서만 복제, 배포 및 전시할 수 있습니다. 귀하의 기업집단 외에서는 IBM의 명시적인 동의 없이 이 책의 2차적 저작물을 만들거나 이 책 또는 그 일부를 복제, 배포 또는 전시할 수 없습니다.

권한: 본 허가에서 명시적으로 부여된 경우를 제외하고, 본 문서나 본 문서에 포함된 정보, 데이터, 소프트웨어 또는 기타 지적 재산권에 대한 어떠한 허가나 라이선스 또는 권한도 명시적 또는 묵시적으로 부여되지 않습니다.

IBM은 이 책의 사용이 IBM의 이익을 해친다고 판단하거나 위에서 언급된 지시사항이 준수되지 않는다고 판단하는 경우 언제든지 부여한 허가를 철회할 수 있습니다.

귀하는 미국 수출법 및 관련 규정을 포함하여 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 철저히 준수하는 경우에만 본 정보를 다운로드, 송신 또는 재송신할 수 있습니다.

IBM은 이 책의 내용에 대해 어떠한 보증도 제공하지 않습니다. 타인의 권리 침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 현 상태대로 제공합니다.



(4L) Origin: MX



Printed in Mexico

(1P) P/N: 03KG437

