

Power Systems

Fazendo manutenção do 7063-CR1

IBM

Power Systems

Fazendo manutenção do 7063-CR1

IBM

Nota

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos de Segurança” na página v, “Avisos” na página 79, o manual *IBM Systems: Avisos de Segurança*, G517-7951, e o *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Esta edição se aplica aos servidores IBM Power Systems que contêm o processador POWER8 e a todos os modelos associados.

© Copyright IBM Corporation 2017.

Índice

Avisos de Segurança v

Removendo e substituindo peças no 7063-CR1 1

Removendo e substituindo uma unidade de disco no 7063-CR1	3
Removendo uma unidade de disco do sistema 7063-CR1	3
Substituindo uma unidade de disco no sistema 7063-CR1	5
Removendo e substituindo o painel traseiro da unidade de disco no 7063-CR1	7
Removendo o painel traseiro da unidade de disco do 7063-CR1	8
Substituindo o painel traseiro da unidade de disco no 7063-CR1	11
Removendo e substituindo ventiladores no 7063-CR1	13
Removendo um ventilador do sistema do 7063-CR1	13
Substituindo um ventilador do sistema no 7063-CR1	17
Removendo e substituindo memória no 7063-CR1	21
Removendo e substituindo adaptadores PCIe no 7063-CR1	25
Removendo um adaptador PCIe do sistema 7063-CR1	25
Substituindo um adaptador PCIe no sistema 7063-CR1	26
Removendo e substituindo uma fonte de alimentação no 7063-CR1	27
Removendo uma fonte de alimentação do 7063-CR1	27
Substituindo uma fonte de alimentação no 7063-CR1	28
Removendo e substituindo o painel traseiro do sistema no 7063-CR1	29
Preparando para remover o painel traseiro do sistema no 7063-CR1	30
Removendo o painel traseiro do sistema no 7063-CR1	30
Substituindo o painel traseiro do sistema no 7063-CR1	36
Preparando o sistema para operação após remover e substituir o painel traseiro do sistema no 7063-CR1	45
Removendo e substituindo um módulo de processador do sistema no 7063-CR1	46
Removendo um módulo de processador do sistema do sistema 7063-CR1	47
Substituindo um módulo de processador do sistema para o 7063-CR1	51
Removendo e substituindo a bateria do relógio no 7063-CR1	56

Removendo e substituindo o cabo USB e conectores no 7063-CR1	57
Removendo o cabo USB e conectores do 7063-CR1	57
Substituindo o cabo USB e conectores no 7063-CR1	59

Procedimentos comuns para manutenção no 7063-CR1 61

Antes de Iniciar	61
Identificando o sistema que contém a peça a ser substituída	64
LEDs no sistema 7063-CR1	64
Identificando o 7063-CR1 que precisa de manutenção	66
Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas	66
Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas	68
Iniciando e parando o 7063-CR1	69
Iniciando o sistema 7063-CR1	69
Parando o sistema 7063-CR1	70
Comandos de unidade de disco do sistema 7063-CR1	70
Comandos mvCLI	70
Exibição da GUI de leituras do sensor	72
Removendo e substituindo as tampas em um sistema 7063-CR1	73
Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 7063-CR1	73
Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 7063-CR1	74
Posições de serviço e de operação para o sistema 7063-CR1	75
Colocando um sistema 7063-CR1 na posição de serviço	75
Colocando um sistema 7063-CR1 na posição de operação	76
Removendo e substituindo os cabos de energia	77
Desconectando os cabos de energia de um sistema 7063-CR1	77
Conectando os cabos de energia a um sistema 7063-CR1	78

Avisos 79

Recursos de acessibilidade para os servidores IBM Power Systems	80
Considerações sobre política de privacidade	81
Marcas Registradas	82
Avisos de Emissão Eletrônica	82
Notas de Classe A	82
Avisos da Classe B	86
Termos e Condições	90

Avisos de Segurança

O avisos de segurança podem estar impressos em todo este guia:

- Os avisos de **PERIGO** chamam a atenção a uma situação que é potencialmente letal ou extremamente danosa às pessoas.
- Os avisos de **CUIDADO** chamam a atenção a uma situação que é potencialmente danosa às pessoas devido a uma condição existente.
- Os avisos de **Atenção** chamam a atenção à possibilidade de danos a um programa, dispositivo, sistema ou aos dados.

Informações de Segurança de Intercâmbio Mundial

Vários países requerem que as informações de segurança contidas nas publicações do produto sejam apresentadas no idioma nacional. Se esse requisito se aplicar ao seu país, a documentação com as informações de segurança estará incluída no pacote de publicações (como em documentação impressa, em DVD ou como parte do produto) fornecido com o produto. A documentação contém as informações de segurança no idioma nacional com referências à origem em inglês dos EUA. Antes de usar uma publicação em inglês dos EUA para instalar, operar ou fazer manutenção neste produto, é necessário primeiro familiarizar-se com a documentação de informações de segurança relacionadas. Consulte também a documentação de informações de segurança sempre que você não entender claramente alguma informação de segurança nas publicações em inglês dos EUA.

Cópias de substituição ou adicionais da documentação de informações de segurança podem ser obtidas ligando para o IBM Hotline em 1-800-300-8751.

Informações de Segurança em Alemão

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informações de Segurança do Laser

Os servidores IBM® podem utilizar placas de E/S ou recursos que são baseados em fibra ótica e que utilizam lasers ou LEDs.

Conformidade para Laser

Os servidores IBM podem ser instalados dentro ou fora de um rack de equipamento de TI.

PERIGO: Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas. Para evitar um risco de choque:

- Se a IBM forneceu cabos de energia, conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de energia fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
 - Para energia de corrente alternada, desconecte todos os cabos de energia de sua fonte de energia de corrente alternada.

- Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente do PDP.
- Ao conectar a energia para o produto, assegure-se de que todos os cabos de energia estejam conectados corretamente.
 - Para racks com energia de corrente alternada, conecte todos os cabos de energia a uma tomada corretamente instalada e aterrada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, conecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente com o PDP. Assegure-se de que a polaridade adequada seja usada ao conectar a energia e a conexão de retorno de energia de corrente contínua.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.
- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Não tente ligar a energia na máquina até que todas as condições não seguras tenham sido corrigidas.
- Considere a presença de riscos de segurança elétrica. Faça todas as verificações de continuidade, aterramento e de cabo especificadas durante os procedimentos de instalação do subsistema para assegurar que a máquina atenda aos requisitos de segurança.
- Não continue com a inspeção se alguma condição não segura ainda estiver presente.
- Antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração: desconecte os cabos de energia de corrente alternada conectados, desligue os disjuntores aplicáveis localizados no painel de distribuição de energia do rack (PDP) e desconecte quaisquer sistemas de telecomunicações, redes e modems.

PERIGO:

- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Para energia de corrente alternada, remova os cabos de energia das tomadas.
3. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, desligue os disjuntores no PDP e remova a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente.
4. Retire os cabos de sinal dos conectores.
5. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Para energia de corrente alternada, conecte os cabos de energia às tomadas.
5. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, restaure a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente e ligue os disjuntores localizados no PDP.
6. Ligue os dispositivos.

Pode haver bordas, cantos e junções afiados no sistema e em volta dele. Cuidado ao manusear o equipamento para evitar cortes, arranhões e torções. (D005)

(R001 parte 1 de 2):

PERIGO: Tome as seguintes precauções ao trabalhar no, ou próximo ao, sistema do rack TI:

- Se mal utilizado, pode resultar em acidentes pessoais ou em danos ao equipamento.
- Sempre abaixe os preenchimentos de nivelamento no gabinete do rack.
- Sempre instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
- Para evitar condições de risco devido à falta de equilíbrio das cargas mecânicas, instale sempre os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack. Sempre instale os servidores e dispositivos opcionais começando da parte inferior do gabinete do rack.

- Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. Não coloque objetos na parte superior dos dispositivos montados no rack. Além disso, não se apoie em dispositivos montados em rack e não os use para estabilizar a posição do seu corpo (por exemplo, ao trabalhar usando uma escada).



- Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentação.
 - Para racks com energia de corrente alternada, certifique-se de desconectar todos os cabos de energia do gabinete do rack quando instruído a desconectar a energia durante a manutenção.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desligue o disjuntor que controla a energia para a unidade de sistema ou desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente quando orientado a desconectar a energia durante a manutenção.
- Conecte todos os dispositivos instalados em um gabinete do rack aos dispositivos de alimentação instalados no mesmo gabinete. Não ligue um cabo de alimentação de um dispositivo instalado em um gabinete do rack em um dispositivo de alimentação instalado em um gabinete do rack diferente.
- Uma tomada que não esteja instalada de maneira correta pode transmitir voltagem perigosa às partes metálicas do sistema ou aos dispositivos conectados ao sistema. É responsabilidade do cliente garantir que a tomada esteja corretamente instalada e aterrada para evitar um choque elétrico.

(R001 parte 2 de 2):

CUIDADO:

- Não instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna do rack exceder a temperatura recomendada pelos fabricantes para todos os dispositivos montados em rack.
- Não instale a unidade em um rack onde o fluxo de ar esteja comprometido. Certifique-se de que o fluxo de ar não esteja bloqueado ou reduzido em qualquer lado, frontal ou traseiro da unidade utilizado para fluxo de ar pela unidade.
- Preste atenção na conexão do equipamento ao circuito de alimentação para que a sobrecarga dos circuitos não comprometa os fios de alimentação ou a proteção contra sobrecargas de corrente. Para fornecer a conexão de energia correta para o rack, consulte as etiquetas de classificação localizadas no equipamento no rack, para determinar o requisito de energia total do circuito de alimentação.
- *(Para gavetas deslizantes.)* Não retire nem instale nenhuma gaveta ou recurso se os suportes estabilizadores do rack não estiverem conectados ao rack. Não puxe mais do que uma gaveta ao mesmo tempo. O rack poderá ficar instável se você puxar mais de uma gaveta por vez.



- *(Para gavetas fixas.)* Esta gaveta é fixa e não deve ser retirada para manutenção, exceto se for especificado pelo fabricante. A tentativa de movimentar a gaveta parcial ou completamente do rack pode fazer com que o rack se torne instável ou com que a gaveta caia do rack.

CUIDADO:

Remover componentes das posições superiores no gabinete do rack melhorará a sua estabilidade nos deslocamentos. Siga essas diretrizes gerais sempre que realocar um gabinete de rack cheio em uma sala ou prédio.

- Reduza o peso do gabinete do rack, removendo equipamentos, começando pela parte superior do gabinete. Quando possível, restabeleça a configuração original do gabinete. Se essa configuração for desconhecida, observe as seguintes precauções:
 - Remova todos os dispositivos na posição 32U (ID de conformidade RACK-001) ou 22U (ID de conformidade RR001) e acima.
 - Verifique se os dispositivos mais pesados estão instalados na parte inferior do gabinete do rack.
 - Assegure-se de que haja pouco ou nenhum nível U vazio entre os dispositivos instalados no gabinete do rack abaixo do nível 32U (ID de conformidade RACK-001) ou 22U (ID de conformidade RR001), a menos que seja permitido especificamente pela configuração recebida.
- Se o gabinete do rack que está sendo deslocado fizer parte de um conjunto de gabinetes, solte-o do conjunto.
- Se o gabinete do rack que estiver realocando foi fornecido com suportes removíveis, eles deverão ser reinstalados antes de o gabinete ser realocado.
- Examine a rota que será tomada para eliminar quaisquer riscos em potencial.
- Verifique se a rota escolhida comporta o peso do gabinete carregado. Consulte a documentação que acompanha o gabinete do rack para obter o peso de um gabinete carregado.
- Verifique se todos os vãos de porta têm, pelo menos, 760 x 2030 mm (30 x 80").
- Verifique se todos os dispositivos, prateleiras, gavetas, portas e cabos estão fixos.
- Verifique se os quatro calços de nivelamento estão na posição mais elevada.
- Verifique se não há nenhum suporte estabilizador instalado no gabinete do rack durante a movimentação.
- Não utilize rampas com mais de 10 graus de inclinação.
- Quando o gabinete do rack estiver no novo local, conclua as seguintes etapas:
 - Abaixe os quatro calços de nivelamento.
 - Instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
 - Se tiver removido dispositivos do gabinete, instale-os novamente, da posição mais baixa à mais elevada.
- Se for necessária uma longa distância de deslocamento, restaure a configuração original do gabinete. Acondicione-o no material da embalagem original, ou equivalente. Diminua, também, os calços de nivelamento para levantar os rodízios para fora da paleta e parafuse o gabinete na paleta.

(R002)

(L001)




PERIGO: Níveis perigosos de voltagem, corrente ou energia estão presentes dentro de qualquer componente que tenha esta etiqueta afixada. Não abra nenhuma tampa ou barreira que contenha esta etiqueta. (L001)

(L002)




PERIGO: Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. (L002)

(L003)

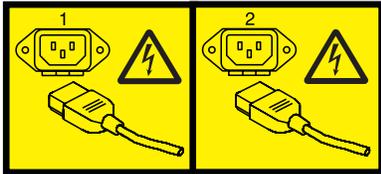

ou

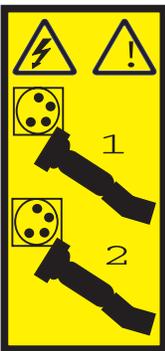


ou



ou



ou

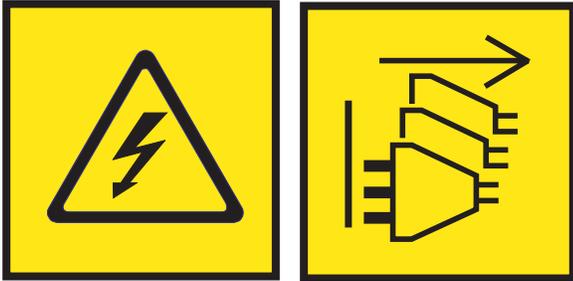

PERIGO: Vários cabos de alimentação. O produto deve estar equipado com vários cabos de energia de corrente alternada ou vários cabos de energia de corrente contínua. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia. (L003)

(L007)



CUIDADO: Uma superfície quente próxima. (L007)

(L008)



CUIDADO: Peças móveis perigosas próximas. (L008)

Todos os lasers são certificados nos EUA de acordo com os requisitos do DHHS 21 CFR Subcapítulo J para produtos de laser classe 1. Fora dos EUA, eles são certificados como em conformidade com o IEC 60825 como produto de laser classe 1. Consulte a etiqueta em cada parte dos números de certificação do laser e as informações de aprovação.

CUIDADO:

Este produto pode conter um ou mais dos seguintes dispositivos: unidade de CD-ROM, unidade de DVD-ROM, unidade de DVD-RAM ou módulo laser, que são considerados produtos a laser Classe 1. Observe as seguintes informações:

- Não remova as coberturas. Remover as coberturas do produto a laser pode resultar em exposição perigosa à radiação a laser. Não há nenhuma peça passível de manutenção dentro do dispositivo.
- A utilização de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados aqui, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

(C026)

CUIDADO:

Os ambientes de processamento de dados podem conter equipamento transmitindo nos links do sistema com módulos a laser que operam em níveis de potência maiores que a Classe 1. Por essa razão, nunca olhe na extremidade de um cabo de fibra ótica ou em um receptáculo aberto. Embora a luz brilhante em uma extremidade e olhar para a outra extremidade de uma fibra ótica desconectada para verificar a continuidade das fibras óticas possam não causar danos aos olhos, esse procedimento é potencialmente perigoso. Portanto, não é recomendado verificar a continuidade das fibras óticas pela luz brilhante em uma extremidade e olhar na outra extremidade. Para verificar a continuidade de um cabo de fibra ótica, use uma fonte de luz ótica e um medidor de energia. (C027)

CUIDADO:

Este produto contém um laser Classe 1M. Não olhe diretamente com instrumentos óticos. (C028)

CUIDADO:

Alguns produtos a laser contém um diodo laser Classe 3A ou 3B incorporado. Note as seguintes informações: radiação a laser quando aberto. Não fite o feixe luminoso, não olhe diretamente com instrumentos óticos e evite a exposição direta a ele. (C030)

CUIDADO:

A bateria contém lítio. Para prevenir uma possível explosão, não queime ou aplique uma carga à bateria.

Não:

- ___ Jogue ou insira na água
- ___ Deixe aquecer acima de 100°C (212°F)
- ___ Faça reparos nem desmonte

Substitua apenas por peça autorizada pela IBM. Recicle ou descarte-a conforme instruído pelas regulamentações locais. Nos Estados Unidos, a IBM tem um sistema de coleta de baterias. Para informações, ligue 1-800-426-4333. Para obter informações adicionais, entre em contato com o seu representante IBM. (C003)

CUIDADO:

Em relação à FERRAMENTA DE LEVANTAMENTO DO FORNECEDOR fornecida pela IBM:

- Operação da LIFT TOOL somente por equipe autorizada.
- A LIFT TOOL: destina-se ao uso para ajudar, levantar, instalar, remover unidades (carregar) nas elevações do rack. Ela não deve ser usada carregada no transporte sobre grandes rampas nem como uma substituição a ferramentas designadas como paleteiras e empilhadeiras e a práticas de realocação relacionadas. Quando isto não for praticável, serviços ou pessoas especialmente treinadas devem ser usados (por exemplo, montadores ou movimentadores).
- Leia e entenda completamente o conteúdo do manual do operador da FERRAMENTA DE ELEVAÇÃO antes de usá-la. A impossibilidade de ler, entender, obedecer regras de segurança e seguir instruções poderá resultar em danos em bens e/ou lesão corporal. Se houver perguntas, entre em contato com o serviço e suporte do fornecedor. Um manual em papel local deve permanecer com a máquina na área de compartimento de armazenamento fornecida. Manual de revisão mais recente disponível no website do fornecedor.
- Teste a função de freio do estabilizador antes de cada uso. Não force excessivamente a movimentação ou rolagem da FERRAMENTA DE ELEVAÇÃO com o freio do estabilizador engrenado.
- Não mova a LIFT TOOL enquanto a plataforma estiver elevada, exceto para posicionamento secundário.
- Não exceda a capacidade de carregamento classificada. Veja o GRÁFICO DE CAPACIDADE DE CARREGAMENTO com relação às cargas máximas no centro versus borda da plataforma estendida.
- Levante a carga somente se centralizada corretamente na plataforma. Não coloque mais de 200 lb (91 kg) na borda da prateleira da plataforma deslizante, considerando também o centro de massa/gravidade da carga (CoG).
- Não carregue no canto a opção de acessório elevatório de inclinação da plataforma. Prenda a opção de inclinação elevatória da plataforma na prateleira principal em todos os quatro (4x) locais somente com hardware fornecido, antes do uso. Objetos de carregamento são projetados para deslizar suavemente nas plataformas sem força apreciável, portanto, cuidado para não empurrar ou inclinar. Mantenha a opção de inclinação elevatória nivelada o tempo todo, exceto para ajuste secundário final quando necessário.
- Não fique embaixo da carga suspensa.
- Não use em superfície regular, incline ou abaixe (rampas grandes).
- Não empilhe as cargas.
- Não opere sob a influência de drogas ou álcool.
- Não suporte escada na LIFT TOOL.
- Risco de tombar. Não empurre ou apoie na carga com a plataforma levantada.
- Não use como uma plataforma ou escada de elevação da equipe. Proibido passageiros.
- Não fique em nenhuma parte da elevação. Não é uma escada.
- Não escale o mastro.
- Não opere uma máquina LIFT TOOL machine danificada ou com mau funcionamento.
- Risco de comprimir e pinçar abaixo da plataforma. Abaixar a carga somente em áreas sem pessoas e obstruções. Mantenha as mãos e pés desimpedidos durante a operação.
- Proibido o uso de Garfos. Nunca eleve ou mova a MÁQUINA DE FERRAMENTA DE ELEVAÇÃO com empilhadeira, guindaste ou guincho.
- O mastro se estende além da plataforma. Esteja ciente da altura do teto, bandejas de cabos, sprinklers, luzes e outros objetos suspensos.
- Não deixe a máquina LIFT TOOL sem assistência com uma carga elevada.
- Observe e mantenha as mãos, dedos e roupas desimpedidos quando o equipamento estiver em movimento.
- Movimente o Guincho somente com a força da mão. Se a alça do guincho não puder ser puxada facilmente com uma mão, provavelmente ele está sobrecarregado. Não continue movimentando o guincho para cima ou para baixo na plataforma. A movimentação excessiva removerá a alça e danificará o cabo. Sempre segure a alça ao abaixar e ao movimentar. Sempre se certifique de que o guincho esteja segurando a carga antes de liberar a alça do guincho.
- Um acidente com o guincho poderia causar sérios danos. Não se destina à movimentação de pessoas. Certifique-se de que algum som de clique seja ouvido conforme o equipamento estiver sendo

levantado. Certifique-se de que o guincho esteja travado na posição antes de liberar a alça. Leia a página de instruções antes de operar esse guincho. Nunca permita que o guincho se movimente livremente. Andar livremente causará agrupamento de cabo irregular em torno do tambor do guincho, danificará o cabo e poderá causar sérios danos. (C048)

Informações Sobre Alimentação e Cabeamento do NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Os seguintes comentários se aplicam a servidores IBM que foram projetados em conformidade com o NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

O equipamento é adequado para instalação em:

- Instalações de telecomunicações de rede
- Locais em que o NEC (National Electrical Code) se aplica

As portas de construção interna desse equipamento são adequadas para conexão somente com fiação ou cabeamento não exposto ou de construção interna. As portas de construção interna desse equipamento *não devem* ser metalicamente conectadas às interfaces que se conectam à OSP (instalação externa) ou a sua fiação. Essas interfaces foram projetadas para serem utilizadas somente como interfaces de construção interna (portas Tipo 2 ou Tipo 4, como descritas em GR-1089-CORE) e exigem isolamento do cabeamento OSP exporto. A adição de protetores primários não é uma proteção suficiente para conectar essas interfaces metalicamente à fiação OSP.

Nota: Todos os cabos Ethernet devem ser blindados e aterrados em ambas as extremidades.

O sistema alimentado por AC não exige o uso de um SPD (Surge Protection Device) externo.

O sistema alimentado por DC utiliza um design de retorno de DC isolado (DC-I). O terminal de retorno da bateria DC *não deve* ser conectado ao chassi ou aterramento do gabinete.

O sistema alimentado por DC deve ser instalado em uma rede de ligação comum (CBN), conforme descrito em GR-1089-CORE.

Removendo e substituindo peças no 7063-CR1

Use estes procedimentos para remover e substituir peças com falha no IBM 7063-CR1 Hardware Management Console. Essas partes são mencionadas como unidades substituíveis em campo (FRUs).

Nota: Consulte o Boletim de informações internacionais para clientes - Instalação do IBM Machines (<http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss>). Este boletim (número de publicação SC27-6601-00) fornece uma lista das atividades chaves de instalação do sistema IBM e das atividades que podem ser faturáveis.

Antes de iniciar uma substituição, conclua estas tarefas:

1. Se estiver concluindo um procedimento de substituição que possa colocar em risco seus dados, verifique, se possível, se você possui um backup atual do sistema ou da partição lógica (incluindo sistemas operacionais, programas licenciados e dados).
2. Revise o procedimento de instalação ou substituição do recurso ou da peça.
3. Anote o significado da cor em seu sistema.
 - A cor **terracota** na peça indica que talvez não seja necessário desligar o sistema para concluir o serviço. Essa determinação depende da configuração do sistema e você pode precisar concluir as etapas para preparar o sistema antes que uma ação de serviço possa ser concluída no sistema com a energia do sistema ligada.
 - A cor **azul** na peça indica que o procedimento poderá requerer que o sistema seja encerrado antes da manutenção. Verifique o seu procedimento de serviço antes de tentar o reparo.
4. Assegure que você tenha acesso a uma chave de fenda média comum e uma chave de fenda Phillips.
5. Se as peças estiverem incorretas, ausentes ou visivelmente danificadas, entre em contato com o provedor da peça ou o próximo nível de suporte.

PERIGO: Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas. Para evitar um risco de choque:

- Se a IBM forneceu cabos de energia, conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de energia fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
 - Para energia de corrente alternada, desconecte todos os cabos de energia de sua fonte de energia de corrente alternada.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente do PDP.
- Ao conectar a energia para o produto, assegure-se de que todos os cabos de energia estejam conectados corretamente.
 - Para racks com energia de corrente alternada, conecte todos os cabos de energia a uma tomada corretamente instalada e aterrada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, conecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente com o PDP. Assegure-se de que a polaridade adequada seja usada ao conectar a energia e a conexão de retorno de energia de corrente contínua.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.

- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Não tente ligar a energia na máquina até que todas as condições não seguras tenham sido corrigidas.
- Considere a presença de riscos de segurança elétrica. Faça todas as verificações de continuidade, aterramento e de cabo especificadas durante os procedimentos de instalação do subsistema para assegurar que a máquina atenda aos requisitos de segurança.
- Não continue com a inspeção se alguma condição não segura ainda estiver presente.
- Antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração: desconecte os cabos de energia de corrente alternada conectados, desligue os disjuntores aplicáveis localizados no painel de distribuição de energia do rack (PDP) e desconecte quaisquer sistemas de telecomunicações, redes e modems.

PERIGO:

- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Para energia de corrente alternada, remova os cabos de energia das tomadas.
3. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, desligue os disjuntores no PDP e remova a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente.
4. Retire os cabos de sinal dos conectores.
5. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Para energia de corrente alternada, conecte os cabos de energia às tomadas.
5. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, restaure a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente e ligue os disjuntores localizados no PDP.
6. Ligue os dispositivos.

Pode haver bordas, cantos e junções afiados no sistema e em volta dele. Cuidado ao manusear o equipamento para evitar cortes, arranhões e torções. (D005)

Atenção:

A falha em seguir a sequência passo-a-passo para a remoção ou instalação da FRU pode resultar em danos à FRU ou ao sistema.

Para propósitos de segurança e corrente de ar e desempenho térmico, a tampa de acesso de serviço deve ser instalada e completamente assentada antes de ligar o sistema.

Para propósitos de segurança e corrente de ar e desempenho térmico, se você remover peças do sistema, deverá assegurar que os preenchimentos do suporte sobre trilhos do PCIe estejam presentes.

Use as precauções a seguir sempre que manipular componentes eletrônicos ou cabos.

- O kit de descarga eletrostática (ESD) e a pulseira ESD deverão ser usados ao manipular placas lógicas, módulos de chip único (SCM), módulos com vários chips (MCM), placas eletrônicas e unidades de disco.
- Mantenha todos os componentes eletrônicos no contêiner ou no envelope de remessa até estar pronto para instalá-los.
- Se você remover e, em seguida, reinstalar um componente eletrônico, coloque-o temporariamente sobre uma almofada ou manta ESD.

Removendo e substituindo uma unidade de disco no 7063-CR1

Saiba como remover e substituir uma unidade de disco no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Sobre Esta Tarefa

O sistema suporta unidades de disco dois.

Removendo uma unidade de disco do sistema 7063-CR1

Saiba como remover uma unidade de disco nos sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Localize a unidade para substituir.
 - a. Instale o utilitário **mvcli** se ele ainda não estiver instalado. Para obter mais informações, consulte “Comandos mvCLI” na página 70.
 - b. Execute o seguinte **mvcli** comando.

```
info -o pd
```

As informações mostram as unidades e seus números de série.

- c. Registre o modelo e o número de série da unidade a ser substituída. É possível que a unidade com falha possa não retornar informações, de forma que apenas a unidade funcional as retorna.
3. Desligue o sistema para remover a unidade. Para obter mais informações, consulte “Parando o sistema 7063-CR1” na página 70.
4. Destrave a alça do compartimento de unidade (B) empurrando a trava de liberação da alça (A), conforme mostrado na Figura 1. Puxe a alça (B) em sua direção. Se a alça não estiver totalmente para fora, a unidade não poderá ser deslizada para fora do sistema. Remova a unidade do sistema, apoiando a parte inferior da unidade. Se a unidade não corresponder ao modelo e número de série anotados na etapa anterior, reinstale a unidade no compartimento de unidade do qual ela foi removida e verifique o outro compartimento de unidade.

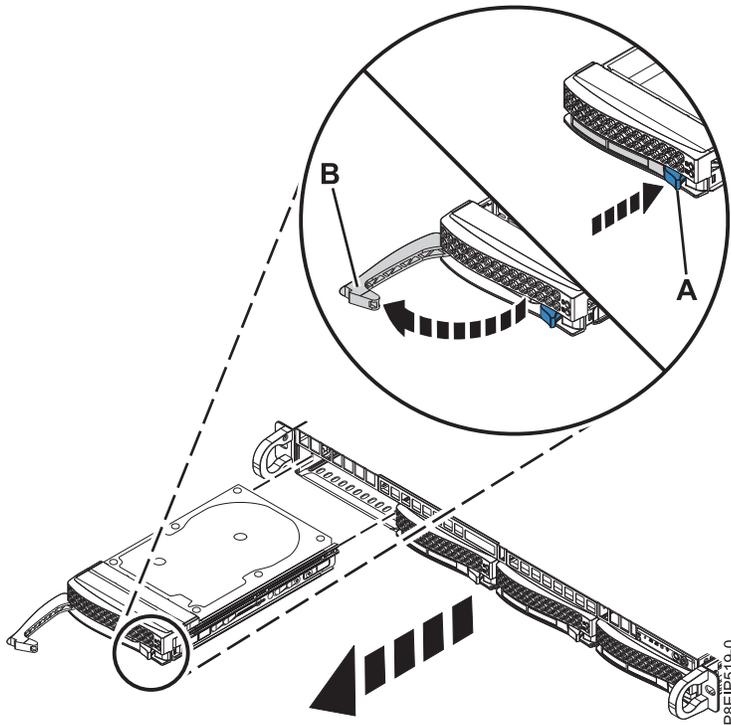


Figura 1. Removendo uma unidade de disco

5. Apóie a parte inferior da unidade de disco conforme você a desliza para fora do sistema. Não segure a unidade de disco pela alça.
6. Para remover mais de uma unidade de disco, repita as etapas 4 a 5 neste procedimento até que todas as unidades de disco sejam removidas.
7. Remova uma unidade de disco da bandeja de unidade. Solte a unidade de disco das laterais da bandeja de unidade removendo os quatro parafusos (dois parafusos de cada lado), conforme mostrado na Figura 2 na página 5.

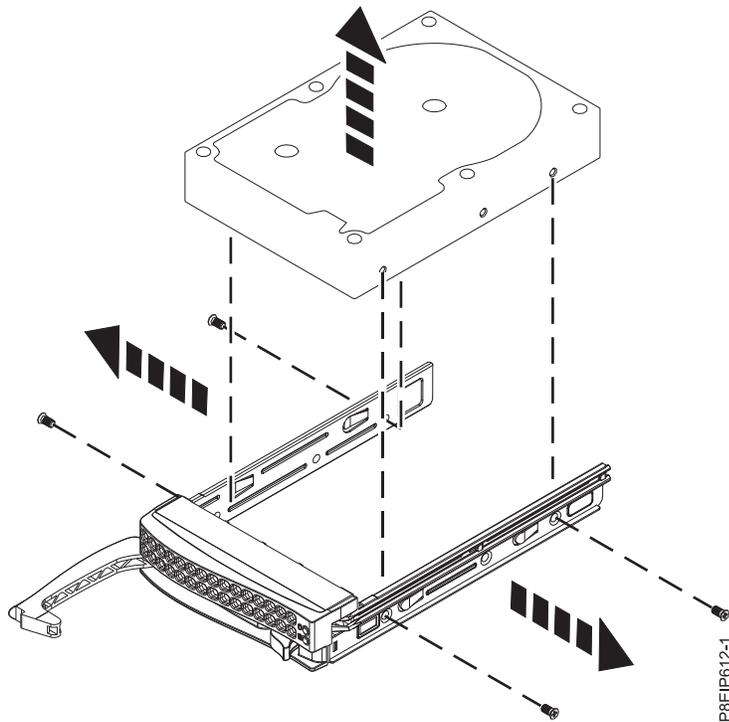


Figura 2. Removendo a unidade de disco de 3,5 polegadas da bandeja de unidade

Substituindo uma unidade de disco no sistema 7063-CR1

Saiba como substituir uma unidade de disco nos sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Instale uma unidade de disco na bandeja da unidade. Oriente a unidade de disco para que os conectores apontem para a parte traseira da unidade de disco, conforme mostrado na Figura 3 na página 6. Prenda a unidade de disco nas laterais da bandeja de unidade com quatro parafusos (dois parafusos de cada lado).

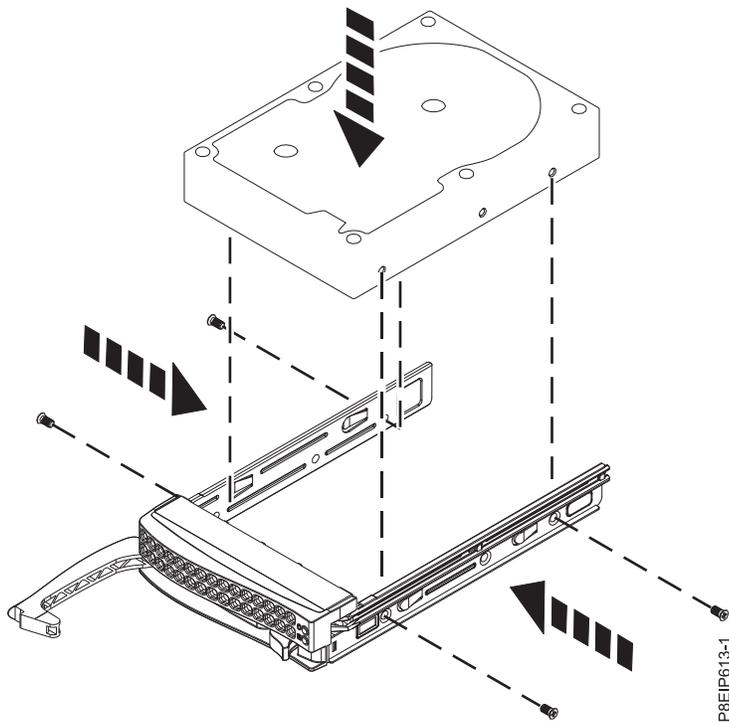


Figura 3. Montando a unidade de disco de 3,5 polegadas na bandeja de unidade

3. Suporte a unidade de disco pela parte inferior conforme posicioná-la e insira-a no slot da unidade de disco.

Importante: Assegure-se de que a unidade de disco esteja totalmente encaixada no sistema.

4. Trave a alça do compartimento de unidade (A) empurrando a liberação da alça até que ela trave em (B) conforme mostrado na Figura 4 na página 7.

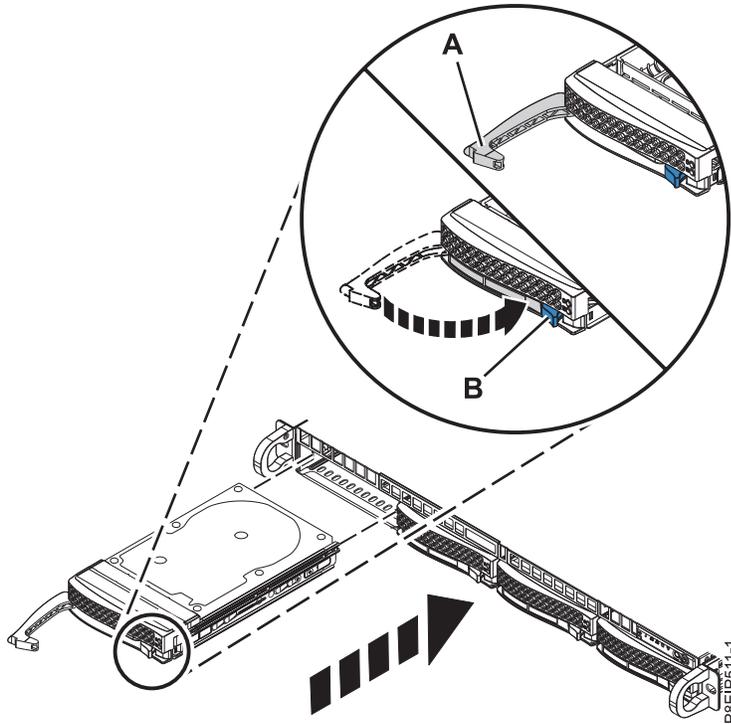


Figura 4. Detalhe da trava da unidade de disco

5. Desligue o sistema. Para obter mais informações, consulte “Iniciando o sistema 7063-CR1” na página 69.
6. Reconstruir a unidade de disco substituída.
 - a. Instale o utilitário **mvcli** se ele ainda não estiver instalado. Para obter mais informações, consulte “Comandos mvCLI” na página 70.
 - b. Execute o seguinte **mvcli** comando:


```
info -o pd
```

 Os resultados mostram que a unidade de disco possui um ID de 1.
 - c. Inicie a reconstrução da unidade de disco; execute o comando **mvcli** a seguir:


```
rebuild -a start -l 0 -d 1
```

 em que:

0	Especifica o ID da unidade de disco virtual.
1	Especifica o ID da unidade de disco físico na qual você está reconstruindo o RAID.

Removendo e substituindo o painel traseiro da unidade de disco no 7063-CR1

Aprenda a remover e substituir o painel traseiro da unidade de disco no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Sobre Esta Tarefa

Atenção: Os procedimentos a seguir descrevem a remoção e a substituição do painel traseiro da unidade de disco. Somente um representante de serviço autorizado deve remover ou substituir essa peça.

É possível utilizar uma chave de fenda de ponta magnética comercialmente disponível para remover e substituir os parafusos.

Removendo o painel traseiro da unidade de disco do 7063-CR1

Aprenda a remover o painel traseiro da unidade de disco no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar


Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:


- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Rotule e remova os cabos de sinal da unidade (**A**), o cabo do console do operador (**B**) e o cabo de energia da unidade (**C**) do painel traseiro do sistema conforme mostrada na Figura 5 na página 9. Com o polegar, pressione a trava de liberação no conector para remover o cabo.

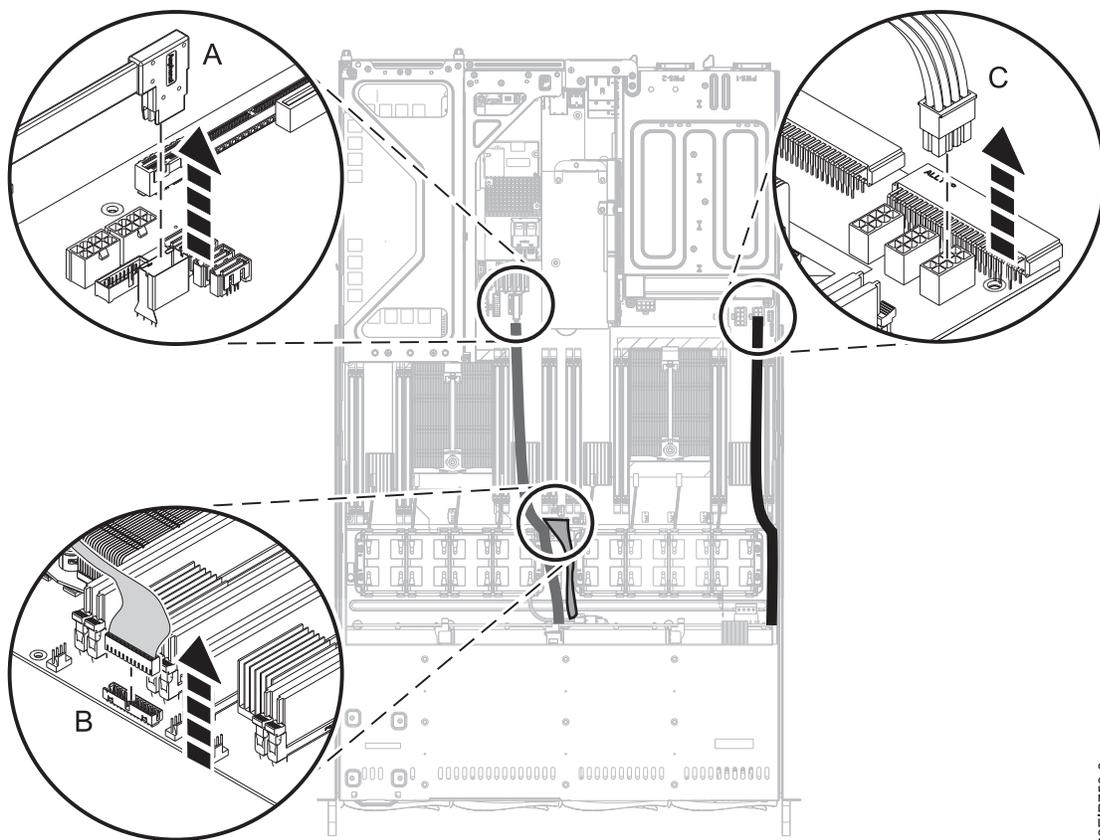

P8EIP750-0

Figura 5. Desconectando os cabos de sinal e de energia da unidade


3. Mova os compartimentos de ventilador para fora do caminho, conforme mostrado em Figura 6 na página 10. Eles não precisam ser desconectados.

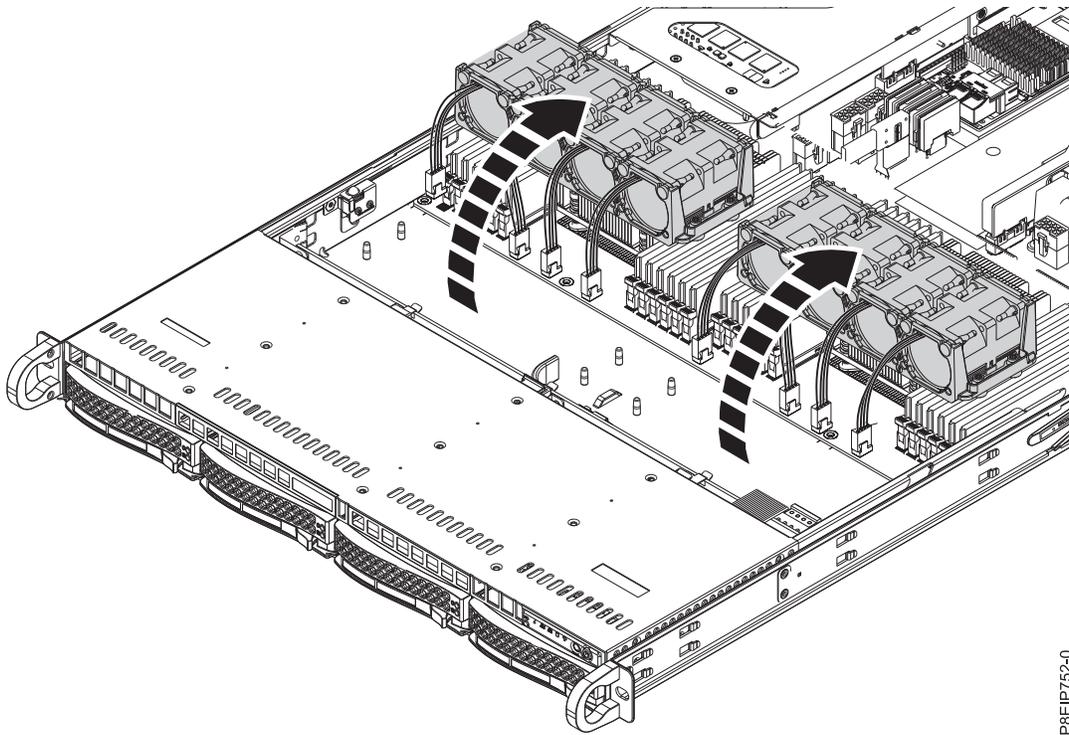

P8EIP752-0

Figura 6. Movendo os ventiladores

4. Remova parcialmente as bandejas de unidade frontal. Não é necessário remover completamente as unidades de disco; puxe-as para fora cerca de 2 cm (1 pol.). Para obter instruções, consulte “Removendo uma unidade de disco do sistema 7063-CR1” na página 3.
5. Remova o painel traseiro da unidade de disco conforme mostrado na Figura 7 na página 11.
 - a. Remova os dois parafusos (A), um de cada lado, da parte superior do painel traseiro da unidade de disco.
 - b. Gire a parte superior do painel traseiro da unidade de disco em direção à parte traseira do sistema para liberar o painel traseiro da unidade de disco dos três cliques de retenção (B).
 - c. Levante o painel traseiro da unidade de disco (C) do sistema.

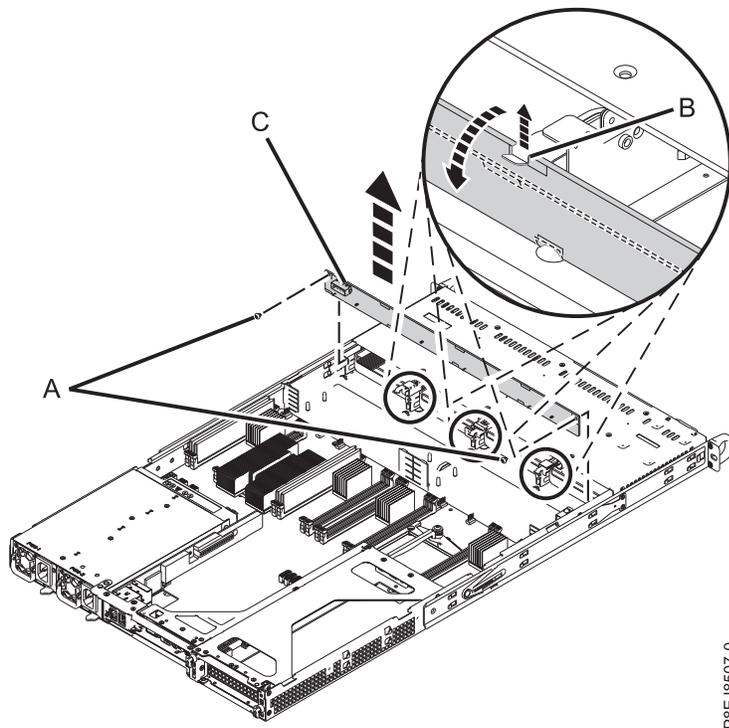

P8EJ8507-0

Figura 7. Removendo o painel traseiro da unidade de disco e os parafusos


6. Coloque o painel traseiro da unidade de disco e os cabos na tabela.

Substituindo o painel traseiro da unidade de disco no 7063-CR1

Aprenda a substituir o painel traseiro da unidade de disco no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento


1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Remova o painel traseiro da unidade de disco de substituição e os cabos do envelope plástico protetor.
3. Mova os cabos do antigo painel traseiro da unidade de disco para a nova placa.
4. Substitua o painel traseiro da unidade de disco conforme mostrado na Figura 8 na página 12.
 - a. Insira o painel traseiro da unidade de disco (A) no sistema usando os intervalos de alinhamento (B) no chassi.
 - b. Encaixe a placa no lugar para que seja retida pelos cliques de retenção (C).
 - c. Substitua os dois parafusos (D), um parafuso em cada lado, na parte superior do painel traseiro da unidade de disco.

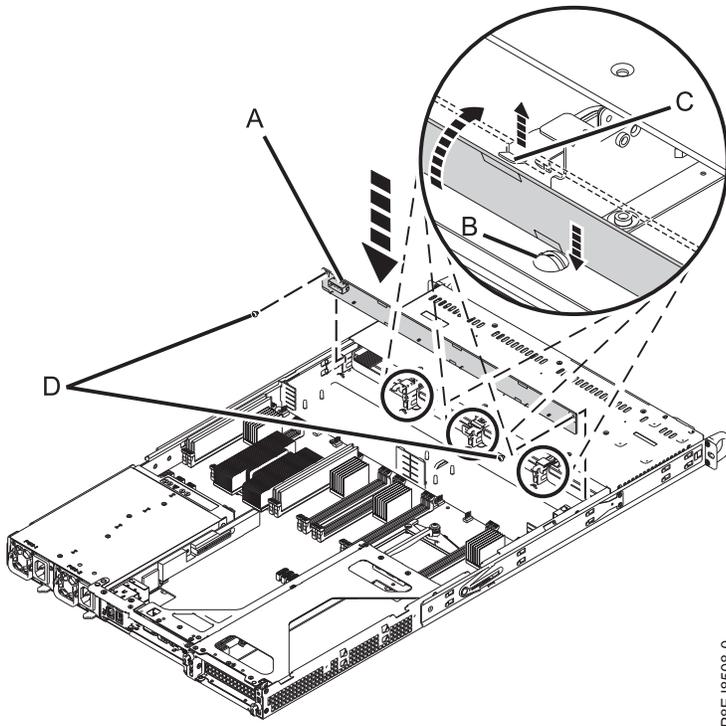

P8EJ8508-0

Figura 8. Instalando o painel traseiro da unidade de disco

5. Insira totalmente as bandejas de unidade frontais. Para obter instruções, consulte “Substituindo uma unidade de disco no sistema 7063-CR1” na página 5.
6. Usando as etiquetas, substitua os cabos de sinal da unidade **(A)**, **(B)** e o cabo de energia da unidade **(C)** no painel traseiro do sistema conforme mostrado na Figura 9 na página 13. Certifique-se de que o clipe da trava do cabo se encaixe no lugar no conector.

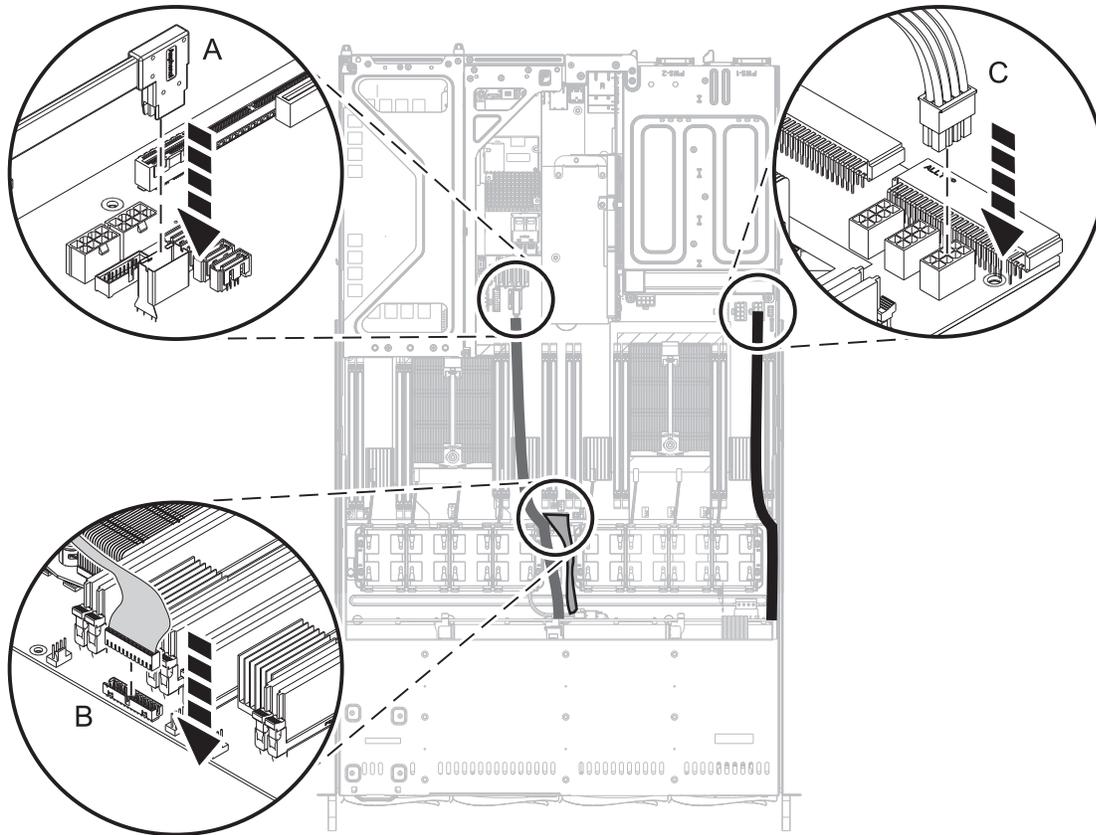

P8EIP751-0

Figura 9. Conectando os cabos de sinal e de energia da unidade

7. Substitua os ventiladores. Para obter instruções, consulte “Substituindo um ventilador do sistema no 7063-CR1” na página 17.

O que Fazer Depois

Prepare o sistema para operação. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas” na página 68.

Removendo e substituindo ventiladores no 7063-CR1

Saiba como remover e substituir os ventiladores no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Removendo um ventilador do sistema do 7063-CR1

Saiba como remover os ventiladores no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

(L008)



CUIDADO: Peças móveis perigosas próximas. (L008)

(L007)



CUIDADO: Uma superfície quente próxima. (L007)


Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:


- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Remova a placa defletora de ar do processador conforme mostrado na Figura 10 na página 15. Desencaixe e levante cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema.

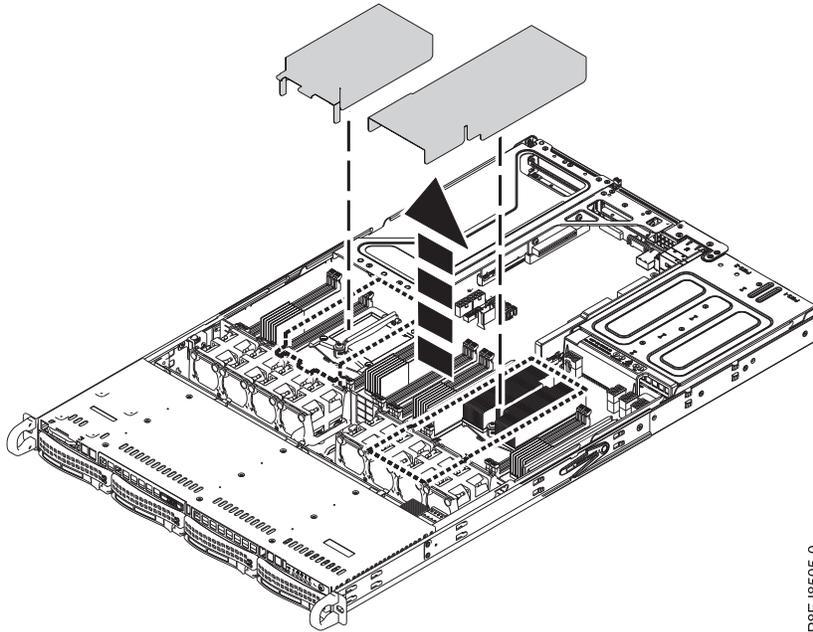

P8EJ8505-0

Figura 10. Removendo a placa defletora de ar do processador

3. Levante o suporte para os ventiladores conforme mostrado na Figura 11. Os ventiladores são mais fáceis de serem removidos quando o suporte está ligeiramente levantado.

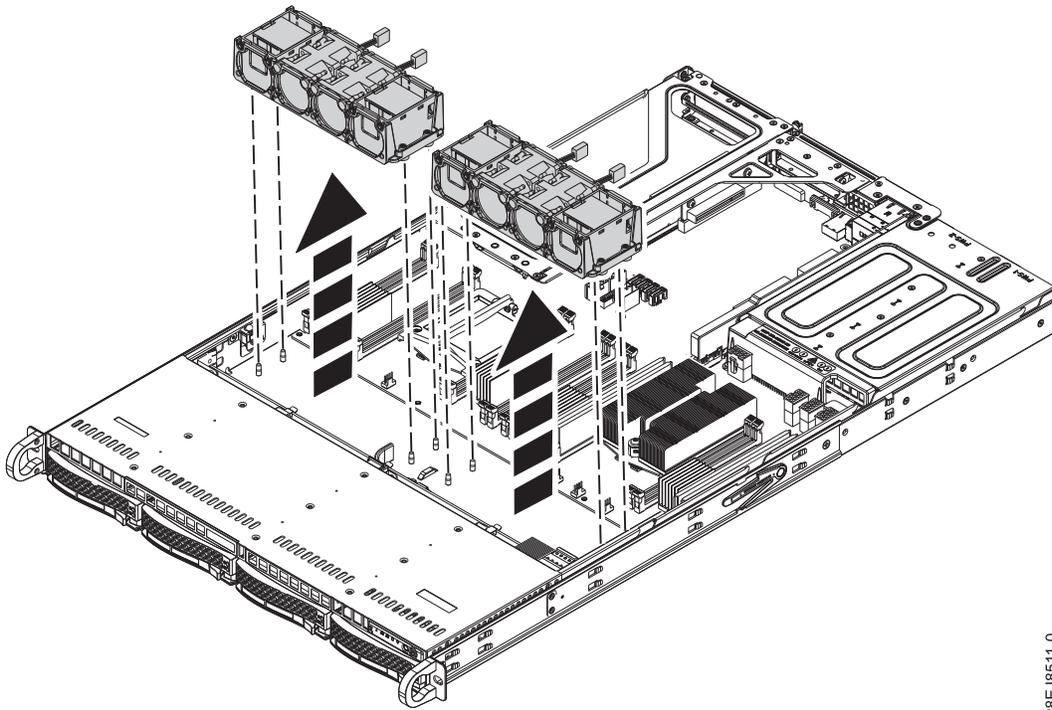

P8EJ8511-0

Figura 11. Removendo o suporte do ventilador

4. Empurre o ventilador para cima do suporte, conforme mostrado na Figura 12 na página 16.

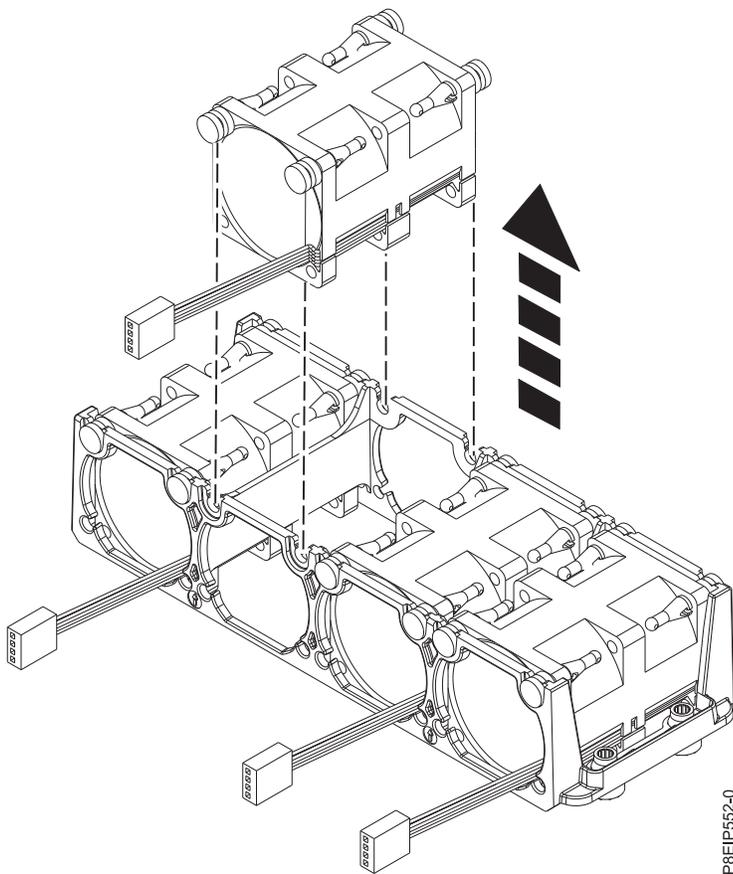


Figura 12. Removendo um Ventilador

5. Para desconectar um cabo do ventilador, libere o clipe do conector (B) e cuidadosamente puxe para cima o conector (A) do painel traseiro do sistema, conforme mostrado na Figura 13 na página 17. Não puxe os fios. Alimente o cabo através do suporte do ventilador.

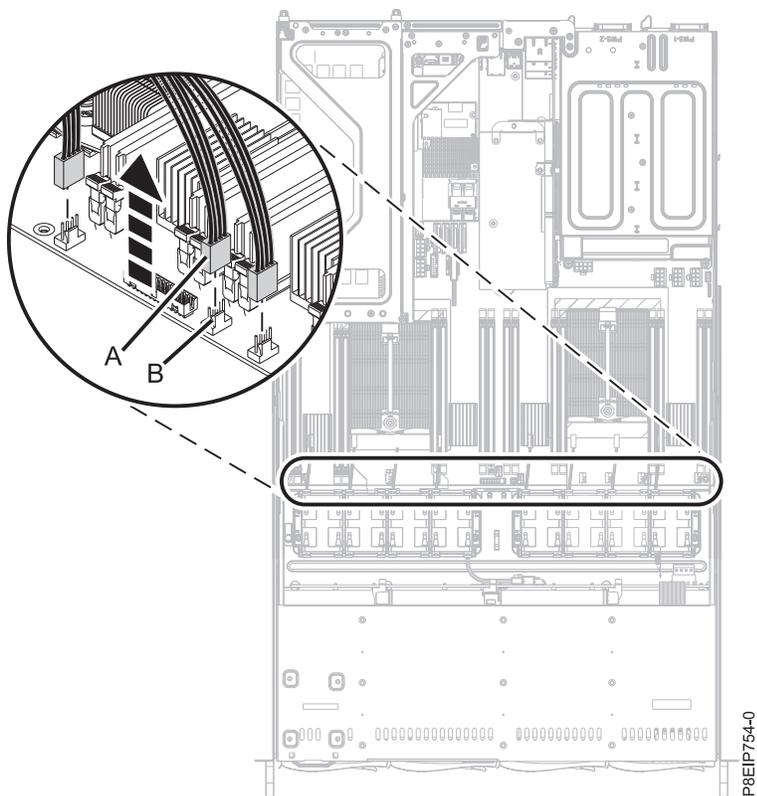


Figura 13. Desconectando o cabo do ventilador

Substituindo um ventilador do sistema no 7063-CR1

Saiba como substituir os ventiladores no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Com o suporte do ventilador levantado, empurre o ventilador no compartimento conforme mostrado na Figura 14 na página 18. Passe os fios do ventilador através do suporte do ventilador. Alinhe os suportes no ventilador com os slots no suporte do ventilador.

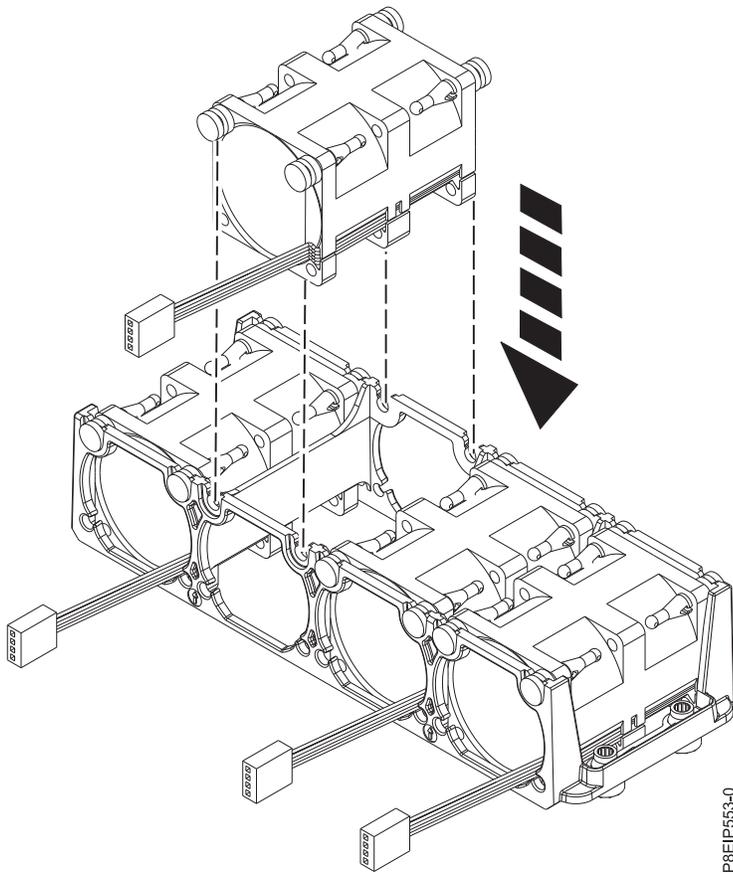


Figura 14. Recolocando um Ventilador

3. Substitua o suporte do ventilador no chassi. Alinhe os orifícios no suporte do ventilador com os pinos na parte inferior do chassi, conforme mostrado em Figura 15 na página 19. Para o suporte do ventilador perto do comutador da tampa, mova temporariamente os fios do comutador da tampa para fora do caminho. Quando o suporte do ventilador estiver encaixado no sistema, substitua os fios que estão localizados próximos ao suporte do ventilador.

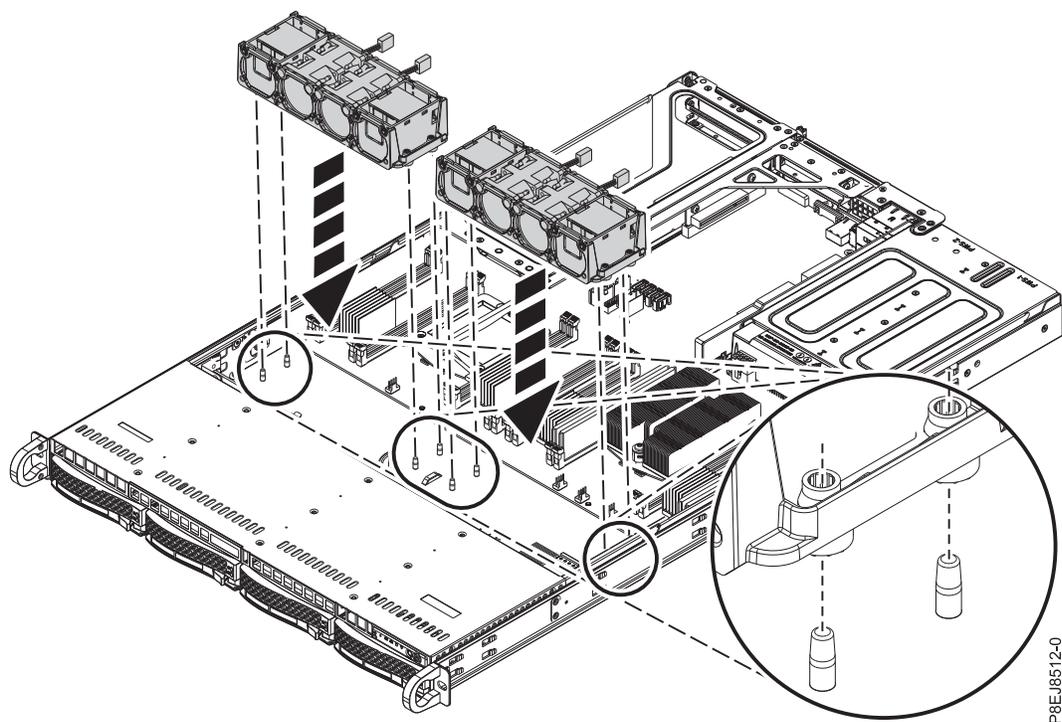


Figura 15. Alinhando o suporte do ventilador

4. Conecte o cabo do ventilador ao painel traseiro do sistema, conforme mostrado na Figura 16 na página 20.

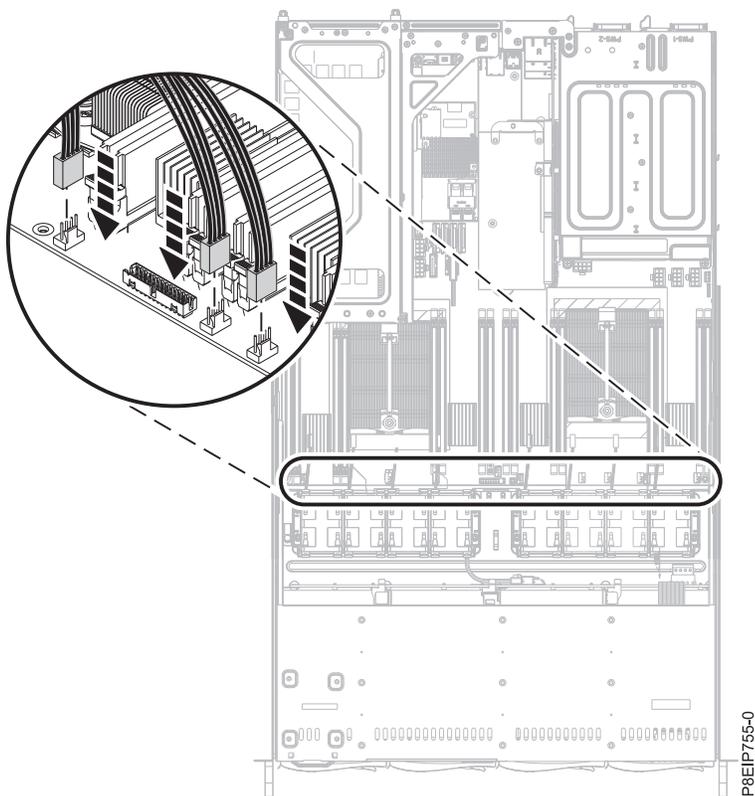


Figura 16. Conectando os cabos do ventilador no painel traseiro do sistema

5. Instale a placa defletora de ar do processador do sistema conforme mostrado na Figura 17. Insira a borda da placa defletora de ar do processador do sistema no suporte do ventilador. Em seguida, pressione cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema para baixo no lugar.

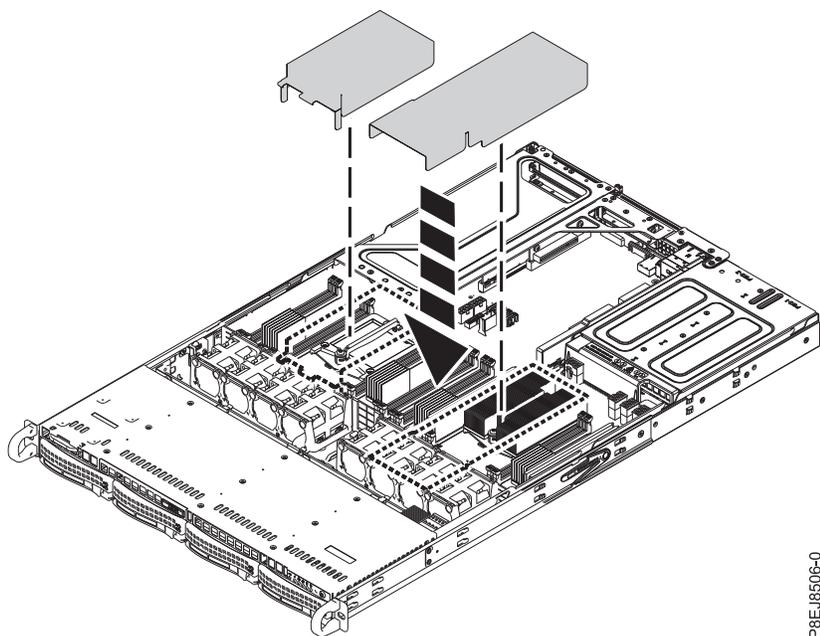


Figura 17. Instalando a placa defletora de ar do processador do sistema

O que Fazer Depois

Prepare o sistema para operação. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas” na página 68.

Removendo e substituindo memória no 7063-CR1

Aprenda a remover e substituir memória no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Sobre Esta Tarefa

A memória deve ter quatro módulos de memória de 8 GB do mesmo tipo. Quatro módulos de memória conectam-se às posições a seguir:


- P1M1-DIMMA e P1M1-DIMMB
- P1M2-DIMMA e P1M2-DIMMB

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:


- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Dependendo do local de memória, pode ser necessário remover as placas defletoras de ar do processador do sistema. Desencaixe e levante cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema.

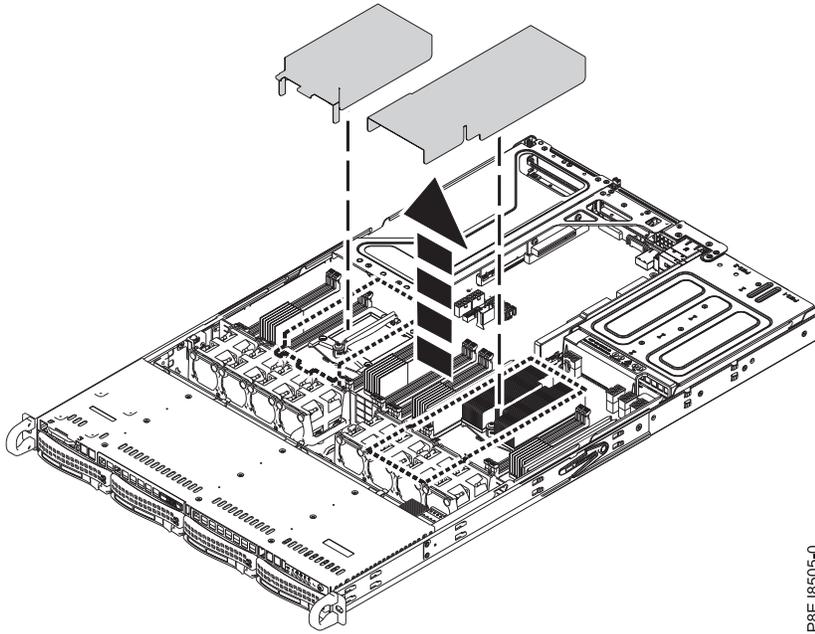

P8EJ8505-0

Figura 18. Removendo a placa defletora de ar do processador

3. Remova a memória DIMM.
 - a. Localize a memória DIMM que você deseja remover.
 - b. Destrave a memória DIMM empurrando simultaneamente as guias de travamento para fora da memória DIMM, na direção mostrada na Figura 19 na página 23. Certifique-se de destravar ambas as guias ao mesmo tempo. A ação da alavanca de abrir as guias empurra a memória DIMM para fora do slot.
 - c. Segure a memória DIMM pelas bordas e puxe-a para fora do slot.

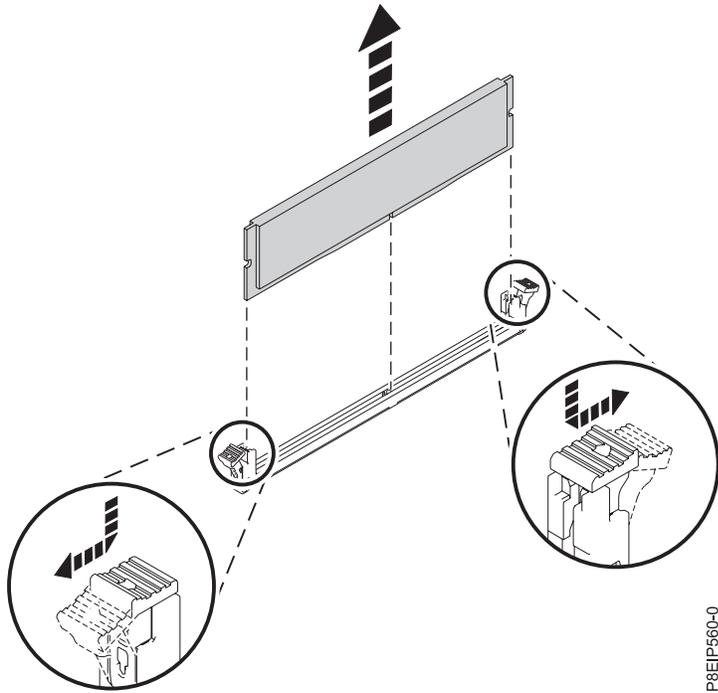

P8EIP560-0


Figura 19. Removendo a memória DIMM

4. Insira a memória DIMM.

- a. Segure a memória DIMM ao longo de suas bordas e alinhe-a com o slot no painel traseiro do sistema.

Atenção: A memória é chaveada para evitar que ela seja instalada incorretamente. Observe o local da guia da chave dentro do conector de memória antes de tentar instalá-lo.


- b. Pressione firmemente cada lado da memória DIMM até que a guia de bloqueio trave no lugar com um clique audível.

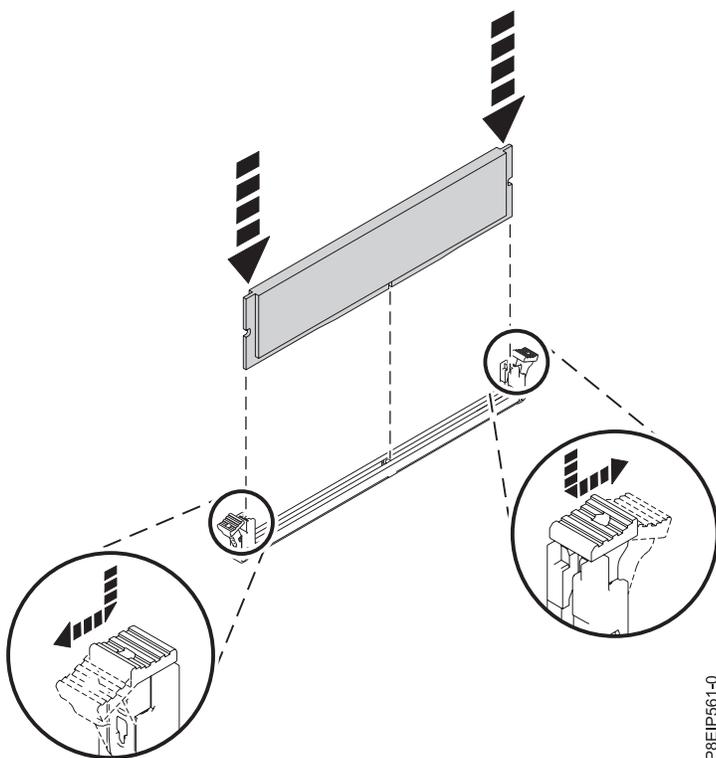

P8EIP561-0

Figura 20. Inserindo a memória DIMM

5. Se você removeu a placa defletora de ar do processador do sistema, substitua-a. Insira a borda da placa defletora de ar do processador do sistema no suporte do ventilador. Em seguida, pressione cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema para baixo no lugar.

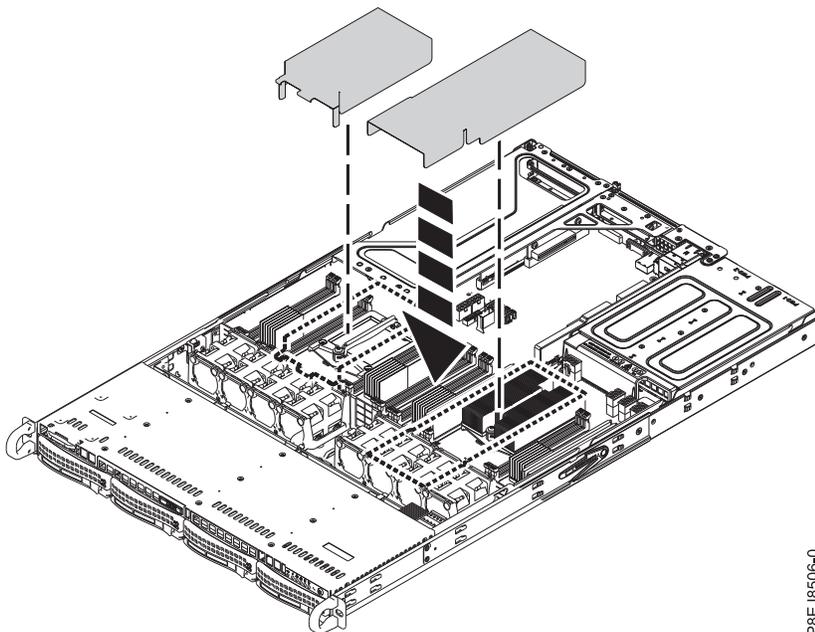

P8EJ8506-0

Figura 21. Instalando a placa defletora de ar do processador do sistema

O que Fazer Depois

Prepare o sistema para operação. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas” na página 68.

Removendo e substituindo adaptadores PCIe no 7063-CR1

Saiba como remover e substituir adaptadores Peripheral Component Interconnect (PCI) Express (PCIe) no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Removendo um adaptador PCIe do sistema 7063-CR1

Saiba como remover um adaptador PCIe do sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Identifique e remova quaisquer cabos Ethernet que se estendam para fora do adaptador. Consulte a Figura 22.


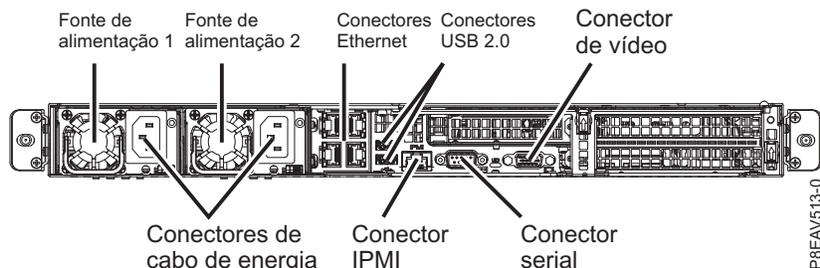


Figura 22. Posições do adaptador PCIe

3. Se você estiver trabalhando com a placa riser PCIe na posição 1 (Rede UIO), conclua as etapas a seguir:
 - a. Remova os dois parafusos que prendem a placa riser PCIe ao chassi conforme mostrado na Figura 23 na página 26.
 - b. Levante o riser do adaptador PCIe nos pontos (A) e (B) do painel traseiro do sistema.

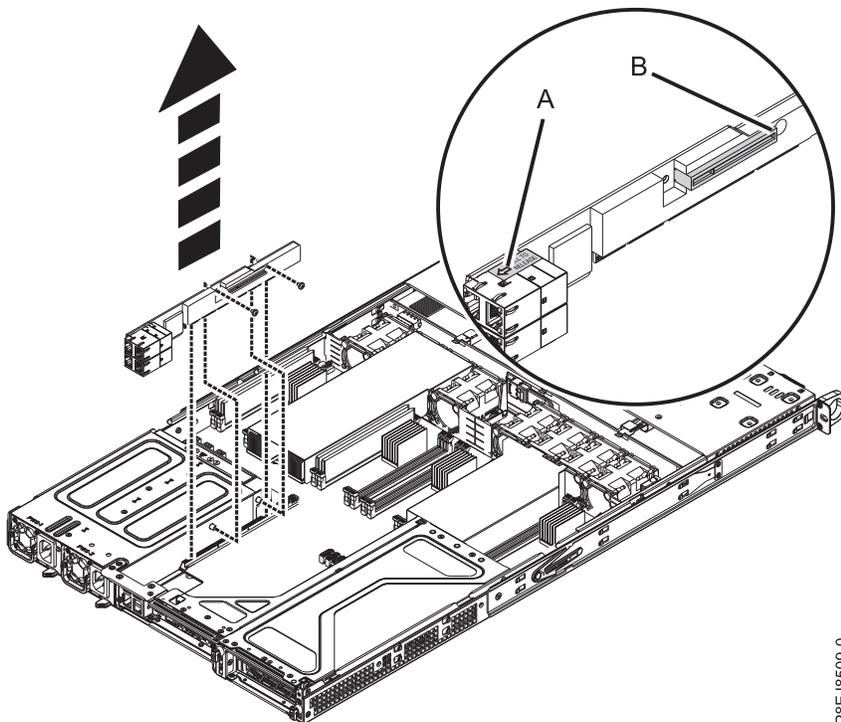

P8EJ8509-0


Figura 23. Removendo os parafusos do riser PCIe

Substituindo um adaptador PCIe no sistema 7063-CR1

Saiba como substituir um adaptador PCIe no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento


1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Consulte a posição do adaptador PCIe, conforme mostrado na Figura 24.

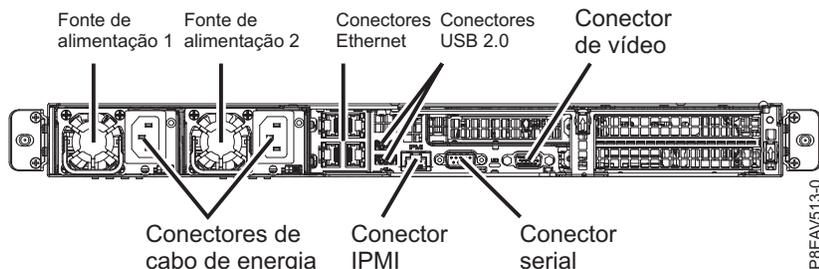

P8EAV513-0

Figura 24. Posições do adaptador PCIe

3. Conclua as etapas a seguir:
 - a. Substitua o riser do adaptador PCIe (Rede UIO) no painel traseiro do sistema.
 - b. Substitua os dois parafusos para prender a placa riser PCIe ao chassi conforme mostrado na Figura 25 na página 27.

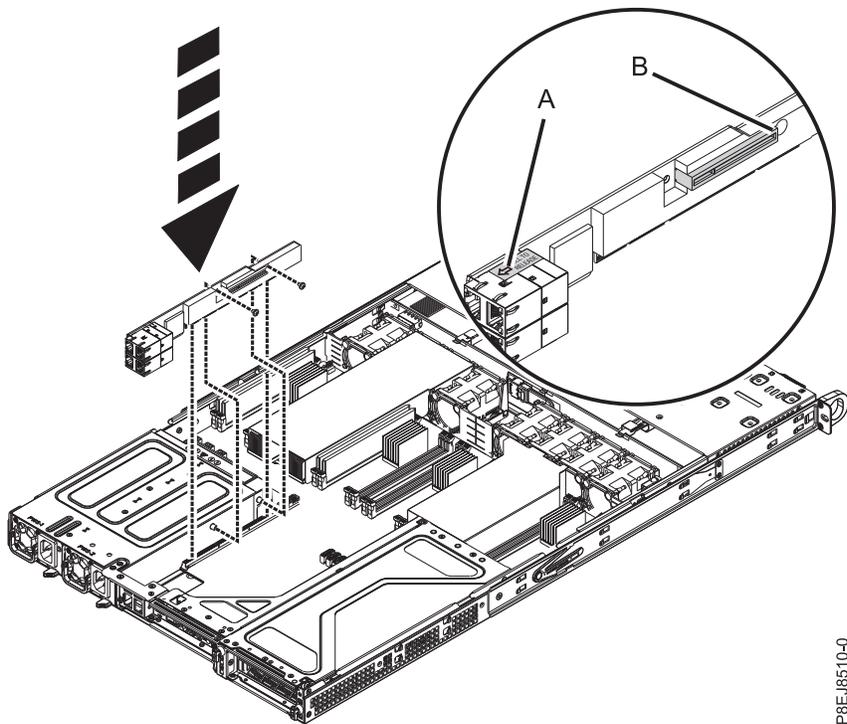

P8EJ8510-0

Figura 25. Substituindo os parafusos do riser PCIe

4. Usando suas etiquetas, substitua quaisquer cabos e plugues que você removeu dos adaptadores.

O que Fazer Depois

Prepare o sistema para operação. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas” na página 68.

Removendo e substituindo uma fonte de alimentação no 7063-CR1

Saiba como remover e substituir fontes de alimentação nos sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Removendo uma fonte de alimentação do 7063-CR1

Saiba como remover fontes de alimentação nos sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Sobre Esta Tarefa

Se uma única fonte de alimentação falhou, ela poderá ser substituída enquanto o sistema estiver em execução.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Identifique e remova o cabo de energia da fonte de alimentação. Para obter instruções, consulte “Desconectando os cabos de energia de um sistema 7063-CR1” na página 77.
 3. Para remover a fonte de alimentação do sistema, conclua as etapas a seguir.
 - a. Para desprender a fonte de alimentação de sua posição no sistema, empurre a guia de travamento para a esquerda conforme mostrado na Figura 26.
 - b. Segure a alça da fonte de alimentação com uma mão e puxe a fonte de alimentação parcialmente para fora do sistema.
 - c. Coloque sua outra mão embaixo da fonte de alimentação e puxe a fonte de alimentação para fora do sistema e coloque-a no tapete ESD.

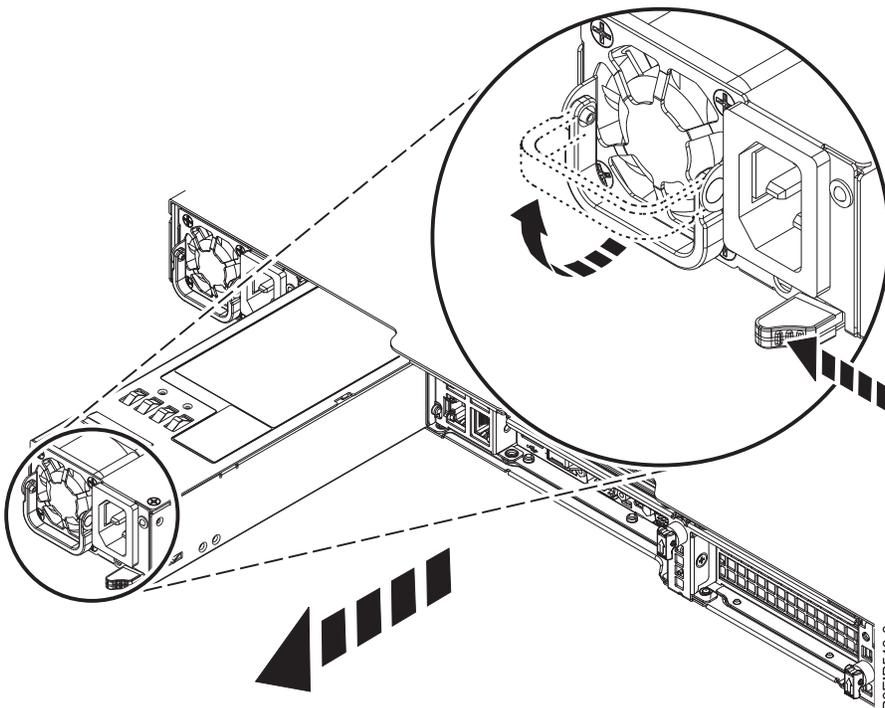


Figura 26. Removendo uma fonte de alimentação do sistema

Substituindo uma fonte de alimentação no 7063-CR1

Aprenda a substituir fontes de alimentação nos sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Alinhe a fonte de alimentação com o compartimento conforme mostrado na Figura 27. O ventilador está à esquerda; o plugue está à direita. Deslize a fonte de alimentação no sistema até que a trava seja bloqueada no lugar.

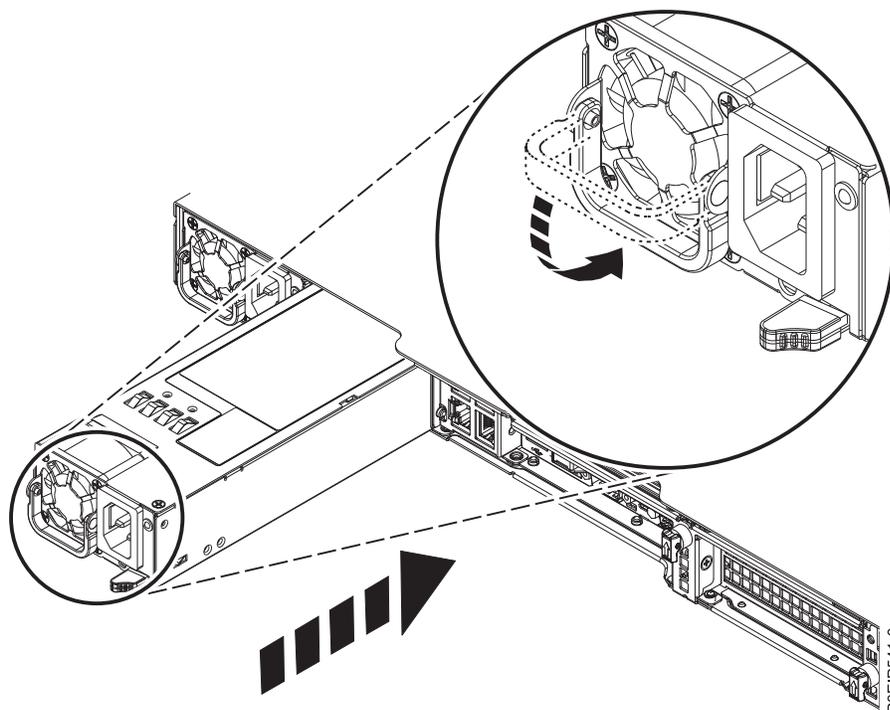


Figura 27. Substituindo a fonte de alimentação no sistema

3. Reconecte o cabo de energia. Para obter instruções, consulte “Conectando os cabos de energia a um sistema 7063-CR1” na página 78.

Removendo e substituindo o painel traseiro do sistema no 7063-CR1

Aprenda a remover e substituir o painel traseiro do sistema no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Antes de começar a substituir o painel traseiro do sistema, anote o número de série de sistema e o tipo de modelo da máquina. Depois de substituir o painel traseiro do sistema, deve-se configurar o número de série do sistema e o tipo de modelo da máquina no painel traseiro do sistema.

Sobre Esta Tarefa

Atenção: Os procedimentos a seguir descrevem a remoção e a substituição do painel traseiro do sistema. Somente um representante de serviço autorizado deve remover ou substituir essa peça.

É possível utilizar uma chave de fenda de ponta magnética comercialmente disponível para remover e substituir os parafusos.

Preparando para remover o painel traseiro do sistema no 7063-CR1

Saiba como preparar para remover o painel traseiro do sistema no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Antes de começar a substituir o painel traseiro do sistema, anote o número de série de sistema e o tipo de modelo da máquina. Depois de substituir o painel traseiro do sistema, deve-se configurar o número de série do sistema e o tipo de modelo da máquina no painel traseiro do sistema.

Procedimento

1. Peça ao cliente para criar um backup do BMC, concluindo as etapas a seguir:
 - a. Acesse a GUI do BMC por meio de um navegador. O usuário precisa de privilégios de Administrador. É possível usar os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.
 - b. Navegue para **Manutenção > IPMI de Configuração**
 - c. Pressione o botão **Salvar** para criar o backup. O arquivo é denominado `save_config.bin`
2. Peça ao cliente para salvar as configurações de rede do BMC, concluindo as etapas a seguir:
 - a. Navegue para **Gerenciamento do HMC > Configurações do console > Mudar configurações de rede do BMC/IPMI**
 - b. Registre os valores a seguir:
 - Endereço IP
 - Máscara de sub-rede
 - Gateway
3. Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Removendo o painel traseiro do sistema no 7063-CR1

Aprenda a remover o painel traseiro do sistema no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Sobre Esta Tarefa

É possível utilizar uma chave de fenda de ponta magnética comercialmente disponível para remover e substituir os parafusos.

Como parte da substituição do painel traseiro do sistema, os módulos de processador do sistema são movidos do painel traseiro do sistema antigo para o novo painel traseiro do sistema.

Como parte da substituição de módulo de processador do sistema, o dissipador de calor foi removido. Quando o dissipador de calor é removido do módulo de processador do sistema, o material de interface térmica (TIM) é geralmente aderido ao dissipador de calor. Exceto se estiver danificado, o TIM aderido ao dissipador de calor pode ser reutilizado. Não reutilize o dissipador de calor removido se o TIM estiver danificado. Antes de iniciar o procedimento de remoção e substituição do processador, assegure-se de que você tenha um TIM sobressalente e um dissipador de calor na mão.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Remova ambas as fontes de alimentação do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo uma fonte de alimentação do 7063-CR1” na página 27.
 3. Identifique onde o cabo USB (**B**) e o cabo serial (**A**) se conectarão ao painel traseiro do sistema e desconecte ambos os cabos.


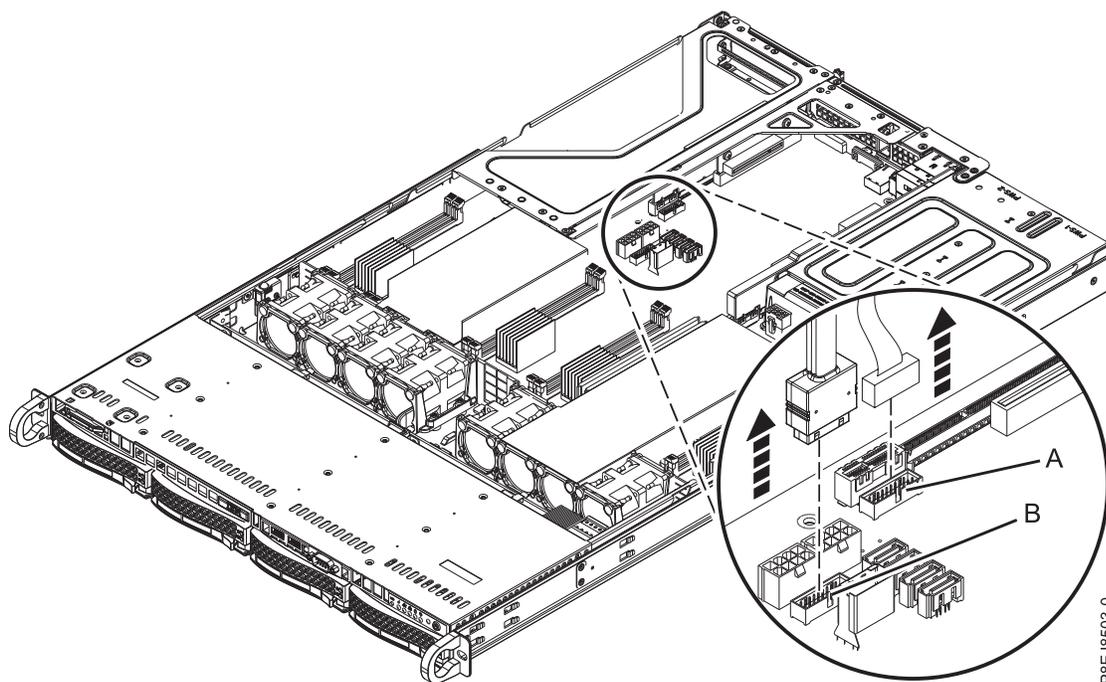


Figura 28. Desconectando o USB e cabos seriais

4. Remova a placa defletora de ar do processador conforme mostrado na Figura 29 na página 32. Desencaixe e levante cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema.

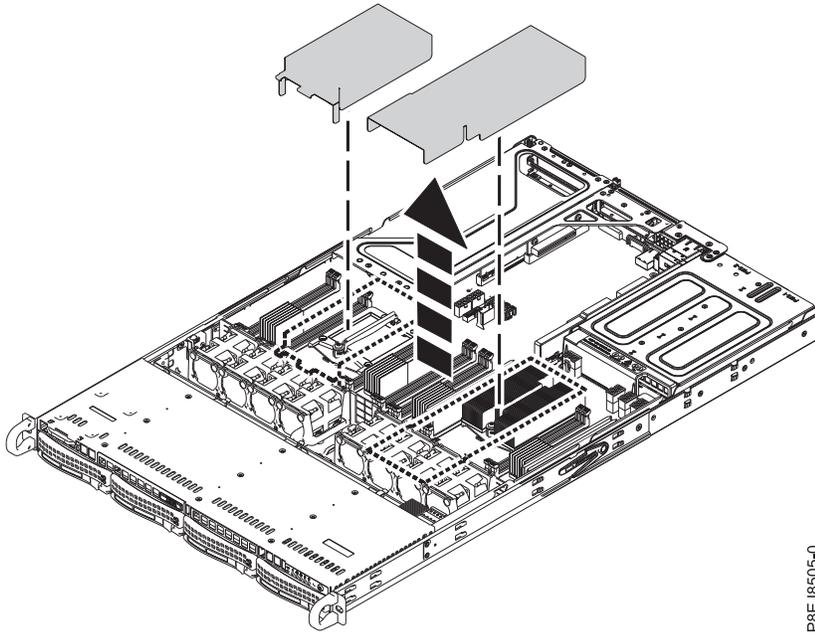

P8EJ8505-0

Figura 29. Removendo a placa defletores de ar do processador

5. Identifique e remova os DIMMs de memória, gravando seus locais de slot. Para obter instruções, consulte “Removendo e substituindo memória no 7063-CR1” na página 21.
6. Remova todos os ventiladores e compartimentos do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo um ventilador do sistema do 7063-CR1” na página 13.
7. Anotando seus locais de slot, rotule e remova os risers e adaptadores PCIe. Para obter instruções, consulte “Removendo um adaptador PCIe do sistema 7063-CR1” na página 25.
8. Remova os 12 parafusos que suportam os soquetes do processador de baixo do chassi.
 - a. Vire o sistema de cabeça para baixo.
 - b. Remova os 12 parafusos da parte inferior. Os locais dos parafusos são mostrados na Figura 30 na página 33.
 - c. Vire o sistema com o lado direito para cima.

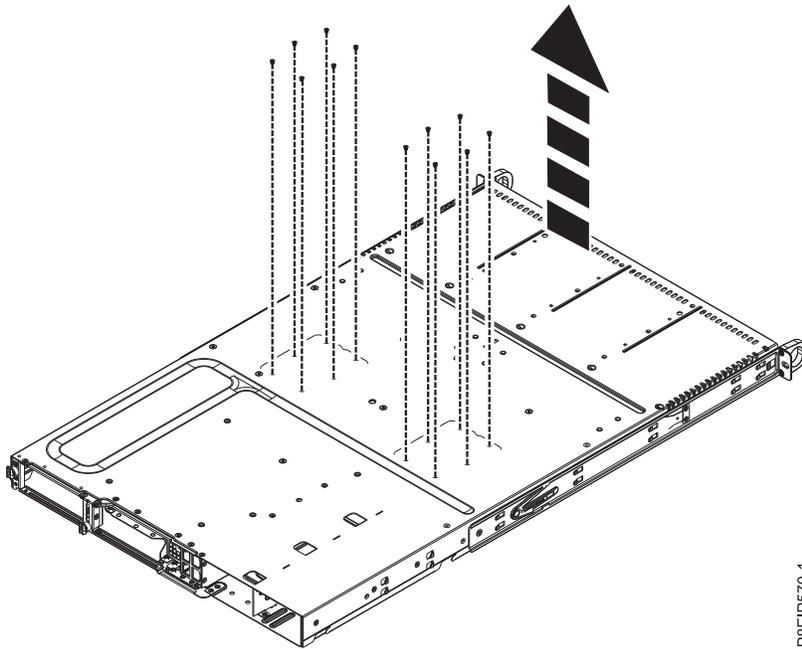


Figura 30. Parafusos do soquete do processador na parte inferior do chassi

9. Remova os cabos de sinal e de energia da unidade do painel traseiro do sistema. Para obter instruções, consulte "Removendo o painel traseiro da unidade de disco do 7063-CR1" na página 8.
10. Remova o cabo do painel do operador do painel traseiro do sistema conforme mostrado na Figura 31 na página 34.

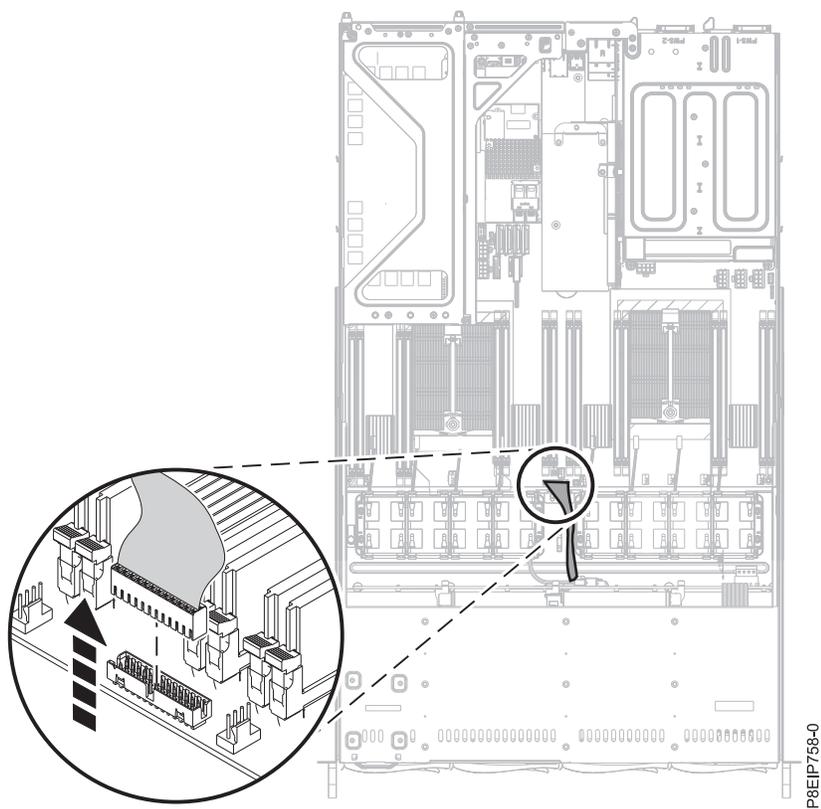


Figura 31. Removendo o cabo do painel do operador

11. Remova os 14 parafusos do painel traseiro do sistema. Os locais dos parafusos são mostrados na Figura 32 na página 35.

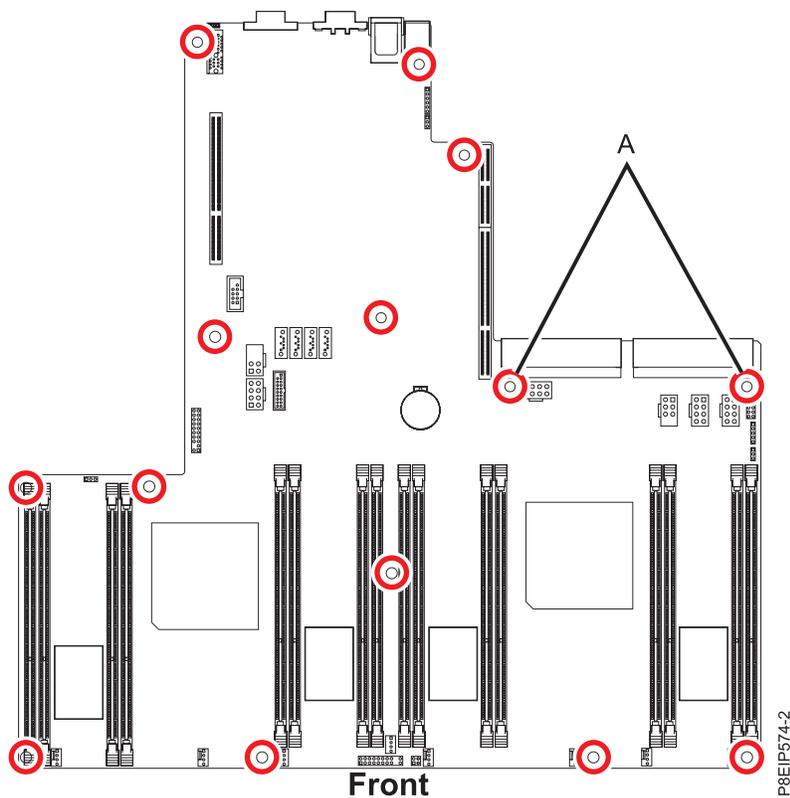


Figura 32. Locais dos parafusos. Os dois parafusos em (A) são da cor preta e ligeiramente mais compridos.

12. Movendo os cabos frontais para fora do caminho e segurando cuidadosamente o dissipador de calor do processador, mova o painel traseiro do sistema ligeiramente para frente e para cima para removê-lo. Consulte a Figura 33 na página 36.

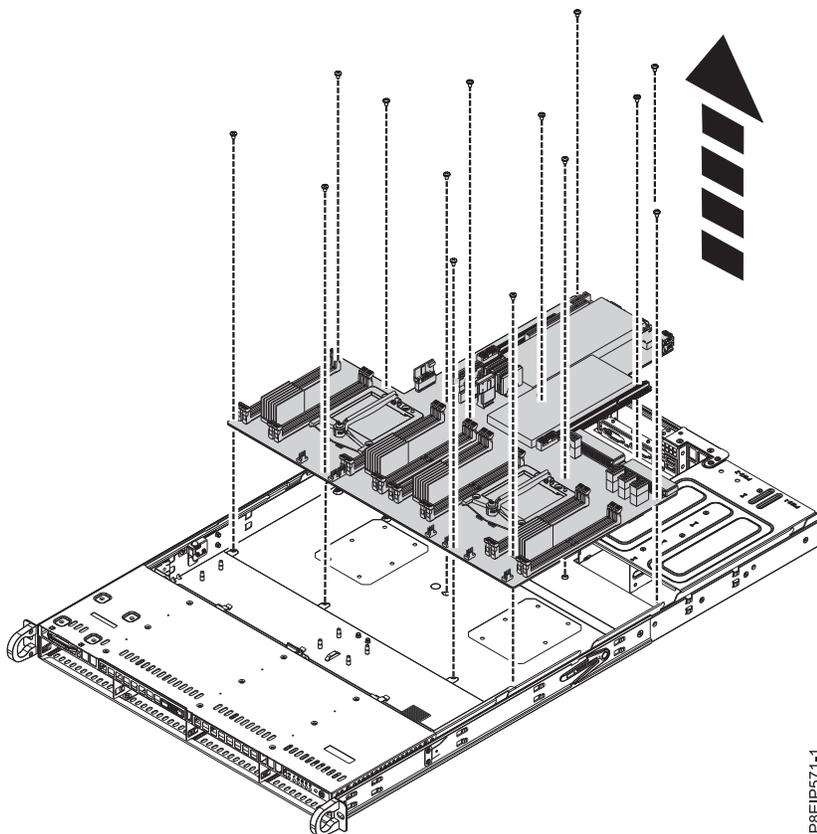


Figura 33. Levantando a painel traseiro do sistema

13. Coloque o painel traseiro do sistema em uma manta de descarga eletrostática.

Substituindo o painel traseiro do sistema no 7063-CR1

Aprenda a substituir o painel traseiro do sistema no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Remova o painel traseiro do sistema de substituição da embalagem antiestática e coloque-o em uma manta de descarga eletrostática.

As etapas a seguir movem o módulo de processador do sistema da antiga painel traseiro do sistema para a nova painel traseiro do sistema:

3. Solte o parafuso do braço de carregamento (A) do dissipador de calor do processador do sistema (B) que está sendo removido com uma chave de fenda Phillips nº3. O braço de carregamento gira para cima na direção mostrada na Figura 34 na página 37.

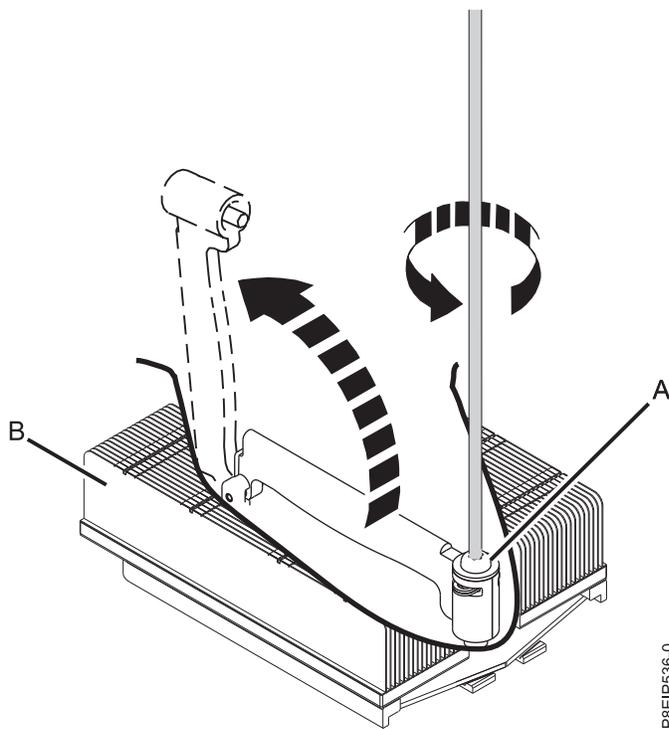


Figura 34. Soltando o Parafuso do Braço de Carregamento do Dissipador de Calor

4. Segure o dissipador de calor e remova-o levantando-o para cima, conforme mostrado na Figura 35.

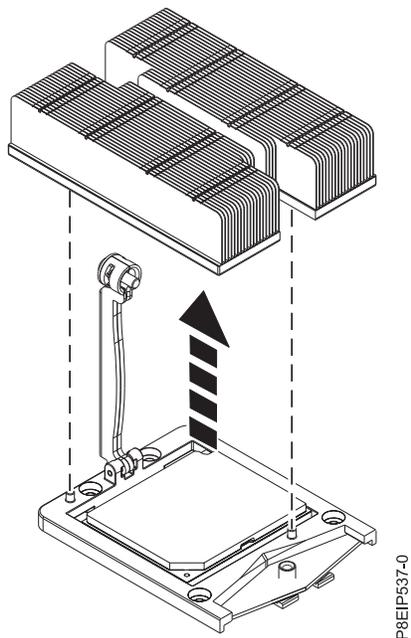


Figura 35. Removendo o dissipador de calor

5. Coloque o dissipador de calor invertido em uma superfície limpa.
6. Inspeção a área do soquete do processador do sistema e remova qualquer poeira ou fragmentos (use uma lata de ar comprimido).

7. Abaixar a ferramenta de pinça a vácuo no módulo de processador do sistema a ser instalado. Pressione totalmente a parte superior da pinça (**A**) e segure-a no centro do módulo de processador do sistema, conforme mostrado na Figura 36. Libere a parte superior da caneta para fixá-la no módulo do processador do sistema.

Nota: Para evitar que o módulo do processador do sistema caia, não pressione o ponta enquanto segura a caneta e o módulo do processador do sistema. Minimize o tempo e a distância que a pinça está segurando o módulo de processador do sistema no caso de a vedação a vácuo ser liberada antes.

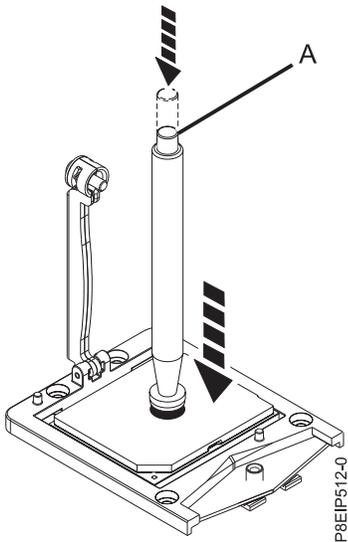


Figura 36. Abaixando a ferramenta de remoção no módulo de processador do sistema

8. Segurando a pinça, levante a pinça e o módulo de processador do sistema do soquete do painel traseiro do sistema antigo para transferi-lo para o novo soquete do painel traseiro do sistema.
9. Instale o módulo de processador do sistema:
 - a. Abaixar a pinça e o módulo de processador do sistema no soquete, conforme mostrado na Figura 37 na página 39. Alinhe a aresta biselada do processador com a aresta biselada no soquete. Tome cuidado para abaixar a ferramenta equilibradamente sem inclinar o processador.

Nota: Não tente deslizar a ferramenta e o módulo de processador do sistema em qualquer direção enquanto o módulo de processador do sistema estiver tocando no soquete.

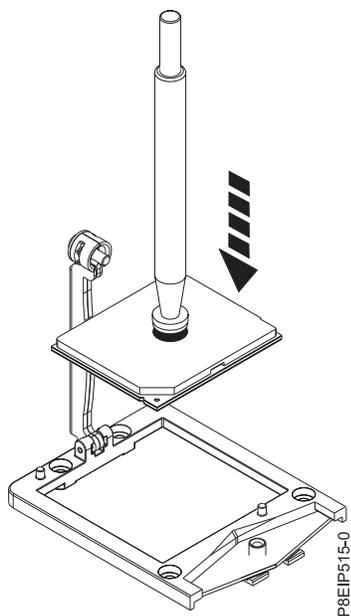


Figura 37. Abaixando o processador no soquete

- b. Depois que o módulo do processador do sistema for alinhado adequadamente, pressione a parte superior da caneta para liberá-la do processador. Levante a pinça do processador.
10. Mova o dissipador de calor do processador para o processador. Abaixе cuidadosamente o dissipador de calor sobre o módulo de processador do sistema, assegurando que os furos no dissipador de calor **(A)** estejam alinhados com os dois pinos guia **(B)** no soquete, conforme mostrado na Figura 38.

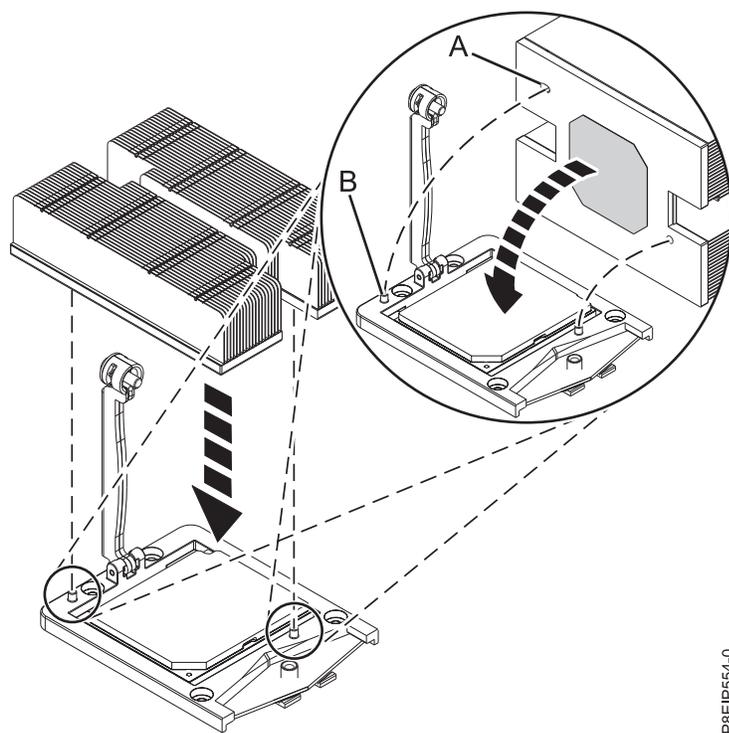


Figura 38. Instalando o dissipador de calor

11. Mova o braço de carregamento (A) na posição sobre o dissipador de calor (B) e aperte o parafuso do braço de carregamento com uma chave de fenda Phillips nº3, conforme mostrado na Figura 39.

Nota: Não aperte excessivamente o parafuso do braço de carregamento.

As etapas a seguir continuam a instalação de componentes na nova painel traseiro do sistema:

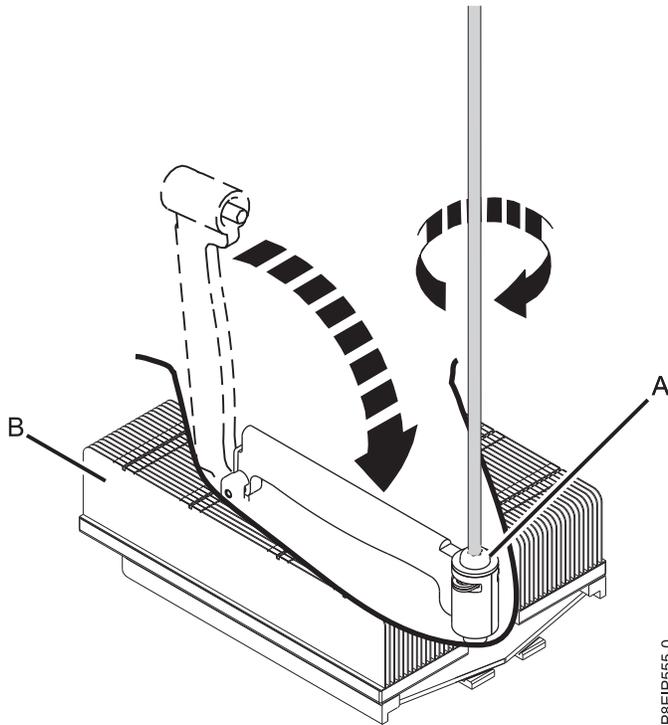


Figura 39. Apertando o Parafuso do Braço de Carregamento

12. Movendo os cabos frontais para fora do caminho e segurando cuidadosamente o dissipador de calor do processador, abaixe o painel traseiro do sistema no chassi, em seguida, deslize-o ligeiramente para trás. Consulte a Figura 40 na página 41.

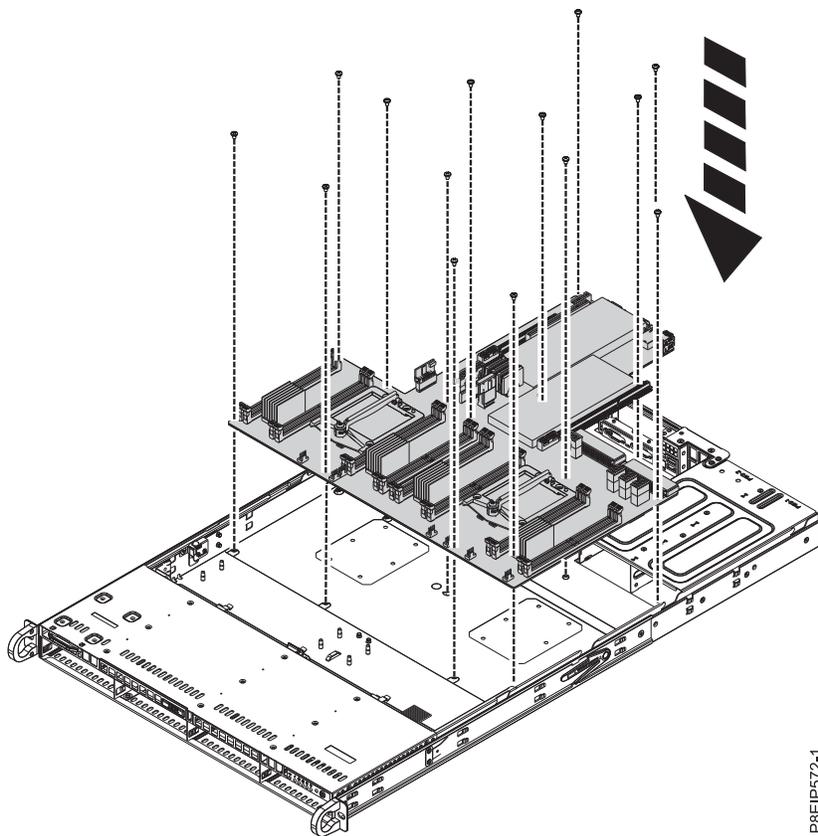


Figura 40. Substituindo o painel traseiro do sistema

13. Alinhe e aperte os 14 parafusos no painel traseiro do sistema. Os locais dos parafusos são mostrados na Figura 41 na página 42.

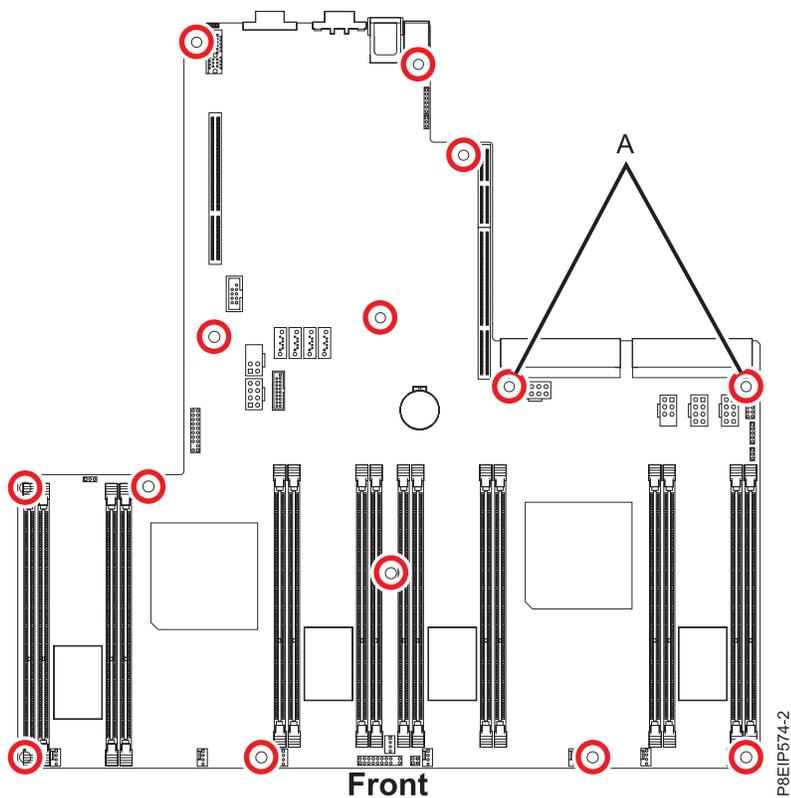


Figura 41. Locais dos parafusos. Os dois parafusos em (A) são da cor preta e ligeiramente mais compridos.

14. Substitua os cabos de sinal e de energia da unidade no painel traseiro do sistema. Para obter instruções, consulte “Substituindo o painel traseiro da unidade de disco no 7063-CR1” na página 11.
15. Substitua o cabo do painel do operador no painel traseiro do sistema conforme mostrado na Figura 42 na página 43.

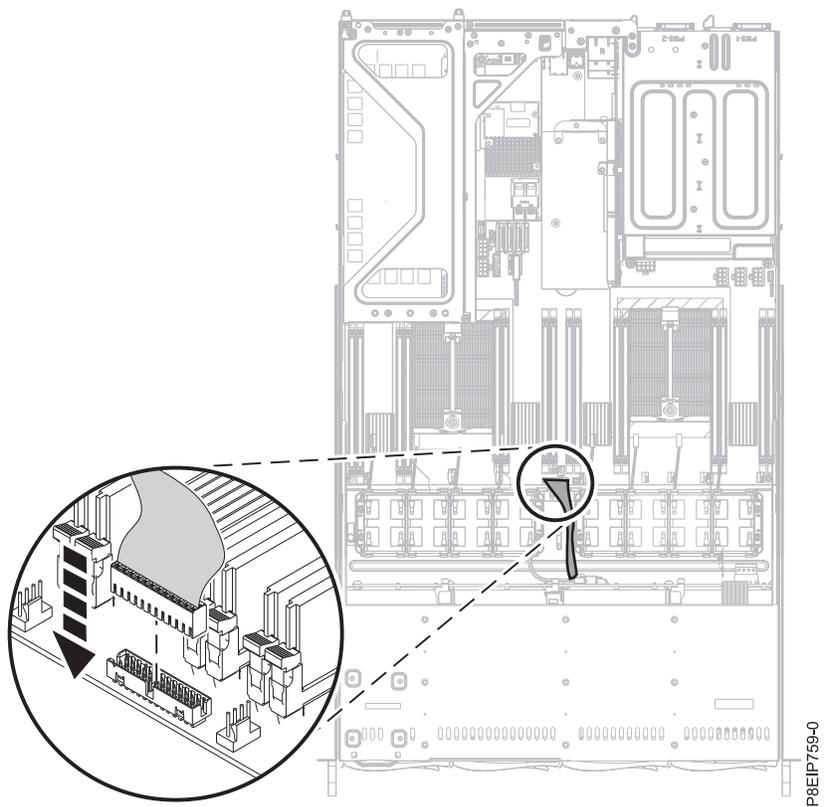


Figura 42. Substituindo o cabo do painel do operador

16. Substitua os 12 parafusos de baixo do chassi que suportam os soquetes do processador.
 - a. Vire o sistema de cabeça para baixo.
 - b. Substitua os 12 parafusos na parte inferior do sistema. Os locais dos parafusos são mostrados na Figura 43 na página 44.
 - c. Vire o sistema com o lado direito para cima.


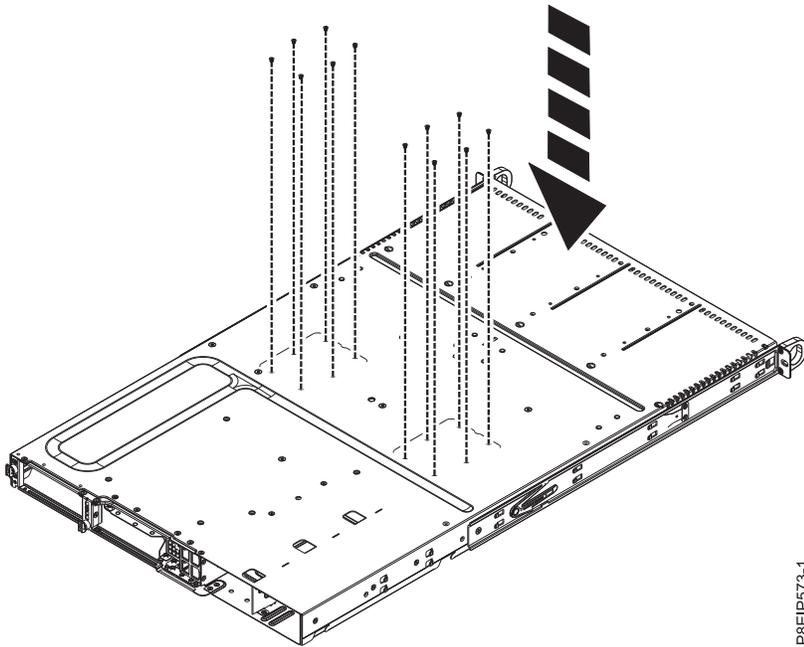


Figura 43. Parafusos do soquete do processador na parte inferior do chassi


17. Usando suas etiquetas, substitua os risers e adaptadores PCIe. Para obter instruções, consulte “Substituindo um adaptador PCIe no sistema 7063-CR1” na página 26.
18. Substitua os oitos conectores de energia do ventilador no painel traseiro do sistema. Para obter instruções, consulte “Substituindo um ventilador do sistema no 7063-CR1” na página 17.
19. Usando seus rótulos, substitua os DIMMs de memória. Para obter instruções, consulte “Removendo e substituindo memória no 7063-CR1” na página 21.
20. Instale a placa defletora de ar do processador do sistema conforme mostrado na Figura 44 na página 45. Insira a borda da placa defletora de ar do processador do sistema no suporte do ventilador. Em seguida, pressione cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema para baixo no lugar.

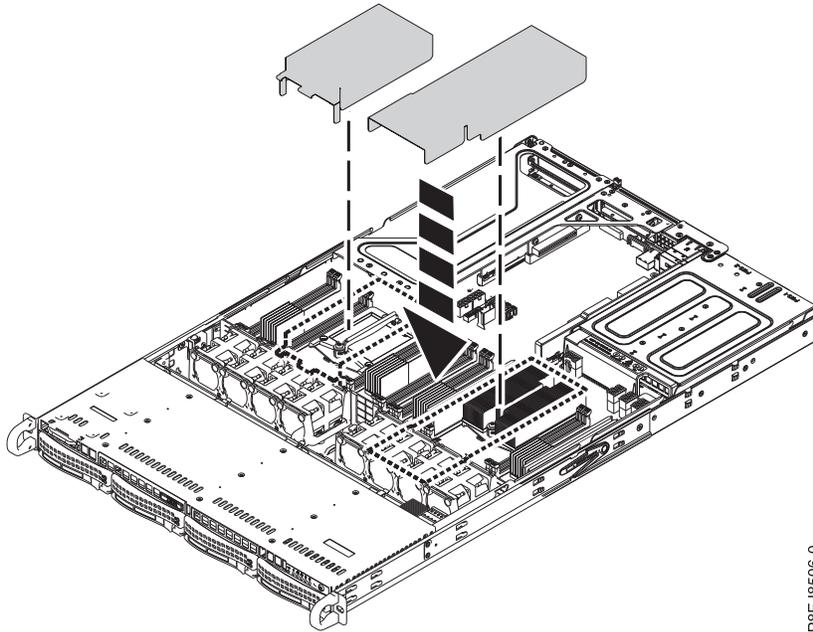

P8EJ8506-0

Figura 44. Instalando a placa defletora de ar do processador do sistema

21. Usando seus rótulos, reconecte o cabo USB à porta USB **(B)** no painel traseiro do sistema e, em seguida, reconecte o cabo serial à porta serial **(A)** no painel traseiro do sistema.

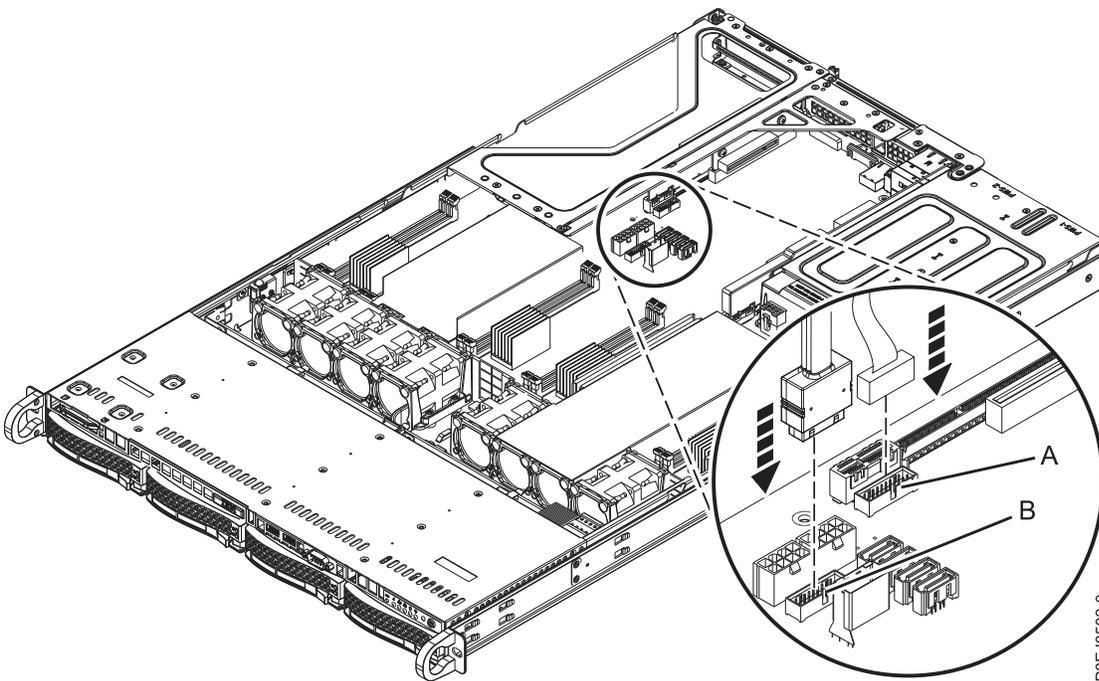

P8EJ8502-0

Figura 45. Reconectando o cabo USB

Preparando o sistema para operação após remover e substituir o painel traseiro do sistema no 7063-CR1

Saiba como preparar o sistema para operação depois de remover e substituir o painel traseiro do sistema.

Procedimento

1. Prepare o sistema para operação. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas” na página 68.
2. Configure o número de série do sistema e o número do modelo no painel traseiro do sistema concluindo as etapas a seguir. Esses comandos requerem acesso raiz.
 - a. Atualize o número de série da máquina executando o comando a seguir, substituindo 1234567 pelo número de série de sete caracteres:

```
/opt/openpower/1ht/bin/updateserial 1234567
```
 - b. Atualize o modelo da máquina executando o comando a seguir:

```
/opt/openpower/1ht/bin/updatemodel 7063-CR1
```
 - c. Faça com essas mudanças entrem em vigor executando o comando a seguir:

```
ipmitool -I lanplus -H <bmc IP or hostname> -U ADMIN -P ADMIN raw 0x3a 0x1c
```
3. Para que o número do modelo e o número de série da máquina entrem em vigor e fiquem visíveis no HMC, deve-se parar o sistema, remover os cabos de energia e, em seguida, reiniciar o sistema. Conclua as etapas a seguir:
 - a. Pare o sistema. Para obter instruções, consulte “Parando o sistema 7063-CR1” na página 70.
 - b. Desconecte todos os cabos de energia. Para obter instruções, consulte “Desconectando os cabos de energia de um sistema 7063-CR1” na página 77.
 - c. Depois de remover os cabos de energia, aguarde 20 segundos.
 - d. Reconecte os cabos de energia. Para obter instruções, consulte “Conectando os cabos de energia a um sistema 7063-CR1” na página 78.
 - e. Inicie o sistema. Para obter instruções, consulte “Iniciando o sistema 7063-CR1” na página 69.
4. Peça ao cliente para restaurar as configurações de rede do BMC, concluindo as etapas a seguir:
 - a. Acesse a GUI do BMC por meio de um navegador. O usuário precisa de privilégios de Administrador. É possível usar os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.
 - b. Navegue para **Gerenciamento do HMC > Configurações do console > Mudar configurações de rede do BMC/IPMI**
 - c. Configure os seguintes valores:

Endereço IP
Máscara de sub-rede
Gateway
5. Peça ao cliente para acessar o BMC e restaurar as configurações do BMC.
6. Peça ao cliente para atualizar o firmware do BMC. Para obter instruções, veja Atualizando o firmware do sistema usando o BMC (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ej6/p8ej6_update_firmware_bmc.htm).

Removendo e substituindo um módulo de processador do sistema no 7063-CR1

Saiba como remover e substituir um módulo de processador do sistema no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Sobre Esta Tarefa

Atenção: Os procedimentos a seguir descrevem a remoção e a substituição do módulo de processador do sistema. Somente um representante de serviço autorizado deve remover ou substituir essa peça.

Removendo um módulo de processador do sistema do sistema 7063-CR1

Saiba como remover um módulo de processador do sistema do sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Sobre Esta Tarefa

(L007)



CUIDADO: Uma superfície quente próxima. (L007)


Como parte da substituição de módulo de processador do sistema, o dissipador de calor foi removido. Quando o dissipador de calor é removido do módulo de processador do sistema, o material de interface térmica (TIM) é geralmente aderido ao dissipador de calor. Exceto se estiver danificado, o TIM aderido ao dissipador de calor pode ser reutilizado. Não reutilize o dissipador de calor removido se o TIM estiver danificado. Antes de iniciar o procedimento de remoção e substituição do processador, assegure-se de que você tenha um TIM sobressalente e um dissipador de calor na mão.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:


- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Abra a embalagem do novo módulo de processador do sistema e coloque a tampa invertida ao lado da bandeja, conforme mostrado em Figura 46 na página 48. A tampa é usada para o módulo de processador do sistema que você está substituindo.

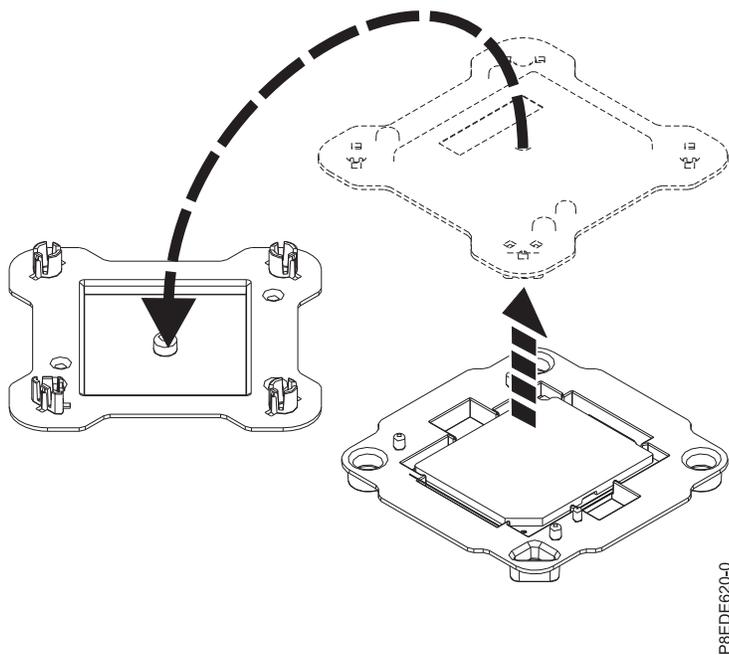

P8EDE620-0

Figura 46. Abrindo o pacote do módulo de processador do sistema

3. Remova a placa defletora de ar do processador conforme mostrado na Figura 47. Desencaixe e levante cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema.

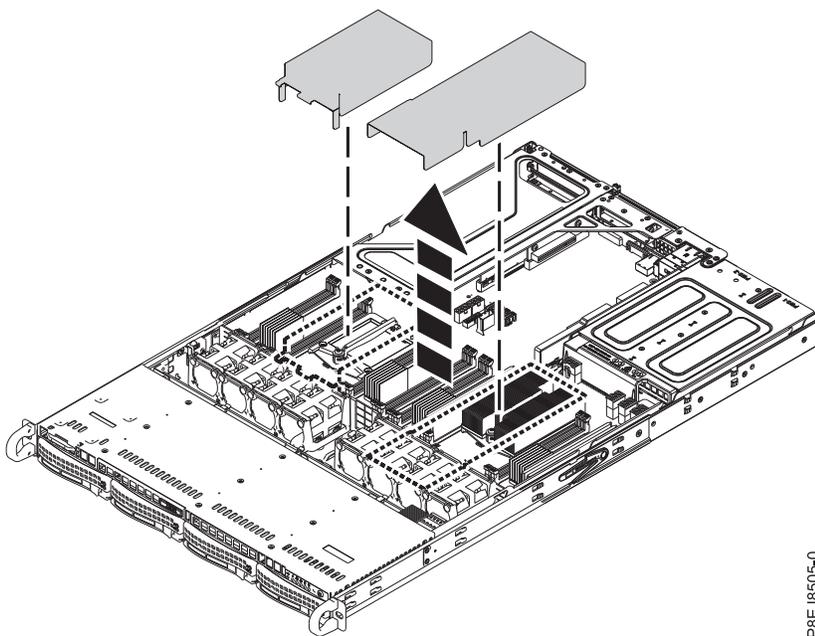

P8EJ8505-0

Figura 47. Removendo a placa defletora de ar do processador

4. Solte o parafuso do braço de carregamento (A) do dissipador de calor do processador do sistema (B) que está sendo removido com uma chave de fenda Phillips nº3. O braço de carregamento gira para

cima na direção mostrada na Figura 48.

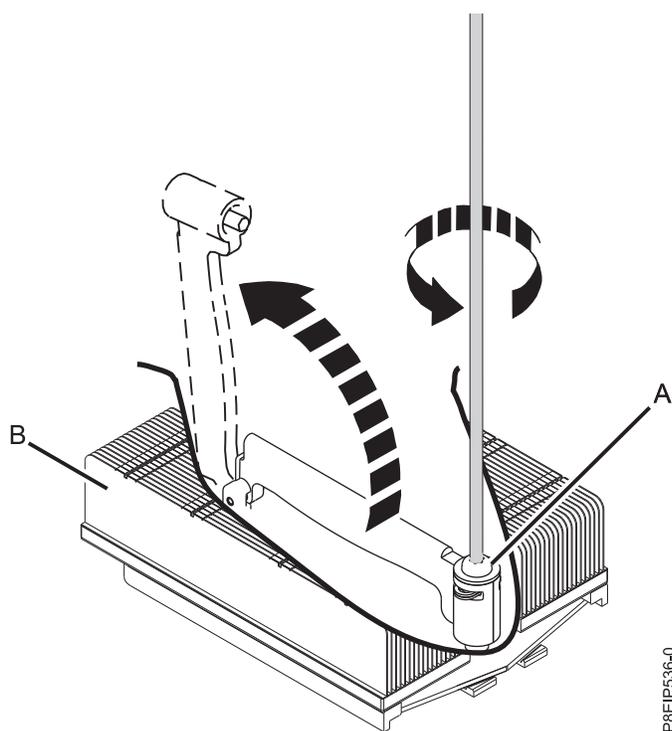


Figura 48. Soltando o Parafuso do Braço de Carregamento do Dissipador de Calor

5. Segure o dissipador de calor e remova-o levantando-o para cima, conforme mostrado na Figura 49.

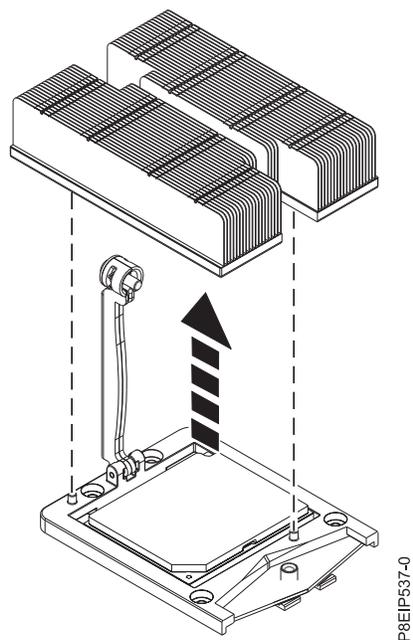


Figura 49. Removendo o dissipador de calor

6. Coloque o dissipador de calor invertido em uma superfície limpa.

7. Inspeção a área do soquete do processador do sistema e remova qualquer poeira ou fragmentos (use uma lata de ar comprimido).
8. Abaixar a ferramenta de pinça a vácuo no módulo de processador do sistema. Pressione totalmente a parte superior da pinça (A) e segure-a no centro do módulo de processador do sistema, conforme mostrado na Figura 50. Libere a parte superior da caneta para fixá-la no módulo do processador do sistema.

Nota: Para evitar que o módulo do processador do sistema caia, não pressione o ponta enquanto segura a caneta e o módulo do processador do sistema. Minimize o tempo e a distância que você deixa a pinça segurando o processador no caso de a vedação a vácuo ser liberada antes.

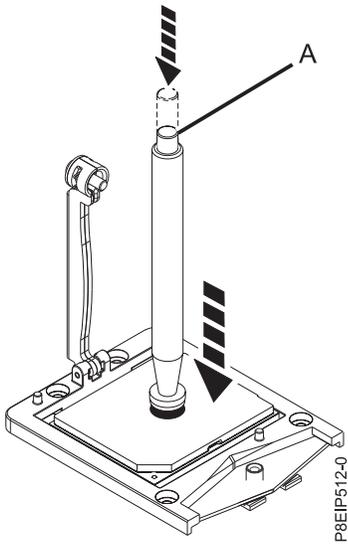


Figura 50. Travando a pinça a vácuo para o módulo de processador do sistema

9. Segurando a pinça a vácuo, levante a pinça e o módulo de processador do sistema do soquete. Coloque-os em ângulo na tampa superior do pacote do módulo de processador do sistema conforme mostrado na Figura 51 na página 51. Colocar o módulo de processador do sistema em ângulo na tampa superior do pacote do módulo de processador do sistema tornará mais fácil retirar e colocar no pacote depois de substituir o módulo de processador do sistema.

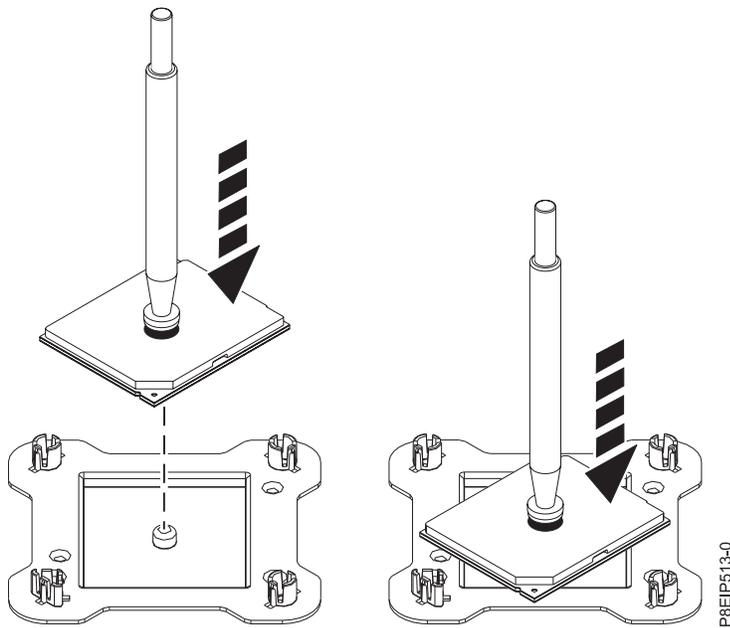


Figura 51. Colocando o processador em ângulo na tampa superior do pacote

10. Pressione a parte superior da pinça para liberar o módulo de processador do sistema na tampa.

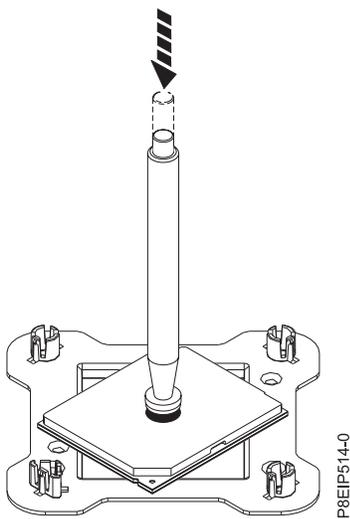


Figura 52. Liberando a pinça

Substituindo um módulo de processador do sistema para o 7063-CR1

Saiba como substituir um módulo de processador do sistema no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Inspeção a área do soquete do processador do sistema e remova qualquer poeira ou fragmentos (use uma lata de ar comprimido).

3. Abaixar a ferramenta de pinça a vácuo no módulo de processador do sistema a ser instalado. Pressione totalmente a parte superior da pinça (A) e segure-a no centro do módulo de processador do sistema, conforme mostrado na Figura 53. Libere a parte superior da caneta para fixá-la no módulo do processador do sistema.

Nota: Para evitar que o módulo do processador do sistema caia, não pressione o ponta enquanto segura a caneta e o módulo do processador do sistema. Minimize o tempo e a distância que a pinça está segurando o módulo de processador do sistema no caso de a vedação a vácuo ser liberada antes.

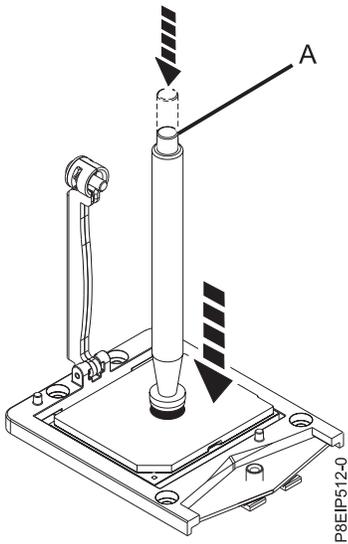


Figura 53. Abaixando a ferramenta de remoção no módulo de processador do sistema

4. Instale o módulo de processador do sistema:
 - a. Abaixar a pinça e o módulo de processador do sistema no soquete, conforme mostrado na Figura 54 na página 53. Alinhe a aresta biselada do processador com a aresta biselada no soquete. Tome cuidado para abaixar a ferramenta equilibradamente sem inclinar o processador.

Nota: Não tente deslizar a ferramenta e o módulo de processador do sistema em qualquer direção enquanto o módulo de processador do sistema estiver tocando no soquete.

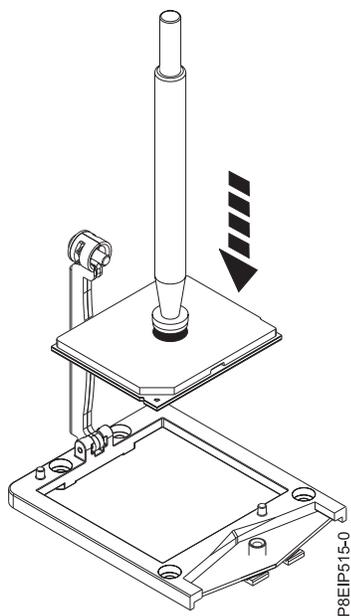


Figura 54. Abaixando o processador no soquete

- b. Depois que o módulo do processador do sistema for alinhado adequadamente, pressione a parte superior da caneta para liberá-la do processador. Levante a pinça do processador.
5. Instale o novo dissipador de calor fornecido que é fornecido no kit de FRU. O TIM é pré-aplicado ao dissipador de calor. Abaixе cuidadosamente o dissipador de calor sobre o módulo de processador do sistema, assegurando que os furos no dissipador de calor (A) estejam alinhados com os dois pinos guia (B) no soquete, conforme mostrado na Figura 55.

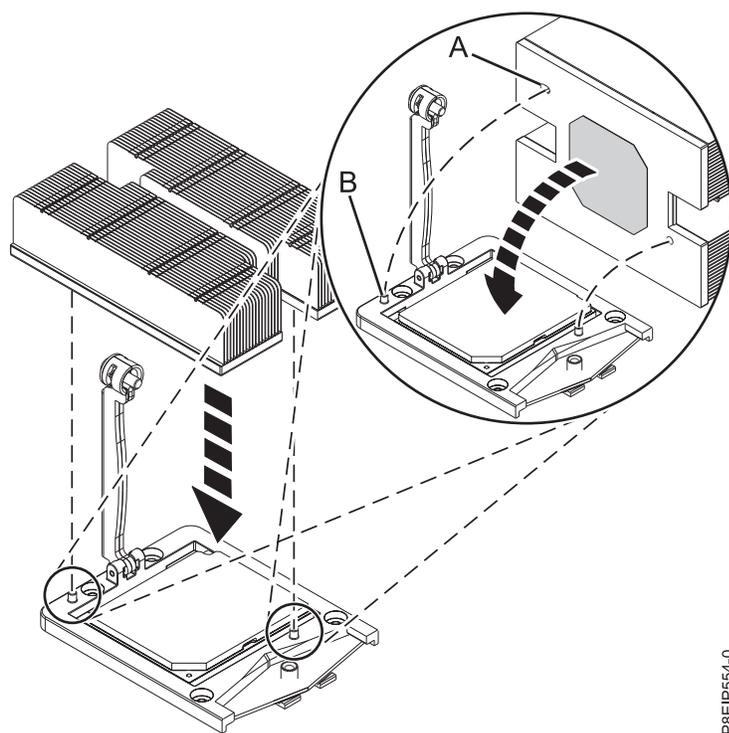


Figura 55. Instalando o dissipador de calor

- Mova o braço de carregamento (A) na posição sobre o dissipador de calor (B) e aperte o parafuso do braço de carregamento com uma chave de fenda Phillips nº3, conforme mostrado na Figura 56.

Nota: Não aperte excessivamente o parafuso do braço de carregamento.


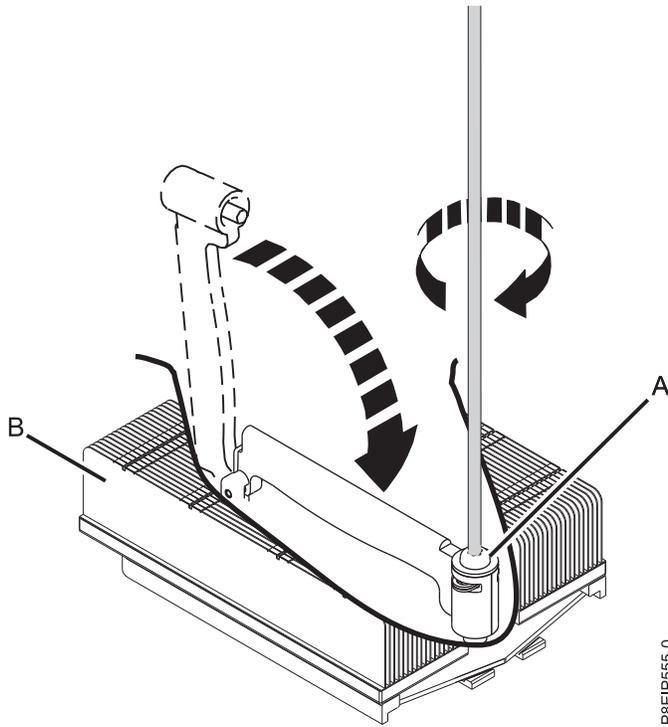


Figura 56. Apertando o Parafuso do Braço de Carregamento


- Instale a placa defletora de ar do processador do sistema conforme mostrado na Figura 57 na página 55. Insira a borda da placa defletora de ar do processador do sistema no suporte do ventilador. Em seguida, pressione cuidadosamente a placa defletora de ar do processador do sistema para baixo no lugar.

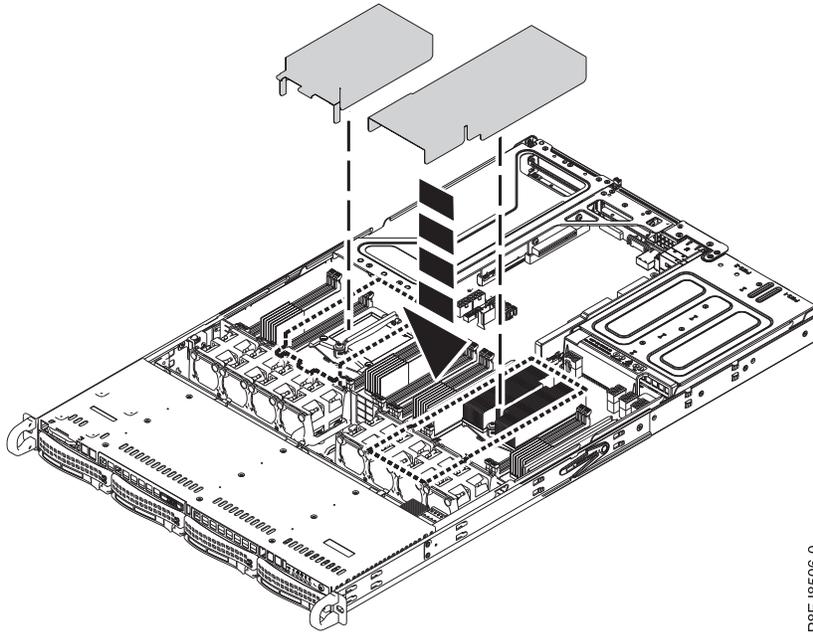

P8EJ8506-0

Figura 57. Instalando a placa defletora de ar do processador do sistema

8. Pressione levemente o módulo de processador do sistema substituído pelas bordas e levante o para fora da tampa da remessa. Alinhe o canto chanfrado do módulo (A) para o canto da bandeja com o triângulo (B) e coloque-o na bandeja, conforme mostrado em Figura 58.

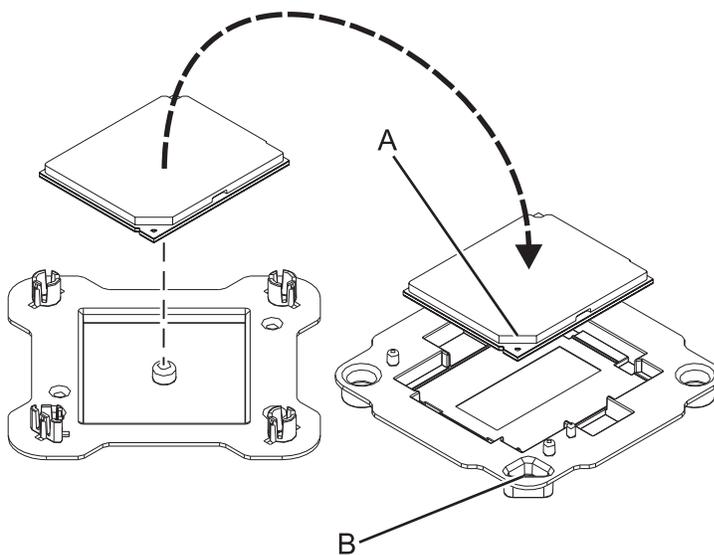

P8EDE608-0

Figura 58. Colocando o Módulo do Processador do Sistema na Bandeja de remessa

O que Fazer Depois

Prepare o sistema para operação. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas” na página 68.

Removendo e substituindo a bateria do relógio no 7063-CR1

Saiba como remover e substituir a bateria do relógio no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Remova a bateria do relógio (**A**) usando o polegar para pressionar a trava de mola em direção à parte traseira do sistema para liberar a bateria. Levante a bateria conforme mostrado na Figura 59 na página 57. Ao remover a bateria, não utilize uma ferramenta metálica para desencaixá-la de seu slot.

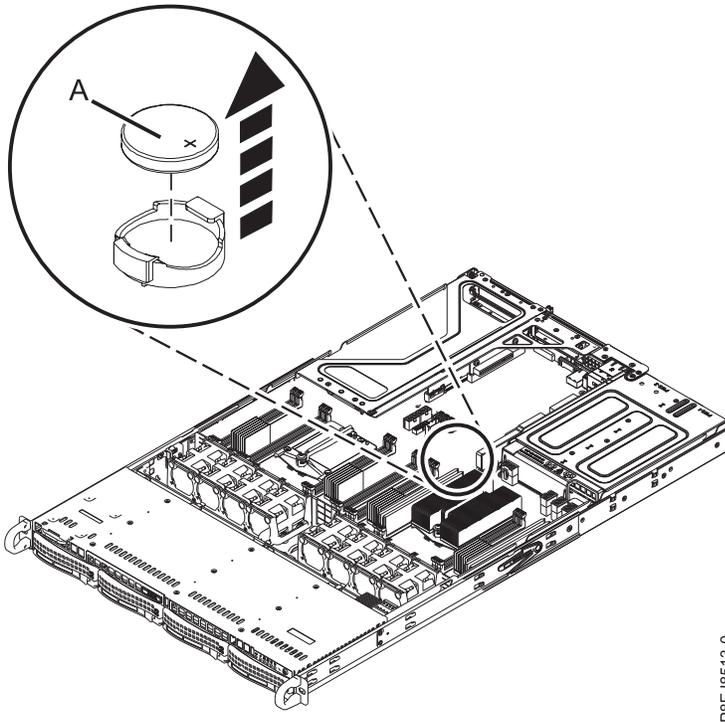


Figura 59. Local da Bateria do Relógio

3. Para substituir a bateria do relógio, use seu polegar para pressionar a trava de mola em direção à parte traseira do sistema e substituir a bateria do relógio. A orientação do + da bateria está ativa.

O que Fazer Depois

Prepare o sistema para operação. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas” na página 68.

Será necessário configurar o tempo do sistema depois de substituir a bateria. Será possível configurar o tempo depois que o sistema estiver em execução efetuando login na GUI da web.

Removendo e substituindo o cabo USB e conectores no 7063-CR1

Aprenda a remover e substituir o cabo USB e conectores no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Removendo o cabo USB e conectores do 7063-CR1

Saiba como remover o cabo USB e conectores nos sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Desligue o sistema e coloque-o na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas” na página 66.

Procedimento

1. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
2. Identifique onde o cabo USB (**B**) e o cabo serial (**A**) se conectarão ao painel traseiro do sistema e desconecte ambos os cabos.

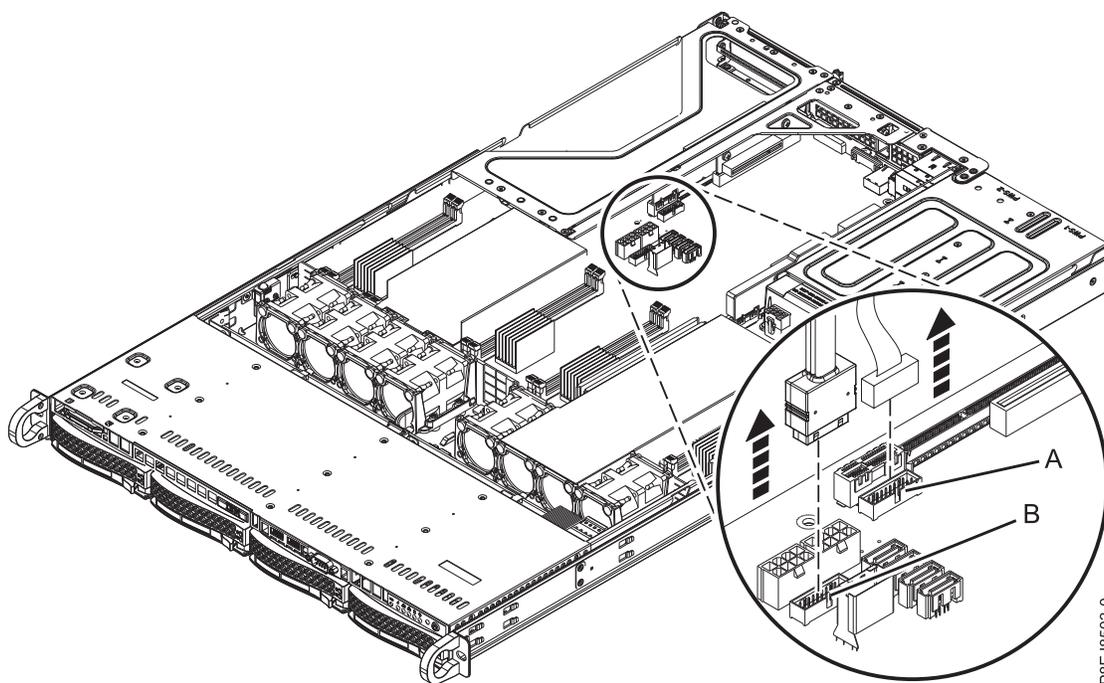


Figura 60. Desconectando o USB e cabos seriais

3. Remova o cabo USB e conectores conforme mostrado na Figura 61 na página 59.
 - a. Empurre a trava de liberação (**A**) para a esquerda e, com cuidado, empurre-a em direção à frente do chassi. Isso libera e empurra o cabo USB e conectores para fora da parte frontal do chassi.
 - a. Deslize o cabo USB e conectores para fora da parte frontal do sistema, tomando cuidado para não pegar o cabo no chassi ao remover o cabo.

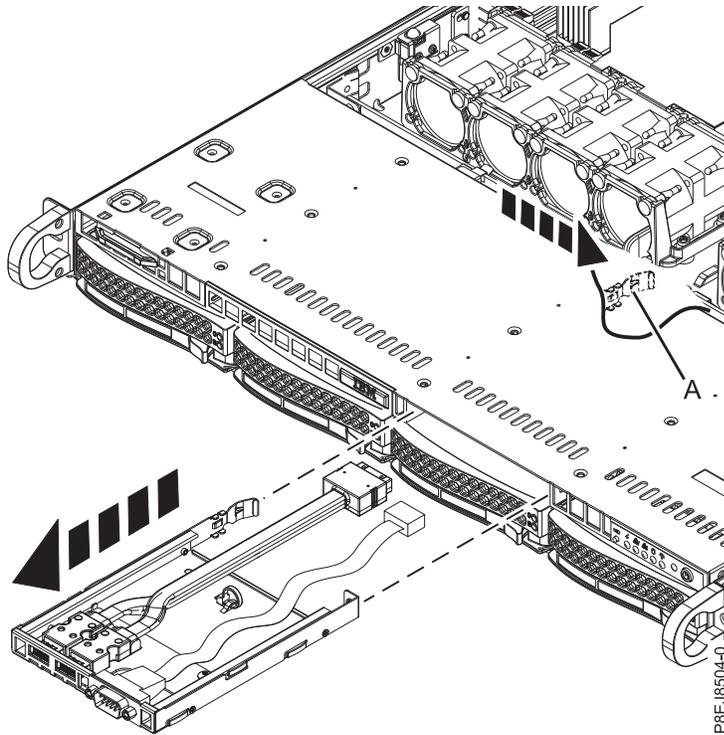



Figura 61. Removendo a cabo USB e conectores

Substituindo o cabo USB e conectores no 7063-CR1

Saiba como substituir o cabo USB e conectores nos sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento


1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Roteie os cabos USB e serial através da parte frontal do sistema e, em seguida, deslize o cabo USB e conectores para a frente do sistema, conforme mostrado na Figura 62 na página 60, até encaixar no lugar.

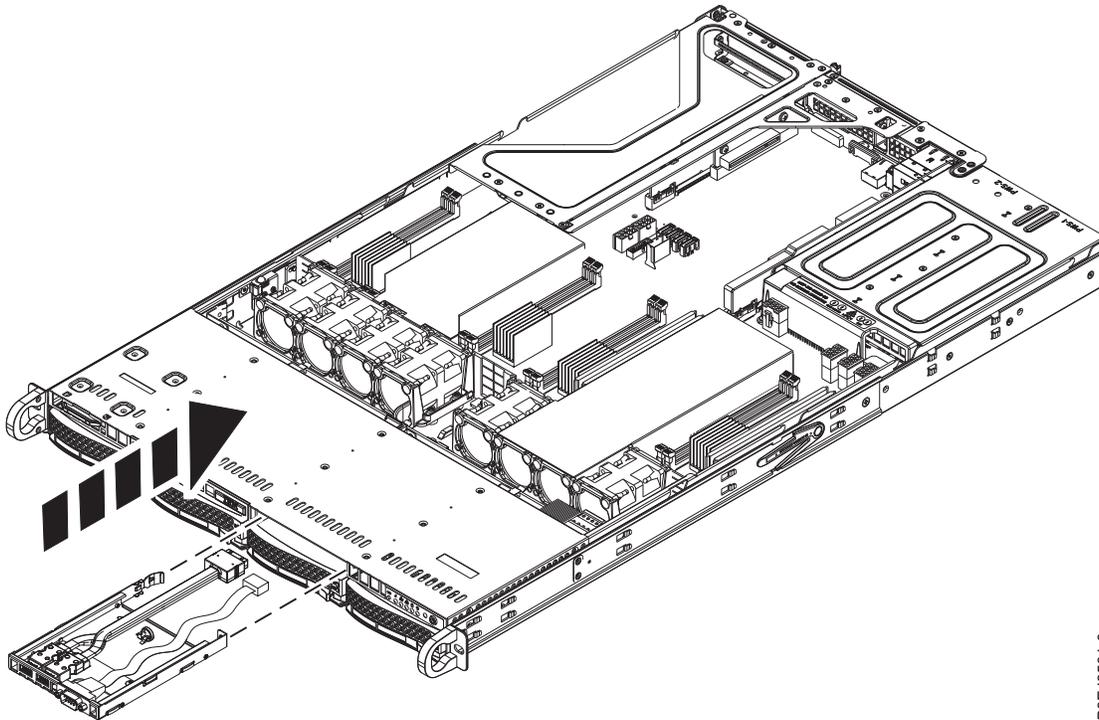

P8EJ8501-0

Figura 62. Inserindo o cabo USB e conectores

3. Usando seus rótulos, reconecte o cabo USB à porta USB **(B)** no painel traseiro do sistema e, em seguida, reconecte o cabo serial à porta serial **(A)** no painel traseiro do sistema.

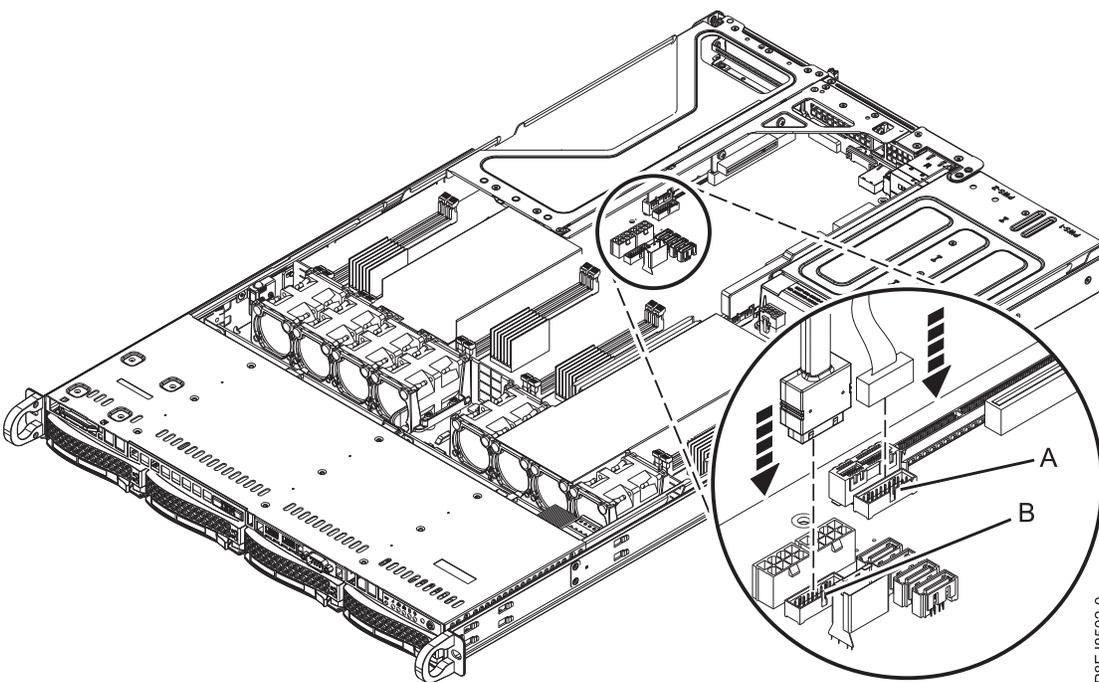

P8EJ8502-0

Figura 63. Reconectando o cabo USB

Procedimentos comuns para manutenção no 7063-CR1

Conheça os procedimentos comuns relacionados à remoção e à substituição de peças no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Tome estas precauções ao instalar, remover ou substituir recursos e peças.

Sobre Esta Tarefa

Estas precauções visam criar um ambiente seguro para a manutenção de seu sistema e não a fornecer as etapas para a manutenção de seu sistema. Os procedimentos de instalação, remoção e substituição fornecem os processos passo a passo que são necessários para fazer serviço no sistema.

PERIGO: Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas. Para evitar um risco de choque:

- Se a IBM forneceu cabos de energia, conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de energia fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
 - Para energia de corrente alternada, desconecte todos os cabos de energia de sua fonte de energia de corrente alternada.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente do PDP.
- Ao conectar a energia para o produto, assegure-se de que todos os cabos de energia estejam conectados corretamente.
 - Para racks com energia de corrente alternada, conecte todos os cabos de energia a uma tomada corretamente instalada e aterrada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, conecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente com o PDP. Assegure-se de que a polaridade adequada seja usada ao conectar a energia e a conexão de retorno de energia de corrente contínua.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.
- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Não tente ligar a energia na máquina até que todas as condições não seguras tenham sido corrigidas.
- Considere a presença de riscos de segurança elétrica. Faça todas as verificações de continuidade, aterramento e de cabo especificadas durante os procedimentos de instalação do subsistema para assegurar que a máquina atenda aos requisitos de segurança.
- Não continue com a inspeção se alguma condição não segura ainda estiver presente.
- Antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração: desconecte os cabos de energia de corrente alternada conectados, desligue os disjuntores aplicáveis localizados no painel de distribuição de energia do rack (PDP) e desconecte quaisquer sistemas de telecomunicações, redes e modems.

PERIGO:

- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Para energia de corrente alternada, remova os cabos de energia das tomadas.
3. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, desligue os disjuntores no PDP e remova a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente.
4. Retire os cabos de sinal dos conectores.
5. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Para energia de corrente alternada, conecte os cabos de energia às tomadas.
5. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, restaure a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente e ligue os disjuntores localizados no PDP.
6. Ligue os dispositivos.

Pode haver bordas, cantos e junções afiados no sistema e em volta dele. Cuidado ao manusear o equipamento para evitar cortes, arranhões e torções. (D005)

(R001 parte 1 de 2):

PERIGO: Tome as seguintes precauções ao trabalhar no, ou próximo ao, sistema do rack TI:

- Se mal utilizado, pode resultar em acidentes pessoais ou em danos ao equipamento.
- Sempre abaixe os preenchimentos de nivelamento no gabinete do rack.
- Sempre instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
- Para evitar condições de risco devido à falta de equilíbrio das cargas mecânicas, instale sempre os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack. Sempre instale os servidores e dispositivos opcionais começando da parte inferior do gabinete do rack.
- Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. Não coloque objetos na parte superior dos dispositivos montados no rack. Além disso, não se apoie em dispositivos montados em rack e não os use para estabilizar a posição do seu corpo (por exemplo, ao trabalhar usando uma escada).



- Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentação.
 - Para racks com energia de corrente alternada, certifique-se de desconectar todos os cabos de energia do gabinete do rack quando instruído a desconectar a energia durante a manutenção.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desligue o disjuntor que controla a energia para a unidade de sistema ou desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente quando orientado a desconectar a energia durante a manutenção.
- Conecte todos os dispositivos instalados em um gabinete do rack aos dispositivos de alimentação instalados no mesmo gabinete. Não ligue um cabo de alimentação de um dispositivo instalado em um gabinete do rack em um dispositivo de alimentação instalado em um gabinete do rack diferente.
- Uma tomada que não esteja instalada de maneira correta pode transmitir voltagem perigosa às partes metálicas do sistema ou aos dispositivos conectados ao sistema. É responsabilidade do cliente garantir que a tomada esteja corretamente instalada e aterrada para evitar um choque elétrico.

(R001 parte 2 de 2):

CUIDADO:

- Não instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna do rack exceder a temperatura recomendada pelos fabricantes para todos os dispositivos montados em rack.
- Não instale a unidade em um rack onde o fluxo de ar esteja comprometido. Certifique-se de que o fluxo de ar não esteja bloqueado ou reduzido em qualquer lado, frontal ou traseiro da unidade utilizado para fluxo de ar pela unidade.
- Preste atenção na conexão do equipamento ao circuito de alimentação para que a sobrecarga dos circuitos não comprometa os fios de alimentação ou a proteção contra sobrecargas de corrente. Para fornecer a conexão de energia correta para o rack, consulte as etiquetas de classificação localizadas no equipamento no rack, para determinar o requisito de energia total do circuito de alimentação.
- *(Para gavetas deslizantes.)* Não retire nem instale nenhuma gaveta ou recurso se os suportes estabilizadores do rack não estiverem conectados ao rack. Não puxe mais do que uma gaveta ao mesmo tempo. O rack poderá ficar instável se você puxar mais de uma gaveta por vez.



- *(Para gavetas fixas.)* Esta gaveta é fixa e não deve ser retirada para manutenção, exceto se for especificado pelo fabricante. A tentativa de movimentar a gaveta parcial ou completamente do rack pode fazer com que o rack se torne instável ou com que a gaveta caia do rack.

Procedimento

1. Se você estiver instalando um novo recurso, assegure-se de que tenha o software necessário para suportar o novo recurso. Consulte Pré-requisito da IBM.
2. Se você estiver instalando ou substituindo algo que possa colocar em risco seus dados, assegure-se, sempre que possível, de ter um backup atual do sistema ou da partição lógica (incluindo sistemas operacionais, programas licenciados e dados).
3. Revise o procedimento de instalação ou substituição do recurso ou da peça.
4. Anote o significado da cor em seu sistema.
Azul ou terracota em uma peça do hardware indica um ponto de contato em que é possível segurar no hardware para removê-lo ou instalá-lo no sistema, ou abrir ou fechar uma trava. Terracota também pode indicar que a peça pode ser removida e substituída com o sistema ou a partição lógica ligada.
5. Assegure-se de ter acesso a uma chave de fenda comum média, uma chave de fenda Phillips e uma tesoura.
6. Se as peças estiverem incorretas, ausentes ou visivelmente danificadas, execute as etapas a seguir:
 - Se você estiver substituindo uma peça, entre em contato com o provedor das peças ou próximo nível de suporte.
 - Se você estiver instalando um recurso, entre em contato com uma das seguintes organizações de serviço:
 - O provedor de suas peças ou o próximo nível de suporte.
 - Nos Estados Unidos, o IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL) em 1-800-300-8751.

Em países ou regiões fora dos Estados Unidos, use o seguinte website para localizar seus números de telefone de serviço e suporte:

<http://www.ibm.com/planetwide>

7. Caso encontre dificuldades durante a instalação, entre em contato com o provedor de serviços, o revendedor IBM ou o próximo nível de suporte.
8. Para desempenho térmico, assegure-se de que a tampa superior esteja posta quando o sistema estiver em execução.
9. Se você estiver instalando um novo hardware em uma partição lógica, precisará entender e se planejar para as implicações do particionamento do sistema. Para obter informações, consulte Particionamento Lógico.

Identificando o sistema que contém a peça a ser substituída

Saiba como determinar qual sistema tem a peça que você deseja substituir.

LEDs no sistema 7063-CR1

Use estas informações como um guia para os LEDs no sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Os LEDs indicam vários status do sistema. Se a peça não tiver um LED indicador de problema, é possível utilizar um programa de resolução de problemas, como **impitool** para identificar o problema.

Os LEDs frontais são mostrados na Figura 64 na página 65.

- O LED verde (6) indica o status da energia.
- O LED de identificação (2) pode indicar os estados a seguir:
 - Azul sólido indica que o botão UID local foi pressionado.
 - Azul piscando indica que um comando de UID remoto foi executado.
 - Vermelho sólido indica que o sistema está superaquecido.
 - Vermelho piscando em 1 Hz indica que um ventilador falhou.
 - Vermelho piscando em 0,25 Hz indica que uma fonte de alimentação falhou.
- O LED âmbar (5) pisca quando há atividade da unidade SATA para unidades SATA conectadas diretamente ao painel traseiro do sistema.
- Os LEDs de atividade de rede (3) e (4) piscam quando há atividade de rede na placa de rede de quatro portas do recurso EKA6.

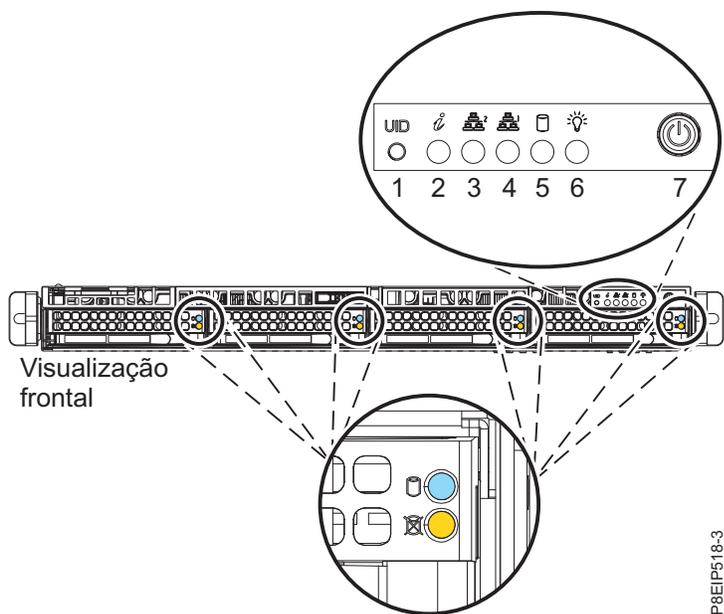


Figura 64. LEDs na parte frontal do sistema

LEDs também estão localizados na parte traseira do sistema, consulte Figura 65.

O LED de identificação está em (2). Ligue-o usando um comando de identificação do sistema ou pressionando o botão UID.

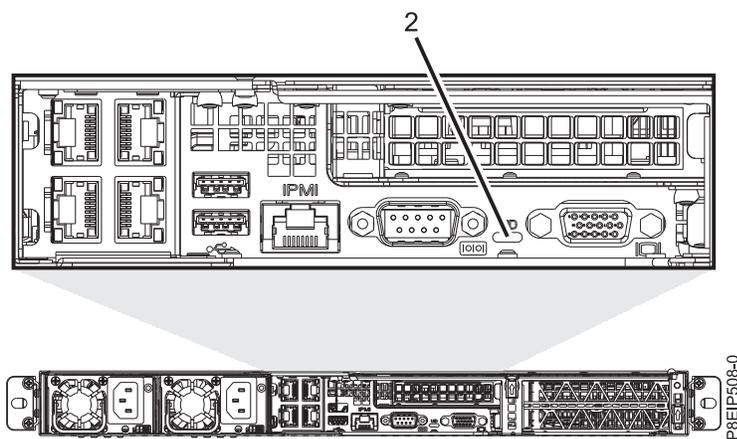


Figura 65. LEDs na parte traseira do sistema

Os LEDs de unidade podem indicar os estados a seguir:

- O LED azul de atividade pode indicar os estados a seguir:
 - Quando não há atividade, o LED está desligado para unidades SATA; ligado para unidades SAS.
 - Azul piscando indica atividade
- LED vermelho de status pode indicar os estados a seguir. O LED de status não funciona quando as unidades SATA estão conectadas diretamente ao painel traseiro do sistema.
 - Vermelho estável indica que a unidade falhou
 - Vermelho piscando em 4 Hz identifica a unidade
 - Vermelho piscando em 1 Hz indica que a unidade está sendo reconstruída

Os LEDs de fonte de alimentação podem indicar os estados a seguir:

- Verde estável indica que a energia está ligada
- Âmbra estável indica que a energia está desligada ou uma falha de energia ocorreu
- Âmbra piscando indica que a fonte de alimentação está superaquecendo

Identificando o 7063-CR1 que precisa de manutenção

Use o programa Intelligent Platform Management Interface (IPMI) para ligar o LED de identificação azul para ajudá-lo a localizar o sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console que precisa de manutenção.

Procedimento

Use o comando `ipmitool` para ativar o LED de identificação do sistema azul.

Para redes dentro da banda, insira o comando de identificação de chassi a seguir:

```
ipmitool -I <interface> chassis identify <interval>
```

Interface

A interface que você está usando para se conectar ao sistema. Por exemplo, `usb`.

Intervalo

O tempo para ligar o LED de identificação em segundos. O valor padrão é 15. Isso significa que o LED fica aceso por 15 segundos e, em seguida, é desligado por 15 segundos. Um valor de zero (0) desativa o LED. Um valor de força ativa o LED e deixa-o ligado até que seja desligado.

Para executar o comando remotamente por meio da LAN, insira o comando de identificação de chassi a seguir:

```
ipmitool -I lanplus -H <hostname> -U <username> -P <password> chassis identify <interval>
```

Preparando o sistema 7063-CR1 para remover e substituir peças internas

Saiba como preparar o sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console para remover e substituir peças internas.

Procedimento


1. Conclua as tarefas de pré-requisito. Para obter instruções, consulte “Antes de Iniciar” na página 61.
2. Identifique a peça e o sistema nos quais você estará trabalhando. Para obter instruções, consulte “Identificando o sistema que contém a peça a ser substituída” na página 64.
3. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD).

Atenção:


- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
4. Pare o sistema. Para obter instruções, consulte “Parando o sistema 7063-CR1” na página 70.
 5. Desconecte a fonte de alimentação do sistema desligando-o. Para obter instruções, consulte “Desconectando os cabos de energia de um sistema 7063-CR1” na página 77.

Nota: O sistema pode estar equipado com fonte de alimentação redundante. Antes de continuar com este procedimento, assegure-se de que toda a energia de seu sistema esteja desconectada.

(L003)

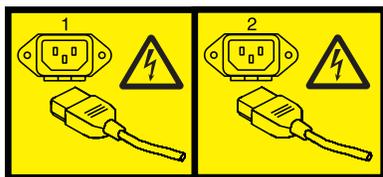


ou

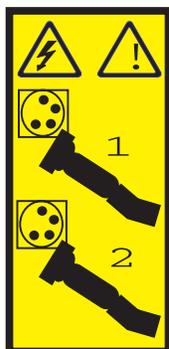


ou



ou

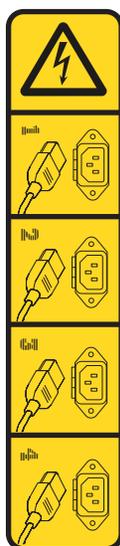

ou

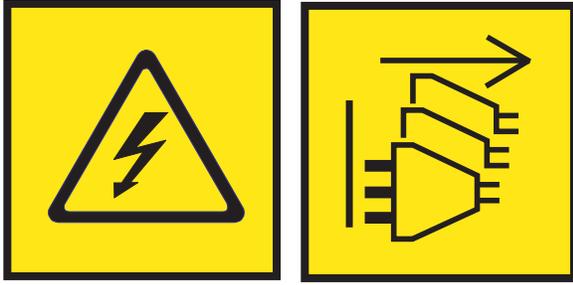

PERIGO: Vários cabos de alimentação. O produto deve estar equipado com vários cabos de energia de corrente alternada ou vários cabos de energia de corrente contínua. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia. (L003)

(L005)



CUIDADO: Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem causar aquecimento quando em curto-circuito com o metal, o que pode resultar em respingos de metal, queimaduras ou ambos. (L005)

6. Coloque o sistema na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Colocando um sistema 7063-CR1 na posição de serviço” na página 75.

CUIDADO:

Não coloque nenhum objeto em cima do dispositivo montado do rack, a menos que ele esteja destinado a ser utilizado como uma prateleira. (R008)

(L012)



or



CUIDADO: Risco de torções. (L012)

7. Remova a tampa de acesso para serviço. Para obter instruções, consulte “Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 7063-CR1” na página 73.

Preparando o sistema 7063-CR1 para operação após remover e substituir peças internas

Saiba como preparar o sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console para operação após remover e substituir peças internas.

Procedimento

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Substitua a tampa de acesso para manutenção. Para obter instruções, consulte “Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 7063-CR1” na página 74.
3. Coloque o sistema na posição de operação. Para obter instruções, consulte “Colocando um sistema 7063-CR1 na posição de operação” na página 76.

(L012)



or



CUIDADO: Risco de torções. (L012)

4. Reconecte os cabos de alimentação ao sistema. Para obter instruções, consulte “Conectando os cabos de energia a um sistema 7063-CR1” na página 78.
5. Inicie o sistema. Para obter instruções, consulte “Iniciando o sistema 7063-CR1”.
6. Verifique a peça de instalação. Para obter instruções, veja Verificando um reparo (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8//p8ei3/p8ei3_verifyrepair.htm).

Iniciando e parando o 7063-CR1

Saiba como iniciar e parar o sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console para executar uma ação de serviço ou um upgrade do sistema.

Iniciando o sistema 7063-CR1

É possível usar o botão power para iniciar os sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Sobre Esta Tarefa

Atenção: Para propósitos de segurança, fluxo de e desempenho térmico, a tampa de acesso de serviço deve ser instalada e completamente assentada antes de ligar o sistema.

É possível usar este procedimento para ligar o sistema; ou é possível usar um console e a ferramenta IPMI para ligar o sistema.

Procedimento

1. Antes de pressionar o botão power, assegure-se de que as fontes de alimentação estejam conectadas à unidade de sistema e que os cabos de energia estejam conectados a uma fonte de alimentação.
2. Pressione o botão de energia (7) mostrado na Figura 66 na página 70. Você pode ter que pressionar o comutador por 0,5 a 3 segundos.

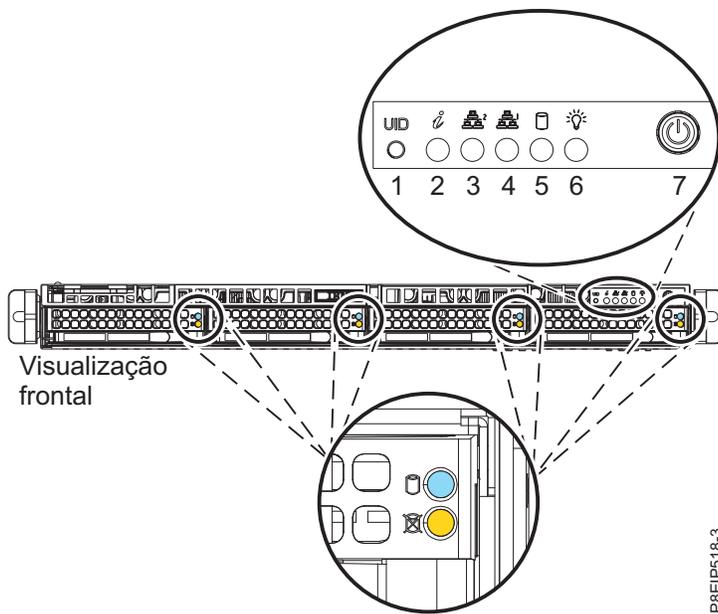


Figura 66. Comutador de energia para o 7063-CR1

O que Fazer Depois

Se você pressionar o botão power e o sistema não iniciar, entre em contato com seu próximo nível de suporte ou com seu provedor de serviços.

Parando o sistema 7063-CR1

Saiba como parar os sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console para concluir outra tarefa.

Procedimento

É possível usar o comando **shutdown** do Linux para parar e desligar o sistema.

Por exemplo, o comando a seguir encerrará o sistema em 10 minutos e enviará a mensagem "Repairs coming" para os usuários.

```
shutdown -P +10 "Repairs coming"
```

A configuração **-P** instrui o sistema para o encerramento e, em seguida, desligamento. O **+** indica o tempo em minutos para que ocorra o encerramento.

Comandos de unidade de disco do sistema 7063-CR1

Conheça os comandos de unidade de disco do sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Comandos mvCLI

Saiba sobre os comandos mvCLI. Eles são para unidades SATA conectadas diretamente ao painel traseiro do sistema sem usar um adaptador PCIe.

Instalando mvCLI

Para usar os comandos mvCLI, o utilitário **mvcli** deve ser instalado. Para instalar o utilitário **mvcli**, use a linha de comandos do Petitboot para montar o armazenamento que contém o utilitário **mvcli**, usando o procedimento a seguir:

1. No menu Petitboot, selecione **Sair para shell**.

2. Para usar o utilitário **mvcli** no shell Petitboot:

- Se o arquivo ISO de recuperação do HMC for montado usando a opção de menu Armazenamento virtual no Console remoto ou em uma chave USB inserida em uma das portas USB do sistema:

- No shell do petitboot, copie o utilitário mvcli do diretório /var/petitboot/mnt/dev/sr0/util/marvell para /tmp e, em seguida, torne o utilitário **mvcli** executável antes de executá-lo.

```
Cp /var/petitboot/mnt/dev/sr0/util/marvell/mvcli /tmp
Chmod + x /tmp/mvcli
```

- Para executar o comando, use:

```
/tmp/mvcli
```

- Se você precisar obter o utilitário **mvcli** pela rede, deverá primeiro configurar a rede.

- No shell do petitboot, execute os comandos a seguir para configurar a rede:

```
ip addr add xxx.xxx.xxx.xxx/yyy.yyy.yyy.yyy dev ETHERNET_DEVICE
ip route add default via zzz.zzz.zzz.zzz
```

em que: xxx.xxx.xxx.xxx é o endereço IP IPV4; yyy.yyy.yyy.yyy é a máscara de rede IPV4; zzz.zzz.zzz.zzz é o endereço de gateway IPV4 e ETHERNET_DEVICE é o nome da interface de rede que pode ser obtido executando ip addr show

- Depois de configurar a rede, será possível usar os comandos **scp** ou **wget** para copiar o utilitário **mvcli**:

```
Scp USER_ID@HOST_NAME:PATH_TO_CMD/mvcli /tmp
```

Ou:

```
Wget http://HOSTNAME/PATH_TO_CMD/mvcli -P /tmp
```

Em que: USER_ID é o nome do usuário para usar no HOST_NAME no qual o utilitário **mvcli** está localizado. HOSTNAME é o nome do host ou o endereço IP no qual o utilitário **mvcli** está localizado

- Torne o utilitário **mvcli** executável antes de executá-lo.

```
Chmod + x /tmp/mvcli
```

- Para executar o comando, use:

```
/tmp/mvcli
```

- Se o utilitário **mvcli** estiver em uma unidade USB inserida em uma das portas USB do sistema:

- No shell do petitboot, execute os comandos a seguir:

```
Mkdir /tmp/media
Mount /dev/sdX /tmp/media
```

em que sdX é o local do dispositivo USB.

- Para executar o comando, use:

```
/tmp/media/mvcli
```

Comandos mvCLI

Para inserir os comandos mvCLI, execute o comando a seguir para iniciar um prompt, dependendo de como você instalou o utilitário mvCLI:

```
/tmp/mvcli
```

Ou:

```
/tmp/media/mvcli
```

Para verificar o status do disco virtual RAID, execute o comando a seguir:

```
Info -o vd
```

Para mostrar todos os discos físicos e IDs, execute o comando a seguir:

```
info -o pd
```

Para listar o número de série de uma unidade, execute o comando a seguir:

```
info -o pd -i <id of drive>
```

Para mostrar todos os adaptadores de barramento de host (HBAs), execute o comando a seguir:

```
info -o hba
```

Para verificar se há erros em um disco, execute o comando a seguir:

```
smart -p <disk_ID#>
```

Colocando um dispositivo off-line

Para colocar o dispositivo off-line para que possa ser removido, execute o comando a seguir:

1. Identifique o disco a ser removido; por exemplo, sda ou sdb.
2. Inicie uma sessão como usuário root. Por exemplo, para remover a unidade sda, execute o comando a seguir:

```
echo 0 > /sys/block/sda/device/delete
```

Exibição da GUI de leituras do sensor

A exibição da GUI de leituras do sensor é uma maneira de determinar rapidamente o status de funcionamento geral do servidor sem ter que consultar as informações detalhadas do system event log (SEL).

Para visualizar a exibição da GUI de leituras do sensor, efetue login na interface da web do BMC. Clique em **Funcionamento do servidor > Leituras do sensor**.

Algumas ocorrências de erros no sistema podem não aparecer na GUI de leituras do sensor. Depois de visualizar a exibição da GUI de leituras do sensor, use os logs SEL para visualizar quaisquer eventos SEL ativos que indiquem um evento de ação de serviço.

Operação de exibição de leituras do sensor

A maioria dos sensores é inicialmente cinza, depois mudam o status e a cor durante o processo de inicialização quando a FRU é inicializada e determinada como boa (verde) ou com falha (vermelho). Nenhuma exibição de sensor está disponível até que seja possível chegar à seleção de exibição do sensor no BMC, o que significa que o sistema alcança um determinado nível de energia ou que o BMC conclui a inicialização. A cor do indicador do sensor é determinada com base no status do sensor no momento da chamada da exibição. A exibição do sensor mantém a cor do indicador de status do sensor até que a exibição seja atualizada, que atualiza o valor do sensor com o status mais recente. As mudanças em eventos SEL mudam a cor do indicador do sensor ao atualizar ou reiniciar a exibição. A exibição de status do sensor também inicia novamente com uma reinicialização ou um ciclo de energia.

Descrições dos indicadores de status do sensor

Indicador cinza:

- FRU não conectada
- Sensor não inicializado
- A função do sensor não foi inicializada

Indicador vermelho (com falha):

- Limite crítico excedido (um evento requer uma ação de serviço)
- Ação de serviço necessária para falha irrecuperável
- Falha de função parcial que atingiu um estado “ação de serviço necessária”

- Um recurso desconfigurado requer uma ação de serviço

Indicador verde (bom):

- A FRU ou o sensor está conectado e totalmente operacional
- O evento recuperável está abaixo do limite crítico de “ação de serviço necessária”
- A FRU ou o sensor retornou para o intervalo de operação “normal” (para sensores de limite)

Removendo e substituindo as tampas em um sistema 7063-CR1

Saiba como remover e substituir as tampas para um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console para que seja possível acessar as peças de hardware ou fazer manutenção no sistema.

Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 7063-CR1

Saiba como remover a tampa de acesso de serviço de um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Sobre Esta Tarefa

Atenção: Para propósitos de segurança, fluxo de e desempenho térmico, a tampa de acesso de serviço deve ser instalada e completamente assentada antes de ligar o sistema.

Procedimento

1. Assegure-se de que você removeu os cabos de energia do sistema. Para obter instruções, consulte “Desconectando os cabos de energia de um sistema 7063-CR1” na página 77.

(L005)



CUIDADO: Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem causar aquecimento quando em curto-circuito com o metal, o que pode resultar em respingos de metal, queimaduras ou ambos. (L005)

2. Remova os dois parafusos da tampa (1) da parte traseira da tampa.
3. Pressione os dois botões na tampa superior (2) para liberar as travas, conforme mostrado na Figura 67 na página 74, e empurre a tampa de volta cerca de 0,5 pol. (1 cm) até que ela pare. Se os botões não forem pressionados para baixo facilmente, remova parcialmente as unidades diretamente sob os botões.

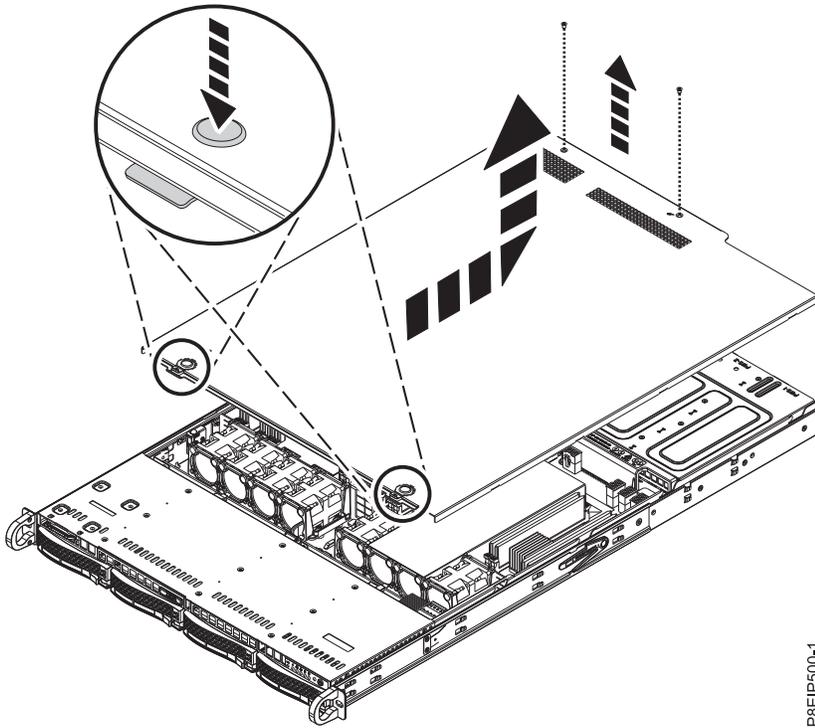


Figura 67. Liberando e abrindo a tampa

4. Levante a parte frontal da tampa e remova-o do sistema.

Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 7063-CR1


Aprenda como instalar a tampa de acesso de serviço em um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console montado em rack.

Sobre Esta Tarefa

Atenção: Para propósitos de segurança, fluxo de e desempenho térmico, a tampa de acesso de serviço deve ser instalada e completamente assentada antes de ligar o sistema.

Procedimento

1. Coloque a parte traseira da tampa no sistema. Gire a parte frontal da tampa para baixo até que ela se apoie no sistema.
2. Deslize a tampa para frente até que ela trave no lugar, conforme mostrado na Figura 68 na página 75.

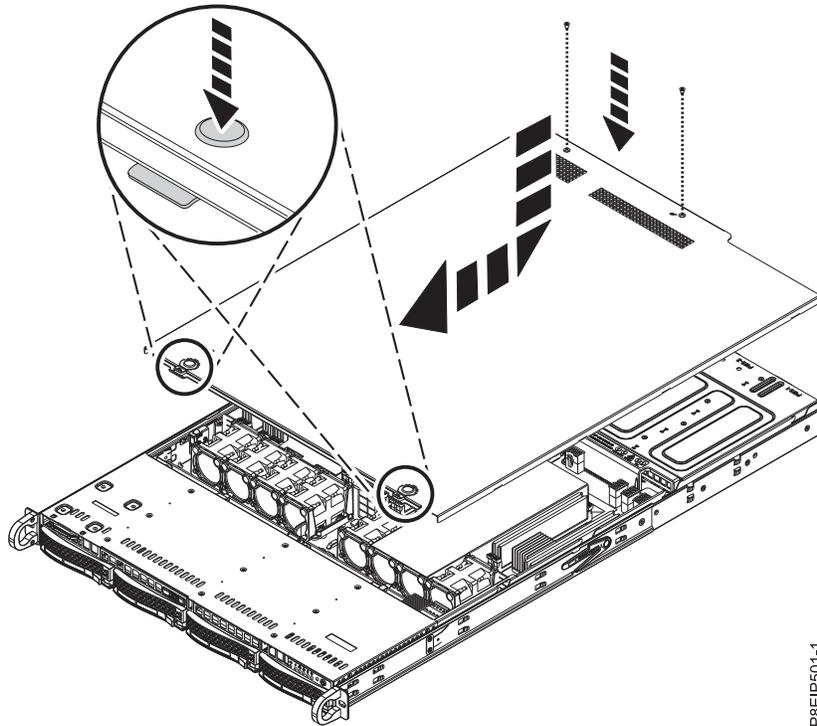

P8EIP501-1

Figura 68. Substituindo e prendendo a tampa

3. Substitua os dois parafusos da tampa (2) na parte traseira da tampa.

Posições de serviço e de operação para o sistema 7063-CR1

Saiba como colocar um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console na posição de serviço ou de operação.

Colocando um sistema 7063-CR1 na posição de serviço

Saiba como colocar um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console na posição de serviço.

Antes de Iniciar

Os sistemas devem ser removidos dos trilhos para manutenção.

Comunicados:

- Ao colocar o sistema na posição de serviço, assegure que todas as placas de estabilidade estejam firmemente instaladas para evitar que o rack tombe. Assegure-se de que apenas uma unidade de sistema esteja na posição de serviço por vez.
- Quando os trilhos estão totalmente estendidos, as travas de segurança do trilho travam no lugar. Essa ação impede que o sistema seja puxado muito para fora.

Procedimento

1. Rotule e remova todos os cabos da parte traseira do sistema.
2. Remova os parafusos frontais (A) que prendem o sistema ao rack de ambos os lados do sistema, conforme mostrado na Figura 69 na página 76.

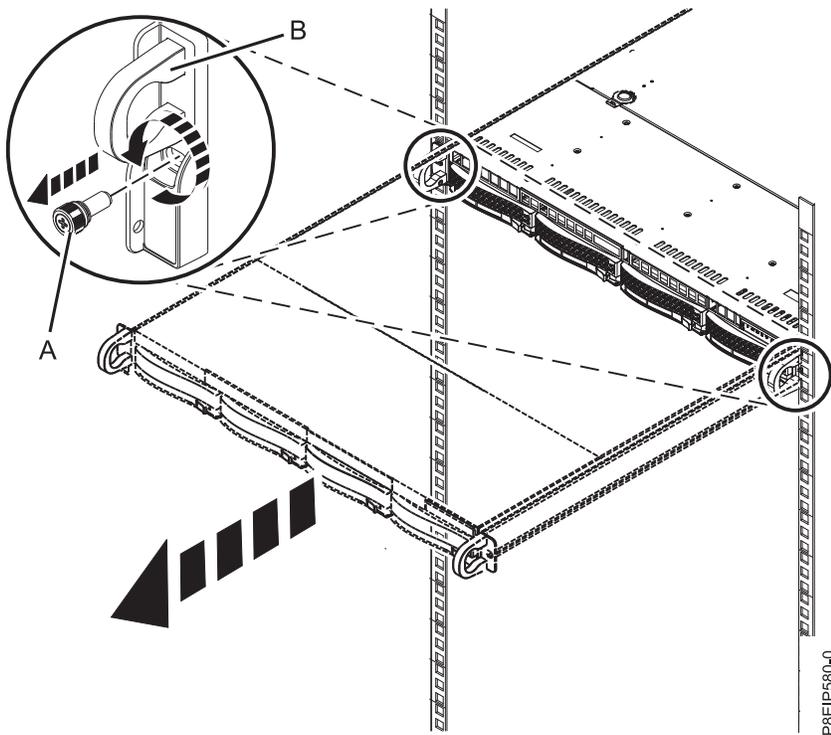


Figura 69. Removendo os parafusos frontais e removendo o sistema do rack

3. Puxe a unidade de sistema para fora do rack usando as alças **(B)**.
4. Libere as travas de segurança do trilho levantando-as para cima e remova o sistema dos trilhos.
5. Coloque cuidadosamente o sistema em uma mesa com uma superfície ESD apropriada.

Colocando um sistema 7063-CR1 na posição de operação

Aprenda a colocar um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console na posição de operação.

Procedimento

1. Levante o sistema da mesa.
2. Incline o sistema em posição sobre os trilhos.
3. Abaixе cuidadosamente o sistema nos trilhos.
4. Libere as travas de segurança do trilho **(A)** erguendo-as, conforme mostrado na Figura 70 na página 77 e, em seguida, empurre o sistema totalmente para dentro do rack usando as alças **(B)**.

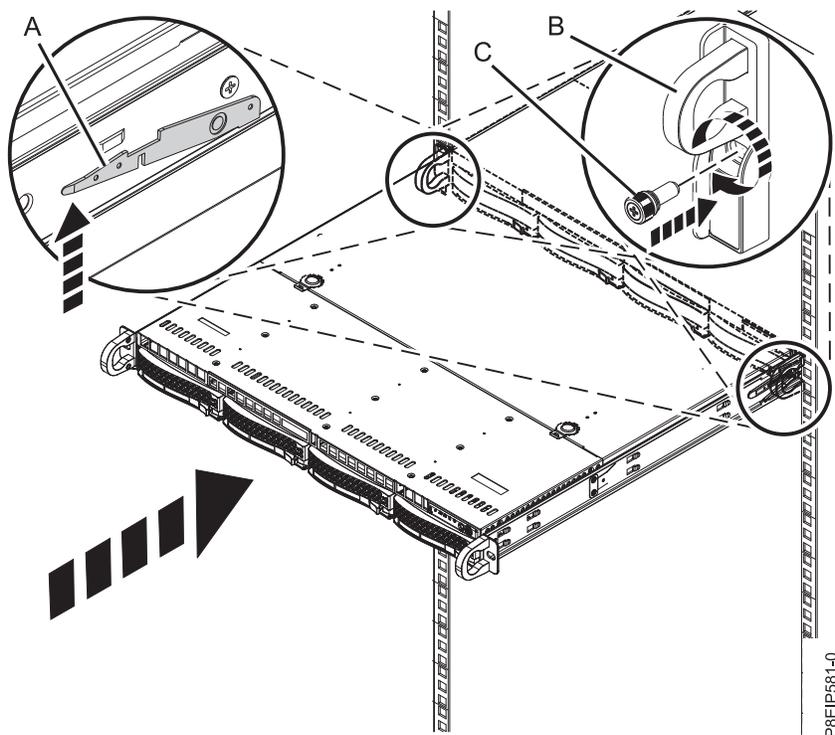


Figura 70. Colocando o sistema na posição de operação

5. Aperte os dois parafusos frontais (C) para prender o sistema ao rack.
6. Usando suas etiquetas, reconecte os cabos na parte traseira da unidade de sistema.
7. Se você removeu as unidades de armazenamento, usando suas etiquetas, substitua as unidades em seus locais adequados.
8. Se você removeu as fontes de alimentação, substitua-as. Para obter instruções, consulte "Substituindo uma fonte de alimentação no 7063-CR1" na página 28.

Removendo e substituindo os cabos de energia

Saiba como desconectar e conectar os cabos de energia em sistemas IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Desconectando os cabos de energia de um sistema 7063-CR1

Saiba como desconectar os cabos de energia de um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Antes de Iniciar

Nota: Esse sistema pode estar equipado com duas ou mais fontes de alimentação. Se os procedimentos de remoção e substituição requererem que a energia esteja desligada, assegure-se de que todas as fontes de alimentação para o sistema estejam desconectadas.

Procedimento

1. Identifique a unidade de sistema que está recebendo manutenção no rack.
2. Rotule e desconecte os cabos de energia da unidade de sistema conforme mostrado na Figura 71 na página 78.

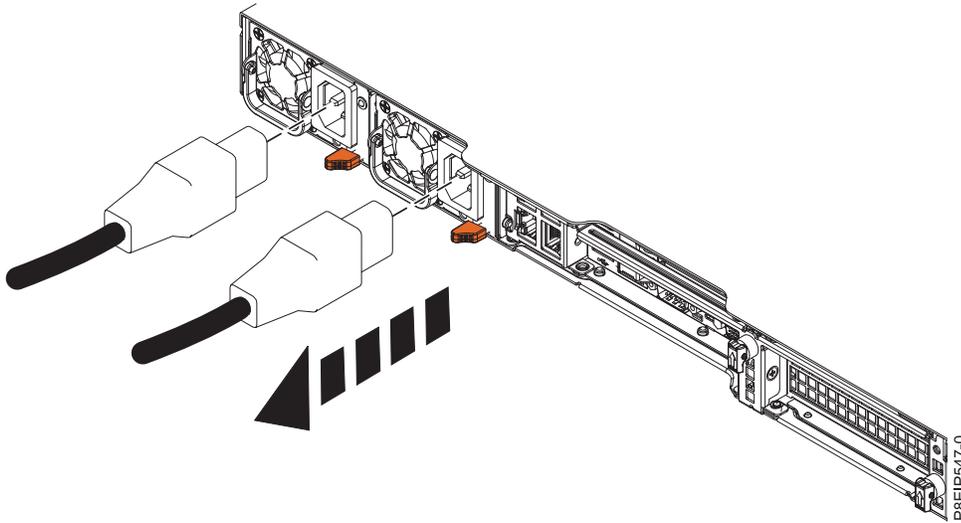


Figura 71. Removendo os cabos de energia do sistema

Conectando os cabos de energia a um sistema 7063-CR1

Saiba como conectar os cabos de energia a um sistema IBM 7063-CR1 Hardware Management Console.

Procedimento

Usando suas etiquetas, reconecte os cabos de energia à unidade de sistema, conforme mostrado na Figura 72.

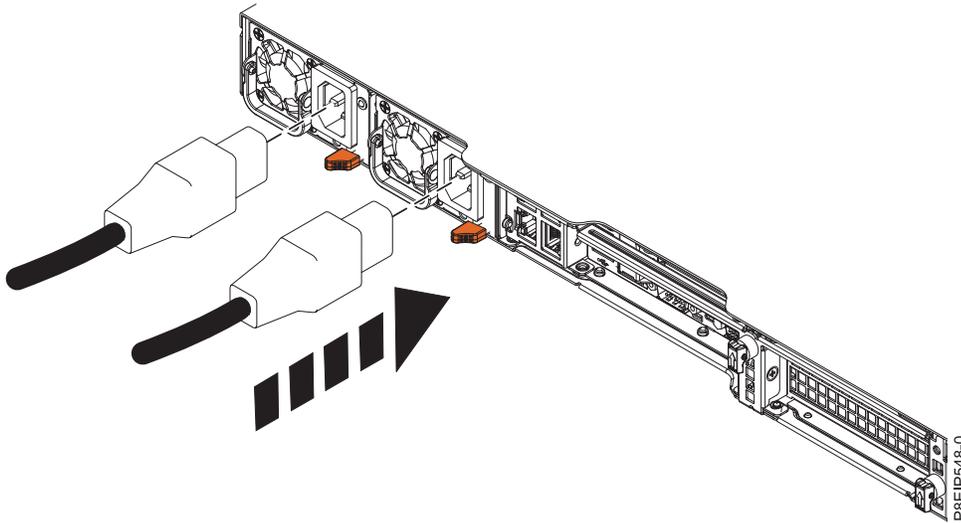


Figura 72. Conectando os cabos de energia ao sistema

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos descritos neste documento. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Todas as referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Os exemplos de clientes e dados de desempenho mencionados são apresentados apenas com propósitos ilustrativos. Os resultados de desempenho reais podem variar, dependendo de configurações e condições operacionais específicas.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Todos os preços IBM mostrados são preços de varejo sugeridos pela IBM, são atuais e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Os preços do revendedor podem variar.

Estas informações foram projetadas apenas com o propósito de planejamento. As informações aqui contidas estão sujeitas a mudanças antes que os produtos descritos estejam disponíveis.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com pessoas ou empresas reais é mera coincidência.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

As ilustrações e especificações contidas aqui não devem ser reproduzidas total ou parcialmente sem a permissão por escrito da IBM.

A IBM preparou essas informações para uso com as máquinas específicas indicadas. A IBM não faz nenhuma representação que esteja de acordo com qualquer outro propósito.

Os sistemas de computador da IBM contêm mecanismos projetados para reduzir a possibilidade de distorção ou perda de dados não detectados. No entanto, esse risco não pode ser eliminado. Os usuários que passam por períodos de inatividades não planejados, falhas de sistema, flutuações ou quedas de energia ou falhas do componente devem verificar a precisão de operações executadas e dados salvos ou transmitidos pelo sistema perto ou no período de inatividade ou falha. Além disso, os usuários devem estabelecer os procedimentos para certificar-se de que há verificação de dados independentes antes de contar com tais dados em operações sensíveis ou críticas. Os usuários devem verificar periodicamente os websites de suporte da IBM para obter informações atualizadas e correções aplicáveis ao sistema e software relacionado.

Instrução de Homologação

Este produto não pode ser certificado em seu país para conexão, por qualquer meio, com as interfaces das redes de telecomunicações públicas. Certificação adicional pode ser requerida por lei antes desse tipo de conexão. Entre em contato com o representante IBM ou o revendedor para qualquer questão.

Recursos de acessibilidade para os servidores IBM Power Systems

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm uma deficiência, tal como mobilidade restrita ou visão limitada, a usar o conteúdo da tecnologia da informação com sucesso.

Visão geral

Os servidores IBM Power Systems incluem os principais recursos de acessibilidade a seguir:

- Operação apenas pelo teclado
- Operações que usam um leitor de tela

Os servidores IBM Power Systems usam o padrão W3C mais recente, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/), para assegurar a conformidade com US Section 508 (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) e Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/). Para

aproveitar os recursos de acessibilidade, use a versão mais recente do seu leitor de tela e o navegador da web mais recente que é suportado pelos servidores IBM Power Systems.

A documentação do produto on-line dos servidores IBM Power Systems no IBM Knowledge Center está ativada para acessibilidade. Os recursos de acessibilidade do IBM Knowledge Center estão descritos na seção de Acessibilidade da Ajuda do IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility).

Navegação pelo teclado

Este produto usa teclas de navegação padrão.

Informações da interface

As interfaces com o usuário dos servidores IBM Power Systems não possuem conteúdo que pisca de 2 a 55 vezes por segundo.

A interface com o usuário da web dos servidores IBM Power Systems conta com folhas de estilo em cascata para renderizar o conteúdo corretamente e para fornecer uma experiência utilizável. O aplicativo fornece uma maneira equivalente para os usuários com baixa visão para usar as configurações de exibição do sistema, incluindo o modo de alto contraste. É possível controlar o tamanho da fonte usando as configurações do dispositivo ou navegador da web.

A interface com o usuário da web dos servidores IBM Power Systems inclui referências de navegação WAI-ARIA que podem ser usadas para navegar rapidamente para as áreas funcionais no aplicativo.

Software do fornecedor

Os servidores IBM Power Systems incluem determinado software de fornecedor que não é coberto pelo contrato de licença IBM. IBM não faz declarações sobre os recursos de acessibilidade destes produtos. Entre em contato com o fornecedor para obter as informações de acessibilidade sobre seus produtos.

Informações relacionadas de acessibilidade

Além dos websites de help desk e suporte padrão da IBM, a IBM tem um serviço de telefone TTY para uso por clientes surdos ou deficientes auditivos para acessar os serviços de vendas e suporte:

Serviço de TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(na América do Norte)

Para obter mais informações sobre o compromisso que a IBM tem com a acessibilidade, veja IBM Accessibility (www.ibm.com/able).

Considerações sobre política de privacidade

Os produtos de Software IBM, incluindo soluções de software como serviço (“Ofertas de Software”) podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informações de uso do produto, ajudar a melhorar a experiência do usuário final, customizar interações com o usuário final ou para outros propósitos. Em muitos casos, nenhuma informação pessoal identificável é coletada pelas Ofertas de Software. Algumas de nossas Ofertas de Software podem ajudar a permitir que você colete informações pessoais identificáveis. Se esta Oferta de Software usar cookies para coletar informações pessoais identificáveis, informações específicas sobre o uso de cookies desta oferta serão estabelecidas a seguir.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar informações pessoais identificáveis.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de Software fornecerem a você como cliente a capacidade de coletar informações pessoais identificáveis dos usuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, você deverá consultar seu próprio conselho jurídico a respeito de quaisquer leis aplicáveis a esse tipo de coleta de dados, incluindo quaisquer requisitos de aviso e consentimento.

Para obter mais informações sobre o uso de várias tecnologias, incluindo cookies, para esses propósitos, consulte a Política de Privacidade da IBM em <http://www.ibm.com/privacy> e a Declaração de Privacidade Online da IBM em <http://www.ibm.com/privacy/details>, a seção com o título “Cookies, web beacons e outras tecnologias” e a “Declaração de Privacidade de Produtos de Software IBM e Software como Serviço” em <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e [ibm.com](http://www.ibm.com) são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em Copyright and trademark information em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Red Hat, o logotipo Red Hat "Shadow Man" e todas as marcas comerciais e logotipos baseados na Red Hat são marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc., nos Estados Unidos e em outros países.

Avisos de Emissão Eletrônica

Quando conectar um monitor ao equipamento, você deve usar o cabo do monitor projetado e quaisquer dispositivos de supressão de interferência fornecidos com o monitor.

Notas de Classe A

As instruções de Classe A a seguir aplicam-se aos servidores IBM que contêm o processador POWER8 e seus recursos, a menos que designados como Classe B de EMC (compatibilidade eletromagnética) nas informações do recurso.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Nota: Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos digitais Classe A, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios têm a finalidade de assegurar um nível adequado de proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento estiver funcionando em uma instalação comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia em frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferência prejudicial em comunicações por rádio. A operação deste equipamento em áreas residenciais pode provocar interferência prejudicial, caso em que o usuário deverá tomar as medidas que forem necessárias às suas próprias custas.

Devem ser utilizados cabos e conectores encaixados e aterrados adequadamente, a fim de atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC. A IBM não se responsabiliza por qualquer interferência na recepção de rádio ou televisão provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações ou modificações não-autorizadas efetuadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

Declaração de Conformidade Industrial do Canadá

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Declaração de Conformidade com a Comunidade Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção do EU Council Directive 2014/30/EU na aproximação das leis dos Estados Membros relativas à compatibilidade eletromagnética. A IBM não pode aceitar a responsabilidade por qualquer falha em satisfazer os requisitos de proteção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo o ajuste de placas opcionais não IBM.

Contato com a Comunidade Europeia:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 800 225 5426
email: halloibm@de.ibm.com

Aviso: Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência no rádio e, neste caso, o usuário pode ser solicitado a tomar as medidas apropriadas.

Declaração de VCCI - Japão

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

O texto a seguir é um resumo da declaração de VCCI japonês na caixa acima:

Este é um produto de Classe A baseado no padrão do VCCI Council. Se este equipamento for usado em um ambiente doméstico, poderá ocorrer interferência de rádio e, neste caso, o usuário poderá ser solicitado a tomar ações corretivas.

Declaração da Associação das indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão

Esta declaração explica a conformidade com a voltagem do produto JIS C 61000-3-2 do Japão.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Esta instrução explica a declaração da Associação de indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão (JEITA) para produtos menores ou iguais a 20 A por fase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta instrução explica a declaração JEITA para produtos maiores de 20 A, fase única.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Esta instrução explica a declaração JETA para produtos maiores que 20 A por fase, trifásico.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Declaração de Interferência Eletromagnética (EMI) - República Popular da China

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下,可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Declaração: este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio e nesse caso o usuário pode precisar executar ações práticas.

Declaração de Interferência Eletromagnética (EMI) - Taiwan

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

O texto a seguir é um resumo da declaração de EMI de Taiwan acima.

Aviso: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio e nesse caso o usuário deverá tomar as medidas adequadas.

Informações de Contato da IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaração EMI (Interferência Eletromagnética) - Coreia

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Declaração de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Declaração EMI (Electromagnetic Interference) - Rússia

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

Avisos da Classe B

As seguintes declarações da Classe B se aplicam aos recursos designados como Electromagnetic Compatibility (EMC) Classe B nas informações sobre instalação do recurso.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais à comunicação por rádio. Entretanto, não existe nenhuma garantia de que essa interferência não ocorrerá em uma instalação específica.

Se esse equipamento realmente provocar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou relocalize a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte um revendedor autorizado IBM ou um representante de serviço para obter ajuda.

Devem ser utilizados cabos e conectores encaixados e aterrados adequadamente, a fim de atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC. Cabos e conectores adequados estão disponíveis a partir dos revendedores autorizados IBM. A IBM não se responsabiliza por qualquer interferência em rádio ou televisão causada por mudanças ou modificações desautorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar esse equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

Declaração de Conformidade Industrial do Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declaração de Conformidade com a Comunidade Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção do EU Council Directive 2014/30/EU na aproximação das leis dos Estados Membros relativas à compatibilidade eletromagnética. A IBM não pode aceitar a responsabilidade por qualquer falha em satisfazer os requisitos de proteção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo o ajuste de placas opcionais não IBM.

Contato com a Comunidade Europeia:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 800 225 5426
email: halloibm@de.ibm.com

Declaração de VCCI - Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Declaração da Associação das indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão

Esta declaração explica a conformidade com a voltagem do produto JIS C 61000-3-2 do Japão.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Esta instrução explica a declaração da Associação de indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão (JEITA) para produtos menores ou iguais a 20 A por fase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta instrução explica a declaração JEITA para produtos maiores de 20 A, fase única.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Esta instrução explica a declaração JETA para produtos maiores que 20 A por fase, trifásico.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Informações de Contato da IBM Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaração de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.

Termos e Condições

As permissões para o uso dessas publicações são concedidas sujeitas aos termos e condições a seguir.

Aplicabilidade: Estes termos e condições complementam os termos de uso do website da IBM.

Uso Pessoal: essas publicações podem ser reproduzidas para uso pessoal, não comercial, desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não é permitido distribuir, exibir ou fazer trabalhos derivados dessas publicações, ou de qualquer parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

Uso Comercial: é permitido reproduzir, distribuir e expor essas publicações exclusivamente dentro de sua empresa, desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não é permitido fazer trabalhos derivados dessas publicações, nem reproduzi-las, distribuí-las ou exibi-las, integral ou parcialmente, fora do âmbito da empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

Direitos: Exceto conforme expressamente concedido nesta permissão, nenhuma outra permissão, licença ou direito é concedido, expresso ou implícito, para as publicações ou quaisquer informações, dados, software ou outra propriedade intelectual contida.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissões concedidas neste instrumento sempre que, a seu critério, o uso das publicações for prejudicial a seu interesse ou, conforme determinação da IBM, as instruções anteriores não estejam sendo seguidas adequadamente.

Não é permitido fazer download, exportar ou reexportar estas informações, exceto em total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA QUANTO AO CONTEÚDO DESSAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.



Impresso no Brasil