

Power Systems

*Ventiladores e compartimento do
ventilador para o 8247-42L, 8286-41A
ou 8286-42A*

IBM

Power Systems

*Ventiladores e compartimento do
ventilador para o 8247-42L, 8286-41A
ou 8286-42A*

IBM

Nota

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos de Segurança” na página vii, “Avisos” na página 117, o manual *IBM Systems: Avisos de Segurança*, G517-7951, e o *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Esta edição aplica-se aos servidores IBM Power Systems que contêm o processador POWER8 e a todos os modelos associados.

© Copyright IBM Corporation 2014, 2017.

Índice

Avisos de Segurança vii

Ventiladores e compartimento do ventilador para o 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A . . 1

Removendo e substituindo um ventilador do sistema para o 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	1
Preparando o sistema para remover e substituir um ventilador do sistema.	1
Removendo um ventilador do sistema do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	2
Substituindo um ventilador do sistema no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	6
Preparando o sistema para operação após remover e substituir um ventilador do sistema	8
Removendo e substituindo um compartimento do ventilador para o 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	8
Preparando o sistema para remover e substituir um compartimento do ventilador	9
Removendo um compartimento do ventilador do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	9
Substituindo um compartimento do ventilador no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	13
Preparando o sistema para operação após remover e substituir um compartimento do ventilador	15

Procedimentos comuns para remover e substituir o sistema ventiladores e compartimento do ventilador 17

Antes de Começar	17
Identificando uma Peça	20
Identificando o gabinete ou servidor que contém a peça	20
Ativando os indicadores de gabinete ou do servidor com o ASMI	20
LEDs do Painel de Controle	21
Ativando um LED de identificação de um gabinete ou servidor usando o HMC	22
Localizando o código do local da peça e o status do suporte de LED	22
Identificando uma peça usando o sistema operacional ou o VIOS	23
Identificando uma peça em um sistema ou em uma partição lógica do AIX	23
Localizando o código do local de uma peça em um sistema ou em uma partição lógica do AIX	23
Ativando o indicador luminoso para uma peça usando diagnósticos do AIX.	24
Identificando uma peça em um sistema ou partição lógica do IBM i	24
Localizando o código do local e ativando o indicador luminoso para uma peça usando o sistema operacional IBM i	24
Identificando uma peça em um sistema ou em uma partição lógica Linux	25
Localizando o código do local de uma peça em um sistema ou em uma partição lógica do Linux	25
Ativando o indicador luminoso para uma peça usando o sistema operacional Linux	25
Identificando uma peça em um sistema ou em uma partição lógica VIOS.	26
Localizando o Código de Local de uma peça em um sistema ou partição lógica do VIOS	26
Ativando o indicador luminoso para uma peça usando as ferramentas do VIOS	26
Identificando uma peça usando a ASMI	27
Ativando o LED de identificação usando o ASMI quando você souber o código do local	27
Ativando o LED de identificação usando o ASMI quando você não souber o código do local	27
Identificando uma peça usando a HMC	28
Iniciando o Sistema ou a Partição Lógica	29
Iniciando um sistema que não é gerenciado por um HMC.	29
Iniciando um sistema usando o painel de controle	29
Iniciando um sistema usando o ASMI	30
Iniciando um Sistema ou uma Partição Lógica Usando o HMC	30
Iniciando um sistema ou uma partição lógica usando a interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado	30
Iniciando um sistema ou partição lógica usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+	31
Iniciando um sistema IBM PowerKVM	32
Parando um Sistema ou uma Partição Lógica	32
Parando um sistema que não é gerenciado por um HMC	32
Parando um sistema usando o painel de controle.	32
Parando um sistema Usando o ASMI.	33
Parando um sistema Usando o HMC.	33
Parando um sistema usando a interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado	33

Parando um sistema usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+	34
Parando um sistema IBM PowerKVM	34
Tampas do Sistema	35
Removendo e substituindo tampas no sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A	35
Removendo a Tampa Frontal	35
Removendo a tampa frontal de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A ou 8284-22A montado em rack	35
Removendo a tampa frontal de um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack	36
Removendo a tampa frontal de um sistema independente 8286-41A	36
Removendo a tampa lateral de um sistema 8286-41A independente com uma estação de acoplamento RDX interna	37
Instalando a Tampa Frontal	40
Instalando a tampa frontal em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A ou 8284-22A montado em rack	40
Instalando a tampa frontal em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack	41
Instalando a tampa e a porta frontais em um sistema independente 8286-41A	42
Instalando a tampa lateral em um sistema 8286-41A independente com uma estação de acoplamento RDX interna	43
Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A	46
Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack	46
Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 8286-41A independente	47
Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A	48
Instalando a Tampa de Acesso de Serviço em um Sistema Montado em Rack 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A	48
Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema independente 8286-41A	49
Placa defletora de ar	50
Abrindo a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	50
Fechando a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	51
Removendo a placa defletora de ar de um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	52
Substituindo a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A	53
Removendo e substituindo tampas em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	54
Removendo a tampa frontal de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	54
Instalando a tampa frontal em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	55
Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	56
Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	57
Removendo e substituindo a tampa de segurança em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	58
Removendo com segurança a tampa de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	58
Substituindo a tampa de segurança em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	59
Abrindo e fechando a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	60
Abrindo a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	60
Fechando a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	61
Removendo e substituindo tampas no sistema 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME	62
Removendo a Tampa Frontal	62
Removendo a tampa frontal do 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME	62
Removendo a tampa frontal na unidade de controle do sistema 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME	63
Instalando a Tampa Frontal	64
Instalando a tampa frontal no sistema 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME	64
Instalando a tampa frontal na unidade de controle do sistema 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME	65
Posições de Serviço e de Operação	66
Posições de serviço e operacionais para o sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A	66
Colocando o sistema montado em rack na posição de serviço	66
Colocando o Sistema Montado em Rack na Posição de Operação	68
Posições de serviço e de operação para um sistema 8408-44E ou 8408-E8E	69

Colocando um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de serviço	69
Colocando um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de operação	70
Cabos de Energia	71
Desconectando os cabos de energia do sistema	71
Conectando os cabos de energia ao sistema.	74
Instalando ou substituindo uma peça com um HMC	77
Instalando uma Peça Usando o HMC.	77
Removendo uma Peça Usando o HMC	78
Reparando uma peça usando o HMC.	78
Verificando a Peça Instalada	79
Verificando uma peça usando o sistema operacional ou o VIOS	79
Verificando um recurso instalado ou uma peça substituída usando um sistema ou uma partição lógica do AIX	79
Verificando um recurso instalado usando o sistema operacional AIX	79
Verificando uma peça substituída usando o sistema operacional AIX	80
Verificando a peça instalada usando um sistema ou partição lógica do IBM i	82
Verificando uma peça instalada usando um sistema ou partição lógica do Linux	82
Verificando uma Peça Instalada Usando Diagnósticos Independentes	83
Verificando uma Peça Instalada ou Substituída em um Sistema ou Partição Lógica Usando Ferramentas do Servidor de E/S Virtual	84
Verificando uma peça instalada usando o VIOS	84
Verificar a Peça de Substituição Usando VIOS	85
Verificando a Peça Instalada Usando o HMC	87
Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando o HMC	87
Verificando um Reparo	88
Verificando o Reparo no AIX	89
Verificando um Reparo Usando um Sistema ou Partição Lógica IBM i	92
Verificando o Reparo no Linux	94
Verificando o reparo em um sistema IBM PowerKVM	94
Verificando o reparo do console de gerenciamento	95
Ativando e Desativando LEDs	96
Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Usando o console de gerenciamento	97
Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando o console de gerenciamento	98
Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Lógica Usando a Advanced System Management Interface	99
Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando a Advanced System Management Interface	99
Encerrando uma Chamada de Serviço	100
Fechando uma Chamada de Serviço Usando o AIX ou Linux	103
Fechando uma chamada de serviço usando o IBM PowerKVM	107
Fechando uma Chamada de Serviço Usando o Integrated Virtualization Manager	107
Desativando um LED de identificação	110
Desativando um LED de atenção do sistema usando as ferramentas do sistema operacional ou do VIOS	110
Desativando o indicador luminoso para uma peça usando diagnósticos do AIX	110
Desativando o indicador luminoso usando o sistema operacional IBM i	111
Desativando o indicador luminoso usando o sistema operacional Linux	111
Desativando o indicador luminoso para uma peça usando as ferramentas do VIOS	112
Desativando um LED de atenção do sistema usando o ASMI	112
Desativando o LED de identificação usando o ASMI quando você souber o código do local	112
Desativando o LED de identificação usando o ASMI quando você não souber o código do local.	113
Desativando um indicador de log de verificação (indicador de informações do sistema) usando a ASMI	113
Desativando LEDs usando o HMC	113
Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Usando o HMC	113
Desativando um LED de identificação de uma FRU usando o HMC	114
Desativando um LED de identificação de um gabinete usando o HMC	115
Avisos	117
Recursos de acessibilidade para os servidores IBM Power Systems	118
Marcas Registradas	119
Considerações sobre política de privacidade	120
Avisos de Emissão Eletrônica	120
Notas de Classe A.	120

Avisos da Classe B	124
Termos e Condições	128

Avisos de Segurança

O avisos de segurança podem estar impressos em todo este guia:

- Os avisos de **PERIGO** chamam a atenção a uma situação que é potencialmente letal ou extremamente danosa às pessoas.
- Os avisos de **CUIDADO** chamam a atenção a uma situação que é potencialmente danosa às pessoas devido a uma condição existente.
- Os avisos de **Atenção** chamam a atenção à possibilidade de danos a um programa, dispositivo, sistema ou aos dados.

Informações de Segurança de Intercâmbio Mundial

Vários países requerem que as informações de segurança contidas nas publicações do produto sejam apresentadas no idioma nacional. Se esse requisito se aplicar ao seu país, a documentação com as informações de segurança estará incluída no pacote de publicações (como em documentação impressa, em DVD ou como parte do produto) fornecido com o produto. A documentação contém as informações de segurança no idioma nacional com referências à origem em inglês dos EUA. Antes de usar uma publicação em inglês dos EUA para instalar, operar ou fazer manutenção neste produto, é necessário primeiro familiarizar-se com a documentação de informações de segurança relacionadas. Consulte também a documentação de informações de segurança sempre que você não entender claramente alguma informação de segurança nas publicações em inglês dos EUA.

Cópias de substituição ou adicionais da documentação de informações de segurança podem ser obtidas ligando para o IBM Hotline em 1-800-300-8751.

Informações de Segurança em Alemão

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informações de Segurança do Laser

Os servidores IBM® podem utilizar placas de E/S ou recursos que são baseados em fibra ótica e que utilizam lasers ou LEDs.

Conformidade para Laser

Os servidores IBM podem ser instalados dentro ou fora de um rack de equipamento de TI.

PERIGO: Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas. Para evitar um risco de choque:

- Se a IBM forneceu cabos de energia, conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de energia fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
 - Para energia de corrente alternada, desconecte todos os cabos de energia de sua fonte de energia de corrente alternada.

- Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente do PDP.
- Ao conectar a energia para o produto, assegure-se de que todos os cabos de energia estejam conectados corretamente.
 - Para racks com energia de corrente alternada, conecte todos os cabos de energia a uma tomada corretamente instalada e aterrada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, conecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente com o PDP. Assegure-se de que a polaridade adequada seja usada ao conectar a energia e a conexão de retorno de energia de corrente contínua.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.
- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Não tente ligar a energia na máquina até que todas as condições não seguras tenham sido corrigidas.
- Considere a presença de riscos de segurança elétrica. Faça todas as verificações de continuidade, aterramento e de cabo especificadas durante os procedimentos de instalação do subsistema para assegurar que a máquina atenda aos requisitos de segurança.
- Não continue com a inspeção se alguma condição não segura ainda estiver presente.
- Antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração: desconecte os cabos de energia de corrente alternada conectados, desligue os disjuntores aplicáveis localizados no painel de distribuição de energia do rack (PDP) e desconecte quaisquer sistemas de telecomunicações, redes e modems.

PERIGO:

- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Para energia de corrente alternada, remova os cabos de energia das tomadas.
3. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, desligue os disjuntores no PDP e remova a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente.
4. Retire os cabos de sinal dos conectores.
5. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Para energia de corrente alternada, conecte os cabos de energia às tomadas.
5. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, restaure a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente e ligue os disjuntores localizados no PDP.
6. Ligue os dispositivos.

Pode haver bordas, cantos e junções afiados no sistema e em volta dele. Cuidado ao manusear o equipamento para evitar cortes, arranhões e torções. (D005)

(R001 parte 1 de 2):

PERIGO: Tome as seguintes precauções ao trabalhar no, ou próximo ao, sistema do rack TI:

- Se mal utilizado, pode resultar em acidentes pessoais ou em danos ao equipamento.
- Sempre abaixe os preenchimentos de nivelamento no gabinete do rack.
- Sempre instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
- Para evitar condições de risco devido à falta de equilíbrio das cargas mecânicas, instale sempre os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack. Sempre instale os servidores e dispositivos opcionais começando da parte inferior do gabinete do rack.

- Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. Não coloque objetos na parte superior dos dispositivos montados no rack. Além disso, não se apoie em dispositivos montados em rack e não os use para estabilizar a posição do seu corpo (por exemplo, ao trabalhar usando uma escada).



- Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentação.
 - Para racks com energia de corrente alternada, certifique-se de desconectar todos os cabos de energia do gabinete do rack quando instruído a desconectar a energia durante a manutenção.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desligue o disjuntor que controla a energia para a unidade de sistema ou desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente quando orientado a desconectar a energia durante a manutenção.
- Conecte todos os dispositivos instalados em um gabinete do rack aos dispositivos de alimentação instalados no mesmo gabinete. Não ligue um cabo de alimentação de um dispositivo instalado em um gabinete do rack em um dispositivo de alimentação instalado em um gabinete do rack diferente.
- Uma tomada que não esteja instalada de maneira correta pode transmitir voltagem perigosa às partes metálicas do sistema ou aos dispositivos conectados ao sistema. É responsabilidade do cliente garantir que a tomada esteja corretamente instalada e aterrada para evitar um choque elétrico.

(R001 parte 2 de 2):

CUIDADO:

- Não instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna do rack exceder a temperatura recomendada pelos fabricantes para todos os dispositivos montados em rack.
- Não instale a unidade em um rack onde o fluxo de ar esteja comprometido. Certifique-se de que o fluxo de ar não esteja bloqueado ou reduzido em qualquer lado, frontal ou traseiro da unidade utilizado para fluxo de ar pela unidade.
- Preste atenção na conexão do equipamento ao circuito de alimentação para que a sobrecarga dos circuitos não comprometa os fios de alimentação ou a proteção contra sobrecargas de corrente. Para fornecer a conexão de energia correta para o rack, consulte as etiquetas de classificação localizadas no equipamento no rack, para determinar o requisito de energia total do circuito de alimentação.
- *(Para gavetas deslizantes.)* Não retire nem instale nenhuma gaveta ou recurso se os suportes estabilizadores do rack não estiverem conectados ao rack. Não puxe mais do que uma gaveta ao mesmo tempo. O rack poderá ficar instável se você puxar mais de uma gaveta por vez.



- *(Para gavetas fixas.)* Esta gaveta é fixa e não deve ser retirada para manutenção, exceto se for especificado pelo fabricante. A tentativa de movimentar a gaveta parcial ou completamente do rack pode fazer com que o rack se torne instável ou com que a gaveta caia do rack.

CUIDADO:

Remover componentes das posições superiores no gabinete do rack melhorará a sua estabilidade nos deslocamentos. Siga essas diretrizes gerais sempre que realocar um gabinete de rack cheio em uma sala ou prédio.

- Reduza o peso do gabinete do rack, removendo equipamentos, começando pela parte superior do gabinete. Quando possível, restabeleça a configuração original do gabinete. Se essa configuração for desconhecida, observe as seguintes precauções:
 - Remova todos os dispositivos na posição 32U (ID de conformidade RACK-001) ou 22U (ID de conformidade RR001) e acima.
 - Verifique se os dispositivos mais pesados estão instalados na parte inferior do gabinete do rack.
 - Assegure-se de que haja pouco ou nenhum nível U vazio entre os dispositivos instalados no gabinete do rack abaixo do nível 32U (ID de conformidade RACK-001) ou 22U (ID de conformidade RR001), a menos que seja permitido especificamente pela configuração recebida.
- Se o gabinete do rack que está sendo deslocado fizer parte de um conjunto de gabinetes, solte-o do conjunto.
- Se o gabinete do rack que estiver realocando foi fornecido com suportes removíveis, eles deverão ser reinstalados antes de o gabinete ser realocado.
- Examine a rota que será tomada para eliminar quaisquer riscos em potencial.
- Verifique se a rota escolhida comporta o peso do gabinete carregado. Consulte a documentação que acompanha o gabinete do rack para obter o peso de um gabinete carregado.
- Verifique se todos os vãos de porta têm, pelo menos, 760 x 2030 mm (30 x 80").
- Verifique se todos os dispositivos, prateleiras, gavetas, portas e cabos estão fixos.
- Verifique se os quatro calços de nivelamento estão na posição mais elevada.
- Verifique se não há nenhum suporte estabilizador instalado no gabinete do rack durante a movimentação.
- Não utilize rampas com mais de 10 graus de inclinação.
- Quando o gabinete do rack estiver no novo local, conclua as seguintes etapas:
 - Abaixe os quatro calços de nivelamento.
 - Instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
 - Se tiver removido dispositivos do gabinete, instale-os novamente, da posição mais baixa à mais elevada.
- Se for necessária uma longa distância de deslocamento, restaure a configuração original do gabinete. Acondicione-o no material da embalagem original, ou equivalente. Diminua, também, os calços de nivelamento para levantar os rodízios para fora da paleta e parafuse o gabinete na paleta.

(R002)

(L001)




PERIGO: Níveis perigosos de voltagem, corrente ou energia estão presentes dentro de qualquer componente que tenha esta etiqueta afixada. Não abra nenhuma tampa ou barreira que contenha esta etiqueta. (L001)

(L002)



PERIGO: Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. (L002)

(L003)

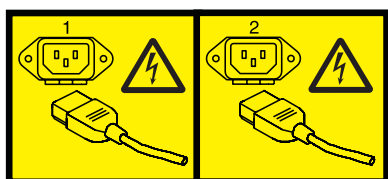


ou




ou



ou

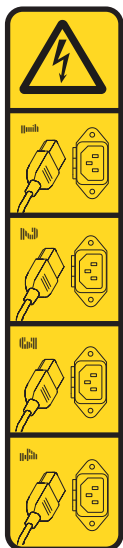

ou

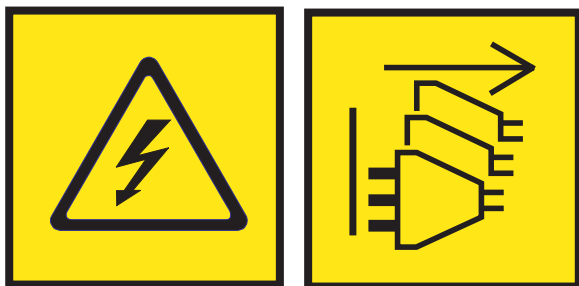

PERIGO: Vários cabos de alimentação. O produto deve estar equipado com vários cabos de energia de corrente alternada ou vários cabos de energia de corrente contínua. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia. (L003)

(L007)



CUIDADO: Uma superfície quente próxima. (L007)

(L008)



CUIDADO: Peças móveis perigosas próximas. (L008)

Todos os lasers são certificados nos EUA de acordo com os requisitos do DHHS 21 CFR Subcapítulo J para produtos de laser classe 1. Fora dos EUA, eles são certificados como em conformidade com o IEC 60825 como produto de laser classe 1. Consulte a etiqueta em cada parte dos números de certificação do laser e as informações de aprovação.

CUIDADO:

Este produto pode conter um ou mais dos seguintes dispositivos: unidade de CD-ROM, unidade de DVD-ROM, unidade de DVD-RAM ou módulo laser, que são considerados produtos a laser Classe 1. Observe as seguintes informações:

- Não remova as coberturas. Remover as coberturas do produto a laser pode resultar em exposição perigosa à radiação a laser. Não há nenhuma peça passível de manutenção dentro do dispositivo.
- A utilização de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados aqui, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

(C026)

CUIDADO:

Os ambientes de processamento de dados podem conter equipamento transmitindo nos links do sistema com módulos a laser que operam em níveis de potência maiores que a Classe 1. Por essa razão, nunca olhe na extremidade de um cabo de fibra ótica ou em um receptáculo aberto. Embora a luz brilhante em uma extremidade e olhar para a outra extremidade de uma fibra ótica desconectada para verificar a continuidade das fibras óticas possam não causar danos aos olhos, esse procedimento é potencialmente perigoso. Portanto, não é recomendado verificar a continuidade das fibras óticas pela luz brilhante em uma extremidade e olhar na outra extremidade. Para verificar a continuidade de um cabo de fibra ótica, use uma fonte de luz ótica e um medidor de energia. (C027)

CUIDADO:

Este produto contém um laser Classe 1M. Não olhe diretamente com instrumentos óticos. (C028)

CUIDADO:

Alguns produtos a laser contém um diodo laser Classe 3A ou 3B incorporado. Note as seguintes informações: radiação a laser quando aberto. Não fite o feixe luminoso, não olhe diretamente com instrumentos óticos e evite a exposição direta a ele. (C030)

CUIDADO:

A bateria contém lítio. Para prevenir uma possível explosão, não queime ou aplique uma carga à bateria.

Não:

- ___ Jogue ou insira na água
- ___ Deixe aquecer acima de 100°C (212°F)
- ___ Faça reparos nem desmonte

Substitua apenas por peça autorizada pela IBM. Recicle ou descarte-a conforme instruído pelas regulamentações locais. Nos Estados Unidos, a IBM tem um sistema de coleta de baterias. Para informações, ligue 1-800-426-4333. Para obter informações adicionais, entre em contato com o seu representante IBM. (C003)

CUIDADO:

Em relação à FERRAMENTA DE LEVANTAMENTO DO FORNECEDOR fornecida pela IBM:

- Operação da LIFT TOOL somente por equipe autorizada.
- A LIFT TOOL: destina-se ao uso para ajudar, levantar, instalar, remover unidades (carregar) nas elevações do rack. Ela não deve ser usada carregada no transporte sobre grandes rampas nem como uma substituição a ferramentas designadas como paleteiras e empilhadeiras e a práticas de realocação relacionadas. Quando isto não for praticável, serviços ou pessoas especialmente treinadas devem ser usados (por exemplo, montadores ou movimentadores).
- Leia e entenda completamente o conteúdo do manual do operador da FERRAMENTA DE ELEVAÇÃO antes de usá-la. A impossibilidade de ler, entender, obedecer regras de segurança e seguir instruções poderá resultar em danos em bens e/ou lesão corporal. Se houver perguntas, entre em contato com o serviço e suporte do fornecedor. Um manual em papel local deve permanecer com a máquina na área de compartimento de armazenamento fornecida. Manual de revisão mais recente disponível no website do fornecedor.
- Teste a função de freio do estabilizador antes de cada uso. Não force excessivamente a movimentação ou rolagem da FERRAMENTA DE ELEVAÇÃO com o freio do estabilizador engrenado.
- Não mova a LIFT TOOL enquanto a plataforma estiver elevada, exceto para posicionamento secundário.
- Não exceda a capacidade de carregamento classificada. Veja o GRÁFICO DE CAPACIDADE DE CARREGAMENTO com relação às cargas máximas no centro versus borda da plataforma estendida.
- Levante a carga somente se centralizada corretamente na plataforma. Não coloque mais de 200 lb (91 kg) na borda da prateleira da plataforma deslizante, considerando também o centro de massa/gravidade da carga (CoG).
- Não carregue no canto a opção de acessório elevatório de inclinação da plataforma. Prenda a opção de inclinação elevatória da plataforma na prateleira principal em todos os quatro (4x) locais somente com hardware fornecido, antes do uso. Objetos de carregamento são projetados para deslizar suavemente nas plataformas sem força apreciável, portanto, cuidado para não empurrar ou inclinar. Mantenha a opção de inclinação elevatória nivelada o tempo todo, exceto para ajuste secundário final quando necessário.
- Não fique embaixo da carga suspensa.
- Não use em superfície regular, incline ou abaixe (rampas grandes).
- Não empilhe as cargas.
- Não opere sob a influência de drogas ou álcool.
- Não suporte escada na LIFT TOOL.
- Risco de tombar. Não empurre ou apoie na carga com a plataforma levantada.
- Não use como uma plataforma ou escada de elevação da equipe. Proibido passageiros.
- Não fique em nenhuma parte da elevação. Não é uma escada.
- Não escale o mastro.
- Não opere uma máquina LIFT TOOL machine danificada ou com mau funcionamento.
- Risco de comprimir e pinçar abaixo da plataforma. Abaixar a carga somente em áreas sem pessoas e obstruções. Mantenha as mãos e pés desimpedidos durante a operação.
- Proibido o uso de Garfos. Nunca eleve ou mova a MÁQUINA DE FERRAMENTA DE ELEVAÇÃO com empilhadeira, guindaste ou guincho.
- O mastro se estende além da plataforma. Esteja ciente da altura do teto, bandejas de cabos, sprinklers, luzes e outros objetos suspensos.
- Não deixe a máquina LIFT TOOL sem assistência com uma carga elevada.
- Observe e mantenha as mãos, dedos e roupas desimpedidos quando o equipamento estiver em movimento.
- Movimente o Guincho somente com a força da mão. Se a alça do guincho não puder ser puxada facilmente com uma mão, provavelmente ele está sobrecarregado. Não continue movimentando o guincho para cima ou para baixo na plataforma. A movimentação excessiva removerá a alça e danificará o cabo. Sempre segure a alça ao abaixar e ao movimentar. Sempre se certifique de que o guincho esteja segurando a carga antes de liberar a alça do guincho.
- Um acidente com o guincho poderia causar sérios danos. Não se destina à movimentação de pessoas. Certifique-se de que algum som de clique seja ouvido conforme o equipamento estiver sendo

levantado. Certifique-se de que o guincho esteja travado na posição antes de liberar a alça. Leia a página de instruções antes de operar esse guincho. Nunca permita que o guincho se movimente livremente. Andar livremente causará agrupamento de cabo irregular em torno do tambor do guincho, danificará o cabo e poderá causar sérios danos. (C048)

Informações Sobre Alimentação e Cabeamento do NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Os seguintes comentários se aplicam a servidores IBM que foram projetados em conformidade com o NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

O equipamento é adequado para instalação em:

- Instalações de telecomunicações de rede
- Locais em que o NEC (National Electrical Code) se aplica

As portas de construção interna desse equipamento são adequadas para conexão somente com fiação ou cabeamento não exposto ou de construção interna. As portas de construção interna desse equipamento *não devem* ser metalicamente conectadas às interfaces que se conectam à OSP (instalação externa) ou a sua fiação. Essas interfaces foram projetadas para serem utilizadas somente como interfaces de construção interna (portas Tipo 2 ou Tipo 4, como descritas em GR-1089-CORE) e exigem isolamento do cabeamento OSP exporto. A adição de protetores primários não é uma proteção suficiente para conectar essas interfaces metalicamente à fiação OSP.

Nota: Todos os cabos Ethernet devem ser blindados e aterrados em ambas as extremidades.

O sistema alimentado por AC não exige o uso de um SPD (Surge Protection Device) externo.

O sistema alimentado por DC utiliza um design de retorno de DC isolado (DC-I). O terminal de retorno da bateria DC *não deve* ser conectado ao chassi ou aterramento do gabinete.

O sistema alimentado por DC deve ser instalado em uma rede de ligação comum (CBN), conforme descrito em GR-1089-CORE.

Ventiladores e compartimento do ventilador para o 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

Localize informações sobre como remover e substituir o sistema ventiladores e compartimento do ventilador para os servidores IBM Power System S824L (8247-42L), IBM Power System S814 (8286-41A) e o IBM Power System S824 (8286-42A).

Removendo e substituindo um ventilador do sistema para o 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

Localize informações sobre como remover e substituir um ventilador do sistema que falhou no sistema ou como parte de outro procedimento de serviço.

Se o seu sistema for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC), use o HMC para reparar uma peça no sistema. Para obter instruções, consulte “Reparando uma peça usando o HMC” na página 78.

Se o seu sistema não for gerenciado por um HMC, conclua as etapas a seguir para remover e substituir um ventilador do sistema:

1. “Preparando o sistema para remover e substituir um ventilador do sistema”.
2. “Removendo um ventilador do sistema do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 2.
3. “Substituindo um ventilador do sistema no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 6.
4. “Preparando o sistema para operação após remover e substituir um ventilador do sistema” na página 8.

Nota: A remoção ou substituição desse recurso é uma tarefa do cliente. Você pode concluir esta tarefa sozinho ou entrar em contato com um provedor de serviços para concluir a tarefa para você. O provedor do serviço poderá cobrar uma taxa pelo serviço.

Preparando o sistema para remover e substituir um ventilador do sistema

Saiba como preparar o sistema para remover e substituir um ventilador de sistema para substituir uma peça com falha ou como parte de outro procedimento de serviço.

Atenção: A remoção e substituição de um ventilador com falha é uma tarefa sensível ao tempo quando reparada com a energia do sistema ligada (simultânea). Deve-se substituir o ventilador com falha dentro de um minuto depois de removê-lo do compartimento do ventilador para evitar um encerramento do sistema. Assegure-se de que você tenha lido o procedimento completo para remover e substituir um ventilador com falha e que esteja preparado para remover e substituir o ventilador dentro desse tempo.

Nota: A falha em substituir o ventilador depois de removê-lo do compartimento do ventilador dentro de um minuto pode causar o desligamento automático do sistema.

Nota: Ao remover um ventilador do compartimento do ventilador com a energia ativada, erros adicionais poderão ser registrados e relatados como eventos que permitem manutenção durante esta ação de serviço. Nenhuma ação de serviço é necessária para esses erros e é possível fechar esses eventos que permitem manutenção como parte do evento que permite manutenção de falha do ventilador.

Para preparar o sistema para remover e substituir um ventilador do sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Identifique a peça e o sistema no qual você estará trabalhando. Para obter instruções, consulte “Identificando uma Peça” na página 20.
2. Para um sistema montado em rack, coloque o sistema na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Colocando o sistema montado em rack na posição de serviço” na página 66.
3. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD). A pulseira ESD deve estar conectada a uma superfície metálica não pintada até que o procedimento de serviço seja concluído e, se aplicável, até que a tampa de acesso de serviço seja substituída.

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos. Se, em algum ponto neste processo de serviço você sair do sistema, será importante mais uma vez descarregar-se tocando uma superfície metálica não pintada por pelo menos 5 segundos antes de continuar com o processo de serviço.
4. Remova a tampa de acesso de serviço. Para obter instruções, consulte “Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A” na página 46.

Removendo um ventilador do sistema do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

Saiba como remover um ventilador de sistema do sistema para substituir uma peça com falha ou como parte de outro procedimento de serviço.

Para concluir este procedimento, é necessário ter preparado o sistema para remover e substituir o ventilador do sistema. Para obter instruções, consulte Para concluir este procedimento, é necessário ter removido o ventilador do sistema do sistema. Para obter instruções, consulte Para concluir este procedimento, é necessário ter substituído o ventilador do sistema no sistema. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema para remover e substituir um ventilador do sistema” na página 1.

Para remover um ventilador do sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de que a pulseira de descarga eletrostática (ESD) esteja ligada e que o clipe de descarga eletrostática esteja conectado a uma superfície metálica não pintada. Se não, faça isso agora.
2. Determine se o reparo pode continuar simultaneamente. Para continuar o reparo simultaneamente, as seguintes condições devem ser verdadeiras:
 - Se você estiver fazendo manutenção no sistema 8286-41A:
 - Os dispositivos de movimentação de ar (AMDs) devem estar instalados em dois dos slots (slots 1 e 2).

Cada uma das duas unidades AMD tem um LED verde e um LED âmbar, conforme mostrado na Figura 1 na página 3 e Figura 2 na página 3. O LED verde fica aceso (sólido) para ambos os ventiladores, mas o ventilador com falha tem o LED âmbar aceso.
 - Se somente um LED âmbar de falha estiver **On**, o reparo poderá ser concluído simultaneamente.
 - Se você estiver fazendo manutenção no sistema 8247-42L ou 8286-42A:
 - Os dispositivos de movimentação de ar (AMDs) devem estar instalados em todos os quatro slots.

Cada uma das quatro unidades AMD possui um LED verde e um LED âmbar, conforme mostrado na Figura 1 na página 3. O LED verde fica aceso (sólido) para todos os quatro ventiladores, mas o ventilador com falha tem o LED âmbar aceso.

- Se somente um LED âmbar de falha estiver **On**, o reparo poderá ser concluído simultaneamente.

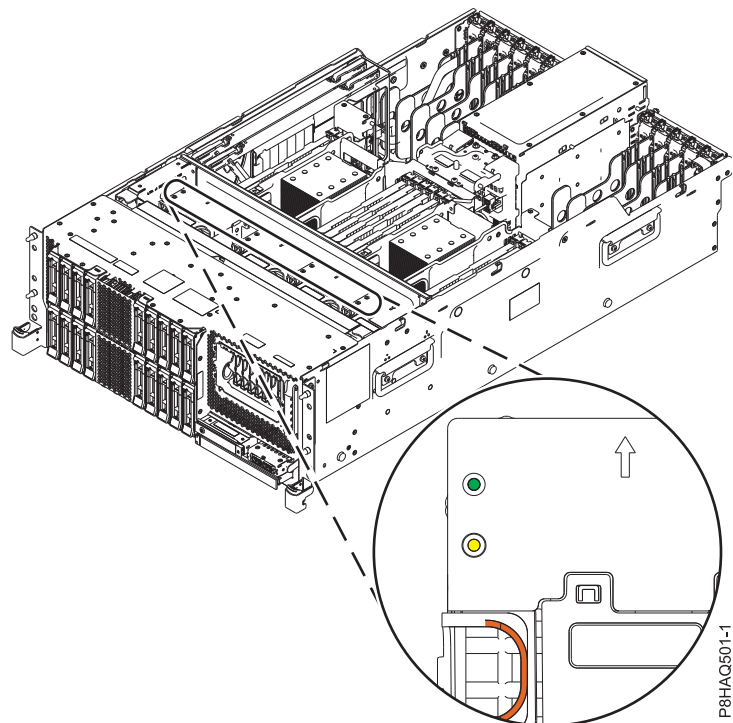


Figura 1. Os LEDs no compartimento do ventilador para AMDs em um sistema montado em rack

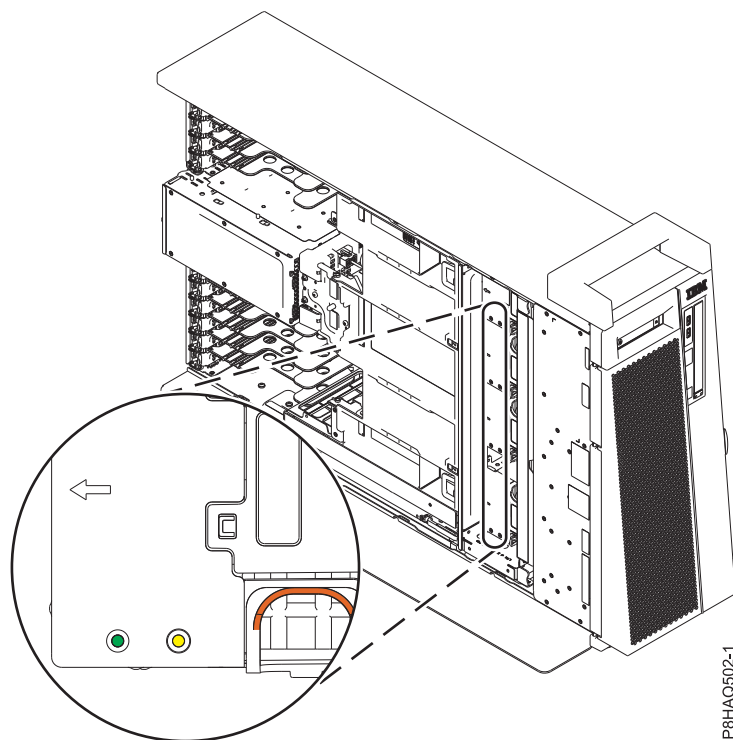


Figura 2. Os LEDs no compartimento do ventilador para AMDs em um sistema independente

3. Selecione uma ação.

- a. Para fazer um reparo não simultâneo, pare o sistema. Para obter instruções, consulte “Parando um Sistema ou uma Partição Lógica” na página 32. Continue com a etapa 4.
 - b. Para fazer um reparo simultâneo, continue com a energia do sistema ligada e vá para a etapa 4.
4. Remova o ventilador.


Atenção: A remoção e substituição de um ventilador com falha é uma tarefa sensível ao tempo quando reparada com a energia do sistema ligada (simultânea). Deve-se substituir o ventilador com falha dentro de um minuto depois de removê-lo do compartimento do ventilador para evitar um encerramento do sistema. Assegure-se de que você tenha lido o procedimento completo para remover e substituir um ventilador com falha e que esteja preparado para remover e substituir o ventilador dentro desse tempo.

Nota: A falha em substituir o ventilador depois de removê-lo do compartimento do ventilador dentro de um minuto pode causar o desligamento automático do sistema.

Nota: Ao remover um ventilador do compartimento do ventilador com a energia ativada, erros adicionais poderão ser registrados e relatados como eventos que permitem manutenção durante esta ação de serviço. Nenhuma ação de serviço é necessária para esses erros e é possível fechar esses eventos que permitem manutenção como parte do evento que permite manutenção de falha do ventilador.


Para remover um ventilador do sistema, conclua as seguintes etapas:

- a. Localize o ventilador de sistema com falha a ser substituído. O ventilador com falha tem o LED âmbar aceso.
- b. No ventilador com falha, aperte os dois pontos de contato de terracota para liberar o ventilador de seu slot. Consulte Figura 3 na página 5 para um sistema montado em rack e o Figura 4 na página 5 para um sistema independente.
- c. Em um sistema montado em rack, levante o ventilador para fora do compartimento utilizando os pontos de contato, conforme mostrado na Figura 3 na página 5. Se você estiver fazendo manutenção em um sistema independente, retire o ventilador do compartimento pressionando e segurando os pontos de contato, conforme mostrado na Figura 4 na página 5.

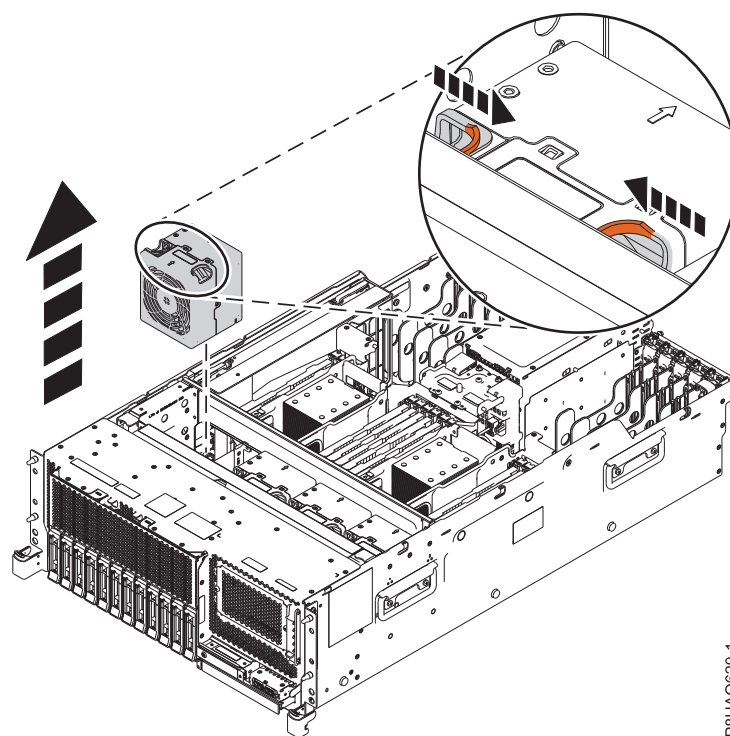

P8HAQ620-1

Figura 3. Removendo o ventilador de um sistema montado em rack

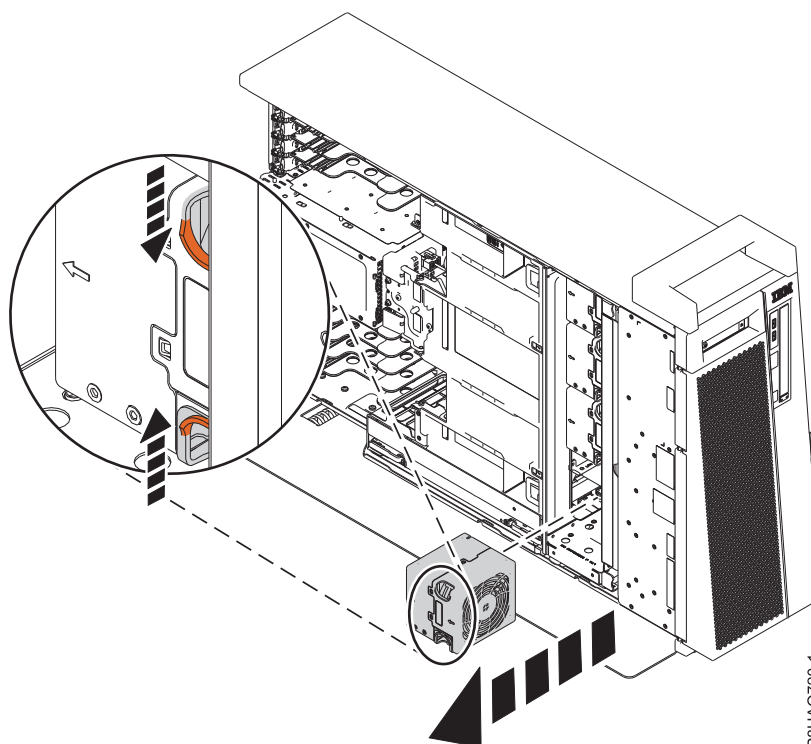

P8HAQ720-1

Figura 4. Removendo o ventilador de um sistema independente

5. Se você tiver removido o ventilador como parte de outro procedimento de serviço, retorne para esse procedimento.

Substituindo um ventilador do sistema no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

Saiba como substituir um ventilador de sistema que falhou no sistema ou como parte de outro procedimento de serviço.

Atenção: A remoção e substituição de um ventilador com falha é uma tarefa sensível ao tempo quando reparada com a energia do sistema ligada (simultânea). Deve-se substituir o ventilador com falha dentro de um minuto depois de removê-lo do compartimento do ventilador para evitar um encerramento do sistema. Assegure-se de que você tenha lido o procedimento completo para remover e substituir um ventilador com falha e que esteja preparado para remover e substituir o ventilador dentro desse tempo.


Nota: A falha em substituir o ventilador depois de removê-lo do compartimento do ventilador dentro de um minuto pode causar o desligamento automático do sistema.

Nota: Ao remover um ventilador do compartimento do ventilador com a energia ativada, erros adicionais poderão ser registrados e relatados como eventos que permitem manutenção durante esta ação de serviço. Nenhuma ação de serviço é necessária para esses erros e é possível fechar esses eventos que permitem manutenção como parte do evento que permite manutenção de falha do ventilador.

“Removendo um ventilador do sistema do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 2.


Para substituir um ventilador do sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de que a pulseira de descarga eletrostática (ESD) esteja ligada e que o clipe de descarga eletrostática esteja conectado a uma superfície metálica não pintada. Se não, faça isso agora.
2. Se necessário, remova o ventilador de seu pacote.
3. Substitua o ventilador concluindo as seguintes etapas:
 - Para um sistema montado em rack
 - a. Aperte os pontos de contato de terracota no ventilador e abaixe o ventilador até o slot no compartimento do ventilador de um sistema montado em rack, conforme mostrado na Figura 5 na página 7.
 - b. Solte a pressão dos pontos de contato de terracota e empurre para baixo o ventilador para ajustá-lo e, em seguida, encaixe-o. Consulte o Figura 5 na página 7.
 - Para um sistema independente
 - a. Para um sistema independente, deslize o ventilador no slot mantendo os pontos de contato de terracota no ventilador juntos, conforme mostrado na Figura 6 na página 7.
 - b. Empurre o ventilador até o slot para ajustá-lo, conforme mostrado na Figura 6 na página 7 e, em seguida, encaixe-o.

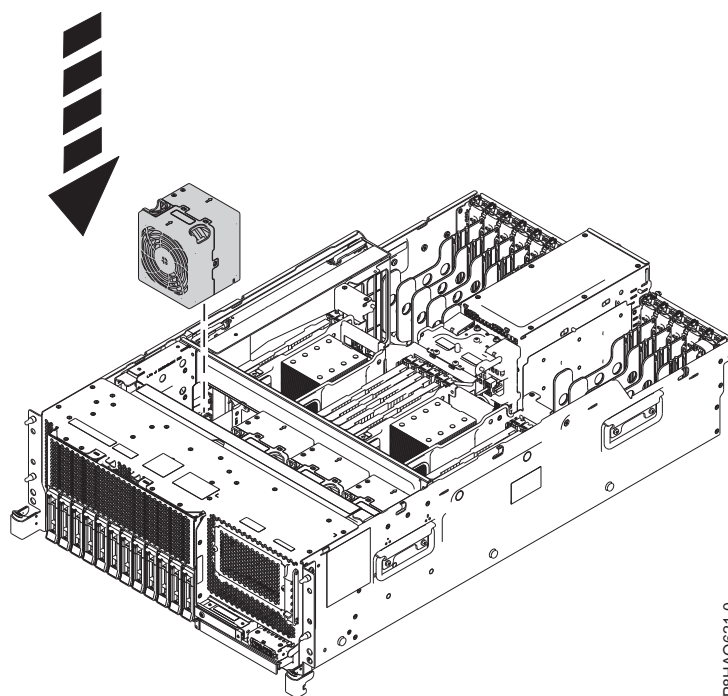

P8HAQ621-0

Figura 5. Substituindo o ventilador em um sistema montado em rack

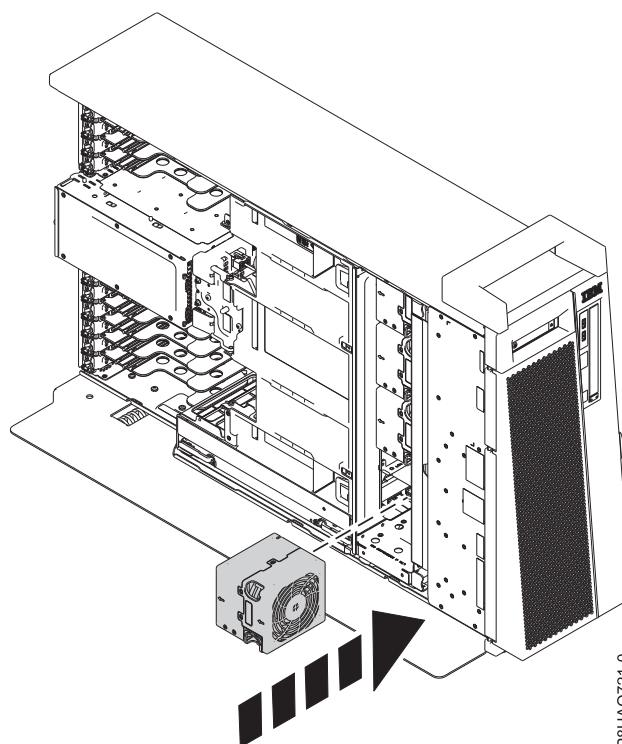

P8HAQ721-0

Figura 6. Substituindo o ventilador em um sistema independente

4. Se você tiver substituído o ventilador como parte de outro procedimento de serviço, retorne para esse procedimento.

Preparando o sistema para operação após remover e substituir um ventilador do sistema

Saiba como preparar o sistema para operação após remover e substituir o ventilador de sistema que falhou no sistema ou como parte de outro procedimento de serviço.

“Substituindo um ventilador do sistema no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 6.

Para preparar o sistema para operação, conclua as etapas a seguir:

1. Se você substituiu um ventilador com falha no sistema, continue com a próxima etapa.
2. Assegure-se de que a pulseira de descarga eletrostática (ESD) esteja ligada e que o clipe de descarga eletrostática esteja conectado a uma superfície metálica não pintada. Se não, faça isso agora.
3. Se você tiver concluído o reparo simultaneamente, verifique se o LED âmbar de falha no ventilador substituído não está aceso (sólido). Em seguida, continue com a próxima etapa.
4. Se você tiver concluído o reparo de forma não simultânea, verifique o reparo. Para verificar o reparo, conclua as etapas a seguir:
 - a. Com a tampa de serviço removida, deslize o sistema de volta para o rack.
 - b. Reconecte os cabos de energia ao sistema. Para obter instruções, consulte “Conectando os cabos de energia ao sistema” na página 74.
 - c. Deslize o sistema para fora do rack na posição de serviço.
 - d. Verifique se o LED âmbar de falha no ventilador substituído não está aceso (sólido). Em seguida, continue com a próxima etapa.
5. Substitua a tampa de acesso de serviço. Para obter instruções, consulte “Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A” na página 48.
6. Remova a pulseira de descarga eletrostática (ESD).
7. Para um sistema montado em rack, coloque o sistema na posição de operação. Para obter instruções, consulte “Colocando o Sistema Montado em Rack na Posição de Operação” na página 68.
8. Se você concluiu o reparo de forma não simultânea, conecte todos os cabos de energia. Para obter instruções, consulte “Conectando os cabos de energia ao sistema” na página 74.
9. Inicie o sistema para um reparo não simultâneo. Para obter instruções, consulte “Iniciando o Sistema ou a Partição Lógica” na página 29.

Removendo e substituindo um compartimento do ventilador para o 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

Localize informações sobre como remover e substituir um compartimento do ventilador que falhou no sistema ou como parte de outro procedimento de serviço.

Se o seu sistema for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC), use o HMC para reparar uma peça no sistema. Para obter instruções, consulte “Reparando uma peça usando o HMC” na página 78.

Se o seu sistema não for gerenciado por um HMC, conclua as etapas a seguir para remover e substituir um compartimento do ventilador:

1. “Preparando o sistema para remover e substituir um compartimento do ventilador” na página 9.
2. “Removendo um compartimento do ventilador do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 9.
3. “Substituindo um compartimento do ventilador no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 13.
4. “Preparando o sistema para operação após remover e substituir um compartimento do ventilador” na página 15.

Nota: A remoção ou substituição desse recurso é uma tarefa do cliente. Você pode concluir esta tarefa sozinho ou entrar em contato com um provedor de serviços para concluir a tarefa para você. O provedor do serviço poderá cobrar uma taxa pelo serviço.

Preparando o sistema para remover e substituir um compartimento do ventilador

Saiba como preparar o sistema para remover e substituir um compartimento do ventilador para substituir uma peça com falha ou como parte de outro procedimento de serviço.

Para preparar o sistema para remover e substituir um compartimento do ventilador, conclua as seguintes etapas:

1. Identifique a peça e o sistema no qual você estará trabalhando. Para obter instruções, consulte “Identificando uma Peça” na página 20.
2. Para um sistema montado em rack, coloque o sistema na posição de serviço. Para obter instruções, consulte “Colocando o sistema montado em rack na posição de serviço” na página 66.
3. Anexe a pulseira de descarga eletrostática (ESD). A pulseira ESD deve estar conectada a uma superfície metálica não pintada até que o procedimento de serviço seja concluído e, se aplicável, até que a tampa de acesso de serviço seja substituída.

Atenção:

- Anexe uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) à tomada ESD frontal, à tomada ESD traseira ou a uma superfície metálica não pintada de seu hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique seu hardware.
 - Ao usar uma pulseira ESD, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira ESD é usada para controle estático. Ela não aumenta ou diminui o risco de choque elétrico ao usar ou trabalhar em equipamento elétrico.
 - Se você não tiver uma pulseira ESD, logo antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque uma superfície metálica sem pintura do sistema por, no mínimo, 5 segundos. Se, em algum ponto neste processo de serviço você sair do sistema, será importante mais uma vez descarregar-se tocando uma superfície metálica não pintada por pelo menos 5 segundos antes de continuar com o processo de serviço.
4. Remova a tampa de acesso de serviço. Para obter instruções, consulte “Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A” na página 46.

Removendo um compartimento do ventilador do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

Saiba como remover um compartimento do ventilador do sistema para substituir uma peça com falha ou como parte de outro procedimento de serviço.

Para concluir este procedimento, é necessário ter preparado o sistema para remover e substituir o compartimento do ventilador. Para obter instruções, consulte Para concluir este procedimento, é necessário ter removido o compartimento do ventilador do sistema. Para obter instruções, consulte Para concluir este procedimento, é necessário ter substituído o compartimento do ventilador no sistema. Para obter instruções, consulte “Preparando o sistema para remover e substituir um compartimento do ventilador”.

Nota: Para o sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A, você pode remover o compartimento do ventilador com os ventiladores retidos nos slots.


Para remover um compartimento do ventilador, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de que a pulseira de descarga eletrostática (ESD) esteja ligada e que o clipe de descarga eletrostática esteja conectado a uma superfície metálica não pintada. Se não, faça isso agora.

2. Desconecte a fonte de alimentação do sistema, desconectando o sistema. Para obter instruções, consulte “Desconectando os cabos de energia do sistema” na página 71.

Nota: O sistema pode estar equipado com fonte de alimentação redundante. Antes de continuar com este procedimento, assegure-se de que toda a energia do sistema esteja desconectada.

(L003)

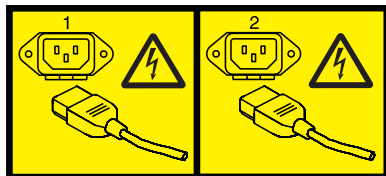


ou




ou



ou

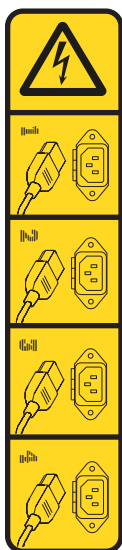

ou

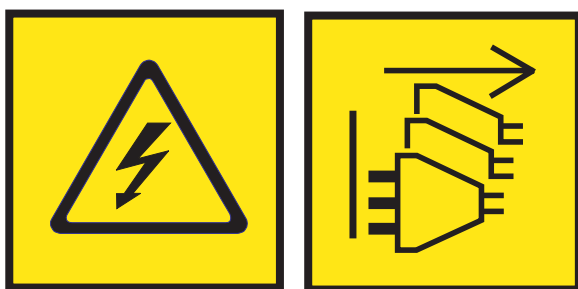

PERIGO: Vários cabos de alimentação. O produto deve estar equipado com vários cabos de energia de corrente alternada ou vários cabos de energia de corrente contínua. Para remover todas as voltagens perigosas, desconecte todos os cabos de energia. (L003)

3. Para remover o compartimento do ventilador, conclua as seguintes etapas:
 - Para um sistema montado em rack
 - a. Libere as travas de ponto de contato azuis (A), puxando-as para cima, conforme mostrado na Figura 7 na página 12. Essa ação desprende o compartimento do ventilador.
 - b. Puxe o compartimento do ventilador para fora do sistema, segurando as travas de ponto de contato azuis (A).
 - Para um sistema independente
 - a. Libere as travas de ponto de contato azuis (A) puxando-as para fora, conforme mostrado na Figura 8 na página 12. Essa ação desprende o compartimento do ventilador.
 - b. Puxe o compartimento do ventilador para fora do sistema, segurando as travas de ponto de contato azuis (A).

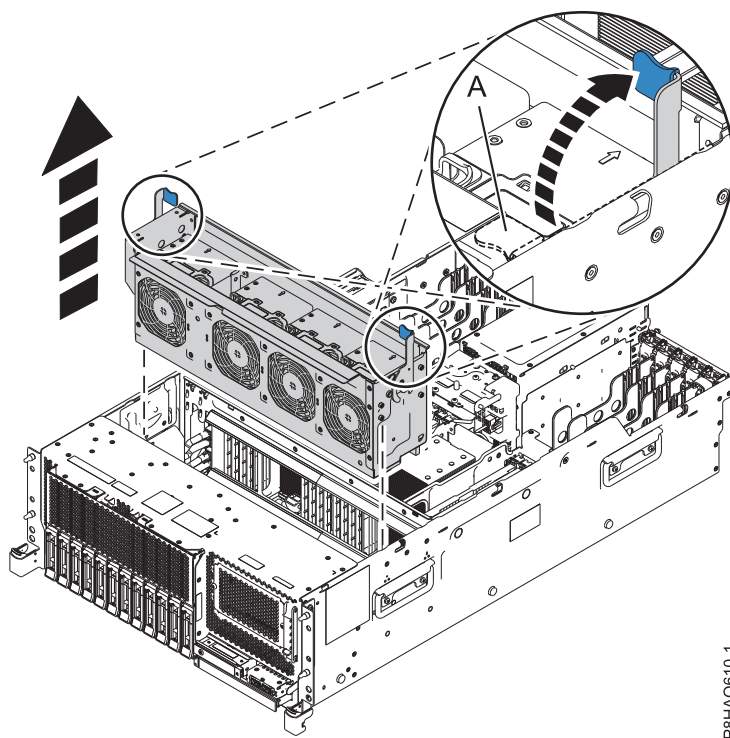


Figura 7. Removendo o compartimento do ventilador de um sistema montado em rack

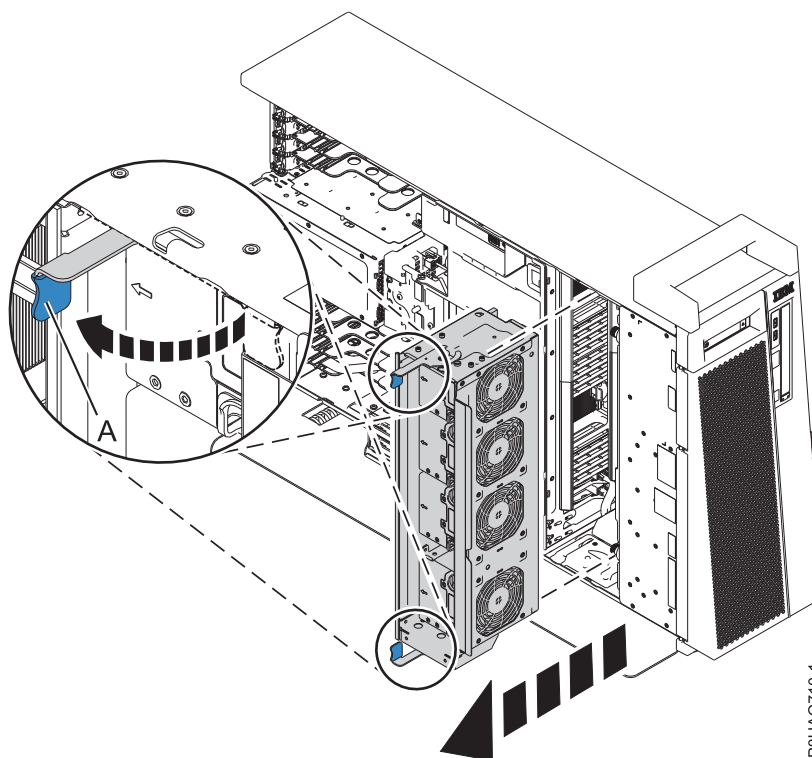


Figura 8. Removendo a montagem do compartimento do ventilador de um sistema independente

4. Se você removeu o compartimento do ventilador como parte de outra ação de serviço, retorne a esse procedimento.

Substituindo um compartimento do ventilador no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

Saiba como substituir um compartimento do ventilador que falhou no sistema ou como parte de outro procedimento de serviço.

“Removendo um compartimento do ventilador do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 9.

Para substituir um compartimento do ventilador, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de que a pulseira de descarga eletrostática (ESD) esteja ligada e que o clipe de descarga eletrostática esteja conectado a uma superfície metálica não pintada. Se não, faça isso agora.
2. Se você estiver substituindo o compartimento do ventilador com falha, deverá remover os ventiladores do compartimento do ventilador removido ou com falha e instalá-los no compartimento do ventilador novo.
3. Para remover e substituir o ventilador, conclua as etapas a seguir:
 - a. Para liberar o ventilador de seu slot, aperte os dois pontos de contato de terracota.
 - b. Retire o ventilador do compartimento segurando os pontos de contato.
 - c. Para inserir o ventilador no compartimento do ventilador novo, aperte os pontos de contato de terracota que estão no ventilador e, em seguida, abaixe o ventilador até o slot no compartimento do ventilador.
 - d. Libere a pressão nos pontos de contato de terracota e, em seguida, empurre para baixo o ventilador para ajustá-lo e encaixá-lo no compartimento do ventilador.
4. Para substituir o compartimento do ventilador pelos ventiladores instalados, conclua as seguintes etapas:
 - Certifique-se de que não haja cabos obstruindo a área de instalação do compartimento do ventilador.

Importante: Se houver obstrução no caminho, isso poderá causar danos aos cabos.

- Para um sistema montado em rack
 - a. Abaixe o compartimento do ventilador no sistema, segurando as travas de ponto de contato azuis (A), conforme mostrado na Figura 9 na página 14.
 - b. Empurre para baixo o compartimento do ventilador para encaixá-lo no sistema.
 - c. Gire as travas (A) conforme mostrado na Figura 9 na página 14, para encaixar o compartimento do ventilador.
- Para um sistema independente
 - a. Deslize o compartimento do ventilador no sistema, segurando as travas de ponto de contato azuis (A), conforme mostrado na Figura 10 na página 14.
 - b. Empurre o ventilador no slot para encaixar o compartimento do ventilador no sistema.
 - c. Gire as travas (A) conforme mostrado na Figura 10 na página 14, para encaixar o compartimento do ventilador.

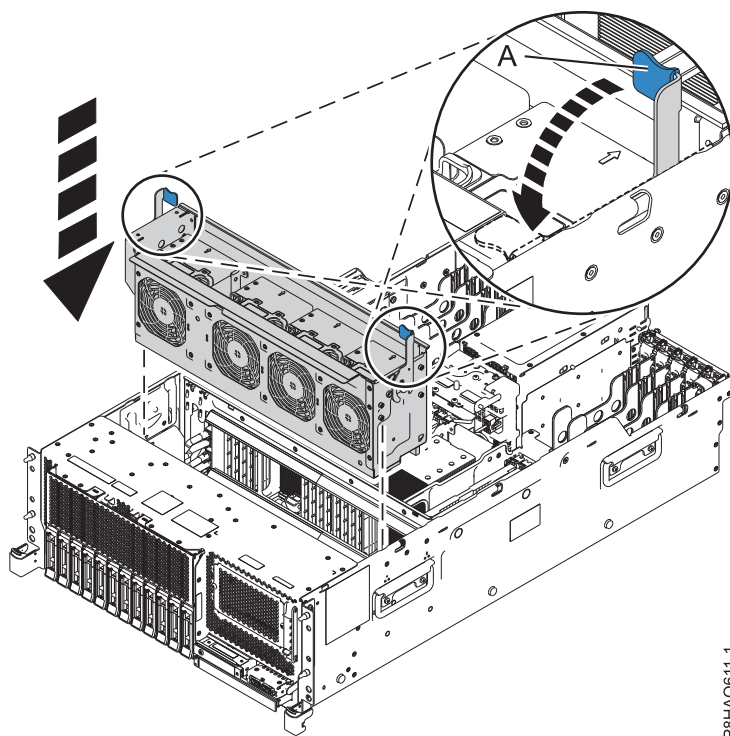


Figura 9. Substituindo o compartimento do ventilador em um sistema montado em rack

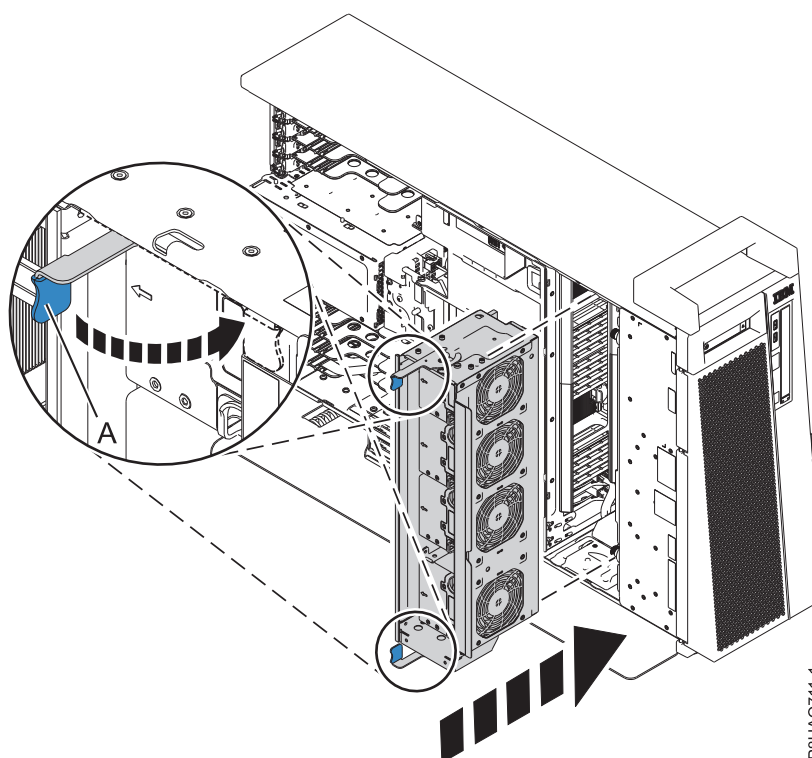


Figura 10. Substituindo o compartimento do ventilador em um sistema independente

5. Se você substituiu o compartimento do ventilador como parte de outra ação de serviço, retorne a esse procedimento.

Preparando o sistema para operação após remover e substituir um compartimento do ventilador

Saiba como preparar o sistema para operação após remover e substituir um compartimento do ventilador que falhou no sistema ou como parte de outro procedimento de serviço.

“Substituindo um compartimento do ventilador no 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A” na página 13.

Para preparar o sistema para operação, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de que a pulseira de descarga eletrostática (ESD) esteja ligada e que o clipe de descarga eletrostática esteja conectado a uma superfície metálica não pintada. Se não, faça isso agora.
2. Substitua a tampa de acesso de serviço. Para obter instruções, consulte “Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A” na página 48.
3. Remova a pulseira de descarga eletrostática (ESD).
4. Para um sistema montado em rack, coloque o sistema na posição de operação. Para obter instruções, consulte “Colocando o Sistema Montado em Rack na Posição de Operação” na página 68.
5. Reconecte os cabos de energia ao sistema. Para obter instruções, consulte “Conectando os cabos de energia ao sistema” na página 74.
6. Inicie o sistema para um reparo não simultâneo. Para obter instruções, consulte “Iniciando o Sistema ou a Partição Lógica” na página 29.

Procedimentos comuns para remover e substituir o sistema ventiladores e compartimento do ventilador

Encontre os procedimentos que são comuns para a remoção e substituição do sistema ventiladores e compartimento do ventilador.

Antes de Começar

Observe essas precauções ao instalar, remover ou substituir recursos e peças.

Estas precauções têm como objetivo criar um ambiente seguro para a manutenção em seu sistema e não fornecer etapas para a manutenção do seu sistema. Os procedimentos de instalação, remoção e substituição fornecem os processos passo a passo necessários para fazer a manutenção do sistema.

PERIGO: Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas. Para evitar um risco de choque:

- Se a IBM forneceu cabos de energia, conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de energia fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
 - Para energia de corrente alternada, desconecte todos os cabos de energia de sua fonte de energia de corrente alternada.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente do PDP.
- Ao conectar a energia para o produto, assegure-se de que todos os cabos de energia estejam conectados corretamente.
 - Para racks com energia de corrente alternada, conecte todos os cabos de energia a uma tomada corretamente instalada e aterrada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, conecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente com o PDP. Assegure-se de que a polaridade adequada seja usada ao conectar a energia e a conexão de retorno de energia de corrente contínua.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.
- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Não tente ligar a energia na máquina até que todas as condições não seguras tenham sido corrigidas.
- Considere a presença de riscos de segurança elétrica. Faça todas as verificações de continuidade, aterramento e de cabo especificadas durante os procedimentos de instalação do subsistema para assegurar que a máquina atenda aos requisitos de segurança.
- Não continue com a inspeção se alguma condição não segura ainda estiver presente.
- Antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração: desconecte os cabos de energia de corrente alternada conectados, desligue os disjuntores aplicáveis localizados no painel de distribuição de energia do rack (PDP) e desconecte quaisquer sistemas de telecomunicações, redes e modems.

PERIGO:

- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Para energia de corrente alternada, remova os cabos de energia das tomadas.
3. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, desligue os disjuntores no PDP e remova a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente.
4. Retire os cabos de sinal dos conectores.
5. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Para energia de corrente alternada, conecte os cabos de energia às tomadas.
5. Para racks com um painel de distribuição de energia (PDP) de corrente contínua, restaure a energia da fonte de alimentação de corrente contínua do cliente e ligue os disjuntores localizados no PDP.
6. Ligue os dispositivos.

Pode haver bordas, cantos e junções afiados no sistema e em volta dele. Cuidado ao manusear o equipamento para evitar cortes, arranhões e torções. (D005)

(R001 parte 1 de 2):

PERIGO: Tome as seguintes precauções ao trabalhar no, ou próximo ao, sistema do rack TI:

- Se mal utilizado, pode resultar em acidentes pessoais ou em danos ao equipamento.
- Sempre abaixe os preenchimentos de nivelamento no gabinete do rack.
- Sempre instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
- Para evitar condições de risco devido à falta de equilíbrio das cargas mecânicas, instale sempre os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack. Sempre instale os servidores e dispositivos opcionais começando da parte inferior do gabinete do rack.
- Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. Não coloque objetos na parte superior dos dispositivos montados no rack. Além disso, não se apoie em dispositivos montados em rack e não os use para estabilizar a posição do seu corpo (por exemplo, ao trabalhar usando uma escada).



- Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentação.
 - Para racks com energia de corrente alternada, certifique-se de desconectar todos os cabos de energia do gabinete do rack quando instruído a desconectar a energia durante a manutenção.
 - Para racks com um painel de distribuição de energia DC (PDP), desligue o disjuntor que controla a energia para a unidade de sistema ou desconecte a fonte de alimentação de corrente contínua do cliente quando orientado a desconectar a energia durante a manutenção.
- Conecte todos os dispositivos instalados em um gabinete do rack aos dispositivos de alimentação instalados no mesmo gabinete. Não ligue um cabo de alimentação de um dispositivo instalado em um gabinete do rack em um dispositivo de alimentação instalado em um gabinete do rack diferente.
- Uma tomada que não esteja instalada de maneira correta pode transmitir voltagem perigosa às partes metálicas do sistema ou aos dispositivos conectados ao sistema. É responsabilidade do cliente garantir que a tomada esteja corretamente instalada e aterrada para evitar um choque elétrico.

(R001 parte 2 de 2):

CUIDADO:

- Não instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna do rack exceder a temperatura recomendada pelos fabricantes para todos os dispositivos montados em rack.
- Não instale a unidade em um rack onde o fluxo de ar esteja comprometido. Certifique-se de que o fluxo de ar não esteja bloqueado ou reduzido em qualquer lado, frontal ou traseiro da unidade utilizado para fluxo de ar pela unidade.
- Preste atenção na conexão do equipamento ao circuito de alimentação para que a sobrecarga dos circuitos não comprometa os fios de alimentação ou a proteção contra sobrecargas de corrente. Para fornecer a conexão de energia correta para o rack, consulte as etiquetas de classificação localizadas no equipamento no rack, para determinar o requisito de energia total do circuito de alimentação.
- *(Para gavetas deslizantes.)* Não retire nem instale nenhuma gaveta ou recurso se os suportes estabilizadores do rack não estiverem conectados ao rack. Não puxe mais do que uma gaveta ao mesmo tempo. O rack poderá ficar instável se você puxar mais de uma gaveta por vez.



- *(Para gavetas fixas.)* Esta gaveta é fixa e não deve ser retirada para manutenção, exceto se for especificado pelo fabricante. A tentativa de movimentar a gaveta parcial ou completamente do rack pode fazer com que o rack se torne instável ou com que a gaveta caia do rack.

Antes de começar o procedimento de substituição ou instalação, execute estas tarefas:

1. Se estiver instalando um novo recurso, assegure-se de ter o software necessário para suportar o novo recurso. Consulte Pré-requisitos da IBM.
2. Se estiver executando um procedimento de instalação ou substituição que possa colocar em risco seus dados, certifique-se, sempre que possível, de ter um backup atualizado do sistema ou da partição lógica (incluindo sistemas operacionais, programas licenciados e dados).
3. Revise o procedimento de instalação ou substituição do recurso ou da peça.
4. Observe o significado da cor no sistema.
Azul ou terracota em uma peça do hardware indica um ponto de apoio onde você pode segurar no hardware para removê-lo ou instalá-lo no sistema, abrir ou fechar uma trava, e assim por diante. Terra-cota também pode indicar que a peça pode ser removida e substituída com o sistema ou a partição lógica ativado.
5. Assegure-se de ter acesso a uma chave de fenda comum média, uma chave de fenda Phillips e uma tesoura.
6. Se as peças estiverem incorretas, ausentes ou visivelmente danificadas, faça o seguinte:
 - Se estiver substituindo uma peça, entre em contato com o provedor de suas peças ou com o próximo nível de suporte.
 - Se estiver instalando um recurso, entre em contato com uma das seguintes organizações de serviço:
 - O provedor de suas peças ou o próximo nível de suporte.
 - Nos Estados Unidos, o IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL) em 1-800-300-8751.

Em países ou regiões fora dos Estados Unidos, use o seguinte website para localizar seus números de telefone de serviço e suporte:

<http://www.ibm.com/planetwide>

7. Caso encontre dificuldades durante a instalação, entre em contato com o provedor de serviços, o revendedor IBM ou o próximo nível de suporte.
8. Se estiver instalando um novo hardware em uma partição lógica, será necessário entender e planejar as implicações relacionadas à partição do sistema. Para obter informações, consulte Particionamento Lógico.

Identificando uma Peça

Aprenda como identificar o sistema ou gabinete que contém uma peça com falha, o código do local e o status do diodo emissor de luz (LED) de uma peça e como ativar e desativar o LED de identificação de peça.

Nota: Se você estiver usando o PowerKVM, devem-se usar os procedimentos da ASMI para identificar uma peça ou um gabinete.

Tabela 1. Tarefas para identificar uma peça

O que você deseja fazer	Consulte as informações a seguir
Determinar qual servidor ou gabinete contém a peça	"Identificando o gabinete ou servidor que contém a peça"
Encontrar o local da peça e determinar se a peça tem um LED de identificação	"Localizando o código do local da peça e o status do suporte de LED" na página 22
Ativar um LED de identificação para uma peça	
Se você estiver usando o PowerKVM:	"Identificando uma peça usando a ASMI" na página 27
Se o seu sistema estiver no estado de tempo de execução:	"Identificando uma peça usando o sistema operacional ou o VIOS" na página 23
Se o seu sistema estiver no estado da energia em espera:	"Identificando uma peça usando a ASMI" na página 27
Se você tiver um HMC:	"Identificando uma peça usando a HMC" na página 28
Desligar um LED de identificação	"Desativando um LED de identificação" na página 110
Desligar um indicador de log de verificação	"Desativando um indicador de log de verificação (indicador de informações do sistema) usando a ASMI" na página 113

Identificando o gabinete ou servidor que contém a peça

Aprenda como determinar qual servidor ou gabinete tem a peça que você deseja substituir.

Ativando os indicadores de gabinete ou do servidor com o ASMI

Saiba como ativar os indicadores de gabinete ou de servidor ao usar o Advanced System Management Interface (ASMI).

Para executar essa operação, você deve ter um dos níveis de autoridade a seguir:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para ativar os estados dos indicadores de gabinete ou de servidor, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > Enclosure Indicators**. Uma lista de gabinetes é exibida.

3. Selecione o gabinete e clique em **Continuar**. Uma lista de códigos de local é exibida. Como alternativa, é possível clicar em **Indicadores por Código do Local** e digitar o código do local no campo **Código do local**.
4. No campo **Status do indicador de identificação**, selecione **Identificar**.
5. Para salvar as mudanças feitas no estado de um indicador, clique em **Salvar configurações**.

LEDs do Painel de Controle

Use estas informações como um guia dos LEDs e botões do painel de controle.

Use o Figura 11 com as descrições de LED do painel de controle para entender o status do sistema que é indicado pelo painel de controle.

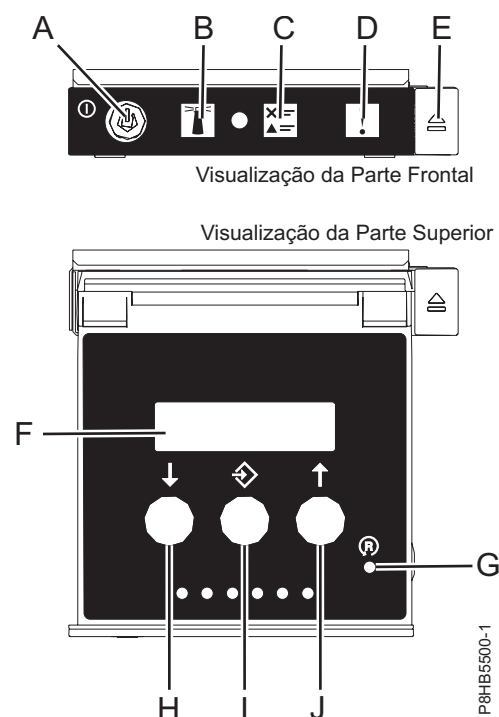


Figura 11. LEDs do Painel de Controle

LEDs e descrições do painel de controle:

- **A:** Botão de energia
 - Uma luz constante indica energia integral do sistema para a unidade.
 - Uma luz piscando indica energia de espera para a unidade.
 - Há um período de transição de aproximadamente 30 segundos do momento em que o botão liga/desliga é pressionado até que o LED de energia passe de piscando para sólido. Durante o período de transição, o LED pode piscar mais rapidamente.
- **B:** Luz de identificação do gabinete
 - Uma luz constante indica o estado de identificação, que é usado para identificar uma peça.
 - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
- **C:** Luz de Verificação de log
 - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
 - A luz acesa indica que o sistema requer atenção.
- **D:** Luz de luz de falha

- Uma luz constante indica uma falha na unidade de sistema.
- A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
- **E:** Botão de Ejeção
- **F:** Exibição de função/dados
- **G:** Botão pinhole de reconfiguração
- **H:** Botão de decremento
- **I:** Botão Enter
- **J:** Botão de incremento

Ativando um LED de identificação de um gabinete ou servidor usando o HMC

Aprenda como ativar um LED de identificação de um gabinete ou servidor usando o Hardware Management Console (HMC).

O sistema fornece diversos LEDs que ajudam a identificar vários componentes no sistema, como gabinetes ou unidades substituíveis em campo (FRUs). Por esse motivo, eles são chamados de *LEDs de identificação*.

Se desejar incluir uma peça a um gabinete ou servidor específico, é necessário saber o tipo da máquina, o modelo e o número de série (MTMS) do gabinete ou servidor. Para determinar se você tem o MTMS correto para o gabinete ou servidor que precisa da nova peça, é possível ativar o LED de um gabinete ou servidor e verificar se o MTMS corresponde ao gabinete ou servidor que requer a nova peça.

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do HMC:
 - Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
 - b. Na área de janela de conteúdo, selecione o servidor.
 - c. Clique em **Tarefas > Operações > Status do LED > LED de Identificação**. A janela LED de Identificação, Selecionar Gabinete é exibida.
 - Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Clique no nome do servidor para o qual deseja ativar o LED de identificação.
 - c. Clique em **Ações do Sistema > LED de Atenção > LED de Atenção de Identificação**. A janela LED de Atenção de Identificação, Selecionar Gabinete é exibida.
2. Para ativar um LED de identificação de um gabinete ou servidor, selecione um gabinete ou servidor e clique em **Ativar LED**. O LED associado é ativado.

Localizando o código do local da peça e o status do suporte de LED

É possível usar códigos de local do servidor com o qual você está trabalhando para encontrar o código do local da peça e se existe suporte de LED de identificação.

Para localizar o código do local e determinar se há suporte de LED de identificação, conclua as etapas a seguir:

1. Selecione o servidor no qual você está trabalhando para ver os códigos de local:
 - Locais do 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A ou 8284-22A (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_83x_8rx_loccodes.htm)

- Locais do 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_82x_84x_loccodes.htm)
 - Locais do 8408-44E ou 8408-E8E(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_85x_loccodes.htm)
 - 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME localizações(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_87x_88x_loccodes.htm)
2. Registre o código do local.
 3. Consulte a tabela do local da unidade substituível em campo (FRU), Identificar LED de coluna para ver se a palavra **Sim** (há um LED de identificação) ou **Não** (não há um LED de identificação) é exibida.
 4. Selecione a partir das seguintes opções:
 - Se a peça tiver um LED de identificação, consulte o procedimento aplicável:
 - Se você estiver utilizando o IBM PowerKVM, consulte “Identificando uma peça usando a ASMI” na página 27.
 - Se o seu sistema estiver no estado de tempo de execução, consulte “Identificando uma peça usando o sistema operacional ou o VIOS”.
 - Se o seu sistema estiver no estado da energia em espera, consulte “Identificando uma peça usando a ASMI” na página 27.
 - Se a peça não tiver um LED de identificação, consulte Identificando o gabinete ou servidor que contém a peça.

Identificando uma peça usando o sistema operacional ou o VIOS

Aprenda como usar AIX, IBM i, Linux ou o Servidor de E/S Virtual (VIOS) para identificar uma peça.

Para IBM Power Systems que contêm o processador POWER8, os LEDs de identificação podem ser usados para identificar ou verificar o local de uma peça que você pretende instalar, remover ou substituir. A função de identificação (piscando o LED âmbar) corresponde ao código do local com o qual você trabalhará.

Quando se está removendo uma peça, verifique primeiro se está trabalhando na peça correta usando a função de identificação no console de gerenciamento ou em outra interface com o usuário. Ao remover uma peça usando o Hardware Management Console (HMC), a função de identificação é ativada e desativada automaticamente nos momentos corretos.

A função de identificação faz com que o LED âmbar pisque. Ao se desligar a função de identificação, o LED retorna ao estado em que estava anteriormente. Para peças que tenham um botão de serviço azul, a função de identificação configura informações do LED para o botão de serviço de modo que, quando o botão é pressionado, os LEDs corretos naquela peça piscam.

Nota: Use o LED de localização de gabinete para identificar o gabinete que está recebendo serviço. Em seguida, confirme e verifique o local da FRU (que receberá o serviço) no gabinete verificando o indicador de identificação ativo (LED piscando) da FRU selecionada. Para algumas FRUs, pode ser necessário remover a tampa de acesso de serviço para poder ver os indicadores de identificação.

Identificando uma peça em um sistema ou em uma partição lógica do AIX

Use estas instruções para aprender a localizar uma peça, ativar o indicador luminoso da peça e desativá-lo em um sistema ou em uma partição lógica que está executando o sistema operacional AIX.

Localizando o código do local de uma peça em um sistema ou em uma partição lógica do AIX:

Pode ser necessário usar ferramentas do AIX , antes de ativar o indicador luminoso, para localizar uma peça.

Para configurar o sistema AIX para localizar uma peça, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login como o usuário root ou celogin-.
2. Na linha de comandos, digite diag e pressione Enter.
3. No menu Seleção de Função, selecione **Seleção de Tarefa** e pressione Enter.
4. Selecione **Exibir Resultados de Diagnósticos Anteriores** e pressione Enter.
5. Na exibição Exibir Resultados de Diagnósticos Anteriores, selecione **Exibir Resumo do Log de Diagnóstico**. A exibição Log de Diagnóstico mostra uma lista cronológica de eventos.
6. Procure na coluna T a entrada S mais recente. Selecione essa linha na tabela e pressione Enter.
7. Selecione **Confirmar**. Os detalhes dessa entrada de log são mostrados.
8. Anote as informações de local e o valor do SRN que é mostrado próximo ao final da entrada.
9. Saia da linha de comandos.

Use as informações de local da peça para ativar o indicador luminoso que identifica a peça. Consulte o “Ativando o indicador luminoso para uma peça usando diagnósticos do AIX”.

Ativando o indicador luminoso para uma peça usando diagnósticos do AIX:

Use estas instruções para ajudar a identificar fisicamente o local de uma peça em manutenção.

Para ativar o indicador luminoso de uma peça, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite diag e pressione Enter.
3. No menu **Seleção da Função**, selecione **Seleção da Tarefa** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção da Tarefa**, selecione **Identificar e Indicadores de Atenção** e pressione Enter.
5. Na lista de luzes, selecione o código do local da peça e pressione Enter.
6. Selecione **Confirmar**. Isso ativa o indicador luminoso e de atenção do sistema da peça.

Importante: Um LED âmbar piscando indica o local da peça e um LED âmbar sólido indica que a peça está falhando.

7. Saia da linha de comandos.

Identificando uma peça em um sistema ou partição lógica do IBM i

É possível ativar ou desativar o indicador luminoso para localizar uma peça em um sistema ou partição lógica do IBM i.

Localizando o código do local e ativando o indicador luminoso para uma peça usando o sistema operacional IBM i:

É possível procurar no log de ações de serviço uma entrada que corresponda à hora, ao código de referência ou ao recurso de um problema e, em seguida, ativar o indicador luminoso de uma peça.

1. Conecte-se a uma sessão IBM i, **com, no mínimo, a autoridade de nível de serviço**.
2. Na linha de comandos da sessão, digite strsst e pressione Enter.

Nota: Se você não puder obter a exibição Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), use a função 21 do painel de controle. Ou então, se o sistema for gerenciado por um Hardware Management Console (HMC), use os utilitários do Ponto Focal de Serviço para acessar a tela Dedicated Service Tools (DST).

3. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela de Sign On do SST (System Service Tools) e pressione Enter.

Lembre-se: A senha de ferramentas de serviço faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

4. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
5. Selecione **Hardware service manager** na tela Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
6. Selecione **Trabalhar com o Log de Ações de Serviço** na tela Hardware Service Manager e pressione Enter.
7. Na tela Selecionar Intervalo de Tempo, altere o campo **De: Data e Hora** para uma data e hora anteriores ao momento em que ocorreu o problema.
8. Procure alguma entrada que corresponda a uma ou mais condições do problema:
 - Código de Referência do Sistema
 - Recurso
 - Data e Hora
 - Lista de Itens com Falha
9. Selecione a opção **2** (Exibir informações sobre o item com falha) para exibir a entrada do log de ações de serviço.
10. Selecione a opção **2** (Exibir detalhes) para exibir as informações do local da peça com falha a ser substituída. As informações exibidas nos campos de data e hora são a data e a hora da primeira ocorrência do código de referência do sistema específico para o recurso exibido durante o intervalo de tempo selecionado.
11. Se as informações do local estiverem disponíveis, selecione a opção **6** (Indicador ligado) para ativar o indicador luminoso da peça.

Dica: Se a peça não contiver um indicador luminoso físico, um indicador luminoso de nível mais alto será ativado. Por exemplo, o indicador luminoso do painel traseiro ou da unidade que contém a peça pode estar aceso. Nesse caso, use as informações do local para localizar a peça real.

12. Procure o indicador luminoso do gabinete para localizar o gabinete que contém a peça.

Importante: Um LED âmbar piscando indica o local da peça e um LED âmbar sólido indica que a peça está falhando.

Identificando uma peça em um sistema ou em uma partição lógica Linux

Se os auxílios de serviço tiverem sido instalados em um sistema ou partição lógica, você poderá ativar ou desativar os indicadores luminosos para localizar uma peça ou concluir uma ação de serviço.

Localizando o código do local de uma peça em um sistema ou em uma partição lógica do Linux:

Use este procedimento para recuperar o código do local da peça para executar operações de serviço.

Para localizar o código do local de uma peça em um sistema ou em uma partição lógica do Linux, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `grep diagela /var/log/platform` e pressione Enter.
3. Procure a entrada mais recente que contenha um código de referência do sistema (SRC).
4. Anote as informações de localização.

Informações relacionadas:



Ferramentas de Serviço e Produtividade para Servidores PowerLinux da IBM

A IBM fornece auxílios de diagnóstico de hardware e ferramentas de produtividade e auxílios de instalação para sistemas operacionais Linux em servidores IBM Power Systems.

Ativando o indicador luminoso para uma peça usando o sistema operacional Linux:

Se você souber o código do local de uma peça, ative o indicador luminoso para ajudar a localizar a peça ao executar operações de serviço.

Para ativar o indicador luminoso, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `/usr/sbin/usysident -s identify -l código_do_local` e pressione Enter.
3. Procure a luz de alerta do sistema para identificar o gabinete que contém a peça.

Importante: Um LED âmbar piscando indica o local da peça e um LED âmbar sólido indica que a peça está falhando.

Informações relacionadas:

 Ferramentas de serviço e produtividade para servidores Linux on Power
A IBM fornece auxílios de diagnóstico de hardware e ferramentas de produtividade e auxílios de instalação para sistemas operacionais Linux em servidores IBM Power Systems.

Identificando uma peça em um sistema ou em uma partição lógica VIOS

Aprenda como localizar o código do local e identificar uma peça usando as ferramentas do Servidor de E/S Virtual (VIOS).

Localizando o Código de Local de uma peça em um sistema ou partição lógica do VIOS:

É possível usar as ferramentas do Servidor de E/S Virtual (VIOS) para localizar o código do local de uma peça antes de ativar o indicador luminoso.

Para configurar o sistema Servidor de E/S Virtual para identificar uma peça, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login como o usuário root ou celogin-.
2. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
3. No menu **Seleção de Função**, selecione **Seleção de Tarefa** e pressione Enter.
4. Selecione **Exibir Resultados de Diagnósticos Anteriores** e pressione Enter.
5. Na exibição **Exibir Resultados de Diagnósticos Anteriores**, selecione **Exibir Resumo do Log de Diagnóstico**. Uma exibição **Exibir Log de Diagnóstico** aparece. Essa exibição contém uma lista cronológica de eventos.
6. Procure na coluna **T** a entrada **S** mais recente. Selecione essa linha na tabela e pressione Enter.
7. Escolha **Confirmar**. Os detalhes dessa entrada de log são mostrados.
8. Anote as informações de local e o valor do SRN mostrado próximo ao final da entrada.
9. Saia da linha de comandos.

Use as informações de local da peça para ativar o indicador luminoso que identifica a peça. Para obter instruções, consulte “Ativando o indicador luminoso para uma peça usando as ferramentas do VIOS”.

Ativando o indicador luminoso para uma peça usando as ferramentas do VIOS:

É possível usar as ferramentas do Servidor de E/S Virtual (VIOS) para ativar o indicador luminoso para localizar fisicamente uma peça.

Para ativar o indicador luminoso para identificar uma peça, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
3. No menu **Seleção da Função**, selecione **Seleção da Tarefa** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção da Tarefa**, selecione **Identificar e Indicadores de Atenção** e pressione Enter.
5. Na lista de luzes, selecione o código do local da peça com falha e pressione Enter.
6. Selecione **Confirmar**. Isso ativa o indicador luminoso e de atenção do sistema da peça.

Importante: Um LED âmbar piscando indica o local da peça e um LED âmbar sólido indica que a peça está falhando.

7. Saia da linha de comandos.

Identificando uma peça usando a ASMI

Aprenda como ativar ou desativar os diodos emissores de luz (LEDs) do indicador de identificação âmbar usando a Advanced System Management Interface (ASMI).

É possível acessar a ASMI usando um navegador da web. Para obter informações adicionais, consulte *Acessando a Advanced System Management Interface usando um navegador da web* (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ect/pxect_browser.htm).

Para IBM Power Systems que contêm o processador POWER8, os LEDs de identificação podem ser usados para identificar ou verificar o local de uma peça que você pretende instalar, remover ou substituir. A função de identificação (piscando o LED âmbar) corresponde ao código do local com o qual você trabalhará.

É possível configurar o LED de identificação para piscar e para parar de piscar usando a ASMI.

Nota: É possível usar a ASMI para ativar e desligar os indicadores de identificação, exceto para os adaptadores, unidades de disco, unidades de estado sólido e dispositivos de mídia.

Ativando o LED de identificação usando o ASMI quando você souber o código do local

Aprenda como ativar o LED de identificação usando o Advanced System Management Interface (ASMI) quando você souber o código do local.

É possível especificar o código do local de qualquer indicador para visualizar ou modificar seu estado atual. Se você fornecer o código do local errado, a ASMI tentará acessar o próximo nível superior do código do local.

O próximo nível é o código do local de nível de base para essa unidade substituível em campo (FRU). Por exemplo, um usuário digita o código do local para a FRU localizada no segundo slot de módulo de memória do terceiro gabinete no sistema. Se o código do local para o segundo slot de módulo de memória estiver incorreto (a FRU não existir nesse local), será iniciada uma tentativa para configurar o indicador para o terceiro gabinete. Esse processo continua até que uma FRU seja localizada ou nenhum outro nível esteja disponível.

Para concluir essa operação, seu nível de autoridade deve ser um dos níveis a seguir:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para alterar o estado atual de um indicador, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > Indicators by Location code**.
3. No campo **Código do local**, digite o código do local da FRU e clique em **Continuar**.
4. Na lista **Status do indicador de identificação**, selecione **Identificar**.
5. Clique em **Save settings**.

Ativando o LED de identificação usando o ASMI quando você não souber o código do local

Aprenda como ativar o LED de identificação usando o Advanced System Management Interface (ASMI) quando você não souber o código do local.

É possível ativar os indicadores de identificação em cada gabinete.

Para concluir essa operação, seu nível de autoridade deve ser um dos níveis a seguir:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para ativar os estados dos indicadores de gabinete, conclua as etapas a seguir:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > Enclosure Indicators**. Todos os servidores e gabinetes gerenciados pela ASMI serão exibidos.
3. Selecione o servidor ou o gabinete com a peça que precisa ser substituída e clique em **Continue**. Os identificadores de código do local são listados.
4. Selecione o identificador de código do local e selecione **Identificar**.
5. Para salvar as mudanças feitas no estado de um ou mais indicadores de FRU, clique em **Save settings**.

Identificando uma peça usando a HMC

É possível usar os seguintes procedimentos para ativar os diodos emissores de luz (LEDs) usando a Hardware Management Console (HMC).

É possível usar o LED de identificação de uma FRU associada a um gabinete específico para ajudar a identificar uma peça. Por exemplo, se desejar conectar um cabo a um adaptador de E/S específico, será possível ativar o LED do adaptador, que é uma unidade substituível em campo (FRU). Em seguida, é possível verificar fisicamente onde o cabo deverá ser conectado. Essa ação é útil especialmente quando tiver vários adaptadores com portas abertas.

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do HMC:
 - Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
 - b. Selecione o servidor no qual você está trabalhando.
 - c. No menu **Tarefas**, clique em **Operações > Status do LED > LED de Identificação**. A janela LED de Identificação, Selecionar Gabinete é exibida.
 - Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir.



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Clique no nome do sistema para o qual deseja desativar o LED de atenção.
 - c. Na área de navegação, clique em **Ações do Sistema > LED de Atenção > LED de Atenção de Identificação**. A janela LED de Identificação, Selecionar Gabinete é exibida.
2. Para ativar um LED de identificação de um gabinete, selecione um gabinete e clique em **Ativar LED**. O LED associado é ativado e piscando.
 3. Para ativar um LED de identificação de uma ou mais FRUs no gabinete, conclua as etapas a seguir:
 - a. Selecione um gabinete e, em seguida, clique em **FRUs de Lista**.
 - b. Selecione os FRUs para os quais deseja ativar o LED de identificação e clique em **Ativar LED**. O LED associado é ativado e piscando.

Iniciando o Sistema ou a Partição Lógica

Aprenda como iniciar um sistema ou uma partição lógica depois de executar uma ação de serviço ou um upgrade do sistema.

Iniciando um sistema que não é gerenciado por um HMC

É possível usar o botão liga/desliga ou o Advanced System Management Interface (ASMI) para iniciar um sistema que não é gerenciado por um Hardware Management Console (HMC).

Iniciando um sistema usando o painel de controle

É possível usar o botão liga/desliga ou o painel de controle para iniciar um sistema que não é gerenciado por um Hardware Management Console (HMC).

Para iniciar um sistema usando o painel de controle, conclua as etapas de controle:

1. Abra a porta frontal do rack, se necessário.
2. Antes de pressionar o botão liga/desliga no painel de controle, assegure-se de que a energia esteja conectada à unidade de sistema, da seguinte maneira:
 - Todos os cabos de energia do sistema estão conectados a uma fonte de alimentação.
 - O LED de energia, conforme mostrado na figura a seguir, está piscando lentamente.
 - A parte superior do monitor, conforme mostrado na figura a seguir, exibe 01 V=F.
3. Pressione o botão liga/desliga (A), conforme mostrado na figura a seguir, no painel de controle.

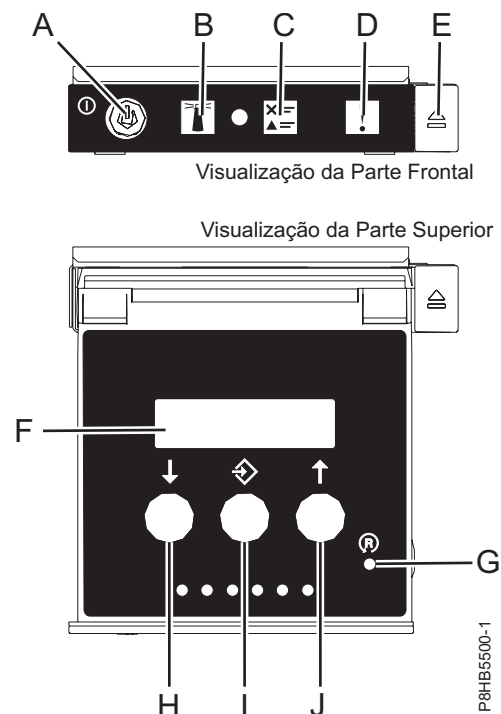


Figura 12. Painel de Controle

- A: Botão de energia
 - Uma luz constante indica energia integral do sistema para a unidade.
 - Uma luz piscando indica energia de espera para a unidade.
 - Há um período de transição de aproximadamente 30 segundos do momento em que o botão liga/desliga é pressionado até que o LED de energia passe de piscando para sólido. Durante o período de transição, o LED pode piscar mais rapidamente.

- **B:** Luz de identificação do gabinete
 - Uma luz constante indica o estado de identificação, que é usado para identificar uma peça.
 - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
 - **C:** Luz de informações do sistema
 - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
 - A luz acesa indica que o sistema requer atenção.
 - **D:** Luz de acúmulo de falhas do gabinete
 - Uma luz constante indica uma falha no gabinete.
 - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
 - **E:** Botão de ejeção
 - **F:** Exibição de função/dados
 - **G:** Botão pinhole de reconfiguração
 - **H:** Botão de decremento
 - **I:** Botão Enter
 - **J:** Botão de incremento
4. Observe os seguintes aspectos depois de pressionar o botão liga/desliga:
- A luz indicadora de funcionamento começa a piscar mais rapidamente.
 - Os ventiladores de resfriamento do sistema são ativados depois de aproximadamente 30 segundos e começam a acelerar até a velocidade de operação.
 - Indicadores de progresso, também chamados de pontos de verificação, aparecem no monitor do painel de controle enquanto o sistema está sendo inicializado. A luz indicadora de funcionamento no painel de controle para de piscar e permanece acesa, indicando que a energia do sistema está ligada.

Dica: Se pressionar o botão liga/desliga não iniciar o sistema, entre em contato com seu próximo nível de suporte ou com seu provedor de serviços.

Iniciando um sistema usando o ASMI

É possível usar a Advanced System Management Interface (ASMI) para iniciar um sistema que não é gerenciado por um Hardware Management Console (HMC).

Para iniciar um sistema usando o ASMI, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, clique em **Controle de Energia/Reiniciar > Ligar/Desligar Sistema**. O estado da energia do sistema é exibido.
3. Especifique as configurações como necessárias e clique em **Salvar configuração e ligar**.

Iniciando um Sistema ou uma Partição Lógica Usando o HMC

É possível usar o Hardware Management Console (HMC) para iniciar o sistema ou a partição lógica depois que os cabos necessários estiverem instalados e os cabos de energia estiverem conectados a uma fonte de alimentação.

Iniciando um sistema ou uma partição lógica usando a interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado

Aprenda como iniciar um sistema ou uma partição lógica usando a interface do HMC Clássico ou HMC Aprimorado.

Para iniciar um sistema usando a interface do HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as seguintes etapas:

1. Verifique se a política de início de partição lógica está configurada para **Iniciada pelo Usuário** ao concluir as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
 - b. Na área de janela de conteúdo, selecione o sistema gerenciado.
 - c. Na área Tarefas, clique em **Propriedades**.
 - d. Clique na guia **Power-On Parameters**. Assegure-se de que o campo **Política de Início da Partição** esteja configurado como **Iniciada pelo Usuário**.
2. Ative o sistema gerenciado concluindo as seguintes etapas:
 - a. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
 - b. Na área de janela de conteúdo, selecione o sistema gerenciado.
 - c. Clique em **Operações > Ligar**.
 - d. Selecione o modo ligado e clique em **OK**.

Iniciando um sistema ou partição lógica usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+

Aprenda como iniciar um sistema ou uma partição lógica usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+.

Para iniciar um sistema ou uma partição lógica usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:

1. Para ligar o sistema gerenciado, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Selecione o sistema que deseja ligar.
 - c. Na área de janela de conteúdo, clique em **Ações > Visualizar Todas as Ações > Ligar**.
 - d. Clique em **OK**.
2. Para ativar uma partição lógica, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todas as Partições**.
 - b. Clique no nome da partição lógica que deseja ativar.
 - c. Na área de navegação, clique em **Ações da Partição > Operações > Ativar**.
 - d. Clique em **OK**.
3. Para ativar uma partição lógica para um sistema específico, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Clique no nome do sistema para o qual deseja ativar a partição lógica.
 - c. Selecione as partições lógicas que deseja ativar.
 - d. Na área de janela de conteúdo, clique em **Ações > Ativar**.
 - e. Clique em **OK**.
4. Para verificar se a política de início de partição lógica está configurada para **Iniciada pelo Usuário**, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
- b. Clique no nome do sistema para visualizar detalhes.
- c. Na área de navegação, clique em **Propriedades > Outras Propriedades**.
- d. Clique na guia **Power-On Parameters**. Assegure-se de que o campo **Política de Início da Partição** esteja configurado como **Iniciada pelo Usuário**.

Iniciando um sistema IBM PowerKVM

É possível usar a Intelligent Platform Management Interface (IPMI) para iniciar um sistema IBM PowerKVM.

Para iniciar um sistema IBM PowerKVM, execute o comando `ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power on` a partir de um sistema remoto.

Parando um Sistema ou uma Partição Lógica

Aprender como parar um sistema ou uma partição lógica como parte de um upgrade do sistema ou de uma ação de serviço.

Atenção: Usar o botão liga/desliga no painel de controle ou inserir comandos no Hardware Management Console (HMC) para parar o sistema pode causar resultados imprevisíveis nos arquivos de dados. Além disso, na próxima vez em que você iniciar o sistema, poderá demorar mais tempo se todos os aplicativos não tiverem sido finalizados antes de parar o sistema.

Para parar o sistema ou a partição lógica, selecione o procedimento apropriado.

Parando um sistema que não é gerenciado por um HMC

Pode ser necessário parar o sistema para executar outra tarefa. Se seu sistema não for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC), use estas instruções para parar o sistema usando o botão liga/desliga ou o Advanced System Management Interface (ASMI).

Antes de parar o sistema, siga estas etapas:

1. Assegure-se de que todas as tarefas sejam concluídas e termine todos os aplicativos.
2. Se um Servidor de E/S Virtual (VIOS) partição lógica estiver em execução, assegure-se de que todos os clientes sejam encerrados ou que os clientes tenham acesso a seus dispositivos usando um método alternativo.

Parando um sistema usando o painel de controle

Pode ser necessário parar o sistema para executar outra tarefa. Se seu sistema não for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC), use estas instruções para parar o sistema usando o botão liga/desliga.

O procedimento a seguir descreve como parar um sistema que não é gerenciado pelo HMC.

1. Efetue login na partição do host como um usuário com a autoridade para executar o comando **shutdown** ou **pwrdownsys** (Desligar o sistema).
2. Na linha de comandos, insira um dos seguintes comandos:
 - Se o sistema estiver executando o sistema operacional AIX, digite **shutdown**.
 - Se o seu sistema estiver executando o sistema operacional Linux, digite **shutdown -h now**.

- Se o sistema estiver executando o sistema operacional IBM i, digite PWRDWN SYS. Se seu sistema for particionado, use o comando **PWRDWN SYS** para desligar cada partição secundária. Em seguida, utilize o comando **PWRDWN SYS** para desligar a partição primária.

O comando para o sistema operacional. A energia do sistema é desligada, a luz indicadora de funcionamento começa a piscar lentamente e o sistema entra em um estado de espera.

3. Anote o tipo e o modo de carregamento inicial de programas (IPL) no monitor do painel de controle para ajudá-lo a retornar o sistema a esse estado quando o procedimento de instalação ou substituição for concluído.
4. Desligue os interruptores de energia de todos os dispositivos que estão conectados ao sistema desligada.

Parando um sistema Usando o ASMI

Pode ser necessário parar o sistema para executar outra tarefa. Se seu sistema não for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC), use estas instruções para parar o sistema usando o Advanced System Management Interface (ASMI).

Para parar um sistema usando o ASMI, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, clique em **Controle de Energia/Reiniciar > Ligar/Desligar Sistema**. O estado da energia do sistema é exibido.
3. Especifique as configurações como necessárias e clique em **Salvar configuração e desligar**.

Parando um sistema Usando o HMC

É possível usar o Hardware Management Console (HMC) para parar o sistema ou a partição lógica.

Por padrão, o sistema gerenciado é configurado para desligar automaticamente quando se encerra a última partição lógica em execução no sistema gerenciado. Se você configurou as propriedades do sistema gerenciado no HMC de modo que o sistema gerenciado não desligue automaticamente, será preciso usar este procedimento para desligar o sistema gerenciado.

Atenção: Assegure-se de que você encerre as partições lógicas em execução no sistema gerenciado antes de desligar o sistema gerenciado. Desligar o sistema gerenciado sem encerrar as partições lógicas faz com que estas encerrem de forma anormal e pode causar perda de dados. Se você utilizar um Servidor de E/S Virtual (VIOS) partição lógica, assegure-se de que todos os clientes sejam encerrados ou que os clientes tenham acesso a seus dispositivos usando um método alternativo.

Para desligar um sistema gerenciado, você deve ser membro de uma das seguintes funções:

- Superadministrador
- Representante de serviço
- Operador
- Engenheiro de produto

Nota: Se você for um engenheiro de produto, verifique se o cliente foi encerrado todas as partições ativas e foi desligado o sistema gerenciado. Continue com o procedimento somente depois que o status do servidor é alterado para **Desligar**.

Parando um sistema usando a interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado

Aprenda como parar um sistema usando a interface do HMC Clássico ou HMC Aprimorado.

Para parar o sistema ou uma partição lógica usando a interface do HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:

1. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
2. Na área de janela de conteúdo, selecione o sistema gerenciado.

3. Na área de Tarefas, clique em **Operações > Desligar**.
4. Selecione o modo de desligamento apropriado e clique em **OK**.

Informações relacionadas:

 Encerrando e Reiniciando Partições Lógicas

Parando um sistema usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+

Aprenda como parar um sistema usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+.

Para parar o sistema ou uma partição lógica usando a interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:

1. Deve-se desativar todas as partições lógicas ativas antes de desligar o sistema. Para desativar partições lógicas de um sistema específico, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Clique no nome do sistema para o qual deseja desativar as partições.
 - c. Selecione as partições lógicas que deseja desativar.
 - d. Na área de janela de conteúdo, clique em **Ações > Desativar**.
 - e. Clique em **OK**.
2. Para desligar o sistema, conclua as seguintes etapas:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
- b. Selecione o sistema que deseja desligar.
- c. Na área de janela de conteúdo, clique em **Ações > Visualizar Todas as Ações > Desligar**.
- d. Clique em **OK**.

Parando um sistema IBM PowerKVM

É possível usar a Intelligent Platform Management Interface (IPMI) para parar um sistema IBM PowerKVM.

Para parar um sistema IBM PowerKVM, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login no host como o usuário raiz ou com autoridade sudo.
2. Para desligar cada um dos convidados, conclua as etapas a seguir.
 - a. Para obter uma lista de todos os convidados, digite **virsh list**.
 - b. Para cada convidado na lista, digite **virsh shutdown domain name** ou digite **virsh shutdown domain ID**.

Nota:

Digite **virsh list** para verificar se todos os convidados estão desligados. Se algum convidado não estiver desligado, digite **virsh destroy domain name** ou digite **virsh destroy domain ID** para desligar o convidado.

3. Execute o comando **ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power off** a partir de um sistema remoto.

Use estes procedimentos para remover e substituir as tampas em servidores IBM Power Systems que contêm o processador POWER8.

Use essas instruções para remover e substituir as tampas de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A para poder acessar as peças de hardware ou executar serviço.

Use essas instruções para remover a tampa frontal de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A para poder acessar as peças de hardware ou executar serviço.

Use este procedimento para remover a tampa de um sistema montado em rack para que você possa acessar componentes ou executar serviço.

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Remova os dois parafusos de remessa (**A**) (se presentes) que prendem o sistema ao rack.

3. Puxe a tampa para fora do sistema. Na tampa, há uma indentação pela qual é possível segurá-la mais facilmente.



Removendo a tampa frontal de um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack:

Use este procedimento para remover a tampa de um sistema montado em rack para que você possa acessar componentes ou executar serviço.

Para remover a tampa frontal, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Remova os dois parafusos de remessa **(A)** (se presentes) que prendem o sistema ao rack.

Nota: A substituição dos parafusos de envio é opcional, mas deve ser feita em áreas geográficas que são propensas à atividade sísmica.

3. Puxe a tampa para fora do sistema. Na tampa, há uma indentação pela qual é possível segurá-la mais facilmente.

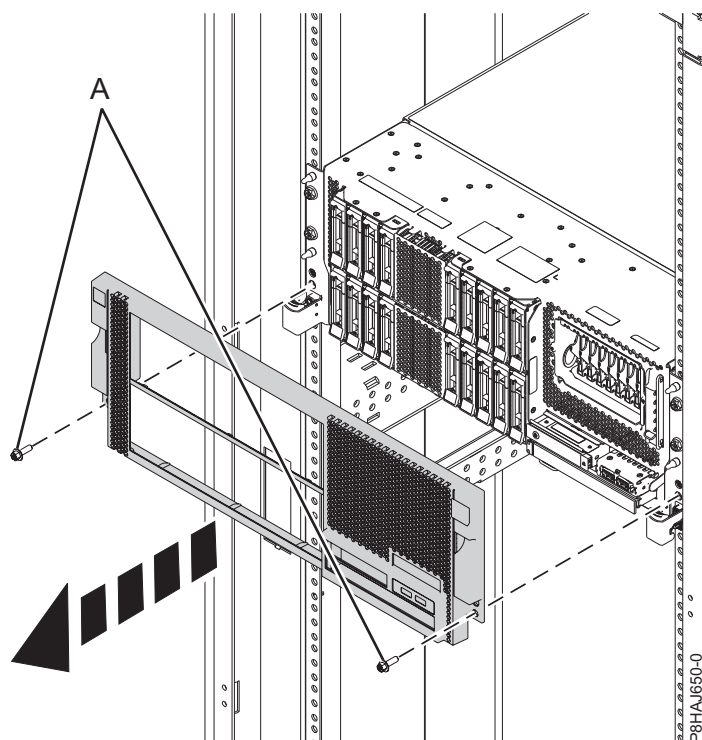


Figura 14. Removendo a Tampa Frontal

Removendo a tampa frontal de um sistema independente 8286-41A:

Use este procedimento para remover a tampa de um sistema independente 8286-41A para que você possa acessar componentes ou executar serviço.

Para remover a tampa frontal, conclua as etapas a seguir:

1. Abra a porta frontal.
2. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
3. Puxe a aba azul **(A)** para abrir a porta do painel.
4. Empurre a trava azul **(B)** localizada acima das portas USB na direção mostrada na trava e, em seguida, puxe a tampa frontal para fora do sistema.

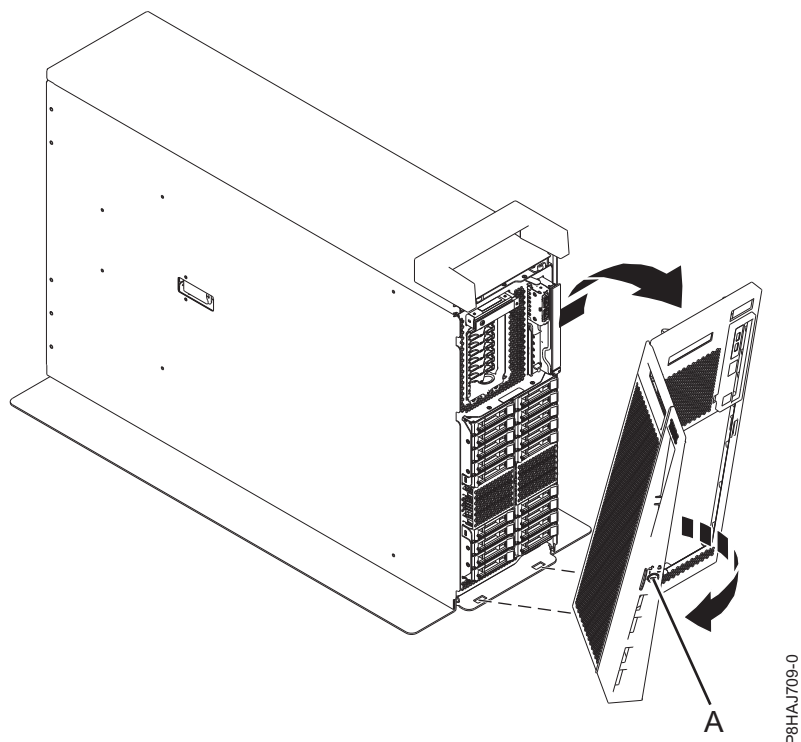


Figura 15. Removendo a Tampa Frontal

Removendo a tampa lateral de um sistema 8286-41A independente com uma estação de acoplamento RDX interna:

Use esse procedimento para remover a tampa lateral de um sistema 8286-41A independente com uma estação de acoplamento RDX interna, para que seja possível acessar componentes ou executar serviços.

Para remover a tampa lateral, conclua as seguintes etapas:

1. Remova a peça de plástico do interior da tampa da alça empurrando as travas de dentro firmemente e arrastando-as para fora. Consulte o Figura 16 na página 38.

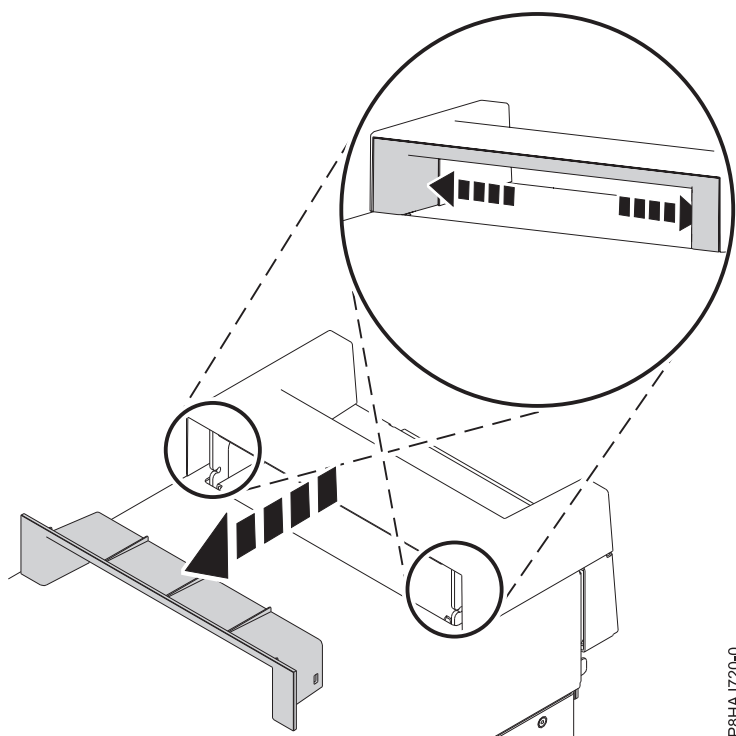


Figura 16. Removendo a peça dentro da tampa da alça em um sistema 8286-41A independente

2. Erga as abas interiores, localizadas nos lados da tampa da alça, para o centro para desencaixar as travas laterais.
3. Remova a tampa da alça deslizando-a para a frente do sistema e, em seguida, levantando-a. Consulte o Figura 17 na página 39.

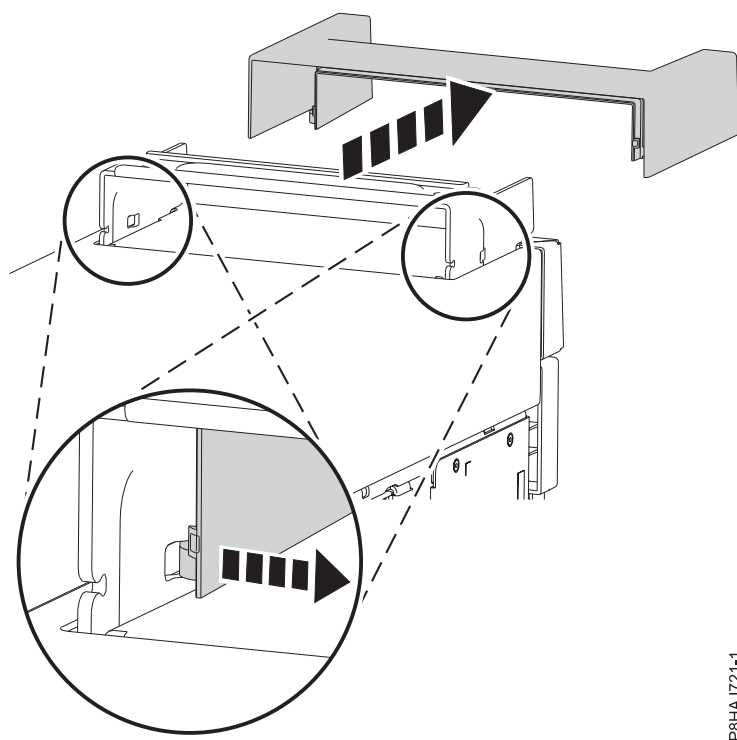


Figura 17. Removendo a tampa da alça de um sistema 8286-41A independente

4. Remova o parafuso traseiro da tampa lateral usando uma chave de fenda Phillips, conforme mostrado em Figura 18.

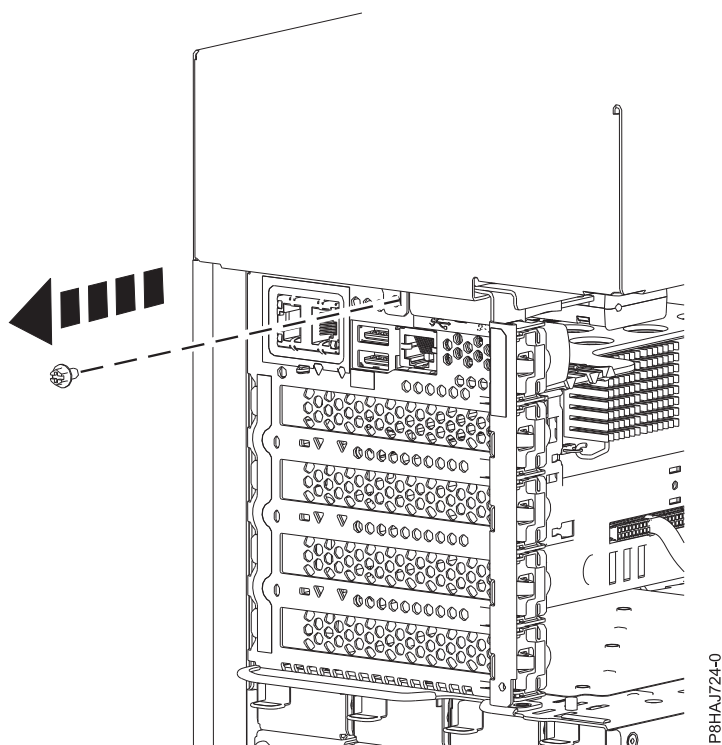


Figura 18. Removendo o parafuso da tampa lateral do 8286-41A

5. Arraste a tampa lateral para fora do sistema na direção que é mostrada no Figura 19.

Nota: A tampa lateral tem abas de cobertura que a bloqueiam no lugar.

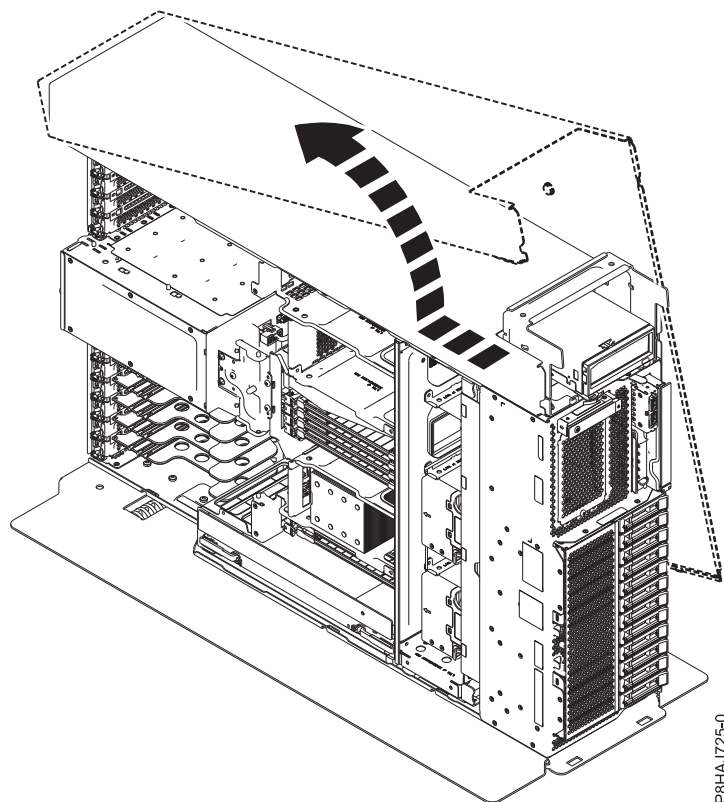


Figura 19. Removendo a tampa lateral do 8286-41A

Instalando a Tampa Frontal

Use este procedimento para instalar a tampa frontal em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A.

Instalando a tampa frontal em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A ou 8284-22A montado em rack:

Use este procedimento para instalar a tampa frontal em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A ou 8284-22A montado em rack.

Para instalar a tampa frontal, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Deslize a tampa para dentro do sistema.
3. Feche as travas de liberação, empurrando na direção mostrada na Figura 20 na página 41. A tampa se encaixa no lugar e possui uma indentação pela qual é possível segurá-la mais facilmente.
4. Substitua os parafusos de remessa (A).

Nota: A substituição dos parafusos de envio é opcional, mas deve ser feita em áreas geográficas que são propensas à atividade sísmica.

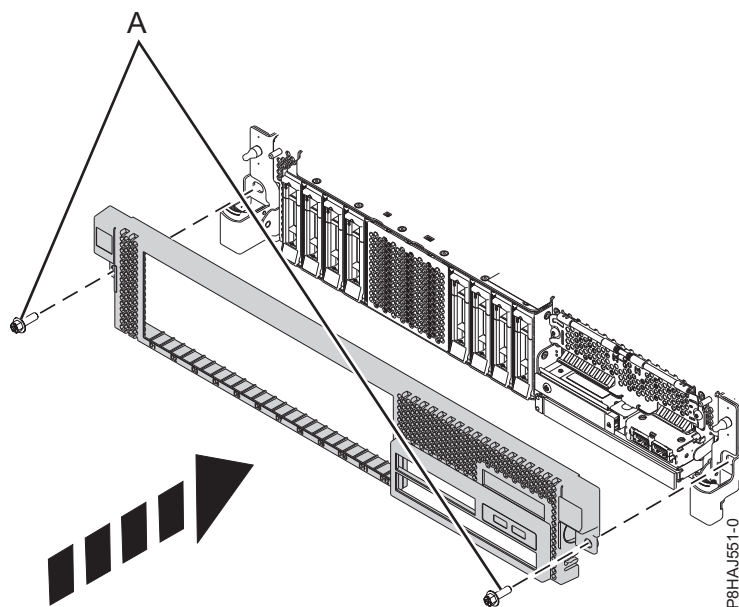


Figura 20. Instalando a Tampa Frontal

Instalando a tampa frontal em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack:

Use este procedimento para instalar a tampa frontal em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack.

Para instalar a tampa frontal, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Empurre a tampa para dentro do sistema.
3. Empurre delicadamente a tampa para dentro até que os cliques da tampa **(A)** estejam ajustados em seus respectivos pontos de fixação de montagem, conforme mostrado na figura a seguir. A tampa se encaixa no lugar e possui uma indentação pela qual é possível segurá-la mais facilmente.
4. Substitua os parafusos de remessa **(B)**.

Nota: A substituição dos parafusos de envio é opcional, mas deve ser feita em áreas geográficas que são propensas à atividade sísmica.

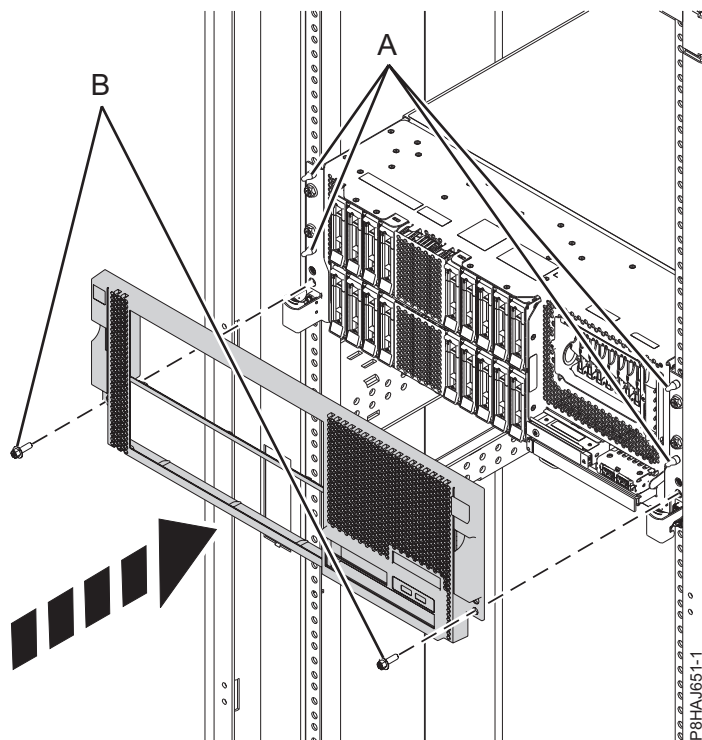


Figura 21. Instalando a Tampa Frontal

Instalando a tampa e a porta frontais em um sistema independente 8286-41A.:

Use este procedimento para instalar a tampa frontal e a porta frontal em um sistema independente 8286-41A para acessar componentes ou executar serviço.

Para instalar a tampa frontal e a porta frontal, conclua as seguintes etapas.

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Alinhe a tampa até que as duas guias da tampa (**A**) estejam assentadas nos slots na placa base (**B**), conforme mostrado na figura a seguir.

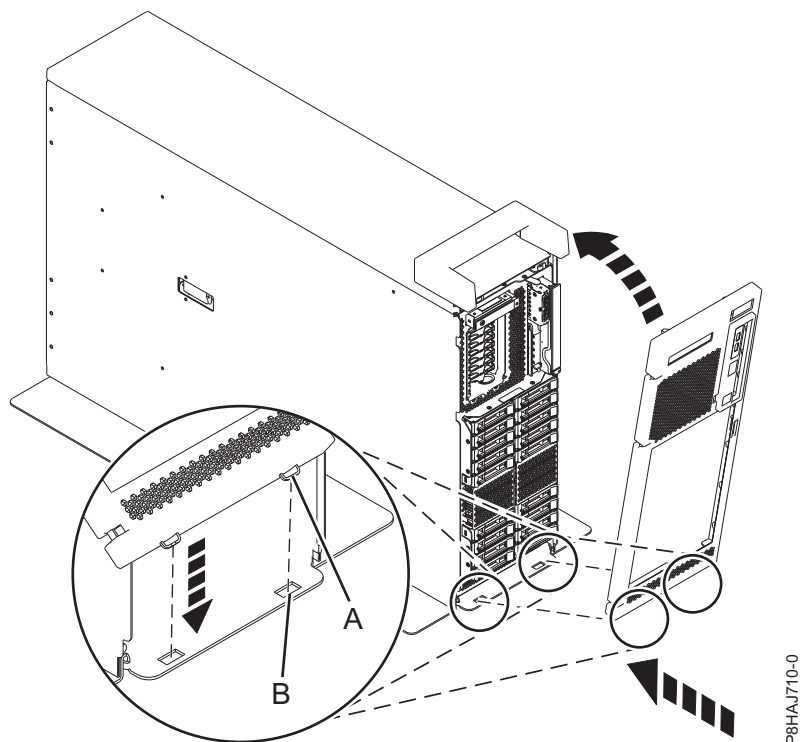


Figura 22. Instalando a Tampa Frontal

3. Gire a tampa para cima e em direção ao sistema até que a trava de liberação esteja encaixada em seu respectivo slot.
4. Segure a porta frontal em um ângulo de cerca de 120° com o sistema, conforme mostrado na figura a seguir. Engate as travas. Na tampa, há uma indentação pela qual é possível segurá-la mais facilmente.

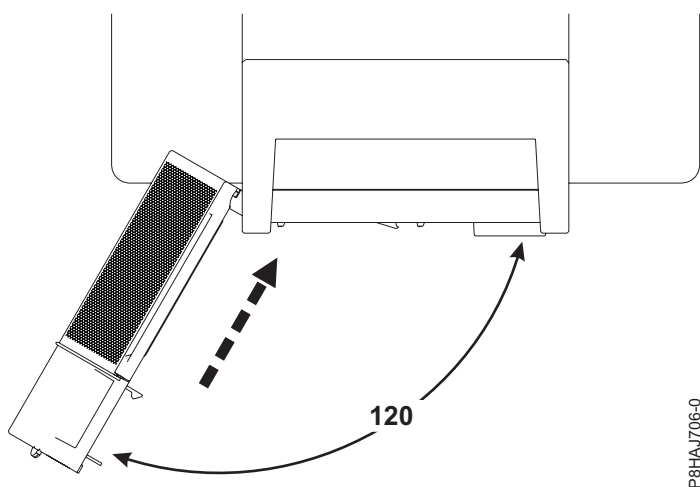


Figura 23. Girando a tampa frontal

Instalando a tampa lateral em um sistema 8286-41A independente com uma estação de acoplamento RDX interna:

Use esse procedimento para instalar a tampa lateral em um sistema 8286-41A independente para acessar componentes ou executar serviços.

Para instalar a tampa lateral, conclua as seguintes etapas.

1. Proteja a tampa da alça da estação de acoplamento RDX interna (FC EUA3) arrastando-a para a parte traseira do sistema. Consulte o Figura 24.

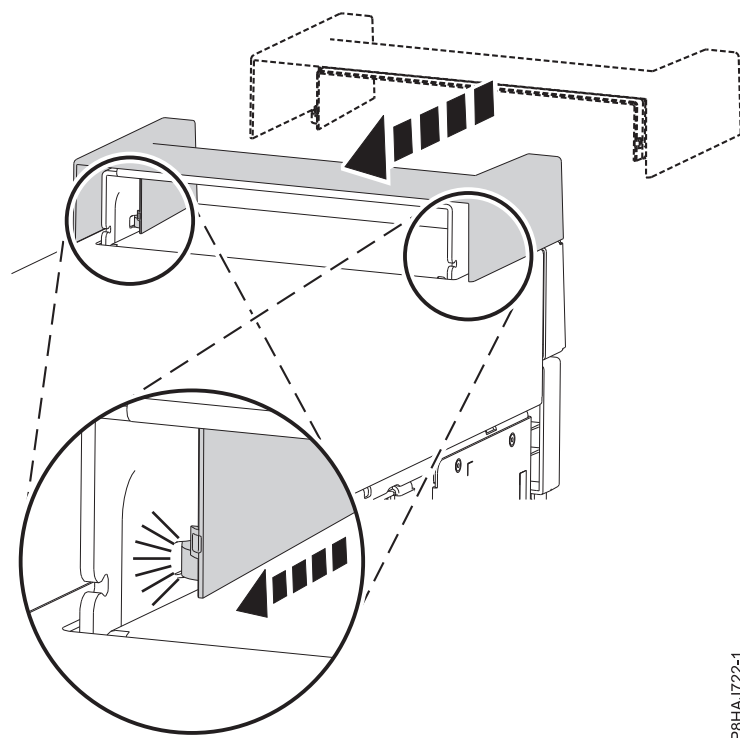


Figura 24. Protegendo a tampa da alça em um sistema 8286-41A independente

2. Insira a peça dentro da tampa da alça empurrando-a firmemente para a tampa da alça, conforme mostrado em Figura 25.

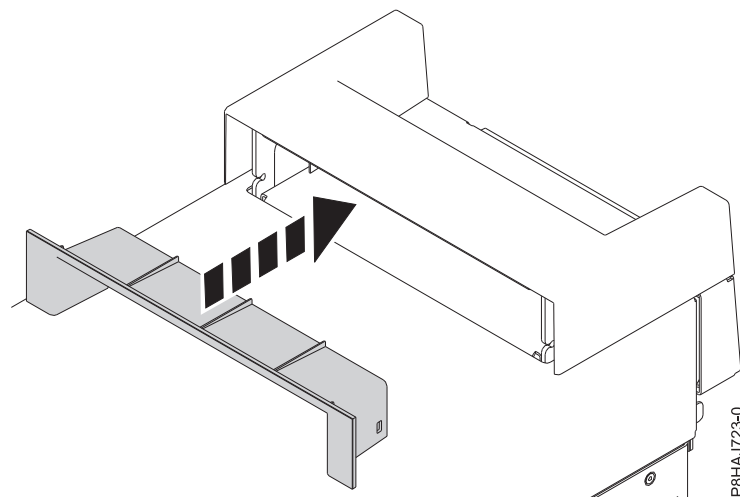


Figura 25. Inserindo a peça dentro da tampa da alça em um sistema 8286-41A independente

3. Coloque a tampa lateral sobre o sistema 8286-41A.
4. Deslize a tampa lateral no lugar até que ela esteja segura no sistema, conforme mostrado na figura a seguir.

Nota: Assegure-se de que as abas da tampa lateral estejam alinhadas adequadamente.

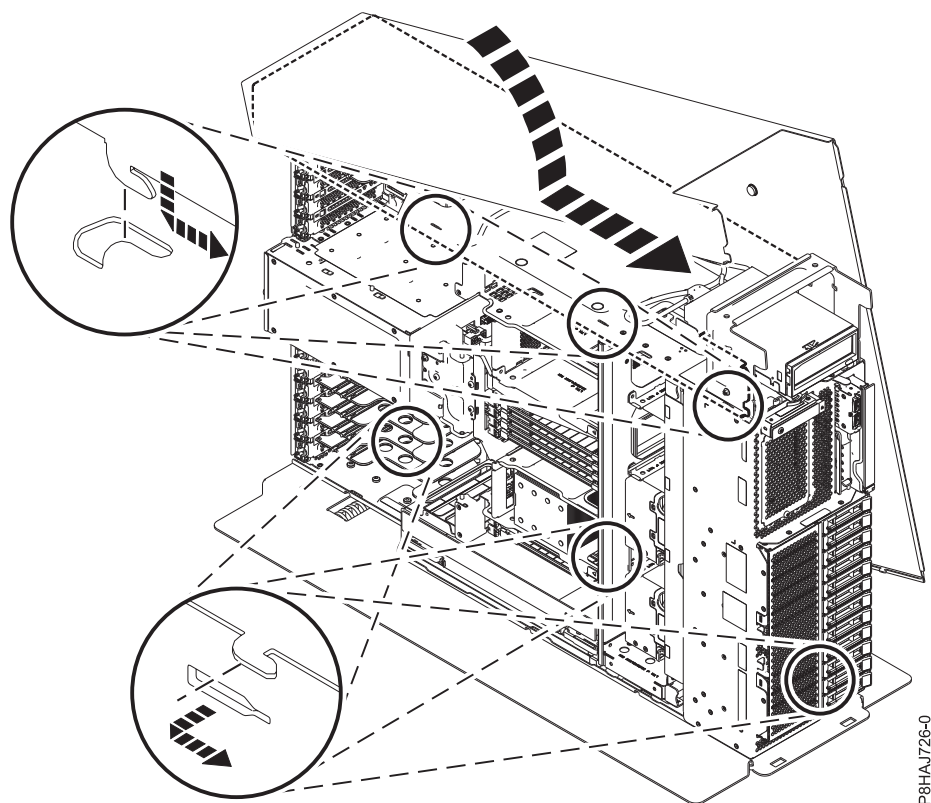


Figura 26. Instalando a tampa lateral do 8286-41A

5. Instale o parafuso traseiro da tampa lateral com uma chave de fenda Phillips, conforme mostrado em Figura 27 na página 46.

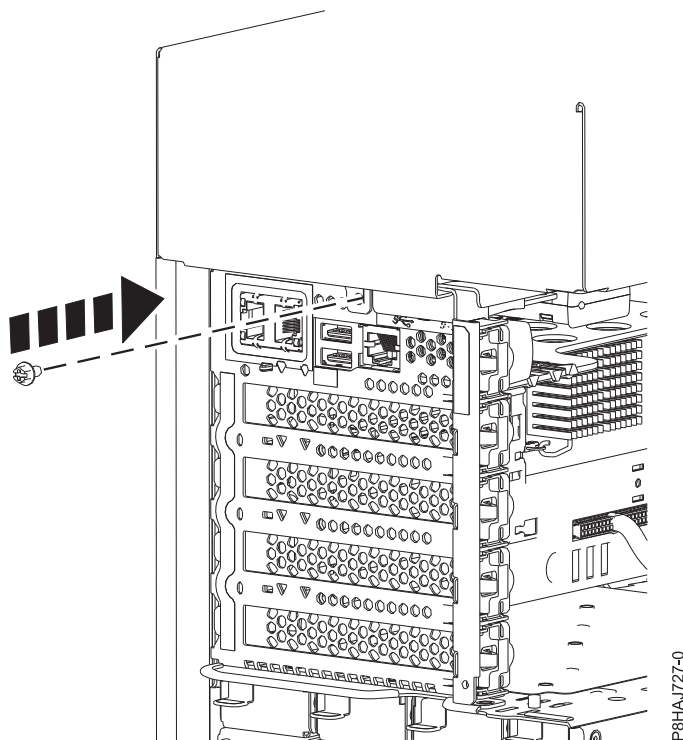


Figura 27. Instalando o parafuso da tampa lateral 8286-41A

Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A

Use este procedimento para remover a tampa de acesso de serviço.

Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack:


Use este procedimento para remover a tampa de acesso de serviço de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack.

Atenção: A operação do sistema sem a tampa por mais de 30 minutos pode danificar os componentes do sistema.

Para remover a tampa de acesso de serviço de um sistema montado em rack, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Libere a trava empurrando a trava de liberação (A) na direção mostrada.
3. Deslize a tampa (B) para fora da unidade de sistema. Quando a parte frontal da tampa de acesso de serviço desobstruir a borda do quadro superior, erga a tampa para fora da unidade de sistema.

Atenção: Para resfriamento e corrente de ar adequados, recoloque a tampa antes de ligar o sistema.

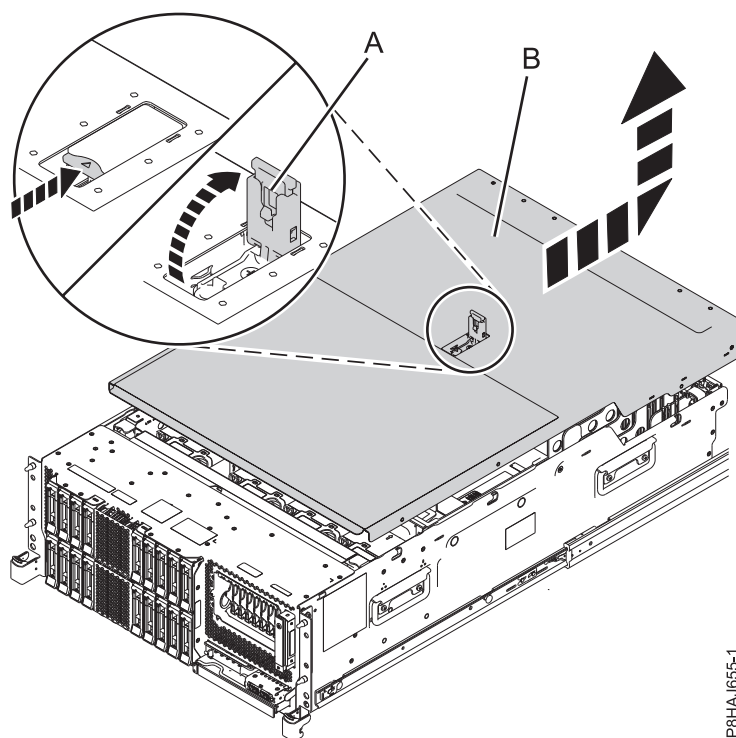

P8HAJ655-1

Figura 28. Removendo a Tampa de Acesso de Serviço

Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 8286-41A independente:


Use este procedimento para remover a tampa de acesso de serviço de um sistema 8286-41A independente.

Atenção: O sistema deve ser desligado antes de remover a tampa superior. A operação do sistema sem a tampa por mais de 30 minutos pode danificar os componentes do sistema.

Para remover a tampa de acesso de serviço de um sistema independente, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Libere a trava empurrando a trava de liberação (A) na direção mostrada.
3. Deslize a tampa (B) para fora da unidade de sistema. Quando a parte frontal da tampa de acesso de serviço desobstruir a borda do quadro superior, erga a tampa para fora da unidade de sistema.

Atenção: Para resfriamento e corrente de ar adequados, recoloque a tampa antes de ligar o sistema.

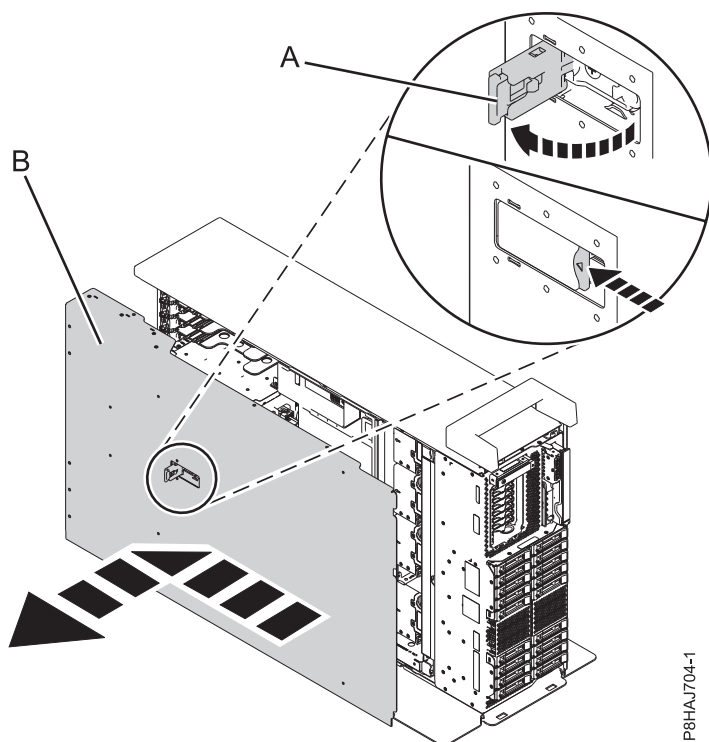

P8HAJ704-1

Figura 29. Removendo a Tampa de Acesso de Serviço

Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A

Use este procedimento para instalar a tampa de acesso de serviço.

Instalando a Tampa de Acesso de Serviço em um Sistema Montado em Rack 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A:

Use este procedimento para instalar a tampa de acesso de serviço em um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A montado em rack.

Para instalar a tampa de acesso de serviço em um sistema montado em rack, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Deslize a tampa (B) para dentro da unidade de sistema.
3. Feche a trava de liberação (A), empurrando-a na direção mostrada.

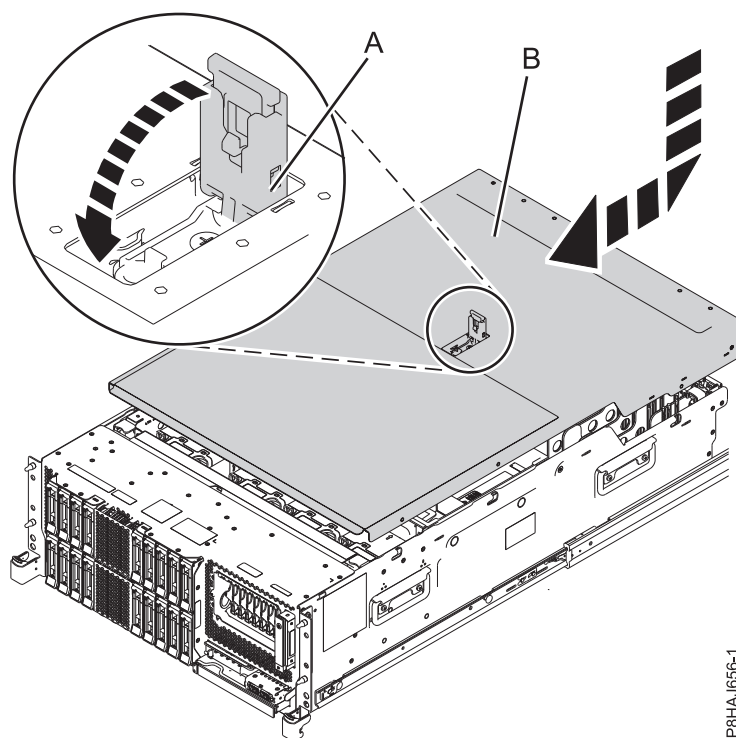


Figura 30. Instalando a Tampa de Acesso de Serviço

Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema independente 8286-41A.:

Use este procedimento para instalar a tampa de acesso de serviço em um sistema independente 8286-41A.

Para instalar a tampa de acesso de serviço em um sistema independente, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Deslize a tampa (**B**) para dentro da unidade de sistema.
3. Feche a trava de liberação (**A**), empurrando-a na direção mostrada.

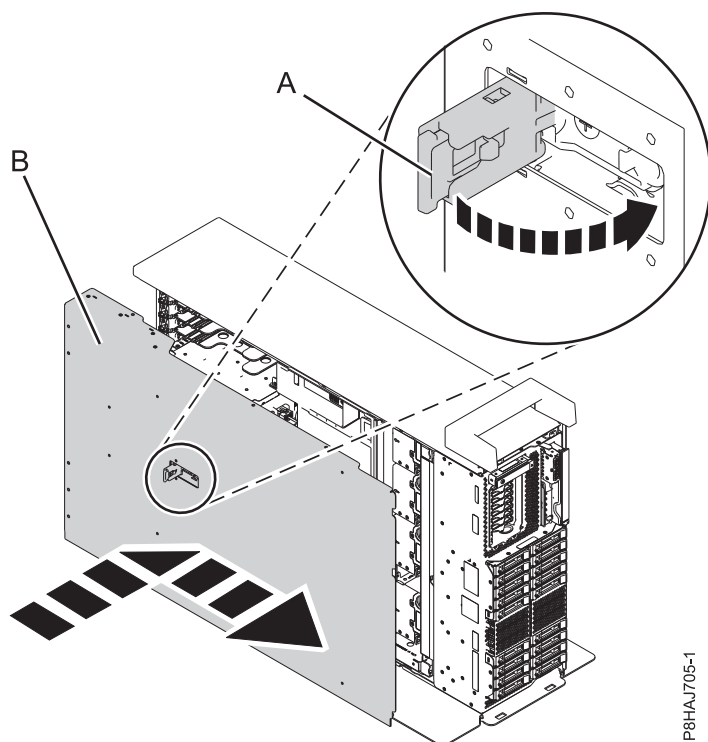


Figura 31. Instalando a Tampa de Acesso de Serviço

Placa defletora de ar

Use esse procedimento para abrir, fechar, remover e substituir a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A.

Abrindo a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A:

Use esse procedimento para abrir a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A.

Para abrir a placa defletora de ar, execute as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Puxe as travas (A) para desencaixar a placa defletora de ar do chassi.
3. Levante a placa defletora de ar (B) para cima para abri-lo.

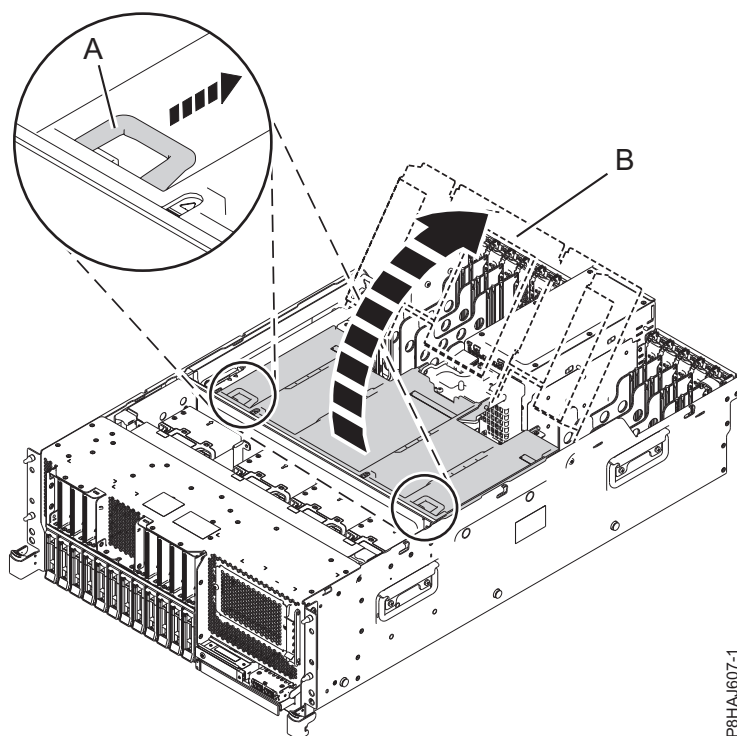



Figura 32. Abrindo a placa defletora de ar

Fechando a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A:

Use esse procedimento para fechar a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A.

Para fechar a placa defletora de ar, execute as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Empurre para baixo a placa defletora de ar **(B)** na direção do chassi.
3. Pressione as travas laterais **(A)** para travar a placa defletora de ar no chassi.

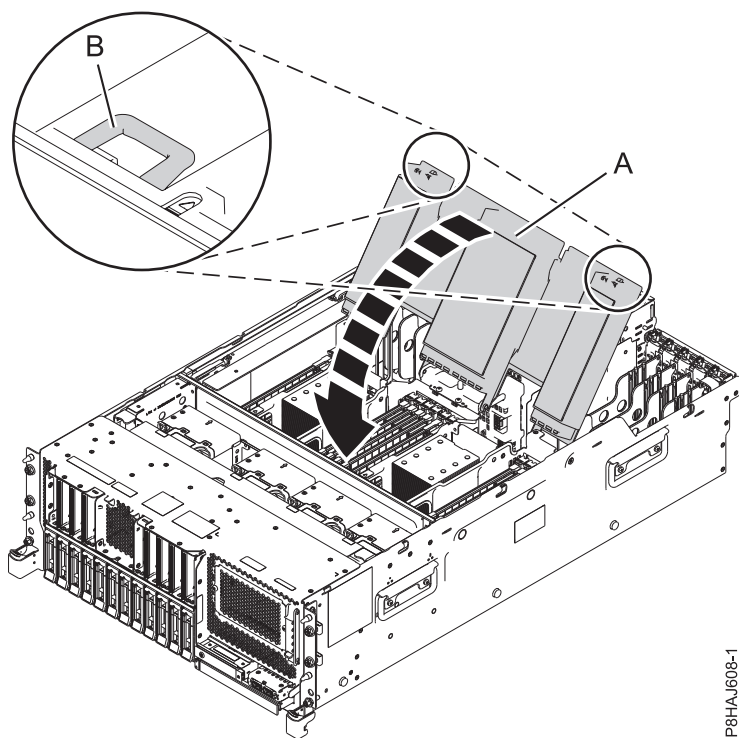

P8HAJ608-1

Figura 33. Fechando a placa defletora de ar

Removendo a placa defletora de ar de um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A:

Use esse procedimento para remover a placa defletora de ar de um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A.

Para remover a placa defletora de ar, execute as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Puxe a placa defletora de ar para desencaixá-la do grampo do chassis (A).
3. Levante a placa defletora de ar para cima para removê-la.

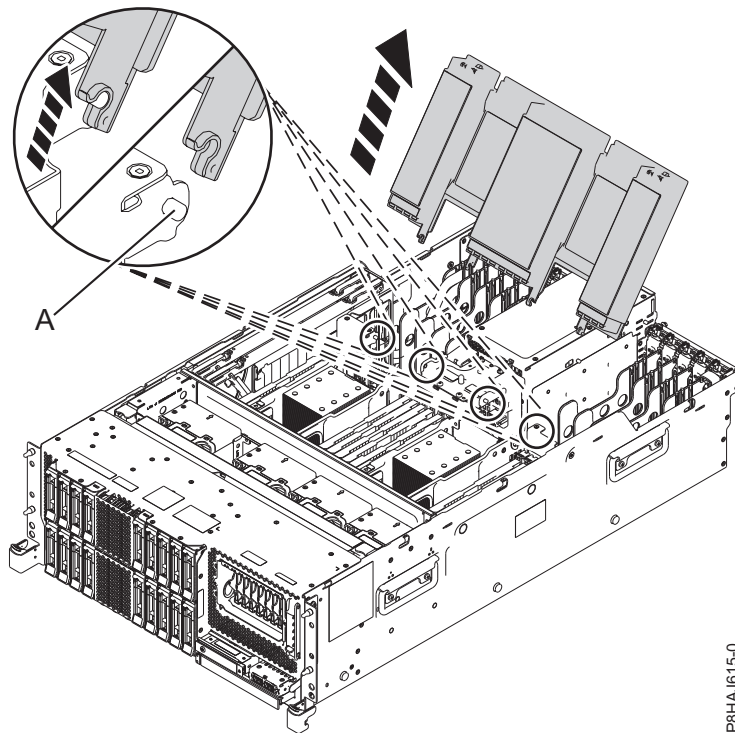



Figura 34. Removendo a placa defletora de ar

Substituindo a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A:

Use esse procedimento para substituir a placa defletora de ar em um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A.

Para substituir a placa defletora de ar, execute as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Empurre a placa defletora de ar na direção do chassi.
3. Corrija a placa defletora de ar para o chassi empurrando o fecho para dentro do chassi (A) até que ela trave no lugar.

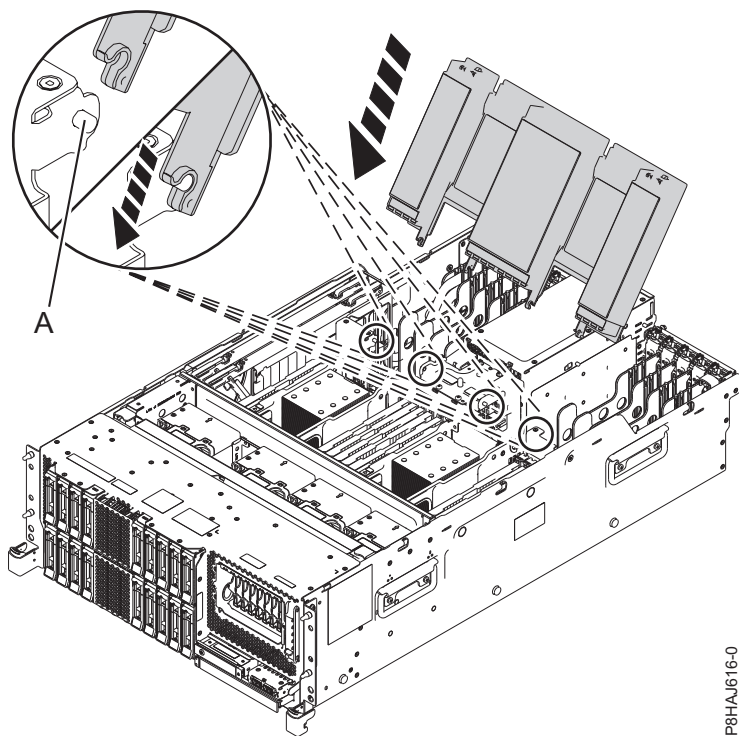

P8HAJ616-0

Figura 35. Substituindo a placa defletora de ar

Removendo e substituindo tampas em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use essas instruções para remover e substituir as tampas em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E para poder acessar as peças de hardware ou executar serviço.

Removendo a tampa frontal de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use esse procedimento para remover a tampa para poder acessar os componentes ou executar um serviço.

Para remover a tampa frontal, conclua as etapas a seguir:

1. Se necessário, abra a porta frontal do rack.
2. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
3. Coloque seus dedos nas indentações e puxe as travas **(B)** localizadas em ambos os lados da tampa.

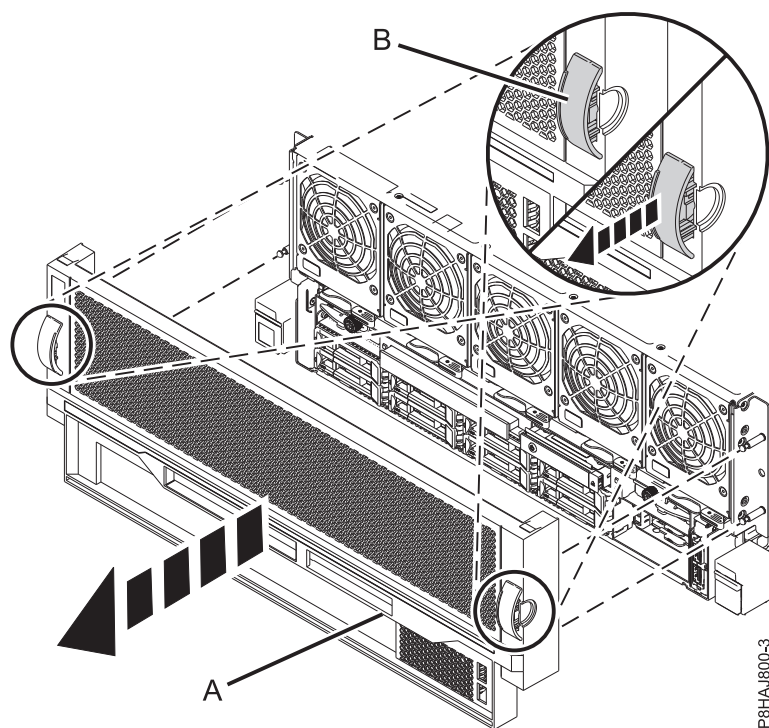


Figura 36. Removendo a Tampa Frontal

4. Puxe a tampa (A) para fora do sistema.

Instalando a tampa frontal em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use esse procedimento para instalar a tampa após acessar os componentes ou executar um serviço.

Para instalar a tampa frontal, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Posicione a cobertura (A) na frente da unidade de sistema para que os quatro pinos (B) no sistema correspondam aos quatro buracos na parte traseira da cobertura.

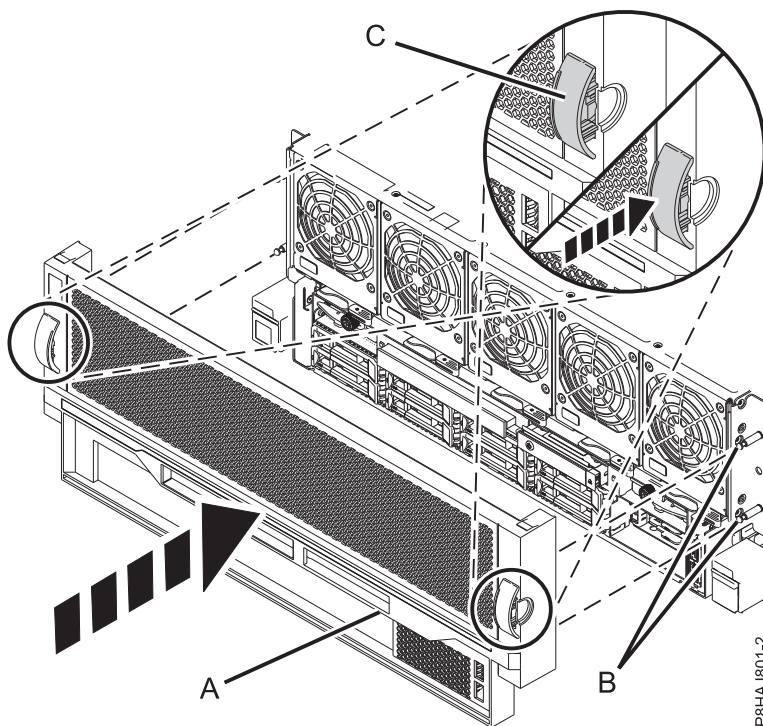


Figura 37. Instalando a Tampa Frontal


3. Pressione as guias (C) para encaixar a cobertura na posição.
4. Feche a porta frontal do rack.

Removendo a tampa de acesso de serviço de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use esse procedimento para remover a tampa de acesso de serviço de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E.

Para remover a tampa de acesso de serviço, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Empurre as travas de liberação (A) na direção mostrada.
3. Deslize a tampa (B) para fora da unidade de sistema. Quando a parte frontal da tampa de acesso de serviço desobstruir a borda do quadro superior, erga a tampa para fora da unidade de sistema.

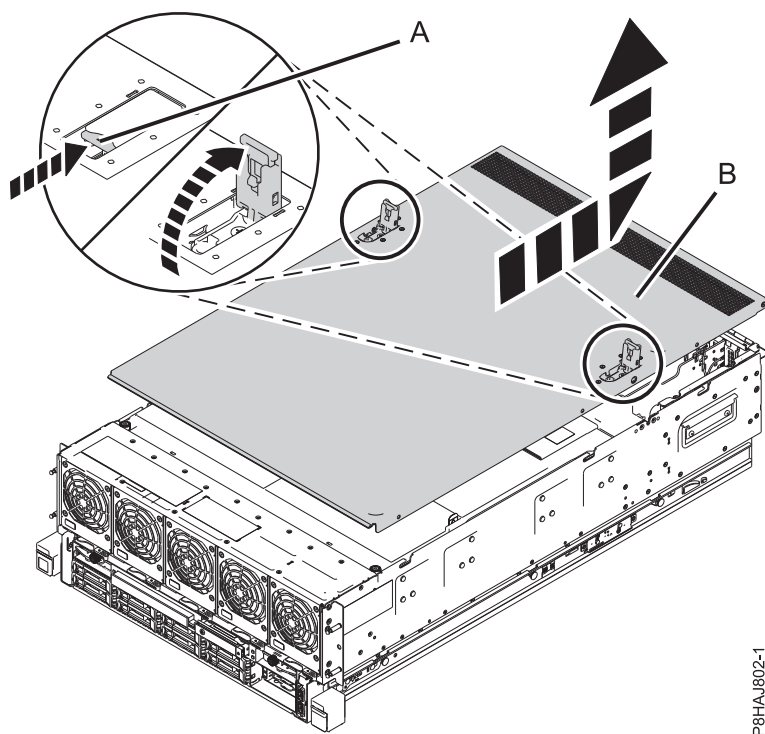

P8HAJ802-1


Figura 38. Removendo a Tampa de Acesso de Serviço

Instalando a tampa de acesso de serviço em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use este procedimento para instalar a tampa de acesso de serviço.

Para instalar a tampa de acesso de serviço, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Deslize a tampa (A) para a unidade de sistema.
3. Feche as travas de liberação (B) empurrando-as na direção mostrada.

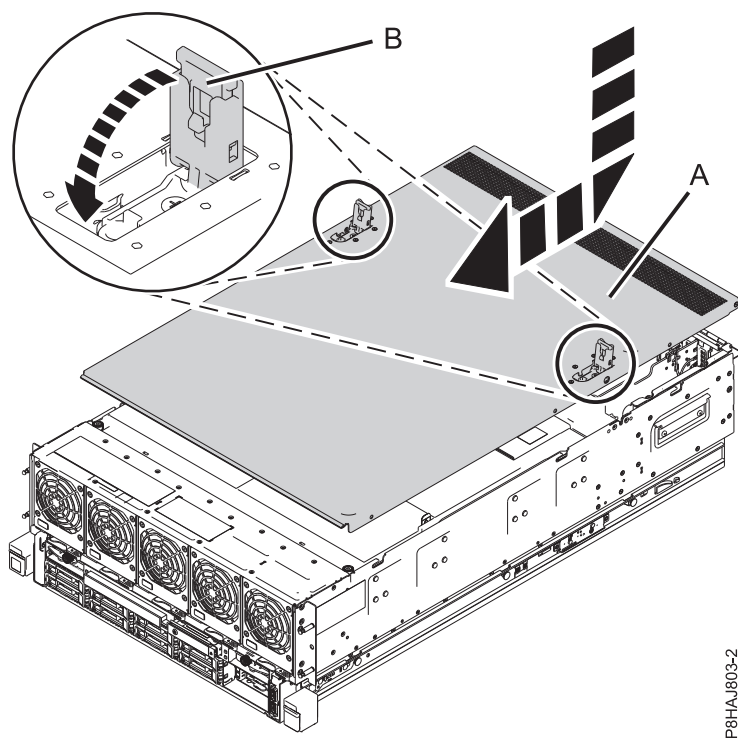

P8HAJ803-2

Figura 39. Instalando a Tampa de Acesso de Serviço

Removendo e substituindo a tampa de segurança em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use esse procedimento para remover e substituir a tampa de segurança em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E.

Removendo com segurança a tampa de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E:

Use esse procedimento para remover a tampa de segurança de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E.

Para remover a tampa de segurança, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Solte o parafuso (A) localizado na parte traseira da tampa ao girá-lo na direção mostrada em Figura 40 na página 59.
3. Deslize a tampa de segurança (B) em direção à parte traseira do sistema. Quando a parte frontal da tampa desobstruir a borda do quadro superior, erga a tampa para fora do sistema.

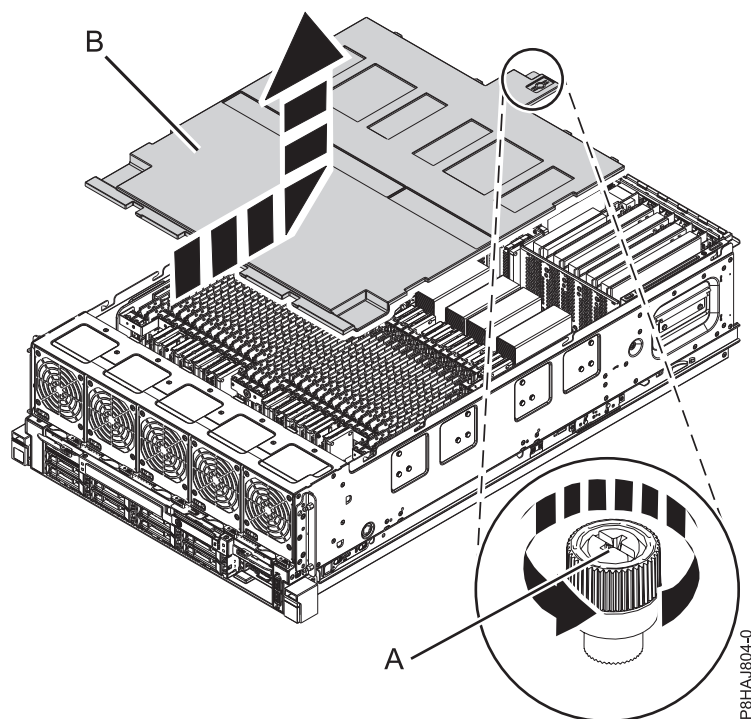


Figura 40. Removendo a tampa de segurança

Substituindo a tampa de segurança em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E:

Use esse procedimento para substituir a tampa de segurança em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E.

Para substituir a tampa de segurança, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Empurre a tampa de segurança (A) na direção do chassi.
3. Aperte o parafuso (B) ao girá-lo na direção mostrada no Figura 41 na página 60 para prender a tampa de segurança no chassi.

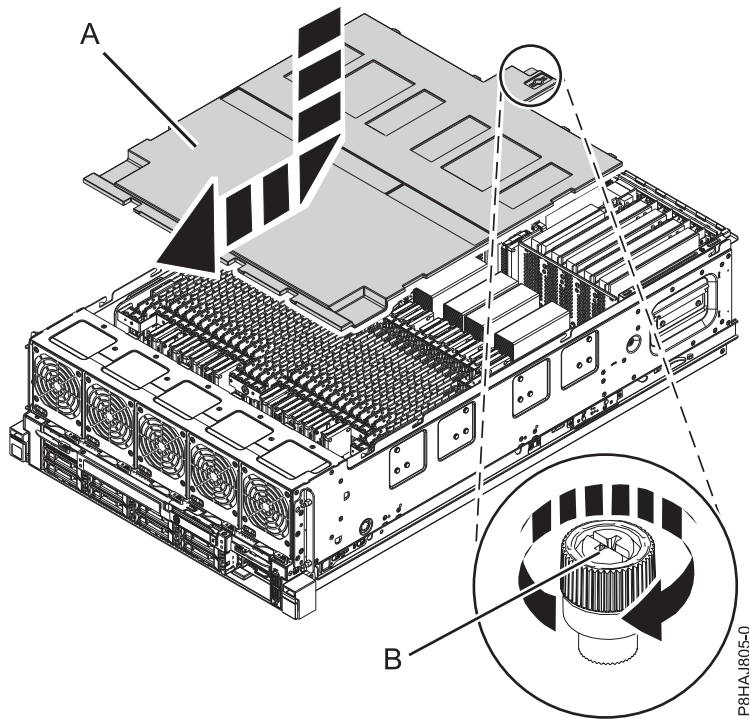


Figura 41. Substituindo a tampa de segurança

Abrindo e fechando a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use esse procedimento para abrir e fechar a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E.


O sistema 8408-44E ou 8408-E8E é equipado com duas travas de E/S nos dois lados do sistema.

Abrindo a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E:

Use esse procedimento para abrir a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E.

Para abrir a trava de E/S, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Solte o parafuso de aperto manual (A), girando-o na direção mostrada em Figura 42 na página 61.
3. Mova a trava de acesso de serviço (B) para a posição aberta ao empurrá-la na direção mostrada em Figura 42 na página 61.

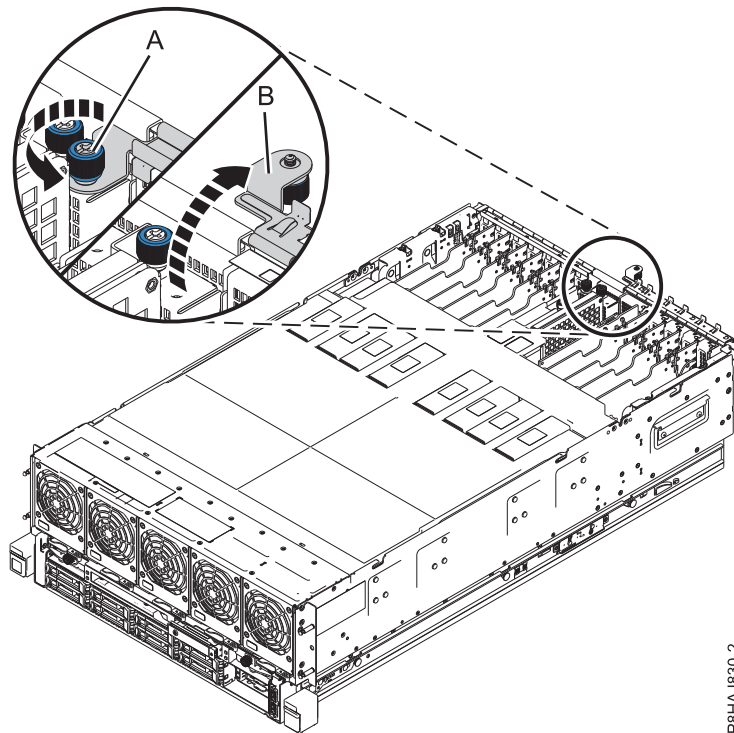

P8HAJ830-2

Figura 42. Abrindo a trava de E/S

Fechando a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E:

Use esse procedimento para fechar a trava de E/S em um sistema 8408-44E ou 8408-E8E.

Para fechar a trava de E/S, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Mova a trava de acesso de serviço (**B**) ao empurrá-la na direção do chassi, conforme mostrado em Figura 43 na página 62.
3. Aperte o parafuso (**A**) ao girá-lo na direção mostrada para prender a trava no chassi.

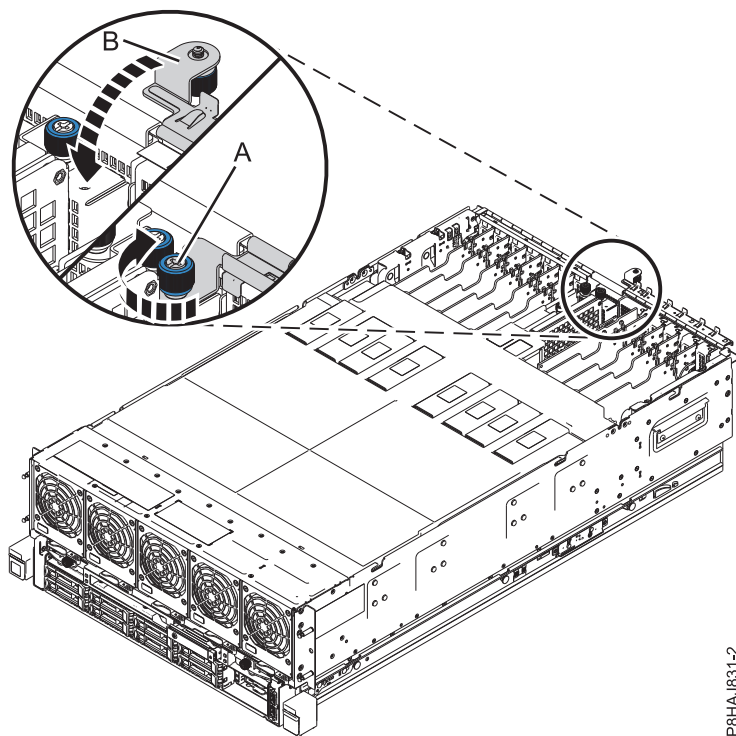


Figura 43. Fechando a trava de E/S

Removendo e substituindo tampas no sistema 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME

Use essas instruções para remover, substituir ou instalar as tampas de um sistema 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME para poder acessar as peças de hardware ou executar serviço.

Removendo a Tampa Frontal

Use essas instruções para remover a tampa frontal de um sistema 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME para poder acessar as peças de hardware ou executar serviço.

Removendo a tampa frontal do 9080-MHE,9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME:

Use esse procedimento para remover a tampa para poder acessar os componentes ou executar um serviço.

Para remover a tampa frontal, conclua as etapas a seguir:

1. Se necessário, abra a porta frontal do rack.
2. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
3. Coloque os dedos nas indentações localizadas nos dois lados da tampa.

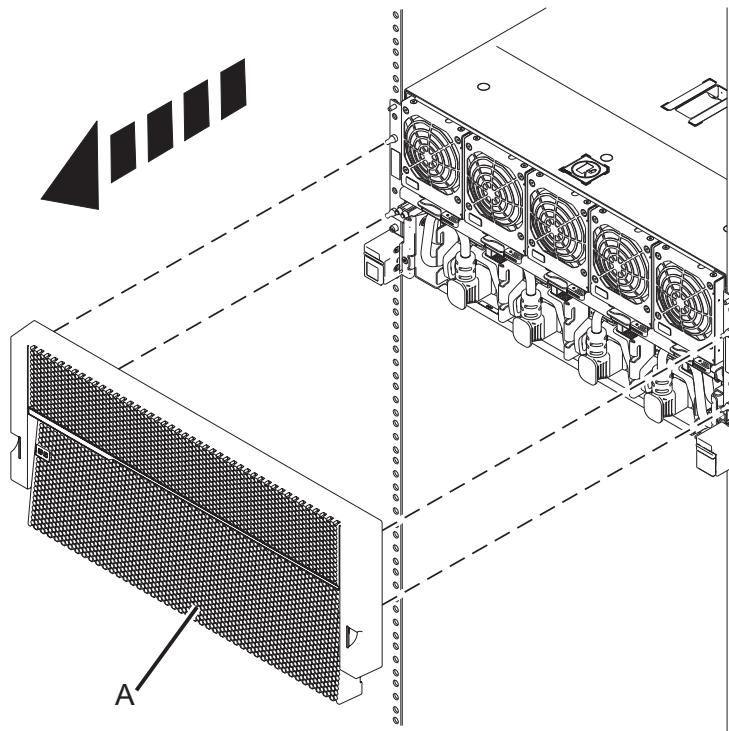


Figura 44. Removendo a Tampa Frontal

4. Puxe a tampa (A) para fora do sistema.

Removendo a tampa frontal na unidade de controle do sistema 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME:

Use esse procedimento para remover a tampa da unidade de controle do sistema após acessar os componentes ou executar um serviço.

Para remover a tampa da unidade de controle do sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Se necessário, abra a porta frontal do rack.
2. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
3. Coloque os dedos nas indentações localizadas nos dois lados da tampa da unidade de controle do sistema.

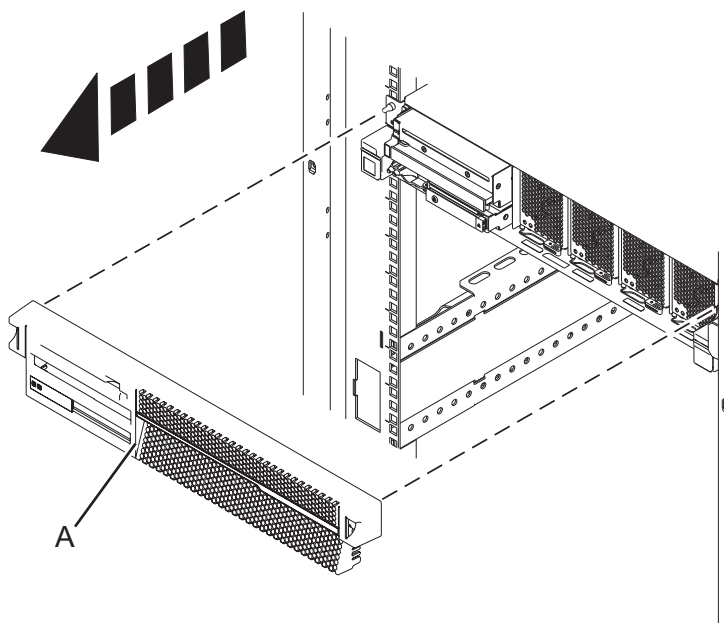


Figura 45. Removendo a tampa frontal da unidade de controle do sistema

4. Puxe a tampa (A) para fora da unidade de controle do sistema.

Instalando a Tampa Frontal

Use este procedimento para instalar as tampas frontais em um sistema 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME.

Instalando a tampa frontal no sistema 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME:

Use esse procedimento para instalar a tampa após acessar os componentes ou executar um serviço.

Para instalar a tampa frontal, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Posicione a tampa (A) na frente da unidade de sistema de modo que os quatro pinos no sistema correspondam aos quatro buracos na parte traseira da tampa.

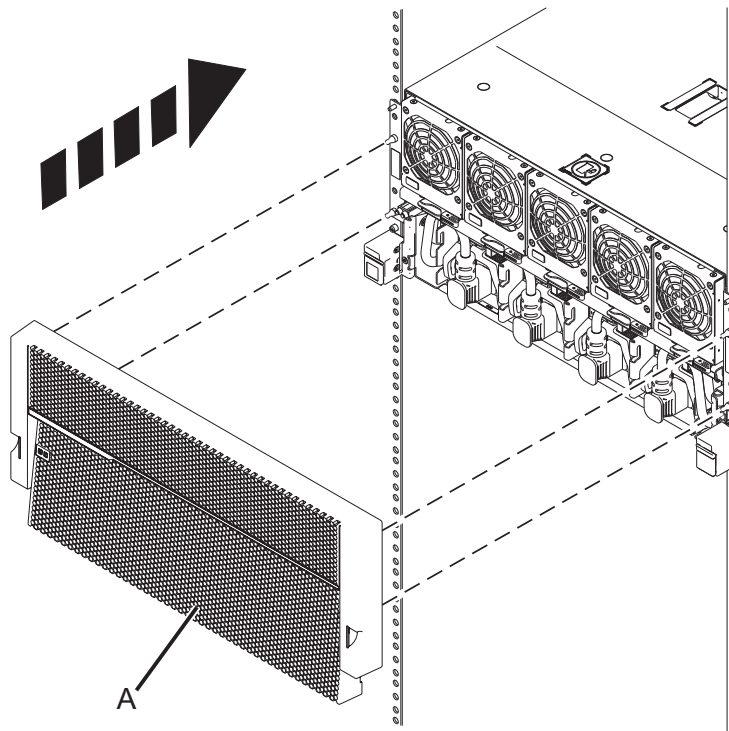


Figura 46. Instalando a Tampa Frontal

3. Pressione as guias para encaixar a tampa na posição adequada.
4. Feche a porta frontal do rack.

Instalando a tampa frontal na unidade de controle do sistema 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE ou 9119-MME:

Use esse procedimento para instalar a tampa da unidade de controle do sistema após acessar os componentes ou executar um serviço.

Para instalar a tampa da unidade de controle do sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Posicione a tampa (**A**) na frente da unidade de controle do sistema de modo que os dois pinos na unidade de controle do sistema correspondam aos dois buracos na parte traseira da tampa.

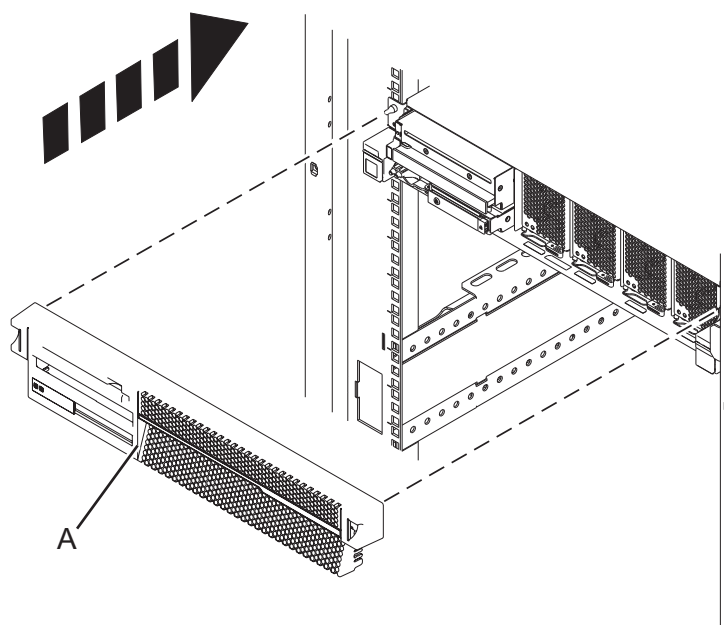


Figura 47. Instalando a tampa frontal da unidade de controle do sistema

3. Coloque os dedos nas indentações localizadas nos dois lados da tampa da unidade de controle do sistema e, em seguida, pressione para encaixar na posição adequada.
4. Feche a porta frontal do rack.

Posições de Serviço e de Operação

Use estes procedimentos para colocar os servidores IBM Power Systems na posição de serviço ou de operação.

Posições de serviço e operacionais para o sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A

Use esses procedimentos para colocar o servidor 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A ou 8286-42A na posição de serviço ou operacional.

Colocando o sistema montado em rack na posição de serviço

Use este procedimento para colocar o sistema montado em rack na posição de serviço.

Notas:

- Ao colocar o sistema na posição de serviço, é essencial que todas as placas de estabilidade estejam firmemente posicionadas para evitar que o rack tombe. Certifique-se de que somente uma unidade de sistema esteja na posição de serviço de cada vez.
- Assegure-se de que os cabos na parte traseira da unidade do sistema não se prendam ou enrosquem quando você puxar a unidade do sistema para frente no rack.
- Quando os trilhos estiverem completamente estendidos, as travas de segurança do trilho travam nessa posição. Essa ação impede que o sistema seja puxado excessivamente para fora.

Para colocar um sistema montado em rack na posição de serviço, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Se você ainda não tiver feito isso, remova a tampa frontal do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo a Tampa Frontal” na página 35.
3. Remova os parafusos frontais (**A**) que prendem a unidade de sistema no rack.

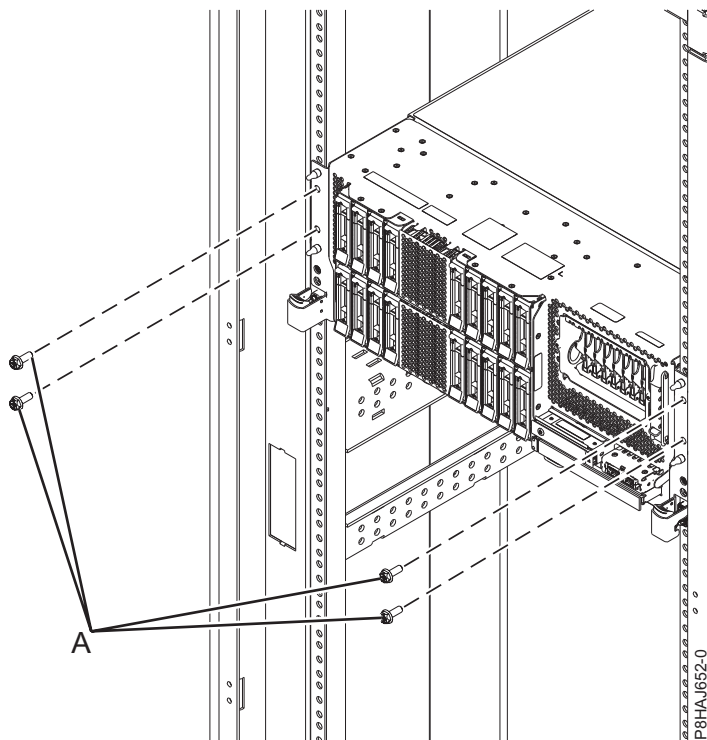


Figura 48. Removendo os parafusos frontais

4. Libere as travas laterais (**B**) e puxe as travas para deslizar o conjunto Central Electronics Complex (CEC).

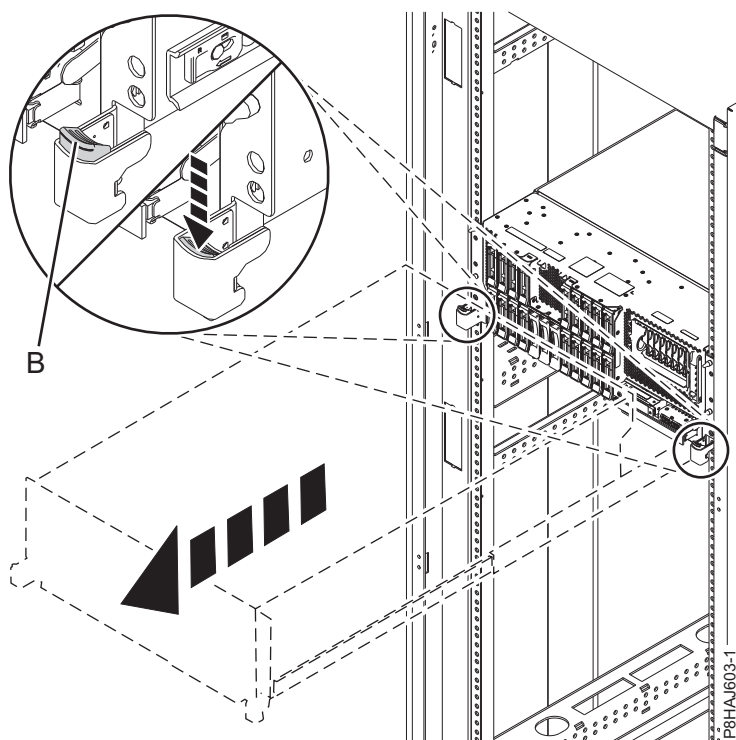


Figura 49. Liberando as Travas Laterais

Colocando o Sistema Montado em Rack na Posição de Operação

Use este procedimento para colocar o sistema montado em rack na posição de operação.

Ao colocar o sistema na posição de operação, assegure-se de que os cabos na parte traseira do sistema não se prendam ou enroscuem ao empurrar a unidade de sistema para dentro do rack.

Para colocar um sistema montado em rack na posição de operação, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Desbloqueie as travas de segurança do trilho azuis (A) levantando-as.
3. Empurre a unidade de sistema (B) de volta no rack até que ambas as travas de liberação da unidade de sistema travem na posição.

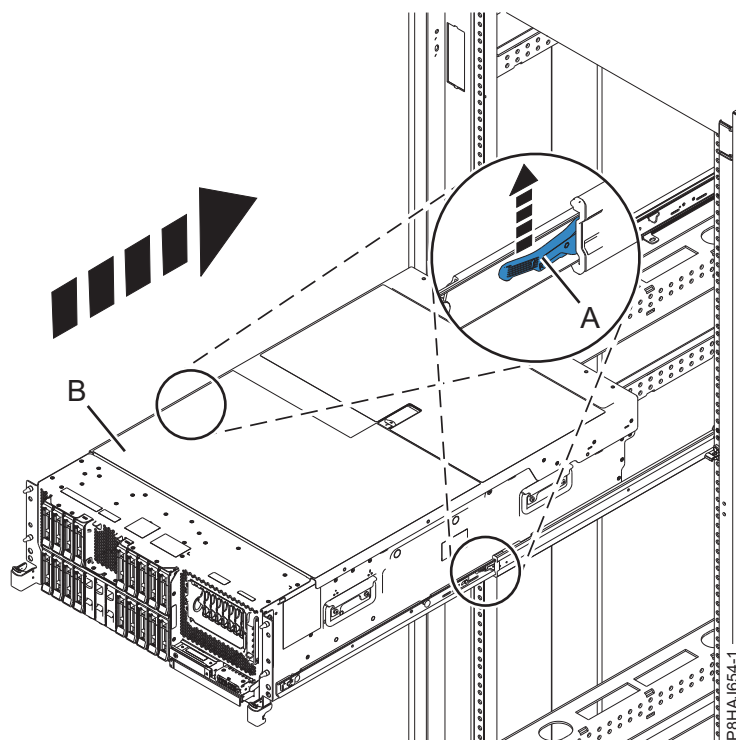


Figura 50. Colocando o Sistema na Posição de Operação

4. Prenda o servidor no rack utilizando os parafusos de remessa.
5. Se você ainda não tiver feito isso, substitua a tampa frontal. Para obter instruções, consulte “Instalando a Tampa Frontal” na página 40.

Posições de serviço e de operação para um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Use esses procedimentos para colocar um servidor 8408-44E ou 8408-E8E na posição de serviço ou de operação.

Colocando um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de serviço

Use este procedimento para colocar um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de serviço.

Notas:

- Ao colocar o sistema na posição de serviço, assegure-se de que todas as placas de estabilidade estejam firmemente posicionadas para evitar que o rack tombe.
- Certifique-se de que somente uma unidade de sistema esteja na posição de serviço de cada vez.
- Assegure-se de que os cabos na parte traseira da unidade do sistema não se prendam ou enroscuem quando você puxar a unidade do sistema para frente no rack.
- Quando os trilhos estiverem completamente estendidos, as travas de segurança do trilho travam nessa posição. Essa ação impede que o sistema seja puxado excessivamente para fora.

Para colocar um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de serviço, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Se você ainda não tiver feito isso, remova a tampa frontal do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo a tampa frontal de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E” na página 54.
3. Remova os parafusos de transporte (A) usando uma chave de fenda Phillips, caso eles ainda não tenham sido removidos.

4. Libere as travas laterais (B) pressionando-as para baixo e depois para fora, conforme mostrado na figura a seguir.

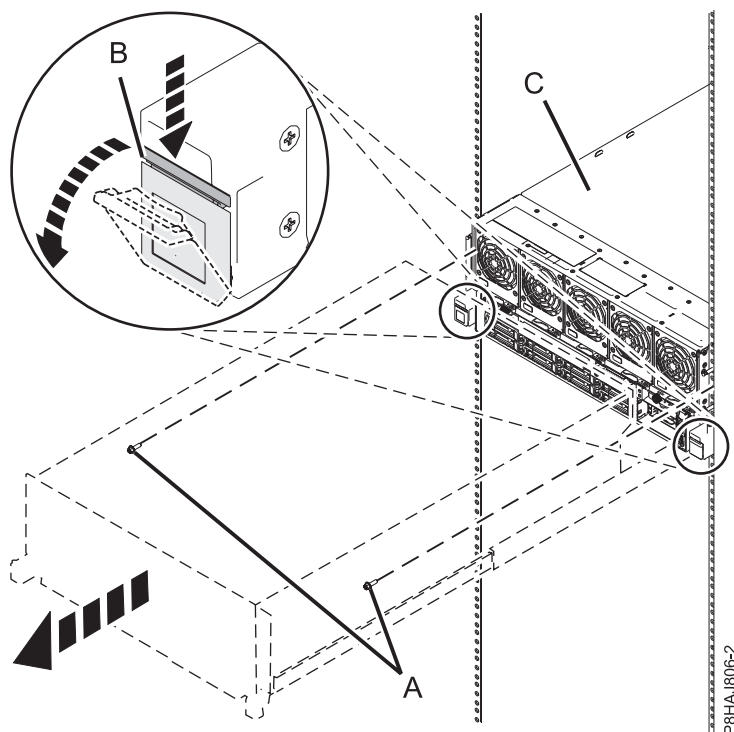


Figura 51. Colocando o sistema na posição de serviço

5. Deslize a unidade de sistema (C) para fora do rack.

Colocando um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de operação

Use esse procedimento para colocar um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de operação.

Nota: Ao colocar o sistema na posição de operação, assegure-se de que os cabos na parte traseira do sistema não se prendam ou enrosquem ao empurrar a unidade de sistema para dentro do rack.

Para colocar um sistema 8408-44E ou 8408-E8E na posição de operação, conclua as etapas a seguir:

1. Assegure-se de ter a pulseira de descarga eletrostática (ESD) anexada. Se não, conecte-a agora.
2. Desbloqueie as travas de segurança do trilho azuis (A) levantando-as.
3. Empurre a unidade de sistema (B) de volta no rack até que ambas as travas de liberação da unidade de sistema travem na posição.

Nota: Deslize a unidade de sistema lentamente no rack para assegurar que seus dedos não fiquem presos nos trilhos laterais.

O Figura 53 mostra os conectores de corrente alternada (AC) e de corrente direta de alta voltagem (HVDC) suportados. O Figura 54 e o Figura 55 mostra os conectores suportados e a unidade de distribuição de energia (PDU) do 8408-44E.

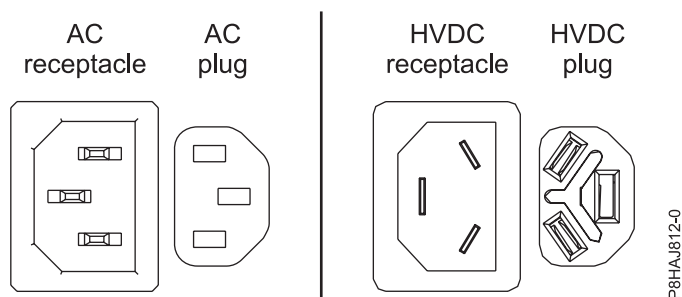


Figura 53. Conectores AC e HVDC

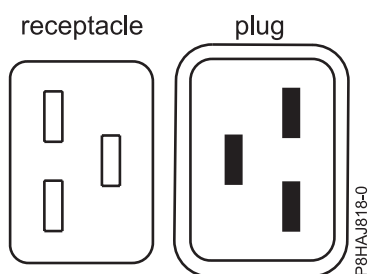


Figura 54. Conectores do sistema 8408-44E

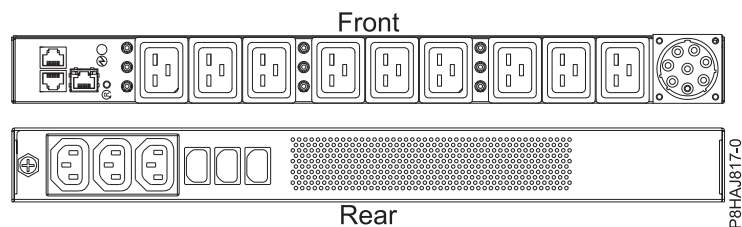


Figura 55. O PDU para o sistema 8408-44E

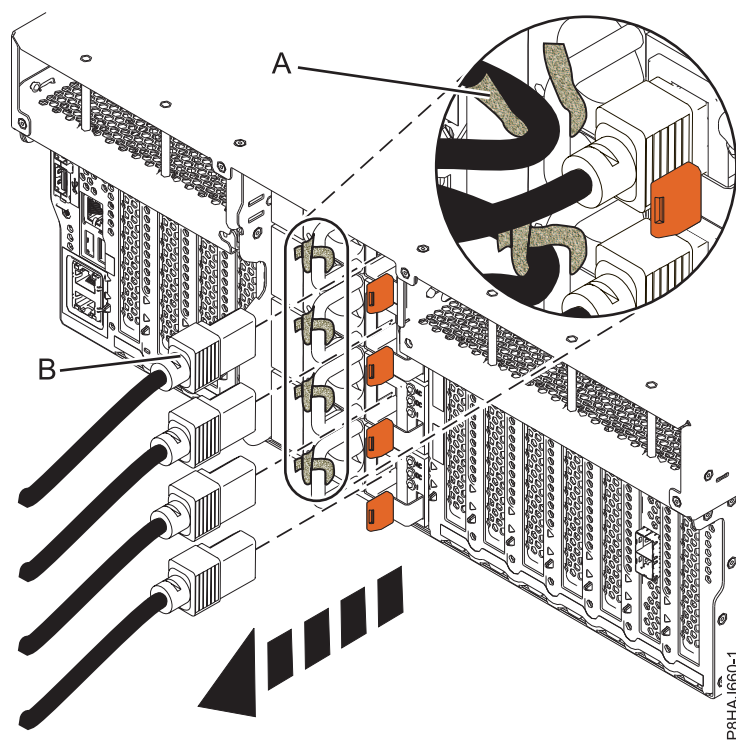


Figura 56. Removendo os cabos de energia de um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

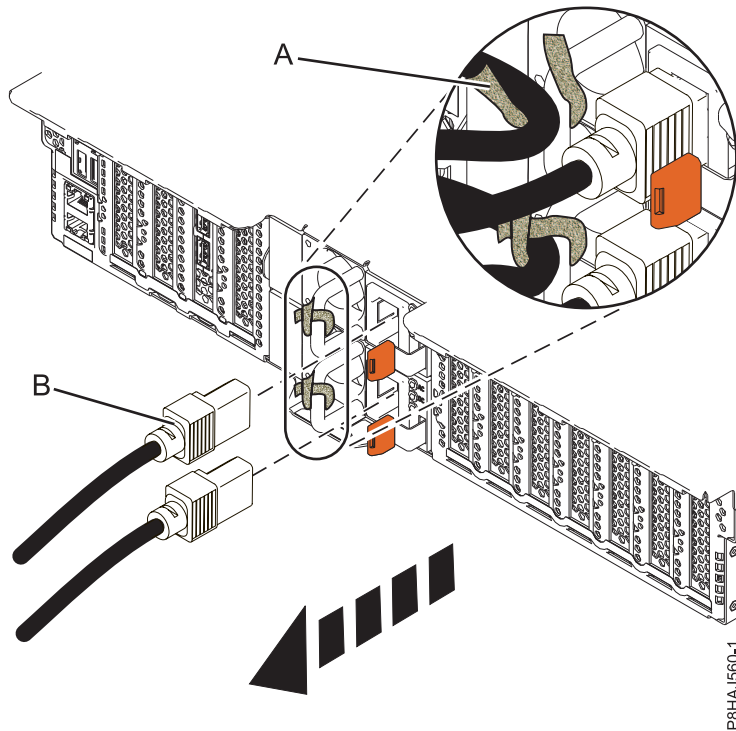


Figura 57. Removendo os cabos de energia de um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A ou 8284-22A

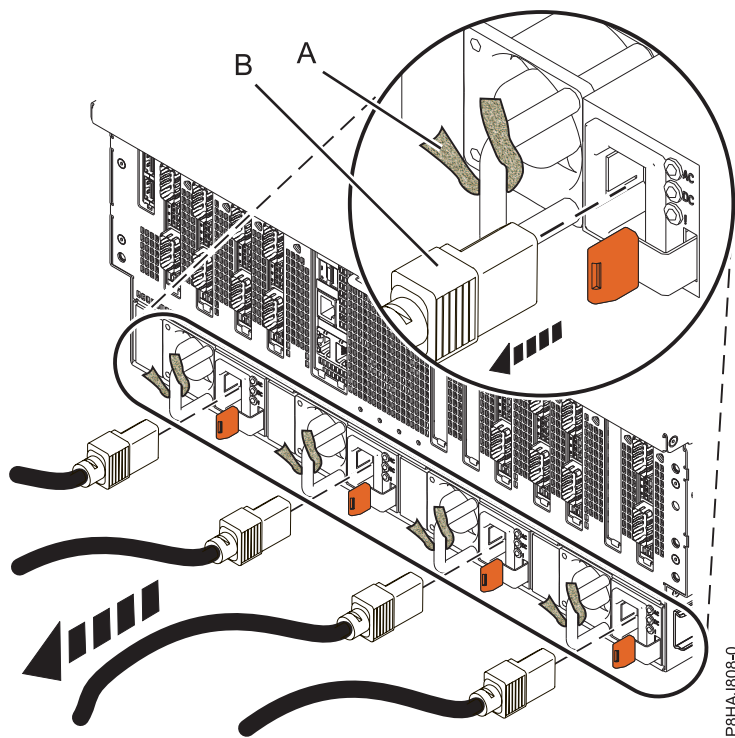


Figura 58. Removendo os cabos de energia de um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

Conectando os cabos de energia ao sistema

Use este procedimento para conectar os cabos de energia ao sistema.

Para conectar os cabos de energia no sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Abra a porta traseira do rack na unidade de sistema que você está verificando.
2. Reconecte os cabos de energia (A) à unidade de sistema. Consulte Figura 62 na página 75, Figura 63 na página 76 ou Figura 64 na página 76 dependendo do tipo do seu sistema. Figura 59 mostra os conectores suportados de corrente direta de alta tensão (HVDC) e de corrente alternada (AC). Figura 60 na página 75 e Figura 61 na página 75 mostram os conectores com suporte e a unidade de distribuição de energia (PDU) para 8408-44E.

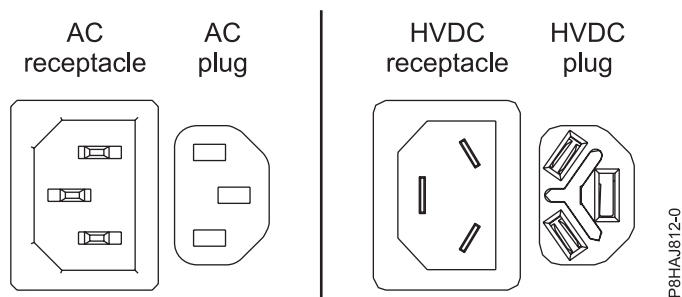


Figura 59. Conectores AC e HVDC

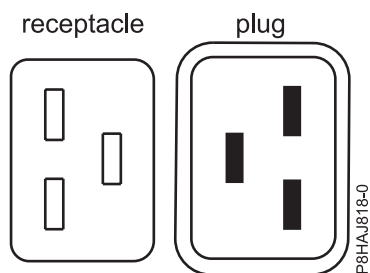


Figura 60. Conectores do sistema 8408-44E

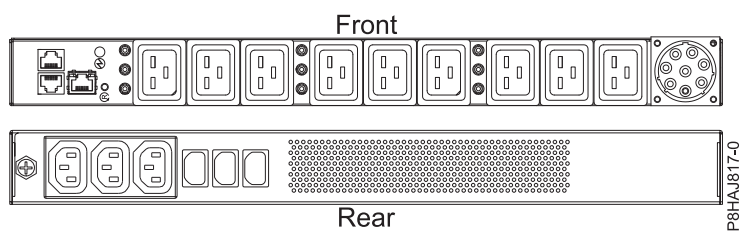


Figura 61. O PDU para o sistema 8408-44E

3. Prenda os cabos de energia ao sistema usando as fitas de velcro (B).

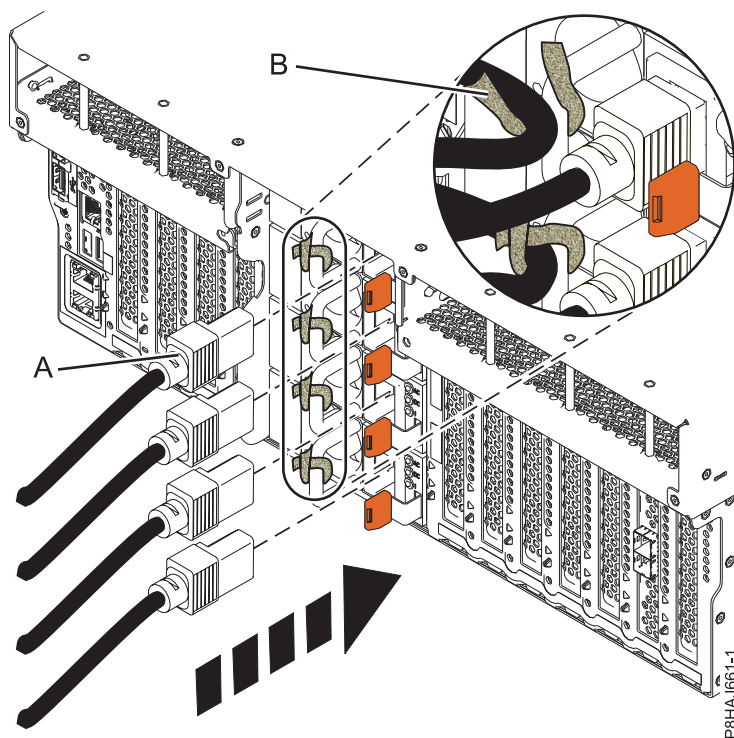


Figura 62. Conectando os cabos de energia a um sistema 8247-42L, 8286-41A ou 8286-42A

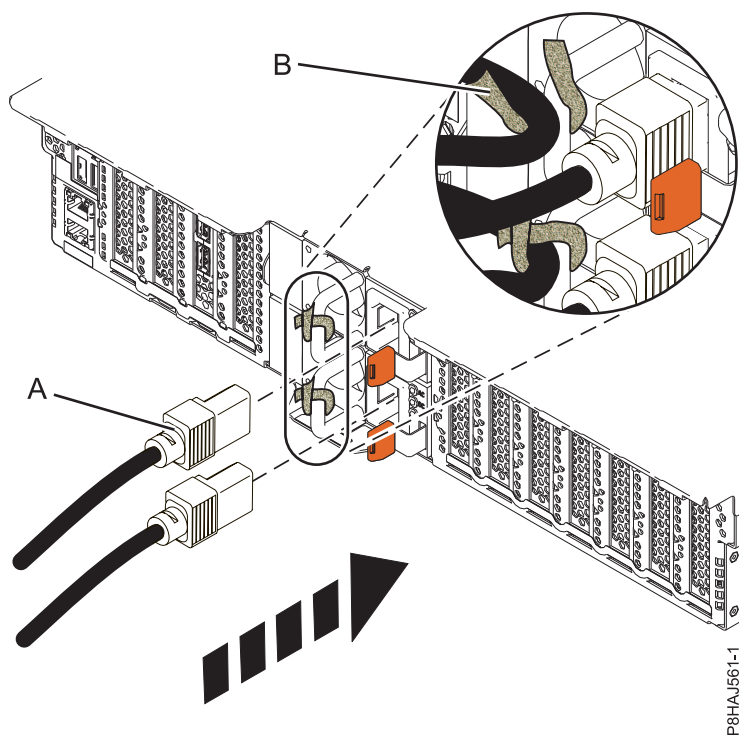


Figura 63. Conectando os cabos de energia a um sistema 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A ou 8284-22A

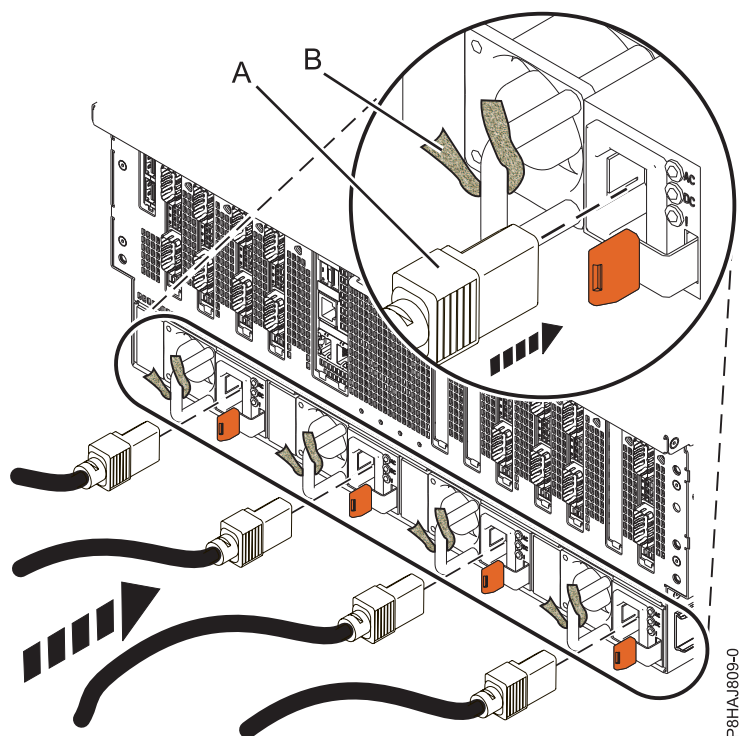


Figura 64. Conectando os cabos de energia a um sistema 8408-44E ou 8408-E8E

4. Feche a porta do rack na parte traseira do sistema.

Instalando ou substituindo uma peça com um HMC

É possível usar o Hardware Management Console (HMC) para executar várias ações de serviço, incluindo a instalação de uma nova unidade substituível em campo (FRU) ou peças.

Instalando uma Peça Usando o HMC

É possível usar o Hardware Management Console (HMC) para executar várias ações de serviço, incluindo a instalação de um novo recurso ou peça.

Para instalar um recurso ou uma peça em um sistema ou unidade de expansão usando o HMC, conclua as seguintes etapas:

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do Hardware Management Console (HMC):

- Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
 - b. Selecione o sistema gerenciado para o qual deseja instalar uma peça.

Nota: Se sua peça estiver em uma miscellaneous equipment specification (MES), continue na etapa 1c. Se sua peça estiver contida na instalação que é feita pelo representante de serviços do sistema (SSR) ou em um grupo de envio, acesse a etapa 1h.

- c. Na área Tarefas, expanda **Capacidade de Manutenção > Hardware > Tarefas do MES > Abrir MES**.
 - d. Clique em **Incluir Número de Ordem do MES**.
 - e. Insira o número e clique em **OK**.
 - f. Clique no número de ordem recém-criado e em **Avançar**. Os detalhes do número de ordem são exibidos.
 - g. Clique em **Cancelar** para fechar a janela.
 - h. Na área Tarefas, expanda **Permite Manutenção > Hardware > Tarefas do MES**.
- Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Clique no nome do sistema para o qual deseja instalar a peça.
 - c. Na área de navegação, clique em **Permite Manutenção**.
2. Na janela Permite Manutenção, clique em **Incluir FRU** (unidade substituível em campo).
 3. Na janela Incluir/Instalar/Remover Hardware-Incluir FRU, Selecionar Tipo de FRU, selecione o sistema ou o gabinete no qual o recurso está sendo instalado.
 4. Selecione o tipo de recurso que você está instalando e clique em **Avançar**.
 5. Selecione o código do local no qual você instalará o recurso e clique em **Incluir**.
 6. Depois que a peça estiver listada na seção **Ações Pendentes**, clique em **Procedimento de Ativação** e siga as instruções para a instalação do recurso.

Nota: O HMC pode abrir as instruções externas para instalar o recurso. Em caso afirmativo, siga tais instruções para instalar o recurso.

Removendo uma Peça Usando o HMC

Aprenda como remover uma peça usando o Hardware Management Console (HMC).

Para remover uma peça ou unidade de expansão em um sistema usando o HMC, conclua as seguintes etapas:

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do HMC:
 - Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
 - b. Selecione o sistema gerenciado do qual você está removendo uma peça.
 - c. Na área Tarefas, expanda **Permite Manutenção > Hardware > Tarefas do MES > Remover FRU**.
 - Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Clique no nome do sistema para o qual deseja remover uma peça.
 - c. Na área de navegação, clique em **Permite Manutenção**.
 - d. Na janela Permite Manutenção, clique em **Remover FRU**.
2. Na janela Incluir/Instalar/Remover Hardware - Remover FRU, Selecionar Tipo de FRU, selecione o sistema ou gabinete do qual você está removendo a peça.
 3. Selecione o tipo de peça que você está instalando e clique em **Avançar**.
 4. Selecione o local da peça que você está removendo e clique em **Incluir**.
 5. Depois que a peça estiver listada na seção **Ações Pendentes**, clique em **Procedimento de Ativação** e siga as instruções para a remoção da peça.

Nota: O HMC pode exibir as instruções do IBM Knowledge Center para remover a peça. Em caso afirmativo, siga tais instruções para remover a peça.

Reparando uma peça usando o HMC

É possível usar o Hardware Management Console (HMC) para concluir várias ações de serviço, incluindo o reparo de uma unidade substituível em campo (FRU) ou uma peça.

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do Hardware Management Console (HMC):
 - Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
 - b. Selecione o sistema gerenciado para o qual deseja reparar uma peça.
 - c. Na área Tarefas, expanda **Permite Manutenção > Gerenciar Eventos que Permitem Manutenção**.
 - Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua a etapa a seguir:



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
- b. Clique no nome do sistema para o qual deseja remover uma peça.

- c. Na área de navegação, clique em **Permite Manutenção**.
- d. Na janela Permite Manutenção, clique em **Gerenciador de Eventos que Permitem Manutenção**.

Nota: Também é possível acessar a opção **Gerenciador de Eventos que Permitem Manutenção** na lista **Ações** após selecionar o sistema.

2. Na janela Gerenciar eventos que permitem manutenção, especifique os critérios do evento, os critérios de erro e os critérios da FRU. Se você não deseja que os resultados sejam filtrados, selecione **ALL**.
3. Clique em **OK**. A janela Gerenciar eventos que permitem manutenção - Visão geral de eventos que permitem manutenção exibe todos os eventos que correspondem aos seus critérios. As informações que são exibidas na visualização de tabela compacta incluem os detalhes a seguir:
 - Número do problema
 - Número do PMH
 - Código de referência - clique no código de referência para exibir uma descrição do problema relatado e as ações que podem ser tomadas para corrigir o problema.
 - Status do problema
 - Última vez que o problema foi relatado
 - MTMS que falharam do problema

Nota: A visualização de tabela completa inclui informações mais detalhadas, inclusive o relatório de MTMS, primeira vez que foi relatado e o texto do evento que permite manutenção.

4. Selecione um evento que permite manutenção e use o menu suspenso **Selecionado** para selecionar **Reparar**.
5. Siga as instruções para reparar a peça.

Nota: O HMC pode abrir as instruções do IBM Knowledge Center para reparar a peça. Nesse caso, siga as instruções para reparar a peça.

Verificando a Peça Instalada

É possível verificar uma peça recém-instalada ou substituída em seu sistema, uma partição lógica ou uma unidade de expansão usando o sistema operacional, diagnósticos independentes ou o Hardware Management Console (HMC).

Verificando uma peça usando o sistema operacional ou o VIOS

Se você instalou um novo recurso ou substituiu uma peça, será possível usar as ferramentas do sistema operacional ou o Virtual I/O Server (VIOS) para verificar se o recurso ou a peça é reconhecido pelo sistema ou pela partição lógica.

Verificando um recurso instalado ou uma peça substituída usando um sistema ou uma partição lógica do AIX

Se você instalou o recurso ou substituiu uma peça, convém usar as ferramentas do sistema operacional AIX para verificar se o recurso ou a peça é reconhecido pelo sistema ou pela partição lógica.

Verificando um recurso instalado usando o sistema operacional AIX:

Se você instalou o recurso ou substituiu uma peça, convém usar as ferramentas do sistema operacional AIX para verificar se o recurso ou a peça é reconhecido pelo sistema ou pela partição lógica.

Para verificar um recurso instalado usando o sistema operacional AIX, conclua as seguintes etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite **diag** e pressione Enter.
3. Selecione **Rotinas de Diagnósticos Avançados** e pressione Enter.

4. No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
5. Quando o menu **Seleção de Diagnóstico Avançado** aparecer, selecione uma das seguintes opções:
 - Para testar um único recurso, selecione o recurso instalado na lista de recursos e pressione Enter.
 - Para testar todos os recursos disponíveis para o sistema operacional, selecione **Todos os Recursos** e pressione Enter.
6. Selecione **Confirmar** e espere até que os programas de diagnóstico sejam executados até sua conclusão, respondendo a quaisquer prompts que aparecerem.
7. Os diagnósticos foram executados até o final exibindo a mensagem Nenhum problema foi encontrado?
 - **Não:** Se um número de solicitação de serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido, suspeite de uma conexão de adaptador ou cabo frouxa. Revise os procedimentos de instalação para garantir que o novo recurso esteja devidamente instalado. Se não puder corrigir o problema, colete todos os SRNs ou outras informações de código de referência que vir. Se o sistema estiver executando no modo Particionamento Lógico (LPAR), anote a partição lógica na qual o recurso foi instalado. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter assistência.
 - **Sim:** O novo dispositivo está instalado corretamente. Feche todos os programas de diagnóstico, e retorne o sistema às operações normais.

Verificando uma peça substituída usando o sistema operacional AIX:

Se você substituiu uma peça, será possível usar as ferramentas do sistema operacional AIX para verificar se a peça é reconhecida pelo sistema ou pela partição lógica.

Para verificar a operação de uma peça de substituição, conclua as seguintes etapas:

1. Você usou o sistema operacional AIX ou um serviço simultâneo de auxílio de serviço de diagnósticos online (hot swap) para substituir a peça?
 - Não:** Acesse a etapa 2.
 - Sim:** Acesse a etapa 5 na página 81.
2. O sistema está desligado?
 - Não:** Acesse a etapa 4.
 - Sim:** Continue com a próxima etapa.
3. Inicie o sistema e aguarde até que o prompt de login do sistema operacional AIX seja exibido, ou até que uma atividade do sistema visível no painel do operador ou no monitor seja parada.

O prompt de login do AIX foi exibido?

 - **Não:** Se um número de solicitação de serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido, suspeite de uma conexão de adaptador ou cabo frouxa. Revise os procedimentos para a peça substituída para assegurar que a nova peça esteja instalada corretamente. Se não puder corrigir o problema, colete todos os SRNs ou outras informações de código de referência que vir. Se o sistema não iniciar ou não aparecer um prompt de login, consulte: Problemas com o Carregamento e a Inicialização do Sistema Operacional.

Se o sistema for particionado, anote a partição lógica na qual a peça será substituída. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter assistência.

 - **Sim:** Acesse a etapa 4.
4. No prompt de comandos, digite `diag -a` e pressione Enter para verificar se há recursos ausentes. Se você vir um prompt de comandos acesse a etapa 5 na página 81.

Se o menu **Seleção de Diagnóstico** for mostrado com **M** aparecendo junto a qualquer recurso, siga estas etapas:

 - a. Selecione o recurso e pressione Enter.
 - b. Selecione **Confirmar**.
 - c. Siga todas as instruções mostradas.

- d. Se a mensagem *Deseja revisar o erro exibido anteriormente?* for mostrada, selecione **Sim** e pressione Enter.
- e. Se um SRN for mostrado, pode ser que uma conexão ou placa não esteja devidamente conectada. Se nenhum problema óbvio for mostrado, registre o SRN e entre em contato com o provedor de serviços para obter assistência.
- f. Se nenhum SRN for mostrado, vá para a etapa 5.
5. Teste a peça executando as seguintes etapas:
- Na linha de comandos, digite **diag** e pressione Enter.
 - No menu **Seleção da Função**, selecione **Rotinas de Diagnóstico Avançado** e pressione Enter.
 - No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
 - Selecione **Todos os Recursos** ou selecione os diagnósticos para a peça individual para testar somente a peça substituída e quaisquer dispositivos a ela conectados e pressione Enter.
O menu **Ação de Reparo do Recurso** apareceu?
Não: Acesse a etapa 6.
Sim: Acesse a etapa 7.
6. Apareceu a mensagem *Teste concluído, nenhum problema foi encontrado?*
- Não:** Ainda há um problema. Entre em contato com seu provedor de serviços. **Isso encerra o procedimento.**
 - Sim:** Selecione **Log Repair Action**, caso não esteja previamente registrado em log, no menu **Task Selection** para atualizar o log de erros do AIX. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.
- Dica:** Essa ação altera o indicador luminoso da peça do estado de falha para o estado normal.
Vá para a etapa 9 na página 82.
7. Selecione o recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Quando um teste for executado em um recurso no modo de Verificação do sistema e esse recurso tiver uma entrada no log de erros do AIX, se o teste no recurso for bem-sucedido, o menu **Resource Repair Action** será exibido. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erros do AIX para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída.
- Nota:** Em sistemas que possuem um indicador luminoso da peça com falha, essa ação altera o indicador luminoso para o estado normal.
- Selecione o recurso que foi substituído no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não aparecer na lista de recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.
 - Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções. Outra exibição de **Ação de Reparo do Recurso** apareceu?
Não: Se a tela **Nenhum problema encontrado** aparecer, acesse a etapa 9 na página 82.
Sim: Acesse a etapa 8.
8. Selecione o pai ou filho do recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso** se necessário. Quando um teste for executado em um recurso no modo de Verificação do sistema e esse recurso tiver uma entrada no log de erros do AIX, se o teste no recurso for bem-sucedido, o menu **Resource Repair Action** será exibido. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erros do AIX para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída.
- Nota:** Essa ação altera o indicador luminoso da peça do estado de falha para o estado normal.

- a. No menu **Ação de Reparo do Recurso**, selecione o pai ou o filho do recurso substituído. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não aparecer na lista de recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.
- b. Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções.
- c. Se a tela **Nenhum problema encontrado** aparecer, acesse a etapa 9.
9. Se as configurações do processador de serviços ou da rede foram alteradas, conforme instruído nos procedimentos anteriores, restaure as configurações para os valores anteriores ao serviço realizado no sistema.
10. Você executou algum procedimento de hot-plug antes de executar este procedimento?
Não: Acesse a etapa 11.
Sim: Acesse a etapa 12.
11. Inicie o sistema operacional com o sistema ou a partição lógica no modo normal. Foi possível iniciar o sistema operacional?
Não: Entre em contato com seu provedor de serviços. **Isso encerra o procedimento.**
Sim: Acesse a etapa 12.
12. Os indicadores luminosos ainda estão acesos?
 - **Não. Isso encerra o procedimento.**
 - **Sim.** Desligue os indicadores luminosos. Consulte as seguintes instruções: Alterando os indicadores de serviço (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hby/serviceindicators.htm>).

Verificando a peça instalada usando um sistema ou partição lógica do IBM i

Se você instalou um novo recurso ou peça, verifique se o sistema reconhece o recurso ou a peça, utilizando as ferramentas de serviço do sistema IBM i.

Para verificar a peça instalada, conclua as etapas a seguir:

1. Desative o indicador luminoso do item com falha. Para obter instruções, consulte “Desativando o indicador luminoso usando o sistema operacional IBM i” na página 111.
2. Conecte-se **com pelo menos autoridade de serviço**.
3. Na linha de comandos da sessão do IBM i, digite `strsst` e pressione Enter.

Nota: Se você não conseguir acessar a tela System Service Tools, use a função 21 do painel de controle. Como alternativa, se o sistema for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC), use os Utilitários de Ponto Focal de Serviço para acessar a tela Dedicated Service Tools (DST).

4. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela de Sign On do SST (System Service Tools) e pressione Enter.

Nota: A senha das ferramentas de serviço faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

5. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
6. Selecione **Hardware service manager** na tela Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
7. Selecione **Recursos de hardware lógico (barramentos, IOPs, controladores)** na tela Hardware Service Manager e pressione Enter. Essa opção permite exibir e trabalhar com recursos lógicos. Os recursos lógicos de hardware são os recursos funcionais do sistema usado pelo sistema operacional.

Com a tela Recursos de Hardware Lógico, é possível mostrar o status ou as informações dos recursos lógicos de hardware e os recursos de hardware do pacote associados. Use as informações da Ajuda on-line para entender melhor as funções, os campos ou os símbolos específicos.

Verificando uma peça instalada usando um sistema ou partição lógica do Linux

Aprenda como verificar se o sistema reconhece uma peça nova ou de substituição.

Para verificar a peça recém-instalada ou substituída, continue com “Verificando uma Peça Instalada Usando Diagnósticos Independentes”.

Verificando uma Peça Instalada Usando Diagnósticos Independentes

Se você instalou ou substituiu uma peça, verifique se o sistema reconhece a nova peça. É possível usar diagnósticos independentes para verificar uma peça instalada em um sistema AIX ou Linux, em uma unidade de expansão ou em uma partição lógica.

- Se este servidor estiver conectado diretamente a outro servidor ou a uma rede, assegure-se de que as comunicações com o outros servidores tenham sido interrompidas.
- Os diagnósticos independentes requerem o uso de todos os recursos da partição lógica. Nenhuma outra atividade pode estar em execução na partição lógica.
- Os diagnósticos independentes requerem acesso ao console do sistema.

Acesse esses diagnósticos de um CD-ROM ou do servidor Network Installation Management (NIM). Esta procedimento descreve como usar os diagnósticos a partir de um CD-ROM. Para obter informações sobre como executar diagnósticos no servidor NIM, consulte Executando diagnósticos independentes em um servidor Network Installation Management.

Para usar os diagnósticos independentes, siga estas etapas:

1. Pare todas as tarefas e aplicativos e, em seguida, pare o sistema operacional no sistema ou na partição lógica.
2. Remova todas as fitas, disquetes e CD-ROM.
3. Desligue a energia da unidade de sistema. A próxima etapa inicializa o servidor ou a partição lógica a partir do CD-ROM de diagnósticos independentes. Se a unidade ótica não estiver disponível como um dispositivo de inicialização no servidor ou na partição lógica na qual você está trabalhando, siga estas etapas:
 - a. Acesse a ASMI. Para obter informações sobre como utilizar o ASMI, consulte Gerenciando o Advanced System Management Interface.
 - b. No menu principal da ASMI, clique em **Controle de Energia/Reinicialização**.
 - c. Clique **Ligar/Desligar o Sistema**.
 - d. Selecione a opção **Inicialização no modo de serviço da lista de inicialização padrão** no menu suspenso de modo de inicialização da partição lógica do AIX ou Linux.
 - e. Clique em **Salvar configurações e ligar**. Quando a unidade ótica estiver ligada, insira o CD-ROM de diagnóstico independente.
 - f. Vá para a etapa 5.
4. Ligue a energia da unidade de sistema e insira imediatamente o CD-ROM de diagnósticos na unidade ótica.
5. Depois que o indicador de POST do **teclado** for exibido no console do sistema e antes que o último indicador de POST (**alto-falante**) seja exibido, pressione a tecla 5 numérica no console do sistema para indicar que uma inicialização no modo de serviço deve ser iniciada usando a lista de inicialização do modo de serviço padrão.
6. Insira qualquer senha solicitada.
7. Na exibição **Instruções Operacionais do Diagnóstico**, pressione Enter.

Dica: Se um Número de Solicitação de Serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido,

Nota: Se você recebeu um SRN ou qualquer outro código de referência quando tentou iniciar o sistema, entre em contato com seu provedor de serviços para obter assistência.

8. Se o tipo de terminal for solicitado, selecione a opção **Inicializar Terminal** no menu Seleção de Função para inicializar o sistema operacional.
9. No menu Seleção de Função, selecione **Rotinas de Diagnósticos Avançados** e pressione Enter.

10. No menu Seleção do Modo de Diagnóstico, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
11. Quando o menu Seleção de Diagnóstico Avançado aparecer, selecione **Todos os Recursos**, ou teste somente a peça que você substituiu e todos os dispositivos que estão conectados a ela selecionando os diagnósticos para a peça individual, e pressione Enter.
12. A mensagem Teste Concluído, nenhum problema foi encontrado apareceu?
 - **Não:** Ainda há um problema. Entre em contato com seu provedor de serviços.
 - **Sim:** Vá para a etapa 13.
13. Se você tiver alterado as configurações do processador de serviços ou da rede, conforme instruído em procedimentos anteriores, restaure as configurações para os valores que elas tinham antes do serviço no sistema.
14. Se os indicadores luminosos ainda estiverem acesos, siga estas etapas:
 - a. Selecione **Indicadores de Identificação e Atenção** no menu Seleção de Tarefa para desligar os indicadores luminosos e de atenção do sistema e pressione Enter.
 - b. Selecione **Configurar Indicador de Atenção do sistema como NORMAL** e pressione Enter.
 - c. Selecione **Configurar Todos os Indicadores de Identificação como NORMAL** e pressione Enter.
 - d. Escolha **Confirmar**.

Nota: Isto altera os indicadores de atenção e de identificação do sistema do estado *Falha* para o estado *Normal*.

- e. Saia da linha de comandos.

Verificando uma Peça Instalada ou Substituída em um Sistema ou Partição Lógica Usando Ferramentas do Servidor de E/S Virtual

Se você instalou ou substituiu uma peça, poderá usar as ferramentas no Servidor de E/S Virtual (VIOS) para verificar se a peça é reconhecida pelo sistema ou pela partição lógica.

Verificando uma peça instalada usando o VIOS:

É possível verificar a operação de uma peça instalada usando o VIOS.

Para verificar uma peça instalada, conclua as seguintes etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
3. Selecione **Rotinas de Diagnósticos Avançados** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
5. Quando o menu **Seleção de Diagnóstico Avançado** aparecer, execute uma das seguintes etapas:
 - Para testar um único recurso, selecione na lista o recurso recém-instalado e pressione Enter.
 - Para testar todos os recursos disponíveis no sistema operacional, selecione **Todos os Recursos** e, em seguida, pressione Enter.
6. Selecione **Confirmação** e aguarde a conclusão da execução dos programas de diagnóstico, respondendo a todas as solicitações de informações que aparecerem.
7. Os diagnósticos foram executados até o final exibindo a mensagem Nenhum problema foi encontrado?
 - **Não:** Se um número de solicitação de serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido, suspeite de uma conexão de adaptador ou cabo frouxa. Revise os procedimentos de instalação para assegurar que a nova peça esteja instalada corretamente. Se não puder corrigir o problema, colete todos os SRNs ou outras informações de código de referência que vir. Se o sistema estiver executando no modo de LPAR, observe a partição lógica na qual você instalou a peça. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter assistência.
 - **Sim:** O novo dispositivo está instalado corretamente. Feche todos os programas de diagnóstico, e retorne o sistema às operações normais.

Verificar a Peça de Substituição Usando VIOS:

É possível verificar a operação de uma peça de substituição usando o VIOS.

Para verificar a operação de uma peça de substituição, conclua as seguintes etapas:

1. Você substituiu a peça usando o VIOS ou a operação de serviço simultâneo (hot-swap) do auxílio de serviço de diagnóstico online?
 - **Não:** Vá para a etapa 2.
 - **Sim:** Vá para a etapa 5.
2. O sistema está desligado?
 - **Não:** Vá para a etapa 4.
 - **Sim:** Acesse a etapa 3.
3. Inicie o sistema e espere até que o prompt de login do sistema operacional VIOS seja exibido ou até que a atividade aparente do sistema no painel ou monitor do operador tenha parado. O prompt de login do VIOS foi exibido?
 - **Não:** Se um SRN ou outro código de referência for exibido, suspeite de uma conexão de adaptador ou cabo frouxa. Revise os procedimentos para a peça substituída para assegurar que a nova peça esteja instalada corretamente. Se não puder corrigir o problema, colete todos os SRNs ou outras informações de código de referência que vir. Se o sistema não iniciar ou se não houver aviso de login, consulte Problemas com o Carregamento e a Inicialização do Sistema Operacional.
Se o sistema for particionado, anote a partição lógica na qual a peça será substituída. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter assistência.
 - **Sim:** Vá para a etapa 4.
4. No prompt de comandos, digite `diag -a` e pressione Enter para verificar se há recursos ausentes. Se você vir um prompt de comandos acesse a etapa 5.
Se o menu **Seleção de Diagnóstico** for mostrado com **M** aparecendo junto a qualquer recurso, siga estas etapas:
 - a. Selecione o recurso e pressione Enter.
 - b. Selecione **Confirmar**.
 - c. Siga todas as instruções mostradas.
 - d. Se uma mensagem *Do you want to review the previously displayed error?* for mostrada, selecione **Sim** e pressione Enter.
 - e. Se um SRN for mostrado, pode ser que uma conexão ou placa não esteja devidamente conectada. Se nenhum problema óbvio for mostrado, anote o SRN e entre em contato com seu provedor de serviços para obter assistência.
 - f. Se nenhum SRN for mostrado, vá para 5.
5. Teste a peça fazendo o seguinte:
 - a. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
 - b. No menu **Seleção da Função**, selecione **Rotinas de Diagnóstico Avançado** e pressione Enter.
 - c. No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
 - d. Selecione **Todos os Recursos**, ou selecione os diagnósticos para a peça individual para testar somente a peça que você substituiu e todos os dispositivos que estão conectados a ela, e pressione Enter.
O menu **Ação de Reparo do Recurso** apareceu?
 - **Não:** Vá para a etapa 6.
 - **Sim:** Vá para a etapa 7 na página 86.
6. Apareceu a mensagem *Teste concluído, nenhum problema foi encontrado*?
 - **Não:** Ainda há um problema. Entre em contato com seu provedor de serviços. **Isso encerra o procedimento.**

- **Sim:** Selecione **Registrar ação de Reparo**, se não registrada anteriormente, no menu **Seleção de Tarefa** para atualizar o log de erro. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado a sua ação não for exibido na Lista de Recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.

Dica: Essa ação altera o indicador luminoso da peça do estado de falha para o estado normal. Vá para a etapa 9.

7. Selecione o recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Quando um teste é executado em um recurso no modo de verificação do sistema e esse recurso tiver uma entrada no log de erro, se o teste no recurso tiver sido bem-sucedido, o menu **Ação de Reparo do recurso** aparecerá. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erro para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída. Em sistemas com um indicador luminoso para a peça com falha, isso altera o indicador luminoso para o estado normal.
 - a. Selecione o recurso que foi substituído no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado a sua ação não aparecer na Lista de Recursos, selecione **sysplanar0**. Pressione Enter.
 - b. Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções. Outra exibição de **Ação de Reparo do Recurso** apareceu?
 - **Não:** Se a exibição **Nenhum Problema Encontrado** aparecer, vá para a etapa 9.
 - **Sim:** Vá para a etapa 8.
8. Selecione o pai ou filho do recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso** se necessário. Quando um teste é executado em um recurso no modo de verificação do sistema e esse recurso tiver uma entrada no log de erro, se o teste no recurso tiver sido bem-sucedido, o menu **Ação de Reparo do recurso** aparecerá. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erro para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída. Isso altera o indicador luminoso da peça do estado de falha para o estado normal.
 - a. No menu **Ação de Reparo do Recurso**, selecione o pai ou o filho do recurso substituído. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado a sua ação não aparecer na Lista de Recursos, selecione **sysplanar0**. Pressione Enter.
 - b. Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções.
 - a. Se a exibição **Nenhum Problema Encontrado** aparecer, vá para a etapa 9.
9. Se as configurações do processador de serviços ou da rede foram alteradas, conforme instruído nos procedimentos anteriores, restaure as configurações para os valores anteriores ao serviço realizado no sistema.
10. Você executou algum procedimento de hot-plug antes de executar este procedimento?
 - **Não:** Vá para a etapa 11.
 - **Sim:** Vá para a etapa 12.
11. Inicie o sistema operacional com o sistema ou a partição lógica no modo normal. Foi possível iniciar o sistema operacional?
 - **Não:** Entre em contato com seu provedor de serviços. **Isso encerra o procedimento.**
 - **Sim:** Vá para a etapa 12.
12. Os indicadores luminosos ainda estão acesos?
 - **Não:** Isso encerra o procedimento.
 - **Sim.** Desligue os indicadores luminosos. Para obter instruções, consulte Alterando indicadores de serviço.

Verificando a Peça Instalada Usando o HMC

Se você instalou ou substituiu uma peça, use o Hardware Management Console (HMC) para atualizar os registros do HMC depois de ter concluído uma ação de serviço no servidor. Se você tiver códigos de referência, sintomas ou códigos de local que usou durante a ação de serviço, localize os registros para uso durante este procedimento.

Para verificar a peça instalada, conclua as etapas a seguir:

1. No HMC, examine o log de eventos de ação de serviço de todos os eventos de ação de serviço abertos. Consulte “Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando o HMC” para obter detalhes.
2. Há algum evento de ação de serviço que esteja aberto?
 - Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, utilize o HMC para desligá-lo. Consulte o “Desativando LEDs usando o HMC” na página 113. **Isso encerra o procedimento.**
 - Sim:** Continue com a próxima etapa.
3. Anote a lista de eventos de ação de serviço abertos.
4. Examine os detalhes do evento de ação de serviço aberto. O código de erro associado a este evento de ação de serviço é o mesmo que você obteve antes?
 - **Não:** Selecione uma das seguintes opções:
 - Revise os outros eventos que permitem manutenção, localize um que corresponda e continue com a próxima etapa.
 - Se o log não corresponder ao que você obteve antes, entre em contato com seu provedor de serviços.
 - **Sim:** Continue com a próxima etapa.
5. Selecione e destaque o evento de ação de serviço na janela Erro Associado a Este evento que Permite Manutenção.
6. Clique em **Fechar Evento**.
7. Inclua comentários para o evento que permite manutenção. Inclua informações adicionais exclusivas. Clique em **OK**.
8. Você substituiu, incluiu ou modificou uma Unidade Substituível em Campo (FRU) do evento de ação de serviço aberto?
 - **Não:** Selecione a opção **Nenhuma FRU Substituída para este Evento que Permite Manutenção** e clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.
 - **Sim:** Execute as seguintes etapas:
 - a. Na lista de FRUs, selecione uma FRU que precise ser atualizada.
 - b. Dê um clique duplo na FRU e atualize as suas informações.
 - c. Clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.
9. Se continuar a ter problemas, entre em contato com seu provedor de serviços.

Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando o HMC

Use esse procedimento para visualizar um evento que permite manutenção, incluindo detalhes, comentários e histórico de serviço usando o Hardware Management Console (HMC).

Para visualizar eventos que permitem manutenção e outras informações sobre os eventos, você deve ser membro de uma das seguintes funções:

- Superadministrador
- Representante de serviço
- Operador
- Engenheiro de produto
- Visualizador

Para visualizar eventos que permitem manutenção, siga estas etapas:

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do HMC:
 - Se estiver usando a interface do HMC Clássico ou HMC Aprimorado, na área de navegação, clique em **Gerenciamento de Serviço > Gerenciar Eventos que Permitem Manutenção**.
 - Se estiver usando uma interface do HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou do



HMC Aprimorado+, na área de navegação, clique no ícone **Capacidade de manutenção** e, em seguida, clique em **Gerenciador de eventos que permitem manutenção**.

2. Selecione os critérios para os eventos que permitem manutenção que você deseja visualizar e clique em **OK**. A janela Visão geral de eventos que permitem manutenção é aberta. A lista mostra todos os eventos que permitem manutenção que correspondem aos critérios de seleção. As opções de menu podem ser usadas para concluir ações nos eventos que permitem manutenção.
3. Selecione uma linha na janela Visão geral de eventos que permitem manutenção e selecione **Selecionado > Visualizar detalhes**. A janela Detalhes do evento que permite manutenção é aberta, mostrando informações detalhadas sobre o evento que permite manutenção. A tabela superior mostra informações tais como o número do problema e o código de referência. A tabela inferior mostra as unidades substituíveis no campo (FRUs) associadas a este evento.
4. Selecione o erro para o qual deseja visualizar os comentários e o histórico, e siga estas etapas:
 - a. Clique em **Ações > Visualizar Comentários**.
 - b. Quando acabar de visualizar os comentários, clique em **Fechar**.
 - c. Clique em **Ações > Visualizar Histórico de Serviço**. A janela Histórico de Serviço é aberta mostrando o histórico de serviço que estiver associado ao erro selecionado.
 - d. Quando acabar de visualizar o histórico de serviço, clique em **Fechar**.
5. Quando concluir, clique em **Cancelar** duas vezes para fechar a janela Detalhes do evento que permite manutenção e a janela Visão geral de eventos que permitem manutenção.

Verificando um Reparo

Use esses procedimentos para verificar a operação de hardware após fazer reparos no sistema.

Escolha entre as seguintes opções:

- Para verificar o reparo de um sistema que está atualmente desligado, vá para a etapa 1.
 - Para verificar o reparo de um sistema que está atualmente ligado sem nenhum sistema operacional carregado, vá para a etapa 3 na página 89.
 - Para verificar o reparo de um sistema que está atualmente ligado e que possui um sistema operacional carregado, vá para a etapa 5 na página 89.
1. Ligue o servidor e todos os gabinetes de E/S conectados.

Todos os gabinetes foram ligados?

Sim: Vá para a etapa 3 na página 89.

Não: Continue na próxima etapa.

2. Escolha entre as seguintes opções:

- Se o problema original foi um gabinete que não ligava e você possui outra FRU para fazer a substituição, localize e substitua a próxima unidade substituível em campo (FRU).
 - Se a próxima FRU da lista da FRU for um procedimento de isolamento, execute esse procedimento de isolamento.
 - Se o problema original foi um gabinete que não ligava e você tem um procedimento de isolamento para concluir, execute esse procedimento de isolamento.
 - Se o problema original foi um gabinete que não ligava e não existem mais FRUs ou procedimentos de isolamento na lista da FRU, entre em contato com o próximo nível de suporte.
 - Se você tiver um novo problema, execute a análise do problema para repará-lo.
-

3. Carregue o sistema operacional.

O sistema operacional foi carregado com êxito?

Sim: Acesse a etapa 5.

Não: Continue na próxima etapa.

4. Escolha entre as seguintes opções:

- Se o problema original era uma unidade de disco com falha que continha o software do sistema operacional, acesse a etapa 5.
 - Se o problema original foi que o sistema operacional não carregava e você possui outra FRU para fazer a substituição, vá para sua seção de locais da FRU para localizar a próxima FRU.
 - Se a próxima FRU da lista da FRU for um procedimento de isolamento, execute esse procedimento de isolamento.
 - Se o problema original foi que o sistema operacional não carregava e você tem um procedimento de isolamento para concluir, execute o procedimento de isolamento.
 - Se o problema original foi o sistema operacional que não carregava e não existem mais FRUs ou procedimentos de isolamento na lista da FRU, entre em contato com o próximo nível de suporte.
 - Se você tiver um novo problema, execute a análise do problema para repará-lo.
-

5. Escolha entre as seguintes opções:

- “Verificando o Reparo no AIX”
- “Verificando o Reparo no Linux” na página 94
- “Verificando um Reparo Usando um Sistema ou Partição Lógica IBM i” na página 92
- “Verificando o reparo em um sistema IBM PowerKVM” na página 94
- “Verificando o reparo do console de gerenciamento” na página 95

Verificando o Reparo no AIX

Este procedimento pode ser usado para verificar se o reparo foi concluído usando o sistema operacional AIX.

Utilize este procedimento de análise de manutenção (MAP) para verificar o servidor após a conclusão de um reparo.

1. Uma unidade de disco foi substituída no grupo de volume raiz?

Não Vá para a etapa 3 na página 90.

Sim Continue com a próxima etapa.

2. Execute os diagnósticos independentes a partir de um CD ou a partir de um servidor NIM (Network Installation Management).

Você identificou algum problema?

Não Reinstale o sistema operacional e continue com a etapa 5 na página 90.

Sim Se o problema original ainda existir, substitua a unidade substituível em campo (FRU) ou execute o próximo procedimento de isolamento da lista da FRU. Se você tiver atingido o final da lista da FRU, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se ocorrer um novo problema, acesse Iniciando a Análise de Problema.

3. Alguma FRU foi substituída com a energia ligada e simultaneamente com outras operações do sistema?

Não Vá para a etapa 5.

Sim Continue com a próxima etapa.

4. Foi utilizada uma operação hot swap de auxílio de serviço de diagnósticos do AIX para alterar a FRU?

Não Vá para a etapa 7.

Sim Vá para a etapa 6.

Nota: O auxílio de serviço de diagnóstico do AIX era usado se um recurso tivesse sido removido usando a tarefa **Hot Plug**.

5. Se alguma FRU que deveria ser reinstalada tiver sido removida, reinstale-a agora:

- Se o sistema não estiver ligado, ligue-o agora.
- Aguarde até que o prompt de login do sistema operacional AIX seja exibido ou até que a atividade do sistema no painel ou no monitor do operador tenha sido interrompida.
- Você identificou algum problema?

Não Continue na etapa 6.

Sim Se o problema original ainda existir, substitua a unidade substituível em campo (FRU) ou execute o próximo procedimento de isolamento da lista da FRU. Se você tiver atingido o final da lista da FRU, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se ocorrer um novo problema, acesse Iniciando a Análise de Problema.

6. Se o menu Resource Repair Action já estiver exibido, acesse a etapa 9 na página 91; caso contrário, execute as seguintes etapas:

- Efetue login no sistema operacional, com autoridade de administrador (se necessário, solicite ao cliente que insira a senha) ou utilize o login CE.
- Insira o comando `diag -a` e procure recursos ausentes. Siga todas as instruções exibidas. Se um SRN for mostrado, pode ser que uma conexão ou placa não esteja devidamente conectada. Se nenhuma instrução for exibida, nenhum recurso foi detectado como ausente. Continue com a próxima etapa.

7. Execute as seguintes etapas:

- Insira `diag` no prompt de comandos.
- Pressione Enter.
- Selecione a opção **Diagnostics Routines**.
- Quando o menu Diagnostic Mode Selection for exibido, selecione **System verification**.
- Quando o menu Diagnostic Selection for exibido, selecione a opção **All Resources**, ou teste as FRUs trocadas e qualquer dispositivo conectado às FRUs trocadas, selecionando os diagnósticos da FRU individual.

O menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

Não Continue com a próxima etapa.

Sim Vá para a etapa 9 na página 91.

8. O menu TESTING COMPLETE, nenhum problema localizado (801010) foi exibido?

Não Se o problema original ainda existir, substitua a unidade substituível em campo (FRU) ou

execute o próximo procedimento de isolamento da lista da FRU. Se você tiver atingido o final da lista da FRU, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se ocorrer um novo problema, acesse Iniciando a Análise de Problema.

Sim Utilize a opção **Log Repair Action**, caso não esteja previamente registrado em log, no menu TASK SELECTION para atualizar o log de erro do AIX. Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.

Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.

Nota: Se o indicador de log de verificação estiver ligado, essa ação o colocará de volta ao estado normal.

Vá para a etapa 11 na página 92.

9. Quando um teste for executado em um recurso no modo de Verificação do sistema e esse recurso possuir uma entrada no log de erros do AIX. Se o teste nesse recurso tiver êxito, o menu Resource Repair Action será exibido.

Após a substituição de uma FRU, é necessário selecionar o recurso da FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erros do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

Nota: Se o indicador de log de verificação estiver ligado, essa ação o colocará de volta ao estado normal.

Execute as seguintes etapas:

- a. Selecione o recurso que foi substituído no menu Resource Repair Action. Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.
- b. Pressione **Commit** após fazer suas seleções.

Outro menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

Não Se o menu No Trouble Found for exibido, vá para a etapa 11 na página 92.

Sim Continue com a próxima etapa.

10. Pode ser necessário executar o serviço Resource Repair Action nos recursos pai ou filho do recurso recém substituído.

Quando um teste for executado em um recurso no modo de Verificação do sistema e esse recurso possuir uma entrada no log de erros do AIX. Se o teste no recurso tiver êxito, o menu Resource Repair Action será exibido.

Após a substituição dessa FRU, é necessário selecionar o recurso da FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erros do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

Nota: Se o indicador de log de verificação estiver ligado, essa ação o colocará de volta ao estado normal.

Execute as seguintes etapas:

- a. No menu RESOURCE REPAIR ACTION, selecione o pai ou o filho do recurso substituído. Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.
- b. Pressione **COMMIT** após fazer suas seleções.
- c. Se o menu No Trouble Found for exibido, continue com a próxima etapa.

11. Se as configurações do processador de serviços ou da rede tiverem sido alteradas, conforme indicado em MAPs precedentes, restaure as configurações aos valores anteriores ao reparo do sistema. Se foram executados diagnósticos independentes a partir de um CD-ROM, remova esse CD-ROM do sistema.

Você executou serviço em um subsistema RAID que envolvia a troca da placa de cache do adaptador RAID PCI ou a troca da configuração?

Nota: Essas informações não se aplicam ao adaptador RAID ou cache da PCI-X.

Não Vá para o procedimento de fechamento de chamada .

Sim Continue com a próxima etapa.

12. Utilize a seleção **Recover Options** para resolver a configuração do RAID, concluindo as seguintes etapas:
 - a. Na exibição PCI SCSI Disk Array Manager, selecione **Recovery options**.
 - b. Se existir uma configuração anterior no adaptador de substituição, é necessário limpá-la. Selecione **Clear PCI SCSI Adapter Configuration** e pressione F3.
 - c. Na tela Recovery Options, selecione **Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration**.
 - d. Na tela Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration, selecione **Accept Configuration on Drives**.
 - e. No menu de seleções PCI SCSI RAID Adapter, selecione o adaptador alterado.
 - f. Na próxima tela, pressione Enter.
 - g. Quando visualizar o menu de seleção Are You Sure, pressione Enter para continuar.
 - h. Se você obtiver uma mensagem de status Failed, verifique se o adaptador correto foi selecionado e, em seguida, repita este procedimento. Quando a recuperação estiver concluída, saia do sistema operacional.
 - i. Vá para o procedimento Fechando uma chamada de serviço.

Verificando um Reparo Usando um Sistema ou Partição Lógica IBM i

Use este procedimento para verificar um reparo usando o sistema operacional IBM i.

1. O sistema foi desligado durante o reparo?

Sim: Continue na próxima etapa.
Não: Continue com a etapa 3.
2. Execute as seguintes tarefas:
 - a. Verifique se o cabo de energia está plugado na tomada de energia.
 - b. Verifique se a energia está disponível na tomada de energia do cliente.
3. A partição foi desligada durante o reparo?

Sim: Continue na próxima etapa.
Não: Continue com a etapa 6.
4. Selecione o tipo e o modo de IPL para o sistema ou partição lógica usada pelo cliente (consulte Tipo e Modo de IPL e Opções de Velocidade nas Funções de Serviço).
5. Inicie um IPL ligando o sistema ou a partição (consulte Ligando e Desligando). O sistema concluiu a IPL?

Sim: Continue na próxima etapa.
Não: Isso pode ser um novo problema. Acesse Iniciando uma Ação de Reparo. **Isso encerra o procedimento.**
6. O sistema ou a partição continuou em execução durante o reparo e o processador de E/S, o adaptador de E/S ou o dispositivo de armazenamento foi substituído?

Sim: Continue com a etapa 10.
Não: Continue na próxima etapa.

7. Use o log de ações de serviço ou a visualização do evento que permite manutenção (se o sistema for gerenciado por um HMC) para procurar qualquer código de referência que esteja relacionado a este IPL (consulte Procurando o Log de Ação de Serviço). Existem códigos de referência relacionados a este IPL?
- Sim:** Continue na próxima etapa.
- Não:** Se o problema estava relacionado à mídia removível ou a comunicações, execute os procedimentos de verificação nas Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido. Em seguida, retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e o horário do sistema. **Isso encerra o procedimento.**
8. O novo código de referência é igual ao código de referência original?
- Sim:** Continue na próxima etapa.
- Não:** Um novo sintoma pode ter ocorrido. Acesse o Procedimento de início de chamada. **Isso encerra o procedimento.**
9. Existem outros itens com falha que ainda precisam ser substituídos?
- Sim:** Substitua o próximo item com falha listado para este código de referência. **Isso encerra o procedimento.**
- Não:** Entre em contato com o próximo nível de suporte para obter assistência. **Isso encerra o procedimento.**
10. Foi executada manutenção simultânea em uma unidade de armazenamento ótico?
- Sim:** O log de atividades do produto e o log da ação de serviço, na maioria dos casos, conterá um código de referência para a unidade de armazenamento ótico quando for executada manutenção simultânea. Esse código de referência pode ser ignorado. Faça o seguinte:
- Execute os procedimentos de verificação no tópico Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido.
 - Retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e o horário do sistema. **Isso encerra o procedimento.**
- Não:** Continue na próxima etapa.
11. Utilize o log da ação de serviço para procurar quaisquer códigos de referência (consulte Utilizando o Log da Ação de Serviço). Existem novos códigos de referência?
- Sim:** Continue na próxima etapa.
- Não:** Vá para a etapa 14.
12. O novo código de referência é igual ao código de referência original?
- Sim:** Continue na próxima etapa.
- Não:** Um novo sintoma pode ter ocorrido. Acesse o Procedimento de início de chamada para determinar a causa do problema. **Isso finaliza o procedimento.**
13. Existem outros itens com falha que ainda precisam ser substituídos?
- Sim:** Substitua o próximo item com falha listado para o código de referência. **Isso encerra o procedimento..**
- Não:** Entre em contato com o próximo nível de suporte para obter assistência. **Isso encerra o procedimento.**
14. Você está trabalhando com um dispositivo de fita?
- Sim:** Execute os procedimentos de verificação nas Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido. Após a conclusão do teste de verificação, a descrição do dispositivo de fita será configurada para o estado com falha devido à detecção de uma mudança de recurso. Execute as seguintes tarefas:
- Varie a descrição do dispositivo de fita entre desligada e ligada.
 - Retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e o horário do sistema. Em seguida, acesse Verificando o Reparo do HMC. **Isso encerra o procedimento.**
- Não:** Continue na próxima etapa.

15. Você está trabalhando com um IOP ou um IOA?

Sim: Use a função Exibir serviço de configuração do hardware para verificar qualquer hardware ausente ou com falha:

- Na linha de comandos, insira o STRSST (Comando Start System Service Tools). Se não for possível acessar o SST, selecione DST. Não execute IPL no sistema ou partição para obter DST.
- Na exibição Start Service Tools Sign On, insira o ID do usuário com autoridade de serviço e a senha.
- Selecione **Start a service tool > Hardware service manager > Logical hardware resources > System bus resources**.
- Selecione a tecla de função para **Include nonreporting resources**.
- Se o IOP e o IOA recém-substituídos forem recursos com falha ou não reportáveis, o problema não terá sido corrigido. Continue com o próximo item com falha da lista de itens com falha. **Isso encerra o procedimento.**

Não: Execute os procedimentos de verificação nos tópicos Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido. Os recursos que geralmente são ativados automaticamente durante um IPL, ou que foram previamente ativados manualmente, podem necessitar de nova ativação automática após a conclusão dos procedimentos de verificação. Retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e o horário do sistema. **Isso encerra o procedimento.**

Verificando o Reparo no Linux

Este procedimento pode ser usado para verificar se um reparo foi concluído usando-se o sistema operacional Linux.

1. Execute os diagnósticos independentes a partir de um CD ou a partir de um servidor NIM (Network Installation Management). Consulte Executando os diagnósticos independentes a partir de um CD-ROM. **Você encontrou qualquer problema?**

Não Reinicialize o sistema operacional e continue com o procedimento de fechamento de chamada.

Sim Se o problema original ainda existir, substitua a unidade substituível em campo (FRU) ou execute o próximo procedimento de isolamento da lista da FRU. Se você tiver atingido o final da lista da FRU, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se ocorrer um novo problema, acesse Iniciando a Análise de Problemas e repare o novo problema.

Verificando o reparo em um sistema IBM PowerKVM

É possível usar o procedimento a seguir para verificar se um reparo está completo em um sistema IBM PowerKVM.

1. Procure por quaisquer novos códigos de referência que possam ter ocorrido como resultado da ação de serviço que foi executada. Para localizar as informações de erro em um sistema que está executando o IBM PowerKVM, conclua as etapas a seguir:

- a. Efetue login como usuário raiz.
- b. Na linha de comandos, digite `opal-ellog-parse -s` e pressione **Enter**.
- c. Procure a entrada mais recente que contenha um código de referência.

Um novo código de referência ocorreu como resultado da ação de serviço que foi executada?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
- **Não:** Continue com a etapa 4 na página 95.

2. A descrição do código de referência pode fornecer informações ou uma ação que pode ser tomada para corrigir a falha.

Use a função de procura do IBM Knowledge Center para localizar os detalhes do código de referência. A função de procura está localizada no canto esquerdo superior do IBM Knowledge Center. Leia a descrição do código de referência e retorne aqui. Não tome nenhuma outra ação no momento.

Para obter informações adicionais sobre códigos de referência, consulte Códigos de referência.

Houve uma descrição do código de referência que permitiu que você resolvesse o problema?

- **Sim: Isso termina o procedimento.**

- **Não:** Continue na próxima etapa.

3. O serviço é necessário para resolver o erro. Colete o máximo de dados de erro possível e registre-os. Você e seu provedor de serviços desenvolverão uma ação corretiva para resolver o problema com base na diretrizes a seguir:

- Se um código do local da unidade substituível em campo (FRU) for fornecido, esse local deve ser usado para determinar qual FRU deve ser substituída.
- Se um procedimento de isolamento estiver listado para o código de referência nas informações de consulta do código de referência, inclua-o como uma ação corretiva mesmo se ele não estiver listado no painel de controle ou visualização do evento que permite manutenção.
- Se quaisquer FRUs estiverem marcadas para substituição de bloco, substitua todas as FRUs no grupo de substituição de bloco ao mesmo tempo.

Execute as etapas a seguir:

- a. Registre o código de referência, se disponível.
- b. Registre os detalhes do erro.
- c. Execute o comando sosreport para coletar dados de depuração.
- d. Entre em contato com seu provedor de serviços.

Isso encerra o procedimento.

4. Uma unidade de disco, unidade de estado sólido, dispositivo de mídia ou adaptador de E/S foi substituído quando o sistema estava desligado?

- **Sim:** Execute Executando diagnósticos em um sistema IBM PowerKVM. **Isso encerra o procedimento.**

- **Não:** Continue com o procedimento “Encerrando uma Chamada de Serviço” na página 100. **Isso encerra o procedimento.**

Verificando o reparo do console de gerenciamento

Execute estes procedimentos para fechar números de problemas, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente usando o console de gerenciamento.

Siga esta lista de verificação antes de executar os procedimentos:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.
 - Durante a execução da análise de problema no evento original que permite manutenção, outros números de eventos que permitem manutenção poderão ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção e que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
 - A verificação do servidor foi executada e não existem problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
 - Se o reparo tiver sido feito usando-se os procedimentos de reparo online do HMC, assegure-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.
1. Um console de gerenciamento é usado para gerenciar o servidor em que você está fazendo manutenção?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Retorne para “Verificando um Reparo” na página 88. **Isso encerra o procedimento.**
 2. Você está fechando um evento de serviço que era um reparo no computador pessoal do console de gerenciamento?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 4 na página 96.

3. Ligue o console de gerenciamento. O processo de ligar foi concluído sem erros?
 - **Sim:** Certifique-se de que o console de gerenciamento possa ser usado para executar tarefas de gerenciamento do servidor e retorne o console de gerenciamento às operações normais. Vá para “Encerrando uma Chamada de Serviço” na página 100. **Isso encerra o procedimento.**
 - **Não:** Acesse os *Procedimentos de isolamento do HMC*. **Isso encerra o procedimento.**
4. Efetue login no console de gerenciamento como o representante de serviço. Se forem exibidos um usuário ou uma senha inválidos, obtenha as informações corretas de login com o administrador do sistema.
 - a. Se tiver efetuado login no System Manager, selecione **Sair do Console**, localizado na janela do System Manager.
 - b. Efetue login no System Manager com o seguinte:
 - Identificação de usuário - serviço
 - Senha - modo de serviço
5. Visualizar Detalhes do Evento que Permite Manutenção.
 - a. Na área de navegação, clique em **Service Applications**.
 - b. Na área de navegação, clique em **Service Focal Point**.
 - c. Na área de conteúdo, clique em **Manage Serviceable Events**.
 - d. Designe o conjunto de Serviceable Events que deseja visualizar. Assim que terminar, clique em **OK**. A janela **Service Event Overview** é aberta.

Nota: Apenas os eventos que correspondem a todos os critérios especificados são mostrados.
6. Feche os eventos abertos ou atrasados.
 - a. Selecione o problema a ser fechado na janela Service Event Overview.
 - b. Selecione o menu **Selected**, localizado na barra de menus.
 - c. Clique em **Close Event**.
 - d. Insira seus comentários na janela **Serviceable Event Comments** e clique em **Close Event**.
 - e. Feche todos os eventos associados ao problema no qual está trabalhando.
7. A janela Service Event Overview continha o(s) evento(s) no qual você estava trabalhando?
 - **Sim:** Retorne o HMC às operações normais. Vá para “Encerrando uma Chamada de Serviço” na página 100. **Isso encerra o procedimento.**
 - **Não:** Acesse Detectando Problemas. **Isso encerra o procedimento.**

Ativando e Desativando LEDs

É possível usar estes procedimentos para ativar ou desativar diodos emissores de luz (LEDs) usando o console de gerenciamento ou a Advanced System Management Interface (ASMI).

O LED de atenção do sistema é ativado quando um erro que requer uma ação de serviço é detectado, mas um LED de falha não é ativado. Tais erros podem incluir erros que geram um código de referência do sistema (SRC) ou um número de solicitação de serviço (SRN). Em sistemas que suportam LEDs de falha, um LED de falha é ativado para muitos problemas que podem ser isolados para um componente de hardware específico. Porém, devido a alguns problemas que requerem uma ação de serviço, um LED de falha pode não ser ativado mesmo se um problema possa ser isolado para um componente de hardware específico. Para esses problemas, o LED de atenção do sistema é ativado no lugar.

Para servidores de rack IBM Power Systems que contêm o processador POWER8, os LEDs podem ser usados para identificar ou verificar uma peça que está em manutenção. O LED de erro e identificação de função (âmbar) indica um erro e corresponde ao código de locação no Código de Referência do Sistema (SRC). O LED é ativado e desativado automaticamente.

Adicionalmente, os procedimentos a seguir podem ser usados para ativar e desativar os LEDs.

- “Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Usando o console de gerenciamento”
- “Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando o console de gerenciamento” na página 98
- “Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Lógica Usando a Advanced System Management Interface” na página 99
- “Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando a Advanced System Management Interface” na página 99

Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Usando o console de gerenciamento

É possível desativar um LED de atenção do sistema ou um LED de partição lógica se for decidido que determinado problema não é de alta prioridade e seu reparo pode ser feito posteriormente. É possível executar esta tarefa a partir do Hardware Management Console (HMC).

Se desejar ser alertado na ocorrência outro problema, será necessário desativar o LED de atenção do sistema para que ele possa ser ativado novamente caso ocorra outro problema.

Para desativar um LED de atenção do sistema usando o HMC, escolha uma das opções de navegação a seguir dependendo do tipo de interface do HMC:

- Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 1. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
 2. Para ativar as tarefas para esse servidor, selecione o nome do servidor requerido.
 3. No menu **Tarefas**, clique em **Operações > Status do LED**
 4. Clique em **LED de Identificação**. A janela Identificar LED é aberta. O sistema selecionado e seu estado de LED são exibidos na parte superior da janela. A partição lógica e seu estado de LED são exibidos na parte inferior da janela. Na janela Identificar LED, é possível desativar o LED de atenção do sistema e o LED de partição lógica.
 5. Clique em **Desativar LED de Atenção**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
 - Uma verificação de que o LED de atenção do sistema foi desativado.
 - Uma indicação de que ainda pode haver problemas abertos no sistema.
 - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de atenção do sistema.
 6. Selecione uma das partições lógicas na tabela inferior e clique em **Desativar LED de partição**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
 - Uma verificação de que o LED da partição lógica foi desativado.
 - Uma indicação de que ainda pode haver problemas abertos na partição lógica.
 - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de partição lógica.
- Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:



1. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os sistemas**.
2. Para visualizar as ações para esse servidor, selecione o nome do servidor do servidor necessário.
3. Na área de navegação, clique em **Ações do Sistema > LED de Atenção**.
4. Clique em **Identificar LED de atenção**. A janela Identificar LED é aberta. O sistema selecionado e seu estado de LED são exibidos na parte superior da janela. A partição lógica e seu estado de LED são exibidos na parte inferior da janela. Na janela Identificar LED, é possível desativar o LED de atenção do sistema e o LED de partição lógica.

5. Clique em **Desativar LED de Atenção**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
 - Uma verificação de que o LED de atenção do sistema foi desativado.
 - Uma indicação de que ainda pode haver problemas abertos no sistema.
 - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de atenção do sistema.
6. Selecione uma das partições lógicas na tabela inferior e clique em **Desativar LED de atenção**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
 - Uma verificação de que o LED da partição lógica foi desativado.
 - Uma indicação de que ainda pode haver problemas abertos na partição lógica.
 - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de partição lógica.

Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando o console de gerenciamento

É possível ativar ou desativar um LED de identificação de componentes conectados ao sistema a partir do Hardware Management Console (HMC).

O sistema fornece vários LEDs que ajudam a identificar vários componentes no sistema, como gabinetes ou unidades substituíveis em campo (FRUs). Por esse motivo, eles são chamados de *LEDs de identificação*.

Você pode ativar ou desativar os seguintes tipos de LEDs de identificação:

- **LED de Identificação de um gabinete.** Se deseja incluir um adaptador em uma gaveta específica (gabinete), precisará saber o tipo da máquina, modelo e número de série (MTMS) da gaveta. Para determinar se você tem o MTMS correto para a gaveta que precisa do novo adaptador, ative o LED para uma gaveta e verifique se o MTMS corresponde à gaveta que requer o novo adaptador.
- **LED de identificação de uma FRU associada a um gabinete especificado.** Se desejar conectar um cabo a um adaptador de E/S específico, é possível ativar o LED para o adaptador, que é uma unidade substituível em campo (FRU) e, em seguida, verificar fisicamente onde conectar o cabo. Isso é especialmente útil quando você tem vários adaptadores com portas abertas.

Para ativar ou desativar um LED de identificação para um gabinete ou FRU, escolha uma das opções de navegação a seguir dependendo do tipo de interface do HMC:

- Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 1. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
 2. Para ativar as tarefas para esse servidor, selecione o nome do servidor requerido.
 3. No menu **Tarefas**, clique em **Operações > Status de LED > LED de identificação**. A janela Identificar LED, Selecionar gabinete é exibida.
 4. Para ativar ou desativar um LED de identificação de um gabinete, selecione um gabinete da tabela e clique ou em **Activate LED** ou **Deactivate LED**. O LED associado é ativado ou desativado.
 5. Para ativar ou desativar um LED de identificação de uma FRU, selecione um gabinete na tabela e clique em **Selecionado > Listar FRUs**.
 6. Selecione uma ou mais FRUs da tabela e clique em **Activate LED** ou **Deactivate LED**. O LED associado é ativado ou desativado.
- Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:



1. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os sistemas**.
2. Para visualizar as ações para esse servidor, selecione o servidor requerido.

3. Na área de navegação, clique em **Ações do Sistema > LED de Atenção > LED de Atenção de Identificação**. A janela Identificar LED de atenção, Selecionar gabinete é exibida.
4. Para ativar ou desativar um LED de identificação de um gabinete, selecione um gabinete da tabela e clique ou em **Activate LED** ou **Deactivate LED**. O LED associado é ativado ou desativado.
5. Para ativar ou desativar um LED de identificação de uma FRU, selecione um gabinete na tabela e clique em **Selecionado > Listar FRUs**.
6. Selecione uma ou mais FRUs da tabela e clique em **Activate LED** ou **Deactivate LED**. O LED associado é ativado ou desativado.

Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Lógica Usando a Advanced System Management Interface

É possível desativar um LED de atenção do sistema ou um LED de partição lógica usando a Advanced System Management Interface (ASMI).

O indicador de log de verificação fornece um sinal visual de que o sistema como um todo exige atenção ou manutenção. Cada sistema possui um único indicador de log de verificação. Quando ocorre um evento que precisa de sua intervenção ou de manutenção e suporte, o indicador de log de verificação fica continuamente aceso. O indicador de log de verificação é ligado quando uma entrada é feita no log de erros do processador de serviços. A entrada do erro é transmitida ao log de erro de sistema e ao log de erro do sistema operacional.

Para executar essa operação, é necessário ter um dos seguintes níveis de autoridade:

- Administrador
- Fornecedor de Serviço Autorizado

Para desligar o indicador de log de verificação, execute as seguintes etapas:

1. Na área de janela Welcome da ASMI, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **Configuração do Sistema > Indicadores de Serviço > Indicador de Atenção do Sistema**.
3. Na área de janela à direita, clique em **Desligar o Indicador de Atenção do Sistema**. Se a tentativa não for bem sucedida, uma mensagem de erro é exibida.

Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando a Advanced System Management Interface

É possível ativar ou desativar um LED de identificação usando a Advanced System Management Interface (ASMI).

Você pode especificar o código do local de qualquer indicador para a visualização ou modificação de seu estado atual. Se você fornecer o código do local forte, o system manager avançado tenta ir ao próximo nível superior do código do local.

O próximo nível é o código do local de nível de base para a FRU (Field Replaceable Unit). Por exemplo, um usuário digita o código do local para a FRU localizada no segundo slot de E/S do terceiro gabinete no sistema. Se o código do local para o segundo slot de E/S estiver incorreto (a FRU não existe no local), uma tentativa de configurar o indicador para o terceiro gabinete é iniciada. Esse processo continua até uma FRU ser localizada ou nenhum outro nível estar disponível.

Para executar essa operação, é necessário ter um dos seguintes níveis de autoridade:

- Administrador
- Fornecedor de Serviço Autorizado

Para alterar o estado atual de um indicador, execute as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique o seu ID de usuário e senha, e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação **Configuração do Sistema > Indicadores de Serviço > Indicadores por Código do Local**.
3. Na área de janela à direita, digite o código do local da FRU e clique em **Continuar**.
4. Selecione o estado preferido na lista.
5. Clique em **Save settings**.

Encerrando uma Chamada de Serviço

Execute estes procedimentos para fechar eventos que permitem manutenção, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente.

Siga esta lista de verificação antes de executar o procedimento:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.
 - Durante a execução da análise de problema no evento original que permite manutenção, outros eventos que permitem manutenção poderão ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção e que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
 - Certifique-se de que a verificação do servidor tenha sido executada e que não há problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
 - Se o reparo houver sido feito usando os procedimentos de reparo on-line do console de gerenciamento, certifique-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.
1. Registre o código de referência do sistema (SRC) ou o sintoma, e o código do local da unidade substituível em campo (FRU) que foi substituída, para referência futura. O servidor é gerenciado por um console de gerenciamento?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Execute uma das seguintes etapas:
 - Se o servidor for gerenciado por um Integrated Virtualization Manager (IVM), acesse “Fechando uma Chamada de Serviço Usando o Integrated Virtualization Manager” na página 107.
 - Se o servidor não estiver particionado e estiver executando o sistema operacional AIX ou Linux sistema operacional , vá para “Fechando uma Chamada de Serviço Usando o AIX ou Linux” na página 103.
 - Se o servidor estiver executando o IBM PowerKVM, acesse “Fechando uma chamada de serviço usando o IBM PowerKVM” na página 107.
 2. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do Hardware Management Console (HMC):
 - Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas**.
 - b. Na área de janela de conteúdo, clique em **Gerenciar eventos que permitem manutenção**.
 - c. Examine o log de eventos da ação de serviço para quaisquer eventos de ação de serviço aberto.
 - Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, clique no ícone **Capacidade de manutenção**  e, em seguida, clique em **Gerenciador de eventos de capacidade de manutenção**.
 - b. Examine o log de eventos da ação de serviço para quaisquer eventos de ação de serviço aberto.
 3. Há eventos de ação de serviço abertos?

- **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o como descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**
4. Registre a lista de eventos abertos de ação de serviço.
 5. Na lista de eventos que permitem manutenção registrada na etapa 4, conclua as seguintes etapas 6 - etapa 32 na página 102 para cada evento de ação de serviço aberto.
 6. Determine a classe de erro do evento que permite manutenção. Registre para uso futuro.
 7. Examine os detalhes do evento aberto de ação de serviço.
O código de erro associado a este evento de ação de serviço é igual ao registrado na etapa 1 na página 100?
 - **Sim:** Vá para a etapa 11.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 8. Examine a lista da FRU do evento de ação de serviço. Existem FRUs listadas para o evento de ação de serviço?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 11.
 9. A lista de FRUs é idêntica (isto é, mesmas FRUs, mesmo número de FRUs e mesma ordem de FRUs) à lista de FRUs do código de erro registrado na etapa 1 na página 100?
 - **Sim:** Vá para a etapa 11.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 10. A lista da FRU é diferente. A FRU substituída e registrada na etapa 1 na página 100 está na lista de FRUs deste evento de ação de serviço?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 32 na página 102.
- Nota:** Alguns eventos de ação de serviço permanecerão abertos quando você sair deste MAP. Podem ser necessárias ações de serviço adicionais para concluir o reparo.
11. Examine os detalhes deste evento de ação de serviço e registre as partições nele envolvidas para uso em uma etapa posterior.
 12. O código de erro associado a este evento de ação de serviço está no formato A11-xxx ou A01-xxx?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 17.
 13. Você iniciou uma lista de partições Axx de eventos de ação de serviço anteriores processados neste MAP?
 - **Sim:** Vá para a etapa 15.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 14. Inicie uma nova lista de partições Axx copiando a lista de partições obtida na etapa 11. Vá para a etapa 16.
 15. Inclua a lista de partições obtida na etapa 11 na lista existente de partições Axx obtida do processamento de eventos de ação de serviço anteriores neste procedimento de análise de manutenção (MAP).
 16. Remova todas as entradas da lista de todas as partições registrada na etapa 11. Se, em etapas futuras, você for encaminhado para a lista de partições obtida na etapa 11, essa lista estará vazia. Vá para a etapa 17.
 17. Selecione e destaque o evento de ação de serviço na janela Error Associated With This Serviceable Event.
 18. Clique em **Fechar Evento**.

19. Inclua comentários no evento de serviço. Inclua qualquer informação adicional exclusiva. Clique em **OK**. As etapas a seguir irão incluir ou atualizar informações sobre a FRU.
 20. Você substituiu, incluiu ou modificou um FRU do evento de ação de serviço aberto?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 22.
 21. Na lista de FRUs, selecione um FRU que necessite atualizar. Clique duas vezes sobre a FRU e atualize as informações referentes a ela. Vá para a etapa 23.
 22. Selecione a opção **No FRU Replaced for this Serviceable Event**.
 23. Clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.
 24. A lista de todas as partições registrada na etapa 11 na página 101 está vazia?
 - **Sim:** Vá para a etapa 32.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 25. A lista de todas as partições registrada na etapa 11 na página 101 contém mais de uma entrada?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 32.
 26. A classe de erro é registrada na etapa 25 AIX?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 32.
 27. Execute todas as etapas a seguir para cada entrada da lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 101, exceto para a partição que estava sendo usada para depurar o problema original.
 28. Na lista de todas as partições, abra a janela do terminal virtual HMC de uma partição e, em seguida, digite diag no prompt de comandos AIX.
 29. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as seguintes etapas:
 - a. Pressione Enter.
 - b. Selecione a opção **Task Selection**.
 - c. Selecione a opção **Log Repair**.
 - d. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
 - Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
 - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
 - e. Clique em **Commit** depois de fazer sua seleção.
- Nota:** Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado a você que o defina antes que seja possível continuar.
30. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne para o prompt de comandos do AIX.
 31. Todas as partições da lista de todas as partições registrada na etapa 11 na página 101 foram processadas?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Acesse a etapa 24 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 11 na página 101.
 32. Todos os eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4 na página 101 foram processados?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Acesse a etapa 5 na página 101 e processe o próximo evento de ação de serviço da lista de eventos que permitem manutenção registrada na etapa 4 na página 101.
 33. Durante o processamento de todos os eventos de ação de serviço, você foi conduzido à etapa 14 na página 101?

- **Yes:** Continue na próxima etapa.
- **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o como descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**

Nota: Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

34. Execute as etapas a seguir para cada entrada da lista de partições Axx que você começou a registrar na etapa 14 na página 101, exceto para a partição que estava sendo usada para depurar o problema original.
35. Na lista de partições Axx, abra a janela do terminal virtual console de gerenciamento de uma partição e digite `diag` no prompt de comandos do AIX.
36. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as seguintes etapas:
 - a. Pressione Enter.
 - b. Selecione a opção **Task Selection**.

Nota: Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado a você que o defina antes que seja possível continuar.

 - c. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
 - Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
 - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
 - d. Clique em **Commit** depois de fazer sua seleção.
37. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne para o prompt de comandos do AIX.
38. Todas as partições da lista de partições Axx, que você começou a registrar na etapa 14 na página 101, foram processadas?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Acesse a etapa 34 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 14 na página 101.
39. Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o como descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96. **Isso conclui o reparo.** Retorne o sistema para o cliente.

Nota: Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

Fechando uma Chamada de Serviço Usando o AIX ou Linux

Se o servidor não estiver conectado a um console de gerenciamento e não estiver usando o Integrated Virtualization Manager (IVM), execute estes procedimentos para fechar os eventos que permitem manutenção, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente.

Siga esta lista de verificação antes de executar o procedimento:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.
- Durante a execução da análise de problema no evento original que permite manutenção, outros números de eventos que permitem manutenção poderão ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção e que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
- Certifique-se de que a verificação do servidor tenha sido executada e que não há problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.

- Se o reparo tiver sido feito usando-se os procedimentos de reparo online do IVM, assegure-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.

1. Você usou uma operação de hot-swap usando um auxílio de serviço de diagnósticos do AIX para alterar a FRU?
 - **Sim:** Vá para a etapa 4.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
2. Você possui unidades substituíveis de campo (FRUs) (por exemplo, placas, adaptadores, cabos ou dispositivos) que foram removidas durante a análise do problema e que você deseja recolocar no sistema?

Nota: Se o painel traseiro ou a bateria do sistema tiver sido substituída e você estiver carregando diagnósticos a partir de um servidor em uma rede, pode ser necessário que o cliente configure as informações de inicialização da rede deste sistema antes que os diagnósticos possam ser carregados. Além disso, configure as informações de hora e data do sistema depois que o reparo for concluído.

- **Sim:** Reinstale todas as FRUs que foram removidas durante a análise do problema. Vá para a etapa 3.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
3. O sistema ou a partição lógica na qual está sendo executada uma ação de reparo está executando o sistema operacional AIX?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 5.
 4. O sistema ou a partição lógica na qual está sendo executada uma ação de reparo possui o sistema operacional AIX instalado?

Nota: Responda não a esta pergunta se você apenas substituiu um disco rígido no grupo de volume raiz.

- **Sim:** Vá para a etapa 7 na página 105.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
5. Execute os diagnósticos independentes no modo de determinação do problema a partir de um CD-ROM ou a partir de um servidor NIM (Network Installation Management).

Nota: Para obter instruções sobre como executar diagnósticos independentes a partir de um CD e não usando um HMC, acesse Executando os diagnósticos independentes a partir do CD em um servidor sem um HMC conectado.

Para obter instruções sobre como executar diagnósticos independentes a partir de um servidor NIM, acesse Executando os diagnósticos independentes a partir de um servidor Network Installation Management.

Você identificou algum problema?

- **Sim:** Acesse Análise de Problemas.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
6. O hardware do sistema está funcionando corretamente.

Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o como descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96.

Isso conclui o reparo.

Nota: Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado. Talvez seja necessário reinicializar o sistema operacional.

7. Execute as etapas a seguir:

- a. Reinicie o sistema.
- b. Aguarde até que o prompt de login do sistema operacional AIX seja exibido ou até que a atividade do sistema no painel ou no monitor do operador tenha sido interrompida.

O Prompt de Login do AIX foi exibido?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
- **Não:** Acesse Análise de Problemas.

8. Se o menu Resource Repair Action já tiver sido exibido, acesse 12; caso contrário, conclua as etapas a seguir:

- a. Efetue login no sistema operacional, com autoridade de administrador (se necessário, solicite ao cliente que insira a senha) ou utilize o login CE.
- b. Insira o comando `diag -a` e verifique os recursos ausentes. Siga todas as instruções exibidas. Se um system request number (SRN) for exibido, pode ser que haja uma placa ou uma conexão solta. Se nenhuma instrução for exibida, nenhum recurso foi detectado como ausente. Continue com a etapa 9.

9. Execute as etapas a seguir:

- a. Insira `diag` no prompt de comandos e pressione **Enter**.
- b. Selecione a opção **Diagnostics Routines**.
- c. Quando o menu Diagnostic Mode Selection for exibido, selecione **Problem determination**.
- d. Quando o menu Advanced Diagnostic Selection for exibido, selecione a opção **All Resources**. Alternativamente, teste as FRUs trocadas e qualquer dispositivo conectado às FRUs trocadas, selecionando os diagnósticos da FRU individual.

O menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

- **Sim:** Vá para a etapa 13 na página 106.
- **Não:** Continue na próxima etapa.

10. O menu TESTING COMPLETE, nenhum problema localizado (801010) foi exibido?

- **Yes:** Continue na próxima etapa.
- **Não:** Ainda há um problema. Acesse Análise de Problemas.

11. Selecione a opção **Log Repair Action**, caso não esteja previamente registrada, no menu TASK SELECTION para atualizar o log de erro do AIX. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou uma placa, selecione o recurso associado à ação de reparo.

Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.

Nota: Se o indicador de log de verificação estiver ligado, ele será colocado de volta ao estado normal. Vá para a etapa 14 na página 106.

12. Execute um teste em um recurso que tenha uma entrada no log de erro do AIX, no modo de verificação do sistema. Se o teste nesse recurso tiver êxito, o menu Resource Repair Action será exibido.

Após a substituição de uma FRU, selecione o recurso para essa FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erros do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

Nota: Se o indicador de log de verificação estiver ligado, essa ação o colocará de volta ao estado normal.

Para selecionar o recurso da FRU substituída, conclua as seguintes etapas:

- a. Selecione o recurso associado à ação de reparo:

- Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
- Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.

b. Clique em **Commit** depois de fazer sua seleção.

Outro menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

- **Yes:** Continue na próxima etapa.
- **No:** Se o menu No Trouble Found for exibido, vá para a etapa 14.

13. Execute um teste em um recurso que tenha uma entrada no log de erro do AIX, no modo de verificação do sistema. Se o teste nesse recurso tiver êxito, o menu Resource Repair Action será exibido.

Nota: Pode ser necessário executar o serviço Resource Repair Action nos recursos pai ou filho do recurso recém substituído.

Após a substituição dessa FRU, selecione o recurso para essa FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erros do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

Nota: Se o indicador de log de verificação estiver ligado, essa ação o colocará de volta ao estado normal.

Para selecionar o recurso da FRU substituída, conclua as seguintes etapas:

a. Selecione o recurso associado à ação de reparo:

- Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
- Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.

b. Clique em **Commit** depois de fazer sua seleção.

O menu No Trouble Found foi exibido?

- **Yes:** Continue na próxima etapa.
- **Não:** Acesse Análise de Problemas.

14. Se as configurações do processador de serviços ou da rede tiverem sido alteradas, conforme indicado em MAPs precedentes, restaure as configurações aos valores anteriores ao reparo do sistema. Se foram executados diagnósticos independentes a partir de um CD-ROM, remova esse CD-ROM do sistema.

Você executou serviço em um subsistema RAID que envolvia a troca da placa de cache do adaptador RAID PCI ou a troca da configuração?

Nota: Isso não é referente ao adaptador RAID ou cache da PCI-X.

- **Yes:** Continue na próxima etapa.
- **Não:** Vá para a etapa 16 na página 107.

15. Utilize a seleção **Recover Options** para resolver a configuração do RAID, concluindo as seguintes etapas:

- No diálogo PCI SCSI Disk Array Manager, selecione **Recovery options**.
- Selecione **Clear PCI SCSI Adapter Configuration** e pressione F3 para limpar os dados de configuração anteriores existentes no adaptador de substituição.
- No diálogo Recovery Options, selecione **Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration**.
- No diálogo Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration, selecione **Accept Configuration on Drives**.
- No menu de seleções PCI SCSI RAID Adapter, selecione o adaptador alterado.

- f. No próximo diálogo, pressione Enter.
 - g. Quando visualizar o menu de seleção Are You Sure, pressione Enter para continuar. Quando a ação de recuperação estiver concluída, a mensagem de status de **OK** será mostrada.
 - h. Se você receber uma mensagem de status Failed, verifique se o adaptador correto foi selecionado e, em seguida, repita este procedimento. Quando a recuperação estiver concluída, saia do sistema operacional.
 - i. Vá para a etapa 16.
16. O hardware do sistema está funcionando corretamente. Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.

Fechando uma chamada de serviço usando o IBM PowerKVM

Execute as etapas a seguir para preparar o servidor para retornar ao cliente.

Considere os pré-requisitos a seguir antes de executar o procedimento:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.
 - Certifique-se de que a verificação do servidor tenha sido executada e que não há problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
1. Você possui unidades substituíveis em campo (FRUs) (por exemplo, placas, adaptadores, cabos ou dispositivos) que foram removidas durante a análise de problemas que deseja recolocar no sistema?
 - **Sim:** Reinstale todas as FRUs que foram removidas durante a análise do problema. Continue com a próxima etapa.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 2. Você já executou “Verificando um Reparo” na página 88?
 - **Sim:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Execute “Verificando um Reparo” na página 88. Em seguida, continue com a próxima etapa.
 3. O hardware do sistema está funcionando corretamente.

Se o LED de log de verificação ainda estiver ligado, desligue o LED conforme descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96.

Fechando uma Chamada de Serviço Usando o Integrated Virtualization Manager

Execute estes procedimentos para fechar eventos que permitem manutenção, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente.

Siga esta lista de verificação antes de executar o procedimento:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.
 - Durante a execução da análise de problema no evento original que permite manutenção, outros números de eventos que permitem manutenção poderão ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção e que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
 - Certifique-se de que a verificação do servidor tenha sido executada e que não há problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
 - Se o reparo tiver sido feito usando-se os procedimentos de reparo online do Integrated Virtualization Manager (IVM), assegure-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.
1. Registre o código de referência do sistema (SRC) ou o sintoma, e o código do local da unidade substituível em campo (FRU) substituída, para referência futura.
 2. No IVM, abra **Manage Serviceable Events** e procure eventos existentes.

3. Há eventos de ação de serviço abertos?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o como descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**
 4. Registre a lista de eventos abertos de ação de serviço.
 5. Na lista de eventos que permitem manutenção registrada na etapa 4, conclua as etapas 6 - 30 na página 109 para cada evento de ação de serviço aberto.
 6. Determine a classe de erro do evento que permite manutenção. Registre-a para uso futuro.
 7. Examine os detalhes do evento aberto de ação de serviço.
O código de erro associado a este evento de ação de serviço é igual ao registrado na etapa 1 na página 107?
 - **Sim:** Vá para a etapa 11.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 8. Examine a lista da FRU do evento de ação de serviço. Existem FRUs listadas para o evento de ação de serviço?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 11.
 9. A lista de FRUs é idêntica (isto é, mesmas FRUs, mesmo número de FRUs e mesma ordem de FRUs) à lista de FRUs do código de erro registrado na etapa 1 na página 107?
 - **Sim:** Vá para a etapa 11.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 10. A FRU substituída e registrada na etapa 1 na página 107 está na lista de FRUs deste evento de ação de serviço?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 30 na página 109.
- Nota:** Alguns eventos de ação de serviço permanecem abertos quando você sai deste MAP. Podem ser necessárias ações de serviço adicionais para concluir o reparo.
11. Examine os detalhes deste evento de ação de serviço e registre as partições nele envolvidas para uso em uma etapa posterior.
 12. O código de erro associado a este evento de ação de serviço está no formato A11-xxx ou A01-xxx?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 17.
 13. Você iniciou uma lista de partições Axx a partir de eventos de ação de serviço anteriores processados neste procedimento de análise de manutenção (MAP)?
 - **Sim:** Vá para a etapa 15.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
 14. Inicie uma nova lista de partições Axx copiando a lista de partições obtida na etapa 11. Vá para a etapa 16.
 15. Inclua a lista de partições obtida na etapa 11 na lista existente de partições Axx obtida a partir do processamento de eventos anteriores de ação de serviço neste MAP.
 16. Remova todas as entradas da lista de todas as partições registrada na etapa 11. Se, em etapas futuras, você for encaminhado para a lista de partições obtida na etapa 11, essa lista estará vazia. Vá para a etapa 17.
 17. Selecione e destaque o evento de ação de serviço na janela Manage Serviceable Events.
 18. Clique em **Close Event**.
 19. Inclua comentários no evento de serviço. Inclua qualquer informação adicional exclusiva. Clique em **OK**.

20. Inclua ou atualize as informações da FRU:
Você substituiu, incluiu ou modificou um FRU do evento de ação de serviço aberto?
- **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 22.
21. Clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.
22. A lista de todas as partições registrada na etapa 11 na página 108 está vazia?
- **Sim:** Vá para a etapa 30.
 - **Não:** Continue na próxima etapa.
23. A lista de todas as partições registrada na etapa 11 na página 108 contém mais de uma entrada?
- **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 30.
24. A classe de erro é registrada na etapa 23?
- **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Vá para a etapa 30.
25. Execute todas as etapas a seguir para cada entrada da lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 108, exceto para a partição que estava sendo usada para depurar o problema original.
26. Na lista de todas as partições, abra a janela do terminal virtual IVM de uma partição e, em seguida, digite diag no prompt de comandos do AIX.
27. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as seguintes etapas:
- a. Pressione Enter.
 - b. Selecione a opção **Task Selection**.
 - c. Selecione a opção **Log Repair**.
 - d. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
 - Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
 - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
 - e. Clique em **Commit** depois de fazer sua seleção.
- Nota:** Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado a você que o defina antes que seja possível continuar.
28. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne para o prompt de comandos do AIX .
29. Todas as partições da lista de todas as partições registrada na etapa 11 na página 108 foram processadas?
- **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Acesse a etapa 25 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 11 na página 108.
30. Todos os eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4 na página 108 foram processados?
- **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Acesse a etapa 5 na página 108 e processe o próximo evento de ação de serviço da lista de eventos que permitem manutenção registrada na etapa 4 na página 108.
31. Durante o processamento de todos os eventos de ação de serviço, você foi conduzido à etapa 14 na página 108?
- **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o como descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**

Nota: Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

32. Conclua todas as etapas a seguir para cada entrada da lista de partições Axx que você começou a registrar na etapa 14 na página 108, exceto para a partição que estava sendo usada para depurar o problema original.
33. Na lista de partições Axx, abra a janela do terminal virtual console de gerenciamento de uma partição e digite diag no prompt de comandos do AIX.
34. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as seguintes etapas:
 - a. Pressione Enter.
 - b. Selecione a opção **Task Selection**.

Nota: Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado a você que o defina antes que seja possível continuar.

- c. Selecione a opção **Log Repair**.
- d. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
 - Se a ação de reparo se resumiu a reconectar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
 - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
- e. Clique em **Commit** depois de fazer sua seleção.
35. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne para o prompt de comandos do AIX .
36. Todas as partições da lista de partições Axx, que você começou a registrar na etapa 14 na página 108, foram processadas?
 - **Yes:** Continue na próxima etapa.
 - **Não:** Acesse a etapa 32 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 14 na página 108.
37. Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o como descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 96. **Isso conclui o reparo.** Retorne o sistema para o cliente.

Nota: Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

Desativando um LED de identificação

Saiba como desativar um LED de identificação para uma peça ou gabinete.

Desativando um LED de atenção do sistema usando as ferramentas do sistema operacional ou do VIOS

É possível usar o sistema operacional AIX, IBM i ou Linux, ou as ferramentas do Servidor de E/S Virtual (VIOS) para desativar um LED de atenção do sistema.

Desativando o indicador luminoso para uma peça usando diagnósticos do AIX

Use este procedimento para desligar qualquer indicador luminoso que tenha sido ligado como parte de uma ação de serviço.

Para desativar o indicador luminoso, conclua as seguintes etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite diag e pressione Enter.
3. No menu **Seleção da Função**, selecione **Seleção da Tarefa** e pressione Enter.

4. No menu **Seleção da Tarefa**, selecione **Identificar e Indicadores de Atenção** e pressione Enter.
5. Na lista de luzes, selecione o código do local da peça e pressione Enter. Quando uma luz é ativada para uma parte, um caractere I precede o código do local.
6. Selecione **Confirmar**.
7. Saia da linha de comandos.

Desativando o indicador luminoso usando o sistema operacional IBM i

Use este procedimento para desligar qualquer indicador luminoso que tenha sido ligado como parte de uma ação de serviço.

Para desativar o indicador luminoso, siga estas etapas:

1. Conecte-se a uma sessão IBM i, **com, no mínimo, a autoridade de nível de serviço**.
2. Na linha de comandos da sessão, digite `strsst` e pressione Enter.

Nota: Se você não conseguir acessar a tela System Service Tools, use a função 21 do painel de controle. Como alternativa, se o sistema for gerenciado por um Hardware Management Console (HMC), use os utilitários Focal Point Service para obter a exibição Dedicated Service Tools (DST).

3. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela de Sign On do SST (System Service Tools) e pressione Enter.

Lembre-se: A senha das ferramentas de serviço faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

4. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
5. Selecione **Hardware service manager** na tela Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
6. Selecione **Trabalhar com o Log de Ações de Serviço** na tela Hardware Service Manager e pressione Enter.
7. Na tela Selecionar Intervalo de Tempo, altere o campo **De: Data e Hora** para uma data e hora anteriores ao momento em que ocorreu o problema.
8. Procure alguma entrada que corresponda a uma ou mais condições do problema:
 - Código de Referência do Sistema
 - Recurso
 - Data e Hora
 - Lista de Itens com Falha
9. Selecione a opção 2 (Exibir informações sobre o item com falha) para exibir a entrada do log de ações de serviço.
10. Selecione a opção 2 (Exibir detalhes) para exibir as informações do local da peça com falha a ser substituída. As informações exibidas nos campos de data e hora são a data e a hora da primeira ocorrência do código de referência do sistema específico para o recurso exibido durante o intervalo de tempo selecionado.
11. Selecione a opção 7 (Indicador desligado) para desligar o indicador luminoso.
12. Selecione a função **Reconhecer Todos os Erros** na parte inferior da tela Log de Ações de Serviço, se todos os problemas tiverem sido resolvidos.
13. Feche a entrada de log selecionando a opção 8 (Fechar nova entrada) na tela Relatório de Log de Ações de Serviço.

Desativando o indicador luminoso usando o sistema operacional Linux

Depois de concluir um procedimento de remoção e substituição, você pode desativar o indicador luminoso.

Para desativar o indicador luminoso, conclua as seguintes etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `/usr/sbin/usysident -s normal -l código_do_local` e pressione Enter.

Informações relacionadas:

 Ferramentas de serviço e produtividade para servidores Linux on Power
A IBM fornece auxílios de diagnóstico de hardware e ferramentas de produtividade e auxílios de instalação para sistemas operacionais Linux em servidores IBM Power Systems.

Desativando o indicador luminoso para uma peça usando as ferramentas do VIOS

Use este procedimento para desligar qualquer indicador luminoso que tenha sido ligado como parte de uma ação de serviço.

Para desativar o indicador luminoso, conclua as seguintes etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
3. No menu **Seleção da Função**, selecione **Seleção da Tarefa** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção da Tarefa**, selecione **Identificar e Indicadores de Atenção** e pressione Enter.
5. Na lista de luzes, selecione o código do local para a parte e pressione Enter. Quando uma luz é ativada para uma parte, um caractere I precede o código do local.
6. Selecione **Confirmar**.
7. Saia da linha de comandos.

Desativando um LED de atenção do sistema usando o ASMI

É possível usar o Advanced System Management Interface (ASMI) para desativar um LED de atenção do sistema.

Desativando o LED de identificação usando o ASMI quando você souber o código do local

Aprenda como desativar o LED de identificação usando o Advanced System Management Interface (ASMI) quando você souber o código do local.

É possível especificar o código do local de qualquer indicador para visualizar ou modificar seu estado atual. Se você fornecer o código do local errado, a ASMI tentará acessar o próximo nível superior do código do local.

O próximo nível é o código do local de nível de base para essa unidade substituível em campo (FRU). Por exemplo, um usuário digita o código do local para a FRU localizada no segundo slot de módulo de memória do terceiro gabinete no sistema. Se o código do local para o segundo slot de módulo de memória estiver incorreto (a FRU não existir nesse local), será iniciada uma tentativa para configurar o indicador para o terceiro gabinete. Esse processo continua até que uma FRU seja localizada ou nenhum outro nível esteja disponível.

Para concluir essa operação, seu nível de autoridade deve ser um dos níveis a seguir:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para alterar o estado atual de um indicador, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > Indicators by Location code**.
3. No campo **Código do local**, digite o código do local da FRU e clique em **Continuar**.
4. Na lista **Status do indicador de identificação**, selecione **Desligar**.
5. Clique em **Save settings**.

Desativando o LED de identificação usando o ASMI quando você não souber o código do local

Aprenda como desativar o LED de identificação usando o Advanced System Management Interface (ASMI) quando você não souber o código do local.

É possível desativar os indicadores de identificação em cada gabinete.

Para concluir essa operação, seu nível de autoridade deve ser um dos níveis a seguir:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para desativar os estados dos indicadores de gabinete, conclua as etapas a seguir:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > Enclosure Indicators**. Todos os servidores e gabinetes gerenciados pela ASMI serão exibidos.
3. Selecione o servidor ou o gabinete com a peça que precisa ser substituída e clique em **Continue**. Os identificadores de código do local são listados.
4. Selecione o identificador de código do local e selecione **Desligar**.
5. Para salvar as mudanças feitas no estado de um ou mais indicadores de FRU, clique em **Save settings**.

Desativando um indicador de log de verificação (indicador de informações do sistema) usando a ASMI

É possível desativar um indicador de log de verificação (indicador de informações do sistema) ou indicador de log de verificação de partição lógica usando a ASMI.

O indicador de log de verificação fornece um sinal visual de que o sistema como um todo requer atenção ou serviço. Cada sistema tem um único indicador de log de verificação. Quando ocorre um evento que precisa de sua intervenção ou de serviço e suporte, o indicador de log de verificação acende continuamente. O indicador de log de verificação é ativado quando é feita uma entrada no log de erro do processador de serviços. A entrada de erro é transmitida para o log de erro de sistema e para o log de erro do sistema operacional.

Para concluir essa operação, deve-se ter um dos níveis de autoridade a seguir:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para desativar o indicador de log de verificação, execute as etapas a seguir:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > System Information Indicator**.
3. Na área de janela à direita, clique em **Turn off system information indicator**. Se a tentativa for malsucedida, uma mensagem de erro será exibida.

Desativando LEDs usando o HMC

Use esse procedimento para desativar LEDs usando o Hardware Management Console (HMC).

Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Usando o HMC

Use esse procedimento para desativar um LED de atenção do sistema ou um LED de partição usando o Hardware Management Console (HMC).

Para desativar um LED usando o HMC, conclua as seguintes etapas:

Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do HMC:

- Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 1. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
 2. Na área de janela de conteúdo, selecione o sistema.
 3. No menu **Tarefas**, clique em **Operações > Status de LED**.
 4. Clique em **LED de Identificação**. A janela LED de Identificação se abre. O sistema selecionado e seu estado de LED são exibidos na parte superior da janela. A partição lógica e seu estado de LED são exibidos na parte inferior da janela. Na janela LED de Identificação, é possível desativar o LED de atenção do sistema e o LED de partição lógica.
 5. Clique em **Desativar LED de Atenção**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
 - Uma verificação de que o LED de atenção do sistema foi desativado.
 - Uma indicação de que ainda pode haver problemas em aberto no sistema.
 - Uma indicação de que não é possível desativar o LED de atenção do sistema.
 6. Selecione uma das partições lógicas na tabela inferior e clique em **Desativar LED de partição**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
 - Uma verificação de que o LED de atenção de partição lógica foi desativado.
 - Uma indicação de que ainda pode haver problemas em aberto na partição lógica.
 - Uma indicação de que não é possível desativar o LED de atenção de partição lógica.
- Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir:



1. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
2. Clique no nome do servidor para o qual deseja desativar o LED de atenção.
3. Na área de navegação, clique em **Ações do Sistema > LED de Atenção**.
4. Clique em **Desativar LED de Atenção**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
 - Uma verificação de que o LED de atenção do sistema foi desativado.
 - Uma indicação de que ainda pode haver problemas em aberto no sistema.
5. Clique em **OK**.

Desativando um LED de identificação de uma FRU usando o HMC

Aprenda como desativar um LED de identificação usando o Hardware Management Console (HMC).

Para desativar um LED de identificação de uma FRU usando o HMC, conclua as seguintes etapas:

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do HMC:
 - Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
 - b. Na área de janela de conteúdo, selecione o sistema.
 - c. Clique em **Tarefas > Operações > Status do LED > LED de Identificação**. A janela LED de Identificação, Selecionar Gabinete é exibida.
 - Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir.



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Para visualizar as ações para esse servidor, clique no nome do servidor necessário.
 - c. Na área de navegação, clique em **Ações do Sistema > LED de Atenção > LED de Atenção de Identificação**. A janela LED de Identificação, Selecionar Gabinete é exibida.
2. Para desativar um LED de identificação de uma FRU, selecione um gabinete na tabela e clique em **Selecionado > Listar FRUs**.
 3. Selecione uma ou mais FRUs na tabela e clique em **Desativar LED**. O LED associado é desativado.

Desativando um LED de identificação de um gabinete usando o HMC

Aprenda como desativar um LED de identificação usando o Hardware Management Console (HMC).

Para desativar um LED de identificação de um gabinete usando o HMC, conclua as seguintes etapas:

1. Escolha uma das seguintes opções de navegação, dependendo do tipo de interface do HMC:
 - Se você estiver usando uma interface HMC Clássico ou HMC Aprimorado, conclua as etapas a seguir:
 - a. Na área de navegação, clique em **Gerenciamento de sistemas > Servidores**.
 - b. Na área de janela de conteúdo, selecione o sistema.
 - c. Clique em **Tarefas > Operações > Status do LED > LED de Identificação**.
 - Se você estiver usando uma interface HMC Aprimorado + Visualização de tecnologia (Pré-GA) ou HMC Aprimorado+, conclua as etapas a seguir.



- a. Na área de navegação, clique no ícone **Recursos** e, em seguida, clique em **Todos os Sistemas**.
 - b. Para visualizar as ações para esse servidor, clique no nome do servidor necessário.
 - c. Na área de navegação, clique em **Ações do Sistema > LED de Atenção > LED de Atenção de Identificação**.
2. Para desativar um LED de identificação de um gabinete, selecione um gabinete na tabela e clique em **Desativar LED**. O LED associado é desativado.

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre os produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos descritos neste documento. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Todas as referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Os exemplos de clientes e dados de desempenho mencionados são apresentados apenas com propósitos ilustrativos. Os resultados de desempenho reais podem variar, dependendo de configurações e condições operacionais específicas.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Todos os preços IBM mostrados são preços de varejo sugeridos pela IBM, são atuais e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Os preços do revendedor podem variar.

Estas informações foram projetadas apenas com o propósito de planejamento. As informações aqui contidas estão sujeitas a mudanças antes que os produtos descritos estejam disponíveis.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com pessoas ou empresas reais é mera coincidência.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

As ilustrações e especificações contidas aqui não devem ser reproduzidas total ou parcialmente sem a permissão por escrito da IBM.

A IBM preparou essas informações para uso com as máquinas específicas indicadas. A IBM não faz nenhuma representação que esteja de acordo com qualquer outro propósito.

Os sistemas de computador da IBM contêm mecanismos projetados para reduzir a possibilidade de distorção ou perda de dados não detectados. No entanto, esse risco não pode ser eliminado. Os usuários que passam por períodos de inatividades não planejados, falhas de sistema, flutuações ou quedas de energia ou falhas do componente devem verificar a precisão de operações executadas e dados salvos ou transmitidos pelo sistema perto ou no período de inatividade ou falha. Além disso, os usuários devem estabelecer os procedimentos para certificar-se de que há verificação de dados independentes antes de contar com tais dados em operações sensíveis ou críticas. Os usuários devem verificar periodicamente os websites de suporte da IBM para obter informações atualizadas e correções aplicáveis ao sistema e software relacionado.

Instrução de Homologação

Este produto não pode ser certificado em seu país para conexão, por qualquer meio, com as interfaces das redes de telecomunicações públicas. Certificação adicional pode ser requerida por lei antes desse tipo de conexão. Entre em contato com o representante IBM ou o revendedor para qualquer questão.

Recursos de acessibilidade para os servidores IBM Power Systems

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm uma deficiência, tal como mobilidade restrita ou visão limitada, a usar o conteúdo da tecnologia da informação com sucesso.

Visão geral

Os servidores IBM Power Systems incluem os principais recursos de acessibilidade a seguir:

- Operação apenas pelo teclado
- Operações que usam um leitor de tela

Os servidores IBM Power Systems usam o padrão W3C mais recente, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/), para assegurar a conformidade com US Section 508 (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) e Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/). Para

aproveitar os recursos de acessibilidade, use a versão mais recente do seu leitor de tela e o navegador da web mais recente que é suportado pelos servidores IBM Power Systems.

A documentação do produto on-line dos servidores IBM Power Systems no IBM Knowledge Center está ativada para acessibilidade. Os recursos de acessibilidade do IBM Knowledge Center estão descritos na seção de Acessibilidade da Ajuda do IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility).

Navegação pelo teclado

Este produto usa teclas de navegação padrão.

Informações da interface

As interfaces com o usuário dos servidores IBM Power Systems não possuem conteúdo que pisca de 2 a 55 vezes por segundo.

A interface com o usuário da web dos servidores IBM Power Systems conta com folhas de estilo em cascata para renderizar o conteúdo corretamente e para fornecer uma experiência utilizável. O aplicativo fornece uma maneira equivalente para os usuários com baixa visão para usar as configurações de exibição do sistema, incluindo o modo de alto contraste. É possível controlar o tamanho da fonte usando as configurações do dispositivo ou navegador da web.

A interface com o usuário da web dos servidores IBM Power Systems inclui referências de navegação WAI-ARIA que podem ser usadas para navegar rapidamente para as áreas funcionais no aplicativo.

Software do fornecedor

Os servidores IBM Power Systems incluem determinado software de fornecedor que não é coberto pelo contrato de licença IBM. IBM não faz declarações sobre os recursos de acessibilidade destes produtos. Entre em contato com o fornecedor para obter as informações de acessibilidade sobre seus produtos.

Informações relacionadas de acessibilidade

Além dos websites de help desk e suporte padrão da IBM, a IBM tem um serviço de telefone TTY para uso por clientes surdos ou deficientes auditivos para acessar os serviços de vendas e suporte:

Serviço de TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(na América do Norte)

Para obter mais informações sobre o compromisso que a IBM tem com a acessibilidade, veja IBM Accessibility (www.ibm.com/able).

Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em Copyright and trademark information em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Considerações sobre política de privacidade

Os produtos de Software IBM, incluindo soluções de software como serviço (“Ofertas de Software”) podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informações de uso do produto, ajudar a melhorar a experiência do usuário final, customizar interações com o usuário final ou para outros propósitos. Em muitos casos, nenhuma informação pessoal identificável é coletada pelas Ofertas de Software. Algumas de nossas Ofertas de Software podem ajudar a permitir que você colete informações pessoais identificáveis. Se esta Oferta de Software usar cookies para coletar informações pessoais identificáveis, informações específicas sobre o uso de cookies desta oferta serão estabelecidas a seguir.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar informações pessoais identificáveis.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de Software fornecerem a você como cliente a capacidade de coletar informações pessoais identificáveis dos usuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, você deverá consultar seu próprio conselho jurídico a respeito de quaisquer leis aplicáveis a esse tipo de coleta de dados, incluindo quaisquer requisitos de aviso e consentimento.

Para obter mais informações sobre o uso de várias tecnologias, incluindo cookies, para esses propósitos, consulte a Política de Privacidade da IBM em <http://www.ibm.com/privacy> e a Declaração de Privacidade Online da IBM em <http://www.ibm.com/privacy/details>, a seção com o título “Cookies, web beacons e outras tecnologias” e a “Declaração de Privacidade de Produtos de Software IBM e Software como Serviço” em <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Avisos de Emissão Eletrônica

Quando conectar um monitor ao equipamento, você deve usar o cabo do monitor projetado e quaisquer dispositivos de supressão de interferência fornecidos com o monitor.

Notas de Classe A

As instruções de Classe A a seguir aplicam-se aos servidores IBM que contêm o processador POWER8 e seus recursos, a menos que designados como Classe B de EMC (compatibilidade eletromagnética) nas informações do recurso.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Nota: Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos digitais Classe A, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios têm a finalidade de assegurar um nível adequado de proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento estiver funcionando em uma instalação comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia em frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferência prejudicial em comunicações por rádio. A operação deste equipamento em áreas residenciais pode provocar interferência prejudicial, caso em que o usuário deverá tomar as medidas que forem necessárias às suas próprias custas.

Devem ser utilizados cabos e conectores encapados e aterrados adequadamente, a fim de atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC. A IBM não se responsabiliza por qualquer interferência na recepção de rádio ou televisão provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações ou modificações não-autorizadas efetuadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

Declaração de Conformidade Industrial do Canadá

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Declaração de Conformidade com a Comunidade Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção do EU Council Directive 2014/30/EU na aproximação das leis dos Estados Membros relativas à compatibilidade eletromagnética. A IBM não pode aceitar a responsabilidade por qualquer falha em satisfazer os requisitos de proteção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo o ajuste de placas opcionais não IBM.

Contato com a Comunidade Europeia:

IBM Deutschland GmbH

Technical Regulations, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 800 225 5426

email: halloibm@de.ibm.com

Aviso: Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência no rádio e, neste caso, o usuário pode ser solicitado a tomar as medidas apropriadas.

Declaração de VCCI - Japão

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

O texto a seguir é um resumo da declaração de VCCI japonês na caixa acima:

Este é um produto de Classe A baseado no padrão do VCCI Council. Se este equipamento for usado em um ambiente doméstico, poderá ocorrer interferência de rádio e, neste caso, o usuário poderá ser solicitado a tomar ações corretivas.

Declaração da Associação das indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão

Esta declaração explica a conformidade com a voltagem do produto JIS C 61000-3-2 do Japão.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Esta instrução explica a declaração da Associação de indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão (JEITA) para produtos menores ou iguais a 20 A por fase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta instrução explica a declaração JEITA para produtos maiores de 20 A, fase única.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Esta instrução explica a declaração JETA para produtos maiores que 20 A por fase, trifásico.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Declaração de Interferência Eletromagnética (EMI) - República Popular da China

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下,可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Declaração: este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio e nesse caso o usuário pode precisar executar ações práticas.

Declaração de Interferência Eletromagnética (EMI) - Taiwan

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在
居住的環境中使用時，可
能會造成射頻干擾，在這
種情況下，使用者會被要
求採取某些適當的對策。

O texto a seguir é um resumo da declaração de EMI de Taiwan acima.

Aviso: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio e nesse caso o usuário deverá tomar as medidas adequadas.

Informações de Contato da IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaração EMI (Interferência Eletromagnética) - Coreia

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서
가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Declaração de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Declaração EMI (Electromagnetic Interference) - Rússia

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры

Avisos da Classe B

As seguintes declarações da Classe B se aplicam aos recursos designados como Electromagnetic Compatibility (EMC) Classe B nas informações sobre instalação do recurso.

Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais à comunicação por rádio. Entretanto, não existe nenhuma garantia de que essa interferência não ocorrerá em uma instalação específica.

Se esse equipamento realmente provocar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou relocalize a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte um revendedor autorizado IBM ou um representante de serviço para obter ajuda.

Devem ser utilizados cabos e conectores encapados e aterrados adequadamente, a fim de atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC. Cabos e conectores adequados estão disponíveis a partir dos revendedores autorizados IBM. A IBM não se responsabiliza por qualquer interferência em rádio ou televisão causada por mudanças ou modificações desautorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar esse equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

Declaração de Conformidade Industrial do Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declaração de Conformidade com a Comunidade Europeia

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção do EU Council Directive 2014/30/EU na aproximação das leis dos Estados Membros relativas à compatibilidade eletromagnética. A IBM não pode aceitar a responsabilidade por qualquer falha em satisfazer os requisitos de proteção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo o ajuste de placas opcionais não IBM.

Contato com a Comunidade Europeia:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 800 225 5426
email: halloibm@de.ibm.com

Declaração de VCCI - Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Declaração da Associação das indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão

Esta declaração explica a conformidade com a voltagem do produto JIS C 61000-3-2 do Japão.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Esta instrução explica a declaração da Associação de indústrias de eletroeletrônicos e tecnologia da informação do Japão (JEITA) para produtos menores ou iguais a 20 A por fase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta instrução explica a declaração JEITA para produtos maiores de 20 A, fase única.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Esta instrução explica a declaração JETA para produtos maiores que 20 A por fase, trifásico.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Informações de Contato da IBM Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Declaração de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.

Termos e Condições

As permissões para o uso dessas publicações são concedidas sujeitas aos termos e condições a seguir.

Aplicabilidade: Estes termos e condições complementam os termos de uso do website da IBM.

Uso Pessoal: essas publicações podem ser reproduzidas para uso pessoal, não comercial, desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não é permitido distribuir, exibir ou fazer trabalhos derivados dessas publicações, ou de qualquer parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

Uso Comercial: é permitido reproduzir, distribuir e expor essas publicações exclusivamente dentro de sua empresa, desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não é permitido fazer trabalhos derivados dessas publicações, nem reproduzi-las, distribuí-las ou exibi-las, integral ou parcialmente, fora do âmbito da empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

Direitos: Exceto conforme expressamente concedido nesta permissão, nenhuma outra permissão, licença ou direito é concedido, expresso ou implícito, para as publicações ou quaisquer informações, dados, software ou outra propriedade intelectual contida.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissões concedidas neste instrumento sempre que, a seu critério, o uso das publicações for prejudicial a seu interesse ou, conforme determinação da IBM, as instruções anteriores não estejam sendo seguidas adequadamente.

Não é permitido fazer download, exportar ou reexportar estas informações, exceto em total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA QUANTO AO CONTEÚDO DESSAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.

