



System x3100 M4

2582 機型

安裝及服務手冊





System x3100 M4
2582 機型
安裝及服務手冊

附註

使用本資訊及其支援的產品前，請先閱讀第 485 頁的附錄 D, 『取得說明及技術協助』、第 489 頁的『注意事項』中的一般資訊、《保固資訊》文件，以及 IBM 文件 CD 中的《安全資訊》及《環境注意事項與使用手冊》文件。

目錄

安全	vii
安全聲明	ix

第 1 章 IBM System x3100 M4 2582 機 型 伺服器

IBM 文件光碟	2
軟硬體需求	3
文件瀏覽器	3
相關文件	4
本文件中的注意事項和聲明	5
伺服器特性和規格	6
伺服器特性和技術	10
可靠性、可用性和可維修性	13
IBM Systems Director	15
伺服器控制項、LED 和電源	15
正面圖	15
背面圖	19
伺服器電源特性	21
開啟伺服器	21
關閉伺服器	21

第 2 章 安裝選用裝置

針對 IBM 事業夥伴的指示	23
將 DSA 資料傳送至 IBM	24
伺服器元件	24
主機板內部接頭	25
主機板外部接頭	26
主機板開關及跳接器	26
主機板 LED	28
安裝準則	29
系統可靠性準則	30
在開機狀態下進行伺服器內部操作	30
處理靜電敏感裝置	31
卸下側蓋	31
卸下隔板	33
卸下下隔板	34
卸下上隔板	35
卸下微處理器及散熱槽	36
安裝記憶體模組	39
無緩衝 DIMM (UDIMM)	41
安裝硬碟	44
安裝 DVD 光碟機	46
安裝磁帶機	49
安裝簡易抽換硬碟	52
安裝熱抽換硬碟	55
4U 伺服器型號的內部硬碟電源線及信號線	57
安裝 ServeRAID 配接卡	57
安裝微處理器及散熱槽	61
散熱膏	64
安裝非熱抽換電源供應器	65
安裝熱抽換電源供應器	67

完成安裝	69
更換隔板	69
裝回下隔板	70
裝回上隔板	71
裝回側蓋	72
連接纜線	73
更新伺服器配置	75
連接外部裝置	75
在機架中安裝伺服器	75

第 3 章 配置資訊和指示

更新韌體	77
配置伺服器	78
使用 ServerGuide 設定和安裝光碟	80
ServerGuide 特性	80
設定與配置概觀	80
一般作業系統安裝	81
安裝作業系統時不使用 ServerGuide	81
使用 Setup Utility	81
啟動 Setup Utility	82
Setup Utility 功能表選項	82
密碼	86
使用 Boot Manager	88
啟動備用伺服器韌體	88
UpdateXpress System Pack 安裝程式	89
載入 UEFI 預設值之後將 Power Policy 選項變更 為預設值	89
使用整合式管理模組	89
使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性	91
取得 IMM 主機名稱	91
取得 IMM 的 IP 位址	92
登入 Web 介面	92
使用內嵌式 Hypervisor	93
配置乙太網路控制器	94
啟用特性隨需應變乙太網路軟體	94
啟用特性隨需應變 RAID 軟體	94
配置 RAID 陣列	94
IBM Advanced Settings Utility 程式	95
更新 IBM Systems Director	95
安裝新版本	95
在管理伺服器已連接網際網路時安裝更新項目	96
在管理伺服器未連接網際網路時安裝更新項目	96
更新通用唯一 ID (UUID)	97
更新 DMI/SMBIOS 資料	99

第 4 章 疑難排解

從這裡開始	103
診斷問題	103
未記載的問題	105
服務公告	105
移出程序	106

關於移出程序	106
執行移出程序	107
診斷工具	108
UEFI/POST	109
IBM Dynamic System Analysis	109
DSA 版本	110
執行 DSA Preboot 診斷程式	111
診斷文字訊息	112
檢視測試日誌結果及傳送 DSA 集合	112
自動服務要求 (Call Home)	112
IBM Electronic Service Agent	113
錯誤訊息	113
依症狀進行疑難排解	113
CD/DVD 光碟機問題	114
一般問題	114
硬碟問題	115
間歇性問題	115
鍵盤、滑鼠或 USB 裝置問題	116
記憶體問題	117
微處理器問題	119
監視器問題	119
網路連線問題	121
選用裝置問題	121
電源問題	122
序列埠問題	123
ServerGuide 問題	124
軟體問題	124
通用序列匯流排 (USB) 埠問題	125
回復伺服器韌體 (UEFI 更新失敗)	125
自動開機回復 (ABR)	126
三次啟動失敗	126
解決電源問題	126
解決乙太網路控制器問題	127
解決不確定的問題	128
問題判斷提示	129

第 5 章 零件清單，IBM System x3100

M4 2582 機型 131

可更換的伺服器元件	131
結構零件	139
電源線	140

第 6 章 卸下及更換元件 143

送回裝置或元件	143
卸下及更換伺服器元件	143
卸下側蓋	143
裝回側蓋	145
卸下隔板	146
更換隔板	148
卸下次隔板	148
裝回下次隔板	149
卸下上隔板	150
裝回上隔板	151
卸下 ServeRAID 配接卡	151
更換 ServeRAID 配接卡	154
卸下及安裝內部硬碟	157

卸下 DVD 光碟機	159
更換 DVD 光碟機	161
卸下磁帶機	164
更換磁帶機	165
卸下簡易抽換硬碟	169
更換簡易抽換硬碟	170
卸下熱抽換硬碟	173
更換熱抽換硬碟	174
取出記憶體模組	175
更換記憶體模組	176
無緩衝 DIMM (UDIMM)	178
取出系統電池	181
更換系統電池	183
卸下背面系統風扇	185
更換背面系統風扇	186
卸下硬碟風扇導管	187
更換硬碟風扇導管	188
卸下及更換層級 1 CRU	190
卸下簡易抽換背板	190
更換簡易抽換背板	192
卸下熱抽換硬碟背板	195
更換熱抽換硬碟背板	197
卸下面板組件	198
更換面板組件	200
卸下正面 USB 接頭組件	202
更換正面 USB 接頭組件	204
卸下背面配接卡固定托架	207
更換背面配接卡固定托架	208
卸下硬碟機盒	208
更換硬碟機盒	209
卸下非熱抽換電源供應器	210
更換非熱抽換電源供應器	213
卸下熱抽換電源供應器	214
更換熱抽換電源供應器	216
卸下熱抽換電源供應器機盒	218
更換熱抽換電源供應器機盒	220
卸下及更換層級 2 CRU	221
卸下微處理器及散熱槽	221
更換微處理器和散熱槽	224
散熱膏	227
卸下主機板	228
更換主機板	231

附錄 A. 整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息 235

附錄 B. UEFI/POST 診斷碼 373

附錄 C. DSA 診斷測試結果 389

DSA Broadcom 網路測試結果	389
DSA Brocade 測試結果	395
DSA 檢查點面板測試結果	400
DSA CPU 壓力測試結果	401
DSA Emulex 配接卡測試結果	404
DSA EXA 埠連線測試結果	406
DSA 硬碟測試結果	407

DSA Intel 網路測試結果	409
DSA LSI 硬碟測試結果	413
DSA Mellanox 配接卡測試結果	414
DSA 記憶體隔離測試結果	415
DSA 記憶體壓力測試結果	463
DSA Nvidia GPU 測試結果	465
DSA 光碟機測試結果	469
DSA 系統管理測試結果	472
DSA 磁帶機測試結果	481

附錄 D. 取得說明及技術協助 485

聯絡之前	485
使用文件	486
從「全球資訊網 (WWW)」取得說明和資訊	486
如何傳送 DSA 資料至 IBM	486
建立個人化的支援網頁	486
軟體服務與支援	487
硬體服務與支援	487
IBM 台灣產品服務	487

注意事項 489

商標	490

重要注意事項	490
微粒污染	491
文件格式	492
電信法規聲明	492
電子放射注意事項	492
美國聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明	492
加拿大 A 級工業放射標準聲明	493
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada	493
澳大利亞和紐西蘭 A 級聲明	493
歐盟 EMC 法令規範聲明	493
德國 A 級聲明	494
日本 VCCI A 級聲明	495
日本電子與資訊科技產業協會 (JEITA) 聲明	495
韓國通訊委員會 (KCC) 聲明	495
俄羅斯電磁干擾 (EMI) A 級聲明	495
中國 A 級電子放射聲明	496
台灣甲類標準聲明	496

索引 497

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information**
(安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
(safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བཟླ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全聲明

這些聲明提供了本文件中使用的警告和危險資訊。

重要事項：

本文件中的每項警告和危險聲明都用一個編號標注。此號碼可用來交互參照英文版警告或危險聲明與安全資訊文件中的中文版警告或危險聲明。

例如，如果警告聲明標有「聲明 1」，則該警告聲明的翻譯版本會出現在安全資訊 文件的「聲明 1」下。

在執行各程序之前，請務必閱讀本文件中的所有警告和危險聲明。在安裝裝置之前，請閱讀您的系統或選用裝置隨附的所有其他安全資訊。

聲明 1



危險

電源、電話及通訊纜線的電流非常危險。

若要避免電擊危險：

- 請勿在雷雨天氣連接或拔掉任何纜線，或是安裝、維護或重新配置本產品。
- 將所有電源線連接至適當配線和接地的電源插座。
- 將本產品所連接的任何設備連接到適當接線的插座。
- 儘可能只用單手來連接或拔掉信號線。
- 切勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啓任何設備。
- 除非安裝與配置程序另有指示，否則請先拔掉已連接的電源線、電信系統、網路及數據機，再打開裝置蓋板。
- 在安裝、移動或打開本產品的蓋板或連接裝置時，請依照下表的說明來連接及拔掉纜線。

若要連接：

1. 關閉所有裝置。
2. 首先，將所有纜線連接至裝置。
3. 將信號線連接至接頭。
4. 將電源線連接至插座。
5. 開啓裝置的電源。

若要中斷連接：

1. 關閉所有裝置。
2. 首先，拔掉插座上的電源線。
3. 拔掉接頭上的信號線。
4. 拔掉裝置上的所有纜線。

聲明 2



注意：

更換鋰電池時，只能使用 **IBM®** 產品編號 **33F8354** 或製造商建議的同等類型電池。如果系統有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組對其進行更換。若不當使用、處理或棄置鋰電池可能會引起爆炸。

請勿：

- 將電池投入或浸入水中
- 將電池加熱至超過 **100°C (212°F)**
- 維修或拆卸

請根據當地法令法規的要求處理電池。

聲明 3



注意：

安裝雷射產品（如 **CD-ROM**、**DVD** 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下蓋板。卸下雷射產品的蓋板可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。
- 如果不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。




危險

某些雷射產品包含內嵌式「**3A 級**」或「**3B 級**」雷射二極體。請注意下列事項。


打開時會有雷射輻射。請勿注視光束、勿直接用光學儀器檢視，並避免直接曝露於光束之中。

Class 1 Laser Product
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaitte
Appareil À Laser de Classe 1


聲明 4



≥ 18 公斤 (39.7 磅)



≥ 32 公斤 (70.5 磅)




≥ 55 公斤 (121.2 磅)

注意：
搬動時，請按照安全技術規範操作。

聲明 5



注意：
裝置上的「電源控制按鈕」和電源供應器上的電源開關，並不會截止提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。如果要切斷裝置中的所有電流，必須從電源拔掉所有電源線。



聲明 6



注意：
如果在連接到裝置的電源線其中一端上方安裝減輕拉力的選用托架，您必須將電源線的另一端連接到方便存取的電源。

聲明 8



注意：

切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何組件。



任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑某個組件有問題，請聯絡技術服務人員。

聲明 11



注意：

下列標籤表示附近有尖銳的邊緣、角或焊點。



聲明 12



注意：

下列標籤表示附近有高溫表面。



聲明 13



危險

在某些狀況下，分支電路超載可能會引起火災及發生電擊危險。為了避免這些危險，請確定系統的電力需求不會超過分支電路保護要求。請參閱裝置所提供的電子規格資訊。

聲明 15



注意：

請確定機架已適當地固定，以避免在拉出伺服器裝置時傾倒。

聲明 17



注意：

下列標籤表示附近有運轉中的組件。



聲明 26



注意：

請勿在機架裝載的裝置頂端放置任何物體。



聲明 27



注意：
附近有危險的活動組件。



第 1 章 IBM System x3100 M4 2582 機型 伺服器

本《安裝及服務手冊》包含設定 IBM System x3100 M4 2582 機型 伺服器的資訊和指示、安裝部分選用裝置、纜線安裝、配置伺服器、卸下及更換裝置的指示，以及診斷及疑難排解資訊。

除了第 23 頁的第 2 章,『安裝選用裝置』中關於安裝選用硬體裝置、更新韌體與裝置驅動程式以及完成安裝等指示之外，IBM 事業夥伴還必須完成第 23 頁的『針對 IBM 事業夥伴的指示』中的步驟。

IBM System x3100 M4 2582 機型包含 4U 或 5U 型號¹ 的高效能伺服器。可透過微處理器升級將其升級為對稱多重程序 (SMP) 伺服器。對於要求卓越的微處理器效能、有效率的記憶體管理、彈性以及大量可靠的資料儲存等的網路化環境來說，它是非常理想的選擇。

設計伺服器時，效能、易用性、可靠性和擴充能力都是重要的考慮因素。這些設計特性不但可以讓您自訂系統硬體來滿足您目前的需要，還提供深具彈性的擴充能力來滿足您日後的需要。

此伺服器隨附一份有限保固。如需保固條款以及取得服務與協助的相關資訊，請參閱伺服器隨附的 IBM 保固資訊 文件。

伺服器包含 IBM 下一代技術，有助於提升效能和可靠性。如需相關資訊，請參閱第 10 頁的『伺服器特性和技術』和第 13 頁的『可靠性、可用性和可維修性』。

您可從 <http://www.ibm.com/systems/x> 取得有關伺服器和其他 IBM 伺服器產品的最新資訊。在 <http://www.ibm.com/supportportal> 上，您可以找出感興趣的 IBM 產品，以建立個人化的支援網頁。您可從這個個人化頁面中，訂閱關於新技術文件的每週電子郵件通知、搜尋資訊與下載，以及存取各項管理服務。

如果您參加 IBM 客戶轉介計劃，就可共用技術使用、最佳作法及創新解決方案等的相關資訊、建置專業網路以及增加業務的能見度。如需 IBM 用戶端參照程式的相關資訊，請參閱 <http://www.ibm.com/ibm/clientreference/>。

若韌體和文件更新資料已可供使用，您可以從 IBM 網站下載它們。此伺服器可能具有其隨附文件中未說明的特性，因此可能會不定期更新該文件來併入那些特性的相關資訊，或者，也可能透過技術更新資料的形式提供伺服器文件中未包含的其他資訊。如果要檢查是否有更新項目，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。

註：本文件中的圖例可能與您的型號略有不同。

請將伺服器的相關資訊記錄在下列表格中。


產品名稱	IBM System x3100 M4 2582 機型伺服器
機型	2582 機型

1. 機架是按垂直增量進行測量，每個增量為 4.45 公分（1.75 英吋）。每一增量稱為 1 "U"。1U 高的裝置為 1.75 英吋高

型號	_____
序號	_____

型號和序號位於伺服器正面的 ID 標籤上，如下列圖例所示。

註：本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

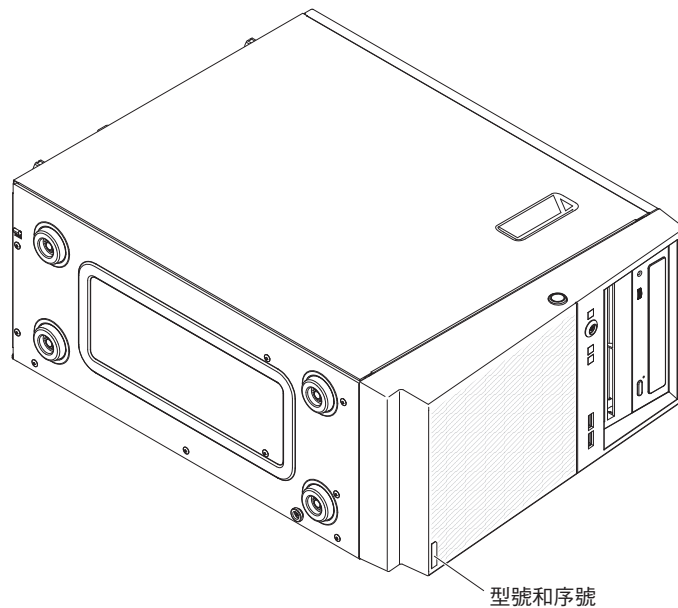

您可以下載 *IBM ServerGuide* 設定和安裝 CD，協助您配置硬體、安裝裝置驅動程式，以及安裝作業系統。

如需伺服器支援的選用裝置清單，請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。

如需完整的機架安裝和卸下指示，請參閱 *IBM System x* 文件 CD 中的機架安裝指示文件。

IBM 文件光碟

IBM 文件光碟包含「可攜式文件格式 (PDF)」的伺服器文件，也包括「IBM 文件瀏覽器」來協助您快速尋找資訊。

軟硬體需求

IBM 文件 CD 的軟硬體需求。

IBM 文件光碟至少需要下列軟硬體：

- Microsoft Windows 或 Red Hat Linux
- 100 MHz 微處理器
- 32 MB RAM
- Adobe Acrobat Reader 3.0（或更新版本）或 Linux 作業系統隨附的 xpdf

文件瀏覽器

您可以使用「文件瀏覽器」來瀏覽 CD 的內容、閱讀文件的簡短描述，以及使用 Adobe Acrobat Reader 或 xpdf 來檢視文件。

「文件瀏覽器」會自動偵測伺服器所使用的區域設定，並以該區域的語言（如果可用）顯示文件。如果文件沒有針對該區域的語言的版本，則顯示英文版本。請使用下列其中一個程序來啟動「文件瀏覽器」：

- 如果已啓用「自動啓動」，請將 CD 插入 CD 或 DVD 光碟機中。「文件瀏覽器」將會自動啓動。
- 如果已停用「自動啓動」，或不是每位使用者都能啓用「自動啓動」，請使用下列其中一個程序：
 - 如果您使用的是 Windows 作業系統，請將 CD 插入 CD 或 DVD 光碟機，然後按一下**開始 > 執行**。在「開啓」欄位中，鍵入：

```
e:\win32.bat
```

其中 *e* 是 CD 或 DVD 光碟機的磁碟機代號，然後按一下**確定**。

- 如果您使用的是 Red Hat Linux，請將 CD 插入 CD 或 DVD 光碟機；然後從 /mnt/cdrom 目錄執行下列指令：

```
sh runlinux.sh
```

從**產品**功能表選取伺服器。**可用主題**清單會顯示適用於伺服器的所有文件。部分文件可能在資料夾中。加號 (+) 表示資料夾或文件中還有其他文件。按一下加號可顯示其他文件。

當您選取文件時，**主題說明**下會顯示該文件的說明。如果要選擇多份文件，請在選擇這些文件的同時按住 Ctrl 鍵。按一下**檢視書籍**，即可用 Acrobat Reader 或 xpdf 檢視所選取的文件。如果選擇了多份文件，則所有選定文件都將在 Acrobat Reader 或 xpdf 中打開。

若要搜尋所有文件，請在**搜尋**欄位中鍵入單字或字串並按一下**搜尋**。字組或字組串的出現次數會決定相關文件的列示順序（從多到少）。按一下文件以檢視它，而在文件中可以按 Ctrl+F 鍵使用 Acrobat 搜尋功能，或者按 Alt+F 鍵使用 xpdf 搜尋功能。

如需使用「文件瀏覽器」的詳細資訊，請按一下**說明**。

相關文件

本《安裝及服務手冊》包含伺服器的一般資訊，其中包括如何設定和纜線安裝伺服器、如何安裝支援的選用裝置、如何配置伺服器，以及可協助您自行解決問題的資訊和適用於技術服務人員的資訊。

伺服器還隨附下列文件：

- **保固資訊**

本文件為列印格式，隨附於伺服器。它包含保固條款以及一個指標，指向 IBM 網站上的「IBM 有限保固聲明」。

- **重要注意事項**

本文件為列印格式，隨附於伺服器。它包含 IBM 產品的安全、環境和電子放射注意事項。

- **環境注意事項與使用手冊**

此文件為 PDF 格式，位於 IBM 文件光碟中。它包含翻譯的環境注意事項。

- **IBM 機器碼授權合約**

此文件為 PDF 格式，位於 IBM 文件 CD 中。它提供您產品所適用的 IBM 機器碼授權合約翻譯版本。

- **授權與歸屬權文件**

此文件為 PDF 格式，位於 IBM 文件 CD 中。它提供開放程式碼注意事項。

- **安全資訊**

此文件為 PDF 格式，位於 IBM 文件 CD 中。它包含翻譯的警告和危險聲明。文件中出現的每項警告和危險聲明都有一個編號，您可以使用該編號在安全資訊文件中搜尋以您的語言顯示的相對應聲明。

- **機架安裝指示**

這份列印文件包含將伺服器安裝在機架中的指示。

視伺服器型號而定，IBM 文件光碟可能還包括其他文件。

ToolsCenter for System x and BladeCenter 是線上資訊中心，包含用於更新、管理及部署韌體、裝置驅動程式以及作業系統之工具的相關資訊。ToolsCenter for System x and BladeCenter 位於 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-CENTER>。

伺服器可能具有其隨附文件中未說明的特性。該文件可能會不定期更新，以包含有關這些特性的資訊，也可能透過技術更新資料的形式提供伺服器文件中未包含的相關資訊。這些更新項目可從 IBM 網站取得。如果要檢查是否有更新項目，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。

本文件中的注意事項和聲明

本文件中的警告及危險聲明，也可以在 IBM 文件 CD 中的多國語言版本安全資訊 文件中找到。每一項聲明都有編號，以方便參照安全資訊文件中，以您的語言顯示的相對應聲明。

本文件使用下列注意事項和聲明：

- **附註：**這些注意事項提供重要的提示、指引或建議。
- **重要事項：**這些注意事項提供的資訊或建議，有助於排除疑難或有問題的狀況。
- **注意：**這些注意事項表示可能損壞程式、裝置或資料。此注意事項出現在可能造成損壞的指示或狀況前面。
- **警告：**這些聲明指出可能會對您造成傷害的情況。警告聲明就在可能會對您造成傷害的程序步驟或情況的說明前面。
- **危險：**這些聲明指出可能會對您造成致命或重大傷害的情況。危險聲明就在可能會對您造成致命傷害或極端危險的程序步驟或情況的說明前面。

伺服器特性和規格

下列資訊是伺服器的特性和規格的摘要。視型號而定，有些特性可能並未提供，有些規格可能不適用。

表 1. 具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號的特性及規格。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱表 2。

微處理器（視型號而定）： - 支援一顆 Intel 四核心（Xeon E3-1200 系列）或雙核心（Pentium G850 或 Core i3 系列）處理器 - 多晶片封裝處理器架構 - 專為 LGA 1155 插座而設計 - 最多可擴充為四核心 32 KB 指示 L1 快取、32 KB 資料 L1 快取、256 KB 指示/資料 L2 快取，以及核心之間共用的最多 8 MB L3 快取 - 支援 Intel 64 位元記憶體擴充技術 (EM64T) 註： - 使用 Setup Utility 可判斷伺服器中微處理器的類型和速度。 - 如需支援的微處理器清單，請造訪 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us。 記憶體： - 接頭：四個雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 接頭，雙向交錯 - 最小：1 GB - 最大：32 GB - 類型：僅限 PC3-12800（單排或雙排）、1066、1333 和 1600 MHz、ECC、DDR3 無緩衝區 SDRAM DIMM - 大小：1 GB（單排）2 GB（單排）4 GB（雙排）8 GB（雙排）	風扇： - 一台系統風扇 電源供應器：一部固定的 350 瓦特或 300 瓦特電源供應器 大小： - 高度：360 公釐（14.17 英吋） - 深度：480 公釐（18.89 英吋） - 寬度：180 公釐（7.08 英吋） - 重量：10 公斤（22 磅）至 13 公斤（28.66 磅），視配置而定	RAID（視機型而定）： - 提供 RAID 層次 0、1 和 10 的 ServeRAID-BR10i1 第 2 版 SAS/SATA 配接卡。 - 提供 RAID 層次 0、1 和 10 的 ServeRAID-C100（軟體 RAID）。 環境： - 氣溫： - 伺服器開啓時：10°C 到 35°C（50°F 到 95°F）；海拔高度：0 到 914.4 公尺（3000 英尺） - 伺服器開啓時：10°C 到 32°C（50°F 到 89.6°F）；海拔高度：914.4 公尺（3000 英尺）到 2133.6 公尺（7000 英尺） - 伺服器開啓時：10°C 到 28°C（50.0°F 到 83°F）；海拔高度：2133.6 公尺（7000 英尺）到 3050 公尺（10000 英尺） - 伺服器關閉時：10°C 到 43°C（50°F 到 109.4°F） - 運輸時：-40°C 到 60°C（-40°F 到 140°F） - 濕度（操作和儲存）：8% 至 80% - 微粒污染： 小心：空氣中的微粒及活性的氣體單獨作用，或是與其他如溼度或溫度等的環境因素混合作用時，可能會對伺服器造成危險。如需微粒與氣體之限制的相關資訊，請參閱 第 491 頁的『微粒污染』。

表 1. 具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號的特性及規格。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱表 2。（繼續）

磁碟機（視機型而定）： • 硬碟：最多四個 3.5 吋簡易抽換 SATA 註：OS 4690 中不支援 3TB 的硬碟。 • 下列其中一個 SATA 連接裝置光碟機： – DVD-ROM 硬碟機槽： • 兩個 5.25 吋半高機槽（安裝一部光碟機）。 • 四個 3.5 吋硬碟機槽	整合式功能： • 整合式管理模組 II (IMM2)，其會將多個管理功能合併在單一晶片中 • 具有 TCP/IP 卸載引擎 (TOE) 和 Wake on LAN 支援的 Intel 82574L Gigabit 乙太網路控制器 • 整合式 SATA 控制器 • 七個通用序列匯流排 (USB) 2.0 埠（機箱前面兩個，背面四個，以及一個在內部用於選用的磁帶機） • 六個 SATA 埠（四個用於簡易抽換硬碟，兩個用於 DVD 光碟機和選用的磁帶機） • 一個序列埠 • 兩個乙太網路埠 • 一個 VGA 埠	熱量輸出：散熱量近似值： • 最低配置：每小時 119 Btu（35 瓦特） • 最高配置：每小時 1194 Btu（350 瓦特） 電源輸入： • 要求的正弦波輸入（50 或 60 Hz） • 自動選擇輸入電壓和頻率範圍 • 輸入電壓下限範圍： – 最小：100 交流電電壓 – 最大：127 V 交流電電壓 • 輸入電壓上限範圍： – 最小：200 V AC – 最大：240 交流電電壓 • 輸入千伏安 (kVA) 近似值： – 最小：0.035 kVA（所有型號） – 最大：0.350 kVA
擴充槽： • 一個 PCI Express x16 插槽 • 一個 PCI Express x8 插槽 • 一個 PCI Express x4 插槽 • 一個 PCI Express x1 插槽	噪音排放： • 閒置時的聲音功率：4.5 貝爾 • 運作時的聲音功率：4.8 貝爾	註： 1. 根據所安裝的選購配件數量和類型，以及所使用的電源管理選購配件而定，耗電量和散熱量會有所不同。 2. 噪音排放等級係針對隨機取樣的機器，以所宣稱的（上限）音量等級來陳述。所有測量均根據 ISO 7779 進行，並根據 ISO 9296 進行報告。

表 2. 具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）的特性及規格。對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱表 1。

微處理器（視型號而定）： - 支援一顆 Intel 四核心（Xeon E3-1200 系列）或雙核心（Pentium G850 或 Core i3 系列）處理器 - 多晶片封裝處理器架構 - 專為 LGA 1155 插座而設計 - 最多可擴充為四核心 32 KB 指示 L1 快取、32 KB 資料 L1 快取、256 KB 指示/資料 L2 快取，以及核心之間共用的最多 8 MB L3 快取 - 支援 Intel 64 位元記憶體擴充技術 (EM64T) 註： - 使用 Setup Utility 可判斷伺服器中微處理器的類型和速度。 - 如需支援的微處理器清單，請造訪 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us。 記憶體： - 接頭：四個雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 接頭，雙向交錯 - 最小：1 GB - 最大：32 GB - 類型：僅限 PC3-12800（單排或雙排）、1066、1333 和 1600 MHz、ECC、DDR3 無緩衝區 SDRAM DIMM - 大小：1 GB（單排）2 GB（單排）4 GB（雙排）8 GB（雙排）	風扇： - 一台系統風扇 電源供應器：一或兩部備用 430 瓦特電源供應器 大小： - 高度：438.60 公釐（17.27 英吋） - 深度：569.11 公釐（22.41 英吋） - 寬度：217.25 公釐（8.56 英吋） - 重量：19.6 公斤（43 磅）至 21.4 公斤（47 磅），視配置而定	RAID（視機型而定）： - 提供 RAID 層次 0、1 和 10 的 ServeRAID-BR10i1 第 2 版 SAS/SATA 配接卡。 環境： - 氣溫： - 伺服器開啓時：10°C 到 35°C（50°F 到 95°F）；海拔高度：0 到 914.4 公尺（3000 英尺） - 伺服器開啓時：10°C 到 32°C（50°F 到 89.6°F）；海拔高度：914.4 公尺（3000 英尺）到 2133.6 公尺（7000 英尺） - 伺服器開啓時：10°C 到 28°C（50.0°F 到 83°F）；海拔高度：2133.6 公尺（7000 英尺）到 3050 公尺（10000 英尺） - 伺服器關閉時：10°C 到 43°C（50°F 到 109.4°F） - 運輸時：-40°C 到 60°C（-40°F 到 140°F） - 濕度（操作和儲存）：8% 至 80% - 微粒污染： 小心：空氣中的微粒及活性的氣體單獨作用，或是與其他如溼度或溫度等的環境因素混合作用時，可能會對伺服器造成危險。如需微粒與氣體之限制的相關資訊，請參閱 第 491 頁的『微粒污染』。

表 2. 具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）的特性及規格。對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱表 1。（繼續）

磁碟機（視機型而定）： • 硬碟：最多八個 2.5 吋熱抽換 SATA • 下列其中一個 SATA 連接裝置光碟機： – DVD-ROM 硬碟機槽： • 兩個 5.25 吋半高機槽（安裝一部光碟機）。 • 八個 2.5 吋硬碟機槽	整合式功能： • 整合式管理模組 II (IMM2)，其會將多個管理功能合併在單一晶片中 • 具有 TCP/IP 卸載引擎 (TOE) 和 Wake on LAN 支援的 Intel 82574L Gigabit 乙太網路控制器 • 整合式 SATA 控制器 • 七個通用序列匯流排 (USB) 2.0 埠（機箱前面兩個，背面四個，以及一個在內部用於選用的磁帶機） • 六個 SATA 埠（四個用於簡易抽換硬碟，兩個用於 DVD 光碟機和選用的磁帶機） • 一個序列埠 • 兩個乙太網路埠 • 一個 VGA 埠	熱量輸出：散熱量近似值： • 最低配置：每小時 341 Btu（100 瓦特） • 最高配置：每小時 1726 Btu（506 瓦特） 電源輸入： • 要求的正弦波輸入（50 或 60 Hz） • 自動選擇輸入電壓和頻率範圍 • 輸入電壓下限範圍： – 最小：100 交流電電壓 – 最大：127 V 交流電電壓 • 輸入電壓上限範圍： – 最小：200 V AC – 最大：240 交流電電壓 • 輸入千伏安 (kVA) 近似值： – 下限：0.100 kVA（所有型號） – 上限：0.506 kVA
擴充槽： • 一個 PCI Express x16 插槽 • 一個 PCI Express x8 插槽 • 一個 PCI Express x4 插槽 • 一個 PCI Express x1 插槽	噪音排放： • 閒置時的聲音功率：5.0 貝爾 • 運作時的聲音功率：5.3 貝爾	註： 1. 根據所安裝的選購配件數量和類型，以及所使用的電源管理選購配件而定，耗電量和散熱量會有所不同。 2. 這些等級是根據美國國家標準局 (ANSI) S12.10 和 ISO 7779 指定的程序，在受控制的聲音環境中測量，並根據 ISO 9296 報告的。由於房間牆壁反射和其他鄰近聲源的影響，給定位置的實際聲壓等級可能高於平均值。所宣稱的聲音功率等級表示上限，大部分的電腦將在低於此上限的情況下運作。

伺服器特性和技術

此伺服器使用下列特性及技術。

- **Active Energy Manager**

IBM Active Energy Manager 解決方案為 IBM Systems Director 延伸，它會隨時測量並報告伺服器耗電量。此功能可讓您監控與特定軟體應用程式和硬體配置相關的耗電量。您可以使用 IBM Systems Director，透過系統管理介面取得測量值及檢視這些值。如需相關資訊（包括所需的 IBM Systems Director 及 Active Energy Manager 層次），請參閱 IBM Systems Director 資訊中心 (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/director/v6r1x/index.jsp?topic=/director_6.1/fqm0_main.html)，或參閱 <http://www-03.ibm.com/systems/software/director/resources.html>。

- **動態系統分析 (DSA)**

伺服器隨附 IBM Dynamic System Analysis (DSA) Preboot 診斷程式，此程式儲存在伺服器的整合式 USB 記憶體中。DSA 會收集並分析系統資訊，以協助診斷伺服器問題，並針對伺服器的主要元件提供一組豐富的診斷測試。DSA 會建立 DSA 日誌，由系統事件日誌（IPMI 事件日誌）、整合式管理模組 (IMM) 事件日誌（ASM 事件日誌）和作業系統事件日誌合併而成，並按照時間先後順序排列。您可以將 DSA 日誌以檔案形式傳送至「IBM 支援中心」，或是作為文字檔或 HTML 檔案來檢視資訊。

有兩個版本的 Dynamic System Analysis 可供使用：DSA Portable 和 DSA Preboot。如需這兩個版本的相關資訊，請參閱第 110 頁的『DSA 版本』。

- **特性隨需應變軟體乙太網路支援**

此伺服器提供「特性隨需應變」軟體乙太網路支援。您可以購買適用於「乙太網路光纖通道」及 iSCSI 儲存體通訊協定，且透過整合式乙太網路控制器提供的「特性隨需應變」軟體升級啟動金鑰。如需相關資訊，請參閱第 94 頁的『啟用特性隨需應變 RAID 軟體』。

- **特性隨需應變軟體 RAID 支援**

此伺服器針對 RAID 層次 5、6、50 及 60 升級提供「特性隨需應變」軟體 RAID 支援。「特性隨需應變」軟體 RAID 升級已整合至整合式管理模組 II (IMM2)。如需相關資訊，請參閱第 94 頁的『啟用特性隨需應變 RAID 軟體』。

- **IBM ServerGuide 設定和安裝光碟**

ServerGuide 設定和安裝 CD 可自 Web 下載，所提供的程式可協助您設定伺服器並安裝 Windows 作業系統。ServerGuide 程式會偵測已安裝的硬體選購配件，並提供正確的配置程式和裝置驅動程式。如需 ServerGuide 設定和安裝 CD 的相關資訊，請參閱第 80 頁的『使用 ServerGuide 設定和安裝光碟』。

- **IBM Systems Director**

IBM Systems Director 為平台管理的基礎，可簡化您在異質環境中管理實體及虛擬系統的方式。IBM Systems Director 採用業界標準，在 IBM 和非 IBM x86 平台上支援多重作業系統與虛擬化技術。如需相關資訊，請參閱 IBM Systems Director 資訊中心 (<http://www-03.ibm.com/systems/software/director/resources.html>) 及第 15 頁的『IBM Systems Director』。

- **整合式管理模組 II (IMM2)**

整合式管理模組 II (IMM2) 會在單一晶片中結合服務處理器功能、視訊控制器，以及遠端顯示和藍色畫面擷取特性。IMM 提供進階服務處理器控制、監視和警示功能。如果環境狀況超出臨界值，或系統元件發生故障，IMM 的 LED 會亮起，以協助您診斷問題、在 IMM 事件日誌中記錄錯誤以及對您提出問題警示。（選擇性）IMM 還為遠端伺服器管理功能提供虛擬顯示功能。IMM 透過下列的業界標準介面提供遠端伺服器管理：

- 智慧型平台管理介面 (IPMI) 2.0 版
- 簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 3.0 版
- 共用資訊模型 (CIM)
- Web 瀏覽器

如需相關資訊，請參閱第 89 頁的『使用整合式管理模組』及 *Integrated Management Module II User's Guide* (<http://www.ibm.com/supportportal>)。

- **整合式網路支援**

此伺服器隨附整合式雙埠 Intel Gigabit Ethernet 控制器，支援 10 Mbps、100 Mbps 或 1000 Mbps 網路連線。如需相關資訊，請參閱第 94 頁的『配置乙太網路控制器』。

- **整合式信任平台模組 (TPM)**

這個整合式安全晶片執行加密功能及儲存私密和公用安全金鑰。它提供「信任運算群組 (TCG)」規格的硬體支援。您可以下載軟體來支援 TCG 規格（有軟體可用時）。如需 TPM 實作的相關詳細資料，請參閱 <http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/enterprise/index.html>。您可以透過 Setup Utility，在 **System Security** 功能表選項下啟用 TPM 支援（請參閱第 81 頁的『使用 Setup Utility』）。

- **大型資料儲存裝置容量和熱抽換功能**

採用支援的 SAS/SATA 背板配置時，伺服器最多可支援 16 個 2.5 吋硬碟，32 個 1.8 吋硬碟，或 2.5 吋與 1.8 吋硬碟的組合。伺服器支援 2.5 吋熱抽換「序列連接 SCSI (SAS)」硬碟或熱抽換「序列 ATA (SATA)」硬碟、2.5 吋熱抽換固態硬碟 (SSD)，或 1.8 吋熱抽換固態硬碟。

使用熱抽換特性，您無需關閉伺服器就可新增、卸下或更換硬碟。

- **超大系統記憶體容量**

當已安裝登錄的 DIMM 時，記憶體匯流排最多支援 384 GB 的系統記憶體。如果安裝的是無緩衝的 DIMM，則伺服器最多支援 64 GB。記憶體控制器最多支援 24 個業界標準 PC3-8500 (DDR3-1066)、PC3-10600 (DDR3-1333) 或 PC3-12800 (DDR3-1600)、DDR3（第三代雙倍資料傳輸率），以及同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 的錯誤更正碼 (ECC)。

- **光徑診斷**

光徑診斷提供 LED，協助您診斷問題。如需光徑診斷及 LED 的相關資訊，請參閱光徑診斷 LED。

- **多核心處理器**

此伺服器最多支援兩顆 Intel Xeon™ E5-2600 系列多核心微處理器。伺服器僅隨附安裝一個微處理器。

- **PCI 配接卡功能**

此伺服器具有六個 PCI 介面插槽。插槽 1 可透過選用的 PCI-X 轉插卡，支援 PCI Express 或 PCI-X 配接卡。如需詳細資訊，請參閱第 154 頁的『更換 ServeRAID 配接卡』。

- **備用連線**

在已安裝適當應用程式的情況下，新增的選用乙太網路子卡提供備用乙太網路連線失效接手的功能。如果主要乙太網路連線發生問題，而伺服器上安裝了選用的乙太網路子卡，則所有與主要連線相關的乙太網路資料流量，都會自動切換到選用的備用乙太網路子卡連線。如果安裝了適用的裝置驅動程式，便會進行這項切換，資料不會流失，使用者也不需要介入。

- **備用散熱和選用電源功能**

此伺服器最多支援兩個 750 瓦特或 900 瓦特熱抽換電源供應器，以及六個簡易抽換風扇，它們為一般配置提供備用和熱抽換功能。如果伺服器中的某個風扇發生故障，利用備用風扇進行散熱，讓作業能夠持續進行。此伺服器隨附一個 750 瓦特或 900 瓦特熱抽換電源供應器及兩個風扇。

在伺服器中安裝第二個微處理器時，必須安裝風扇 2。您可以訂購選用的風扇 4、5 及 6 以取得備用冷卻功能。您可以訂購第二個選用的電源供應器做為電源備用。

註：

1. 您不能在伺服器中混用 750 瓦特及 900 瓦特電源供應器。
2. 在安裝了兩個 225W GPU 且需要兩個 900 瓦特電源供應器時，伺服器不會在電源備用模式下執行。

- **遠端顯示與藍色畫面擷取特性**

遠端顯示和藍色畫面擷取特性是「整合式管理模組 (IMM)」的整合功能。遠端顯示特性提供下列功能：

- 論系統狀態為何，都能以最高達 1600 x 1200（頻率為 75 Hz）的圖形解析度，從遠端檢視視訊
- 從遠端用戶端使用鍵盤和滑鼠，以遠端方式存取伺服器
- 對映遠端用戶端上的 CD 或 DVD 光碟機、軟式磁碟機及 USB 快閃記憶體隨身碟，以及將 ISO 和磁片映像檔對映為可供伺服器使用的虛擬磁碟機
- 將磁片映像檔上傳至 IMM 記憶體，並將它對映至伺服器作為虛擬磁碟機

當 IMM 偵測到作業系統當機狀況時，藍色畫面擷取功能可在 IMM 重新啟動伺服器之前擷取視訊顯示內容。系統管理者可以利用藍色畫面擷取特性，協助判斷造成當機狀況的原因。

請參閱第 91 頁的『使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性』，以取得其他資訊。

- **ServeRAID 支援**

ServeRAID 配接卡提供硬體的獨立磁碟備用陣列 (RAID) 支援，以建立配置。標準 RAID 配接卡提供 RAID 層次 0、1 和 10。有選用的 RAID 配接卡可供您購買。

- **系統管理功能**

伺服器隨附整合式管理模組 II (IMM2)。當 IMM 與伺服器隨附的系統管理軟體搭配使用時，您可以在本端及遠端管理伺服器的功能。IMM 還提供系統監視、事件記錄和網路警示功能。伺服器背面的系統管理接頭為 IMM 專用。專用系統管理接頭實際將管理網路資料流量與正式作業網路分開，可提供額外的安全。您可以使用 Setup Utility 來配置伺服器，使用專用系統管理網路或共用網路。

- **符合 UEFI 標準的伺服器韌體**

UEFI 韌體提供數個特性，其中包括符合「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」2.1 版標準、Active Energy Management (AEM) 技術、加強的可靠性、可用性和可維修性 (RAS) 功能，以及基本輸入/輸出系統 (BIOS) 相容性支援。UEFI 取代 BIOS 並定義了作業系統、平台韌體和外部裝置之間的標準介面。伺服器能夠啟動符合 UEFI 標準的作業系統、BIOS 型作業系統，以及 BIOS 型配接卡與符合 UEFI 標準的配接卡。如需符合 UEFI 標準的韌體相關資訊，請造訪 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=MIGR-5083207>。

註：此伺服器不支援 DOS。

- **VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor**

含 VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor 軟體的選用 USB 快閃記憶體裝置可供您購買。Hypervisor 是一種虛擬化的軟體，可讓多重作業系統同時在一部主機系統上執行。請將 USB 快閃記憶體裝置，安裝在主機板上的 USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置接頭中（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。請參閱第 93 頁的『使用內嵌式 Hypervisor』，以取得其他資訊。

可靠性、可用性和可維修性

電腦設計中三個重要的特性是可靠性、可用性和可維修性 (RAS)。RAS 特性有助於確保儲存在伺服器中資料的完整性、因應您需求的伺服器可用性，而且易於診斷和更正問題。

此伺服器可能具有下列 RAS 特性（特性會因型號而異）：

- 1 年零件及 1 年人工有限保固（2582 機型）
- 24 小時支援中心
- 自動錯誤重試和回復
- 發生不可遮罩式岔斷 (NMI) 時自動重新啟動
- 電源發生故障後自動重新啟動
- 在整合式管理模組 (IMM) 控制下的備份基本輸入/輸出系統切換
- 針對風扇、電源、溫度、電壓和電源供應器備用的內建監視
- 大部分連接器上的纜線顯示偵測
- Chipkill 記憶體保護
- 用於 x4 DRAM 技術的 DIMM 的單一裝置資料更正 (DDDC)（僅適用於 16 GB DIMM）。確保在最多兩條 DRAM DIMM 出現硬故障後在單一 x4 DRAM DIMM 上可使用資料。每一排有一個 x4 DRAM DIMM 保留作為空白裝置。
- ServeRAID 及 Ethernet 配接卡的診斷支援
- 錯誤碼和訊息
- 錯誤更正碼 (ECC) L3 快取和系統記憶體
- 全陣列記憶體鏡映 (FAMM) 備用
- 具有速度感應功能的熱抽換散熱風扇
- 熱抽換硬碟

- 熱抽換電源供應器
- 資訊和光徑診斷 LED 面板
- 整合式管理模組 (IMM)
- DIMM、微處理器、硬碟、固態硬碟、電源供應器和風扇的光徑診斷 LED
- 記憶體鏡映及記憶體備用支援
- 記憶體錯誤更正碼和同位檢查測試
- 記憶體縮減（非鏡映記憶體）。在記憶體控制器偵測到無法更正的非鏡映錯誤，且記憶體控制器無法以正常運作方式回復之後，IMM 會在伺服器重新啟動後記載無法更正的錯誤並通知 POST。POST 會從邏輯上對映出已發生無法更正錯誤的記憶體，而伺服器會以剩餘的已安裝記憶體重新啟動。
- 功能表驅動的安裝、系統配置和獨立磁碟的備用陣列 (RAID) 配置程式
- 微處理器內建的自我測試 (BIST)、內部錯誤信號監視、內部熱跳脫斷路器信號監視、配置檢查，以及透過光徑診斷的微處理器和電壓調節器模組故障識別
- 不可遮罩式岔斷 (NMI) 按鈕
- 對 PCIe 匯流排進行同位元檢查
- 電源管理：符合「進階配置和電源介面 (ACPI)」標準
- 開機自我測試 (POST)
- 對記憶體、SAS/SATA 硬碟或固態硬碟發出「預測性故障分析 (PFA)」警示
- 具有失效接手支援的備用乙太網路功能
- 備用熱抽換電源供應器及備用熱抽換風扇
- 備用網路介面卡 (NIC) 支援
- 暫時關閉系統錯誤 LED 的提示按鈕
- 遠端系統問題判斷支援
- ROM 型診斷程式
- ROM 總和檢查
- 對記憶體、主機板上的 VPD、電源供應器和硬碟或固態硬碟背板、微處理器和記憶體擴充匣以及乙太網路配接卡進行「序列存在偵測 (SPD)」
- 有過多可更正的錯誤或多位元錯誤時，由「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」進行單一 DIMM 隔離
- 固態硬碟
- 用於系統管理特性及監視的備用電壓
- 透過遠端起始程式載入 (RIPL) 或動態主機配置通訊協定/開機通訊協定 (DHCP/BOOTP)，從 LAN 啟動（開機）
- 從配置功能表進行系統自動配置
- 系統錯誤記載 (POST 和 IMM)
- 透過「內部積體電路 (I2C)」通訊協定匯流排進行系統管理監視
- 不可修正錯誤 (UE) 偵測
- POST、「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」、診斷程式、IMM 韌體、唯讀記憶體 (ROM) 常駐程式碼，可在本端或透過 LAN 進行升級
- 微處理器、主機板、電源供應器及 SAS/SATA（熱抽換硬碟或固態硬碟）背板上的重要產品資料 (VPD)
- Wake on LAN 功能

IBM Systems Director

IBM Systems Director 為平台管理的基礎，可簡化您在異質環境中管理實體及虛擬系統的方式。透過採用業界標準，IBM Systems Director 可在 IBM 以及非 IBM x86 平台中支援多重作業系統及虛擬化技術。

IBM Systems Director 透過單一使用者介面，提供一致的視圖以檢視受管理系統、決定系統彼此關係，以及識別系統狀態，有助於將技術資源與業務需求產生關聯。IBM Systems Director 所包含的一組一般作業，提供基本管理所需的許多核心功能，這代表立即可用的商業價值。一般作業包括受管理系統、硬體日誌、電源及光徑的探索、資產管理、配置、系統性能狀態、監視、更新、事件通知和自動化。

IBM Systems Director 的 Web 介面與指令行介面提供一致的介面，專門使用這些一般作業及功能：

- 在網路上探索、導覽並以視覺化方式呈現系統，這些系統有詳細庫存並與其他網路資源之間有某些關係。
- 通知使用者系統上發生的問題，以及是否能夠找出問題來源
- 當系統需要更新時通知使用者，以及依排程分送及安裝更新項目
- 分析系統即時資料，並且設定重要臨界值以通知管理者最新出現的問題
- 配置單一系統的設定，以及建立可將那些設定套用至多個系統的配置計劃
- 更新已安裝的外掛程式，將新特性和功能加入至基本功能
- 管理虛擬資源的生命週期

如需 IBM Systems Director 的相關資訊，請參閱 IBM Systems Director 資訊中心（網址為 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/director/v6r1x/index.jsp?topic=/director_6.1/fqm0_main.html），以及 Systems Management 網頁（網址為 <http://www.ibm.com/systems/management>），其中提供 IBM Systems Management 及 IBM Systems Director 的概觀。

伺服器控制項、LED 和電源

本節說明控制元件和發光二極體 (LED)，以及如何開啓和關閉伺服器。

如需主機板上其他 LED 的位置，請參閱第 28 頁的『主機板 LED』。

正面圖

下圖顯示伺服器正面的接頭及 LED。

下圖顯示具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號正面的控制元件及 LED。

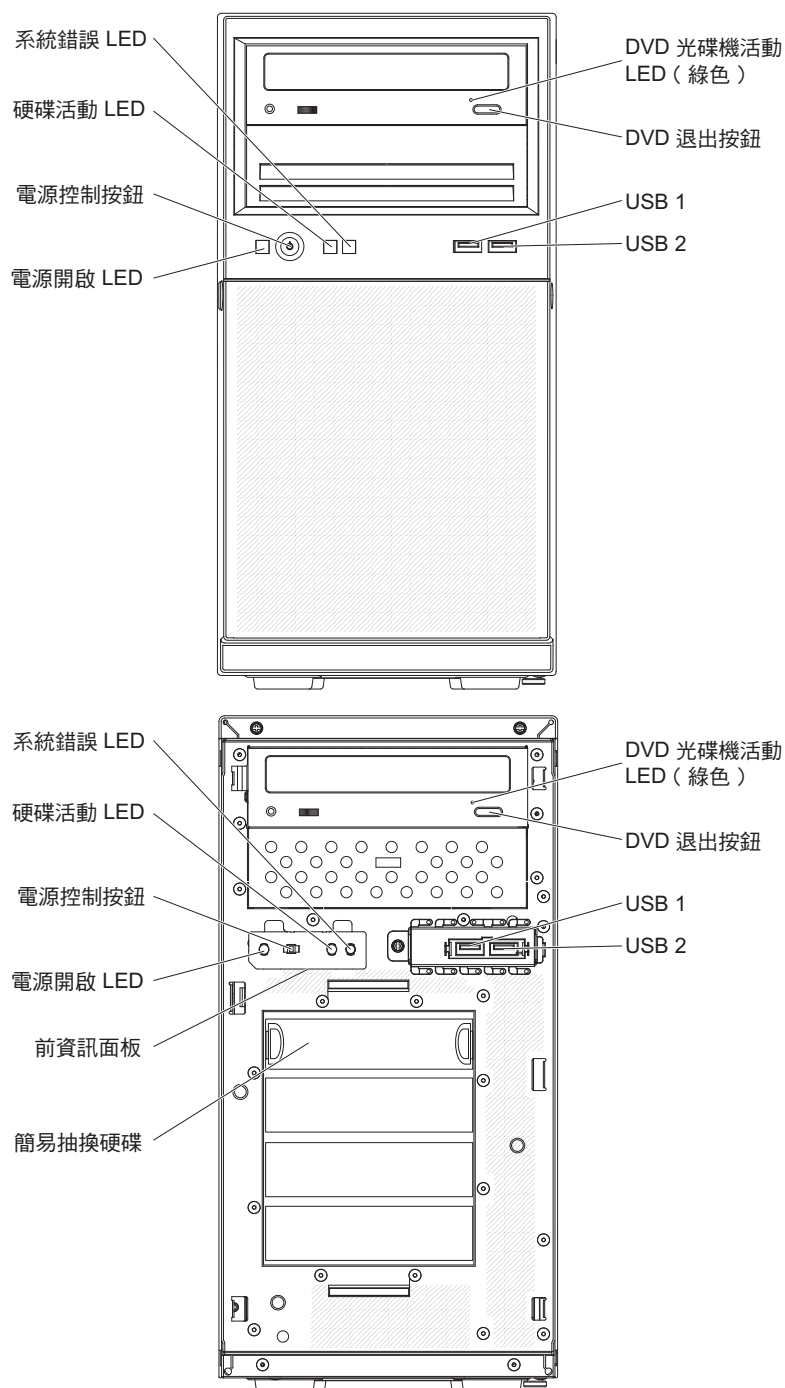


圖 1. 伺服器前視圖

下圖顯示具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）正面的控制元件及 LED。

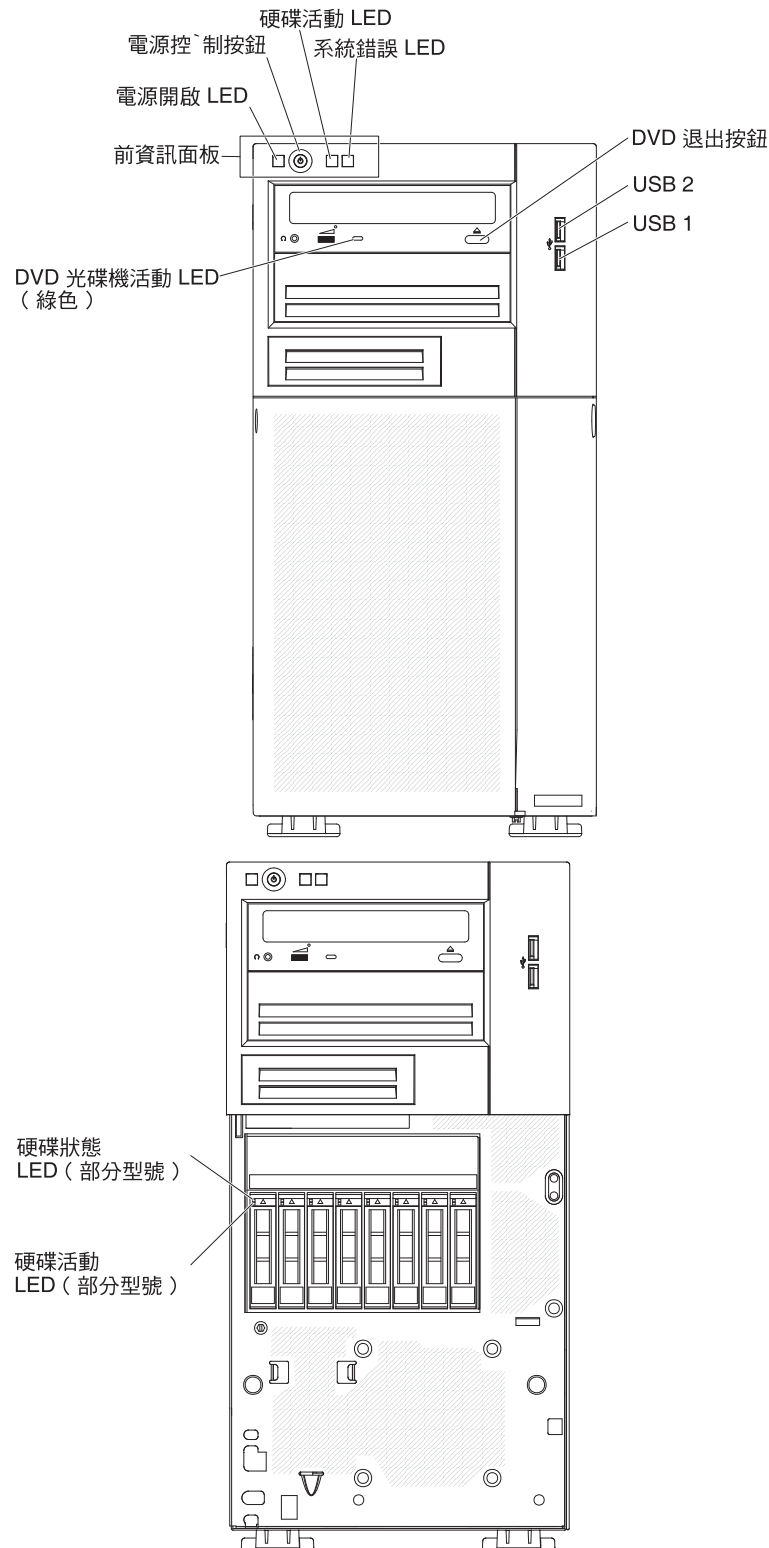


圖 2. 伺服器前視圖

• 電源控制按鈕和電源開啟 LED：

按下此按鈕可手動開啓和關閉伺服器。電源開啟 LED 的狀態如下：

- 關閉：已切斷 AC 電源，或者電源供應器或 LED 本身發生故障。

- **快速閃爍（每秒 4 次）**：伺服器局部開啓，但還不能完全開啓。電源控制按鈕已失效。這會持續大約 1 至 3 分鐘。
- **緩慢閃動（每秒 1 次）**：伺服器已備妥可以開啓。您可以按下電源控制按鈕，來開啓伺服器。
- **亮起**：伺服器已開啓。

- **硬碟活動 LED：**

當這個 LED 快速閃爍時，表示硬碟正在使用中。

- **系統錯誤 LED**

當這個黃色 LED 亮起時，表示發生系統錯誤。主機板上的某個 LED 也會亮起，以協助您找出錯誤。

- **USB 接頭：**

將 USB 裝置連接到這些接頭。

- **DVD 退出按鈕：**

按此按鈕可從 DVD 光碟機中退出 DVD 或 CD。

- **DVD 光碟機活動 LED：**

當這個 LED 亮起時，表示 DVD 光碟機正在使用中。

- **熱抽換硬碟活動 LED（部分型號）**：在部分伺服器型號中，每個熱抽換硬碟皆具有硬碟活動 LED。當此綠色 LED 閃爍時，表示硬碟正在使用中。

卸下硬碟時，在 SAS/SATA 背板上硬碟接頭的旁邊亦可看見此 LED。在 3.5 吋硬碟型號中，背板是指硬碟機槽 4 至 7 後面的印刷電路板。

- **熱抽換硬碟狀態 LED（部分型號）**：在部分伺服器型號中，每個熱抽換硬碟皆具有黃色狀態 LED。如果硬碟的此黃色狀態 LED 亮起，表示相關聯的硬碟發生故障。

如果伺服器中已安裝選用 ServeRAID 配接卡，且此 LED 緩慢閃爍（每秒閃爍一次），表示正在重建硬碟。如果此 LED 快速閃爍（每秒閃爍三次），表示配接卡正在識別該硬碟。

卸下硬碟時，在 SAS/SATA 背板上熱抽換硬碟活動 LED 下面亦可看見此 LED。

背面圖

下圖顯示伺服器背面的接頭和 LED。

下圖顯示具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號背面的控制元件及 LED。

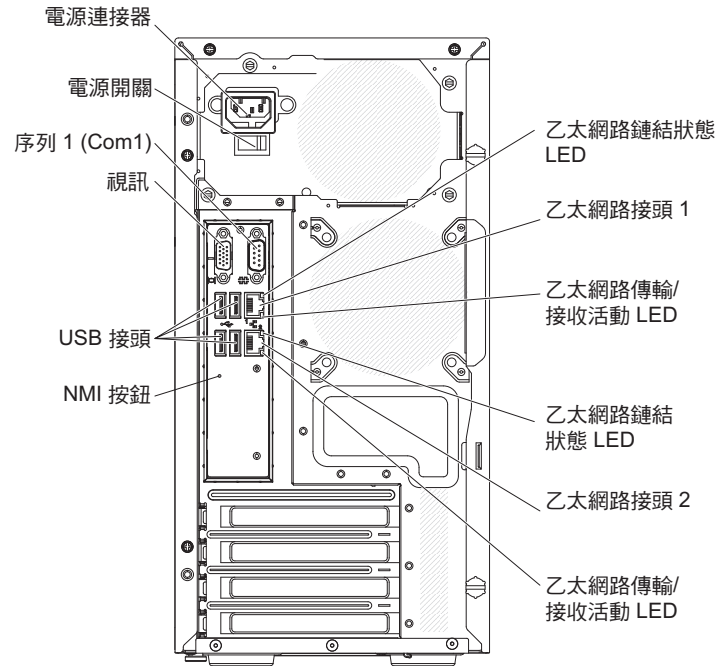


圖 3. 4U 伺服器背面圖

下圖顯示具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）背面的控制元件及 LED。

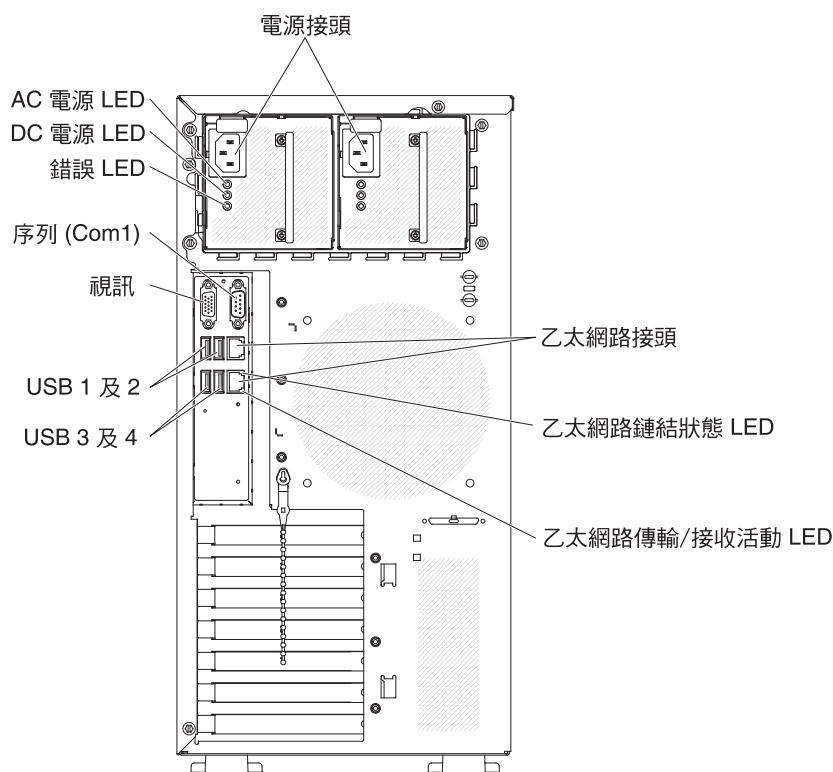


圖 4. 5U 伺服器背面圖

- **電源接頭**：將電源線連接至此接頭。
- **AC 電源 LED**：此綠色 LED 可提供電源供應器的相關狀態資訊。在一般運作期間，AC 電源 LED 和 DC 電源 LED 都會亮起。
- **DC 電源 LED**：此綠色 LED 可提供電源供應器的相關狀態資訊。在一般運作期間，AC 電源 LED 和 DC 電源 LED 都會亮起。
- **錯誤 LED**：當此黃色 LED 亮起時，表示電源供應器發生故障。
- **序列接頭**：將 9 個插腳的序列裝置連接至此接頭。此序列埠與整合式管理模組 II (IMM2) 共用。IMM2 可以使用 Serial over LAN (SOL) 來控制共用序列埠，以重新導向序列資料流量。
- **視訊接頭**：將監視器連接至此接頭。

註：將顯示器連接到設備時，您必須使用指定的顯示器纜線，以及隨附於顯示器的所有干擾抑制裝置。

- **USB 接頭**：將 USB 裝置連接至這些接頭。
- **NMI 按鈕**：按此按鈕，對微處理器強制不可遮罩式岔斷。它可讓您擷取伺服器藍色畫面，並執行記憶體傾出（請僅在 IBM 服務支援人員的指示下使用此按鈕）。您可能必須使用一支筆或拉直的迴紋針的一端，才能按下此按鈕。
- **乙太網路接頭**：使用這些接頭中的任一個，將伺服器連接至網路。當您使用乙太網路 0 接頭時，可以透過單一網路纜線與 IMM2 共用網路。
- **乙太網路傳輸/接收活動 LED**：此 LED 位於乙太網路接頭上。當這個 LED 亮起時，表示伺服器與網路之間有活動正在進行。
- **乙太網路鏈結狀態 LED**：此 LED 位於乙太網路接頭上。當這個 LED 亮起時，表示乙太網路埠上有作用中連線。

伺服器電源特性

當伺服器已連接至合適的輸入來源但尚未開啓時，作業系統不會執行，且除服務處理器（整合式管理模組）以外的所有核心邏輯都處於關閉狀態。

但是，伺服器可回應對服務處理器的要求，例如開啓伺服器的遠端要求。電源開啓 LED 會閃爍，表示伺服器已連接至輸入電源但尚未開啓。

開啓伺服器

使用此資訊來開啓伺服器。

關於這項作業

註：在伺服器接通 AC 電源大約 1 至 3 分鐘後，電源控制按鈕變為作用中狀態（電源開啓 LED 緩慢閃爍之後）。

也可以利用以下任何一種方式啓動伺服器：

- 如果開啓伺服器時出現電源故障，則電源回復時伺服器將自動重新啓動。
- 如果您的作業系統支援 Wake on LAN 特性，則可以使用 Wake on LAN 特性開啓伺服器。

註：如果安裝了 4 GB 以上的記憶體（實體或邏輯），部分記憶體會保留給各種不同的系統資源，無法供作業系統使用。保留給系統資源的記憶體數量，取決於作業系統、伺服器的配置以及配置的週邊元件交互連接 (PCI) 裝置。

關閉伺服器

使用此資訊來關閉伺服器。

關於這項作業

當您關閉伺服器並使其保持接通 AC 電源時，伺服器可以回應對 IMM2 的要求，例如啓動伺服器的遠端要求。當伺服器保持接通 AC 電源期間，一或多個風扇可繼續運轉。要切斷伺服器的所有電源，必須切斷伺服器與電源的連接。


在關閉伺服器之前，部分作業系統會要求您循序地進行關閉。如需關閉作業系統的相關資訊，請參閱您的作業系統文件。

聲明 5



注意：

裝置上的電源控制按鈕不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。若要切斷裝置中的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。



程序

可以利用以下任何一種方式關閉伺服器：

- 如果作業系統支援此特性，可以從作業系統關閉伺服器。循序地關閉作業系統後，伺服器將自動關閉。
- 如果作業系統支援此特性，可以按下電源控制按鈕來按順序關閉作業系統和伺服器。
- 如果作業系統停止運作，則可以按住電源控制按鈕超過 4 秒來關閉伺服器。
- 可以利用 Wake on LAN 功能關閉伺服器，但是有下列限制：

註：安裝任何 PCI 配接卡時，必須先拔掉電源的電源線，然後再卸下 PCI Express 組件及 PCI-X 組件。否則，Wake on LAN 功能不會運作。

- 整合式管理模組 (IMM) 可以關閉伺服器，以自動回應嚴重的系統故障。
- 當左側蓋板打開時，伺服器會關閉。

第 2 章 安裝選用裝置

本章提供了在伺服器中安裝選用硬體裝置的詳細指示。

開始之前

除了本章中關於安裝選用硬體裝置、更新韌體與裝置驅動程式以及完成安裝等指示之外，IBM 事業夥伴還必須完成『針對 IBM 事業夥伴的指示』中的步驟。

重要事項：爲了協助確保您所安裝的裝置能夠正常運作，而且不會造成問題，請遵守下列預防措施。

程序

1. 確定伺服器和已安裝的韌體層次支援您所安裝的裝置。必要的話，請更新 UEFI 與 IMM 韌體及儲存在主機板上的其他任何韌體。如需韌體在伺服器中的儲存位置的相關資訊，請參閱第 77 頁的『更新韌體』。如需伺服器支援的選用裝置清單，請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。
2. 請使用最佳作法，以套用伺服器和選用裝置的現行韌體和裝置驅動程式更新項目。若要下載《韌體更新手冊》文件，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。您可以從下列網站取得其他提示：
 - System x 配置工具：<http://www-03.ibm.com/systems/x/hardware/configtools.html>
3. 安裝選用的硬體裝置之前，請確定伺服器正常運作。啓動伺服器，如果已安裝作業系統，請確定作業系統可以啓動，否則會顯示 19990305 錯誤碼，表示未找到作業系統但伺服器正常運作。如果伺服器運作不正常，請參閱第 111 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』，以取得如何執行診斷程式的相關資訊。
4. 遵循本章中的安裝程序，並使用正確工具。如果未正確安裝裝置，可能會由於插座或接頭中的插腳損壞、纜線鬆動或元件鬆動而導致系統失效。

針對 IBM 事業夥伴的指示

指示 IBM 事業夥伴執行「動態系統分析 (DSA)」壓力測試，以驗證新安裝的裝置。

除了本章中關於安裝選用硬體裝置、更新韌體與裝置驅動程式以及完成安裝等指示之外，IBM 事業夥伴還必須完成下列步驟：

1. 確認伺服器正常啓動且可辨識新安裝的裝置，以及沒有任何錯誤 LED 亮起之後，執行動態系統分析 (DSA) 壓力測試。如需使用 DSA 的相關資訊，請參閱第 109 頁的『IBM Dynamic System Analysis』。
2. 關閉並重新啓動伺服器多次，以確保伺服器已正確配置，且與新安裝的裝置正常運作。
3. 將 DSA 日誌儲存爲檔案並傳送至 IBM。如需傳送資料和檔案的相關資訊，請參閱第 24 頁的『將 DSA 資料傳送至 IBM』。
4. 若要運輸伺服器，請使用未損壞的原始包裝物料重新包裝伺服器，並遵循 IBM 運輸程序。

<http://www.ibm.com/partnerworld> 提供了 IBM 事業夥伴的支援資訊。

將 DSA 資料傳送至 IBM

您可以透過標準上傳、使用系統序號的標準上傳、安全上傳以及使用系統序號的安全上傳，將 DSA 資料傳送至 IBM。

開始之前

在傳送診斷資料至 IBM 之前，請閱讀 <http://www.ibm.com/de/support/ecurep/terms.html> 中的使用條款。

程序

您可以使用以下任何一種方法將診斷資料傳送至 IBM：

- 標準上傳：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html
- 使用系統序號的標準上傳：http://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw
- 安全上傳：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html#secure
- 使用系統序號的安全上傳：http://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw

伺服器元件

下圖顯示伺服器中的主要元件。

下圖顯示使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號伺服器中的主要元件（視伺服器型號而定）。本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一段落。

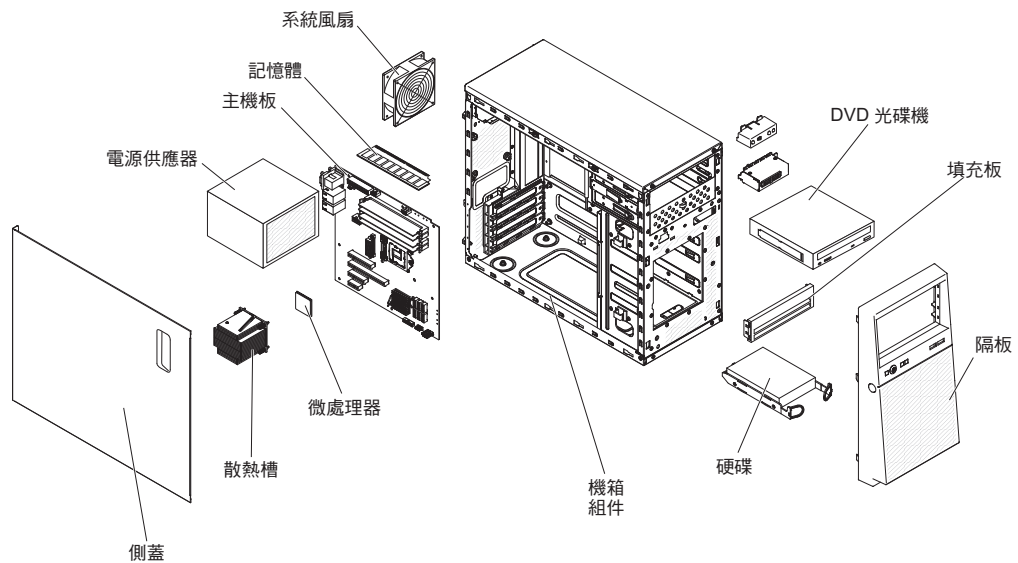


圖 5. 4U 伺服器的伺服器元件

下圖顯示具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中的主要元件。本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一段落。

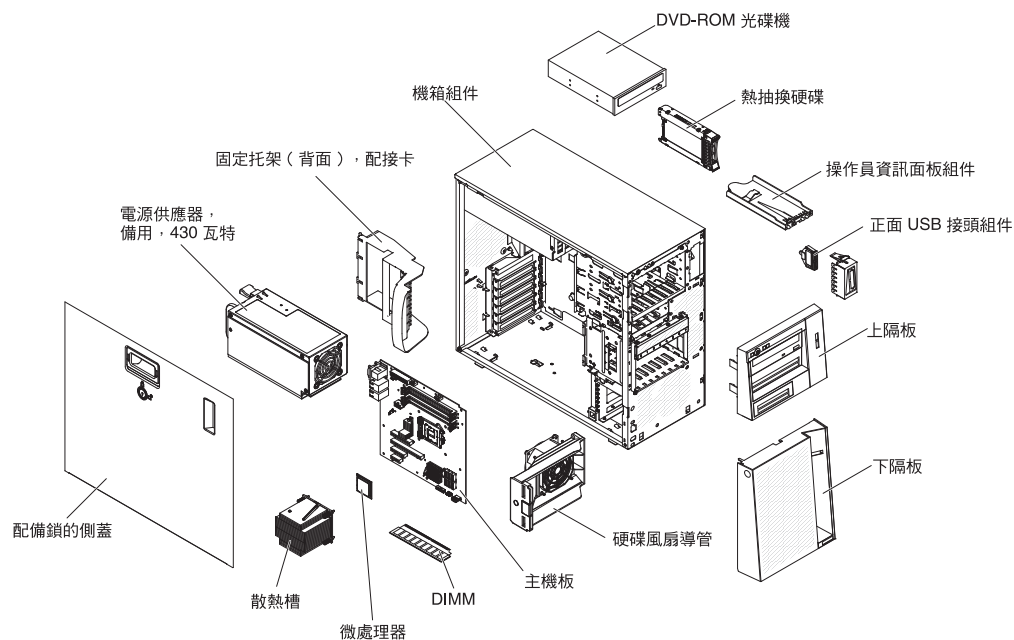


圖 6. 5U 伺服器的伺服器元件

主機板內部接頭

下圖顯示主機板上的內部接頭。

註：主機板圖解上的接頭可能因不同的主機板略有不同，視您的伺服器型號而定。

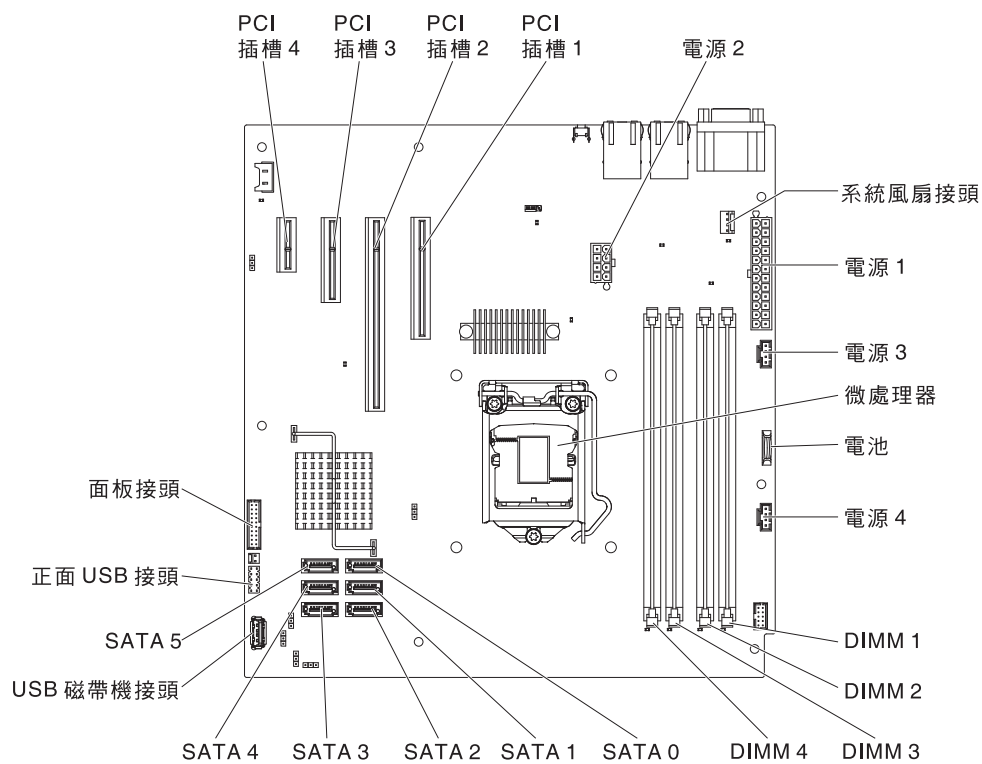


圖 7. 主機板上的內部接頭

主機板外部接頭

下圖顯示主機板上的外部接頭。

註：視伺服器型號而定，主機板圖解上的接頭可能會與您的主機板上的接頭略有不同

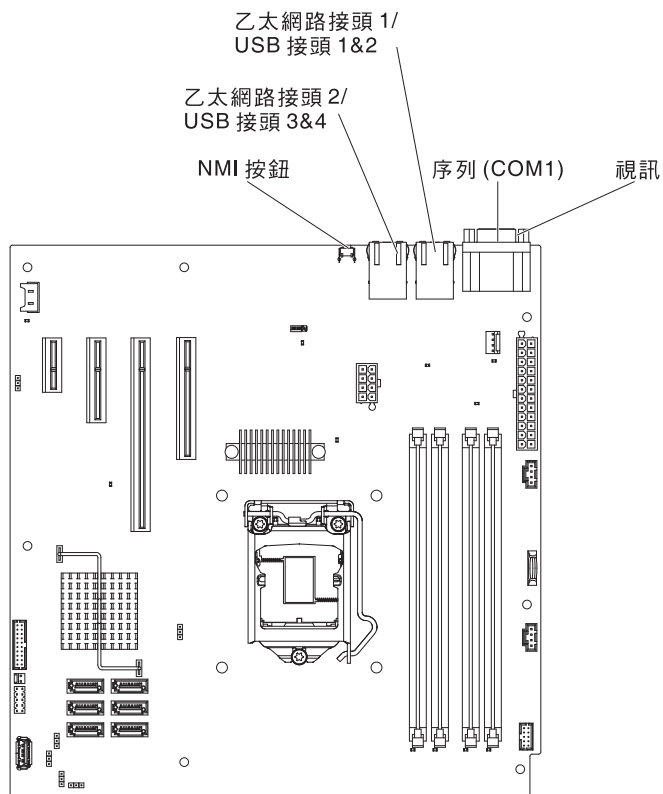


圖 8. 主機板上的外部接頭

主機板開關及跳接器

下圖顯示開關和跳接器的位置和說明。

註：視伺服器型號而定，主機板圖解上的接頭可能會與您的主機板上的接頭略有不同。

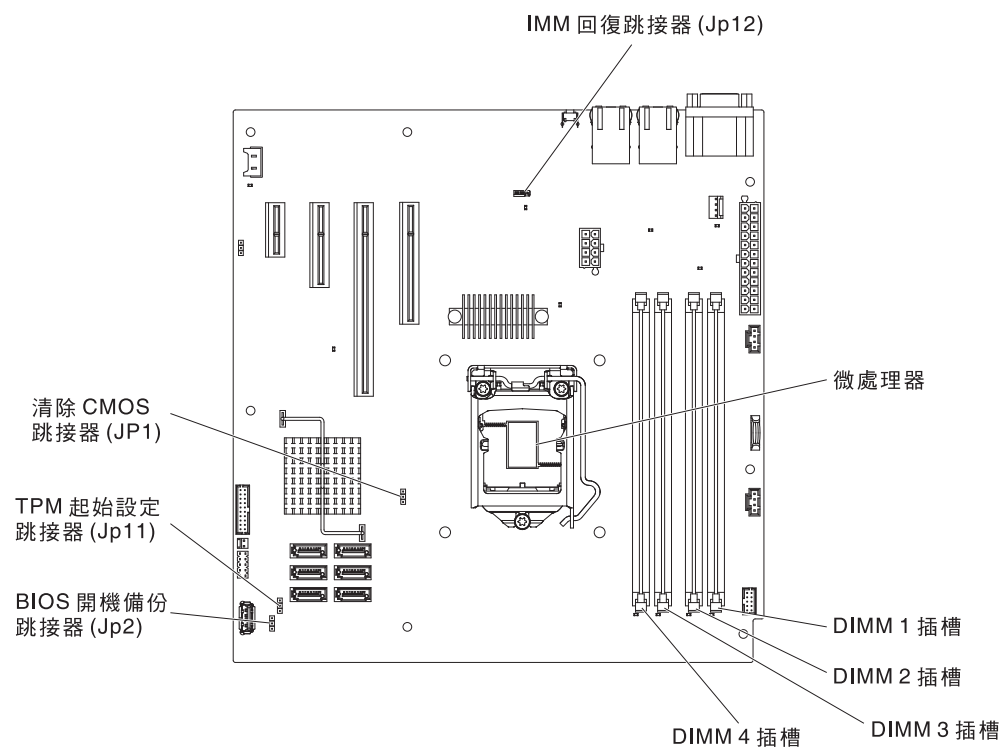


圖 9. 開關及跳接器的位置和說明

表 3. 主機板跳接器

跳接器號碼	跳接器名稱	跳接器設定
JP1	清除 CMOS 跳接器	- 插腳 1 和 2：保留 CMOS 資料（預設值）。 - 插腳 2 和 3：清除 CMOS 資料。
JP2	BIOS 開機備份（開機區塊跳接器）	- 插腳 1 和 2：從主要 BIOS 頁面開機（預設值）。 - 插腳 2 和 3：從備份 BIOS 頁面開機。
JP10	TPM 實體顯示狀態跳接器	- 插腳 1 和 2：正常（預設值）。 - 插腳 2 和 3：取回 down TPM。
JP11	TPM 起始設定跳接器	- 插腳 1 和 2：正常（預設值）。 - 插腳 2 和 3：起始 TPM。
JP12	IMM 回復跳接器	- 插腳 1 及 2：載入次要（備份）IMM 韌體 ROM 分頁。 - 插腳 2 及 3：正常（預設值）。載入主要 IMM 韌體 ROM 分頁。
JP22	低安全 N 跳接器	- 插腳 1 和 2：正常（預設值）。 - 插腳 2 和 3：啟動低安全。

表 3. 主機板跳接器 (繼續)

跳接器號碼	跳接器名稱	跳接器設定
註：		
1. 如果沒有跳接器，則伺服器會將插腳視為設為 1 和 2 來作出回應。		
2. 在開啓伺服器之前，將開機區塊跳接器的位置從插腳 1 和 2 變更為插腳 2 和 3，則會變更要載入哪一個快閃記憶體 ROM 頁面。請勿在伺服器開啓之後變更跳接器插腳位置。這可能會導致無法預期的問題。		
3. 如果顯示的訊息指出已斷定「信任平台模組 (TPM)」的實體顯示狀態，則表示系統容易遭到潛在安全危險的攻擊。當 JP11 的跳接器設定處於插腳 2 及 3 時，即會發生此情況。將 JP11 的跳接器設定切換至插腳 1 及 2，將會取消斷定「信任平台模組 (TPM)」的實體顯示狀態。		

重要：

1. 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請先關閉伺服器。請檢閱第 vii 頁的『安全』、第 29 頁的『安裝準則』、第 31 頁的『處理靜電敏感裝置』和第 21 頁的『關閉伺服器』中的資訊。
2. 本文件的圖解中未顯示的所有主機板開關或跳接器區塊，皆為保留的開關或跳接器區塊。

主機板 LED

下圖顯示主機板上的發光二極體 (LED)。

註：視伺服器型號而定，主機板圖解上的接頭可能會與您的主機板上的接頭略有不同。

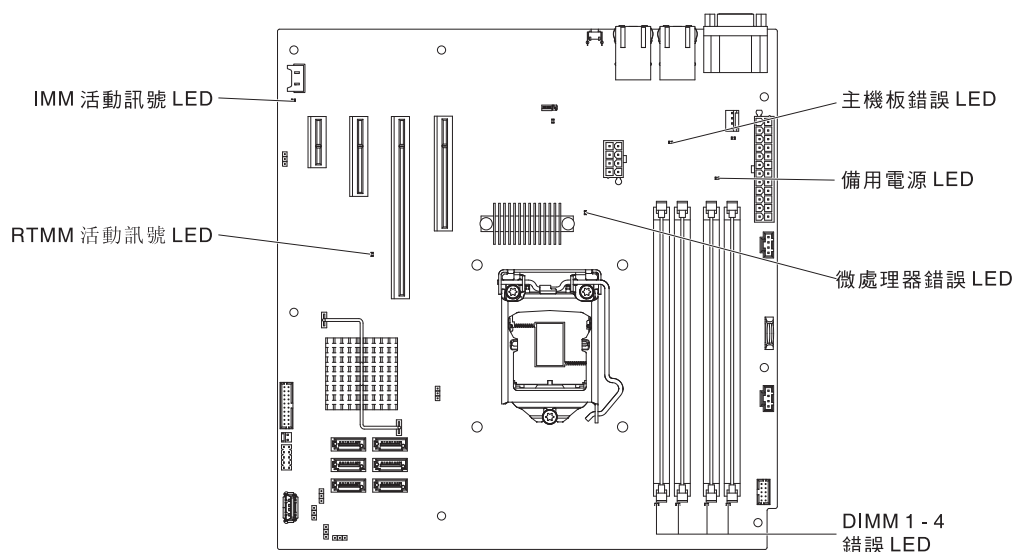


圖 10. 主機板上的 LED

安裝準則

使用安裝準則來安裝 IBM System x3100 M4 2582 機型。

警告： 開啓伺服器電源時，釋放到內部伺服器元件的靜電可能導致系統中止，進而可能造成資料遺失。如果要避免出現此潛在問題，在卸下或安裝熱抽換裝置時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

在安裝選用裝置之前，請閱讀下列資訊：

- 閱讀第 vii 頁的『安全』中的安全資訊、第 30 頁的『在開機狀態下進行伺服器內部操作』中的準則，以及第 31 頁的『處理靜電敏感裝置』。本資訊可以幫助您安全地操作。
- 請確定支援您正在安裝的裝置。如需伺服器支援的選用裝置清單，請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。
- 安裝新的伺服器時，請向機下載及套用最新的韌體更新項目。此步驟有助於確保所有已知問題都得到解決，並且伺服器可以發揮出最佳效能。如果要下載伺服器的韌體更新項目，請造訪 <http://www.ibm.com/support/fixcentral>。

重要： 某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

如需用於更新、管理及部署韌體的工具相關資訊，請參閱 ToolsCenter for System x and BladeCenter，網址為 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-CENTER>

- 安裝選用的硬體之前，請確定伺服器正常運作。啓動伺服器，並確定作業系統可以啓動（如果已安裝作業系統），或顯示 19990305 錯誤代碼，表示未找到作業系統但伺服器正常運作。如果伺服器運作不正常，請參閱第 111 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』，以取得如何執行診斷程式的相關資訊。
- 保持工作區域內整潔有序。妥善保存卸下的蓋板和其他組件。
- 對於您認為過重的物體，請勿嘗試將它抬起。如果必須抬起重物，請遵循以下預防措施：
 - 確定您可以站穩，不會滑倒。
 - 將物體重量平均分配在雙腳上。
 - 抬起時慢慢用力。切勿在抬起重物時突然移動或扭轉身體。
 - 爲了避免拉傷背部肌肉，應利用腿部肌肉力量站起或向上推動以抬起物體。
- 確定爲伺服器、監視器及其他裝置提供足夠數量的妥善接地電源插座。
- 在對硬碟進行變更之前，請備用所有重要資料。
- 準備一把小型一字螺絲起子。
- 若要檢視主機板與內部元件上的錯誤 LED，請讓伺服器連接到電源。
- 您不必關閉伺服器，就可以安裝或更換熱抽換電源供應器、熱抽換風扇，或熱插拔「通用序列匯流排 (USB)」裝置。不過，在執行牽涉到拔掉或安裝配接卡纜線的任何步驟之前，您必須先關閉伺服器，而且在執行任何涉及卸下或安裝擴充卡的步驟之前，必須先切斷伺服器的電源。
- 元件上的藍色部位表示觸摸點，您可以握住此處，將元件從伺服器卸下或者安裝到伺服器中、打開或關閉門鎖等。

- 元件上的橙黃色部位或元件上/附近的橙黃色標籤表示它是熱抽換元件，表示如果伺服器和作業系統支援熱抽換功能，您就可以在伺服器執行時卸下或安裝該元件。
（橙黃色部位也可以表示熱抽換元件上的觸摸點。）請參閱有關卸下或安裝特定熱抽換元件的指示，瞭解在卸下或安裝該元件之前可能必須執行的任何其他程序。
- 結束伺服器的作業之後，請重新安裝所有安全罩、防護裝置、標籤和接地線。

系統可靠性準則

確保系統適當冷卻的系統可靠性準則。

如果要協助確保維持正常系統冷卻和系統可靠性，請務必符合下列的需求：

- 每個硬碟機槽都安裝了硬碟或填充板和電磁相容性 (EMC) 防護罩。
- 在伺服器周圍留有足夠的空間，使伺服器冷卻系統能正常運作。在伺服器前後留出大約 50 公釐（2.0 吋）的空隙。請勿在風扇前放置任何物體。為維持正常散熱功能和空氣流通，請在開啓伺服器之前更換伺服器蓋板。在卸下伺服器蓋板的情況下，長時間（超過 30 分鐘）操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。
- 您已遵循選用配接卡所隨附的纜線安裝指示。

在開機狀態下進行伺服器內部操作

在開機狀態下進行伺服器內部操作的準則。

警告： 開啓伺服器電源時，釋放到內部伺服器元件的靜電可能導致伺服器中止，進而可能造成資料遺失。如果要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

伺服器支援熱插拔、熱新增和熱抽換裝置，並且設計為在伺服器開啓及蓋板卸下時可安全運作。在開啓的伺服器內部進行操作時，請遵循下列準則：

註： 若要在電源開啓狀態下進行伺服器內部操作，必須在卸下伺服器蓋板之前停用電源截斷交換器。

- 避免穿著袖口寬鬆的衣物。進行伺服器內部操作之前，請扣上長袖襯衫袖口的鈕扣；進行伺服器內部操作時，請勿佩戴袖口鏈扣。
- 請勿讓領帶或圍巾垂入伺服器內部。
- 摘下所有首飾，如手鐲、項鍊、戒指和寬鬆的腕表。
- 取出襯衫口袋中的物品，如鋼筆和鉛筆，因為當您在伺服器上方俯身時，它們可能會掉入伺服器中。
- 避免將任何金屬物品（如迴紋針、髮夾和螺絲）掉入伺服器中。

處理靜電敏感裝置

使用此資訊來處理靜電敏感裝置。

警告： 靜電可能損壞伺服器和其他電子裝置。為避免損壞，在準備好安裝靜電敏感裝置之前，請將它們一直存放在防靜電保護袋中。

如果要降低靜電釋放造成損壞的可能性，請遵循下列預防措施：

- 減少移動。移動可能會導致您身體周圍的靜電累積。
- 建議使用接地系統。例如，佩戴靜電放電腕帶（如果有的話）。在已開機的伺服器內部進行操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。
- 握住裝置的邊緣或機架，小心操作裝置。
- 請勿觸摸焊點、插腳或裸露的電路。
- 請勿將裝置放在其他人可以拿取和損壞它的地方。
- 當裝置仍然在防靜電保護袋中時，讓它與伺服器外部未上漆的金屬表面接觸至少 2 秒。這樣可以釋放防靜電保護袋和您身體上的靜電。
- 將裝置從防靜電保護袋中取出，直接安裝到伺服器中，而不要將其放下。如果必須放下裝置，請將它放回防靜電保護袋中。請勿將裝置放在伺服器蓋板或金屬表面上。
- 在寒冷的天氣操作裝置時應格外小心。暖氣系統會降低室內濕度並增加靜電。

卸下側蓋

使用此資訊來卸下側蓋。


警告： 在卸下側蓋的情況下，操作伺服器超過 30 分鐘，可能會損壞伺服器元件。為了維持正常冷卻及空氣流通，請在開啓伺服器之前安裝側蓋。

對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型，請完成下列步驟以卸下側蓋。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


4. 旋開伺服器背面的兩根機箱螺絲。
5. 拉出背面側蓋把手，並同時推送正面側蓋把手。

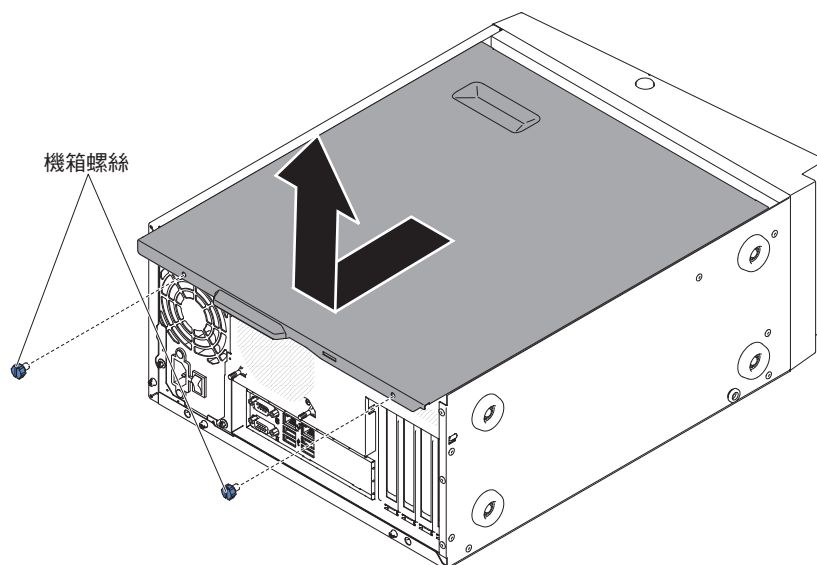

6. 如果指示您送回側蓋，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請完成下列步驟以卸下側蓋。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定側蓋；然後，向下按蓋板鬆開門鎖（如圖所示）以卸下蓋板。

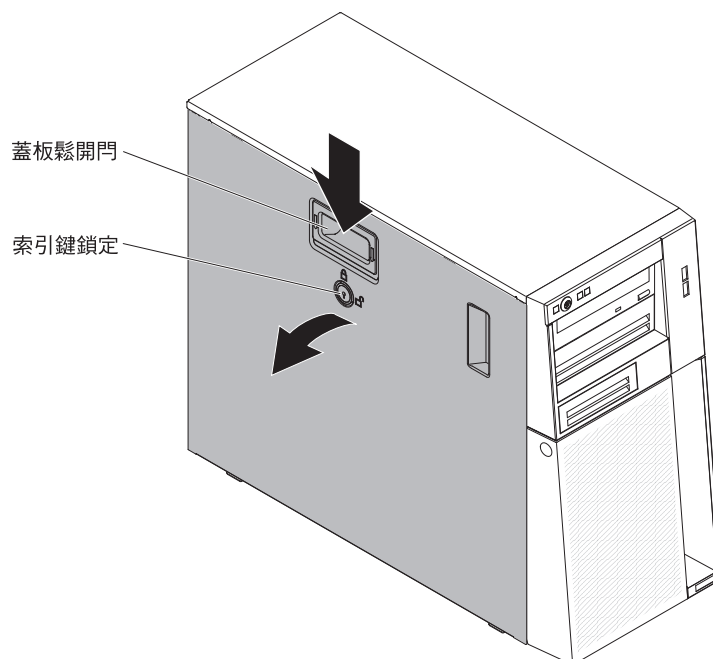


4. 如果指示您送回側蓋，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。


卸下隔板

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中操作部分裝置（如機槽 3 至 6 中的硬碟）時，您必須先卸下隔板才能存取這些裝置。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 打開隔板時，請按下擋板左側邊緣的按鈕，並將擋板的左側向伺服器外側旋轉。

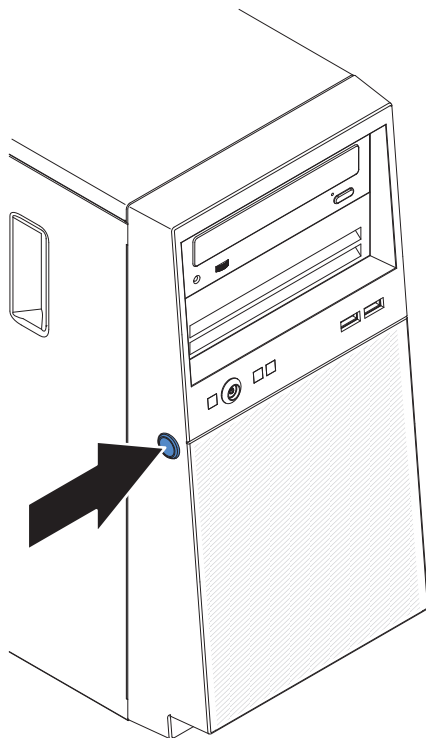

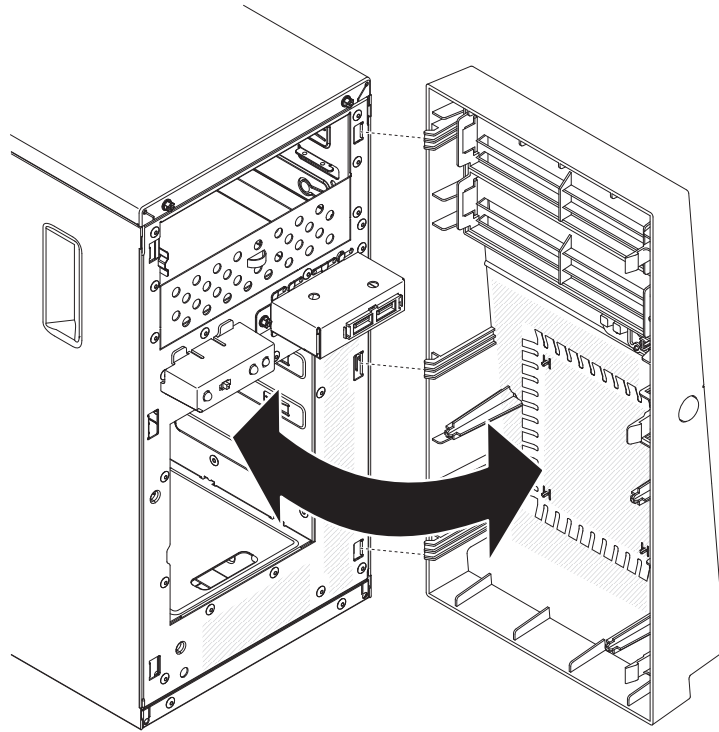


3. 若指示您將擋板送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

卸下下隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中存取硬碟，您必須先卸下下隔板。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 如果是更換非熱抽換元件，請關閉伺服器及所有連接的裝置；然後，拔掉所有電源線及外部纜線。
3. 按下隔板右側的藍色鬆開按鈕，然後向下旋轉下隔板，使其脫離機箱。

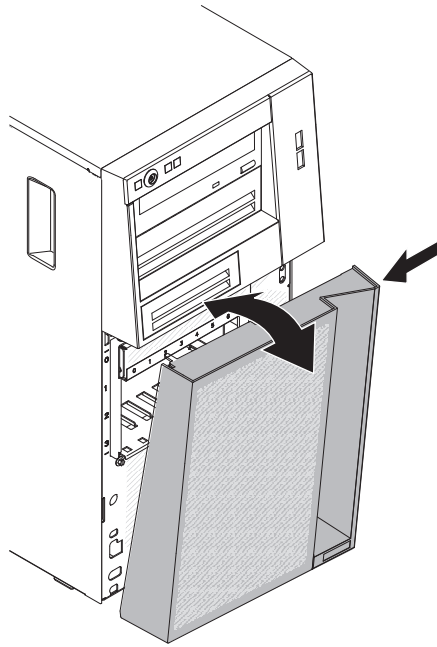

4. 如果指示您將下隔板送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


卸下上隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中存取 DVD 光碟機或磁帶機，您必須先卸下上隔板才能存取這些裝置。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下上隔板，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 如果是更換非熱抽換元件，請關閉伺服器及所有連接的裝置；然後，拔掉所有電源線及外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸接下擋板（請參閱第 34 頁的『卸接下隔板』）。
5. 小心地拉上隔板左側的兩個隔板夾；然後，將上隔板旋轉至伺服器右側，以讓兩個右側卡榫脫離機箱。

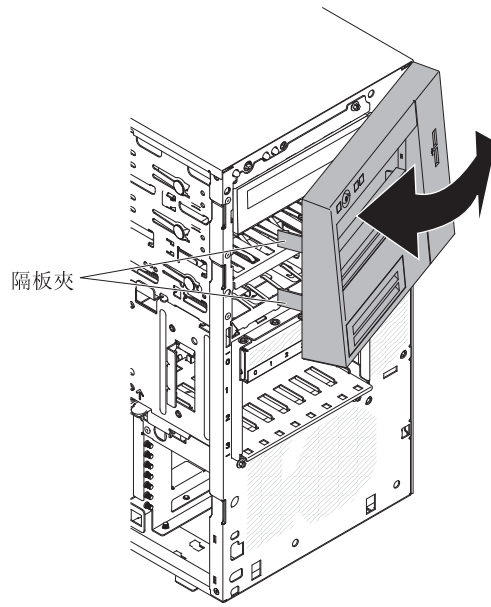

6. 如果指示您將上隔板送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

卸下微處理器及散熱槽

使用此資訊來卸下微處理器及散熱槽

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。


警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 從微處理器中卸下散熱槽：

警告： 正常作業期間，散熱槽的溫度可能會很高。先讓散熱槽冷卻下來，然後再觸摸它。


- a. 交替鬆開螺絲，直到破壞微處理器的密封。
- b. 施力按壓緊固螺絲，並以螺絲起子將其鬆開。
- c. 以手指輕輕拉出微處理器的散熱槽。

重要： 處理微處理器和散熱槽時請小心。如果將重複使用微處理器和散熱槽，請勿弄髒它們之間的散熱物質。

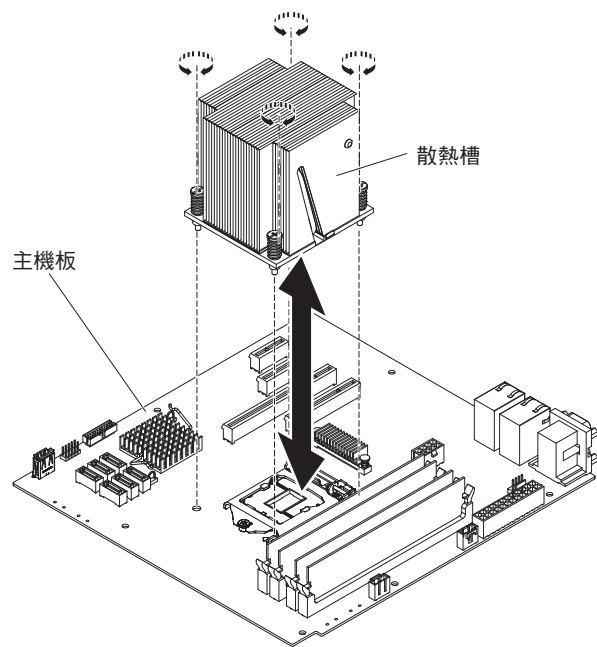

警告： 當微處理器固定住時，微處理器固定門是用彈簧頂住的。太快放開固定門或讓它向上彈起，可能會損壞微處理器和周圍元件。

7. 按下尾端、將它移到一旁，然後慢慢地將它放開至開啓位置，來放開微處理器固定門。

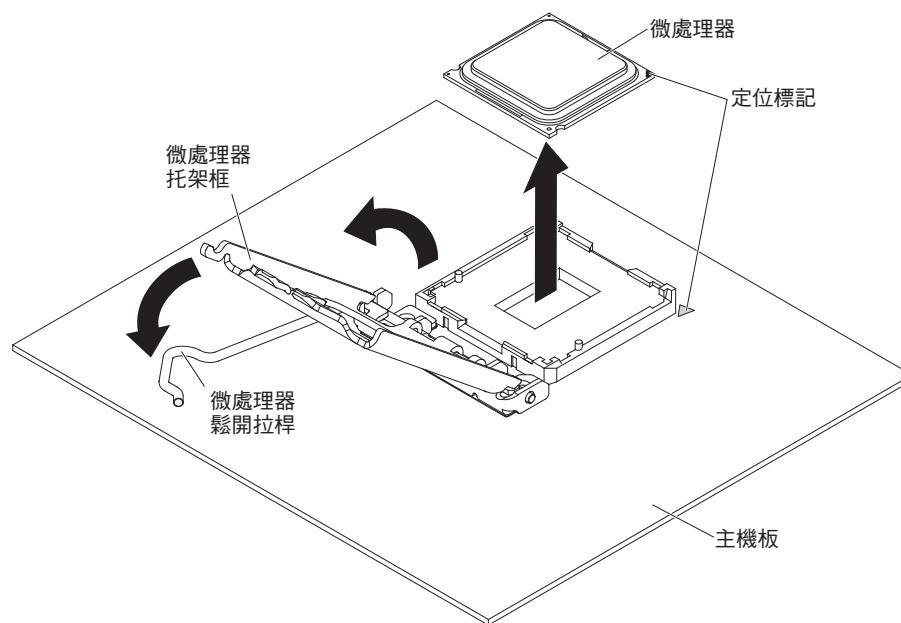

8. 抬起上邊緣的卡榫，打開微處理器托架框。
9. 小心往上提起微處理器離開插座，然後將其放在防靜電表面上。
10. 如果指示您送回微處理器和散熱槽，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。


警告： 請勿使伺服器翻覆。

5. 將後配接卡固定托架旋轉到開啟（解除鎖定）位置。
6. 從微處理器中卸下散熱槽：

警告： 正常作業期間，散熱槽的溫度可能會很高。先讓散熱槽冷卻下來，然後再觸摸它。


- a. 交替鬆開螺絲，直到破壞微處理器的密封。
- b. 施力按壓緊固螺絲，並以螺絲起子將其鬆開。
- c. 以手指輕輕拉出微處理器的散熱槽。

重要： 處理微處理器和散熱槽時請小心。如果將重複使用微處理器和散熱槽，請勿弄髒它們之間的散熱物質。

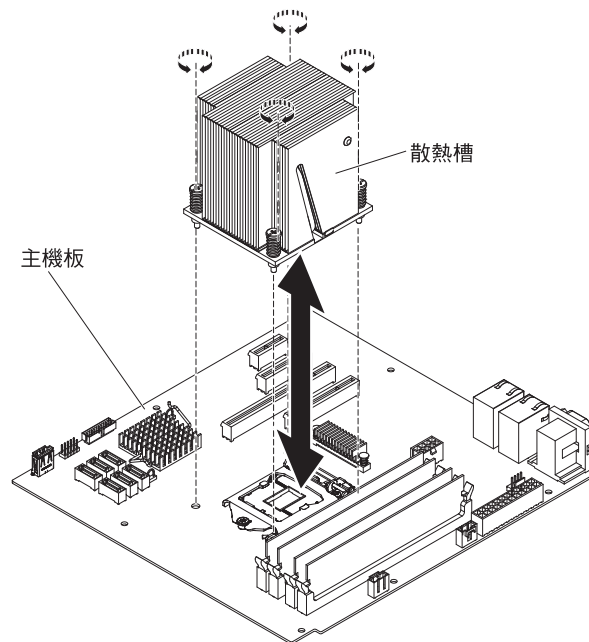

警告： 當微處理器固定住時，微處理器固定門是用彈簧頂住的。太快放開固定門或讓它向上彈起，可能會損壞微處理器和周圍元件。

7. 按下尾端、將它移到一旁，然後慢慢地將它放開至開啟位置，來放開微處理器固定門。

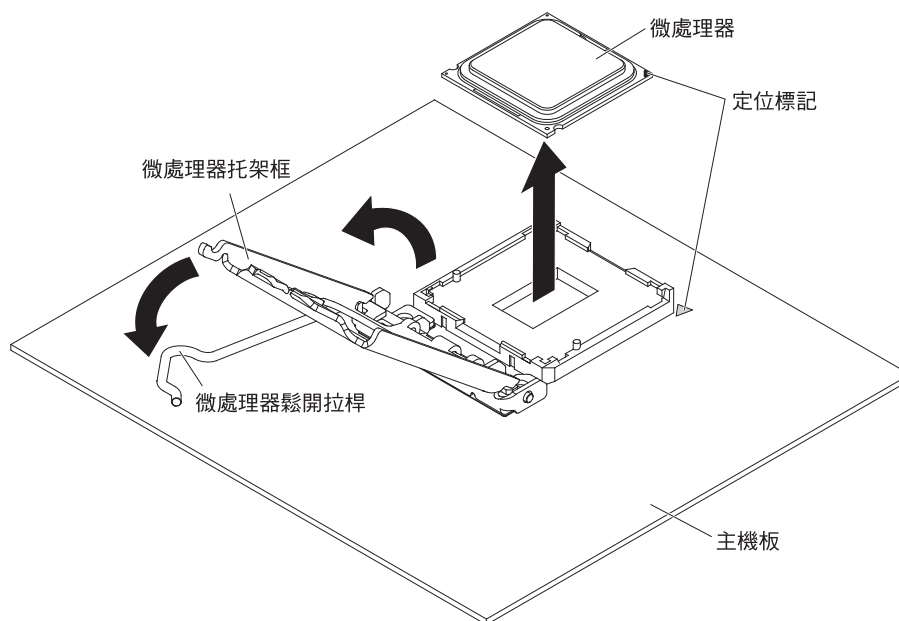

8. 抬起上邊緣的卡榫，打開微處理器托架框。
9. 小心往上提起微處理器離開插座，然後將其放在防靜電表面上。
10. 如果指示您送回微處理器和散熱槽，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

安裝記憶體模組

使用此資訊來安裝記憶體模組

下列注意事項說明伺服器支援的雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 類型，以及安裝 DIMM 時必須考量的其他資訊（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。

如果您要更換光碟機，請確定下列事項：

- 伺服器支援業界標準、1066、1333 及 1600 MHz、PC3-12800（單排或雙排）雙倍資料傳輸率 3 (DDR3)、暫存式或無緩衝區、具有錯誤更正碼 (ECC) 的同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 雙排直插式記憶體模組 (DIMM)。如需伺服器的支援選項清單，請參閱<http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>；然後，選取您的國家/地區，並導覽至伺服器的選項清單。
- 伺服器支援的記憶體數量上限，會隨著伺服器所安裝的記憶體類型而不同。
- 依系統配置而定，可用的記憶體數量會減少。某些記憶體數量必須保留給系統資源。若要檢視已安裝的記憶體總數量以及已配置的記憶體數量，請執行 Setup Utility。如需相關資訊，請參閱使用 Setup Utility。
- 伺服器的運作速度上限是由伺服器中最慢速的 DIMM 所決定。
- 如果您將一對 DIMM 安裝在 DIMM 接頭 1 和 3 中，您安裝在 DIMM 接頭 1 和 3 中的 DIMM，大小及速度必須彼此相符。不過，其大小與速度不需要與 DIMM 接頭 2 和 4 中安裝的 DIMM 相同。
- 在同一對組中，可以使用不同製造商但相容的 DIMM。
- 當您安裝或卸下 DIMM 時，伺服器配置資訊會變更。重新啟動伺服器時，系統會顯示訊息，指示已變更記憶體配置。伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電可

能會導致伺服器停止，而造成資料遺失。若要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

警告： 伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電可能導致伺服器停止，而造成資料遺失。若要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

- DDR3 DIMM 的規格位於 DIMM 的標籤上，格式如下。

ggg eRxff-PC3-wwwwwm-aa-bb-cc

其中：

- *ggg* 是 DIMM 總容量（例如：1GB、2GB 或 4GB）
- *e* 是排數
 - 1 = 單排
 - 2 = 雙排
 - 4 = 四排
- *ff* 是裝置架構（位元寬度）
 - 4 = x4 架構（每個 SDRAM 4 DQ 行）
 - 8 = x8 架構
 - 16 = x16 架構
- *wwwww* 是 DIMM 頻寬，單位為 MB/每秒
 - 8500 = 8.53 GBps（PC3-1066 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
 - 10600 = 10.66 GBps（PC3-1333 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
 - 12800 = 12.8 GBps（PC3-1600 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
- *m* 是 DIMM 類型
 - E = 具 ECC 且無緩衝區的 DIMM (UDIMM)（x72 位元模組資料匯流排）
 - R = 暫存式 DIMM (RDIMM)
 - U = 無 ECC 且無緩衝區的 DIMM（x64 位元主要資料匯流排）
- *aa* 為 CAS 延遲，以達到運作頻率上限的時鐘表示
- *bb* 是 JEDEC SPD 修訂編碼和新增層次
- *cc* 是適用於 DIMM 設計的參照設計檔
- *d* 為 DIMM 的參照設計的修訂號碼

註：若要判斷 DIMM 的類型，請查看 DIMM 上的標籤。標籤上的資訊格式為 *xxxxx nRxxx PC3-xxxxx-xx-xx-xxx*。第六個數字位置上的數字指出 DIMM 是單排 (n=1) 還是雙排 (n=2)。

無緩衝 DIMM (UDIMM)

下列注意事項提供了安裝 UDIMM 時必須考量的資訊：

- 記憶體通道會以已安裝之 DIMM 的最慢通用頻率來執行。
- 伺服器可用的 UDIMM 選項有 1 GB、2 GB、4 GB 和 8 GB（可用時）DIMM。
- 伺服器支援最多每個通道兩個單排或雙排 UDIMM。

下表列出支援的 UDIMM 插入。

表 4. 支援的各通道 UDIMM 插入

每一通道的 DIMM 接頭	每一通道安裝的 DIMM 數目	DIMM 類型	DIMM 速度	每一 DIMM 的排數（任何組合）
2	1	無緩衝區的 DDR3 ECC	1066、1333、1600	單排、雙排
2	2	無緩衝區的 DDR3 ECC	1066、1333、1600	單排、雙排

下表列出使用排式 UDIMM 時的 DIMM 插入上限。

表 5. 使用排式 UDIMM 時的記憶體插入上限（依型號而定）

UDIMM 數目	DIMM 類型	大小	總記憶體
4	單排 UDIMM	1 GB	4 GB
4	雙排 UDIMM	2 GB	8 GB
4	雙排 UDIMM	4 GB	16 GB
4	雙排 UDIMM	8 GB（可用時）	32 GB


下表顯示將系統效能最佳化的 UDIMM 記憶體插入規則。

表 6. UDIMM 插入規則

DIMM 接頭 1	DIMM 接頭 2	DIMM 接頭 3	DIMM 接頭 4
已插入	空的	空的	空的
已插入	空的	已插入	空的
已插入	已插入	已插入	已插入

下圖顯示 DIMM 接頭在主機板上的位置。

註：本文件中的圖例可能與您的型號略有不同。

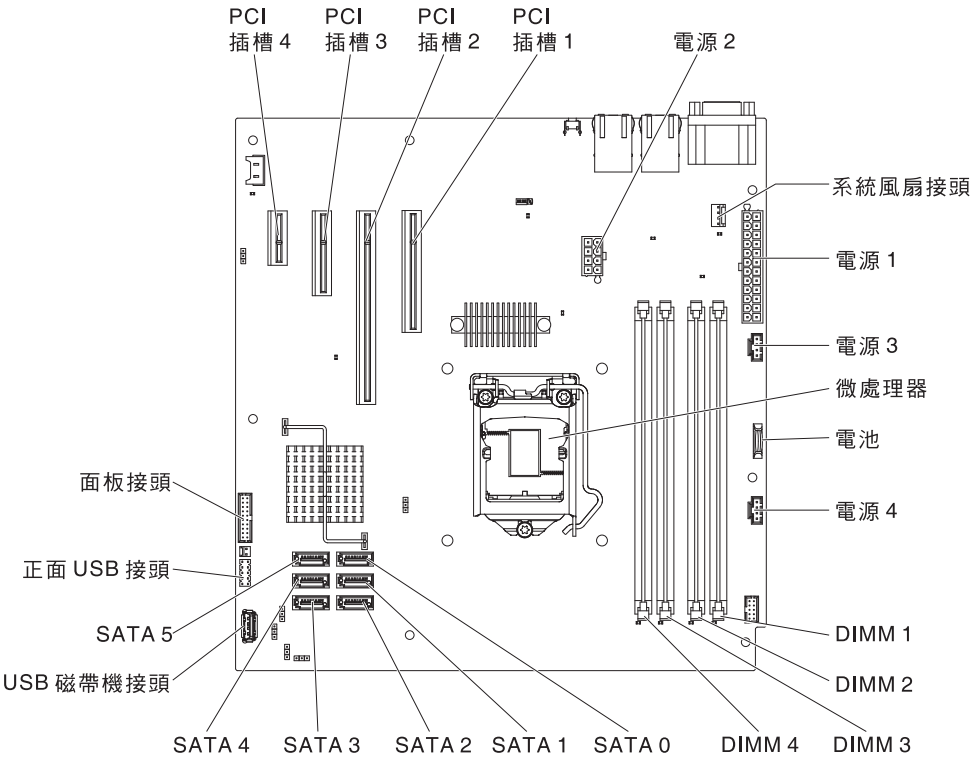

警告： 伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電，可能導致伺服器中止，而造成資料遺失。如果要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝 DIMM，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
警告： 不可掉落伺服器。
4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 找到主機板上的 DIMM 接頭。判斷要安裝 DIMM 的接頭。依下表中顯示的順序安裝 DIMM。

表 7. DIMM 安裝順序

DIMM 數目	安裝順序（接頭）
第一對 DIMM	1, 3
第二對 DIMM	2, 4

7. 打開固定夾，並卸下任何現有的 DIMM（必要的話）。

警告： 為避免折斷固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

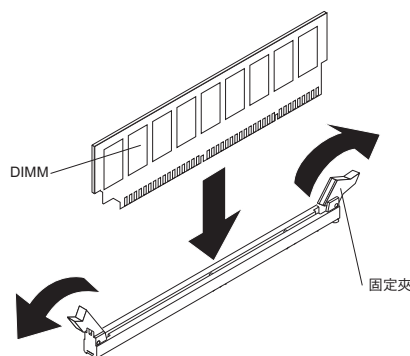

8. 將裝有 DIMM 的防靜電保護袋與伺服器外任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從保護袋中取出 DIMM。
9. 轉動 DIMM，使 DIMM 腳位與接頭正確對齊。
10. 將 DIMM 邊緣與 DIMM 接頭兩端的插槽對齊，將 DIMM 插入接頭中。
11. 在 DIMM 兩端同時用力，將 DIMM 垂直向下按壓，使其牢牢插入接頭。當 DIMM 牢牢地固定在接頭時，固定夾會卡入到鎖定位置。

註：如果 DIMM 與固定夾之間留有空隙，表示 DIMM 未正確插入；請打開固定夾，卸下 DIMM，然後將其重新插入。

12. 安裝空氣導管。
13. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
14. 將伺服器直立回垂直位置。
15. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
16. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝 DIMM，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 不可掉落伺服器。


5. 找到主機板上的 DIMM 接頭。判斷要安裝 DIMM 的接頭。依下表中顯示的順序安裝 DIMM。

表 8. DIMM 安裝順序

DIMM 數目	安裝順序（接頭）
第一對 DIMM	1, 3
第二對 DIMM	2, 4

6. 打開固定夾，並卸下任何現有的 DIMM（必要的話）。

警告： 為避免折斷固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

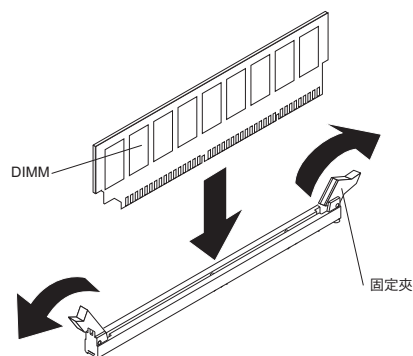


7. 將裝有 DIMM 的防靜電包與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從保護袋中取出新 DIMM。
8. 轉動 DIMM，使 DIMM 腳位與接頭正確對齊。
9. 使 DIMM 邊緣與 DIMM 接頭兩端的插槽對齊，將 DIMM 插入接頭中。在 DIMM 兩端同時用力，將 DIMM 垂直向下按壓，使其牢牢插入接頭。當 DIMM 牢牢地固定在接頭時，固定夾會卡入到鎖定位置。如果 DIMM 與固定夾之間留有間隙，則表示未正確安裝 DIMM。請打開固定夾，卸下 DIMM，然後將其重新插入。
10. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
11. 將伺服器直立回垂直位置。
12. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

安裝硬碟


使用此資訊來安裝硬碟。

依伺服器型號而定，伺服器可能安裝 DVD-ROM 或多重燒錄機。對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，伺服器最多支援四個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟（視型號而定）。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），伺服器最多支援八個熱抽換 SATA 硬碟。

下圖顯示具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中的硬碟機槽位置。

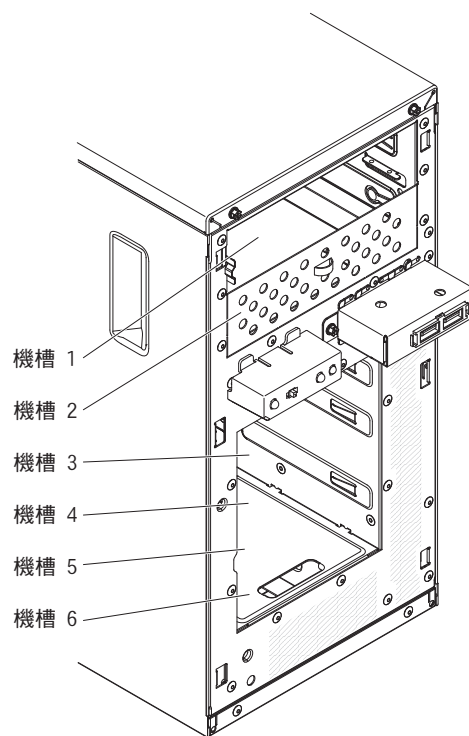

下圖顯示使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中的硬碟機槽位置。

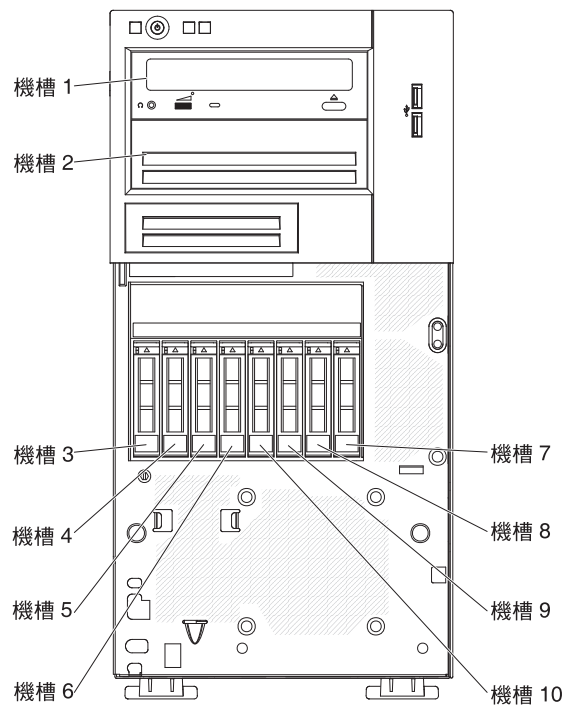

下列注意事項說明伺服器支援的硬碟類型，以及安裝硬碟時必須考量的相關資訊：

- 確定您有磁碟機隨附文件中指定的所有纜線和其他設備。
- 選取安裝磁碟機的機槽。

- 請檢查硬碟隨附的指示以確定是否必須在硬碟上設定任何開關或跳接器。如果您要安裝 SATA 裝置，請務必為該裝置設定 SATA ID。
- 選用的內部或外部 USB 軟式磁碟機、磁帶機、DVD-ROM 和多重燒錄機都是抽取式媒體磁碟機的範例。您只能在機槽 1、2 和 3 中安裝抽取式媒體磁碟機。
- 伺服器的電磁干擾 (EMI) 完整性和散熱功能，因所有機槽和 PCI 及 PCI Express 插槽都受到覆蓋或佔用而得到保護。當您安裝磁碟機、PCI 或 PCI Express 配接卡時，請將機槽上的 EMC 防護裝置和填充板，或是 PCI 或 PCI Express 配接卡槽蓋保存起來，以防您稍後會卸下裝置。
- 如需取得伺服器支援的完整選購配件清單，請造訪 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。

安裝 DVD 光碟機

使用此資訊來安裝 DVD 光碟機

如果您正要以新的磁碟機取代已卸下的磁碟機，請確定下列事項：

- 您有新光碟機隨附文件中所指定的全部接線和其他設備。
- 您已檢查新光碟機隨附的指示，判斷是否必須設定光碟機中的任何開關或跳接器。
- 您已經從舊光碟機側面卸下藍色光碟機滑軌，而且可以將它們安裝到新光碟機上。

註：如果您安裝的光碟機含有雷射，請遵循下列安全預防措施。

聲明 3



注意：

安裝雷射產品（如 **CD-ROM**、**DVD** 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下蓋板。卸下雷射產品的蓋板可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 如果不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。



危險

某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。

請注意下列事項。打開時會有雷射輻射。請勿直視光束、勿直接檢視光學儀器，並避免直接暴露在光束下。



Class 1 Laser Product
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaite
Appareil À Laser de Classe 1

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝 DVD 光碟機，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 遵循光碟機所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。

註：建議您從正面安裝新光碟機，然後連接纜線。

3. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
4. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
5. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告：請勿使伺服器翻覆。

6. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
7. 將裝有新 DVD 光碟機的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸；然後從防靜電保護袋中取出 DVD 光碟機，將它放置在防靜電表面上。
8. 將伺服器直立回垂直位置。
9. 從機槽 1 或機槽 2 的磁帶機箱側面，卸下磁碟機固定夾。將磁碟機固定夾滑向正面，從磁帶機箱卸下；然後將磁碟機固定夾卡進磁碟機側面的螺孔中。

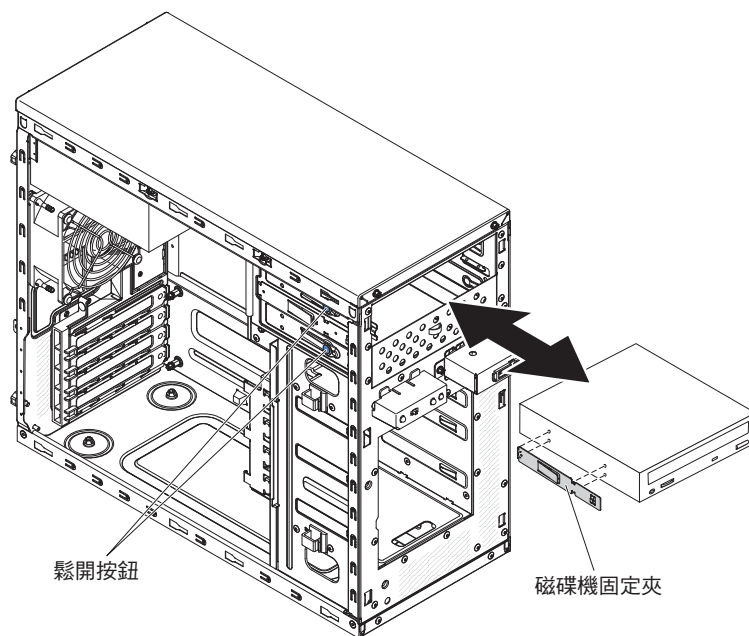

10. 將磁碟機推入機槽中。
11. 小心地將伺服器轉向其側面，以便它可以平躺。
警告： 請勿使伺服器翻覆。
12. 將電源線（電源接頭 P9）和信號線連接至磁碟機。

註： 將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。


如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝 DVD 光碟機，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 將裝有新 DVD 光碟機的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸；然後從防靜電保護袋中取出 DVD 光碟機，將它放置在防靜電表面上。
2. 遵循光碟機所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。

註： 建議您從正面安裝新光碟機，然後連接纜線。

3. 將您從先前光碟機中卸下的光碟機固定夾連接至新光碟機的側面。
4. 將光碟機推入機槽中。

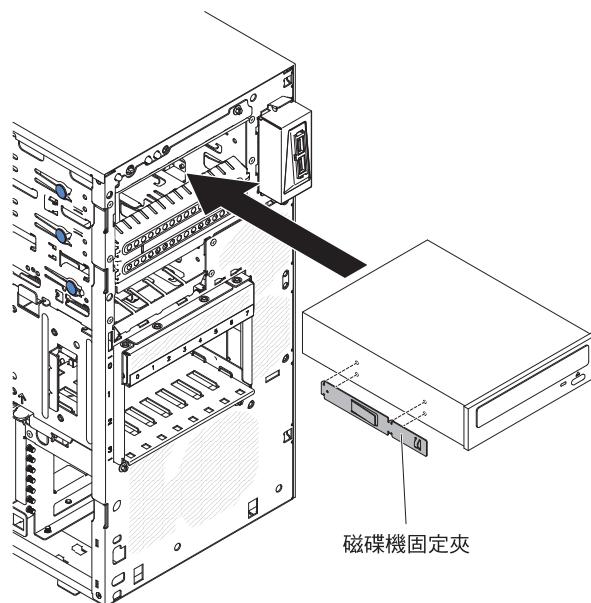

5. 將電源線及信號線連接至光碟機。

註：將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

安裝磁帶機

使用此資訊來安裝磁帶機

如果您要更換光碟機，請確定下列事項：

- 您具備磁碟機隨附文件中所指定的所有纜線和其他設備。
- 您已檢查新磁碟機隨附的指示，判斷是否必須設定磁碟機中的任何開關或跳接器。
- 您已卸下舊磁碟機側面的磁碟機固定夾，並讓它可安裝在新的磁碟機。


若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝磁帶機，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。


警告：請勿使伺服器翻覆。

5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
8. 按照光碟機隨附的文件，設定光碟機上的任何跳接器或開關。
9. 將伺服器直立回垂直位置。

10. 從機槽 1 或機槽 2 的磁帶機箱側面，卸下磁碟機固定夾。將磁碟機固定夾滑向正面，從磁帶機箱卸下；然後將磁碟機固定夾卡進磁碟機側面的螺孔中。

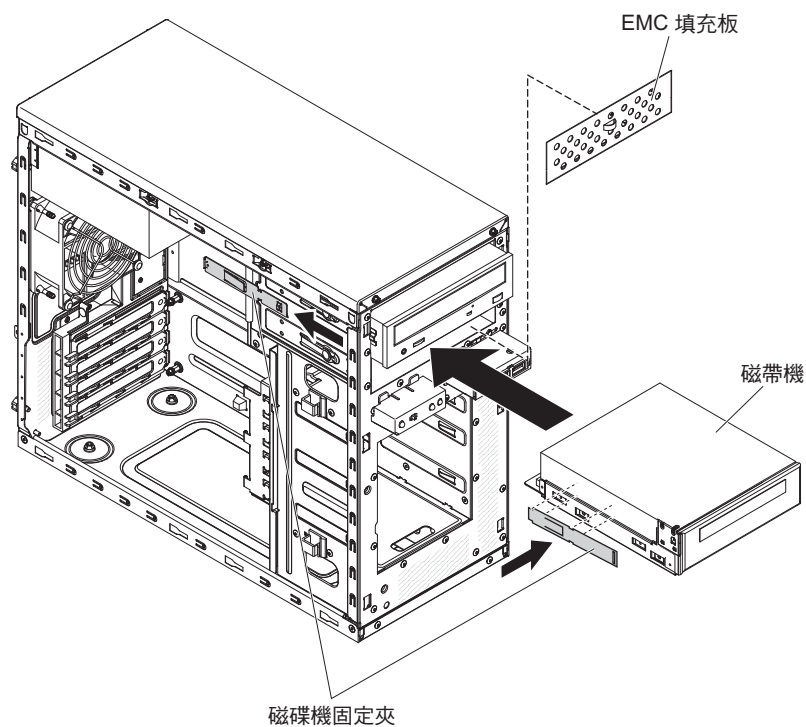

11. 卸下 EMC 填充板。

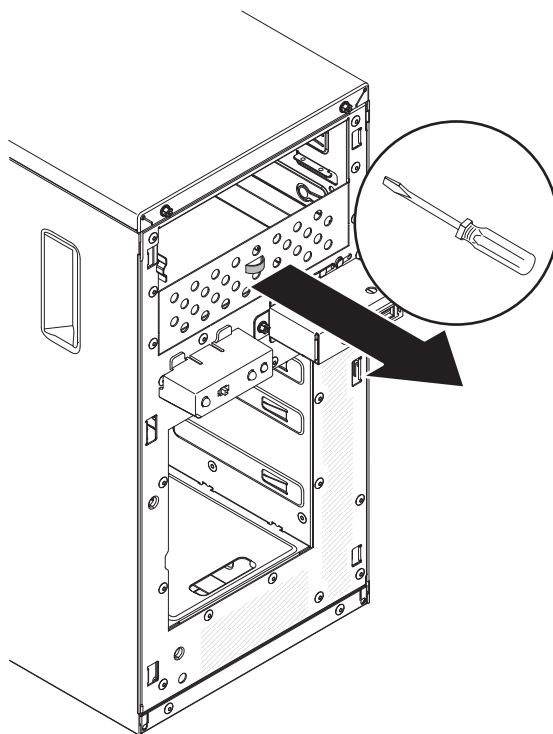

12. 將磁碟機推入機槽中。

註：磁帶機只能安裝在機槽 1 或機槽 2

13. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


14. 將適用之信號線的一端連接到磁碟機背面，確定這條纜線的另一端已連接主機板上適用的接頭。

15. 將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。


若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝磁帶機，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸下一擋板（請參閱第 34 頁的『卸下一擋板』）。
5. 卸上二擋板（請參閱第 35 頁的『卸上二擋板』）。
6. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
7. 按照光碟機隨附的文件，設定光碟機上的任何跳接器或開關。
8. 將磁帶機固定夾滑至正面，以將其從機槽 2 的磁帶機盒中卸下；然後將磁帶機固定夾卡入磁帶機側面的螺孔中。

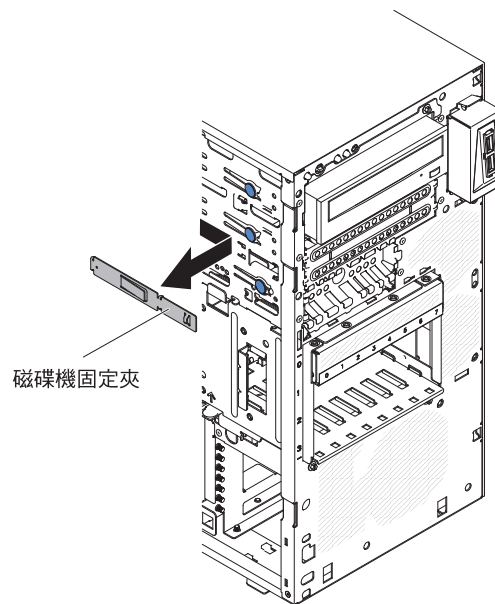

9. 卸下 EMC 填充板。

10. 將磁帶機固定夾滑至正面，以將其從機槽 2 的磁帶機盒中卸下；然後將磁帶機固定夾卡入磁帶機側面的螺孔中。

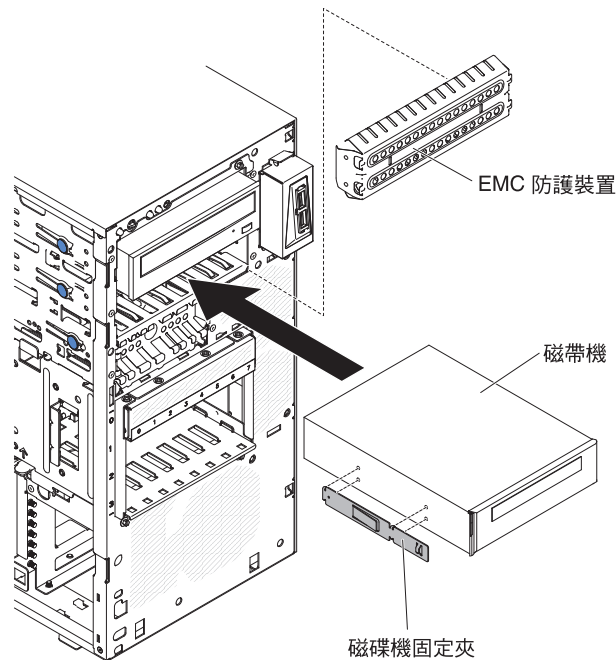

11. 將適用之信號線的一端連接到磁碟機背面，確定這條纜線的另一端已連接主機板上適用的接頭。
12. 將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。
13. 將電源線連接至磁帶機背面。接頭帶有楔形缺口，只能以一個方向插入。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

安裝簡易抽換硬碟

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型，伺服器支援多達四個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟（可從伺服器正面存取）。您必須先拔掉伺服器的所有電源，才能卸下或安裝簡易抽換硬碟。安裝簡易抽換 SATA 硬碟之前，請先閱讀下列資訊：

從頂端機槽開始安裝硬碟，直到底端機槽（機槽 3、4、5，最後是機槽 6）。下表列出硬碟 ID：

表 9. 簡易抽換硬碟的 ID

硬碟機槽	硬碟 ID
3	0
4	1
5	2
6	3

- 簡易抽換 SATA 硬碟，依下列方式連接到主機板上的 SATA 0 至 SATA 3 接頭：
 - 主機板端纜線接頭 0 連接到主機板上的 SATA 0 接頭。
 - 主機板端纜線接頭 1 連接到主機板上的 SATA 1 接頭。

- 主機板端纜線接頭 2 連接到主機板上的 SATA 2 接頭。
- 主機板端纜線接頭 3 連接到主機板上的 SATA 3 接頭。
-
- 硬碟 0 連接到主機板上的 SATA 0 接頭。
- 硬碟 1 連接到主機板上的 SATA 2 接頭。
- 硬碟 2 連接到主機板上的 SATA 1 接頭。
- 硬碟 3 連接到主機板上的 SATA 3 接頭。

註：在 RAID 模式下：


1. 在 uEFI 設定功能表中：
 - 磁碟機 0 表示硬碟 0。
 - 磁碟機 1 表示硬碟 2。
 - 磁碟機 2 表示硬碟 1。
 - 磁碟機 3 表示硬碟 3。
2. 在 MegaRAID Storage Manager 公用程式中：
 - 插槽 0 表示硬碟 0。
 - 插槽 1 表示硬碟 2。
 - 插槽 2 表示硬碟 1。
 - 插槽 3 表示硬碟 3。

警告：簡易抽換硬碟不具備熱抽換功能。請先拔掉伺服器的所有電源，再卸下或安裝簡易抽換硬碟。

註：如果已在伺服器中安裝 ServeRAID 配接卡，請將 SATA 信號線的另一端連接到 ServeRAID 配接卡上的接頭。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝簡易抽換 SATA 硬碟，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有外部纜線和電源線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
5. 將硬碟組件與機槽中的導軌對齊（硬碟的接頭端先進入）。
6. 將硬碟組件的圓形藍色拉環拉向彼此；然後，將硬碟組件小心滑入硬碟機槽直到停止，再鬆開拉環。

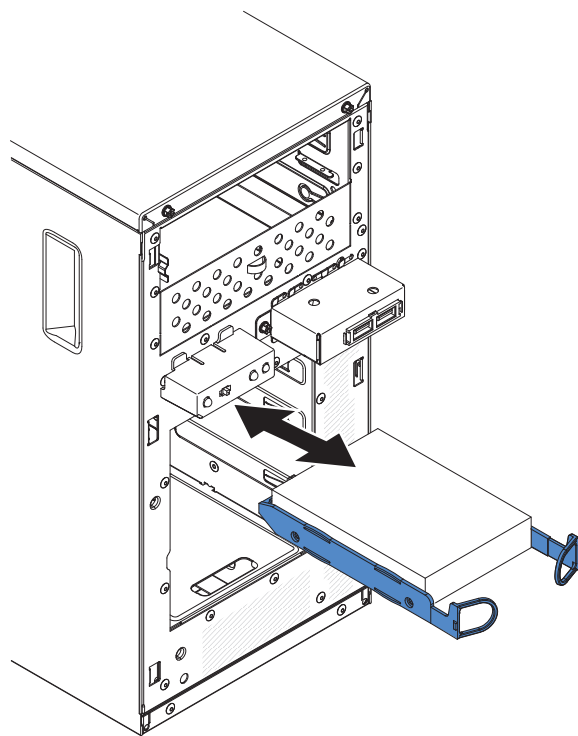

註：在硬碟組件完全固定之前，請勿鬆開硬碟組件上的拉環。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

表 10. 3TB 硬碟 OS 支援清單

OS	支援限制	支援狀態
Windows 2008R2 SP1 64 位元 UEFI		支援
Windows 2008R2 SP1 64 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
Windows 2008 SP2 64 位元 UEFI		支援
Windows 2008 SP2 64 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
Windows 2008 SP2 32 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
RHEL 6.1 64 位元 UEFI		支援
RHEL 6.1 64 位元舊式		支援
RHEL 6.1 32 位元舊式		支援
RHEL 5.6 64 位元舊式， RHEL 5.6 32 位元舊式	不支援，不接受分割區	不支援
RHEL 5.6 64 位元舊式， RHEL 5.6 32 位元舊式	不支援，不接受分割區	不支援
SLES11 SP1 64 位元 UEFI		支援
SLES11 SP1 64 位元舊式		支援

表 10. 3TB 硬碟 OS 支援清單 (繼續)

OS	支援限制	支援狀態
SLES11 SP1 32 位元舊式		支援
SLES10 SP4 64 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
SLES10 SP4 32 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援

註：OS 4690 中不支援 3TB 的硬碟。

表 11. ServeRAID 對 3TB 硬碟的支援限制

ServeRAID 配接卡	支援限制	註解
ServeRAID M5014	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援
ServeRAID M1015	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援
ServeRAID-BR10i1	虛擬磁碟最高只支援至 8TB。	LSI 晶片限制。受限支援。
ServeRAID H1110	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援
ServeRAID C100	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援


安裝熱抽換硬碟

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

如果您要更換光碟機，請確定下列事項：

- 熱抽換硬碟必須是所有 SAS 硬碟或所有 SATA 硬碟；無法結合兩種類型。
- 檢查硬碟匣是否有損壞跡象。
- 爲了維持正常的系統冷卻，請勿在硬碟機槽中未至少安裝一個硬碟的情況下，使伺服器運作超過 10 分鐘。
- 您不必關閉伺服器，就可以在熱抽換硬碟機槽中安裝熱抽換硬碟。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝熱抽換硬碟，請完成下列步驟。

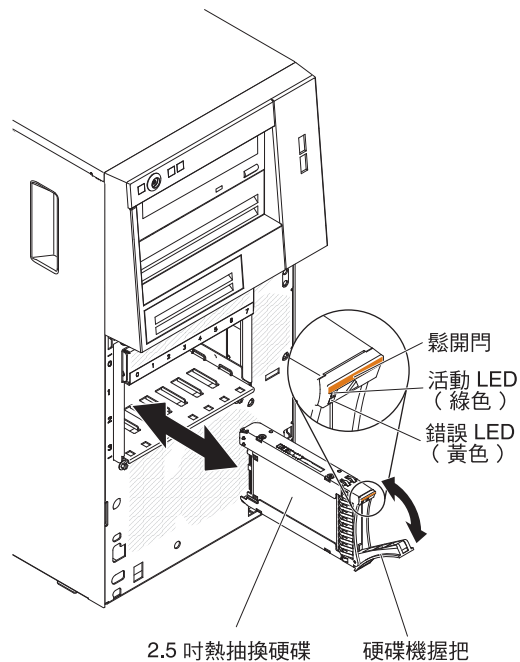

1. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
2. 確定硬碟匣把手處於開啟位置。
3. 將硬碟組件與機槽中的導軌對齊；然後，小心將硬碟組件滑入硬碟機槽，直到硬碟停住。
4. 將硬碟匣把手旋轉至閉合位置。
5. 檢查硬碟狀態指示燈，確定硬碟正常運作。（您可能必須重新啟動伺服器，才能辨識硬碟。）如果硬碟的黃色硬碟狀態 LED 持續亮起，表示該硬碟發生故障，必須進行更換。如果綠色硬碟活動 LED 在閃爍，則表示正在存取該硬碟。

註：如果伺服器是配置為使用 ServeRAID 控制器進行 RAID 作業，則在您更換硬碟之後，可能必須重新配置磁碟陣列。如需 RAID 作業的相關資訊，以及使用 ServeRAID Manager 的完整指示，請參閱 ServeRAID 文件。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

4U 伺服器型號的內部硬碟電源線及信號線

本節包含 4U 伺服器型號的內部硬碟電源線及信號線相關資訊。

伺服器使用纜線，將 SATA 連接的簡易抽換 SATA 裝置，連接到電源供應器和主機板。（如需主機板接頭位置的相關資訊，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』。）將電源線和信號線連接到內部磁碟機之前，請先檢視下列資訊：

- 預先安裝在伺服器的磁碟機會隨附已連接的電源線及信號線。如果更換任何磁碟機，請記住哪條纜線是連接哪個磁碟機。
- 當您安裝磁碟機時，請確定其中一個信號線磁碟機接頭已連接到磁碟機，信號線另一端的接頭已連接到主機板，或已安裝的相容配接卡或控制器。
- 進行佈線時，請確定其不會妨礙磁碟機背面或微處理器或 DIMM 上面的空氣流通。

此伺服器提供了下列纜線：

- **電源線**：四線電源線將硬碟連接至電源供應器。這些纜線的結尾是可連接到不同磁碟機的塑膠接頭；這些接頭的大小各不相同。SATA 硬碟可以使用 4 線電源線或 SATA 電源線，但兩者不能同時使用（只能用其中一個）。
- **信號線**：信號線通常是排線（Flat Cable，也稱為 Ribbon Cable），將 SATA 連接裝置、SATA 和 SAS 連接到主機板。伺服器隨附了兩或三種類型的信號線：
 - **SATA 連接裝置（用於光碟機）**：SATA 連接裝置信號排線有兩個接頭。一個接頭連接到光碟機，另一個連接到主機板上的其中一個接頭。
 - **簡易抽換 SATA**：簡易抽換 SATA 型號隨附了四條已連接主機板，及簡易抽換磁帶機箱後端背板的 SATA 纜線。

如需 SAS/SATA 纜線和連接 SAS/SATA 裝置的相關資訊，請參閱這些裝置隨附的文件。

如需伺服器支援的選用裝置清單，請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。

安裝 ServeRAID 配接卡

使用此資訊來安裝 ServeRAID 配接卡


如需伺服器支援的 ServeRAID 配接卡類型相關資訊，以及安裝 ServeRAID 配接卡時可能考量的其他資訊，請參閱《安裝和使用手冊》。（如需擴充槽和接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』。）

註：如果您是安裝 Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4（產品編號 49Y4240），則只能在插槽 1、插槽 2 或插槽 3 中安裝配接卡。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝更換 ServeRAID 配接卡，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 檢查配接卡隨附的指示，以取得任何需求、限制或纜線安裝指示。在安裝配接卡之前，可能更容易進行纜線佈線。
3. 遵循配接卡所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。

4. 將裝有配接卡的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出配接卡。避免碰觸配接卡的元件和金屬邊接頭。
5. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
6. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
警告： 請勿使伺服器翻覆。
7. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
8. 卸下空氣導管。
9. 如果配接卡隨附了纜線安裝指示，請遵循該指示。安裝配接卡之前，先進行配接卡纜線佈線。
10. 遵循配接卡所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。
11. 抬起背面配接卡固定托架的一端，直到卡榫脫離機箱上的孔。

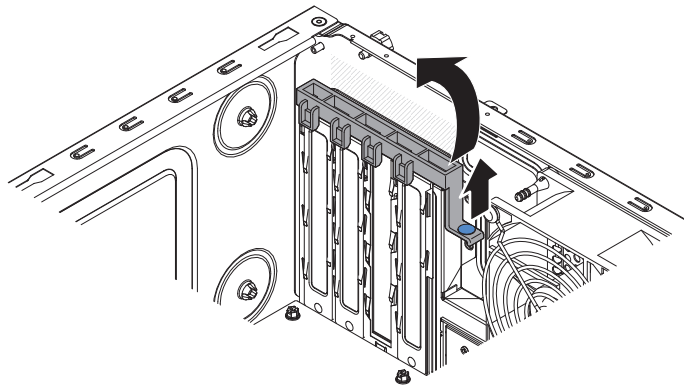


12. 往上旋轉背面配接卡固定托架，將它從機箱卸下。
13. 卸下將擴充槽蓋固定到機箱的螺絲。妥善保存擴充槽蓋和螺絲，供以後使用。


註：擴充槽蓋必須安裝在所有空的插槽上。這可維持伺服器的電子放射標準，並確保伺服器元件的適當通風。

14. 將裝有配接卡的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出配接卡。避免碰觸配接卡的元件和金屬邊接頭。
15. 小心握住配接卡的上邊緣或上角，將配接卡與擴充槽導軌對齊；然後將配接卡牢牢插入擴充槽。開啓伺服器之前，請確定配接卡已正確固定在擴充槽。未完全安裝配接卡可能會造成主機板或配接卡損壞。

警告： 開啓伺服器之前，請確定配接卡已正確固定在擴充槽。未完全安裝配接卡可能會造成主機板或配接卡損壞。

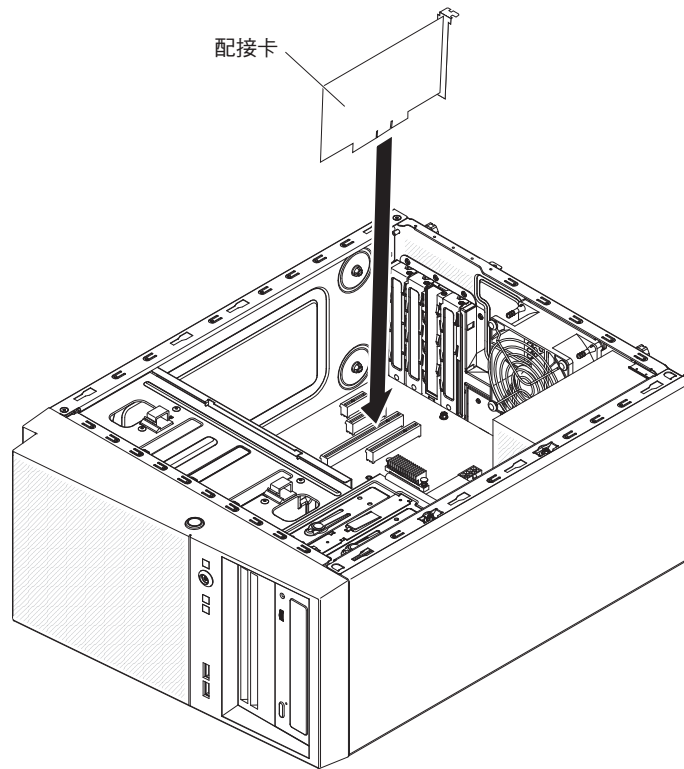

16. 放入背面配接卡固定托架，讓其中一個鉸鏈點中的孔對齊機箱上的鉸鏈銷；然後，將鉸鏈銷插入機箱上的孔。

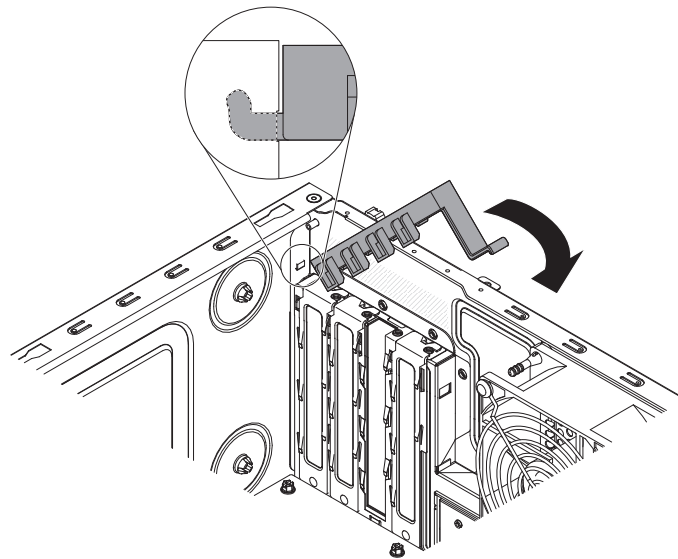

17. 將背面配接卡固定托架旋轉至定位，讓另一側鉸鏈點中的孔卡入機箱鉸鏈銷上方的位置。
18. 將任何必要纜線連接到配接卡。進行纜線佈線，使纜線不會阻塞系統風扇的空氣流通。
19. 安裝空氣導管。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。


註：若要在 Brocade 配接卡上支援 Windows 2011 SBS，需要使用至少 3.0.0.0 驅動程式套件或更新版本。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝更換 ServeRAID 配接卡，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 檢查配接卡隨附的指示，以取得任何需求、限制或纜線安裝指示。在安裝配接卡之前，可能更容易進行纜線佈線。
3. 遵循配接卡所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。
4. 將裝有配接卡的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出配接卡。避免碰觸配接卡的元件和金屬邊接頭。
5. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
6. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
7. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

8. 將後配接卡固定托架旋轉到開啓（解除鎖定）位置。
9. 小心握住配接卡的上緣或上角，然後將配接卡直接從靜電保護袋移至擴充槽。將配接卡與擴充槽導軌對齊；然後，將配接卡牢固地插入擴充槽。
10. 將必要纜線連接到配接卡。進行纜線佈線，使纜線不會阻塞風扇的空氣流通。
11. 放入背面配接卡固定托架，讓其中一個鉸鏈點中的孔對齊機箱上的鉸鏈銷；然後，將鉸鏈銷插入機箱上的孔。

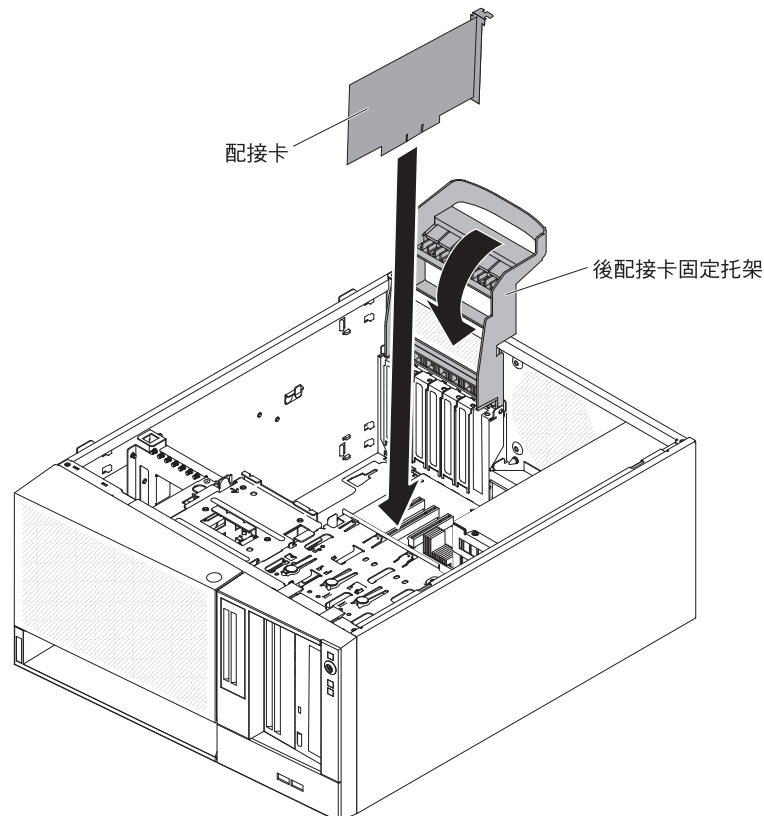

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

安裝微處理器及散熱槽

使用此資訊來安裝微處理器及散熱槽

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。


1. 將裝有微處理器的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從包裝中取出微處理器。
2. 從微處理器插座表面卸下保護蓋、膠布或標籤（若有的話）。
3. 將微處理器插座上的鬆開拉桿，旋轉至完全開啓位置。

警告： 請確定微處理器插座上的鬆開拉桿位於完全開啓位置，然後再將微處理器插入插座中。若未這樣做，可能會對微處理器、微處理器插座和主機板造成永久損壞。

4. 小心握住微處理器，然後將微處理器放入微處理器插座中。

註： 若要在安裝期間維持微處理器和微處理器插座之間的正确方向，請遵守下列資訊：

- 微處理器有兩個缺口，可用來插上插座側面的兩個卡榫。
 - 微處理器某個角落上的三角形指示器，在主機板上指向 45 度角度。
 - 將微處理器壓入插座時，請勿太用力。
5. 閉合微處理器托架框；然後，關閉微處理器固定門，並將它固定。

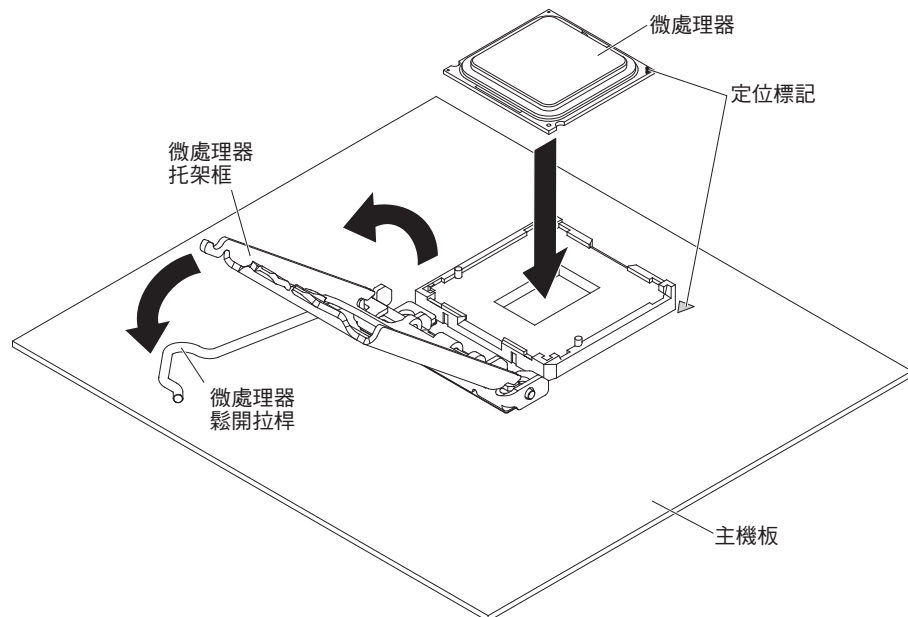


6. 安裝散熱槽：

警告： 若要在安裝期間維持微處理器和微處理器插座之間的正確方向，請遵守下列資訊：

- 將散熱槽上的螺絲孔對齊主機板上的孔。
- 以螺絲起子交替鎖緊各螺絲，直到每顆螺絲都鎖緊為止。可能的話，每顆螺絲每次都應旋轉兩個整圈。重複此動作，直到螺絲鎖緊為止。請勿以蠻力將螺絲鎖得太緊。

重要： 請勿觸摸散熱槽底端的散熱物質。觸摸散熱物質會弄髒它。如果微處理器或散熱槽上的散熱物質變髒，請與技術服務人員聯絡。

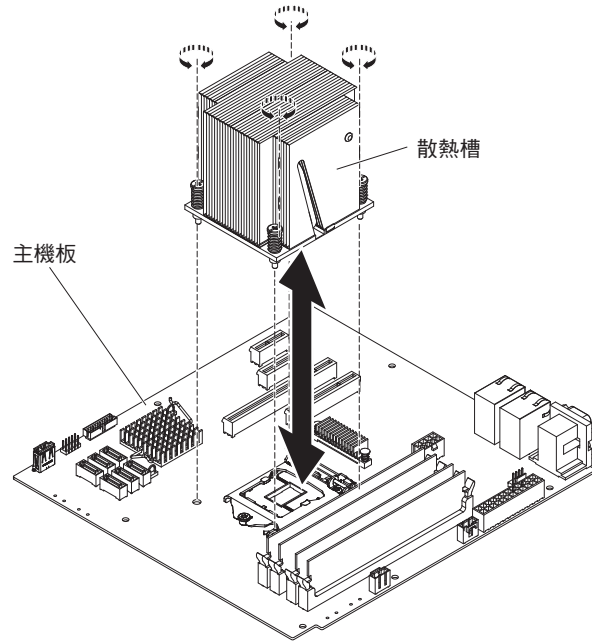

- 重新插上您在卸下舊微處理器期間拔掉的任何纜線。
- 利用固定夾來固定 SATA 信號線。
- 安裝空氣導管。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。


- 將裝有微處理器的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從包裝中取出微處理器。
- 從微處理器插座表面卸下保護蓋、膠布或標籤（若有的話）。
- 將微處理器插座上的鬆開拉桿，旋轉至完全開啓位置。

警告： 請確定微處理器插座上的鬆開拉桿位於完全開啓位置，然後再將微處理器插入插座中。若未這樣做，可能會對微處理器、微處理器插座和主機板造成永久損壞。

- 小心握住微處理器，然後將微處理器放入微處理器插座中。

註： 若要在安裝期間維持微處理器和微處理器插座之間的正確方向，請遵守下列資訊：

- 微處理器有兩個缺口，可用來插上插座側面的兩個卡榫。
 - 微處理器某個角落上的三角形指示器，在主機板上指向 45 度角度。
 - 將微處理器壓入插座時，請勿太用力。
5. 閉合微處理器托架框；然後，關閉微處理器固定門，並將它固定。

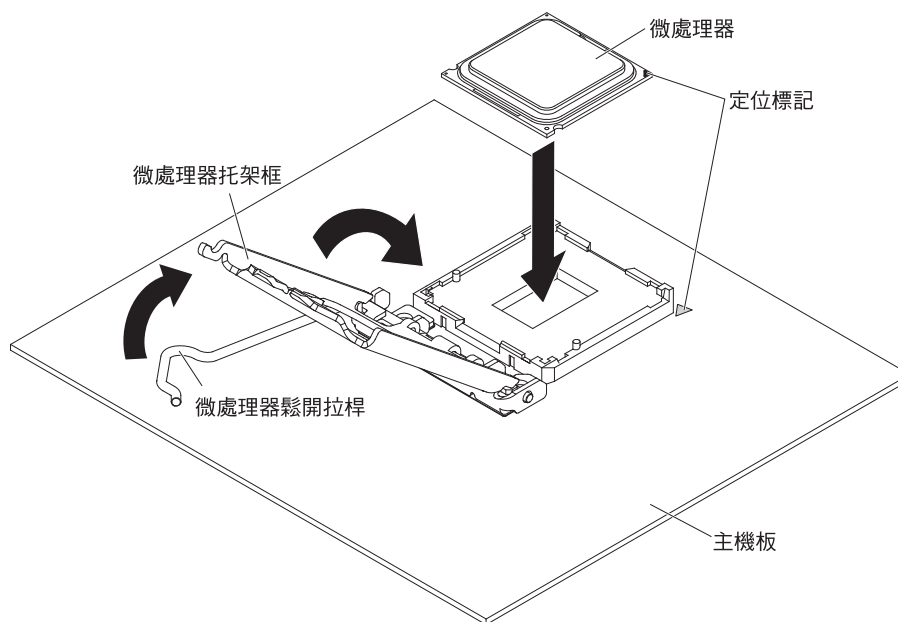


6. 安裝散熱槽：

警告： 若要在安裝期間維持微處理器和微處理器插座之間的正確方向，請遵守下列資訊：

- 將散熱槽上的螺絲孔對齊主機板上的孔。
- 以螺絲起子交替鎖緊各螺絲，直到每顆螺絲都鎖緊為止。可能的話，每顆螺絲每次都應旋轉兩個整圈。重複此動作，直到螺絲鎖緊為止。請勿以蠻力將螺絲鎖得太緊。

重要： 請勿觸摸散熱槽底端的散熱物質。觸摸散熱物質會弄髒它。如果微處理器或散熱槽上的散熱物質變髒，請與技術服務人員聯絡。

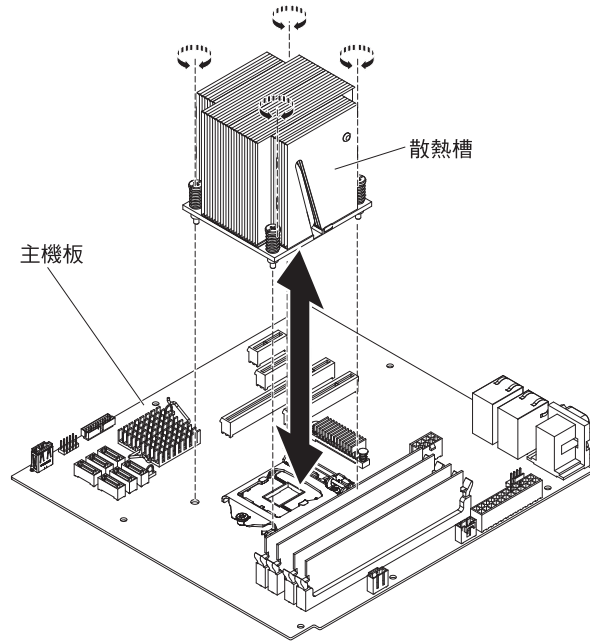

- 重新插上您在卸下舊微處理器期間拔掉的任何纜線。
- 將後配接卡固定托架旋轉到閉合（鎖定）位置。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

散熱膏

每當散熱器從微處理器上方卸下並即將重複使用，或是在散熱膏中發現碎屑時，就必須更換散熱膏。使用此資訊來更換微處理器和散熱槽上損壞或受到污染的散熱膏。

當您將散熱槽安裝在與從中移除散熱槽的同一顆微處理器時，請確定符合下列需求：

- 未弄髒散熱槽和微處理器上的散熱膏。
- 不需要向散熱槽與微處理器上現有的散熱膏添加新的散熱膏。

附註：

- 閱讀第 vii 頁的『安全』中的安全資訊。
- 請閱讀第 29 頁的『安裝準則』。
- 閱讀第 31 頁的『處理靜電敏感裝置』。


如果要更換微處理器和散熱槽上損壞或受污染的散熱膏，請完成下列步驟：

- 將散熱槽放置在乾淨的工作平面上。


2. 從袋中取出清潔拭紙，並將它完全攤開。
3. 使用清潔拭紙來擦拭散熱槽底部的散熱膏。

註：請確定已擦掉所有散熱膏。

4. 使用清潔墊的乾淨區域擦掉微處理器的散熱膏；接著，在清除所有散熱膏之後，丟棄清潔墊。

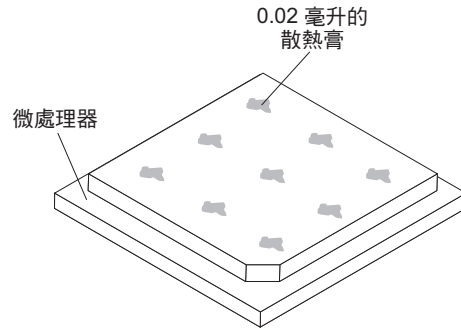

5. 使用散熱膏針筒，在微處理器頂端擠出九個間隔一致、每個體積為 0.02 毫升的點。最外面的點必須在微處理器邊緣大約 5 公釐內；這是為確保散熱膏能均勻塗抹。



註：如果適當塗抹散熱膏，針筒中會剩下約一半的散熱膏。

6. 按照第 224 頁的『更換微處理器和散熱槽』中的說明，將散熱槽安裝到微處理器上。

安裝非熱抽換電源供應器

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

聲明 8



注意：


切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何零件。




任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑其中一個組件有問題，請聯絡維修技術人員。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝非熱抽換電源供應器，請完成下列步驟。

1. 卸下空氣導管。
2. 卸下散熱槽（請參閱第 36 頁的『卸下微處理器及散熱槽』）。
3. 將電源供應器放在機箱中，讓電源供應器中的螺絲孔與機箱背面中的對應孔對齊。

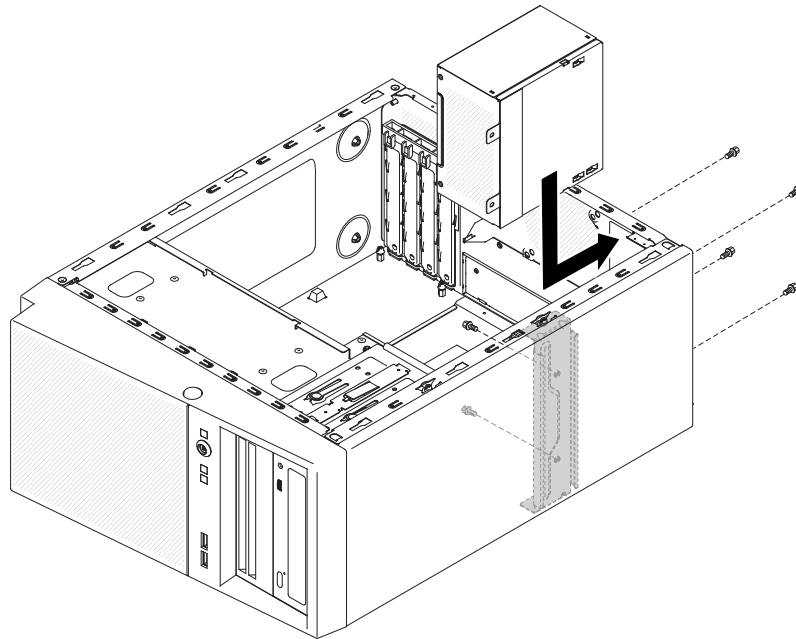

註：確定電源供應器頂端和底端與開口上的卡榫和下卡榫對齊。

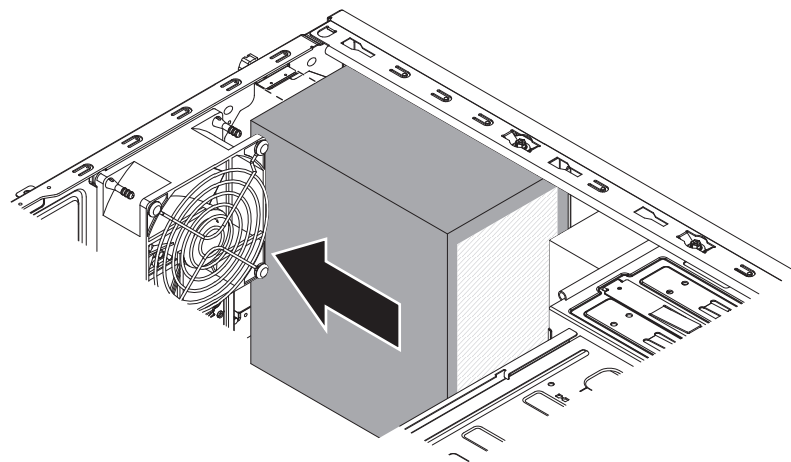

4. 鎖上將電源供應器固定至機箱的螺絲。
5. 安裝空氣導管。

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至第 69 頁的『完成安裝』。

安裝熱抽換電源供應器

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

下列項目說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時必須考量的其他資訊：

- 若要確認伺服器是否支援您要安裝的電源供應器，請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。
- 伺服器標準配備了一個 430 瓦熱抽換電源供應器。輸入電壓為 110 V AC 或 220 V AC 自動感應。
- 這些電源供應器係專為平行運轉而設計。電源供應器發生故障時，備用的電源供應器將繼續供電給系統。此伺服器最多支援兩個電源供應器。
- 配置一個電源供應器時，伺服器可以正常執行。如需備用支援，您必須安裝第二個熱抽換電源供應器。


註：您不能在伺服器中混用高效率和非高效率電源供應器。

聲明 5



注意：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。若要切斷裝置中的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。



聲明 8



注意：
切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何零件。




任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑其中一個組件有問題，請聯絡維修技術人員。


警告： 在正常作業期間，為維持正常冷卻功能，每個電源供應器機槽都必須包含一具電源供應器或電源供應器填充板。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝熱抽換電源供應器，請完成下列步驟。

1. 將電源供應器放入機槽導軌中。
2. 使用把手，將電源供應器推向機箱的正面，直到鎖定位。

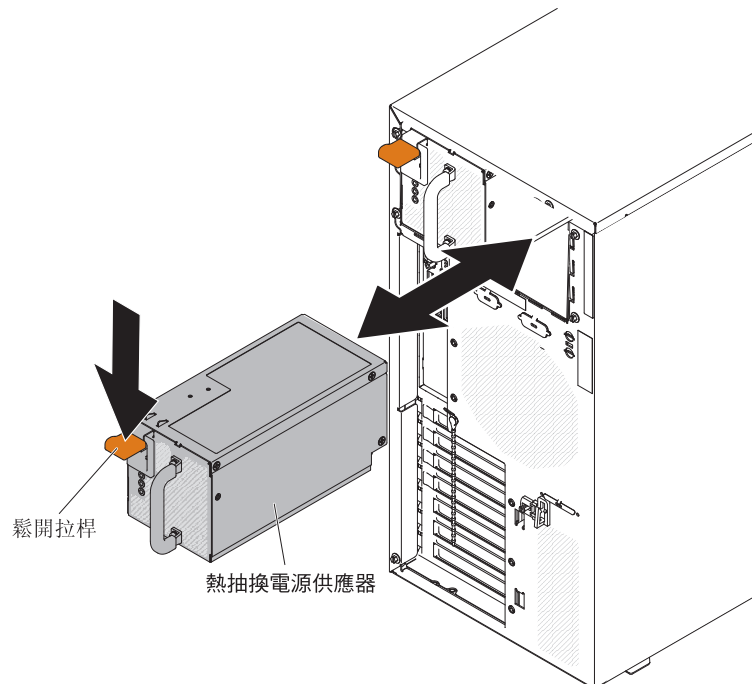

3. 將電源線一端連接至電源供應器背面的接頭，然後將電源線的另一端連接至有適當接地的電源插座。
4. 確定電源供應器背面的 AC 電源及 DC 電源 LED 都亮起，表示電源供應器正常運作。
5. 如果要將電源供應器新增至伺服器，請將此選用裝置隨附的備用電源資訊標籤，貼在電源供應器附近的伺服器上蓋上。

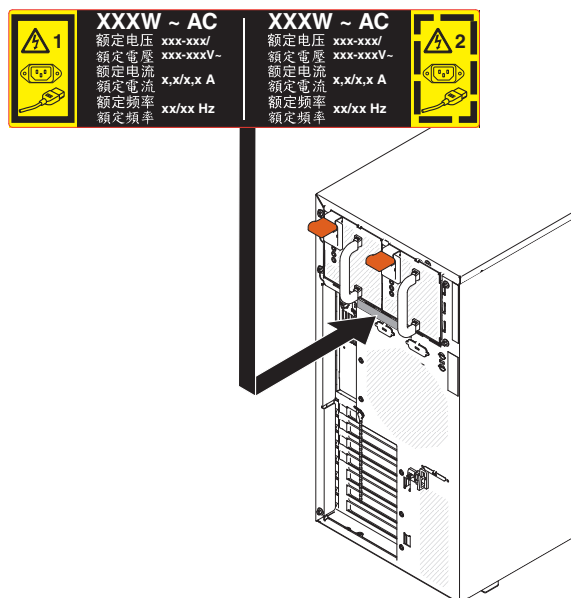

如果還要安裝其他裝置，請立即進行。否則，請移至『完成安裝』。

完成安裝

使用此資訊來完成安裝。


若要完成安裝，您必須重新安裝隔板、重新安裝側蓋、連接所有纜線，以及（針對部分裝置）執行 Setup Utility。請遵循本節指示完成安裝。

更換隔板

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝隔板，請完成下列步驟。

1. 將隔板上的三個卡榫插入伺服器正面中的對應孔。
2. 將隔板旋轉至伺服器，直到將它固定。

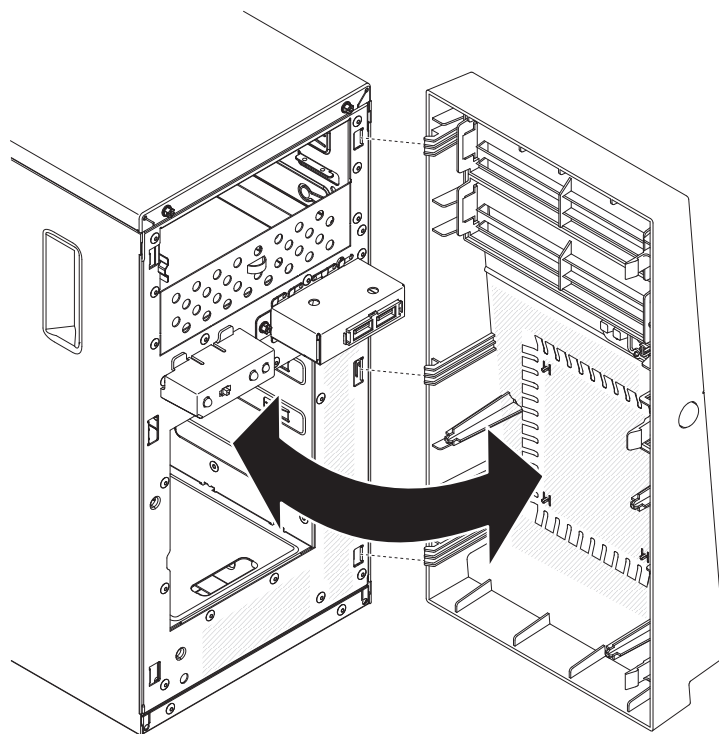


3. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

裝回下隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝下隔板，請完成下列步驟。

1. 將下隔板上的兩個底端卡榫插入機箱正面的對應孔內。

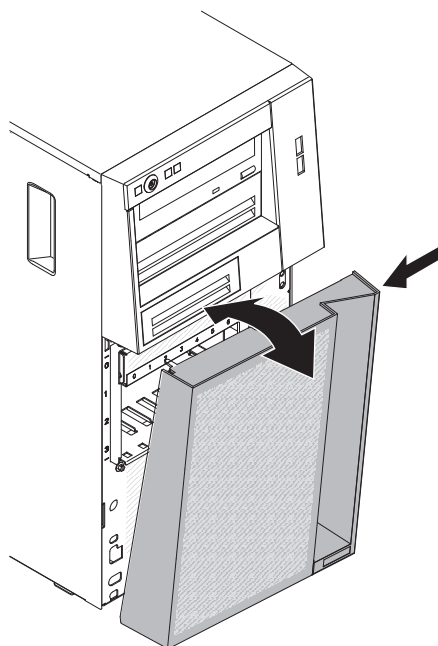


2. 將下隔板的頂端向上旋轉至機箱；然後，按下隔板右側的藍色鬆開卡榫並將下隔板完全合上，直到其穩固地鎖定就位。
3. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

裝回上隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝上隔板，請完成下列步驟。

1. 將上隔板右側上的兩個卡榫插入機箱右側上的對應孔內。

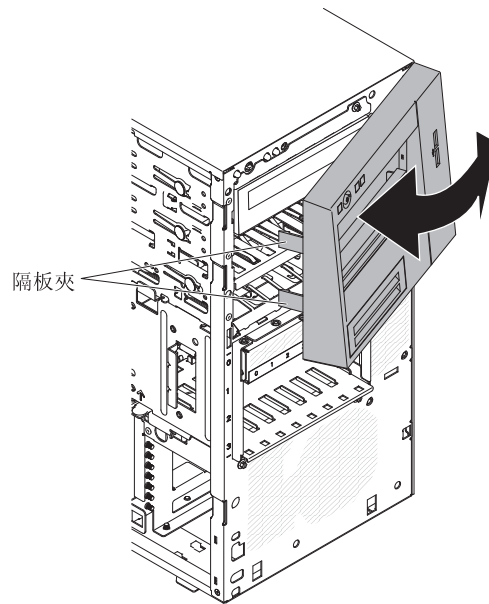

2. 將上隔板旋轉至機箱左側，直到隔板夾與機箱左側上的對應凹槽對齊，然後將其卡入定位。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。
4. 卸下下擋板（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
5. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

裝回側蓋

使用此資訊來裝回側蓋。


警告： 為維持正常散熱功能和空氣流通，請在開啓伺服器之前裝回側蓋。在卸下側蓋的情況下，長時間（超過 30 分鐘）操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。

對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型，請完成下列步驟以卸下側蓋。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 請確定所有纜線、配接卡和其他元件都已安裝和正確安置，且您沒有將拆卸工具或零件遺留在伺服器內。另外，也請確定已正確佈放所有內部纜線。
2. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

3. 按壓側蓋，並從側蓋背面用力推，直到將它固定。

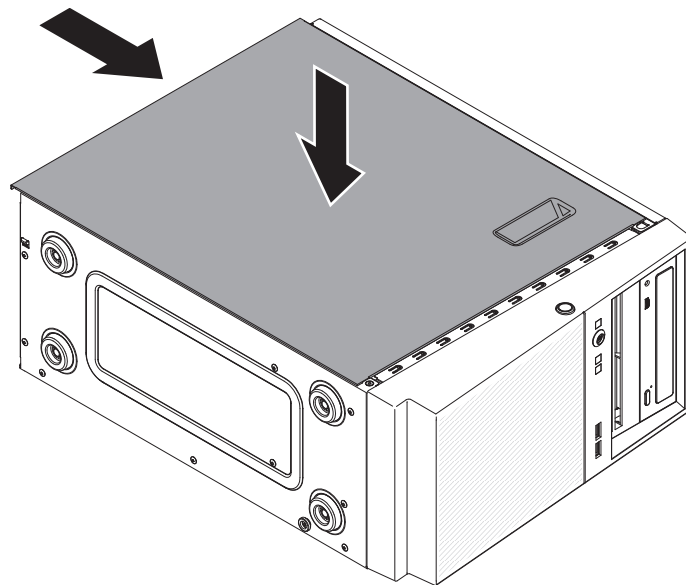


4. 利用側蓋背面上的兩根機箱螺絲，將側蓋固定。
5. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請完成下列步驟以卸下側蓋。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

警告： 安裝側蓋之前，蓋板鎖必須處於已解除鎖定（已打開）位置。

1. 請確定所有纜線、配接卡和其他元件都已安裝和正確安置，且您沒有將拆卸工具或零件遺留在伺服器內。另外，也請確定已正確佈放所有內部纜線。
2. 如果您卸下了上下隔板，請在裝回側蓋之前重新安裝這些隔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』及第 71 頁的『裝回上隔板』）。
3. 將側蓋下邊緣的唇緣置於機箱底端的凸緣上；然後，向上朝機箱旋轉蓋板。按下蓋板鬆開門鎖並將蓋板推入機箱內，直到它穩固地鎖定就位。

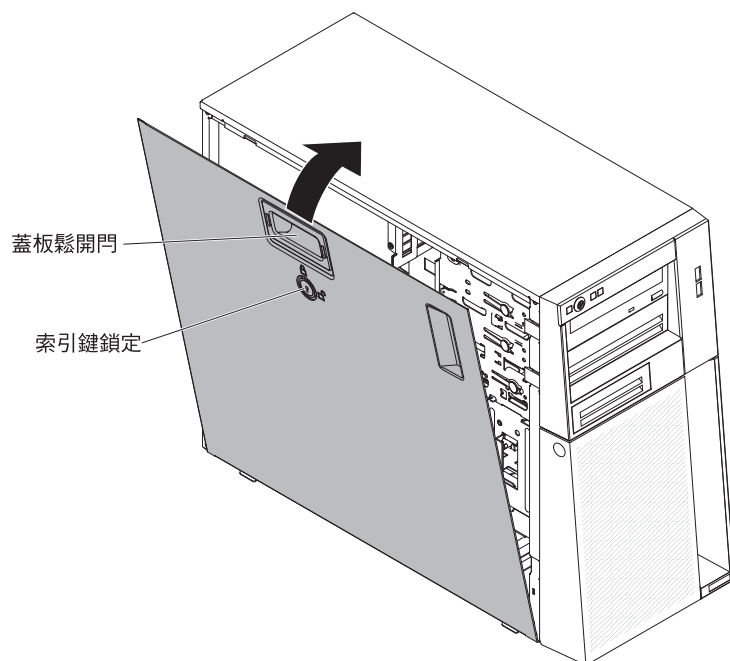

4. 鎖定蓋板。
5. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。


連接纜線

使用此資訊來連接纜線。


警告： 爲防止設備損壞，請最後才接上電源線。

如果伺服器纜線和接頭面板有依顏色編碼連接的位置，纜線顏色與接頭顏色必須符合。例如，將藍色纜線與藍色面板接頭連接，將紅色纜線與紅色接頭連接。

下圖顯示具有非熱抽換電源供應器的伺服器型號（4U 機箱）背面的輸入/輸出 (I/O) 接頭。

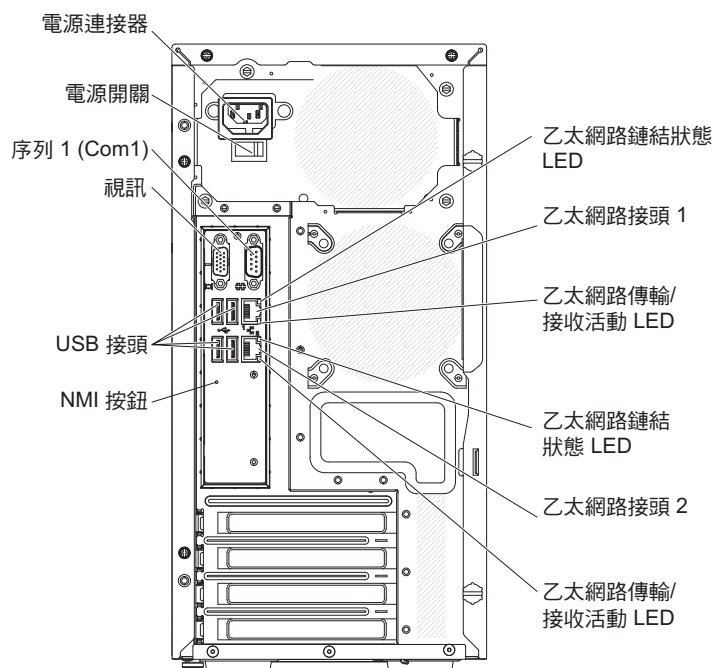

下圖顯示具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）背面的輸入/輸出 (I/O) 接頭。

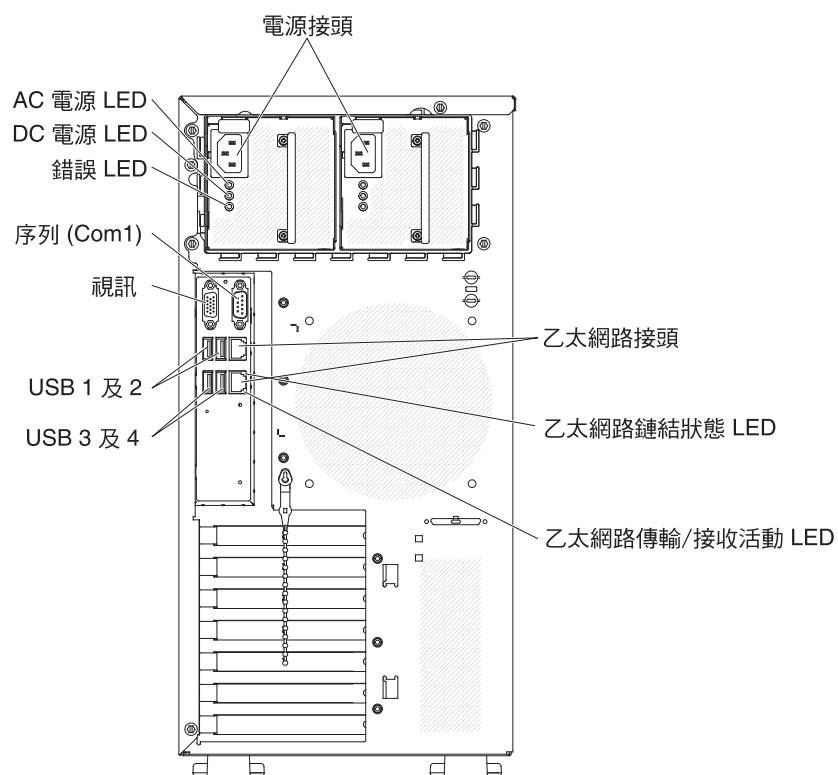

更新伺服器配置

使用此資訊來更新伺服器配置。

在新增或卸下裝置之後首次啟動伺服器時，您可能會收到一則訊息，指出配置已變更。Setup Utility 將會自動啟動，讓您可以儲存新的配置設定。

某些選用裝置具有裝置驅動程式，您必須安裝它們。如需安裝裝置驅動程式的相關資訊，請參閱每一個選用裝置隨附的文件。

如果該伺服器有一個 ServeRAID 配接卡，而且您已安裝或卸下硬碟，請參閱 ServeRAID 文件，以取得有關重新配置磁碟陣列的資訊。

連接外部裝置

使用此資訊來連接外部裝置

如果您安裝支援的選用配接卡，就可以將外部裝置連接到伺服器。

若要安裝外部裝置，請完成下列步驟：

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器及所有連接的裝置。
3. 遵循裝置所隨附的指示來準備安裝並將裝置連接到伺服器。

註：如果連接外部裝置，請參閱裝置隨附的文件，以取得纜線安裝的相關資訊。

在機架中安裝伺服器

使用此資訊可在機架中安裝伺服器

若要將伺服器從塔架型轉換成機架型，您必須使用「塔架至機架套件」。然後即可在機櫃中安裝伺服器。若要為伺服器訂購「塔架至機架套件」，請聯絡 IBM 業務代表或授權轉銷商。

註：

1. 在機櫃中安裝系統時，不必從塔架中卸下以下項目。
 - 正面隔板
 - DVD-ROM 光碟機
 - 磁帶機
 - 正面 USB 接頭組件
 - 操作員資訊面板組件
2. 在機櫃中安裝系統之後，EIA 托架與下隔板之間的距離約為 67 公釐。鑒於此距離，開始在機櫃中安裝系統之前，請確定機櫃門可以完全合上。

第 3 章 配置資訊和指示

本章提供使用配置公用程式及更新韌體的相關資訊。

更新韌體

使用此資訊來更新系統韌體。

重要：

1. 某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新項目。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。
2. 在您更新韌體之前，請務必要先將儲存在「可信平台模組 (TPM)」中的任何資料備份起來，以防止新的韌體變更任何 TPM 性質。如需相關指示，請參閱您的加密軟體文件。
3. 安裝錯誤的韌體或裝置驅動程式更新項目，可能會導致伺服器故障。在安裝韌體或裝置驅動程式更新項目之前，請閱讀下載的更新項目隨附的任何 ReadMe 及變更歷程檔案。這些檔案包含有關更新項目的重要資訊及安裝更新項目的程序，其中包括從舊版韌體或裝置驅動程式升級到最新版本的任何特殊程序。

您可以安裝已套裝為 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress CD 映像檔的程式碼更新項目。UpdateXpress System Pack 包含用於伺服器的線上韌體和裝置驅動程式的整合測試組合。請使用 UpdateXpress System Pack Installer 以取得及套用 UpdateXpress System Packs 以及個別的韌體和裝置驅動程式更新項目。如需相關資訊及下載 UpdateXpress System Pack Installer，請造訪 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-CENTER> 的 ToolsCenter for System x and BladeCenter，然後按一下 **UpdateXpress System Pack Installer**。

當您按一下某一更新項目時，畫面上會顯示資訊頁面，其中包括該更新項目可以修正的問題清單。請針對您的特定問題檢閱這份清單；不過，就算是您的問題未列在其中，安裝更新項目也可能會解決問題。

在列出的重要更新項目中，如果任何更新項目的發行日期比 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress 映像檔的發行日期來得晚，請務必分開安裝。

伺服器的韌體會定期更新，並且可以從 IBM 網站下載。若要檢查最新版的韌體，例如 UEFI 韌體、裝置驅動程式和整合式管理模組 (IMM) 韌體，請造訪 <http://www.ibm.com/support/fixcentral>。

下載伺服器的最新韌體；然後，使用所下載檔案隨附的指示安裝韌體。

更換伺服器中的裝置時，您可能必須更新裝置記憶體中儲存的韌體，或從 CD 或 DVD 映像檔還原原有的韌體。

下列清單指出儲存韌體的位置：

- UEFI 韌體儲存在主機板的 ROM 中。
- IMM2 韌體儲存在主機板的 ROM 中。

- 乙太網路韌體儲存在乙太網路控制器及主機板的 ROM 中。
- ServeRAID 韌體儲存在主機板及 RAID 配接卡（如果已安裝的話）的 ROM 中。
- 儲存在主機板上 SAS/SATA 控制器 ROM 中的 SAS/SATA 韌體。

配置伺服器

伺服器隨附下列配置程式：

- **Setup Utility**

Setup Utility 是 UEFI 韌體的一部分。使用它可以執行一些配置作業，例如變更岔斷要求 (IRQ) 設定、變更啟動裝置順序、設定日期和時間，以及設定密碼。如需使用此程式的相關資訊，請參閱第 81 頁的『使用 Setup Utility』。

- **Boot Manager 程式**

Boot Manager 是 UEFI 韌體的一部分。使用該程式可置換 Setup Utility 中設定的啟動順序，並暫時將某項裝置指定為啟動順序中的第一個啟動裝置。如需使用此程式的相關資訊，請參閱第 88 頁的『使用 Boot Manager』。

- **IBM ServerGuide 設定和安裝 CD**

ServerGuide 程式提供專為伺服器設計的軟體設定工具和安裝工具。在安裝伺服器期間使用此 CD 來配置基本硬體特性（例如具有 RAID 功能的整合式 SAS/SATA 控制器），並簡化作業系統的安裝。如需使用此 CD 的相關資訊，請參閱第 80 頁的『使用 ServerGuide 設定和安裝光碟』。

- **整合式管理模組**

使用整合式管理模組 II (IMM2) 進行配置，以更新韌體和感應器資料記錄/現場可更換組件 (SDR/FRU) 資料，以及遠端管理網路。如需使用 IMM 的相關資訊，請參閱第 89 頁的『使用整合式管理模組』及 *Integrated Management Module II User's Guide*（網址為 <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=migr-5086346>）。

- **VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor**

可購買具有 VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor 軟體的選用 USB 快閃記憶體裝置。Hypervisor 是一種虛擬化的軟體，可讓多重作業系統同時在一部主機系統上執行。USB 內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置可以安裝在主機板上的 USB 接頭 3 和 4 中。如需使用內嵌 Hypervisor 的相關資訊，請參閱第 93 頁的『使用內嵌式 Hypervisor』。

- **遠端顯示與藍色畫面擷取特性**

遠端顯示和藍色畫面擷取特性是整合式管理模組 (IMM2) 的整合功能。遠端顯示特性提供下列功能：

- 無論系統狀態為何，都能以最高達 1600 x 1200（頻率為 75 Hz）的圖形解析度，從遠端檢視視訊
- 從遠端用戶端使用鍵盤和滑鼠，以遠端方式存取伺服器
- 對映遠端用戶端上的 CD 或 DVD 光碟機、軟式磁碟機及 USB 快閃記憶體隨身碟，以及將 ISO 和磁片映像檔對映為可供伺服器使用的虛擬硬碟
- 將磁片映像檔上傳至 IMM 記憶體，並將它對映至伺服器作為虛擬硬碟

當 IMM 偵測到作業系統當機狀況時，在 IMM 重新啟動伺服器之前，藍色畫面擷取特性會擷取視訊顯示內容。系統管理者可以利用藍色畫面擷取特性，協助判斷造成當機狀況的原因。如需相關資訊，請參閱第 91 頁的『使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性』。

• 乙太網路控制器配置

如需配置乙太網路控制器的相關資訊，請參閱第 94 頁的『配置乙太網路控制器』。

• 特性隨需應變軟體乙太網路軟體

伺服器提供「特性隨需應變」軟體乙太網路支援。您可以購買「乙太網路光纖通道 (FCoE)」和 iSCSI 儲存裝置通訊協定所需的「特性隨需應變」軟體升級金鑰。如需相關資訊，請參閱第 94 頁的『啟用特性隨需應變乙太網路軟體』。

• 特性隨需應變軟體 RAID 軟體

伺服器提供「特性隨需應變」軟體 RAID 支援。您可以購買 RAID 所需的「特性隨需應變」軟體升級金鑰。如需相關資訊，請參閱第 94 頁的『啟用特性隨需應變 RAID 軟體』。

• IBM Advanced Settings Utility (ASU) 程式

使用此程式代替 Setup Utility 來修改 UEFI 設定和 IMM 設定。您可以在線上或頻外使用 ASU 程式，從指令行修改 UEFI 設定，無需重新啟動伺服器來執行 Setup Utility。如需使用此程式的相關資訊，請參閱第 95 頁的『IBM Advanced Settings Utility 程式』。

• 配置 RAID 陣列

如需配置 RAID 陣列的相關資訊，請參閱第 94 頁的『配置 RAID 陣列』。

下表列出不同的伺服器配置，以及可用來配置及管理 RAID 陣列的應用程式。

表 12. 負責配置和管理 RAID 陣列的伺服器配置和應用程式

伺服器配置	RAID 陣列配置（在安裝作業系統之前）	RAID 陣列管理（在安裝作業系統之後）
ServeRAID-M1115 配接卡	MegaRAID BIOS Configuration Utility（按 Ctrl+H 以啟動）、Pre-boot CLI（按 Ctrl+P 以啟動）、ServerGuide、HII	MegaRAID Storage Manager (MSM)、MegaCLI（指令行介面）及 IBM Director
ServeRAID-M5110 配接卡	MegaRAID BIOS Configuration Utility（按 Ctrl+H 以啟動）、Pre-boot CLI（按 Ctrl+P 以啟動）、ServerGuide、HII	MegaRAID Storage Manager (MSM)、MegaCLI 及 IBM Director
ServeRAID-M5120 配接卡	MegaRAID BIOS Configuration Utility（按 Ctrl+H 以啟動）、Pre-boot CLI（按 Ctrl+P 以啟動）、ServerGuide、HII	MegaRAID Storage Manager (MSM)、MegaCLI 及 IBM Director

注意事項：

1. 如需 Human Interface Infrastructure (HII) 及 SAS2IRCU 的相關資訊，請造訪 <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnodocid=MIGR-5088601>。

2. 如需 MegaRAID 的相關資訊，請移至<http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=MIGR-5073015>。

使用 ServerGuide 設定和安裝光碟

請將此資訊作為使用 ServerGuide 設定和安裝 CD 的概觀。

ServerGuide 設定和安裝 CD 提供專為伺服器設計的軟體設定工具和安裝工具。*ServerGuide* 程式會偵測已安裝的伺服器型號和選用的硬體裝置，並在設定期間使用該資訊來配置硬體。*ServerGuide* 會提供更新的裝置驅動程式，並且在某些情況下進行自動安裝，簡化作業系統安裝作業。

您可以從 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=SERV-GUIDE> 下載免費的 *ServerGuide* 設定和安裝 CD 映像檔。

除 *ServerGuide* 設定和安裝 CD 以外，您還必須具備作業系統 CD 以便安裝作業系統。

ServerGuide 特性

此資訊提供 *ServerGuide* 特性的概觀。

ServerGuide 程式的特性和功能可能隨版本的不同而略有差異。若要瞭解有關版本的詳細資訊，請啟動 *ServerGuide* 設定和安裝 CD，並檢視線上概觀。並非所有的伺服器型號都支援所有的特性。

ServerGuide 程式具有以下特性：

- 易於使用的介面
- 依據偵測到的硬體而不需要磁片的安裝和配置程式
- 為伺服器型號和偵測到的硬體提供的裝置驅動程式
- 在安裝期間可選取的作業系統分割區大小和檔案系統類型

ServerGuide 程式可執行下列作業：

- 設定系統日期和時間
- 偵測已安裝的硬體選購配件，並為大部分的配接卡和裝置提供更新的裝置驅動程式
- 為受支援的 Windows 作業系統提供不需要磁片的安裝
- 包括線上 Readme 檔，其中包含硬體和作業系統安裝的相關提示鏈結

設定與配置概觀

使用此資訊以完成 *ServerGuide* 設定及配置。

使用 *ServerGuide* 設定和安裝 CD 時，無需安裝磁片。可以使用該 CD 配置任何支援的 IBM 伺服器型號。安裝程式會針對您的伺服器型號，提供一份安裝所需的作業清單。在配備 ServeRAID 配接卡或 SAS/SATA 控制器（具備 RAID 功能）的伺服器上，您可以執行 SAS/SATA RAID 配置程式來建立邏輯磁碟機。

註： *ServerGuide* 程式的特性和功能可能隨版本的不同而略有差異。

一般作業系統安裝

本節詳細說明 ServerGuide 一般作業系統安裝。

ServerGuide 程式可以減少安裝作業系統所需時間。它可針對您的硬體，以及您要安裝的作業系統，提供所需的裝置驅動程式。本節說明一般的 ServerGuide 作業系統安裝。

註：ServerGuide 程式的特性和功能可能隨版本的不同而略有差異。

1. 完成設定程序之後，便會啓動作業系統安裝程式。（這時您需要作業系統 CD 來完成安裝。）
2. ServerGuide 程式儲存伺服器型號、服務處理器、硬碟控制器和網路配接卡的相關資訊。然後，程式將檢查 CD 中是否包含更新的裝置驅動程式。將會儲存這項資訊，然後將其傳遞到作業系統安裝程式。
3. ServerGuide 程式會根據您選擇的作業系統和已安裝的硬碟，顯示作業系統分割區選項。
4. ServerGuide 程式將提示您插入作業系統 CD 並重新啓動伺服器。此時，作業系統的安裝程式會取得控制權來完成安裝。

安裝作業系統時不使用 ServerGuide

使用此資訊在伺服器上安裝作業系統而不使用 ServerGuide。

如果已配置伺服器硬體，且不使用 ServerGuide 程式來安裝作業系統，您可以針對伺服器，從 <http://www.ibm.com/supportportal> 下載最新的作業系統安裝指示。

使用 Setup Utility

使用這些指示，可啓動 Setup Utility。

使用「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」Setup Utility 程式可執行下列作業：

- 檢視配置資訊
- 檢視及變更裝置和 I/O 埠的指派
- 設定日期和時間
- 設定和變更密碼
- 設定伺服器的啓動性質和啓動裝置的順序
- 設定及變更進階硬體特性的設定
- 檢視、設定及變更電源管理特性的設定
- 檢視及清除錯誤日誌
- 變更岔斷要求 (IRQ) 設定
- 解決配置衝突

啓動 Setup Utility

使用此資訊來啓動 Setup Utility。

關於這項作業

若要啓動 Setup Utility，請完成下列步驟：

程序

1. 開啓伺服器。

註：在伺服器連接至電源大約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。

2. 顯示 **<F1> Setup** 提示時，請按 F1。如果設定了管理者密碼，則必須鍵入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。如果您未鍵入管理者密碼，只能使用有限的 Setup Utility 功能表。
3. 選擇要檢視或變更的設定。

Setup Utility 功能表選項

使用 Setup Utility 主功能表可檢視及配置伺服器配置資料和設定。

下列選項位於 UEFI 的 Setup Utility 主功能表。視韌體版本而定，部分功能表選項可能與這些說明略有不同。

• System Information

選取此選項可檢視伺服器的相關資訊。如果您是透過 Setup Utility 中的其他選項進行變更，其中有些變更會反映在系統資訊中；您無法在系統資訊中直接變更設定。此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

– System Summary

選取此選項可檢視配置資訊，包括微處理器的 ID、速度和快取大小、伺服器的機型和型號、序號、系統 UUID，以及安裝的記憶體數量。如果您是透過 Setup Utility 中的其他選項進行配置變更，這些變更會反映在系統摘要中；您無法在系統摘要中直接變更設定。

– Product Data

選取此選項可檢視主機板 ID、韌體的修訂層次或發行日期、整合式管理模組和診斷碼，以及版本和日期。

此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

• System Settings

選取此選項可檢視或變更伺服器元件設定。

– Adapters and UEFI Drivers

選取此選項，可檢視安裝在伺服器中符合 UEFI 1.10 和 UEFI 2.0 標準的配接卡及驅動程式的相關資訊。

– Processors

選取此選項可檢視或變更處理器設定。

– Memory

選取此選項可檢視或變更記憶體設定。

– **裝置與 I/O 埠**

選取此選項可檢視或變更對裝置和輸入/輸出 (I/O) 連接埠的指派。您可以配置序列埠、配置遠端主控台重新導向、啓用或停用整合式乙太網路控制器、SAS/SATA 控制器、SATA 光碟機通道、PCI 插槽，以及視訊控制器。如果停用某項裝置，將無法對其進行配置，且作業系統無法偵測到該裝置（相當於切斷與裝置的連接）。

– **Power**

選取此選項以檢視或變更電源控制，控制耗電量、處理器及效能狀態。

– **Operating Modes**

選取此選項，可以檢視或變更作業設定檔（效能及電源使用率）。

– **Legacy Support**

選取此選項可檢視或設定舊版支援。

– **開機時強制執行舊式視訊**

如果作業系統不支援 UEFI 視訊輸出標準，則選取此選項來強制 INT 視訊支援。

– **Rehook INT 19h**

選取此選項可啓用或停用裝置控制開機程序。預設值為 **Disable**。

– **Legacy Thunk Support**

選取此選項可啓用或停用 UEFI，以與不符合 UEFI 標準的 PCI 大量儲存裝置互動。預設值為 **Enable**。

– **Infinite Boot Retry**

選取此選項可啓用或停用 UEFI 以無限重試舊式開機順序。預設值為 **Disable**。

– **BBS Boot**

選取此選項可啓用或停用以 BBS 方式的舊式開機。預設值為 **Enable**。

– **System Security**

選取此選項可檢視或配置「信任平台模組 (TPM)」支援。

– **Integrated Management Module**

選取此選項可檢視或變更整合式管理模組的設定。

– **Power Restore Policy**

選取此選項可設定電源中斷後的作業模式。

– **Commands on USB Interface**

選取這個選項，可以啓用或停用 IMM 上的 Ethernet over USB 介面。預設值為 **Enable**。

– **Network Configuration**

選取此選項可檢視系統管理網路介面埠、IMM MAC 位址、現行 IMM IP 位址和主機名稱；定義靜態 IMM IP 位址、子網路遮罩和閘道位址、指定是要使用靜態 IP 位址還是要讓 DHCP 指派 IMM2 IP 位址、儲存網路變更，以及重設 IMM。

- **Reset IMM to Defaults**

選取此選項可檢視 IMM 或將其重設為預設值。

- **Reset IMM**

選取此選項可重設 IMM。

- **Recovery**

選取此選項可檢視或變更系統回復參數。

- **POST Attempts**

選取此選項可檢視或變更 POST 嘗試次數。

- **POST Attempts Limit**

選取此選項可檢視或變更 Nx 開機失敗參數。

- **System Recovery**

選取此選項可檢視或變更系統回復設定。

- **POST Watchdog Timer**

選取此選項可檢視或啟用 POST 監視器計時器。

- **POST Watchdog Timer Value**

選取此選項可檢視或設定 POST 載入器監視器計時器值。

- **Reboot System on NMI**

選取此選項可啟用或停用在發生不可遮罩岔斷 (NMI) 時重新啟動系統的功能。**Enable** 是預設值。

- **Halt on Severe Error**

選取此選項可在偵測到重大錯誤時，啟用或停用讓系統開機進入 OS，並顯示 POST 事件檢視器。預設值是 **Disable**。

- **Storage**

選取此選項可檢視或變更儲存裝置設定。

- **Network**

選取此選項可檢視或變更網路裝置選項，例如 iSCSI。

- **Drive Health**

選取此選項可檢視刀鋒伺服器中已安裝控制器的狀態。

- **Date and Time**

選取此選項，可設定伺服器的日期和時間，所採用的格式為 24 小時制（時:分:秒）。

此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

- **Start Options**

選取此選項可檢視或變更啟動選項，其中包括啟動順序、鍵盤數字鍵狀態、PXE 開機選項，以及 PCI 裝置開機優先順序。啟動選項中的變更，會在您啟動伺服器時生效。

啟動順序指定伺服器檢查裝置來尋找啟動記錄的順序。伺服器會從其找到的第一筆開機記錄啟動。如果伺服器具有 Wake on LAN 軟硬體，且作業系統支援 Wake on LAN 功能，則您可以指定 Wake on LAN 功能的啟動順序。例如，您可以將啟動順序定義為先檢查 CD-RW/DVD 光碟機中的光碟片，然後檢查硬碟，再檢查網路配接卡。

此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

- **Boot Manager**

選取此選項可檢視、新增、刪除或變更裝置啟動優先順序、從檔案啟動、選取一次性啟動，或將啟動順序重設為預設值。

- **System Event Logs**

選取此選項可進入「系統事件管理程式」，您可在其中檢視 POST 事件日誌和系統事件日誌。您可以使用方向鍵在錯誤日誌頁面之間移動。此選項僅出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

POST 事件日誌包含 POST 期間產生的最新錯誤碼和訊息。

系統事件日誌包含 POST 及系統管理岔斷 (SMI) 事件，以及由內嵌於整合式管理模組 (IMM) 的基板管理控制器所產生的所有事件。

重要：如果伺服器正面的系統錯誤 LED 亮起，但是沒有其他錯誤指示，請清除系統事件日誌。另外，在您完成某項錯誤的修復或更正之後，請清除系統事件日誌，以關閉伺服器正面的系統錯誤 LED。

- **POST Event Viewer**

選取此選項，可進入 POST 事件檢視器，檢視 POST 錯誤訊息。

- **系統事件日誌**

選取此選項可檢視系統事件日誌。

- **清除系統事件日誌**

選取此選項可清除系統事件日誌。

- **User Security**

選取此選項可設定、變更或清除密碼。如需相關資訊，請參閱第 86 頁的『密碼』。

此選項位於完整及有限的 Setup Utility 功能表上。

- **Set Power-on Password**

選取此選項可設定或變更開機密碼。如需相關資訊，請參閱第 87 頁的『開機密碼』。

- **Clear Power-on Password**

選取此選項可清除開機密碼。如需相關資訊，請參閱第 87 頁的『開機密碼』。

– **Set Administrator Password**

選取此選項可設定或變更管理者密碼。管理者密碼專供系統管理者使用；它限制了對完整 Setup Utility 功能表的存取權。如果設定了管理者密碼，則只有在密碼提示上鍵入管理者密碼時，才可使用完整的 Setup Utility 功能表。如需相關資訊，請參閱第 88 頁的『管理者密碼』。

– **Clear Administrator Password**

選取此選項可清除管理者密碼。如需相關資訊，請參閱第 88 頁的『管理者密碼』。

• **Save Settings**

選取此選項可儲存您在設定中所做的變更。

• **Restore Settings**

選取此選項可取消您在設定中所做的變更，並還原先前的設定。

• **Load Default Settings**

選取此選項可取消您在設定中所做的變更，並還原原廠設定。

• **Exit Setup**

選取此選項可結束 Setup Utility。如果您未儲存您在設定中所做的變更，系統會詢問您要儲存變更，還是不儲存變更即結束。

密碼

從 **User Security** 功能表選項，您可以設定、變更及刪除開機密碼與管理者密碼。

User Security 功能表選項僅會出現在完整的 Setup Utility 功能表上。

如果只設定開機密碼，您必須輸入開機密碼，才能完成系統啓動及存取完整的 Setup Utility 功能表。

管理者密碼專供系統管理者使用；它限制了對完整 Setup Utility 功能表的存取權。如果您只設定管理者密碼，則不必鍵入密碼就能完成系統啓動，但必須鍵入管理者密碼才能存取 Setup Utility 功能表。

如果您為使用者設定了開機密碼，並為系統管理者設定了管理者密碼，則必須鍵入開機密碼來完成系統啓動。鍵入管理者密碼的系統管理者具有完整 Setup Utility 功能表的存取權；系統管理者可以授權使用者設定、變更及刪除開機密碼。輸入開機密碼的使用者只能存取有限的 Setup Utility 功能表；如果系統管理者有授權該使用者，使用者才可以設定、變更及刪除開機密碼。

開機密碼：

如果已設定開機密碼，當您啟動伺服器時，必須輸入開機密碼才會完成系統啟動。您可以使用 6 - 20 個可列印 ASCII 字元的任意組合作為密碼。

如果設定了開機密碼，您可以啟用「自動啟動」模式，於該模式下鍵盤和滑鼠會保持鎖定，但作業系統可以啟動。您可以鍵入開機密碼來解除鎖定鍵盤和滑鼠。

如果您忘記了開機密碼，可以利用下列任一種方法來重新取得對伺服器的存取權：

- 如果已設定管理者密碼，請在提示鍵入密碼時鍵入管理者密碼。啟動 Setup Utility 並重設開機密碼。

警告： 如果您曾設定管理者密碼但忘了密碼，則您無法變更、置換或移除該密碼。您必須更換主機板。

- 從伺服器上卸下電池，等待 30 秒，然後再將它重新裝上。
- 變更開機密碼開關的位置（啟用主機板開關區塊 (SW4) 的開關 3 可略過密碼檢查）（如需相關資訊，請參閱第 26 頁的『主機板開關及跳接器』）。

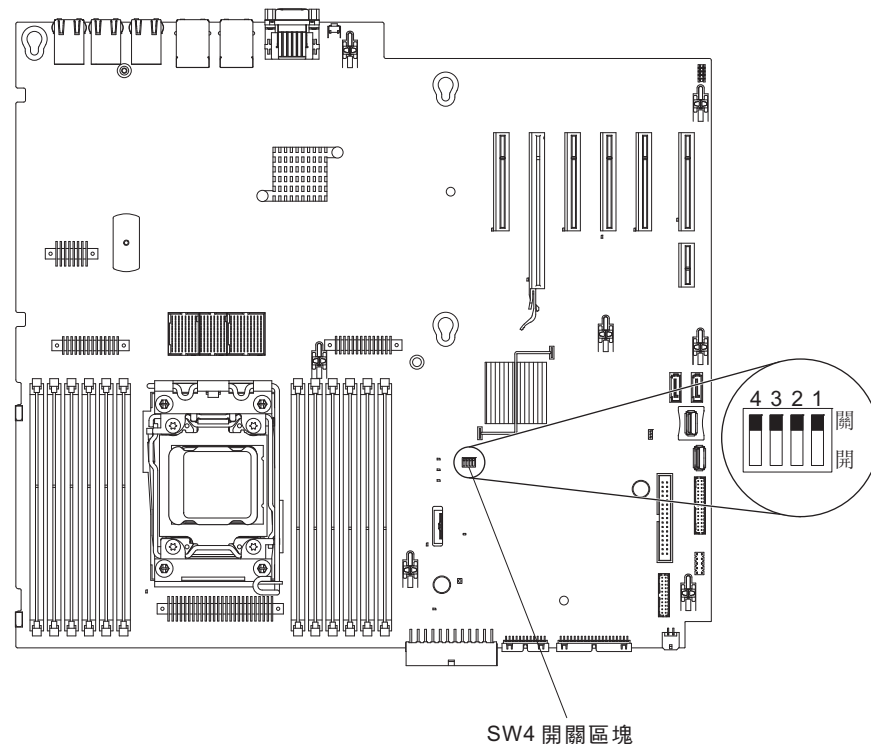


圖 11. 開機密碼開關

警告： 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請關閉伺服器；然後拔掉所有電源線和外部纜線。請參閱自第 vii 頁的『安全』開始的安全資訊。請勿在本文件未顯示的任何主機板開關或跳接器區塊上，變更設定或移動跳接器。

開關區塊 SW3 上的所有開關預設值是「關閉」。

當伺服器關閉時，請將開關區塊 SW3 的開關 4 移到「開啓」位置，以啓用開機密碼置換。然後您可以啓動 Setup Utility，並重設開機密碼。您不必將開關回復到先前的位置。

開機密碼置換開關不會影響到管理者密碼。

管理者密碼：

如果設定了管理者密碼，則必須鍵入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。您可以使用 6 至 20 個可列印 ASCII 字元的任意組合作爲密碼。

警告： 如果您曾設定管理者密碼但忘了密碼，則您無法變更、置換或移除該密碼。您必須更換主機板。

使用 Boot Manager

使用此資訊來執行 Boot Manager。

關於這項作業

Boot Manager 程式是內建、功能表驅動的配置公用程式，用來暫時重新定義第一個啓動裝置，而不需要在 Setup Utility 中變更設定。

若要使用 Boot Manager 程式，請完成下列步驟：

程序

1. 關閉伺服器。
2. 重新啓動伺服器。
3. 顯示 <F12> Select Boot Device 提示時，按 F12 鍵。
4. 使用上移鍵和下移鍵從功能表中選取項目，然後按 Enter 鍵。

結果

下次伺服器啓動時，它會回到 Setup Utility 中所設定的啓動順序。

啓動備用伺服器韌體

使用此資訊來啓動備用伺服器韌體。

主機板包含伺服器韌體的備份副本區域。這是伺服器韌體的次要副本，只有在更新伺服器韌體的過程中，才需要更新它。如果伺服器韌體的主要副本損壞，請使用此備份副本。

若要強制伺服器從備用副本啓動，請關閉伺服器；然後，切換 UEFI 開機備用開關的位置（將 SW4 的開關 1 變更爲開啓位置），以啓用 UEFI 回復模式。

在還原主要副本之前，請使用伺服器韌體的備份副本。在還原主要副本之後，請關閉伺服器；然後，將 UEFI 開機備用開關的位置切換回去（將 SW4 的開關 1 變更爲關閉位置）。

UpdateXpress System Pack 安裝程式

UpdateXpress System Pack 安裝程式可偵測伺服器中支援的和已安裝的裝置驅動程式及韌體，並安裝可用的更新項目。

如需相關資訊及下載 UpdateXpress System Pack Installer，請造訪 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/toolsctr/v1r0/> 的 ToolsCenter for System x and BladeCenter，然後按一下 **UpdateXpress System Pack Installer**。

載入 UEFI 預設值之後將 Power Policy 選項變更為預設值

Power Policy 選項的預設值由 IMM2 設定。

關於這項作業

若要將 Power Policy 選項變更為預設值，請完成下列步驟。

程序

1. 開啓伺服器。

註：在伺服器連接至 AC 電源大約 20 秒後，電源控制按鈕就會開始作用。

2. 顯示 <F1> Setup 提示時，請按 F1。如果設定了管理者密碼，則必須輸入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。如果您未鍵入管理者密碼，只能使用有限的 Setup Utility 功能表。
3. 選取 **System Settings > Integrated Management Module**，然後將 **Power Restore Policy** 設定設為 Restore。
4. 回到 **System Configuration and Boot Management > Save Settings**。
5. 返回並檢查 **Power Policy** 設定，驗證已將其設定為 Restore（預設值）。

下一步

警告：如果您曾設定管理者密碼但忘了密碼，則您無法變更、置換或移除該密碼。您必須更換主機板。

使用整合式管理模組

整合式管理模組 (IMM) 是基板管理控制器硬體早期所提供功能的第二代。它將服務處理器功能、視訊控制器，以及遠端顯示功能組合在單一晶片上。

IMM 支援下列基本系統管理特性：

- Active Energy Manager。
 - 警示（頻內和頻外警示、PET 設陷 - IPMI 樣式、SNMP、電子郵件）。
 - 自動開機失敗回復 (ABR)。
 - 當一顆微處理器發出內部錯誤信號時，自動微處理器會在故障時停用並在雙微處理器配置下重新啓動。當其中一顆微處理器故障時，伺服器將會停用故障的微處理器並以其他的微處理器重新啓動。
 - 若 POST 未完成，或作業系統當機且作業系統監視器計時器逾時，便會進行「自動伺服器重新啓動 (ASR)」。
- 如果已啓用 ASR 特性，則可配置 IMM 來監看作業系統監

視器計時器，並在逾時之後重新啟動系統。否則，IMM 可讓管理者按下光徑診斷面板上的 NMI 按鈕取得作業系統記憶體傾出，以產生不可遮罩式岔斷 (NMI)。IPMI 支援 ASR。

- Virtual Media Key，可啓用遠端顯示狀態支援（遠端視訊、遠端鍵盤/滑鼠以及遠端儲存體）。
- 開機順序操作。
- 指令行介面。
- 配置儲存和還原。
- DIMM 錯誤協助。「統一可延伸韌體介面 (UEFI)」會停用在 POST 期間偵測到的故障 DIMM，而且 IMM 會點亮相關聯的系統錯誤 LED 和故障 DIMM 錯誤 LED。
- 具有風扇速度控制功能的環境監視器，用於監視溫度、電壓、風扇故障、電源供應器故障和電源背板故障。
- Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Specification 2.0 版和 Intelligent Platform Management Bus (IPMB) 支援。
- 無效的系統配置 (CONFIG) LED 支援。
- 光徑診斷 LED 指示器，可報告風扇、電源供應器、微處理器、硬碟所發生的錯誤，以及系統錯誤。
- 本端韌體程式碼快閃記憶體更新
- 不可遮罩式岔斷 (NMI) 偵測和報告。
- 作業系統失敗藍色畫面擷取。
- PCI 配置資料。
- 電源/重設控制（開機、強迫及正常關機、硬體重設和軟體重設、電源控制排程）。
- 查詢電源供應器輸入電源。
- ROM 型 IMM 韌體快閃記憶體更新。
- Serial over LAN (SOL)。
- 透過 Telnet 或 ssh 進行序列埠重新導向。
- SMI 處理
- 系統事件日誌 (SEL) - 使用者可閱讀的事件日誌。

此外，IMM 還會透過 OSA SMBridge 管理公用程式，提供下列遠端伺服器管理功能：

- **指令行介面 (IPMI Shell)**

指令行介面透過 IPMI 2.0 通訊協定，提供對伺服器管理功能的直接存取。使用指令行介面發出指令以便控制伺服器電源、檢視系統資訊及識別伺服器。您也可以將一或多個指令儲存為文字檔，並以 Script 形式來執行檔案。

- **Serial over LAN**

建立 Serial over LAN (SOL) 連線以便從遠端位置管理伺服器。您可以從遠端檢視及變更 UEFI 設定、重新啟動伺服器、識別伺服器，以及執行其他管理功能。任何標準 Telnet 用戶端應用程式都可以存取 SOL 連線。

如需 IMM 的相關資訊，請參閱 *Integrated Management Module II User's Guide*（網址為 <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnidocid=migr-5086346>）。

使用遠端顯示和藍色畫面擷取特性

遠端顯示和藍色畫面擷取特性是整合式管理模組 II (IMM2) 的整合功能。

遠端顯示特性提供下列功能：

- 論系統狀態為何，都能以最高達 1600 x 1200（頻率為 75 Hz）的圖形解析度，從遠端檢視視訊
- 從遠端用戶端使用鍵盤和滑鼠，以遠端方式存取伺服器
- 對映遠端用戶端上的 CD 或 DVD 光碟機、軟式磁碟機及 USB 快閃記憶體隨身碟，以及將 ISO 和磁片映像檔對映為可供伺服器使用的虛擬磁碟機
- 將磁片映像檔上傳至 IMM 記憶體，並將它對映至伺服器作為虛擬磁碟機

當 IMM 偵測到作業系統當機狀況時，藍色畫面擷取功能可在 IMM 重新啟動伺服器之前擷取視訊顯示內容。系統管理者可以利用藍色畫面擷取，來協助判斷造成當機狀況的原因。

取得 IMM 主機名稱

使用此資訊來取得 IMM 主機名稱。

關於這項作業

如果在安裝後第一次登入 IMM，則 IMM 會預設為 DHCP。如果 DHCP 伺服器無法使用，IMM 會使用靜態 IP 位址 192.168.70.125。預設的 IPv4 主機名稱為『IMM-』（加上 IMM MAC 位址的最後 12 個字元）。預設主機名稱也會顯示在附加於伺服器背面之電源供應器上的 IMM 網路存取標籤上。IMM 網路存取標籤提供 IMM 的預設主機名稱，不需要啟動伺服器。

IPv6 鏈結本機位址 (LLA) 衍生自 IMM 預設主機名稱。IMM LLA 會顯示在位於伺服器背面之電源供應器上的 IMM 網路存取標籤上。若要衍生鏈結本機位址，請完成下列步驟：

程序

1. 取用 IMM MAC 位址的最後 12 個字元（例如，5CF3FC5EAAD0）。
2. 將號碼隔開為成對的十六進位字元（例如，5C:F3:FC:5E:AA:D0）。
3. 隔開最前面的六個和最後六個十六進位字元。
4. 在這 12 個字元中間加入『FF』及『FE』（例如，5C F3 FC FF FE 5E AA D0）。
5. 將第一對十六進位字元轉換為二進位（例如，5=0101、C=1100，而產生 01011100 F3 FC FF FE 5E AA D0）。
6. 將第 7 個二進位字元從左側翻轉（0 至 1 或 1 至 0），而產生 01011110 F3 FF FE 5E AA D0。
7. 將二進位重新轉換為十六進位（例如，5E F3FCFFFE5EAAD0）。

取得 IMM 的 IP 位址

使用此資訊來取得 IMM 的 IP 位址。

關於這項作業

若要存取 Web 介面來使用遠端顯示特性，您需要 IMM 的 IP 位址或主機名稱。您可以透過 Setup Utility 取得 IMM IP 位址，可以從 IMM 網路存取標籤取得 IMM 主機名稱。伺服器隨附 IMM 的預設 IP 位址 192.168.70.125。

若要取得 IP 位址，請完成下列步驟：

程序

1. 關閉伺服器。

註：在伺服器連接至電源大約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。

2. 顯示 <F1> Setup 提示時，請按 F1。（此提示在畫面上只顯示幾秒鐘。您必須快速按 F1 鍵）。如果您已設定開機密碼和管理者密碼，則必須鍵入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。
3. 從 Setup Utility 主功能表中，選取 **System Settings**。
4. 在下一個畫面中，選取 **Integrated Management Module**。
5. 在下一個畫面中，選取 **Network Configuration**。
6. 尋找 IP 位址並寫下該位址。
7. 結束 Setup Utility。

登入 Web 介面

使用此資訊來登入 Web 介面。

關於這項作業

若要登入 IMM Web 介面，請完成下列步驟：

程序

1. 在連接至伺服器的系統上，開啓 Web 瀏覽器。在位址或 URL 欄位中，鍵入您要連接之 IMM 的 IP 位址或主機名稱。

註：如果在安裝之後，您第一次登入 IMM，則 IMM 會預設為 DHCP。如果 DHCP 主機無法使用，IMM 會指派靜態 IP 位址 192.168.70.125。IMM 網路存取標籤提供 IMM 的預設主機名稱，不需要啟動伺服器。

2. 在「登入」頁面上，輸入使用者名稱和密碼。如果您是第一次使用 IMM，可以從系統管理者取得使用者名稱和密碼。所有登入嘗試都會記載在系統事件日誌中。

註：IMM 最初設定的使用者名稱和密碼分別為 USERID 和 PASSWORD（0 是數字零，不是字母 O）。您有讀寫權。第一次登入時，您必須變更預設密碼。

3. 按一下**登入**，以啟動階段作業。「系統狀態和性能狀態」頁面會提供系統狀態的快速檢視。

結果

註：如果您在處於 IMM GUI 中時啟動至作業系統，且 **System Status > System State** 下顯示『Booting OS or in unsupported OS』訊息，請停用 Windows 2008 防火牆，或在 Windows 2008 主控台中鍵入下列指令。這也可能會影響藍色畫面擷取功能。

```
netsh firewall set icmpsetting type=8 mode=ENABLE
```

依預設，Windows 防火牆會封鎖 icmp 封包。當您在 Web 及 CLI 介面中依上述指示變更設定後，IMM GUI 將會切換為「作業系統已啟動」狀態。

使用內嵌式 Hypervisor

含內嵌式 Hypervisor 的選用 IBM USB 快閃記憶體裝置上有 VMware ESXi 內嵌式 Hypervisor 軟體可供使用。

關於這項作業

USB 快閃記憶體裝置可安裝在主機板上的 USB 接頭中（請參閱內部纜線佈線和接頭以瞭解接頭的位置）。Hypervisor 是一種虛擬化的軟體，可讓多重作業系統同時在一部主機系統上執行。需要 USB 快閃記憶體裝置才能啟動 Hypervisor 功能。

如果要開始使用內嵌式 Hypervisor 功能，您必須在 Setup Utility 中將 USB 快閃記憶體裝置新增至啟動順序。

如果要將 USB 快閃記憶體裝置新增至啟動順序，請完成下列步驟：

程序

1. 開啓伺服器。

註：在伺服器連接至電源大約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。

2. 顯示 <F1> Setup 提示時，請按 F1 鍵。
3. 從 Setup Utility 主功能表中，選取 **Boot Manager**。
4. 選取 **Add Boot Option**；然後選取 **Generic Boot Option > Embedded Hypervisor**。按 Enter 鍵，然後選取 Esc 鍵。
5. 選取 **Change Boot Order > Change the order**。使用上移鍵和下移鍵選取 **Embedded Hypervisor**，然後使用加號 (+) 和減號 (-) 鍵移動內嵌式 Hypervisor 的開機順序。當 **Embedded Hypervisor** 在開機順序中位於正確的位置時，請按 Enter 鍵。選取 **Commit Changes**，然後按 Enter 鍵。
6. 選取 **Save Settings**，然後選取 **Exit Setup**。

結果

如果內嵌式 Hypervisor 快閃記憶體裝置映像檔毀損，您可以從 <http://www-03.ibm.com/systems/x/os/vmware/esxi/> 下載映像檔。

如需相關資訊及指示，請參閱 VMware vSphere 4.1 Documentation（網址為 http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi41_e_vc41.html）或 *VMware vSphere Installation and Setup Guide*（網址為 <http://pubs.vmware.com/vsphere-50/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vsphere-esxi-vcenter-server-50-installation-setup-guide.pdf>）。

配置乙太網路控制器

使用此資訊來配置乙太網路控制器。

乙太網路控制器已整合在主機板上。它們提供用來連接至 10 Mbps、100 Mbps 或 1 Gbps 網路的介面，並提供全雙工 (FDX) 功能，讓您能夠在網路上同時傳輸和接收資料。如果伺服器中的乙太網路埠支援自動協調，則控制器會偵測資料傳送速率 (10BASE-T、100BASE-TX 或 1000BASE-T) 和網路的雙工模式 (全雙工或半雙工)，並自動地以該速率和模式運作。

您不必設定任何跳接器或配置控制器。不過，您必須安裝一個裝置驅動程式，讓作業系統能夠處理控制器。

若要尋找裝置驅動程式和配置乙太網路控制器的相關資訊，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。

啓用特性隨需應變乙太網路軟體

使用此資訊來啓用特性隨需應變乙太網路軟體。

您可以為在整合的管理模組中整合的乙太網路光纖通道 (FCoE) 及 iSCSI 儲存體通訊協定啟動隨需應變功能 (FoD) 軟體升級金鑰。如需啓動「特性隨需應變 (FoD)」乙太網路軟體金鑰的相關資訊和指示，請參閱 *IBM Features on Demand User's Guide*。若要下載該文件，請造訪 <http://www.ibm.com/systems/x/fod/>，登入並按一下 **Help**。

啓用特性隨需應變 RAID 軟體

使用此資訊來啓用特性隨需應變 RAID 軟體。

您可以針對 RAID 啟動整合式管理模組中整合的「特性隨需應變 (FoD)」軟體升級金鑰。如需啓動「特性隨需應變 (FoD)」RAID 軟體金鑰的相關資訊和指示，請參閱 *IBM Features on Demand User's Guide*。若要下載該文件，請造訪 <http://www.ibm.com/systems/x/fod/>，登入並按一下 **Help**。

配置 RAID 陣列

使用 Setup Utility 來配置 RAID 陣列。

關於這項作業

配置陣列的特定程序，視您使用的 RAID 控制器而定。如需詳細資料，請參閱 RAID 控制器的文件。如果要存取 RAID 控制器的公用程式，請完成下列步驟：

程序

1. 開啓伺服器。

註：在伺服器連接至電源大約 10 秒後，電源控制按鈕就會變成作用中狀態。

2. 顯示 <F1 Setup> 提示時，按 F1 鍵。如果設定了管理者密碼，則必須鍵入管理者密碼，才能存取完整的 Setup Utility 功能表。如果您未鍵入管理者密碼，只能使用有限的 Setup Utility 功能表。
3. 選取 **System Settings > Storage**。
4. 按 Enter 鍵以重新整理裝置驅動程式清單。
5. 選取適用於 RAID 控制器的裝置驅動程式，然後按 Enter 鍵。

6. 遵循 RAID 控制器文件中的指示。

IBM Advanced Settings Utility 程式

IBM Advanced Settings Utility (ASU) 程式可代替 Setup Utility 來修改 UEFI 設定。

在線上或頻外使用 ASU 程式，可從指令行修改 UEFI 設定，而不需要重新啟動系統來存取 Setup Utility。

您也可以使用 ASU 程式來配置選用的遠端顯示特性或其他 IMM2 設定。遠端顯示特性提供加強型系統管理功能。

此外，ASU 程式過指令行介面提供 IMM LAN over USB 介面配置。

使用指令行介面發出設定指令。您可以將任何設定儲存為檔案，並以 Script 形式來執行該檔案。ASU 程式透過批次處理模式支援 Scripting 環境。

如需相關資訊並下載 ASU 程式，請造訪 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-ASU>。

更新 IBM Systems Director

使用此資訊來更新 IBM Systems Director。

關於這項作業

如果您計劃使用 IBM Systems Director 來管理伺服器，則必須檢查是否有最新適用的 IBM Systems Director 更新項目及臨時修正程式。

註：IBM 網站將定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

安裝新版本

關於這項作業

如果要尋找和安裝新版的 IBM Systems Director，請完成下列步驟：

程序

1. 檢查是否有最新版的 IBM Systems Director：
 - a. 請造訪 <http://www-03.ibm.com/systems/software/director/resources.html>。
 - b. 如果下拉清單中顯示的 IBM Systems Director 版本比伺服器所隨附的版本還要新，請遵循網頁上的指示來下載最新版本。
2. 安裝 IBM Systems Director 程式。

在管理伺服器已連接網際網路時安裝更新項目 關於這項作業

如果管理伺服器已連接網際網路，而您要尋找及安裝更新項目和臨時修正程式，請完成下列步驟：

程序

1. 確定已執行 **Discovery and Inventory** 收集作業。
2. 在 **IBM Systems Director Web** 介面的 **Welcome** 頁面上，按一下 **View updates**。
3. 按一下 **Check for updates**。可用的更新項目會顯示在表格中。
4. 選取您要安裝的更新項目，然後按一下 **Install** 來啟動安裝精靈。

在管理伺服器未連接網際網路時安裝更新項目 關於這項作業

如果管理伺服器未連接網際網路，而您要尋找及安裝更新項目和臨時修正程式，請完成下列步驟：

程序

1. 確定已執行 **Discovery and Inventory** 收集作業。
2. 在已連接至網際網路的系統上，造訪 <http://www.ibm.com/support/fixcentral>。
3. 從 **Product family** 清單中選取 **IBM Systems Director**。
4. 從 **Product** 清單中選取 **IBM Systems Director**。
5. 從 **Installed version** 清單中選取最新版本，然後按一下 **Continue**。
6. 下載可用的更新項目。
7. 將已下載的檔案複製到管理伺服器。
8. 在管理伺服器的 **IBM Systems Director Web** 介面的 **Welcome** 頁面上，按一下 **Manage** 標籤，然後按一下 **Update Manager**。
9. 按一下 **Import updates**，並指定您複製到管理伺服器的已下載檔案的位置。
10. 回到 **Web** 介面的歡迎使用頁面，然後按一下 **View updates**。
11. 選取您要安裝的更新項目，然後按一下 **Install** 以啟動安裝精靈。

更新通用唯一 ID (UUID)

更換主機板時，必須更新通用唯一 ID (UUID)。您可以使用 Advanced Settings Utility 更新 UEFI 型伺服器中的 UUID。

關於這項作業

ASU 是一套線上工具，其支援數種作業系統。請確定下載適用於您作業系統的版本。您可以從 IBM 網站下載 ASU。若要下載 ASU 及更新 UUID，請完成下列步驟。

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

程序

1. 下載 Advanced Settings Utility (ASU)：
 - a. 請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。
 - b. 按一下畫面頂端的下載標籤。
 - c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
 - d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
 - e. 向下捲動並按一下鏈結，然後下載適用於您作業系統的 ASU 版本。
2. ASU 在整合式管理模組 (IMM) 中設定 UUID。請選取下列其中一種方法，存取「整合式管理模組 (IMM)」以設定 UUID：
 - 從目標系統 (LAN 或鍵盤主控台樣式 (KCS) 存取) 線上存取
 - 遠端存取目標系統 (LAN 型)
 - 包含 ASU (LAN 或 KCS，視可開機媒體而定) 的可開機媒體
3. 將 ASU 套件 (其中還包括其他的必要檔案) 複製並解壓縮到伺服器。請確定 ASU 和必要檔案都解壓縮到相同的目錄。除了應用程式執行檔 (asu 或 asu64) 之外，下列檔案也是必要的：
 - Windows 型作業系統：
 - *ibm_rndis_server_os.inf*
 - *device.cat*
 - Linux 型作業系統：
 - *cdc_interface.sh*
4. 在安裝 ASU 之後，請使用下列指令語法來設定 UUID：`asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> [access_method]`

其中：

`<uuid_value>`

由您指派的十六進位值，最多 16 個位元組。

`[access_method]`

您從下列方法中選定要使用的存取方法：

- 線上經鑑別的 LAN 存取，請鍵入指令：

`[host <imm_internal_ip>] [user <imm_user_id>][password <imm_password>]`

其中：

imm_internal_ip

IMM 內部 LAN/USB IP 位址。預設值為 169.254.95.118。

imm_user_id

IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

imm_password

IMM 帳號密碼（12 個帳號之一）。預設值為 PASSWORD（所含的是零的 0，不是 O）。

註：如果您不指定這其中的任一參數，ASU 會使用預設值。當使用了預設值，但是 ASU 無法使用線上經鑑別的 LAN 存取方法存取 IMM 時，ASU 會自動使用未經鑑別的 KCS 存取方法。

下列指令為使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --user <user_id>
--password <password>
```

使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

- 線上 KCS 存取（未經鑑別的及使用者受限的）：

使用此存取方法時，您不需要指定 *access_method* 的值。

範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value>
```

KCS 存取方法使用 IPMI/KCS 介面。這個方法必須安裝 IPMI 驅動程式。某些作業系統依預設會安裝 IPMI 驅動程式。ASU 提供對應的對映層。如需詳細資料，請參閱 *Advanced Settings Utility Users Guide*。您可以從 IBM 網站存取 ASU Users Guide。

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

- a. 請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。
 - b. 按一下畫面頂端的下載標籤。
 - c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
 - d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
 - e. 向下捲動並按一下鏈結，然後下載適用於您的作業系統的 ASU 版本。向下捲動並查看 **Online Help**，以下載 *Advanced Settings Utility Users Guide*。
- 遠端 LAN 存取，請鍵入指令：

註：使用遠端 LAN 存取方法從用戶端使用 LAN 存取 IMM 時，*host* 和 *imm_external_ip* 位址為必要的參數。

```
host <imm_external_ip> [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
```

其中：

imm_external_ip

外部 IMM LAN IP 位址。沒有預設值。此參數為必要參數。

imm_user_id

IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

imm_password

IMM 帳號密碼（12 個帳號之一）。預設值為 PASSWORD（所含的是零的 0，不是 O）。

下列指令為使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --host <imm_ip>  
--user <user_id> --password <password>
```

使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID <uuid_value> --host <imm_ip>
```

- 可開機媒體：

您也可以使用 ToolsCenter 網站 (<http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-CENTER>) 中可用的應用程式來建置可開機媒體。從 **IBM ToolsCenter** 頁面，向下捲動以查找可用的工具。

5. 重新啟動伺服器。

更新 DMI/SMBIOS 資料

使用此資訊來更新 DMI/SMBIOS 資料。

關於這項作業

更換主機板時，必須更新桌面管理介面 (DMI)。您可以使用 Advanced Settings Utility 更新 UEFI 型伺服器中的 DMI。ASU 是一套線上工具，其支援數種作業系統。請確定下載適用於您作業系統的版本。您可以從 IBM 網站下載 ASU。若要下載 ASU 並更新 DMI，請完成下列步驟。

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

程序

1. 下載 Advanced Settings Utility (ASU)：
 - a. 請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。
 - b. 按一下畫面頂端的下載標籤。
 - c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
 - d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
 - e. 向下捲動並按一下鏈結，然後下載適用於您作業系統的 ASU 版本。
2. ASU 在整合式管理模組 (IMM) 中設定 DMI。請選取下列一種方法，存取「整合式管理模組 (IMM)」以設定 DMI：
 - 從目標系統（LAN 或鍵盤主控台樣式 (KCS) 存取）線上存取
 - 遠端存取目標系統（LAN 型）
 - 包含 ASU（LAN 或 KCS，視可開機媒體而定）的可開機媒體

3. 將 ASU 套件（其中還包括其他的必要檔案）複製並解壓縮到伺服器。請確定 ASU 和必要檔案都解壓縮到相同的目錄。除了應用程式執行檔（asu 或 asu64）之外，下列檔案也是必要的：

- Windows 型作業系統：
 - *ibm_rndis_server_os.inf*
 - *device.cat*
- Linux 型作業系統：
 - *cdc_interface.sh*

4. 在安裝 ASU 之後，請鍵入下列指令來設定 DMI：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```

其中：

<m/t_model>

伺服器的機型和型號。鍵入 *mtm xxxxyyy*，其中 *xxxx* 是機型，*yyy* 是伺服器型號。

<s/n> 伺服器上的序號。鍵入 *sn zzzzzzz*，其中 *zzzzzzz* 是序號。

<asset_method>

伺服器資產標籤號碼。鍵入 *asset aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*，其中 *aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* 是資產標籤號碼。

[access_method]

您從下列方法中選定要使用的存取方法：

- 線上經鑑別的 LAN 存取，請鍵入指令：

```
[host <imm_internal_ip>] [user <imm_user_id>] [password <imm_password>]
```

其中：

imm_internal_ip

IMM 內部 LAN/USB IP 位址。預設值為 169.254.95.118。

imm_user_id

IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

imm_password

IMM 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。預設值為 PASSWORD（所含的是零的 0，不是 O）。

註：如果您不指定這其中的任一參數，ASU 會使用預設值。當使用了預設值，但是 ASU 無法使用線上經鑑別的 LAN 存取方法存取 IMM 時，ASU 會自動使用未經鑑別的 KCS 存取方法。

下列指令為使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```



```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --user <imm_user_id>
--password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```

使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

- 線上 KCS 存取（未經鑑別的及使用者受限的）：

使用此存取方法時，您不需要指定 *access_method* 的值。

KCS 存取方法使用 IPMI/KCS 介面。這個方法必須安裝 IPMI 驅動程式。某些作業系統依預設會安裝 IPMI 驅動程式。ASU 提供對應的對映層。若要下載 *Advanced Settings Utility Users Guide*，請完成下列步驟：

註：IBM 網站會定期進行變更。實際的程序可能與本文件的說明略有不同。

- a. 請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。
 - b. 按一下畫面頂端的**下載**標籤。
 - c. 在 **ToolsCenter** 下，選取 **View ToolsCenter downloads**。
 - d. 選取 **Advanced Settings Utility (ASU)**。
 - e. 向下捲動並按一下鏈結，然後下載適用於您的作業系統的 ASU 版本。向下捲動並查看 **Online Help** 下的內容，以下載 *Advanced Settings Utility Users Guide*。
- 下列指令為使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

- 遠端 LAN 存取，請鍵入指令：

註：使用遠端 LAN 存取方法從用戶端使用 LAN 存取 IMM 時，*host* 和 *imm_external_ip* 位址為必要的參數。

```
host <imm_external_ip> [user <imm_user_id>][password <imm_password>]
```

其中：

imm_external_ip

外部 IMM LAN IP 位址。沒有預設值。此參數為必要參數。

imm_user_id

IMM 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

imm_password

IMM 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。預設值為 PASSWORD（所含的是零的 0，不是 O）。

下列指令為使用使用者 ID 和密碼預設值以及不使用預設值的範例：

不使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --host <imm_ip>
--user <imm_user_id> --password <imm_password>
```

使用使用者 ID 和密碼預設值的範例：

```
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --host <imm_ip>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --host <imm_ip>
asu set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --host <imm_ip>
```

- 可開機媒體：

您也可以使用應用程式（可透過 ToolsCenter Center 網站取得），來建置可開機媒體，網址為 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-CENTER>。從 **IBM ToolsCenter** 頁面，向下捲動以查找可用的工具。

5. 重新啟動伺服器。

第 4 章 疑難排解

本章說明各種可用的診斷工具及疑難排解資訊，以協助您解決伺服器中可能會發生的問題。

如果您無法使用本章的資訊來診斷並更正問題，請參閱第 485 頁的附錄 D，『取得說明及技術協助』以取得相關資訊。

從這裡開始

只要遵循本文件和「全球資訊網」上的疑難排解程序，就可以解決許多問題，而不需要外界協助。

本文件說明您可以執行的診斷測試、疑難排解程序，並說明錯誤訊息和錯誤碼。作業系統和軟體隨附的說明文件中，也都包含疑難排解資訊。

診斷問題

在聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者之前，請先依下列所提順序，遵循這些程序，來診斷伺服器的問題。

程序

1. **將伺服器回復到問題發生之前的狀況。** 如果問題發生之前曾經變更任何硬體、軟體或韌體，請取消這些變更（若可能的話）。這可能包括下列任何項目：
 - 硬體元件
 - 裝置驅動程式和韌體
 - 系統軟體
 - UEFI 韌體
 - 系統輸入電源或網路連線
2. **檢視光徑診斷 LED 和事件日誌。** 伺服器是專為方便診斷軟硬體問題而設計。
 - **光徑診斷 LED：**如需光徑診斷 LED 用法的相關資訊，請參閱光徑診斷 LED。
 - **事件日誌：**如需通知事件及診斷的相關資訊，請參閱事件日誌。
 - **軟體或作業系統錯誤碼：**如需特定錯誤碼的相關資訊，請參閱軟體或作業系統的文件。請參閱製造商的網站以取得文件。
3. **執行 IBM Dynamic System Analysis (DSA) 並收集系統資料。** 執行「Dynamic System Analysis (DSA)」來收集硬體、韌體、軟體和作業系統的相關資訊。當您聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者，請備妥這項資訊。如需執行 DSA 的指示，請參閱 *Dynamic System Analysis Installation and User's Guide*。

若要下載最新版本的 DSA 程式碼和 *Dynamic System Analysis Installation and User's Guide*，請造訪 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=SERV-DISA>。

4. **檢查及套用程式碼更新項目。** 許多問題的修正程式或暫行解決方法，都可能會出現在更新的 UEFI 韌體、裝置韌體或裝置驅動程式中。若要顯示伺服器的可用更新項目的清單，請造訪 <http://www.ibm.com/support/fixcentral>。

警告： 安裝錯誤的韌體或裝置驅動程式更新項目，可能會導致伺服器故障。在安裝韌體或裝置驅動程式更新項目之前，請閱讀所有 **ReadMe**，並變更隨下載的更新項目提供的歷程檔案。這些檔案包含更新項目及安裝更新項目之程序的重要相關資訊，包括從較早的韌體或裝置驅動程式版本更新到最新版本的任何特殊程序。

重要： 某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

- a. **安裝 UpdateXpress 系統更新項目。** 您可以安裝已套裝為 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress CD 映像檔的程式碼更新項目。UpdateXpress System Pack 包含用於伺服器的線上韌體和裝置驅動程式更新項目的整合式測試組合。此外，您還可以使用 IBM ToolsCenter Bootable Media Creator 來建立適用於套用韌體更新項目及執行 Preboot 診斷的可開機媒體。如需 UpdateXpress System Pack 的相關資訊，請參閱 和第 77 頁的『更新韌體』。如需 Bootable Media Creator 的相關資訊，請參閱 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-BOMC>。

在列出的重要更新項目中，若有任何更新項目的發行日期比 UpdateXpress System Pack 或 UpdateXpress 映像檔的發行日期來得晚，請務必另外安裝（請參閱步驟 4b）。

- b. **安裝手動系統更新項目。**

- 1) **判斷現有的程式碼層次。**

在 DSA 中，按一下 **Firmware/VPD** 檢視系統韌體版本，或按一下 **Software** 檢視作業系統版本。

- 2) **下載及安裝非最新版本的程式碼更新。**

若要顯示伺服器的可用更新清單，請造訪 <http://www.ibm.com/support/fixcentral>。

當您按一下某一更新項目時，畫面上會顯示資訊頁面，其中包括該更新項目可以修正的問題清單。請針對您的特定問題檢閱這份清單；不過，就算是您的問題未列在其中，安裝更新項目也可能會解決問題。

5. **檢查及更正不正確的配置。** 如果伺服器的配置不正確，當您啓用系統功能時，很可能會無法運作；如果您對伺服器配置進行不正確的變更，已啓用的系統功能有可能會停止運作。

- a. **請確定所有已安裝的軟硬體都受支援。** 請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>，以驗證伺服器支援已安裝的作業系統、選用裝置以及軟體版本。若有任何硬體或軟體元件不受支援，請加以解除安裝以判定是否因為它而導致問題。您必須先卸下不受支援的硬體，然後再聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者尋求支援。
- b. **請確定伺服器、作業系統和軟體的安裝和配置都正確。** 許多的配置問題，都是由於電源線或信號線鬆脫，或是配接卡的安裝不正確所致。關閉伺服器、重新連接纜線、重新安裝配接卡，然後再開啓伺服器，也許就能夠解決問題。如需執行檢查程序的相關資訊，請參閱第 106 頁的『關於移出程序』。如需配置伺服器的相關資訊，請參閱第 77 頁的第 3 章，『配置資訊和指示』。

6. **請參閱控制器和管理軟體文件。** 如果問題是與特定的功能有關聯（比方說，如果 RAID 硬碟在 RAID 陣列中被標示為離線），請參閱相關聯的控制器以及控制或管理軟體的文件，以驗證控制器的配置是否正確。

許多裝置都有問題判斷資訊，例如 RAID 和網路配接卡。

若為作業系統或 IBM 軟體或裝置方面的問題，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。

7. **檢查疑難排解程序和 RETAIN 提示。** 疑難排解程序和固定提示記載已知問題和建議的解決方案。若要搜尋疑難排解程序和 RETAIN 提示，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。
8. **使用疑難排解表格。** 請參閱第 113 頁的『依症狀進行疑難排解』，以針對具有可識別症狀的問題找出解決方案。

一個問題可能會造成多個症狀。就大部分的明顯症狀而言，請遵循疑難排解程序。如果該程序沒有診斷出問題，可能的話，請使用另一個狀況的程序。

如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者，以尋求其他問題判斷以及可能更換硬體方面的協助。若要開啓線上服務要求，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request。請準備好提供任何錯誤碼和所收集資料的相關資訊。

未記載的問題

如果您已完成診斷程序，但是問題仍然存在，表示 IBM 先前可能還尚未識別出該問題。在驗證所有程式碼的版本都是最新的、所有軟體硬體配置都有效、而且沒有任何光徑診斷 LED 或日誌項目指出硬體元件故障之後，請聯絡 IBM 或經核准的保固服務提供者，以尋求協助。。

若要開啓線上服務要求，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request。請準備好提供任何錯誤碼和所收集資料的相關資訊，以及您所使用的問題判斷程序。

服務公告

IBM 會不斷以最新的提示及技術更新支援中心網站，您可以利用這些提示及技術來解決使用 IBM System x3100 M4 伺服器時可能發生的問題。

若要尋找可用於 IBM System x3100 M4 伺服器的服務公告，請造訪 <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/overview> 並搜尋 2582 和 retain。

移出程序

移出程序是您在診斷伺服器問題時應遵循的作業順序。

關於移出程序

在執行移出程序來診斷硬體問題之前，請檢閱下列資訊。

- 請閱讀從第 vii 頁的『安全』頁開始的安全資訊。
- IBM Dynamic System Analysis (DSA) 提供了測試伺服器主要元件（例如，主機板、乙太網路控制器、鍵盤、滑鼠（指標裝置）、序列埠和硬碟）的主要方法。您也可以使用它們來測試某些外部裝置。如果您不確定問題是由硬體或軟體造成，您可以使用診斷程式來確認硬體的運作正常。
- 當您執行 DSA 時，一個問題可能會產生多個的錯誤訊息。發生這種狀況時，請更正第一個錯誤訊息的原因。下次執行 DSA 時，其他錯誤訊息通常不會再發生。

例外：如果有多個錯誤碼或光徑診斷 LED 指出微處理器錯誤，則錯誤可能出自於微處理器或微處理器插座。如需診斷微處理器問題的相關資訊，請參閱第 119 頁的『微處理器問題』。

- 在執行 DSA 之前，您必須判斷發生故障的伺服器是否為共用硬碟叢集（兩部以上伺服器共用外部儲存裝置）的一部分。如果是叢集的一部分，除了不能執行用來測試儲存裝置（也就是儲存裝置中的硬碟）或連接儲存裝置的儲存配接卡的診斷程式外，您可以執行所有的診斷程式。如果下列任一條件為真，則故障伺服器必須是叢集的一部分：
 - 您已經識別故障伺服器為叢集（共用外部儲存裝置的兩個或多個伺服器）的一部分。
 - 有一個以上外部儲存裝置連接至故障伺服器，而且至少有其中一個連接的儲存裝置也同時連接至另一個伺服器或無法識別的裝置。
 - 有一個以上伺服器的位置是在故障伺服器附近。

重要事項：如果伺服器是共用硬碟叢集的一部分，每次請執行一個測試。請勿執行任何測試套組（例如『quick』或『normal』測試），因為這可能會啓用硬碟診斷測試。

- 如果伺服器停機並顯示 POST 錯誤碼，請參閱第 373 頁的附錄 B，『UEFI/POST 診斷碼』。如果伺服器停機，但沒有顯示任何錯誤訊息，請參閱第 113 頁的『依症狀進行疑難排解』及第 128 頁的『解決不確定的問題』。
- 如需電源供應器問題的相關資訊，請參閱第 126 頁的『解決電源問題』、第 122 頁的『電源問題』及電源供應器 LED。
- 如果是間歇性問題，請檢查事件日誌；請參閱事件日誌和 DSA 訊息。

執行移出程序

使用此資訊來執行移出程序。

關於這項作業

若要執行移出程序，請完成下列步驟：

程序

1. 伺服器是否為叢集的一部分？
 - 否：移至步驟 2。
 - 是：關閉所有與叢集相關的故障伺服器。移至步驟 2。
2. 完成下列步驟：
 - a. 檢查電源供應器 LED（請參閱電源供應器 LED）。
 - b. 關閉伺服器和所有外部裝置。
 - c. 檢查所有內部和外部裝置的相容性（請造訪 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>）。
 - d. 檢查所有的纜線和電源線。
 - e. 將所有顯示控制項設為中間的位置。
 - f. 開啓所有的外部裝置。
 - g. 開啓伺服器。如果伺服器無法啓動，請參閱第 113 頁的『依症狀進行疑難排解』。
 - h. 檢查操作員資訊面板中的系統錯誤 LED。如果該 LED 亮起，請檢查光徑診斷 LED（請參閱光徑診斷）。
 - i. 檢查下列結果：
 - 順利完成 POST（如需相關資訊，請參閱第 109 頁的『UEFI/POST』）。
 - 順利完成啓動（透過可閱讀的作業系統桌面顯示畫面指出）。
3. 監視器畫面上是否有可閱讀的影像？
 - 否：在第 113 頁的『依症狀進行疑難排解』中尋找故障的狀況；必要的話，請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』。
 - 是：執行 DSA（請參閱第 111 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。
 - 如果 DSA 報告錯誤，請遵循 DSA 訊息中的指示。
 - 如果 DSA 沒有報告錯誤，但是您仍然懷疑有問題，請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』。

診斷工具

下列工具可用於協助您診斷及解決硬體相關問題。

- **POST 錯誤訊息與錯誤日誌**

開機自我測試 (POST) 會產生訊息，表示測試順利完成或偵測到問題。

- **疑難排解表格**

這些表格會列出問題症狀及用於更正問題的動作。

- **整合式管理模組 II**

整合式管理模組 II (IMM2) 會在單一晶片中結合服務處理器功能、視訊控制器，以及遠端顯示和藍色畫面擷取特性。IMM 提供進階服務處理器控制、監視和警示功能。如果環境狀況超出臨界值，或系統元件發生故障，IMM 的 LED 會亮起，以協助您診斷問題、在 IMM 事件日誌中記錄錯誤以及對您提出問題警示。此外，IMM 還提供選用的虛擬顯示功能，以作為遠端伺服器管理功能。IMM 透過下列的業界標準介面提供遠端伺服器管理：

- 智慧型平台管理通訊協定 (IPMI) 2.0 版
- 簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 第 3 版
- 共用資訊型號 (CIM)
- Web 瀏覽器

如需整合式管理模組 II (IMM2) 的相關資訊，請參閱第 89 頁的『使用整合式管理模組』、第 235 頁的附錄 A，『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』，以及 *Integrated Management Module II User's Guide*（網址為 <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=migr-5086346>）。

- **動態系統分析 (DSA) Preboot 診斷程式**

DSA Preboot 診斷程式提供問題隔離、配置分析以及錯誤日誌集合。診斷程式是測試伺服器主要元件的主要方法，儲存在整合式 USB 記憶體中。此診斷程式會收集伺服器的下列相關資訊：

- 系統配置
- 網路介面和設定
- 已安裝的硬體
- 重要產品資料、韌體和 UEFI 配置
- 整合式管理模組 II (IMM2) 狀態及配置
- 硬碟性能
- RAID 配接卡配置
- 控制器與 IMM2 事件日誌，其中包含下列資訊：
 - 系統錯誤日誌
 - 溫度、電壓和風扇速度資訊
 - 自我監視分析與報告技術 (SMART) 資料
 - 機器檢查登錄
 - USB 資訊
 - 監視器監視資訊

- PCI 插槽資訊

診斷程式會建立合併日誌，其中包含所有收集日誌中的事件。此資訊會收集於 XML 檔案中，您可將它傳送至 IBM 服務與支援中心。此外，您可以在本端透過所產生的文字報告檔案，來檢視伺服器資訊。您也可以將輸出（xml.gz、txt、html）複製到抽取式媒體，並從 Web 瀏覽器檢視 html。

- 伺服器 LED

使用伺服器上的 LED 可快速診斷系統錯誤。如需相關資訊，請參閱第 15 頁的『伺服器控制項、LED 和電源』。

- IBM 電子服務代理程式

「IBM 電子服務代理程式」是一個軟體工具，可用來監視伺服器的硬體錯誤事件，以及自動提交電子服務要求給 IBM 服務和支援中心。同時，它也可定期收集和傳輸系統配置資訊，將資訊提供給您和您的服務代表。它使用最少的系統資源，並且可供免費下載。如需相關資訊及下載 IBM Electronic Service Agent，請造訪 <http://www.ibm.com/support/electronic/portal/>。

UEFI/POST

當您開啓伺服器的電源時，伺服器會執行一系列的測試，來檢查伺服器元件以及伺服器中的部分選用裝置的作業。這一系列的測試稱為開機自我測試 (POST)。

註：此伺服器不使用嗶聲代碼表示伺服器狀態。

如果設定開機密碼，則在系統提示時必須鍵入密碼，然後按 **Enter** 鍵，才能執行 POST。

如果 POST 偵測到問題，則會顯示錯誤訊息。如需相關資訊，請參閱第 373 頁的附錄 B，『UEFI/POST 診斷碼』。

如果 POST 偵測到問題，則會將錯誤訊息傳送至 POST 事件日誌，如需相關資訊，請參閱事件日誌。

IBM Dynamic System Analysis

IBM Dynamic System Analysis (DSA) 會收集並分析系統資訊以協助診斷伺服器問題。

DSA 會收集下列伺服器相關資訊：

- 磁碟機性能資訊
- ServeRAID 控制器和服務處理器的事件日誌
- 硬體庫存，包括 PCI 和 USB 資訊
- 已安裝的應用程式與緊急修復程式（僅適用於 DSA Portable）
- 核心模組（僅適用於 DSA Portable）
- 光徑診斷狀態
- 網路介面和設定
- 效能資料以及正在執行之處理程序的詳細資料
- RAID 控制器配置

- 服務處理器（整合式管理模組）的狀態與配置
- 系統配置
- 重要產品資料和韌體資訊

如需因應 DSA 產生的訊息所應採取之動作的系統特定相關資訊，請參閱 DSA 訊息。

如果無法使用 DSA 找到問題，請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』，以取得測試伺服器的相關資訊。

註：當您啟動 DSA Preboot 時，此程式可能會看似停止回應。這是程式載入時的正常作業。

請確定伺服器的 DSA 程式碼為最新版本。若要取得 DSA 程式碼及 *Dynamic System Analysis Installation and User's Guide*，請造訪 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=SERV-DSA>。

DSA 版本

有兩種版本的 Dynamic System Analysis 可供使用。

• DSA Portable

「DSA Portable 版本」會在作業系統內執行；您無需重新啟動伺服器就可執行它。它已包裝為可以從 Web 下載的自動解壓縮檔。當您執行此檔案時，它會自動解壓縮至暫存資料夾，並全面執行硬體和作業系統資訊的收集。在執行之後，它會自動刪除暫存檔案和資料夾，並將資料收集和診斷的結果留存在伺服器上。

如果您能夠啟動伺服器，請使用 DSA Portable。

• DSA 開機前

DSA Preboot 會在作業系統外執行；您必須重新啟動伺服器才能執行它。會在伺服器的快閃記憶體中提供它，或者可以使用 IBM ToolsCenter Bootable Media Creator (BoMC) 建立可開機媒體，如 CD、DVD、ISO、USB 或 PXE。如需詳細資料，請參閱 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=TOOL-BOMC> 的 BoMC *User Guide*。除了其他 DSA 版本的功能之外，DSA Preboot 還包括一些會在作業系統環境內執行的破壞性診斷常式（例如：重設裝置及導致失去網路連線功能）。它具有圖形使用者介面，可用來指定要執行哪些診斷程式，以及檢視診斷及資料收集結果。

DSA Preboot 提供下列系統元件（如果已安裝的話）的診斷程式：

- Emulex 網路配接卡
- 光碟機（CD 或 DVD）
- 磁帶機（SCSI、SAS 或 SATA）
- 記憶體
- 微處理器
- 檢查點面板
- I2C 匯流排
- SAS 及 SATA 硬碟

如果您無法重新啟動伺服器，或是您需要綜合性的診斷，請使用 DSA Preboot。

如需相關資訊並下載公用程式，請造訪 <http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=SERV-DSA>。

執行 DSA Preboot 診斷程式

使用此資訊來執行 DSA Preboot 診斷程式。

關於這項作業

註：執行 DSA 記憶體測試可能需要最多 30 分鐘的時間。如果不是記憶體發生問題，請跳過記憶體測試。

若要執行 DSA Preboot 診斷程式，請完成下列步驟：

程序

1. 若伺服器正在執行中，請關閉伺服器以及所有已連接的裝置。
2. 開啓所有已連接的裝置；然後開啓伺服器。
3. 畫面上顯示提示 **<F2> Diagnostics** 時，請按 F2 鍵。

註：當您啓動 DSA Preboot 診斷程式時，此程式可能會似乎沒有回應達一段不尋常的時間長度。這是程式載入時的正常作業。載入程序可能需要 10 分鐘左右。

4. 選擇性地選取 **Quit to DSA**，結束獨立式記憶體診斷程式。

註：結束獨立式記憶體診斷環境之後，您必須重新啓動伺服器，才能再度操作獨立式記憶體診斷環境。

5. 鍵入 **gui** 以顯示圖形使用者介面，或鍵入 **cmd** 以顯示 DSA 互動式功能表。
6. 請遵循畫面上的指示選取要執行的診斷測試。

結果

如果診斷程式未偵測到任何硬體錯誤，但在一般伺服器作業期間仍持續發生問題，則問題可能是由軟體錯誤所導致。如果您懷疑是軟體問題，請參閱軟體隨附的資訊。

單一問題可能會產生多則錯誤訊息。發生這種狀況時，請更正第一個錯誤訊息的原因。下次執行診斷程式時，其他錯誤訊息通常不會再發生。

如果伺服器在測試期間停止，且您無法繼續進行，請重新啓動伺服器，並嘗試重新執行 DSA Preboot 診斷程式。如果問題仍然存在，請在伺服器停止時更換要測試的元件。

診斷文字訊息

在執行測試時，畫面上會顯示診斷文字訊息。

診斷文字訊息包含下列其中一項結果：

通過：測試完成，沒有任何錯誤。

失敗：測試偵測到錯誤。

中斷：因為伺服器配置，無法繼續進行測試。

每一項測試的延伸診斷結果中，會提供關於測試失敗的其他資訊。

檢視測試日誌結果及傳送 DSA 集合

使用此資訊來檢視測試日誌結果及傳送 DSA 集合。

關於這項作業

測試完成時，若要在測試日誌中檢視結果，請按一下 **Status** 直欄中的 **Success** 鏈結（如果您是執行 DSA 圖形使用者介面），或鍵入 **:x** 以跳出 **Execute Tests** 功能表（如果您是執行 DSA 互動式功能表），或在圖形使用者介面中選取 **Diagnostic Event Log**。若要將 DSA Preboot 集合傳送至外部 USB 裝置，請在 DSA 互動式功能表中鍵入 **copy** 指令。

程序

- 如果執行 DSA 圖形使用者介面 (GUI)，請按一下 **Status** 直欄中的 **Success** 鏈結。
- 如果您執行 DSA 互動式功能表 (CLI)，請鍵入 **:x** 以跳出 **Execute Tests** 功能表；然後選取 **completed tests** 以檢視結果。

結果

您也可以將 DSA 錯誤日誌傳送至「IBM 支援中心」，以協助診斷伺服器問題。

自動服務要求 (Call Home)

IBM 提供了一些工具，可在偵測到錯誤時，自動收集及傳送資料或呼叫「IBM 支援中心」。

這些工具可以協助「IBM 支援中心」加快診斷問題的程序。下列幾節提供 Call Home 工具的相關資訊。

IBM Electronic Service Agent

IBM Electronic Service Agent 可監視、追蹤及擷取系統硬體錯誤和軟硬體庫存資訊，並直接向 IBM 支援中心報告可維修性問題。

您也可以選擇手動收集資料。它使用最少的系統資源，並且可從 IBM 網站下載。如需相關資訊並下載 IBM Electronic Service Agent，請造訪 <http://www.ibm.com/support/electronic/portal/>。

錯誤訊息

本節提供偵測到問題時所產生的 UEFI/POST、IMM2 及 DSA 的錯誤碼和訊息清單。

如需相關資訊，請參閱第 373 頁的附錄 B, 『UEFI/POST 診斷碼』、第 235 頁的附錄 A, 『整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息』和第 389 頁的附錄 C, 『DSA 診斷測試結果』。

依症狀進行疑難排解

請使用疑難排解表格來找到具有可識別狀況的問題解決方案。

關於這項作業

如果在這些表格中找不到問題的解決方案，請參閱 DSA 訊息，以取得測試伺服器的相關資訊，並參閱第 111 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』，以取得執行 DSA Preboot 程式的相關資訊。如需相關資訊以協助您解決問題，請參閱第 103 頁的『從這裡開始』。

如果您剛剛才新增軟體或選用裝置，而伺服器無法運作，在使用疑難排解表格之前，請先完成下列步驟：

程序

1. 檢查操作員資訊面板上的系統錯誤 LED；如果 LED 亮起，請檢查光徑診斷 LED（請參閱光徑診斷）。
2. 移除您剛才新增的軟體或裝置。
3. 執行 IBM Dynamic System Analysis (DSA) 來判定伺服器是否正確執行（如需使用 DSA 的相關資訊，請參閱 DSA 訊息）。
4. 重新安裝新軟體或新裝置。

CD/DVD 光碟機問題

表 13. CD/DVD 光碟機的症狀及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
無法辨識選用的 DVD 光碟機。	- 請確定下列項目： - 已經在 Setup Utility 中啟用連接 DVD 光碟機的 SATA 接頭（主要或次要）。 - 所有纜線和跳接器都已正確安裝。 - 已經為 DVD 光碟機安裝了正確的裝置驅動程式。 - 執行 DVD 光碟機診斷程式。 - 重新安裝下列元件： - DVD 光碟機 - DVD 光碟機纜線 - 依顯示的順序更換步驟 3 所列出的元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器。 （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。
CD 或 DVD 無法正常運作。	- 清潔 CD 或 DVD。 - 將新的 CD 或 DVD 媒體裝回 CD 或 DVD。 - 執行 DVD 光碟機診斷程式。 - 重新安裝 DVD 光碟機。 - 更換 DVD 光碟機。
DVD 光碟機托盤無法正常運作。	- 確定伺服器已經開啓。 - 用拉直的迴紋針，將其中一端插入手動匣釋放孔中。 - 重新安裝 DVD 光碟機。 - 更換 DVD 光碟機。

一般問題

表 14. 一般症狀及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
蓋板門鎖損壞、LED 不亮，或發生類似的問題。	如果組件是 CRU，請更換它。如果零件是微處理器或主機板，則必須由經過培訓的技術人員來更換零件。
螢幕已開啓，伺服器當掉。按 F1 鍵無法啟動 Setup Utility。	- 如需相關資訊，請參閱Nx 開機失敗。 - 如需相關資訊，請參閱第 125 頁的『回復伺服器韌體（UEFI 更新失敗）』。

硬碟問題

表 15. 硬碟症狀及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
硬碟診斷測試無法辨識所有硬碟。	卸下診斷測試所指出的硬碟；然後，再次執行硬碟診斷測試。如果辨識出其餘硬碟，請將卸下的硬碟更換為新的硬碟。
在硬碟診斷測試期間，伺服器停止回應。	卸下伺服器停止回應時所測試的硬碟，並重新執行診斷測試。如果硬碟診斷測試順利執行，請將卸下的硬碟更換為新的硬碟。
啓動作業系統時，偵測不到硬碟。	重新安裝所有硬碟和纜線；然後，重新執行硬碟診斷測試。
硬碟通過診斷「硬碟測試」，但是問題仍存在。	執行診斷「SCSI 硬碟測試」（請參閱第 111 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。 註：這項測試無法用於具有 RAID 陣列的伺服器，或是具有 SATA 硬碟的伺服器。

間歇性問題

表 16. 間歇性問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
偶爾發生且難以診斷的問題。	- 請確定下列項目： - 所有的纜線和電源線都已經穩固地連接至伺服器背面以及相連接的裝置。 - 開啓伺服器時，有空氣從風扇護網流出。如果沒有氣流，就表示風扇沒有運作。這可能會使伺服器過熱並關閉。 - 檢查系統錯誤日誌或 IMM 事件日誌（請參閱事件日誌）。

鍵盤、滑鼠或 USB 裝置問題

表 17. 鍵盤、滑鼠或 USB 裝置的症狀及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
鍵盤上的部分或所有按鍵無法運作。	- 請確定下列項目： - 鍵盤纜線已經穩固地連接好。 - 伺服器 and 顯示器已經開啓。 - 如果您使用 USB 鍵盤，請執行 Setup Utility 並啓用無鍵盤作業。 - 如果您使用 USB 鍵盤，且其連接至 USB 集線器，請將鍵盤從集線器拔掉，並直接連接至伺服器。 - 更換鍵盤。
滑鼠或 USB 裝置無法運作。	- 請確定下列項目： - 滑鼠或 USB 裝置纜線已牢固地連接至伺服器。 - 滑鼠或 USB 裝置的驅動程式已正確安裝。 - 伺服器 and 顯示器已經開啓。 - 已在 Setup Utility 中啓用滑鼠選項。 - 如果您使用 USB 滑鼠或 USB 裝置，而且該裝置連接到 USB 集線器，請拔掉集線器中的滑鼠或 USB 裝置，並將其直接連接至伺服器。 - 更換滑鼠或 USB 裝置。

記憶體問題

表 18. 記憶體問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
顯示的系統記憶體數量少於已安裝的實體記憶體數量。	註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須切斷伺服器的電源；然後，等待 10 秒，再重新啟動伺服器。 - 請確定下列項目： - 操作員資訊面板上未亮起任何錯誤 LED。 - 主機板上未亮起任何 DIMM 錯誤 LED。 - 記憶體鏡映通道不是不相符的原因。 - 記憶體模組已正確安置。 - 您已安裝正確類型的記憶體。 - 如果您變更了記憶體，您就更新了 Setup Utility 中的記憶體配置。 - 所有的記憶體組都已啟用。伺服器在偵測到問題時可能會自動停用記憶體組，或者記憶體組可能已經以手動方式停用。 - 當伺服器採用最低記憶體配置時，不會出現記憶體不符的狀況。 - 重新安裝 DIMM，然後重新啟動伺服器。 - 檢查 POST 錯誤日誌： - 如果系統管理岔斷 (SMI) 停用了 DIMM，請更換 DIMM。 - 如果使用者或 POST 停用了 DIMM，請重新安裝 DIMM，然後執行 Setup Utility 並啟用 DIMM。 - 在 Setup Utility 中檢查所有 DIMM 都已起始設定；然後執行記憶體診斷程式（請參閱第 111 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。 - 在（同一微處理器）的通道之間調換 DIMM，然後重新啟動伺服器。如果問題與 DIMM 相關，請更換故障的 DIMM。 - 使用 Setup Utility 重新啟用所有 DIMM，然後重新啟動伺服器。 （僅限經過培訓的技術人員）將發生故障的 DIMM 安裝至微處理器 2（如果已安裝的話）的 DIMM 接頭，以驗證不是微處理器或 DIMM 接頭發生問題。 （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

表 18. 記憶體問題及動作 (繼續)

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
通道中有多個 DIMM 已識別為故障。	註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須切斷伺服器的電源；然後，等待 10 秒，再重新啟動伺服器。 - 重新安裝 DIMM；然後重新啟動伺服器。 - 卸下已識別的 DIMM 中編號最大的 DIMM，並且更換為完全相同且已知狀況良好的 DIMM；然後重新啟動伺服器。必要時請重複上述步驟。如果在更換所有識別的 DIMM 之後仍然失效，請跳至步驟 4。 - 逐一將已卸下的 DIMM 裝回原來的接頭，並在裝回一個 DIMM 之後即重新啟動伺服器一次，直到出現故障的 DIMM 為止。使用完全相同且已知狀況良好的 DIMM 來更換每一個故障的 DIMM，並在更換每一個 DIMM 之後重新啟動伺服器一次。重複步驟 3，直到您測試完所有卸下的 DIMM 為止。 - 裝回已識別的 DIMM 中編號最大的 DIMM；然後重新啟動伺服器。必要時請重複上述步驟。 - 在（同一微處理器）的通道之間調換 DIMM，然後重新啟動伺服器。如果問題與 DIMM 相關，請更換故障的 DIMM。 （僅限經過培訓的技術人員）將發生故障的 DIMM 安裝至微處理器 2（如果已安裝的話）的 DIMM 接頭，以驗證不是微處理器或 DIMM 接頭發生問題。 （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

微處理器問題

表 19. 微處理器的症狀及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
伺服器在開啓後會直接進入 POST 事件檢視器。	- 更正光徑診斷 LED 所指出的任何錯誤（請參閱光徑診斷）。 - 確定伺服器可支援所有微處理器，而且微處理器的速度和快取大小都相符。若要檢視微處理器資訊，請執行 Setup Utility 並選取 System Information > System Summary > Processor Details。 （僅限經過培訓的技術人員）重新安裝微處理器 1 （僅限經過培訓的技術人員）如果沒有指示哪一個微處理器發生故障，請一次測試一個微處理器來找出錯誤。 - 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： （僅限經過培訓的技術人員）微處理器 2 （僅限經過培訓的技術人員）主機板 （僅限經過培訓的技術人員）如果有多個錯誤碼或光徑診斷 LED 指出微處理器錯誤，請調換兩個微處理器的位置，以判斷錯誤與微處理器相關，還是與微處理器插座相關。 - 如果錯誤與微處理器相關，請更換微處理器。 - 如果錯誤與微處理器插座相關，請更換主機板。

監視器問題

某些 IBM 顯示器具有自我測試功能。如果您懷疑顯示器有問題，請參閱顯示器隨附的文件，以取得測試和調整顯示器的指示。如果您無法診斷問題，請聯絡聯合服務中心。

表 20. 監視器和視訊的症狀及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
測試顯示器。	- 確定顯示器纜線已牢固連接。 - 嘗試在伺服器上使用不同的顯示器，或嘗試在不同的伺服器上使用測試過的顯示器。 - 執行診斷程式。如果顯示器通過診斷程式，則問題可能是視訊裝置驅動程式。 （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

表 20. 監視器和視訊的症狀及動作 (繼續)

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
畫面是空白的。	- 如果伺服器已連接至 KVM 切換器，請跳過 KVM 切換器，因為這可能是問題的原因；請直接將顯示器纜線連接至伺服器背面的正確接頭。 - 請確定下列項目： - 伺服器已經開啓。如果伺服器沒有電源，請參閱第 122 頁的『電源問題』。 - 顯示器纜線已正確連接。 - 顯示器已開啓，而且已正確調整亮度和對比控制。 - 伺服器開啓時沒有產生 POST 錯誤。 - 確定負責控制顯示器的是正確的伺服器（若有的話）。 - 請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』。
當您開啓伺服器時，顯示器可以運作；但是當您啓動某些應用程式時，畫面變成空白。	- 請確定下列項目： - 應用程式所設定的顯示模式並沒有超出顯示器的功能範圍。 - 您已經為應用程式安裝必要的裝置驅動程式。 - 執行視訊診斷程式（請參閱第 111 頁的『執行 DSA Preboot 診斷程式』）。 - 如果伺服器通過視訊診斷，表示視訊良好；請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』。 （僅限經過培訓的技術人員）如果伺服器未通過視訊診斷，請更換主機板。
顯示器的畫面跳動，或者畫面影像成波浪狀、無法閱讀、滾動或歪曲。	- 如果顯示器自我測試指出顯示器的運作正常，請考慮顯示器的位置。其他裝置（例如變壓器、電器、螢光燈和其他顯示器）周遭的磁場可能會導致畫面影像跳動或呈波浪狀、無法閱讀、滾動或歪曲。如果發生這種情況，請關閉顯示器。 警告： 當彩色顯示器開啓時，如果移動它，可能會造成畫面變色。 請將裝置和顯示器至少隔開 305 公釐（12 吋），然後開啓顯示器。 注意事項： - 若要防止軟式磁碟機讀/寫錯誤，請確定顯示器和任何外部軟式磁碟機之間的距離至少有 76 公釐（3 吋）。 - 非 IBM 顯示器纜線可能造成無法預期的問題。 - 重新安置顯示器及纜線。 - 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： - 顯示器 （僅限經過培訓的技術人員）主機板
畫面中出現錯誤的字元。	- 如果顯示的語言不正確，請以正確語言將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱第 77 頁的『更新韌體』）。 - 重新安置顯示器及纜線。 - 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啓動伺服器： - 顯示器 （僅限經過培訓的技術人員）主機板

網路連線問題

表 21. 網路連線問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
在 SSL 已啓用的情況下，使用 LDAP 帳戶登入失敗。	- 確定授權碼有效。 - 產生新的授權碼，再重新登入。

選用裝置問題

表 22. 選用裝置問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
剛才安裝的 IBM 選用裝置無法運作。	- 請確定下列項目： - 此裝置是專為伺服器而設計（請參閱 http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us）。 - 您已遵循裝置隨附的安裝指示，而且已正確安裝裝置。 - 您尚未鬆開任何其他已安裝的裝置或纜線。 - 您已經更新 Setup Utility 中的配置資訊。每當變更記憶體或任何其他裝置時，您必須更新配置。 - 重新安裝您剛才安裝的裝置。 - 更換您剛才安裝的裝置。
之前可以運作的 IBM 選用裝置現在無法運作。	- 確定裝置的所有纜線都已穩固連接。 - 如果裝置附有測試指示，請使用那些指示來測試裝置。 - 如果故障的裝置是 SCSI 裝置，請確定： - 所有外部 SCSI 裝置的纜線都已正確連接。 - 每個 SCSI 鏈的最後一個裝置或 SCSI 纜線的末端都已正確終止。 - 所有的外部 SCSI 裝置都已開啓。在開啓伺服器之前，您必須開啓外部 SCSI 裝置。 - 重新安裝故障裝置。 - 更換故障裝置。

電源問題

表 23. 電源問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
電源控制按鈕無法運作，重設按鈕也無法運作（伺服器無法啟動）。 註：伺服器連接至電源約 5 至 10 秒後，電源控制按鈕才會開始作用。	- 確定電源控制按鈕可以正常運作： - 與伺服器電源線中斷連接。 - 重新接上電源線。 （僅限經過培訓的技術人員）重新安置操作員資訊面板纜線，然後重複步驟 1a 及 1b。 （僅限經過培訓的技術人員）如果伺服器啟動，請重新安裝操作員資訊面板。如果問題仍然存在，請更換操作員資訊面板。 - 如果伺服器無法啟動，請使用強制開機跳接器來略過電源控制按鈕（請參閱第 26 頁的『主機板開關及跳接器』）。如果伺服器啟動，請重新安裝操作員資訊面板。如果問題仍然存在，請更換操作員資訊面板。 - 請確定： - 電源線已正確連接至伺服器以及可用的電源插座。 - 已安裝的記憶體類型是正確的。 - DIMM 已完全安裝好。 - 電源供應器上的 LED 沒有指出問題。 - 微處理器的安裝順序正確。 - 重新安裝下列元件： - DIMM （僅限經過培訓的技術人員）電源開關接頭 （僅限經過培訓的技術人員）電源背板 - 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： - DIMM （僅限經過培訓的技術人員）電源開關接頭 （僅限經過培訓的技術人員）電源背板 （僅限經過培訓的技術人員）主機板 - 如果您剛剛才安裝選用裝置，請卸下它，然後重新啟動伺服器。如果伺服器此時啟動，表示您所安裝的裝置數量可能超出電源供應器支援的數量。 - 請參閱電源供應器 LED。 - 請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』。

表 23. 電源問題及動作 (繼續)

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
伺服器無法關閉。	- 判定您是使用「進階配置和電源介面 (ACPI)」還是非 ACPI 作業系統。如果您使用非 ACPI 作業系統，請完成下列步驟： - 按 Ctrl+Alt+Delete。 - 按下電源控制按鈕 5 秒鐘來關閉伺服器。 - 重新啟動伺服器。 - 如果伺服器的 POST 測試失敗，而且電源控制按鈕無法運作，請將電源線拔掉，等待 5 秒；然後，重新連接電源線並重新啟動伺服器。 - 如果仍有問題或者正在使用支援 ACPI 功能的作業系統，可能是主機板問題。
伺服器非預期地關閉，操作員資訊面板上的 LED 不亮。	請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』。

序列埠問題

表 24. 序列埠問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
作業系統所識別的序列埠數目小於已安裝的序列埠數目。	- 請確定下列項目： - 在 Setup Utility 中，每一個埠都被指派一個唯一的位址，而且沒有任何序列埠是停用的。 - 已正確安裝序列埠配接卡（若有的話）。 - 重新安裝序列埠配接卡。 - 更換序列埠配接卡。
序列裝置無法運作。	- 請確定下列項目： - 裝置與伺服器相容。 - 序列埠已啟用，而且已指派唯一的位址給它。 - 裝置已連接至正確的接頭。 - 重新安裝下列元件： - 故障序列裝置 - 序列纜線 - 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： - 故障序列裝置 - 序列纜線 （僅限經過培訓的技術人員）主機板

ServerGuide 問題

表 25. ServerGuide 問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
ServerGuide 設定和安裝 CD 無法啟動。	- 確定伺服器支援 ServerGuide 程式，且具有可啟動（可開機）DVD 光碟機。 - 如果啟動（開機）順序設定已變更，請確定 DVD 光碟機是開機順序中的第一個。 - 如果安裝了多台 DVD 光碟機，請確定只有一台光碟機設定為主要光碟機。請從主要光碟機來啟動 CD。
ServeRAID Manager 程式無法檢視所有已安裝的硬碟，或者無法安裝作業系統。	- 請確定硬碟已正確連接。 - 請確定 SAS 硬碟纜線已穩固連接。
作業系統安裝程式進入持續迴圈狀態。	請在硬碟上釋出更多的可用空間。
ServerGuide 程式無法啟動作業系統 CD。	確定 ServerGuide 程式支援該作業系統 CD。如需受支援的作業系統版本清單，請造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=SERV-GUIDE ，按一下您的 ServerGuide 版本鏈結，然後向下捲動至受支援的 Microsoft Windows 作業系統清單。
無法安裝作業系統；選項無法使用。	請確定伺服器可支援作業系統。如果支援，就表示未定義邏輯磁碟機（SCSI RAID 伺服器），或「ServerGuide 系統分割區」不存在。請執行 ServerGuide 程式並確定設定已完成。

軟體問題

表 26. 軟體問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
您懷疑發生了軟體問題。	- 如果要判斷問題是否由軟體造成，請確定下列項目： - 伺服器具備使用軟體所需要的最低記憶體數量。如需記憶體需求的相關資訊，請參閱軟體隨附的資訊。如果您剛剛才安裝配接卡或記憶體，則伺服器可能發生了記憶體位址衝突。 - 軟體是設計成在伺服器上操作。 - 其他軟體可以在伺服器上運作。 - 軟體可以在另一個伺服器上運作。 - 如果您在使用軟體時收到任何錯誤訊息，請參閱軟體隨附的相關資訊，以取得訊息說明和問題的建議解決方案。 - 聯絡軟體供應商。

通用序列匯流排 (USB) 埠問題

表 27. 通用序列匯流排 (USB) 埠問題及動作

- 請遵循「動作」欄中所列出的建議動作順序，直到問題解決為止。 - 如果動作步驟前有「（僅限經過培訓的技術人員）」字樣，則表示只能由經過培訓的技術人員執行該步驟。 - 請造訪 IBM 支援中心網站 (http://www.ibm.com/supportportal)，檢查是否有技術資訊、提示、要訣和新的裝置驅動程式，或提交索取資訊的要求。	
狀況	動作
USB 裝置無法運作。	- 請確定下列項目： - 已經安裝正確的 USB 裝置驅動程式。 - 作業系統可支援 USB 裝置。 - 請確定在 Setup Utility 中已經正確地設定 USB 配置選項（如需相關資訊，請參閱第 81 頁的『使用 Setup Utility』）。 - 如果您使用 USB 集線器，請將 USB 裝置從集線器拔掉，並且直接連接至伺服器。

回復伺服器韌體 (UEFI 更新失敗)

使用此資訊來回復伺服器韌體。

重要：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新項目。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

如果伺服器韌體毀損（例如更新期間發生電源故障），您可以利用下列方式回復伺服器韌體：

- 頻內方法：**使用開機區塊跳接器（自動啟動回復）和伺服器 Firmware Update Package Service Pack 回復伺服器韌體。
- 頻外方法：**使用 IMM Web 介面來更新韌體，請使用最新的伺服器韌體更新套件。

註：您可以從下列其中一個來源取得伺服器更新套件：

- 從「全球資訊網 (WWW)」下載伺服器韌體更新。
- 請聯絡 IBM 客戶服務代表。

若要從「全球資訊網 (WWW)」下載伺服器韌體更新套件，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。

伺服器的快閃記憶體是由主要組和備用組所組成。您必須在備用組中保留可開機的 UEFI 韌體映像檔。如果主要組中的伺服器韌體毀損，您可以利用 UEFI 開機備份跳接器 (JP2) 手動啟動備用組；萬一映像檔毀損，則會使用「自動開機回復」功能自動進行此作業。

自動開機回復 (ABR)

使用此資訊來執行「自動開機回復 (ABR)」。

關於這項作業

在伺服器啟動時，如果整合式管理模組 II 偵測到主要儲存庫中的伺服器韌體有問題，伺服器會自動切換至備份韌體儲存庫，讓您有機會回復主要儲存庫中的韌體。如需回復 UEFI 韌體的相關指示，請參閱第 125 頁的『回復伺服器韌體 (UEFI 更新失敗)』。在您回復主要儲存庫中的韌體後，請完成下列步驟：

程序

1. 重新啟動伺服器。
2. 顯示 **Press F3 to restore to primary** 提示時，按 F3 鍵以從主要組啟動伺服器。

三次啟動失敗

使用此資訊來解決三次啟動失敗問題。

關於這項作業

配置變更（例如新增裝置或配接卡韌體更新項目）可能會導致伺服器無法通過 POST（開機自我測試）。若連續三次啟動嘗試時發生這種情況，伺服器會暫時使用預設配置值，並自動跳至 F1 Setup。若要解決此問題，請完成下列步驟。

程序

1. 復原您最近所做的任何配置變更，然後重新啟動伺服器。
2. 卸下您最近新增的任何裝置，然後重新啟動伺服器。
3. 如果問題仍然存在，請移至 Setup 並選取 **Load Default Settings**，然後按一下 **Save** 以還原伺服器原廠設定。

解決電源問題

使用此資訊來解決電源問題。

關於這項作業

電源問題並不容易解決。例如，電源配送匯流排上的任何一處都可能有短路的狀況。通常短路會造成電源子系統關閉，這是因為發生了電流過高的狀況。若要診斷電源問題，請使用下列一般程序：

程序

1. 關閉伺服器，拔掉所有電源線。
2. 檢查電源子系統中是否有鬆脫的纜線。同時檢查是否有短路，比方說，是否有鬆脫的螺絲造成電路板短路。
3. 檢查光徑診斷面板上亮起的 LED（請參閱光徑診斷 LED）。
4. 卸下配接卡並拔掉所有內部與外部裝置的纜線及電源線，直到伺服器達到啟動所需的最低配置為止（請參閱第 128 頁的『解決不確定的問題』）。

5. 重新連接所有 AC 電源線，然後開啓伺服器。如果伺服器順利啓動，請逐一重新安置配接卡及裝置，直到找出問題爲止。

下一步

如果最低配置仍無法使伺服器啓動，請參閱電源供應器 LED 以更換最低配置中的元件（一次一個），直到找出問題爲止。

解決乙太網路控制器問題

使用此資訊來解決乙太網路控制器問題。

關於這項作業

您用來測試乙太網路控制器的方法是根據您使用的作業系統而定。如需乙太網路控制器的相關資訊，請參閱作業系統文件，同時請參閱乙太網路控制器裝置驅動程式 Readme 檔。

請嘗試下列程序：

程序

1. 確認已安裝伺服器隨附的正確裝置驅動程式，並確認它們爲最新層次。
2. 請確定乙太網路纜線已正確安裝。
 - 所有連線的纜線都必須穩固地接好。如果已經連接纜線，但問題仍然存在，請嘗試使用不同的纜線。
 - 如果您將乙太網路控制器設爲以 100 Mbps 運作，則必須使用 CAT-5 纜線。
 - 如果您直接連接兩部伺服器（未使用集線器），或如果您未使用具有 X 埠的集線器，請使用對接式連接線。若要判斷集線器是否具有 X 埠，請檢查埠標籤。如果標籤上有 X，表示該集線器有 X 埠。
3. 判斷集線器是否支援自動協調。如果不支援，請嘗試以手動方式配置整合式乙太網路控制器，以符合集線器的速度和雙工模式。
4. 檢查伺服器背面面板的乙太網路控制器 LED。這些 LED 可指出接頭、纜線或集線器是否有問題。
 - 當乙太網路控制器收到來自集線器的鏈結脈衝時，乙太網路鏈結狀態 LED 會亮起。如果 LED 不亮，表示可能是接頭或纜線已毀損，或者集線器有問題。
 - 當乙太網路控制器透過乙太網路來傳送和接收資料時，乙太網路傳輸/接收活動 LED 會亮起。如果乙太網路傳輸/接收活動燈號不亮，請確定集線器和網路都在運作中，而且已經安裝正確的裝置驅動程式。
5. 檢查伺服器背面的 LAN 活動 LED。當乙太網路上有資料作用中時，LAN 活動 LED 會亮起。如果 LAN 活動 LED 不亮，請確定集線器和網路都在運作中，而且已經安裝正確的裝置驅動程式。
6. 檢查作業系統特定的問題。
7. 確定用戶端和伺服器上的裝置驅動程式是使用相同的通訊協定。
- 8.

下一步

如果乙太網路控制器仍然無法連接網路，但硬體看起來是正常運作的，那麼網路管理者必須調查其他可能的錯誤原因。

解決不確定的問題

如果 Dynamic System Analysis (DSA) 無法診斷出故障，或者伺服器無法運作，請使用本節中的資訊來解決無法判斷的問題。

關於這項作業

如果您懷疑是軟體問題造成故障（持續或間斷），請參閱第 124 頁的『軟體問題』。

CMOS 記憶體中已毀損的資料或毀損的 UEFI 韌體，都可能造成無法判斷的問題。若要重設 CMOS 資料，請使用 CMOS 清除跳接器 (JP1) 清除 CMOS 記憶體，並置換開機密碼；如需相關資訊，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』。如果您懷疑 UEFI 韌體已毀損，請參閱第 125 頁的『回復伺服器韌體 (UEFI 更新失敗)』。

如果電源供應器運作正常，請完成下列步驟：

程序

1. 關閉伺服器。
2. 確定伺服器的接線正確。
3. 逐一拔掉或切斷下列裝置的連線，直到您找到故障為止。每次拔掉都開啓伺服器並重新配置它。
 - 任何外部裝置。
 - 突波抑制裝置（在伺服器上）。
 - 印表機、滑鼠及非 IBM 裝置。
 - 每一個配接卡。
 - 硬碟。

註：啓動伺服器所需的最低配置是一顆微處理器及一個 2 GB DIMM。

4. 開啓伺服器。如果問題仍然存在，請依下列順序排除下列元件：
 - a. 電源供應器
 - b. 記憶體
 - c. 微處理器
 - d. 主機板

下一步

當您從伺服器中卸下配接卡後可以解決問題，但是當您重新安裝相同的配接卡時，問題又再次發生，請懷疑配接卡有問題；如果您使用不同的配接卡來更換該配接卡，但是問題又再發生，請懷疑擴充卡。

如果您懷疑網路連線有問題，但伺服器通過所有的系統測試，請懷疑伺服器外部的網路纜線安裝有問題。

問題判斷提示

因為您會遇到許多軟硬體組合，請使用下列資訊來協助問題判斷。如果可能的話，向 IBM 請求協助時，請備妥此資訊。

- 機型和型號
- 微處理器或硬碟升級項目
- 故障狀況
 - 伺服器是否未通過診斷測試？
 - 發生什麼狀況？時間？地點？
 - 故障是發生在單部或多部伺服器上？
 - 故障是否重複發生？
 - 此配置之前是否可以運作？
 - 在配置失效前是否進行過哪些變更？
 - 這次是否為初次報告的故障狀況？
- 診斷程式類型和版本層次
- 硬體配置（系統摘要的列印畫面）
- UEFI 韌體版本
- IMM 韌體版本
- 作業系統軟體

您可以藉由比較運作中和無法運作的伺服器之間的配置和軟體設定，來解決部分的問題。當您藉由比較伺服器來進行診斷時，只有當所有伺服器的下列因素都完全相同時，才可以將這些伺服器視為相同：

- 機型和型號
- UEFI 韌體版本
- IMM 韌體版本
- 在相同的位置中的配接卡和連接裝置
- 位址跳接器、終止器和纜線安裝
- 軟體版本和層次
- 診斷程式類型和版本層次
- 配置選項設定
- 作業系統控制檯設定

如需聯絡 IBM 聯合服務中心的相關資訊，請參閱第 485 頁的附錄 D，『取得說明及技術協助』。

第 5 章 零件清單，IBM System x3100 M4 2582 機型

IBM System x3100 M4 2582 機型的零件清單。

除『可更換的伺服器元件』中另有說明以外，下列可更換元件皆適用於 IBM System x3100 M4 2582 機型伺服器。如需更新的零件清單，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。

可更換的伺服器元件

IBM System x3100 M4 2582 機型的可更換伺服器元件。

可更換元件包括結構零件及現場可更換組件 (FRU)：

- **結構零件**：請您自行購買和更換結構零件（元件，例如機箱組件、上蓋及隔板）。如果您要求 IBM 取得或安裝結構元件，將會向您收取服務費用。如需結構零件清單，請參閱第 139 頁的『結構零件』。
- **層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)**：「層級 1 CRU 更換作業」是由您負責。如果您要求 IBM 來安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **層級 2 客戶可自行更換組件**：您可以自行安裝「層級 2 CRU」，或要求 IBM 免費安裝（但必須符合您的伺服器所指派的保固服務類型）。

如需保固條款以及取得服務與協助的相關資訊，請參閱伺服器隨附的保固資訊文件。如需取得服務和協助的相關資訊，請參閱第 485 頁的附錄 D，『取得說明及技術協助』。

下圖顯示使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號伺服器中的主要元件（視伺服器型號而定）。本文件中的圖解可能與您的硬體略有不同。如需結構零件的清單，請參閱第 139 頁的『結構零件』。

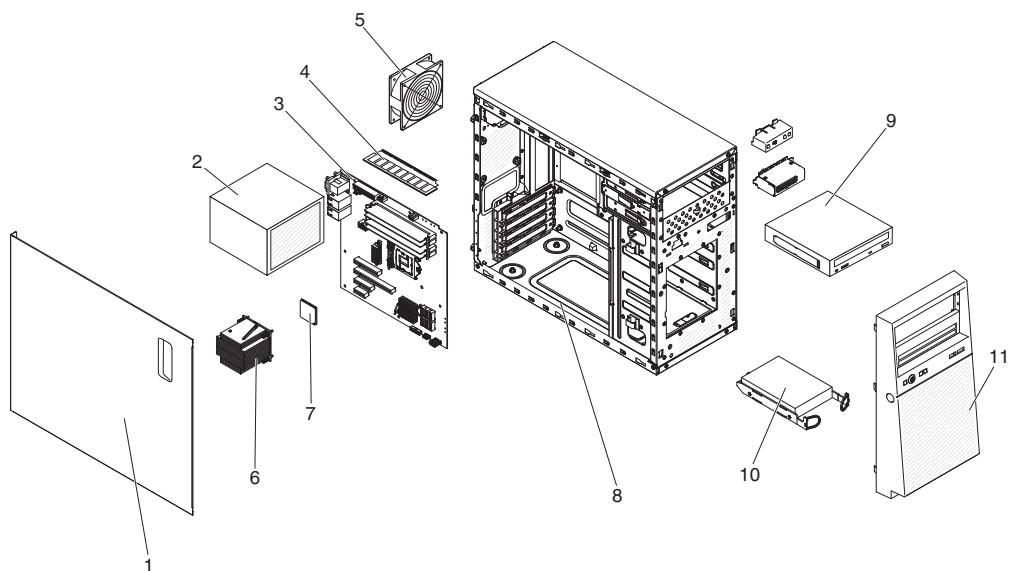


圖 12. 伺服器元件

具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號（2582 機型）的零件清單。

索引	說明	CRU 產品 編號（層 級 1）	CRU 產品 編號（層 級 2）	FRU 產品 編號
1	側蓋組件	81Y7471		
2	電源供應器，300W		00J6072	
2	電源供應器，350W		00J6073	
3	主機板組件			00D8550
4	記憶體，1 GB 1Rx8 UDIMM 1333 MHz DDR3	44T1572		
4	記憶體，2 GB 1Rx8 UDIMM 1333 MHz DDR3	44T1574		
4	記憶體，4 GB 2Rx8 UDIMM 1333 MHz DDR3	44T1575		
4	記憶體，2GB 1Rx8 UDIMM，1600 MHz，DDR3	00D4953		
4	記憶體，4GB 2Rx8 UDIMM，1600 MHz，DDR3	00D4957		
4	記憶體，8GB 2Rx8 UDIMM，1600 MHz，DDR3	00D4961		
5	系統風扇，背面	81Y7481		
6	散熱槽		81Y7493	
7	微處理器，Core i3-2100，3.1GHz 2C 3MB 快取			69Y5148
7	微處理器，Xeon E3-1270 3.4GHz 4C 8MB 快取			69Y5149
7	微處理器，Xeon E3-1280 3.5GHz 4C 8MB 快取			81Y6933

索引	說明	CRU 產品 編號 (層 級 1)	CRU 產品 編號 (層 級 2)	FRU 產品 編號
7	微處理器，Xeon E3-1220 3.1GHz 4C 8MB 快取			81Y6945
7	微處理器，Xeon E3-1230 3.2GHz 4C 8MB 快取			81Y6947
7	微處理器，Xeon E3-1260L 2.4GHz 4C 8MB 快取			81Y6949
7	微處理器，Xeon E3-1220L 2.2GHz 2C 3MB 快取			81Y6951
7	微處理器，Xeon E3-1220L v2 2.3GHz，3MB 快取			00Y7408
7	微處理器，Pentium G850 2.9GHz 2C 3MB 快取			81Y7504
7	微處理器，Xeon E3-1220v2 3.1GHz 4C 8MB 快取			00D8552
7	微處理器，Xeon E3-1270v2 3.5GHz 4C 8MB 快取			00D8553
7	微處理器，Xeon E3-1280v2 3.6GHz 4C 8MB 快取			00D8554
7	微處理器，Xeon E3-1240v2 3.4GHz 4C 8MB 快取			00D8555
7	微處理器，Xeon E3-1230v2 3.3GHz 4C 8MB 快取			00D8556
7	微處理器，Xeon E3-1265L v2 2.5GHz 4C 8MB 快取			00D8557
7	微處理器，Celeron G440 1.6GHz 1C 1MB 快 取			94Y6303
7	微處理器，Core i3-2120 3.3GHz 2C 3MB 快 取			99Y1447
7	微處理器，Pentium G870 3.1GHz 2C 3MB 快取			00D8899
7	微處理器，Pentium G860T 2.6GHz 2C 3MB 快取			00D8900
7	微處理器，Pentium G640 2.8GHz 2C 3MB 快取			00D8901
7	微處理器，Pentium G640T 2.4GHz 2C 3MB 快取			00D8902
7	微處理器，Pentium G550 2.6GHz 2C 2MB 快取			00D8903
7	微處理器，Pentium G540T 2.1GHz 2C 2MB 快取			00D8904
7	微處理器，Core i3-3240 3.4GHz 2C 3MB 快 取			00J6003

索引	說明	CRU 產品 編號 (層 級 1)	CRU 產品 編號 (層 級 2)	FRU 產品 編號
7	微處理器，Core i3-3240T 3.0GHz 2C 3MB 快取			00J6004
7	微處理器，Core i3-3220 3.3GHz 2C 3MB 快取			00J6005
7	微處理器，Core i3-3220T 2.8GHz 2C 3MB 快取			00J6006
7	微處理器，Pentium G2120 3.0GHz 2C 3MB 快取			00J6007
7	微處理器，Pentium G2100T 2.6GHz 2C 3MB 快取			00J6008
8	機箱組件	81Y7470		
9	DVD-ROM 光碟機，SATA	43W8466		
10	硬碟，SATA，3.5 吋 500 GB，簡易抽換	39M4517		
10	硬碟，SATA，3.5 吋 1 TB，簡易抽換	43W7625		
10	硬碟，SATA，3.5 吋 2 TB，簡易抽換	42D0788		
11	隔板	81Y7478		
	空氣導管	81Y7477		
	電池，3.0 伏特	33F8354		
	機盒，3.5 吋簡易抽換硬碟		81Y7476	
	纜線，3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟到 iPass 背板 (1 條纜線)	81Y7487		
	纜線，3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟背板 (4 條纜線)	81Y7486		
	纜線，面板組件	81Y7484		
	纜線，正面 USB 組件	81Y7485		
	纜線，USB 轉換	39M2909		
	纜線，1 公尺 SAS	39R6530		
	纜線，3 公尺 SAS	39R6532		
	纜線，1 公尺內部 USB	44E8893		
	纜線，內部 USB	81Y3643		
	機箱支腳組件	81Y7483		
	EMC 防護裝置	49Y8455		
	填充板，DVD-ROM 光碟機	13N2450		
	填充板，PCI 卡	81Y7472		
	硬體，細項	81Y7475		
	ServeRAID-BR10il 第 2 版 SAS/SATA 控制器	49Y4737		
	ServeRAID M5015 SAS/SATA 控制器 (不含電池)	46C8927		
	ServeRAID M5025 SAS/SATA 控制器	46C8929		
	ServeRAID M1015 SAS/SATA 控制器	46C8931		

索引	說明	CRU 產品 編號 (層 級 1)	CRU 產品 編號 (層 級 2)	FRU 產品 編號
	ServeRAID M5014 SAS/SATA 控制器 (不含電池)	46C8933		
	系統服務標籤	81Y7480		
	防護套件	13N2997		
	防護套件, 簡易抽換 3.5 吋硬碟	81Y7479		
	塔架至機架套件組件	00D4255		
	摩擦板	69Y4391		
	NetXtreme I 四埠配接卡	90Y9355		
	NetXtreme I 四埠配接卡	90Y9373		
	QLogic 10Gb 雙埠 CNA	00Y3274		
	6Gb 效能最佳化 HBA	46C8937		
	具有軟體預載 DVD 的回復套件 M3 管理節點	00D7763		
	內部 USB 3 RDX 支架/定置	46C2346		
	內部 USB RDX 支架/定置	46C5380		
	6Gb SAS HBA	46C8935		
	SFP 光學模組	46C9297		
	3U 托架套件	94Y7628		

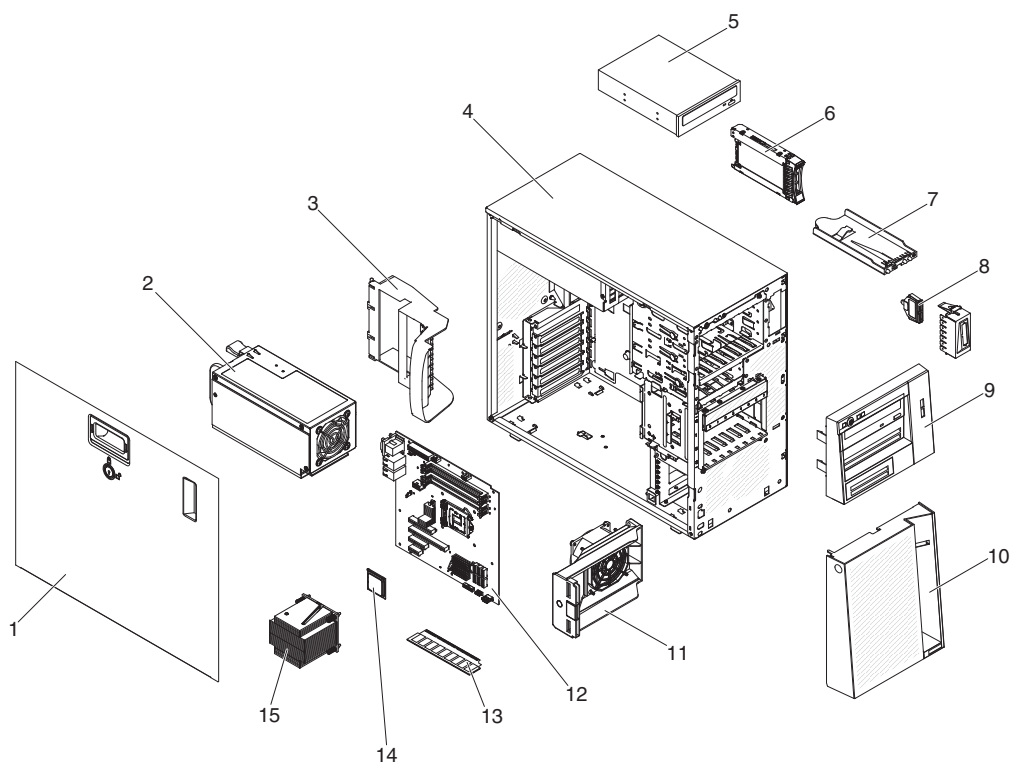


圖 13. 伺服器元件

具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）的零件清單。

索引	說明	CRU 產品 編號（層 級 1）	CRU 產品 編號（層 級 2）	FRU 產品 編號
1	配備鎖的側蓋	49Y8447		
2	電源供應器，備用，430 瓦特		46M6679	
3	固定托架（背面），配接卡	00D8851		
4	機箱組件	00D8859		
5	DVD-ROM 光碟機，SATA	43W8466		
6	硬碟，SATA，2.5 吋 900 GB，熱抽換	81Y9651		
6	硬碟，SAS，2.5 吋 300 GB，熱抽換	81Y9671		
7	操作員資訊面板組件	49Y8456		
8	正面 USB 接頭組件	49Y8449		
9	隔板，上	00D8857		
10	隔板，下	90Y5210		
11	硬碟風扇導管	00D8849		
12	主機板組件			00D8868
13	記憶體，1 GB 1Rx8 UDIMM 1333 MHz DDR3	44T1572		
13	記憶體，2 GB 1Rx8 UDIMM 1333 MHz DDR3	44T1574		
13	記憶體，4 GB 2Rx8 UDIMM 1333 MHz DDR3	44T1575		
13	記憶體，2 GB 1Rx8 UDIMM，1600 MHz，DDR3	00D4953		

索引	說明	CRU 產品 編號 (層 級 1)	CRU 產品 編號 (層 級 2)	FRU 產品 編號
13	記憶體，4GB 2Rx8 UDIMM，1600 MHz，DDR3	00D4957		
13	記憶體，8GB 2Rx8 UDIMM，1600 MHz，DDR3	00D4961		
14	微處理器，Core i3-2100，3.1GHz 2C 3MB 快取			69Y5148
14	微處理器，Xeon E3-1270 3.4GHz 4C 8MB 快取			69Y5149
14	微處理器，Xeon E3-1280 3.5GHz 4C 8MB 快取			81Y6933
14	微處理器，Xeon E3-1220 3.1GHz 4C 8MB 快取			81Y6945
14	微處理器，Xeon E3-1230 3.2GHz 4C 8MB 快取			81Y6947
14	微處理器，Xeon E3-1260L 2.4GHz 4C 8MB 快取			81Y6949
14	微處理器，Xeon E3-1220L 2.2GHz 2C 3MB 快取			81Y6951
14	微處理器，Pentium G850 2.9GHz 2C 3MB 快取			81Y7504
14	微處理器，Xeon E3-1220v2 3.1GHz 4C 8MB 快取			00D8552
14	微處理器，Xeon E3-1270v2 3.5GHz 4C 8MB 快取			00D8553
14	微處理器，Xeon E3-1280v2 3.6GHz 4C 8MB 快取			00D8554
14	微處理器，Xeon E3-1240v2 3.4GHz 4C 8MB 快取			00D8555
14	微處理器，Xeon E3-1230v2 3.3GHz 4C 8MB 快取			00D8556
14	微處理器，Xeon E3-1265L v2 2.5GHz 4C 8MB 快取			00D8557
14	微處理器，Celeron G440 1.6GHz 1C 1MB 快取			94Y6303
14	微處理器，Core i3-2120 3.3GHz 2C 3MB 快取			99Y1447
14	微處理器，Pentium G870 3.1GHz 2C 3MB 快取			00D8899
14	微處理器，Pentium G860T 2.6GHz 2C 3MB 快取			00D8900
14	微處理器，Pentium G640 2.8GHz 2C 3MB 快取			00D8901
14	微處理器，Pentium G640T 2.4GHz 2C 3MB 快取			00D8902

索引	說明	CRU 產品 編號 (層 級 1)	CRU 產品 編號 (層 級 2)	FRU 產品 編號
14	微處理器, Pentium G550 2.6GHz 2C 2MB 快 取			00D8903
14	微處理器, Pentium G540T 2.1GHz 2C 2MB 快 取			00D8904
15	散熱槽		81Y7493	
	電池, 3.0 伏特	33F8354		
	硬碟機盒, 2.5 吋硬碟	00D8852		
	纜線, SAS 信號 (2.5 吋熱抽換硬碟)	00D2814		
	纜線, 背板配置 (2.5 吋熱抽換硬碟)	00D8850		
	纜線, 電源供應器轉插卡	00D8861		
	纜線, 光碟機/磁帶機	25R5635		
	纜線, USB 轉換	39M2909		
	纜線, 1 公尺 SAS	39R6530		
	纜線, 3 公尺 SAS	39R6532		
	纜線, 1 公尺內部 USB	44E8893		
	纜線, 內部 USB	81Y3643		
	底腳, 機箱	13N2985		
	EMC 防護裝置	49Y8455		
	填充板, DVD-ROM 光碟機	13N2450		
	填充板, PCI 卡	81Y7472		
	填充板, 電源供應器	00D8860		
	纜線夾及 PCIe 卡 EMC 防護裝置	00D8848		
	硬體, 細項	39Y9773		
	ServeRAID-BR10iL 第 2 版 SAS/SATA 控制器	49Y4737		
	ServeRAID M5015 SAS/SATA 控制器 (不包含 電池)	46C8927		
	ServeRAID M5025 SAS/SATA 控制器	46C8929		
	ServeRAID M1015 SAS/SATA 控制器	46C8931		
	ServeRAID M5014 SAS/SATA 控制器 (不包含 電池)	46C8933		
	系統服務標籤	00D8856		
	防護套件	13N2997		
	底蓋	39R9363		
	EIA 托架	39Y9758		
	機架機箱	39Y9760		
	纜線整理臂	39Y9761		
	機架的細項硬體	00N7193		
	NetXtreme I 四埠配接卡	90Y9355		
	NetXtreme I 四埠配接卡	90Y9373		
	Emulex 16Gb 單埠配接卡	81Y1658		

索引	說明	CRU 產品 編號 (層 級 1)	CRU 產品 編號 (層 級 2)	FRU 產品 編號
	Emulex 16Gb 雙埠配接卡	81Y1665		
	Brocade 16Gb 單埠配接卡	81Y1671		
	Brocade 16Gb 雙埠配接卡	81Y1678		
	QLogic 10Gb 雙埠 CNA	00Y3274		
	6Gb 效能最佳化 HBA	46C8937		
	鍵盤鎖，隨機金鑰	26K7364		
	套件，固定器（適用於光碟機及軟式磁碟機）	39R9369		
	電源供應器機盒，430 瓦特	49Y8459		
	側蓋/頂蓋	49Y8446		
	SAS/SATA 硬碟背板（適用於 2.5 吋硬碟機盒）		94Y7751	
	具有軟體預載的回復套件 M3 管理節點	00D7763		
	內部 USB 3 RDX 支架/定置	46C2346		
	內部 USB RDX 支架/定置	46C5380		
	6Gb SAS HBA	46C8935		
	SFP 光學模組	46C9297		
	3U 托架套件	94Y7628		
	細項硬體	39Y9837		

結構零件

IBM 有限保固聲明不涵蓋結構零件。您可以向 IBM 零售商訂購結構零件。

您可以向零售商購買下列結構零件。

表 28. 2582 機型 機型結構零件

索引	說明	組件號碼
1	隔板，塔架	94Y7729
	隔板，機架	94Y7753
	填充板，2.5 吋熱抽換硬碟機槽	44T2248
	填充板，3.5 吋熱抽換硬碟機槽	69Y5364
	填充板，3.5 吋簡易抽換硬碟機槽	69Y5368
	填充板，5.25 吋硬碟機槽	94Y7732
6	填充板，2.5 吋機箱填充板	94Y7748
7	填充板，3.5 吋機箱填充板	94Y7749
	填充板，機架套件	94Y7755
	填充板，電源供應器機槽	94Y7610
14	填充板，風扇	00D4373
17	ServeRAID M5100 系列電池套件	81Y4491
19	空氣擋板	94Y7741
18	蓋板，左側	94Y7736

表 28. 2582 機型 機型結構零件 (繼續)

索引	說明	組件號碼
	蓋板，右側	94Y7737
	蓋板，頂端	94Y7738
	底腳套件，背面	13N2985
	底腳套件，安定板，正面	26K7345
	鍵盤鎖組件，通用	94Y7730
	鍵盤鎖組件	94Y7731
29	遠端 RAID 電池匣	94Y7609

若要訂購結構零件，請完成下列步驟：

註：IBM 網站將定期進行變更。實際的程序可能與本文件中的說明略有不同。

1. 請造訪<http://www.ibm.com>。
2. 從 **Products** 功能表中選取 **Upgrades, accessories & parts**。
3. 按一下 **Obtain maintenance parts**；然後，遵循指示向零售店訂購零件。

如果您需要訂單方面的協助，請撥打零售商零件頁上所列出的免付費電話，或是聯絡您當地的 IBM 業務代表取得協助。

電源線

爲了您的安全起見，提供了一條包含接地連接接頭的電源線，來搭配此產品一起使用。爲避免觸電，請一律在正確接地的插座上使用電源線及接頭。

在美國及加拿大使用的 IBM 電源線已列入 Underwriter's Laboratories (UL)，並經由「加拿大標準協會 (CSA)」認證。

預期要以 115 伏特來運作的裝置：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及 125 伏特、15 安培之並聯片、接地型連接插頭。

預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國使用）：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及額定電流 15 安培、額定電壓 250 伏特的串聯片、接地型連接接頭。

預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國以外的地區）：請使用包含接地型連接接頭的電線組。電線組應該通過即將安裝該設備之國家的適當安全核可。

針對特定國家或地區所提供的電源線通常只能在該國家或地區取得。

電源線產品編號	適用於下列國家和地區
39M5206	中國
39M5102	澳大利亞、斐濟、吉里巴斯共和國、諾魯、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞

電源線產品編號	適用於下列國家和地區
39M5123	阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安道爾、安哥拉、亞美尼亞、奧地利、亞塞拜然、白俄羅斯、比利時、貝南、波士尼亞赫塞哥維納、保加利亞、布吉納法索、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、維德角、中非共和國、查德、葛摩、剛果（民主共和國）、剛果（共和國）、象牙海岸共和國（象牙海岸）、克羅埃西亞（共和國）、捷克共和國、達荷美、吉布地、埃及、赤道幾內亞、厄立特里亞、愛沙尼亞、衣索比亞、芬蘭、法國、法屬蓋亞那、法屬波里尼西亞、德國、希臘、哥德洛普島、幾內亞、幾內亞比索、匈牙利、冰島、印尼、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、寮國（人民民主共和國）、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、盧森堡、馬其頓（先前的南斯拉夫聯邦）、馬達加斯加、馬利、馬提尼克島、茅利塔尼亞、模里西斯、馬約特島、摩爾多瓦（共和國）、摩納哥、蒙古、摩洛哥、莫三比克、荷蘭、新喀里多尼亞、尼日、挪威、波蘭、葡萄牙、留尼旺島、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、盧安達、聖多美及普林希比、沙烏地阿拉伯、塞內加爾、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（共和國）、索馬利亞、西班牙、蘇利南、瑞典、敘利亞阿拉伯共和國、塔吉克、大溪地、多哥、突尼西亞、土耳其、土庫曼、烏克蘭、上伏塔、烏茲別克斯坦、萬那杜、越南、瓦利斯富吐納群島、南斯拉夫（聯邦共和國）、薩伊
39M5130 39M5179	丹麥
39M5144	孟加拉、賴索托、澳門、馬爾地夫、納米比亞、尼泊爾、巴基斯坦、薩摩亞、南非、斯里蘭卡、史瓦濟蘭、烏干達
39M5151	阿布達比、巴林、波札那、布魯內達魯沙蘭、海峽群島、中國（香港特別行政區）、塞普勒斯、多明尼加、甘比亞、迦納、格瑞那達、伊拉克、愛爾蘭、約旦、肯亞、科威特、賴比瑞亞、馬拉威、馬來西亞、馬爾他、緬甸、奈及利亞、阿曼、波里尼西亞、卡達、聖基茨及尼維斯群島、聖露西亞、聖文森島及格林納丁斯、塞席爾、獅子山、新加坡、蘇丹、坦尚尼亞（聯合共和國）、千里達托貝哥、阿拉伯聯合大公國（杜拜）、英國、葉門、尚比亞、辛巴威
39M5158	列支敦斯登、瑞士
39M5165	智利、義大利、大利比亞阿拉伯人民社會主義群眾國
39M5172	以色列
39M5095	220 - 240 V 安地卡及巴布達、阿魯巴、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、百慕達、玻利維亞、凱科斯群島、加拿大、開曼群島、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、關島、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、密克羅尼西亞（聯邦）、荷屬安地列斯群島、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯、菲律賓、沙烏地阿拉伯、泰國、台灣、美國、委內瑞拉
39M5081	110 - 120 V 安地卡及巴布達、阿魯巴、巴哈馬、巴貝多、貝里斯、百慕達、玻利維亞、凱科斯群島、加拿大、開曼群島、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、多明尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、關島、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、密克羅尼西亞（聯邦）、荷屬安地列斯群島、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯、菲律賓、沙烏地阿拉伯、泰國、台灣、美國、委內瑞拉
39M5076 39M5512	美國
39M5463	台灣
39M5087	泰國
39M5219	北韓（朝鮮民主人民共和國）、韓國（共和國）
39M5199	日本

電源線產品編號	適用於下列國家和地區
39M5068	阿根廷、巴拉圭、烏拉圭
39M5226	印度
39M5240 39M5241	巴西
39M5375 39M5378 39M5509	加拿大、德國、美國

第 6 章 卸下及更換元件

使用此資訊來卸下及更換伺服器元件。

可更換元件的類型包含：

- **結構零件**：請您自行購買和更換結構零件（元件，例如機箱組件、上蓋及隔板）。如果您要求 IBM 取得或安裝結構元件，將會向您收取服務費用。
- **層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)**：「層級 1 CRU 更換作業」是由您負責。如果您要求 IBM 來安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **層級 2 客戶可自行更換組件**：您可以自行安裝「層級 2 CRU」，或要求 IBM 免費安裝（但必須符合您的伺服器所指派的保固服務類型）。

請參閱第 131 頁的第 5 章，『零件清單，IBM System x3100 M4 2582 機型』，以判斷元件是屬於結構零件、「層級 1 CRU」還是「層級 2 CRU」。

如需保固條款的相關資訊，請參閱伺服器隨附的保固資訊文件。

如需取得服務和協助的相關資訊，請參閱第 485 頁的附錄 D，『取得說明及技術協助』。

送回裝置或元件

若指示您將裝置或元件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

卸下及更換伺服器元件

本節提供卸下及更換伺服器中結構零件或元件的相關資訊。

卸下側蓋

使用此資訊來卸下側蓋。


警告： 在卸下側蓋的情況下，操作伺服器超過 30 分鐘，可能會損壞伺服器元件。為了維持正常冷卻及空氣流通，請在開啓伺服器之前安裝側蓋。

對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型，請完成下列步驟以卸下側蓋。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


4. 旋開伺服器背面的兩根機箱螺絲。
5. 拉出背面側蓋把手，並同時推送正面側蓋把手。

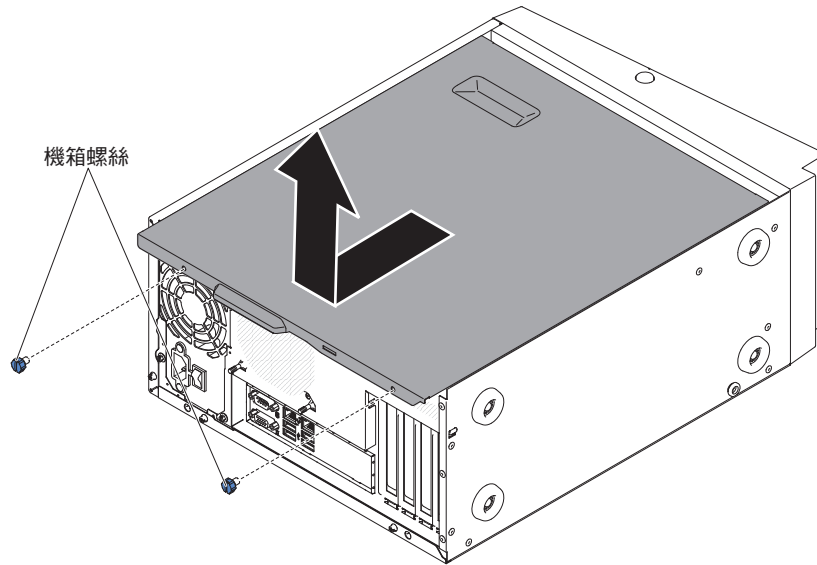

6. 如果指示您送回側蓋，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請完成下列步驟以卸下側蓋。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定側蓋；然後，向下按蓋板鬆開門鎖（如圖所示）以卸下蓋板。

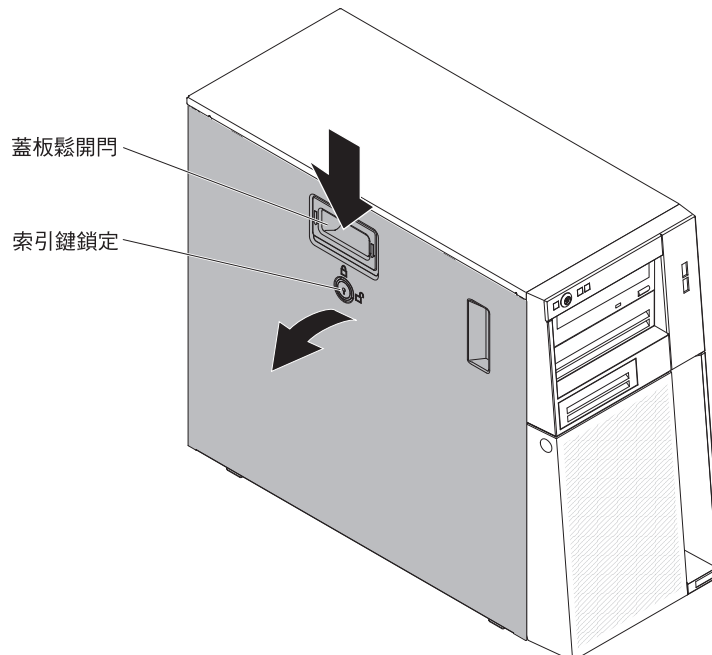

4. 如果指示您送回側蓋，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

裝回側蓋

使用此資訊來裝回側蓋。


警告： 為維持正常散熱功能和空氣流通，請在開啓伺服器之前裝回側蓋。在卸下側蓋的情況下，長時間（超過 30 分鐘）操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。

對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型，請完成下列步驟以卸下側蓋。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 請確定所有纜線、配接卡和其他元件都已安裝和正確安置，且您沒有將拆卸工具或零件遺留在伺服器內。另外，也請確定已正確佈放所有內部纜線。
2. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

3. 按壓側蓋，並從側蓋背面用力推，直到將它固定。

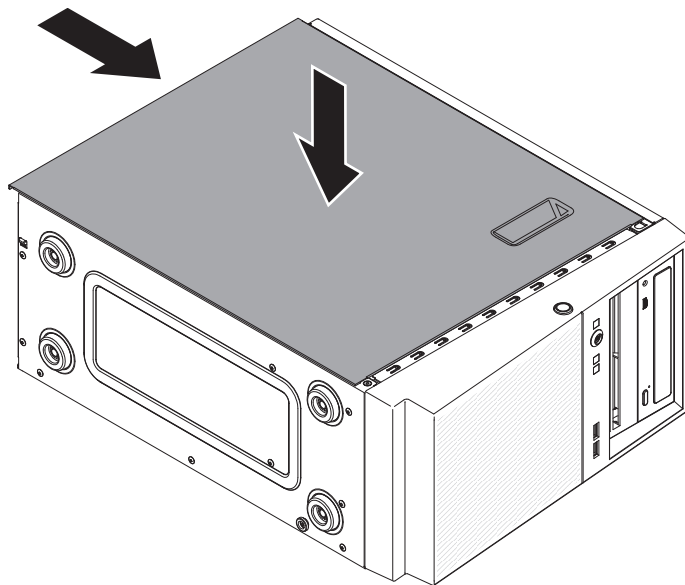


4. 利用側蓋背面上的兩根機箱螺絲，將側蓋固定。
5. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請完成下列步驟以卸下側蓋。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

警告： 安裝側蓋之前，蓋板鎖必須處於已解除鎖定（已打開）位置。

1. 請確定所有纜線、配接卡和其他元件都已安裝和正確安置，且您沒有將拆卸工具或零件遺留在伺服器內。另外，也請確定已正確佈放所有內部纜線。
2. 如果您卸下了上下隔板，請在裝回側蓋之前重新安裝這些隔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』及第 71 頁的『裝回上隔板』）。
3. 將側蓋下邊緣的唇緣置於機箱底端的凸緣上；然後，向上朝機箱旋轉蓋板。按下蓋板鬆開門鎖並將蓋板推入機箱內，直到它穩固地鎖定就位。

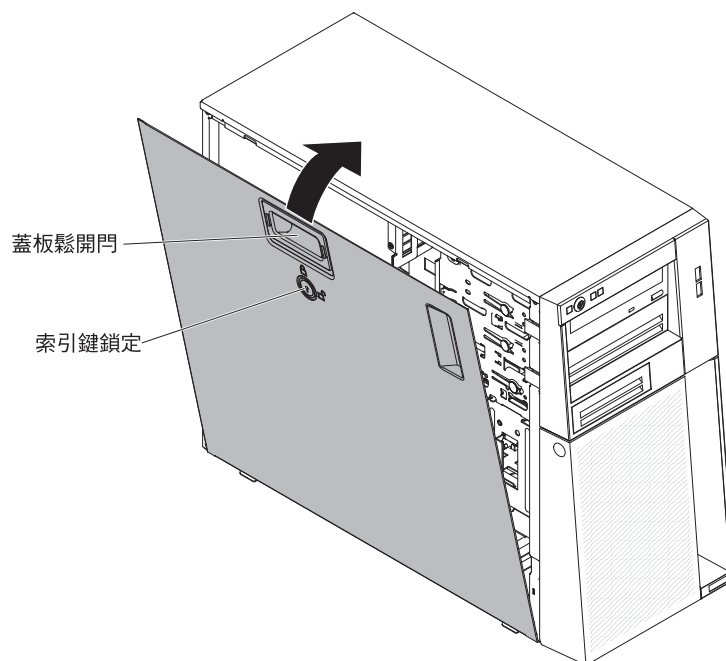



4. 鎖定蓋板。
5. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下隔板

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中操作部分裝置（如機槽 3 至 6 中的硬碟）時，您必須先卸下隔板才能存取這些裝置。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 打開隔板時，請按下擋板左側邊緣的按鈕，並將擋板的左側向伺服器外側旋轉。

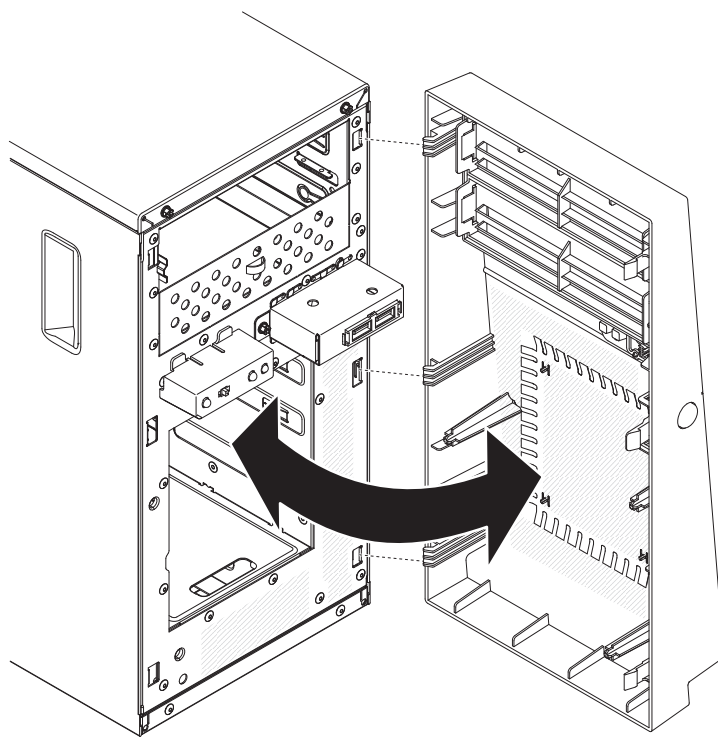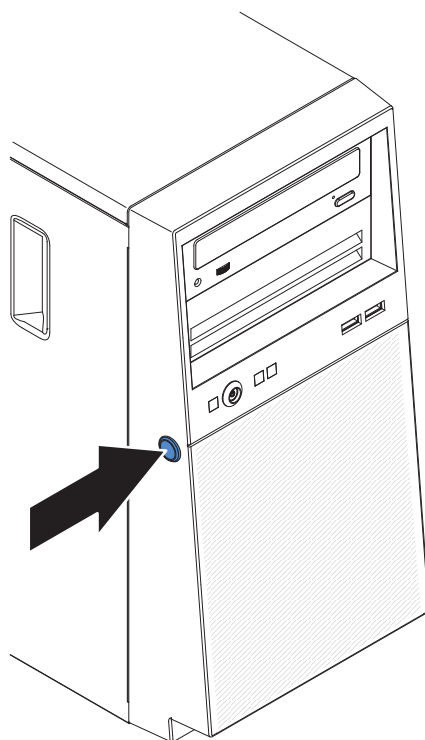


3. 若指示您將擋板送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換隔板

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝隔板，請完成下列步驟。

1. 將隔板上的三個卡榫插入伺服器正面中的對應孔。
2. 將隔板旋轉至伺服器，直到將它固定。

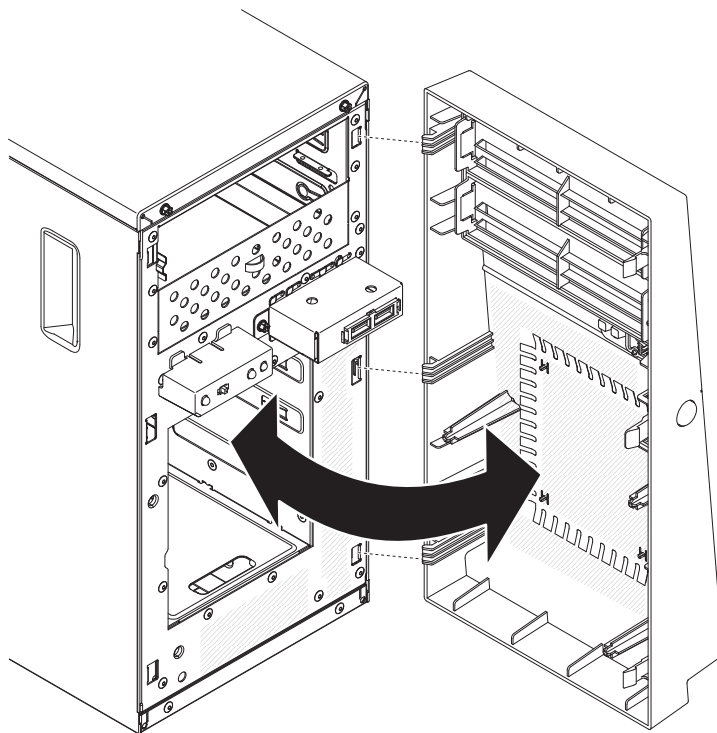


3. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下下隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中存取硬碟，您必須先卸下下隔板。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 如果是更換非熱抽換元件，請關閉伺服器及所有連接的裝置；然後，拔掉所有電源線及外部纜線。
3. 按下隔板右側的藍色鬆開按鈕，然後向下旋轉下隔板，使其脫離機箱。

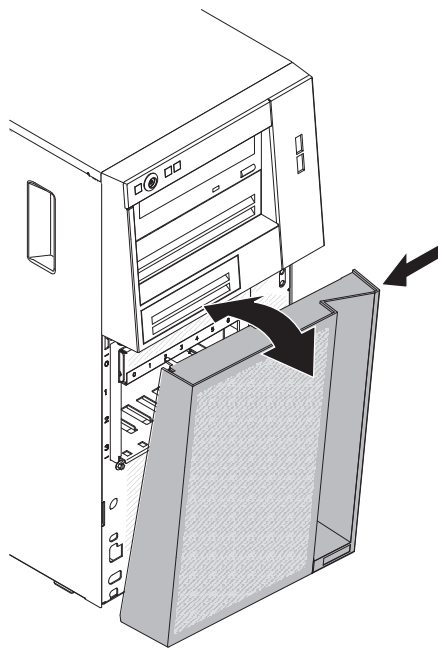


4. 如果指示您將下隔板送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

裝回下隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝下隔板，請完成下列步驟。

1. 將下隔板上的兩個底端卡榫插入機箱正面的對應孔內。

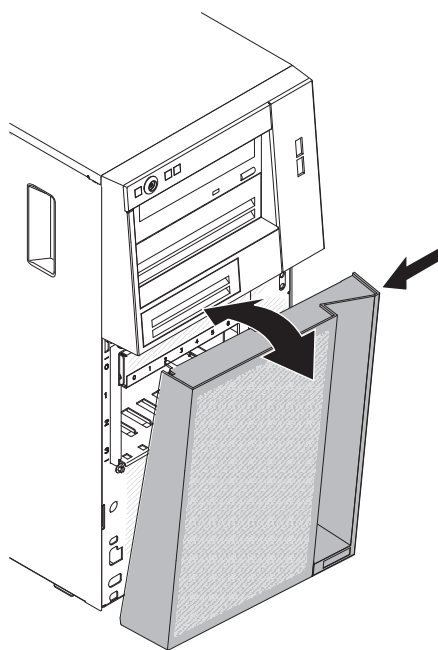

2. 將下隔板的頂端向上旋轉至機箱；然後，按下隔板右側的藍色鬆開卡榫並將下隔板完全合上，直到其穩固地鎖定就位。

3. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。


卸下上隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中存取 DVD 光碟機或磁帶機，您必須先卸下上隔板才能存取這些裝置。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下上隔板，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 如果是更換非熱抽換元件，請關閉伺服器及所有連接的裝置；然後，拔掉所有電源線及外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸取下擋板（請參閱第 34 頁的『卸取下隔板』）。
5. 小心地拉上隔板左側的兩個隔板夾；然後，將上隔板旋轉至伺服器右側，以讓兩個右側卡榫脫離機箱。

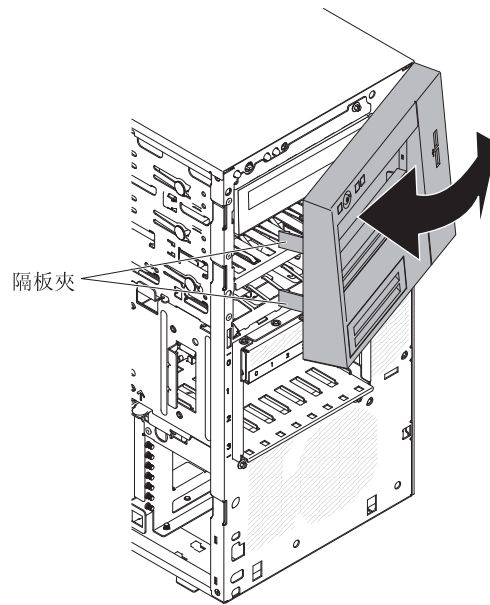


6. 如果指示您將上隔板送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

裝回上隔板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝上隔板，請完成下列步驟。

1. 將上隔板右側上的兩個卡榫插入機箱右側上的對應孔內。

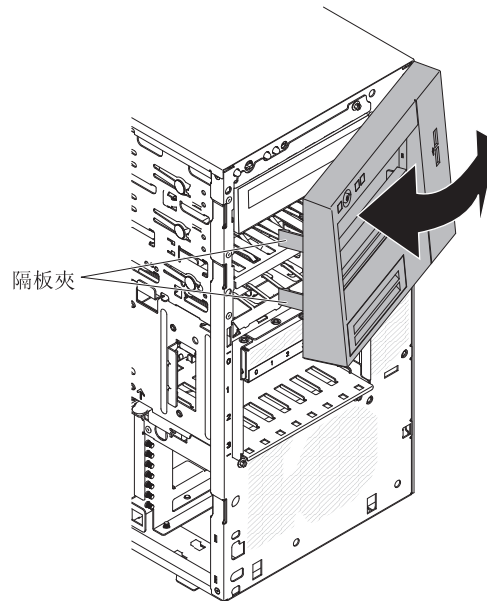

2. 將上隔板旋轉至機箱左側，直到隔板夾與機箱左側上的對應凹槽對齊，然後將其卡入定位。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。
4. 卸下下擋板（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
5. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下 ServeRAID 配接卡


使用此資訊來卸下 ServeRAID 配接卡

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下 ServeRAID 配接卡，請完成下列步驟。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。


警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 拔掉 ServeRAID 配接卡的任何纜線，或阻礙存取 ServeRAID 配接卡的任何纜線。
7. 抬起背面配接卡固定托架的一端，直到卡榫脫離機箱上的孔。

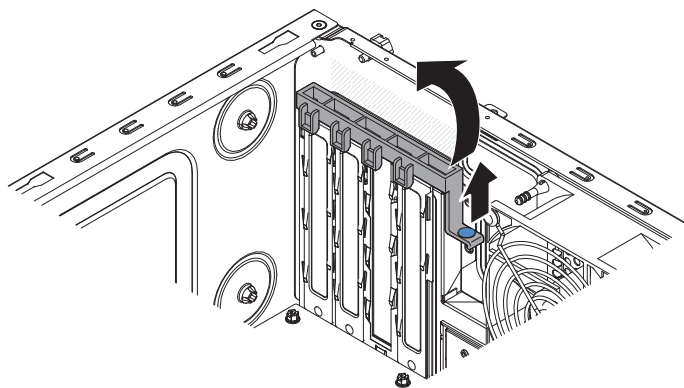

8. 往上旋轉背面配接卡固定托架，將它從機箱卸下。
9. 卸下配接卡背面的擴充槽螺絲（若有的話）。
10. 小心握住配接卡的上邊緣或上角；然後，將配接卡從伺服器中拉出。擴充槽蓋必須安裝在所有空的插槽中。這可維持電腦的電子放射標準，並確保電腦元件的適當通風。

警告： 擴充槽蓋必須安裝在所有空的插槽中。這可維持電腦的電子放射標準，並確保電腦元件的適當通風。

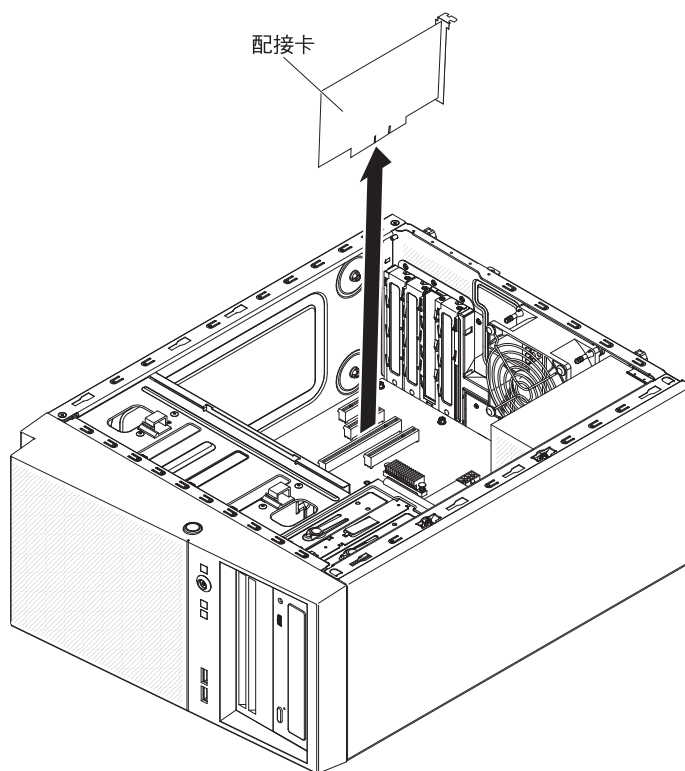

11. 如果您未更換配接卡，請在擴充槽開口處安裝擴充槽蓋。
12. 如果指示您退還配接卡，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下 ServeRAID 配接卡，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。請勿使伺服器翻覆。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

5. 拔掉配接卡上的任何纜線，或妨礙存取配接卡的任何纜線。
6. 將後配接卡固定托架旋轉到開啟（解除鎖定）位置。
7. 小心握住配接卡的上緣或上角，然後將配接卡從伺服器中拉出。擴充槽蓋必須安裝在所有空的插槽中。這可維持電腦的電子放射標準，並確保電腦元件的適當通風。

警告： 擴充槽蓋必須安裝在所有空的插槽中。這可維持電腦的電子放射標準，並確保電腦元件的適當通風。

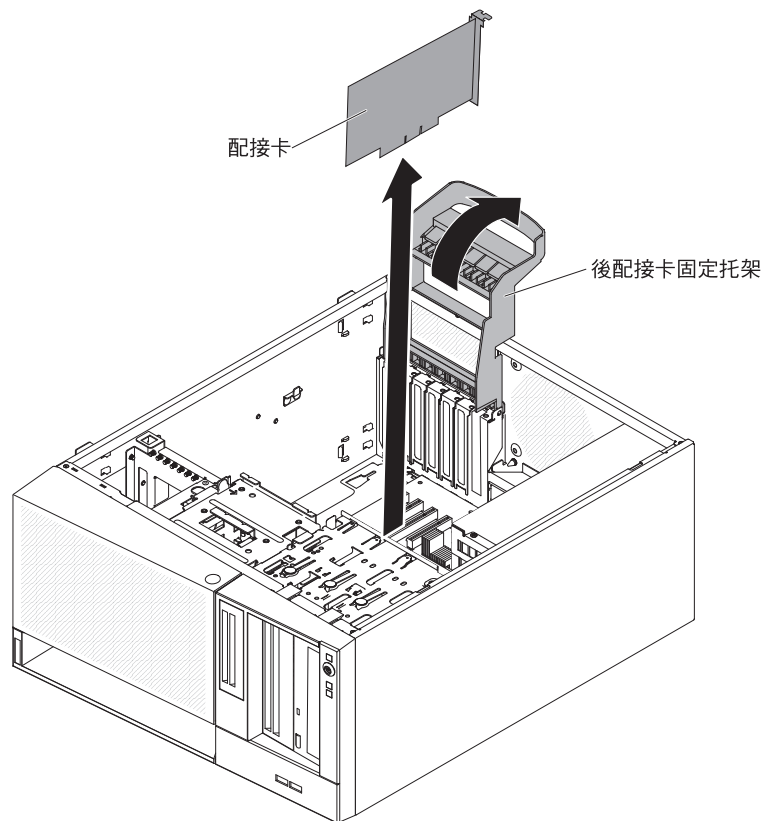

8. 如果您未更換配接卡，請在擴充槽開口處安裝擴充槽蓋。
9. 如果指示您退還配接卡，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 ServeRAID 配接卡


使用此資訊來更換 ServeRAID 配接卡

如需伺服器支援的 ServeRAID 配接卡類型相關資訊，以及安裝 ServeRAID 配接卡時可能考量的其他資訊，請參閱《安裝和使用手冊》。（如需擴充槽和接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。

註：如果您是安裝 Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4（產品編號 49Y4240），則只能在插槽 1、插槽 2 或插槽 3 中安裝配接卡。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝更換 ServeRAID 配接卡，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
 2. 檢查配接卡隨附的指示，以取得任何需求、限制或纜線安裝指示。在安裝配接卡之前，可能更容易進行纜線佈線。
 3. 遵循配接卡所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。
 4. 將裝有配接卡的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出配接卡。避免碰觸配接卡的元件和金屬邊接頭。
 5. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
 6. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
- 警告：** 請勿使伺服器翻覆。
7. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
 8. 卸下空氣導管。
 9. 如果配接卡隨附了纜線安裝指示，請遵循該指示。安裝配接卡之前，先進行配接卡纜線佈線。
 10. 遵循配接卡所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。
 11. 抬起背面配接卡固定托架的一端，直到卡榫脫離機箱上的孔。

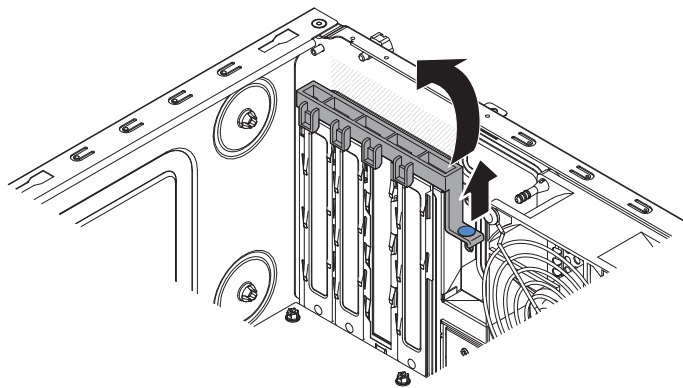


12. 往上旋轉背面配接卡固定托架，將它從機箱卸下。
13. 卸下將擴充槽蓋固定到機箱的螺絲。妥善保存擴充槽蓋和螺絲，供以後使用。


註：擴充槽蓋必須安裝在所有空的插槽上。這可維持伺服器的電子放射標準，並確保伺服器元件的適當通風。

14. 將裝有配接卡的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出配接卡。避免碰觸配接卡的元件和金屬邊接頭。
15. 小心握住配接卡的上邊緣或上角，將配接卡與擴充槽導軌對齊；然後將配接卡牢牢插入擴充槽。開啓伺服器之前，請確定配接卡已正確固定在擴充槽。未完全安裝配接卡可能會造成主機板或配接卡損壞。

警告： 開啓伺服器之前，請確定配接卡已正確固定在擴充槽。未完全安裝配接卡可能會造成主機板或配接卡損壞。

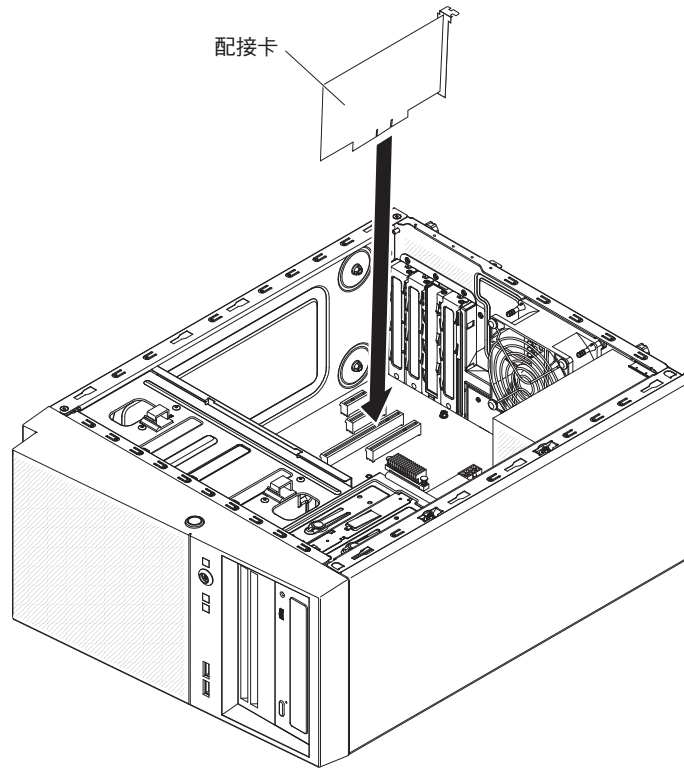

16. 放入背面配接卡固定托架，讓其中一個鉸鏈點中的孔對齊機箱上的鉸鏈銷；然後，將鉸鏈銷插入機箱上的孔。

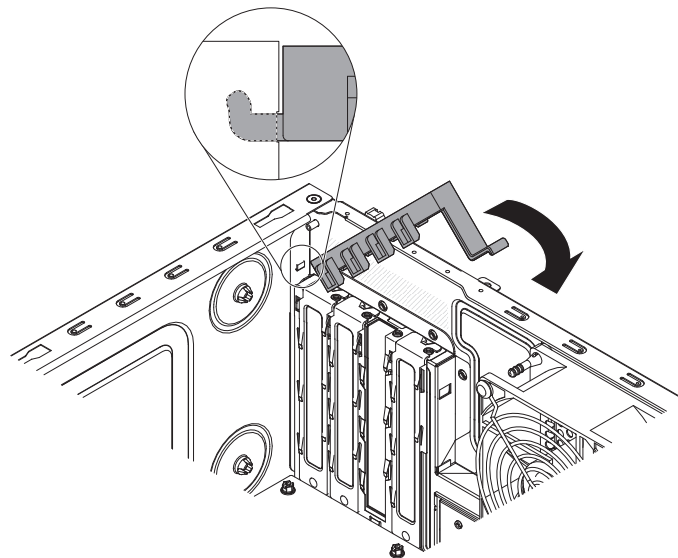


17. 將背面配接卡固定托架旋轉至定位，讓另一側鉸鏈點中的孔卡入機箱鉸鏈銷上方的位置。
18. 將任何必要纜線連接到配接卡。進行纜線佈線，使纜線不會阻塞系統風扇的空氣流通。
19. 安裝空氣導管。
20. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
21. 將伺服器直立回垂直位置。
22. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
23. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

註：若要在 Brocade 配接卡上支援 Windows 2011 SBS，需要使用至少 3.0.0.0 驅動程式套件或更新版本。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝更換 ServeRAID 配接卡，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 檢查配接卡隨附的指示，以取得任何需求、限制或纜線安裝指示。在安裝配接卡之前，可能更容易進行纜線佈線。
3. 遵循配接卡所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。
4. 將裝有配接卡的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出配接卡。避免碰觸配接卡的元件和金屬邊接頭。
5. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
6. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
7. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。
警告： 請勿使伺服器翻覆。
8. 將後配接卡固定托架旋轉到開啓（解除鎖定）位置。
9. 小心握住配接卡的上緣或上角，然後將配接卡直接從靜電保護袋移至擴充槽。將配接卡與擴充槽導軌對齊；然後，將配接卡牢固地插入擴充槽。
10. 將必要纜線連接到配接卡。進行纜線佈線，使纜線不會阻塞風扇的空氣流通。
11. 將背面配接卡固定托架旋轉到已閉合（已鎖定）位置。

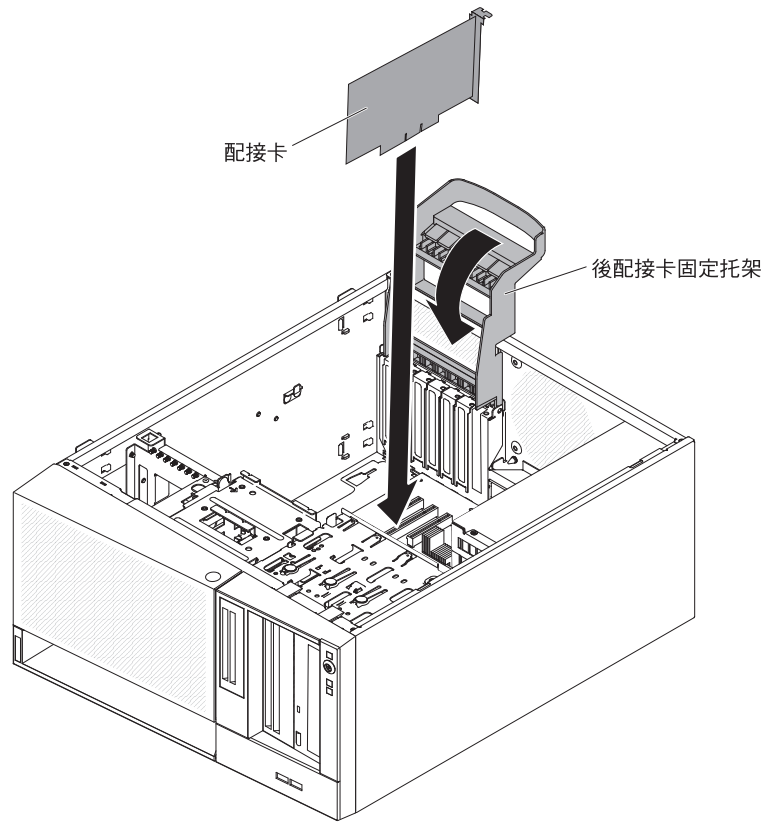


12. 將伺服器直立回垂直位置。
13. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
14. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。


卸下及安裝內部硬碟

使用此資訊來卸下及安裝內部硬碟。

下圖顯示具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中的硬碟機槽位置。

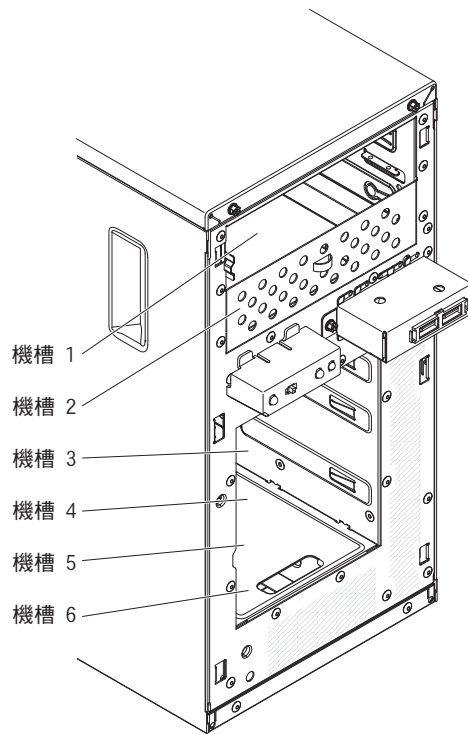

下圖顯示使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中的硬碟機槽位置。

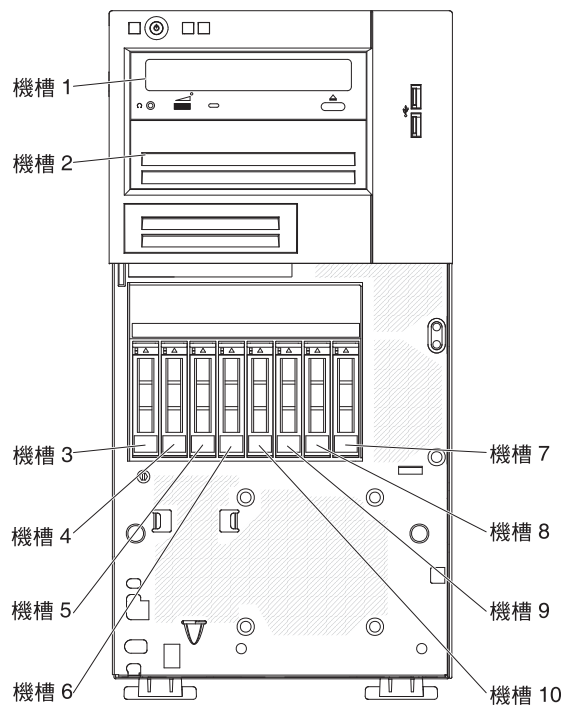

- 確定您有磁碟機隨附文件中指定的所有纜線和其他設備。
- 請檢查硬碟隨附的指示以確定是否必須在硬碟上設定任何開關或跳接器。如果您要安裝 SATA 裝置，請務必為該裝置設定 SATA ID。
- 選用外部磁帶機、DVD-ROM 光碟機是抽取式媒體磁碟機的範例。您只能在機槽 1 和 2 中安裝抽取式媒體磁碟機。

- 透過覆蓋或佔用所有機槽和 PCI 插槽，伺服器的電磁干擾 (EMI) 完整性和冷卻功能受到保護。當您安裝磁碟機或 PCI 配接卡時，請將機槽上的 EMC 防護裝置和填充板或 PCI 配接卡槽蓋保存起來，以防您稍後卸下磁碟機或配接卡。
- 如需取得伺服器支援的完整選購配件清單，請造訪 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。

卸下 DVD 光碟機


使用此資訊來卸下 DVD 光碟機。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下 DVD 光碟機，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 先拔掉電源線，再拔掉要卸下的光碟機的信號線。
7. 將伺服器直立回垂直位置。
8. 按住機槽側邊上的藍色鬆開按鈕以鬆開光碟機；然後，將光碟機從伺服器正面拉出。

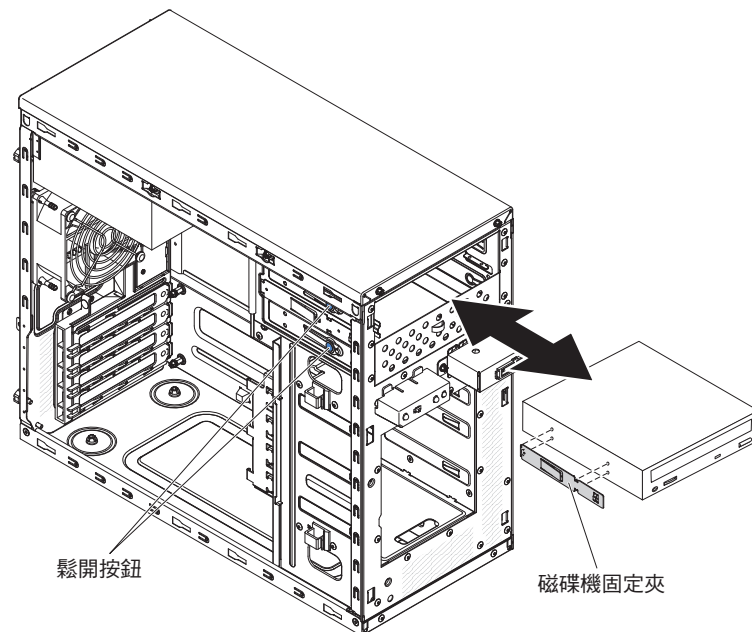

9. 卸下光碟機側邊的光碟機固定夾。請保留該固定夾，以在安裝更換光碟機時使用。
10. 若指示您將磁帶機送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下 DVD 光碟機，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器 and 所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸一下擋板（請參閱第 34 頁的『卸一下隔板』）。
5. 卸上上擋板（請參閱第 35 頁的『卸上上隔板』）。
6. 從要卸下的光碟機拔掉電源線及信號線。
7. 按住機槽側邊上的藍色鬆開按鈕以鬆開光碟機；然後，將光碟機從伺服器正面拉出。

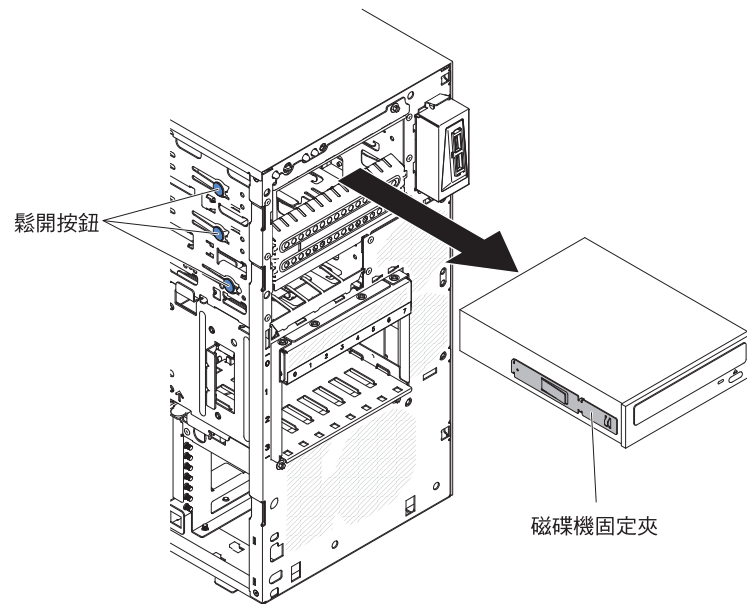

8. 卸下光碟機側邊的光碟機固定夾。請保留該固定夾，以在安裝更換光碟機時使用。
9. 若指示您將磁帶機送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換 DVD 光碟機

使用此資訊來更換 DVD 光碟機。

如果您要更換光碟機，請確定下列事項：

- 您有新光碟機隨附文件中所指定的全部接線和其他設備。
- 您已檢查新光碟機隨附的指示，判斷是否必須設定光碟機中的任何開關或跳接器。
- 您已經從舊光碟機側面卸下藍色光碟機滑軌，而且可以將它們安裝到新光碟機上。

註：如果您安裝的光碟機含有雷射，請遵循下列安全預防措施。

聲明 3



注意：

安裝雷射產品（如 **CD-ROM**、**DVD** 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下蓋板。卸下雷射產品的蓋板可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 如果不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。



危險

某些雷射產品包含內嵌式 **3A** 類或 **3B** 類雷射二極體。

請注意下列事項。打開時會有雷射輻射。請勿直視光束、勿直接檢視光學儀器，並避免直接暴露在光束下。



Class 1 Laser Product
Laser Klasse 1
Laser Klass 1
Luokan 1 Laserlaitte
Appareil À Laser de Classe 1

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝 DVD 光碟機，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。


2. 遵循光碟機所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。

註：建議您從正面安裝新光碟機，然後連接纜線。

3. 關閉伺服器 and 所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
4. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
5. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告：請勿使伺服器翻覆。

6. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
7. 將裝有新 DVD 光碟機的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸；然後從防靜電保護袋中取出 DVD 光碟機，將它放置在防靜電表面上。
8. 將伺服器直立回垂直位置。
9. 從機槽 1 或機槽 2 的磁帶機箱側面，卸下磁碟機固定夾。將磁碟機固定夾滑向正面，從磁帶機箱卸下；然後將磁碟機固定夾卡進磁碟機側面的螺孔中。

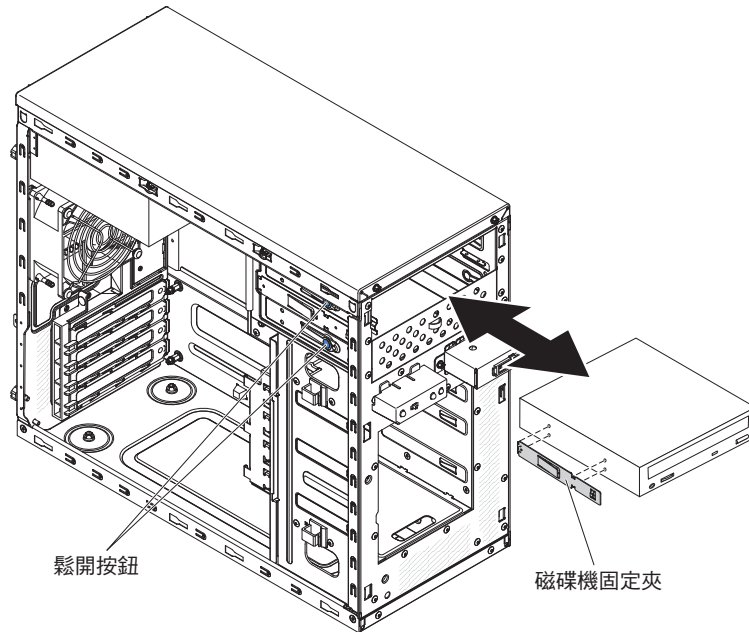

10. 將磁碟機推入機槽中。
11. 小心地將伺服器轉向其側面，以便它可以平躺。
12. 將電源線（電源接頭 P9）和信號線連接至磁碟機。

註：將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。

13. 如果您要安裝或卸下另一個磁碟機，請立即進行。
14. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
15. 將伺服器直立回垂直位置。
16. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。

註：卸下阻擋已安裝磁碟機的填充板（若有的話）。


17. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝 DVD 光碟機，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 將裝有新 DVD 光碟機的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸；然後從防靜電保護袋中取出 DVD 光碟機，將它放置在防靜電表面上。
2. 遵循光碟機所隨附的指示來設定任何跳接器或開關（若有的話）。

註：建議您從正面安裝新光碟機，然後連接纜線。

3. 將您從先前光碟機中卸下的光碟機固定夾連接至新光碟機的側面。
4. 將光碟機推入機槽中。

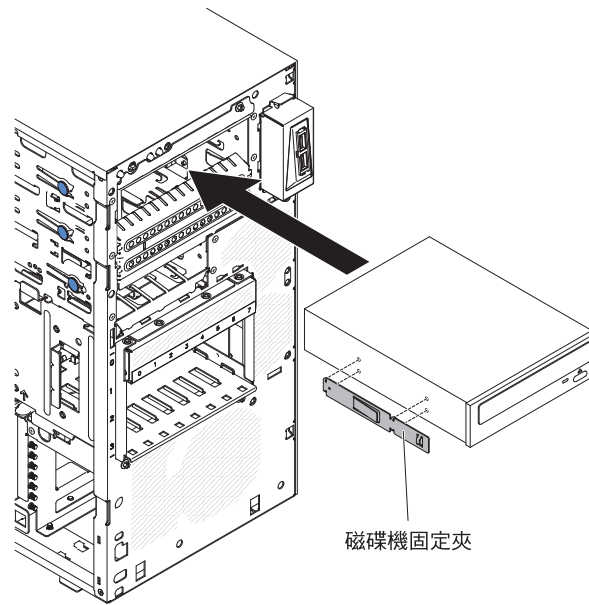

5. 將電源線及信號線連接至光碟機。

註：將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。


6. 安裝上檔板（請參閱第 71 頁的『裝回上隔板』）。
7. 安裝下檔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。
8. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
9. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下磁帶機

使用此資訊來卸下磁帶機。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下磁帶機，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
警告： 請勿使伺服器翻覆。
5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 先拔掉電源線，再拔掉要卸下的光碟機的信號線。
7. 將伺服器直立回垂直位置。
8. 按住機槽側邊上的藍色鬆開按鈕以鬆開磁帶機；然後，將磁帶機從伺服器正面拉出。

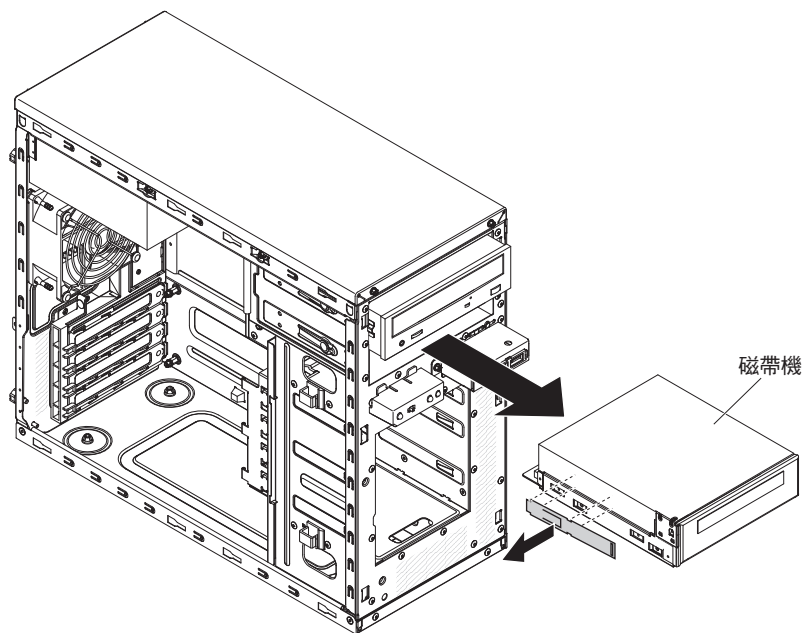


9. 卸下光碟機側邊的光碟機固定夾。請保留該固定夾，以在安裝更換光碟機時使用。
10. 若指示您將磁帶機送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下磁帶機，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸一下擋板（請參閱第 34 頁的『卸一下隔板』）。
5. 卸下上擋板（請參閱第 35 頁的『卸下上隔板』）。

6. 從要卸下的光碟機拔掉電源線及信號線。
7. 按住機槽側邊上的藍色鬆開按鈕以鬆開磁帶機；然後，將磁帶機從伺服器正面拉出。
8. 卸下光碟機側邊的光碟機固定夾。保留固定夾供日後安裝替換光碟機時使用。

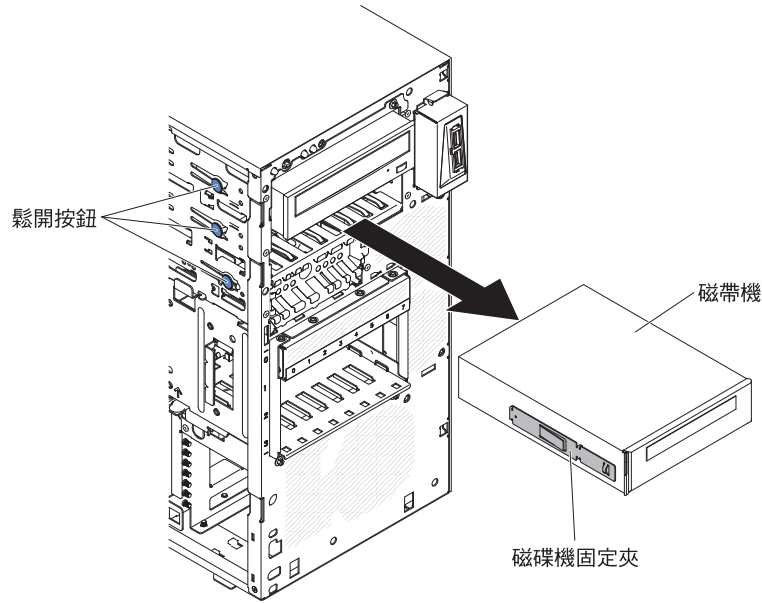

9. 若指示您將磁帶機送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換磁帶機

使用此資訊來更換磁帶機

如果您要更換光碟機，請確定下列事項：

- 您具備磁碟機隨附文件中所指定的所有纜線和其他設備。
- 您已檢查新磁碟機隨附的指示，判斷是否必須設定磁碟機中的任何開關或跳接器。
- 您已卸下舊磁碟機側面的磁碟機固定夾，並讓它可安裝在新的磁碟機。


若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝磁帶機，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。


警告： 請勿使伺服器翻覆。

5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
8. 按照光碟機隨附的文件，設定光碟機上的任何跳接器或開關。
9. 將伺服器直立回垂直位置。

10. 從機槽 1 或機槽 2 的磁帶機箱側面，卸下磁碟機固定夾。將磁碟機固定夾滑向正面，從磁帶機箱卸下；然後將磁碟機固定夾卡進磁碟機側面的螺孔中。

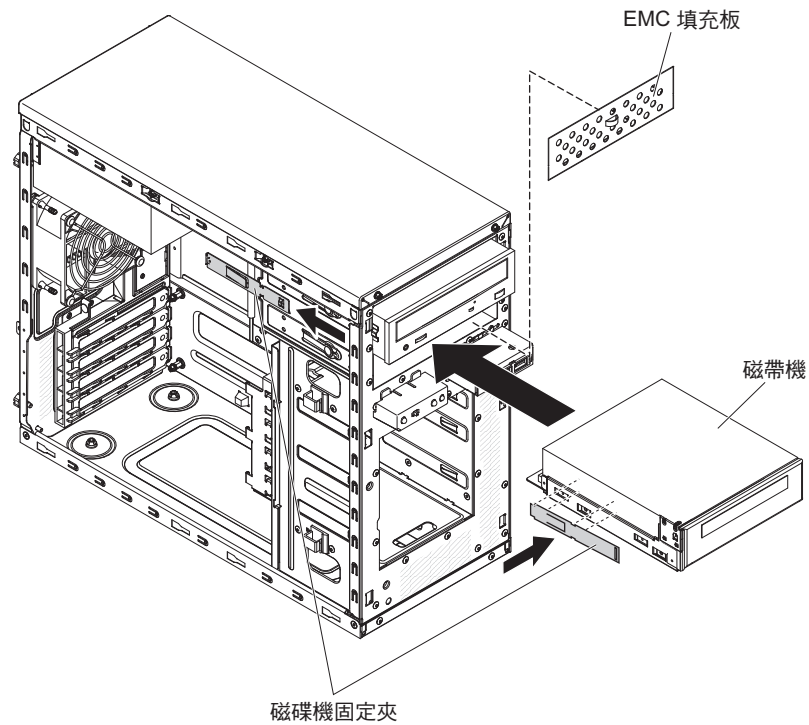

11. 卸下 EMC 填充板。

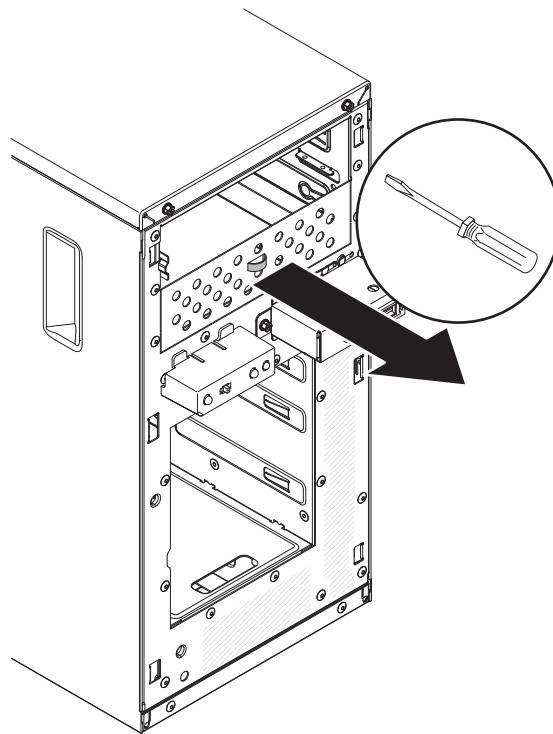

註：請小心任何銳利的邊緣。

12. 將磁碟機推入機槽中。


註：磁帶機只能安裝在機槽 1 或機槽 2

13. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告：請勿使伺服器翻覆。

14. 將適用之信號線的一端連接到磁碟機背面，確定這條纜線的另一端已連接主機板上適用的接頭。
15. 將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。
16. 如果您要安裝或卸下另一個磁碟機，請立即進行。
17. 安裝空氣導管。
18. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
19. 將伺服器直立回垂直位置。
20. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。

註：卸下阻擋已安裝磁帶機的隔板填充板（若有的話）。

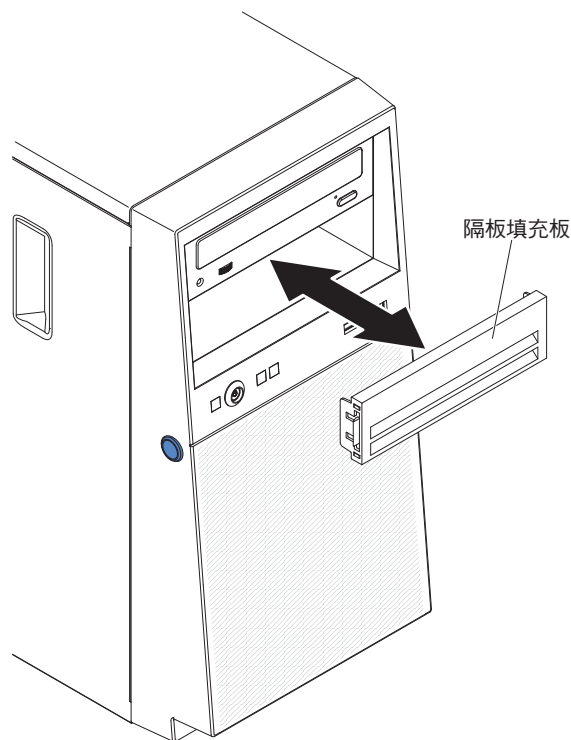


21. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。


若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝磁帶機，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸下次擋板（請參閱第 34 頁的『卸下次擋板』）。
5. 卸下上擋板（請參閱第 35 頁的『卸下上擋板』）。

6. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
7. 按照光碟機隨附的文件，設定光碟機上的任何跳接器或開關。
8. 將磁帶機固定夾滑至正面，以將其從機槽 2 的磁帶機盒中卸下；然後將磁帶機固定夾卡入磁帶機側面的螺孔中。

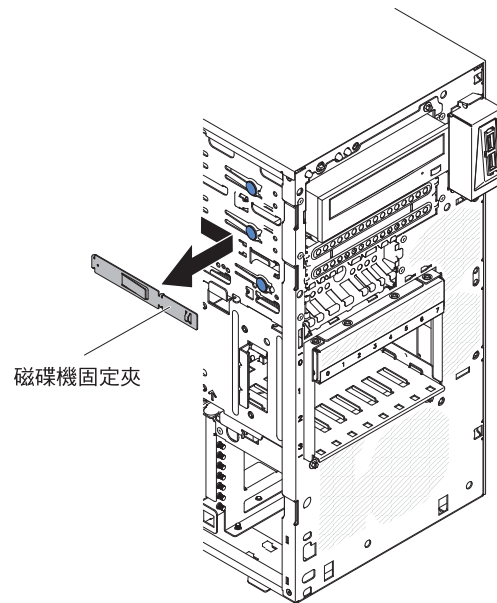

9. 卸下 EMC 填充板。
10. 將光碟機推入機槽中。

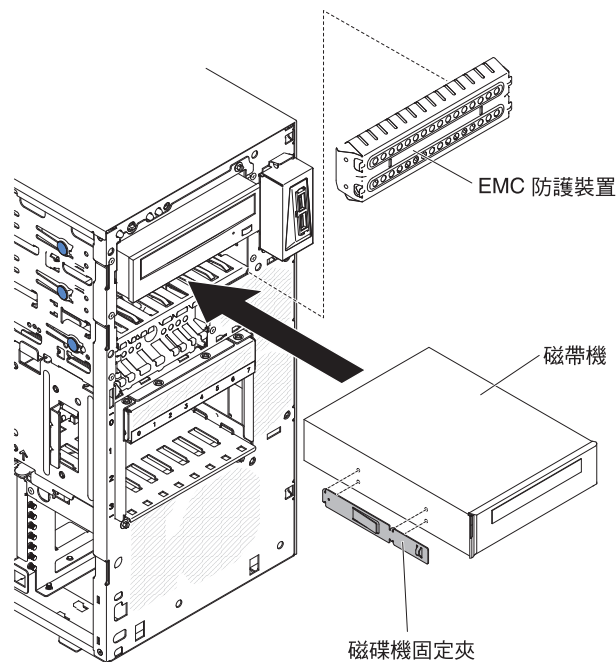

11. 將適用之信號線的一端連接到磁碟機背面，確定這條纜線的另一端已連接主機板上適用的接頭。

12. 將信號線路佈置好，以免阻塞磁碟機背面，或微處理器和雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 上方空氣的流通。
13. 將電源線連接至磁帶機背面。接頭帶有楔形缺口，只能以一個方向插入。
14. 安裝上檔板（請參閱第 71 頁的『裝回上隔板』）。
15. 安裝下檔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。
16. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
17. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。


卸下簡易抽換硬碟

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

警告： 簡易抽換硬碟不具備熱抽換功能。卸下或安裝簡易抽換硬碟之前，請切斷伺服器的所有電源。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下簡易抽換 SATA 硬碟，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 將要卸下的硬碟組件的圓形藍色拉環拉向彼此；然後將組件拉出機槽。

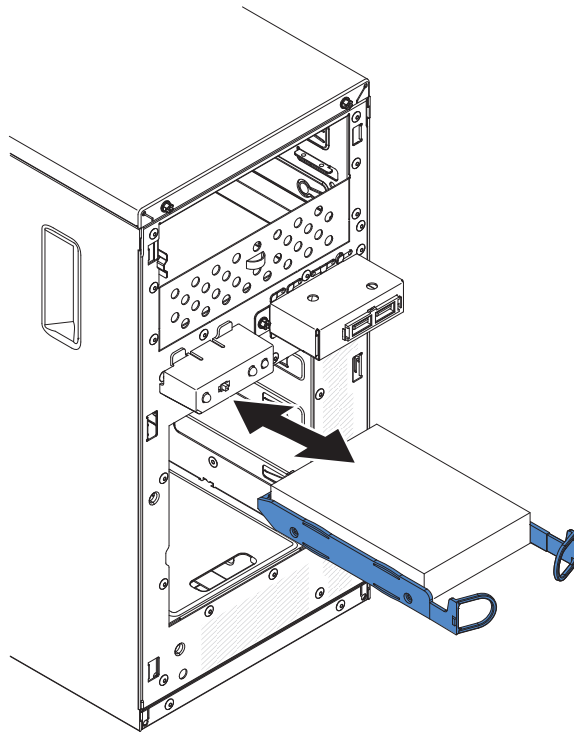

5. 若指示您將硬碟組件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換簡易抽換硬碟

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

對於具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型，伺服器支援多達四個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟（可從伺服器正面存取）。您必須先拔掉伺服器的所有電源，才能卸下或安裝簡易抽換硬碟。安裝簡易抽換 SATA 硬碟之前，請先閱讀下列資訊：

從頂端機槽開始安裝硬碟，直到底端機槽（機槽 3、4、5，最後是機槽 6）。下表列出硬碟 ID：

表 29. 簡易抽換硬碟的 ID

硬碟機槽	硬碟 ID
3	0
4	1
5	2
6	3

- 簡易抽換 SATA 硬碟，依下列方式連接到主機板上的 SATA 0 至 SATA 3 接頭：
 - 主機板端纜線接頭 0 連接到主機板上的 SATA 0 接頭。
 - 主機板端纜線接頭 1 連接到主機板上的 SATA 1 接頭。
 - 主機板端纜線接頭 2 連接到主機板上的 SATA 2 接頭。
 - 主機板端纜線接頭 3 連接到主機板上的 SATA 3 接頭。
- - 硬碟 0 連接到主機板上的 SATA 0 接頭。
 - 硬碟 1 連接到主機板上的 SATA **2** 接頭。
 - 硬碟 2 連接到主機板上的 SATA **1** 接頭。
 - 硬碟 3 連接到主機板上的 SATA 3 接頭。

註：在 RAID 模式下：


1. 在 uEFI 設定功能表中：
 - 磁碟機 0 表示硬碟 0。
 - 磁碟機 1 表示硬碟 **2**。
 - 磁碟機 2 表示硬碟 **1**。
 - 磁碟機 3 表示硬碟 3。
2. 在 MegaRAID Storage Manager 公用程式中：
 - 插槽 0 表示硬碟 0。
 - 插槽 1 表示硬碟 **2**。
 - 插槽 2 表示硬碟 **1**。
 - 插槽 3 表示硬碟 3。

警告：簡易抽換硬碟不具備熱抽換功能。請先拔掉伺服器的所有電源，再卸下或安裝簡易抽換硬碟。

註：如果已在伺服器中安裝 ServeRAID 配接卡，請將 SATA 信號線的另一端連接到 ServeRAID 配接卡上的接頭。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝簡易抽換 SATA 硬碟，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉所有外部纜線和電源線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
5. 將硬碟組件與機槽中的導軌對齊（硬碟的接頭端先進入）。
6. 將硬碟組件的圓形藍色拉環拉向彼此；然後，將硬碟組件小心滑入硬碟機槽直到停止，再鬆開拉環。

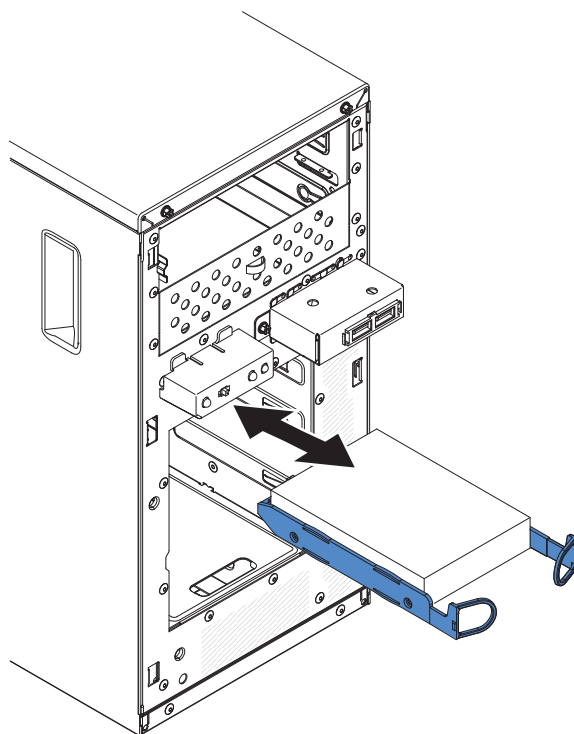

註：在硬碟組件完全固定之前，請勿鬆開硬碟組件上的拉環。

7. 如果您要安裝或卸下另一個磁碟機，請立即進行。
8. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
9. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

表 30. 3TB 硬碟 OS 支援清單

OS	支援限制	支援狀態
Windows 2008R2 SP1 64 位元 UEFI		支援
Windows 2008R2 SP1 64 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
Windows 2008 SP2 64 位元 UEFI		支援

表 30. 3TB 硬碟 OS 支援清單 (繼續)

OS	支援限制	支援狀態
Windows 2008 SP2 64 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
Windows 2008 SP2 32 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
RHEL 6.1 64 位元 UEFI		支援
RHEL 6.1 64 位元舊式		支援
RHEL 6.1 32 位元舊式		支援
RHEL 5.6 64 位元舊式， RHEL 5.6 32 位元舊式	不支援，不接受分割區	不支援
RHEL 5.6 64 位元舊式， RHEL 5.6 32 位元舊式	不支援，不接受分割區	不支援
SLES11 SP1 64 位元 UEFI		支援
SLES11 SP1 64 位元舊式		支援
SLES11 SP1 32 位元舊式		支援
SLES10 SP4 64 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援
SLES10 SP4 32 位元舊式	支援少於 2 TB 的磁碟分割區	受限支援

註：OS 4690 中不支援 3TB 的硬碟。

表 31. ServeRAID 對 3TB 硬碟的支援限制

ServeRAID 配接卡	支援限制	註解
ServeRAID M5014	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援
ServeRAID M1015	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援
ServeRAID-BR10i1	虛擬磁碟最高只支援至 8TB。	LSI 晶片限制。受限支援。
ServeRAID H1110	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援
ServeRAID C100	支援 3TB 硬碟，虛擬磁碟最高支援至 12TB	支援

卸下熱抽換硬碟

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。


警告： 爲了維持正常的系統冷卻，請勿在硬碟機槽中未至少安裝一個硬碟的情況下，使伺服器運作超過 10 分鐘。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下熱抽換硬碟，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。

註： 您不必關閉伺服器，即可從熱抽換硬碟機槽中卸下熱抽換硬碟。

2. 卸下下擋板（請參閱第 34 頁的『卸下下隔板』）。
3. 將要卸下的硬碟組件的硬碟匣把手旋轉至打開位置。

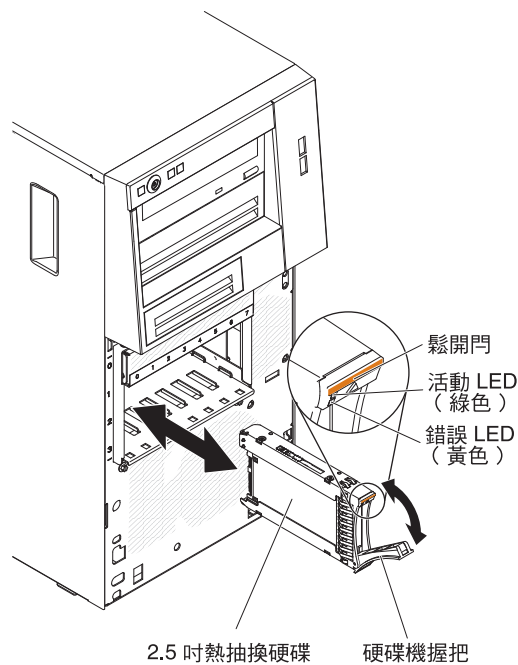

4. 握住要更換的硬碟組件把手，然後將組件從機槽中拉出。
5. 若指示您將硬碟組件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


更換熱抽換硬碟

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

如果您要更換光碟機，請確定下列事項：

- 熱抽換硬碟必須是所有 SAS 硬碟或所有 SATA 硬碟；無法結合兩種類型。
- 檢查硬碟匣是否有損壞跡象。
- 爲了維持正常的系統冷卻，請勿在硬碟機槽中未至少安裝一個硬碟的情況下，使伺服器運作超過 10 分鐘。
- 您不必關閉伺服器，就可以在熱抽換硬碟機槽中安裝熱抽換硬碟。
- 如需相關資訊，請參閱《安裝和使用手冊》。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝熱抽換硬碟，請完成下列步驟。

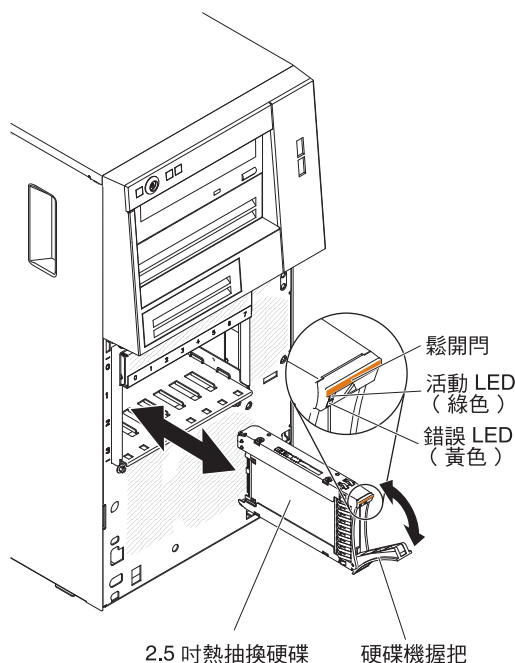

1. 將裝有硬碟的防靜電保護袋，碰觸伺服器上任何未上漆的金屬表面；然後，從包裝中取出硬碟，放在防靜電表面上。
2. 確定硬碟匣把手處於開啟位置。
3. 將硬碟組件與機槽中的導軌對齊；然後，小心將硬碟組件滑入硬碟機槽，直到硬碟停住。
4. 將硬碟匣把手旋轉至閉合位置。
5. 檢查硬碟狀態指示燈，確定硬碟正常運作。（您可能必須重新啟動伺服器，才能辨識硬碟。）如果硬碟的黃色硬碟狀態 LED 持續亮起，表示該硬碟發生故障，必須進行更換。如果綠色硬碟活動 LED 在閃爍，則表示正在存取該硬碟。

註：如果伺服器是配置爲使用 ServeRAID 控制器進行 RAID 作業，則在您更換硬碟之後，可能必須重新配置磁碟陣列。如需 RAID 作業的相關資訊，以及使用 ServeRAID Manager 的完整指示，請參閱 ServeRAID 文件。

6. 安裝下檔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。

7. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。

取出記憶體模組

使用此資訊來卸下記憶體模組。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下雙排直插式記憶體模組 (DIMM)，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 找到含有要更換的 DIMM 的 DIMM 接頭（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。

警告： 為避免折斷 DIMM 固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

7. 小心打開 DIMM 接頭兩端的固定夾，然後卸下 DIMM。

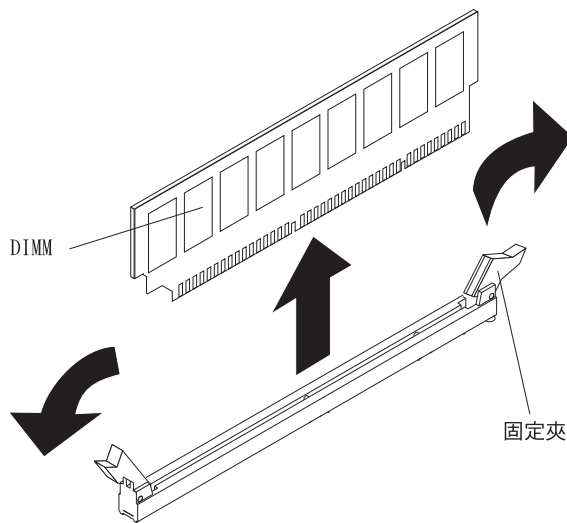

8. 若指示您將 DIMM 送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下雙排直插式記憶體模組 (DIMM)，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

5. 找到含有要更換的 DIMM 的 DIMM 接頭（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。

警告： 為避免折斷 DIMM 固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

6. 小心打開 DIMM 接頭兩端的固定夾，然後卸下 DIMM。

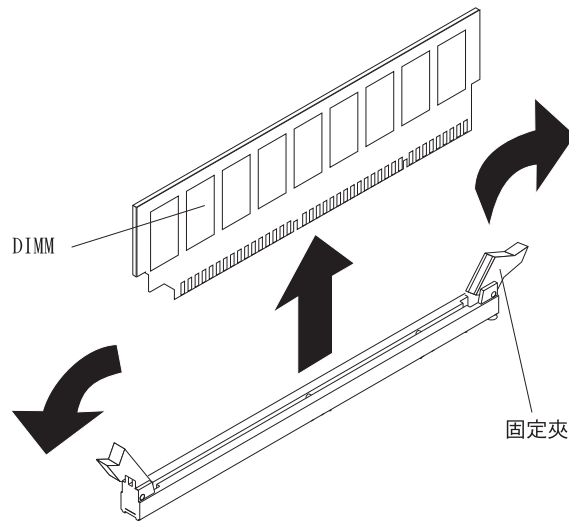

7. 若指示您將 DIMM 送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換記憶體模組

使用此資訊來更換記憶體模組

下列注意事項說明伺服器支援的雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 類型，以及安裝 DIMM 時必須考量的其他資訊（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。

如果您要更換光碟機，請確定下列事項：

- 伺服器支援業界標準、1066、1333 及 1600 MHz、PC3-12800（單排或雙排）雙倍資料傳輸率 3 (DDR3)、暫存式或無緩衝區、具有錯誤更正碼 (ECC) 的同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 雙排直插式記憶體模組 (DIMM)。如需伺服器的支援選項清單，請參閱<http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>；然後，選取您的國家/地區，並導覽至伺服器的選項清單。
- 伺服器支援的記憶體數量上限，會隨著伺服器所安裝的記憶體類型而不同。
- 依系統配置而定，可用的記憶體數量會減少。某些記憶體數量必須保留給系統資源。若要檢視已安裝的記憶體總數量以及已配置的記憶體數量，請執行 Setup Utility。如需相關資訊，請參閱使用 Setup Utility。
- 伺服器的運作速度上限是由伺服器中最慢速的 DIMM 所決定。
- 如果您將一對 DIMM 安裝在 DIMM 接頭 1 和 3 中，您安裝在 DIMM 接頭 1 和 3 中的 DIMM，大小及速度必須彼此相符。不過，其大小與速度不需要與 DIMM 接頭 2 和 4 中安裝的 DIMM 相同。
- 在同一對組中，可以使用不同製造商但相容的 DIMM。
- 當您安裝或卸下 DIMM 時，伺服器配置資訊會變更。重新啟動伺服器時，系統會顯示訊息，指示已變更記憶體配置。伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電可

能會導致伺服器停止，而造成資料遺失。若要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

警告： 伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電可能導致伺服器停止，而造成資料遺失。若要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。

- DDR3 DIMM 的規格位於 DIMM 的標籤上，格式如下。

ggg eRxff-PC3-wwwwwm-aa-bb-cc

其中：

- *ggg* 是 DIMM 總容量（例如：1GB、2GB 或 4GB）
- *e* 是排數
 - 1 = 單排
 - 2 = 雙排
 - 4 = 四排
- *ff* 是裝置架構（位元寬度）
 - 4 = x4 架構（每個 SDRAM 4 DQ 行）
 - 8 = x8 架構
 - 16 = x16 架構
- *wwwww* 是 DIMM 頻寬，單位為 MB/每秒
 - 8500 = 8.53 GBps（PC3-1066 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
 - 10600 = 10.66 GBps（PC3-1333 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
 - 12800 = 12.8 GBps（PC3-1600 SDRAM，8 位元組主要資料匯流排）
- *m* 是 DIMM 類型
 - E = 具 ECC 且無緩衝區的 DIMM (UDIMM)（x72 位元模組資料匯流排）
 - R = 暫存式 DIMM (RDIMM)
 - U = 無 ECC 且無緩衝區的 DIMM（x64 位元主要資料匯流排）
- *aa* 為 CAS 延遲，以達到運作頻率上限的時鐘表示
- *bb* 是 JEDEC SPD 修訂編碼和新增層次
- *cc* 是適用於 DIMM 設計的參照設計檔
- *d* 為 DIMM 的參照設計的修訂號碼

註：若要判斷 DIMM 的類型，請查看 DIMM 上的標籤。標籤上的資訊格式為 xxxxx nRxxx PC3-xxxxx-xx-xx-xxx。第六個數字位置上的數字指出 DIMM 是單排 (n=1) 還是雙排 (n=2)。

無緩衝 DIMM (UDIMM)

下列注意事項提供了安裝 UDIMM 時必須考量的資訊：

- 記憶體通道會以已安裝之 DIMM 的最慢通用頻率來執行。
- 伺服器可用的 UDIMM 選項有 1 GB、2 GB、4 GB 和 8 GB（可用時）DIMM。
- 伺服器支援最多每個通道兩個單排或雙排 UDIMM。

下表列出支援的 UDIMM 插入。

表 32. 支援的各通道 UDIMM 插入

每一通道的 DIMM 接頭	每一通道安裝的 DIMM 數目	DIMM 類型	DIMM 速度	每一 DIMM 的排數（任何組合）
2	1	無緩衝區的 DDR3 ECC	1066、1333、1600	單排、雙排
2	2	無緩衝區的 DDR3 ECC	1066、1333、1600	單排、雙排

下表列出使用排式 UDIMM 時的 DIMM 插入上限。

表 33. 使用排式 UDIMM 時的記憶體插入上限（依型號而定）

UDIMM 數目	DIMM 類型	大小	總記憶體
4	單排 UDIMM	1 GB	4 GB
4	雙排 UDIMM	2 GB	8 GB
4	雙排 UDIMM	4 GB	16 GB
4	雙排 UDIMM	8 GB（可用時）	32 GB


下表顯示將系統效能最佳化的 UDIMM 記憶體插入規則。

表 34. UDIMM 插入規則

DIMM 接頭 1	DIMM 接頭 2	DIMM 接頭 3	DIMM 接頭 4
已插入	空的	空的	空的
已插入	空的	已插入	空的
已插入	已插入	已插入	已插入

下圖顯示 DIMM 接頭在主機板上的位置。

註：本文件中的圖例可能與您的型號略有不同。

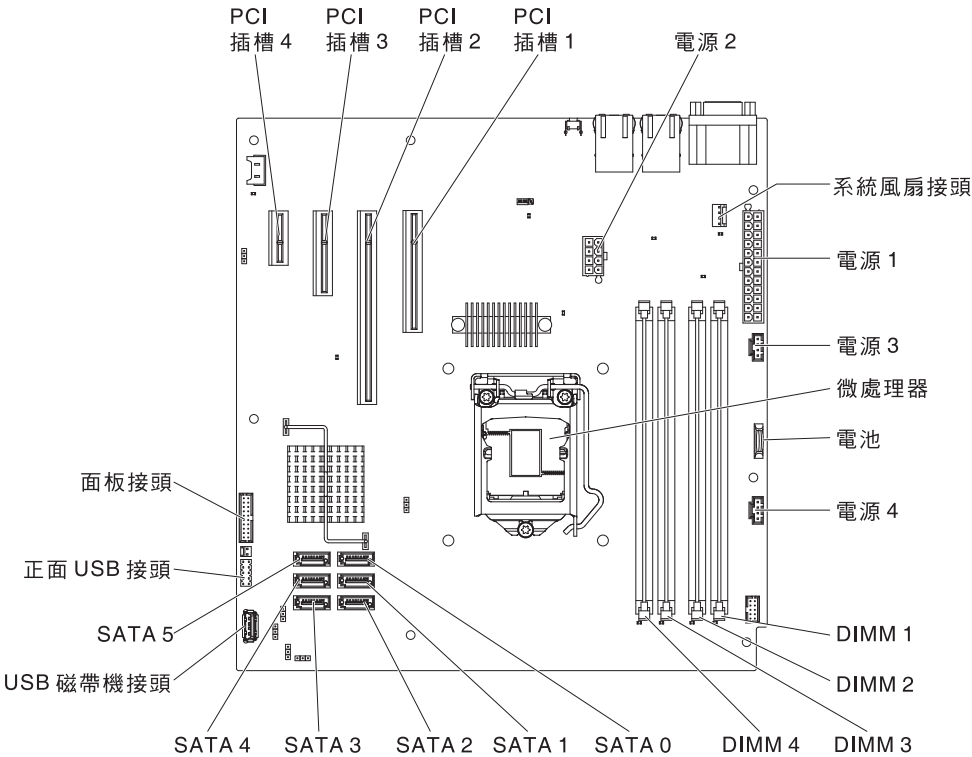

警告： 伺服器開機時，釋放到內部伺服器元件的靜電，可能導致伺服器中止，而造成資料遺失。如果要避免出現此潛在問題，在開機狀態下進行伺服器內部操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。


若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝 DIMM，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

- 1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
- 2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
- 3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
警告： 不可掉落伺服器。
- 4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
- 5. 卸下空氣導管。
- 6. 找到主機板上的 DIMM 接頭。判斷要安裝 DIMM 的接頭。依下表中顯示的順序安裝 DIMM。

表 35. DIMM 安裝順序

DIMM 數目	安裝順序（接頭）
第一對 DIMM	1, 3
第二對 DIMM	2, 4

- 7. 打開固定夾，並卸下任何現有的 DIMM（必要的話）。
警告： 為避免折斷固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

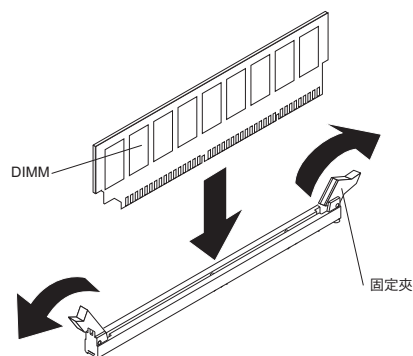

8. 將裝有 DIMM 的防靜電保護袋與伺服器外任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從保護袋中取出 DIMM。
9. 轉動 DIMM，使 DIMM 腳位與接頭正確對齊。
10. 將 DIMM 邊緣與 DIMM 接頭兩端的插槽對齊，將 DIMM 插入接頭中。
11. 在 DIMM 兩端同時用力，將 DIMM 垂直向下按壓，使其牢牢插入接頭。當 DIMM 牢牢地固定在接頭時，固定夾會卡入到鎖定位置。

註：如果 DIMM 與固定夾之間留有空隙，表示 DIMM 未正確插入；請打開固定夾，卸下 DIMM，然後將其重新插入。

12. 安裝空氣導管。
13. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
14. 將伺服器直立回垂直位置。
15. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
16. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝 DIMM，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和週邊裝置，並拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 不可掉落伺服器。


5. 找到主機板上的 DIMM 接頭。判斷要安裝 DIMM 的接頭。依下表中顯示的順序安裝 DIMM。

表 36. DIMM 安裝順序

DIMM 數目	安裝順序（接頭）
第一對 DIMM	1, 3
第二對 DIMM	2, 4

6. 打開固定夾，並卸下任何現有的 DIMM（必要的話）。

警告： 為避免折斷固定夾或損壞 DIMM 接頭，請小心開合固定夾。

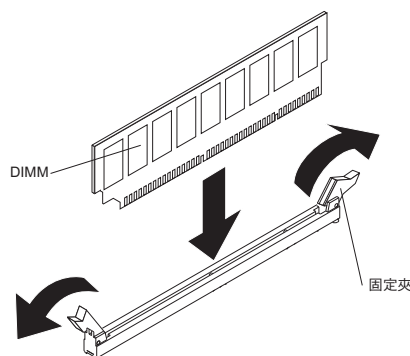

7. 將裝有 DIMM 的防靜電包與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從保護袋中取出新 DIMM。
8. 轉動 DIMM，使 DIMM 腳位與接頭正確對齊。
9. 使 DIMM 邊緣與 DIMM 接頭兩端的插槽對齊，將 DIMM 插入接頭中。在 DIMM 兩端同時用力，將 DIMM 垂直向下按壓，使其牢牢插入接頭。當 DIMM 牢牢地固定在接頭時，固定夾會卡入到鎖定位置。如果 DIMM 與固定夾之間留有間隙，則表示未正確安裝 DIMM。請打開固定夾，卸下 DIMM，然後將其重新插入。
10. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
11. 將伺服器直立回垂直位置。
12. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

取出系統電池

使用此資訊來取出系統電池。

下列注意事項說明在更換電池時應該考慮的資訊：

- IBM 在設計本產品時，非常重視您的安全。鋰電池必須正確處理，以避免可能發生的危險。在更換電池時，必須遵守下列指示。

註：在美國，請致電 1-800-IBM-4333 以取得電池處置的相關資訊。

- 如果您以重金屬電池或包含重金屬元件的電池替換原來的鋰電池，請注意下列環保問題。含有重金屬的電池與蓄電池，不得以一般居家廢棄物的方式處置。此類物品應由製造商、經銷商或業務代表免費收回，以適當的方式回收或處置。
- 若要訂購更換電池，請聯絡 1-800-IBM-SERV（美國地區）以及 1-800-465-7999 或 1-800-465-6666（加拿大境內）。若是美國和加拿大以外的地區，請聯絡您的支援中心或業務夥伴。

註：在更換電池後，您必須重新配置伺服器並重設系統日期和時間。

聲明 2



注意：

更換鋰電池時，僅限更換為 **IBM 產品編號 33F8354**，或製造商建議的同等類型的電池。如果系統有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組對其進行更換。若不當使用、處理或處置鋰電池可能會引起爆炸。

請勿：

- 將電池投入或浸入水中
- 將電池加熱至超過 **100°C (212°F)**
- 維修或拆卸


請根據當地法令法規的要求處理電池。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中取出電池，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 找到主機板上的電池（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
7. 取出電池：
 - a. 使用一根手指頭將電池水平推出其插座，將它從插座推離。
 - b. 提起電池並將其從插座中取出。

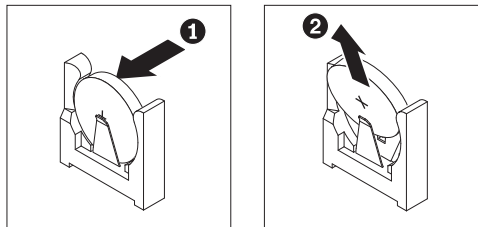


若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中取出電池，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

5. 找到主機板上的電池（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
6. 取出電池：
 - a. 使用一根手指頭將電池水平推出其插座，將它從插座推離。
 - b. 提起電池並將其從插座中取出。

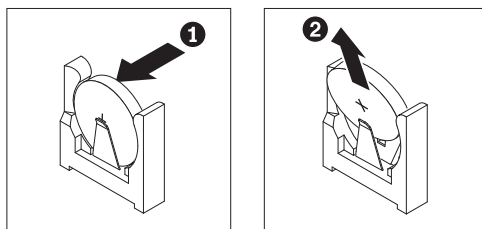

更換系統電池

使用此資訊來更換系統電池

下列注意事項說明在更換伺服器中的主機板電池時，必須考量的資訊。

- 更換主機板電池時，您必須使用同一家製造商所出產的同類型鋰電池來更換它。
- 若要訂購更換電池，請撥打 1-800-426-7378（美國地區）以及 1-800-465-7999 或 1-800-465-6666（加拿大地區）。在美國和加拿大以外的地區，請致電您的 IBM 業務代表或授權的轉銷商。
- 在更換主機板電池後，您必須重新配置伺服器並重設系統日期和時間。
- 為避免可能的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

聲明 2



注意：

更換鋰電池時，僅限更換為 **IBM 產品編號 33F8354**，或製造商建議的同等類型的電池。如果系統有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組對其進行更換。若不當使用、處理或處置鋰電池可能會引起爆炸。


請勿：

- 將電池投入或浸入水中
- 將電池加熱至超過 **100°C (212°F)**
- 維修或拆卸

請根據當地法令法規的要求處理電池。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝替換電池，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 遵循更換電池隨附的任何特殊處理和安裝指示。
2. 裝入電池：
 - a. 以垂直方向握住電池，讓較小的那一面朝向插座。
 - b. 讓電池傾斜，並將電池滑入其插座；然後將電池往插座方向壓入，直到就定位為止。請確定電池固定夾穩固地固定電池。

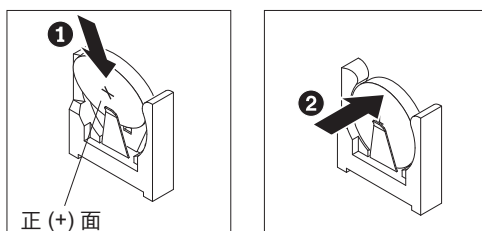


3. 安裝空氣導管。
4. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
5. 將伺服器直立回垂直位置。
6. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。
7. 啓動 Configuration/Setup Utility 程式，並重設配置：
 - 設定系統日期和時間。
 - 設定開機密碼。
 - 重新配置伺服器。

如需詳細資料，請參閱第 82 頁的『Setup Utility 功能表選項』。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝替換電池，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 遵循更換電池隨附的任何特殊處理和安裝指示。
2. 裝入電池：
 - a. 調整電池的方向，使正極端朝上。
 - b. 將電池傾斜並插入其插座中。

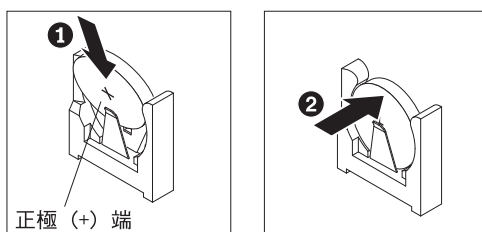

- c. 將電池向下按入插槽，直到鎖入定位。請確定電池固定夾穩固地固定電池。
3. 將伺服器直立回垂直位置。
4. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
5. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。
6. 啓動 Configuration/Setup Utility 程式，並重設配置：
 - 設定系統日期和時間。
 - 設定開機密碼。
 - 重新配置伺服器。

如需詳細資料，請參閱第 82 頁的『Setup Utility 功能表選項』。

卸下背面系統風扇


此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

若要在具有非熱抽換電源供應器的伺服器型號（4U 機箱）中卸下背面系統風扇，請完成下列步驟。

1. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
2. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

3. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸下空氣導管。
5. 卸下任何阻礙存取主機板上風扇及風扇接頭的配接卡（請參閱第 154 頁的『更換 ServeRAID 配接卡』）。
6. 卸下系統風扇：

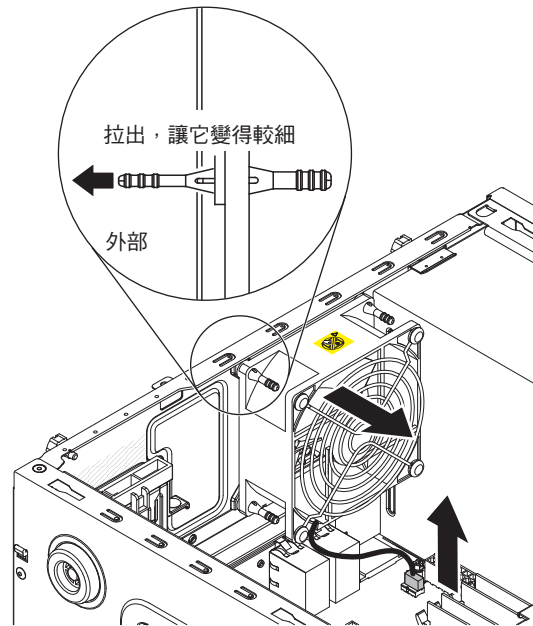

- a. 拔掉主機板的風扇纜線（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
 - b. 用一隻手托住系統風扇，將橡膠栓拉離機箱，讓它變得較細；然後將風扇拉向伺服器正面，使橡膠栓穿過機箱孔，取出橡膠栓。重複此步驟，直到取出所有其餘橡膠栓為止。
 - c. 將系統風扇向上提離機箱。
7. 若指示您將風扇送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換背面系統風扇

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。


警告： 為了確保正常散熱和空氣流通，在卸下側蓋的情況下，請勿讓伺服器運作超過 30 分鐘。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝背面系統風扇，請完成下列步驟。

1. 更換的風扇會裝妥橡膠栓，但它們可能會在運送期間脫離。如果風扇遺漏任何橡膠栓，請先將它們安裝在風扇上，再繼續進行下一步。使用尖嘴鉗，拉動橡膠栓，使其穿過風扇孔。
2. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

3. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸下空氣導管。
5. 正確定位風扇，使橡膠栓穿過機箱中的孔並伸出；然後，使用尖嘴鉗從機箱外部拉動橡膠栓，使其穿過這些孔。

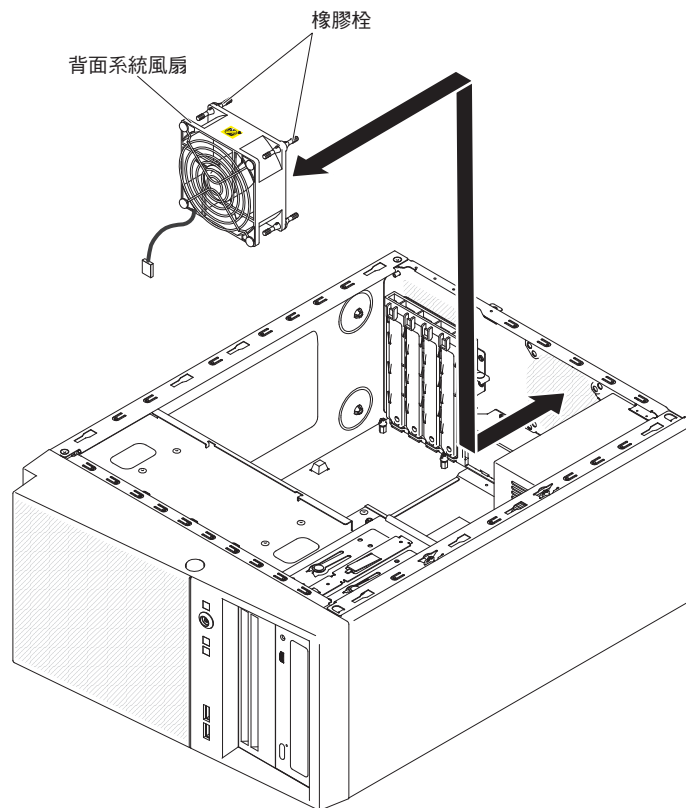

6. 將風扇纜線連接至主機板（若要瞭解背面風扇接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
7. 安裝所有先前卸下的配接卡（請參閱第 154 頁的『更換 ServeRAID 配接卡』）。
8. 安裝空氣導管。
9. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
10. 將伺服器直立回垂直位置。

11. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
12. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下硬碟風扇導管


此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下硬碟風扇導管，請完成下列步驟。


1. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
2. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 鬆開固定硬碟風扇導管纜線的固定夾，然後從主機板拔掉硬碟風扇導管纜線。

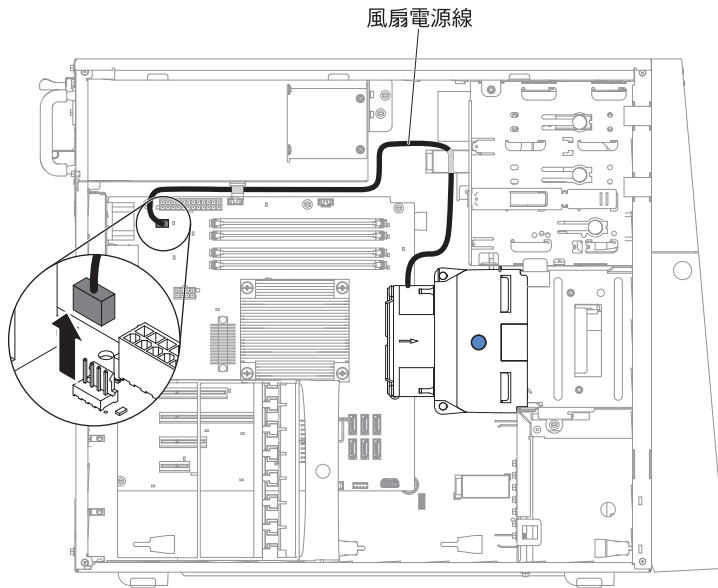

5. 握住硬碟風扇導管上的藍色點位置，然後向上拉以將其從機箱中提起。

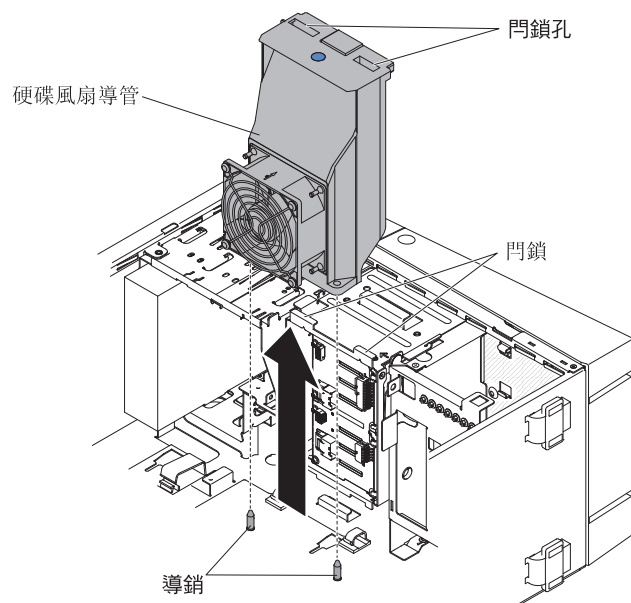

6. 若指示您將風扇送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換硬碟風扇導管

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。


警告： 為了確保正常散熱和空氣流通，在卸下側蓋的情況下，請勿讓伺服器運作超過 30 分鐘。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝硬碟風扇導管，請完成下列步驟。


1. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
2. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

3. 將硬碟風扇導管放低至機箱內，確保機箱上的兩個導銷及兩個門鎖穿過硬碟風扇導管上的相應孔並伸出。

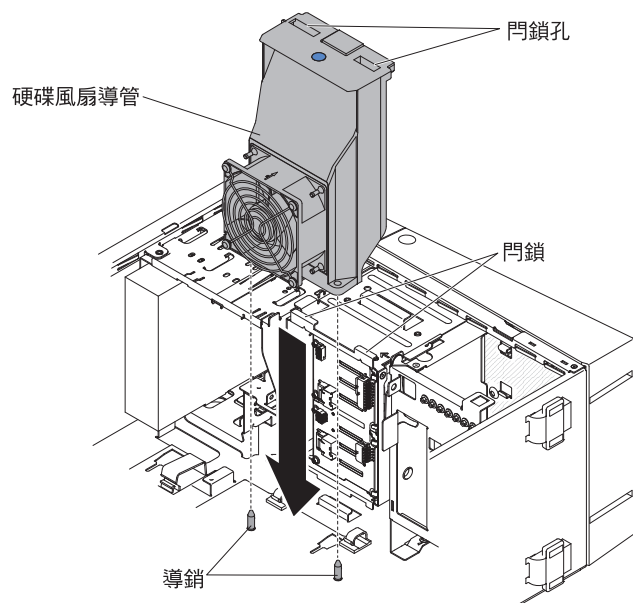

4. 將硬碟風扇導管纜線連接至主機板（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』以瞭解風扇組件接頭的位置）。請切記將硬碟風扇導管纜線插入相應的固定夾內。

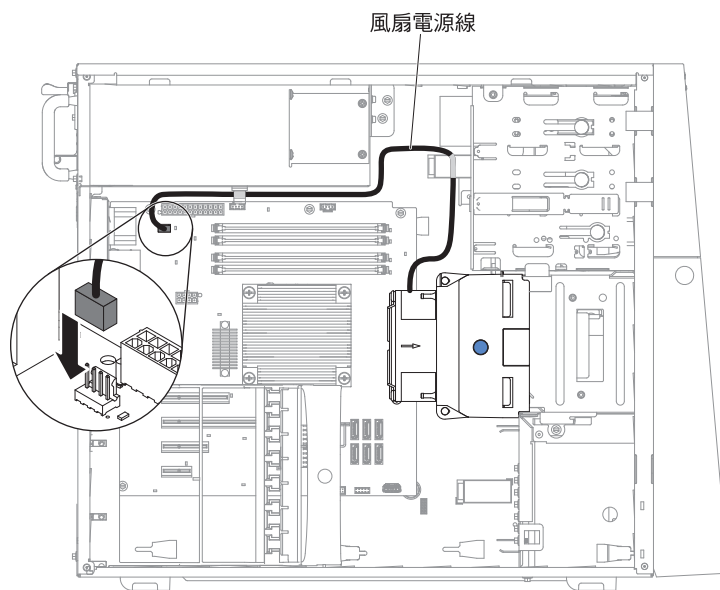

5. 將伺服器直立回垂直位置。
6. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
7. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下及更換層級 1 CRU

「層級 1 CRU」更換作業是由您負責。如果您要求 IBM 來安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。

本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

卸下簡易抽換背板

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。


若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下簡易抽換背板，請完成下列步驟。


註：您需要螺絲起子，才能完成這些步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。


警告：請勿使伺服器翻覆。

5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 卸下硬碟機箱中安裝的簡易抽換硬碟（請參閱第 169 頁的『卸下簡易抽換硬碟』）。
8. 先拔掉電源線，再拔掉簡易抽換背板的信號線。
9. 按住硬碟機盒鬆開門鎖以將硬碟機盒從機箱中拉出一半。

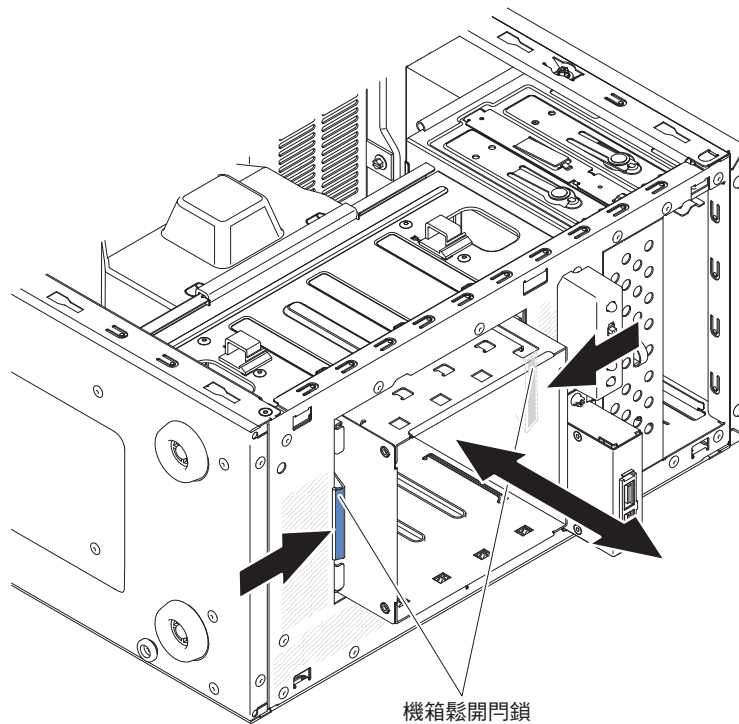

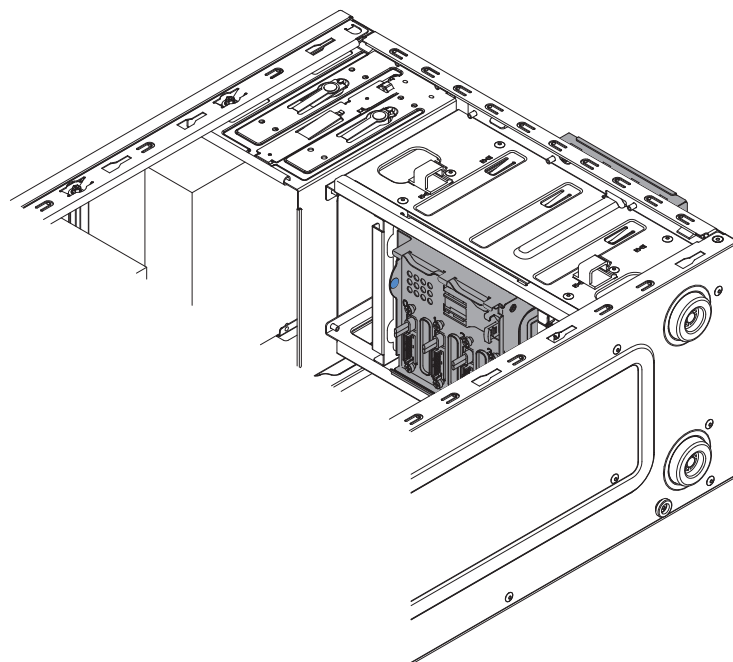

10. 卸下背板。

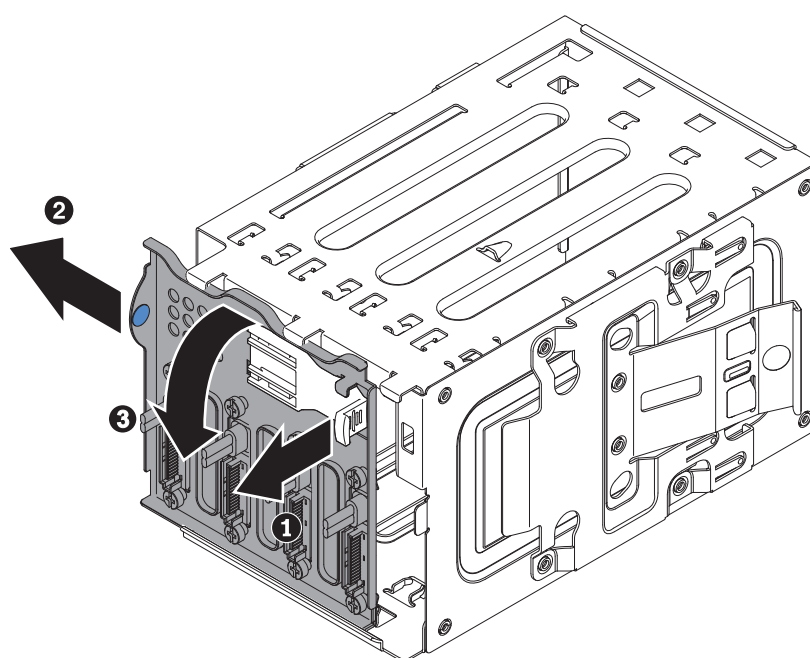


11. 若指示您將簡易抽換背板送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換簡易抽換背板


此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝簡易抽換背板，請完成下列步驟。


1. 按住硬碟機箱鬆開門鎖，拉出硬碟機箱。

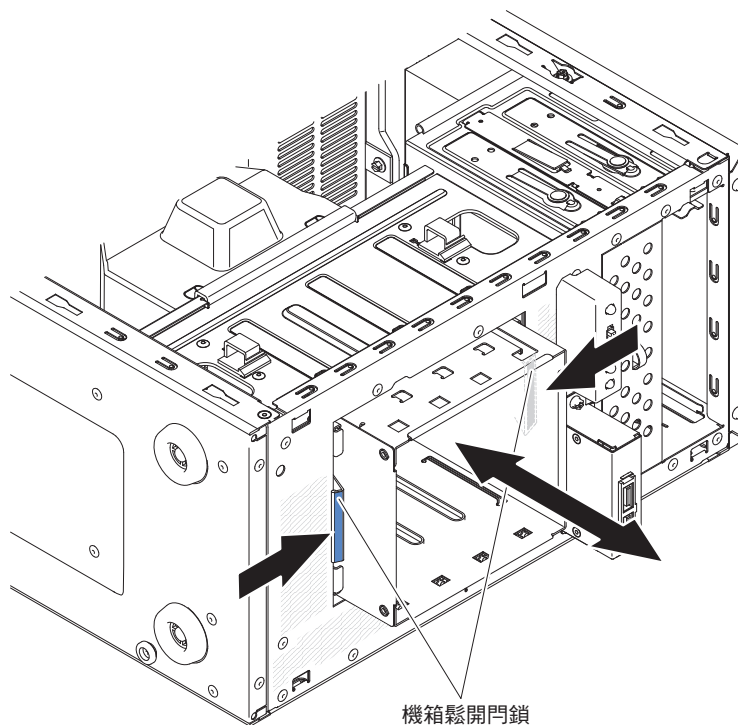


2. 將簡易抽換背板卡榫之間的下邊緣，與硬碟機盒的下邊緣對齊，然後朝硬碟機盒旋轉簡易抽換背板。

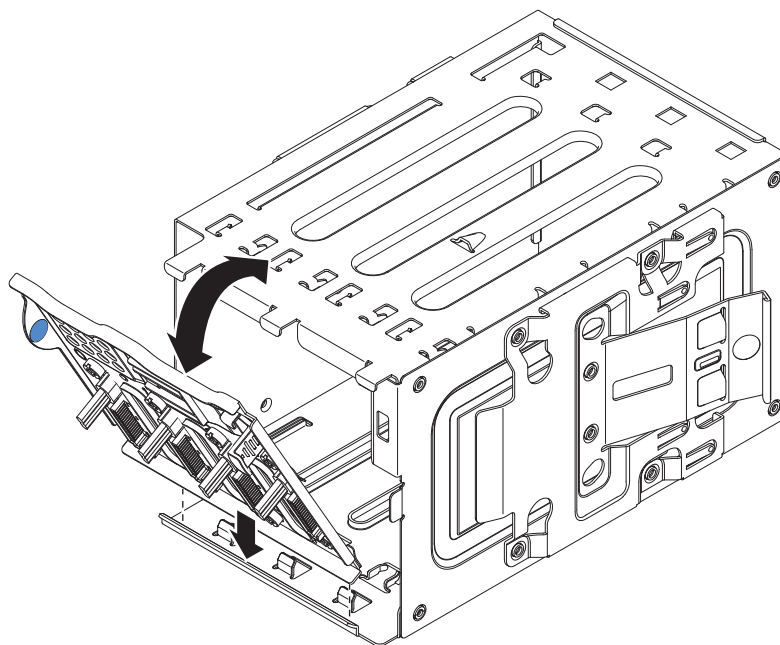

3. 確定簡易抽換背板上的卡榫位於上方硬碟機盒卡榫的左側，然後將背板一直推到盡頭。

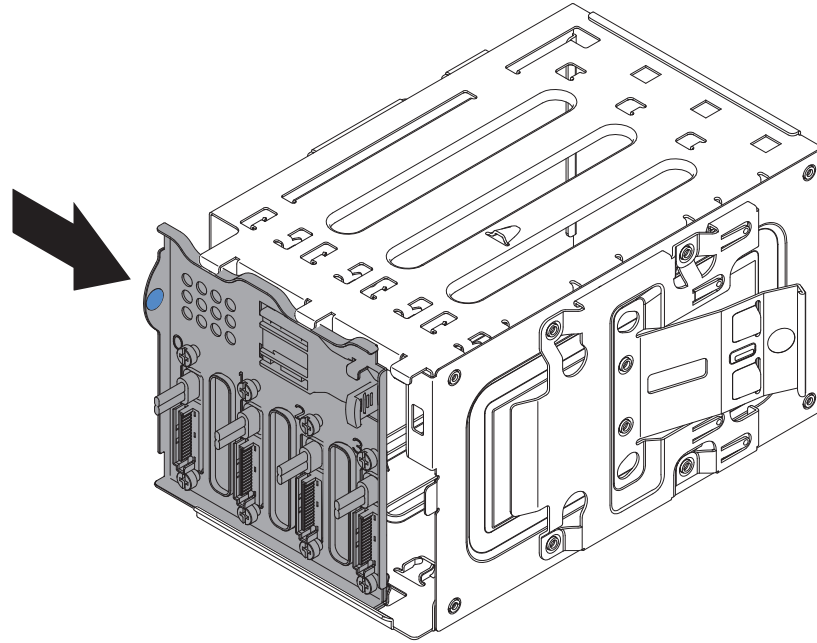


4. 從伺服器正面的開口處滑入硬碟機箱，滑入機箱的一半。

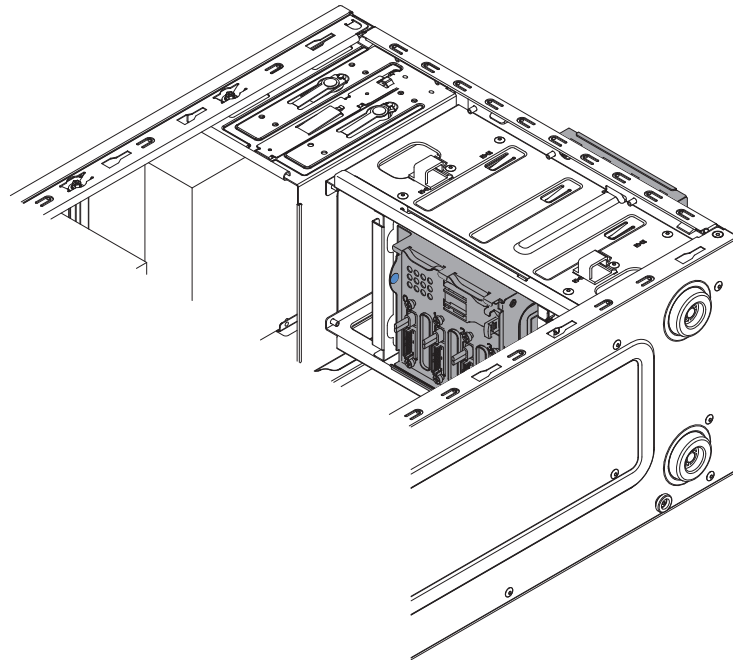


5. 將硬碟電源線連接至背板（接頭 P3 至機槽 3、接頭 P4 至機槽 4、接頭 P5 至機槽 5，而接頭 P6 至機槽 6）。
6. 將硬碟信號線連接至背板上的 SATA 接頭（接頭 0 至機槽 3、接頭 1 至機槽 4、接頭 2 至機槽 5，而接頭 3 至機槽 6）。
7. 將硬碟信號線連接至主機板上的 SATA 接頭或配接卡（如果已安裝的話）上的接頭。

註：在 LSI RAID 公用程式中，SATA 1 代表硬碟機槽 2 中的硬碟，而 SATA 2 代表硬碟機槽 1 中的硬碟（請參閱第 170 頁的『更換簡易抽換硬碟』）。

下列各圖顯示主機板上的 SATA 接頭：

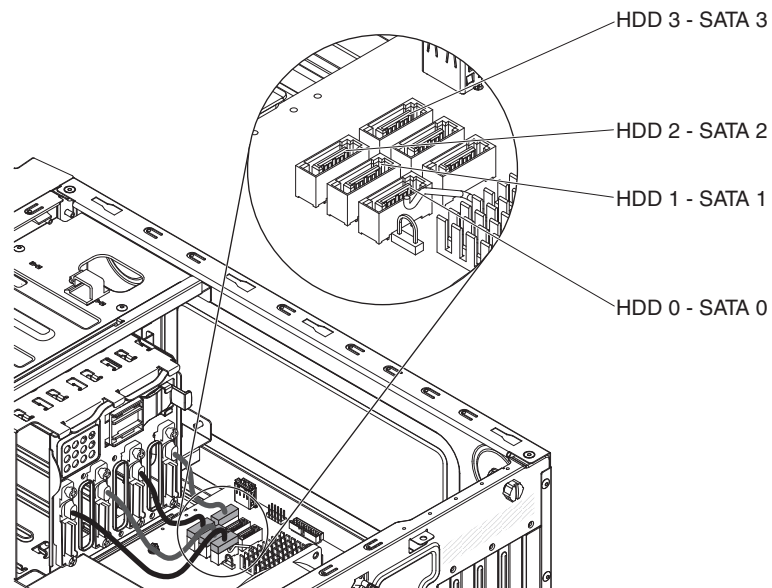

8. 利用固定夾來固定纜線。
9. 壓入硬碟機箱，直到鬆開門鎖就定位為止。

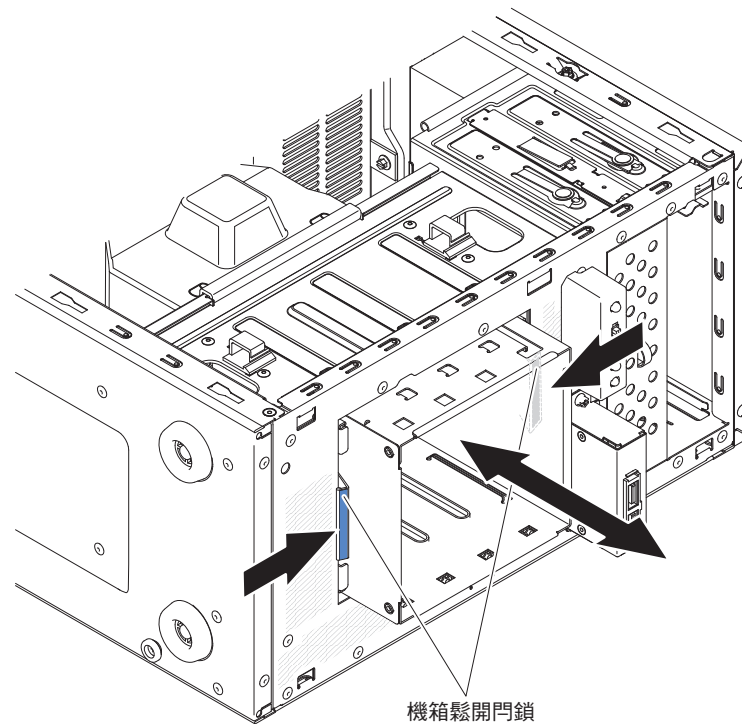

10. 安裝從硬碟機箱中卸下的簡易抽換硬碟（請參閱第 170 頁的『更換簡易抽換硬碟』）。
11. 安裝空氣導管。
12. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。


13. 將伺服器直立回垂直位置。
14. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
15. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下熱抽換硬碟背板


此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下熱抽換硬碟背板，請完成下列步驟。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
 2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
 3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
 4. 卸下下擋板（請參閱第 34 頁的『卸取下隔板』）。
 5. 卸下硬碟機盒中安裝的熱抽換 SAS/SATA 硬碟（請參閱第 173 頁的『卸下熱抽換硬碟』）。
 6. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。
- 警告：** 請勿使伺服器翻覆。
7. 卸下硬碟風扇導管（請參閱第 187 頁的『卸下硬碟風扇導管』）。
 8. 按住硬碟機盒鬆開卡榫；然後，將硬碟機盒轉出機箱，直到機盒頂端上的固定卡榫鎖定就位。

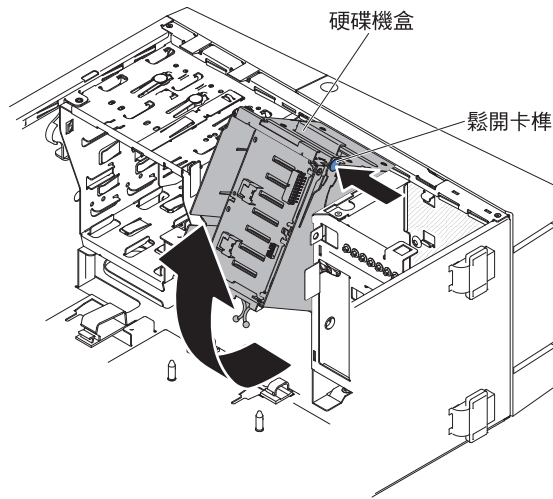

9. 從硬碟背板拔掉電源線、信號線及配置纜線。

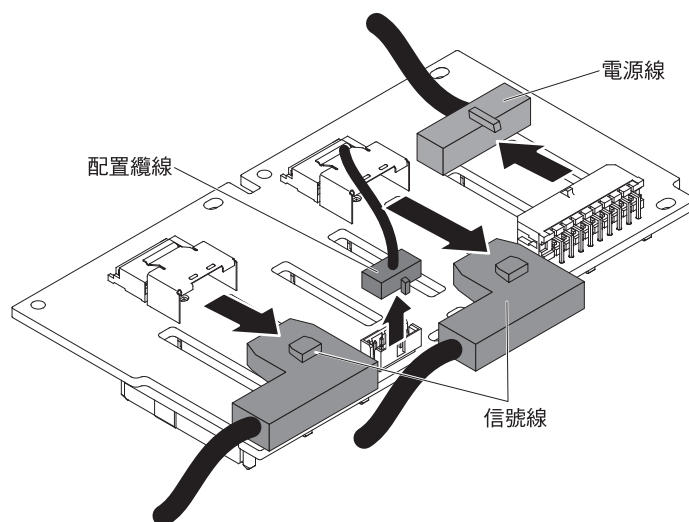

10. 卸下將 SAS/SATA 硬碟背板固定在硬碟機盒上的四顆螺絲。

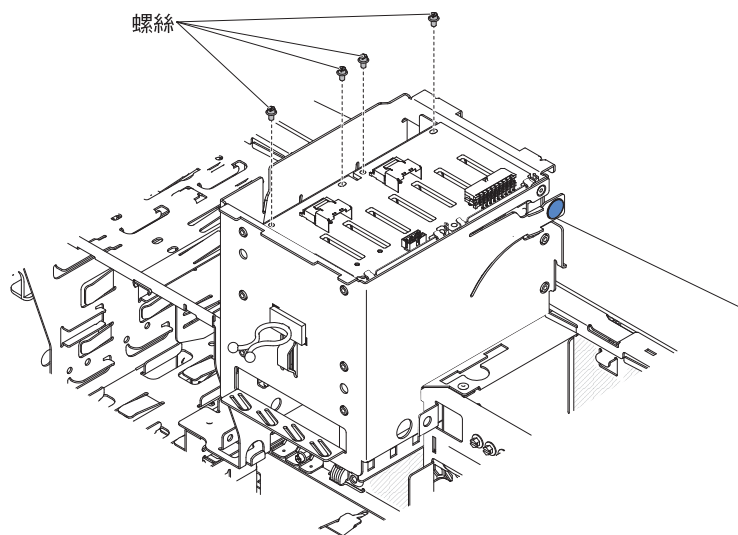

11. 從硬碟機盒的下唇緣提起熱抽換背板並將其放在旁邊。
12. 如果指示您將 SAS/SATA 硬碟背板送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


更換熱抽換硬碟背板

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。


若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝硬碟背板，請完成下列步驟。

1. 將熱抽換硬碟背板的下邊緣置於硬碟機盒的下唇緣中。
2. 將電源線、信號線及配置纜線連接至硬碟背板。

註：請確保將硬體 ServeRAID 上的埠 1 連接至背板上的埠 1。同樣，硬體 ServeRAID 上的埠 0 應該連接至背板上的埠 0。

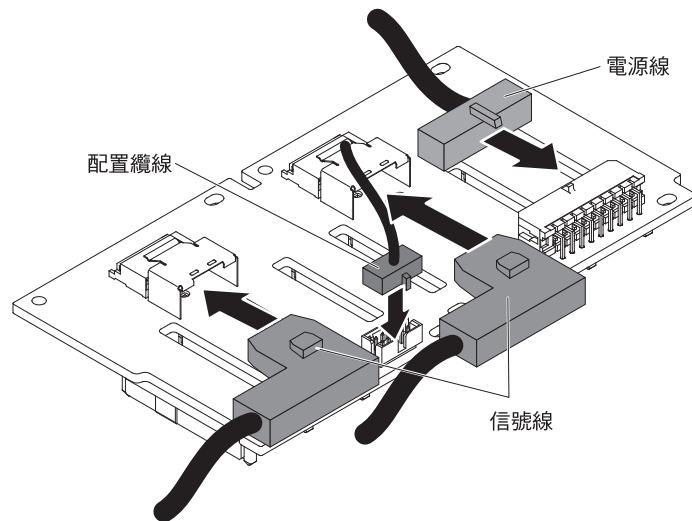


3. 安裝將熱抽換硬碟背板固定在硬碟機盒上的四顆螺絲。

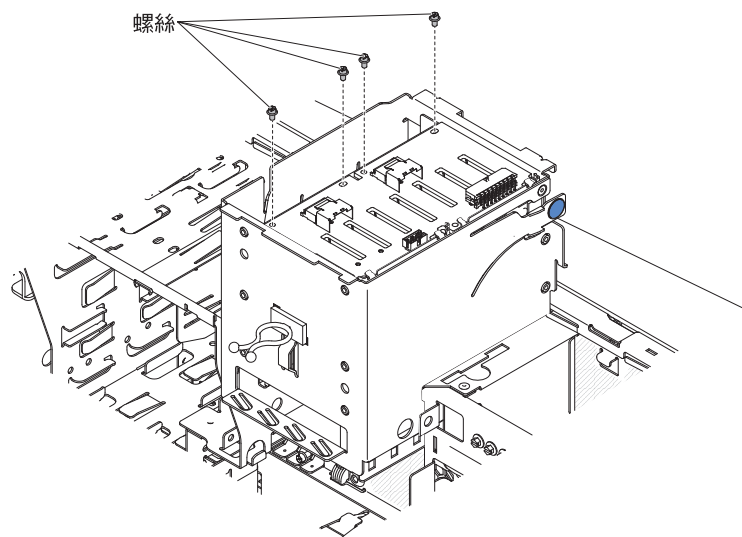

4. 按住機盒側邊的固定卡榫；然後，將硬碟機盒轉入機箱，直到其鎖定就位。

註：您可能需要稍微提起機盒，以便按住固定卡榫。

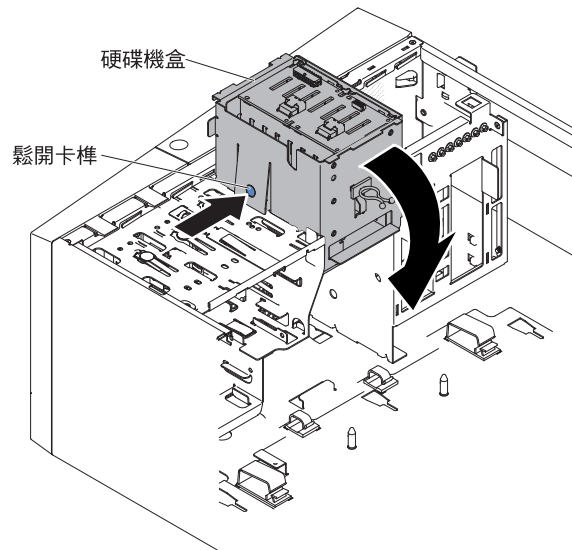


5. 將硬碟風扇導管安裝在硬碟機盒上（請參閱第 188 頁的『更換硬碟風扇導管』）。
6. 將伺服器直立回垂直位置。
7. 安裝您從硬碟機盒中卸下的熱抽換硬碟（請參閱第 174 頁的『更換熱抽換硬碟』）。
8. 安裝下檔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。
9. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
10. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下面板組件

使用此資訊來卸下面板組件

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下面板組件，請完成下列步驟。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
警告： 請勿使伺服器翻覆。
5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 拔掉主機板的面板組件纜線，並記下纜線的佈線方式（若要瞭解面板接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
8. 按面板組件的頂端並朝伺服器底端旋轉組件；然後，從機箱中卸下面板組件。

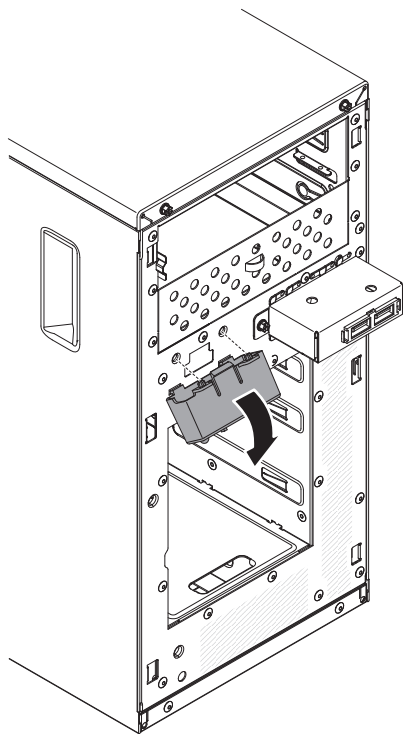

註：從開口處拉出纜線時，請小心。請勿將 LED 從面板組件拔掉。


9. 若指示您將面板組件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下面板組件，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸下下擋板（請參閱第 34 頁的『卸下下隔板』）。
5. 卸下上擋板（請參閱第 35 頁的『卸下上隔板』）。
6. 稍微向前滑動機槽 1 及機槽 2 中的硬碟（如需相關資訊，請參閱第 159 頁的『卸下 DVD 光碟機』及第 164 頁的『卸下磁帶機』）。您不必卸下這些硬碟。
7. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告：請勿使伺服器翻覆。

8. 卸下熱抽換電源供應器及熱抽換電源供應器機盒（請參閱及）。
9. 拔掉主機板的面板組件纜線，並記下纜線的佈線方式（若要瞭解面板接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
10. 向上按面板組件上的鬆開卡榫並朝伺服器背面拉組件；然後，從機箱中卸下面板組件。

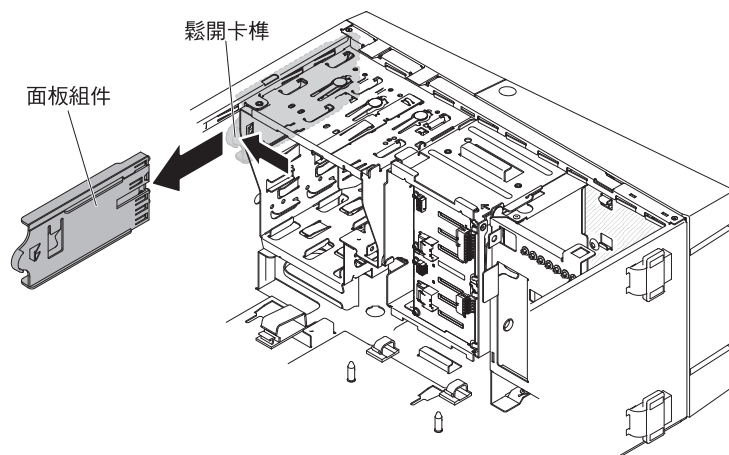

11. 若指示您將面板組件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換面板組件


使用此資訊來更換面板組件

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝面板組件，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 將面板組件到開口處的纜線重新佈線。

註：從開口處拉出纜線時，請小心。請勿將 LED 從面板組件拔掉。


2. 將面板組件的底端卡榫插入對應的孔內，然後朝機箱旋轉組件。

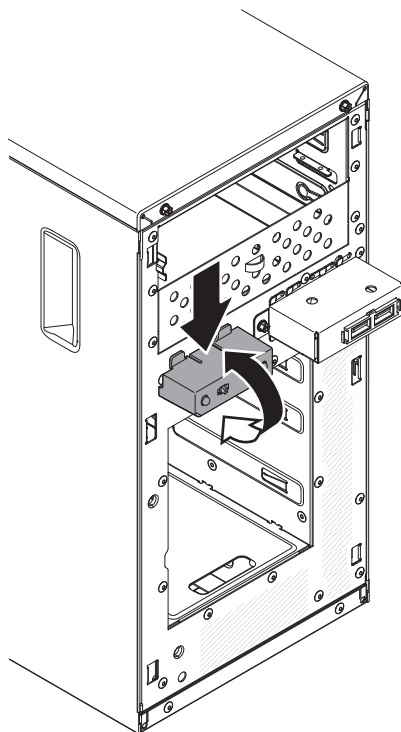

3. 將面板組件推入機箱，直到就定位為止。
4. 將面板組件到主機板的纜線重新佈線，並進行連接（若要瞭解面板接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
5. 安裝空氣導管。
6. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
7. 將伺服器直立回垂直位置。
8. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
9. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝面板組件，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 小心地將伺服器轉向其側面，以便它可以平躺。
- 警告：** 請勿使伺服器翻覆。
2. 將面板組件的前端置於機槽 1 上方的通道中。
 3. 朝機箱正面推面板組件，直到其卡入定位。

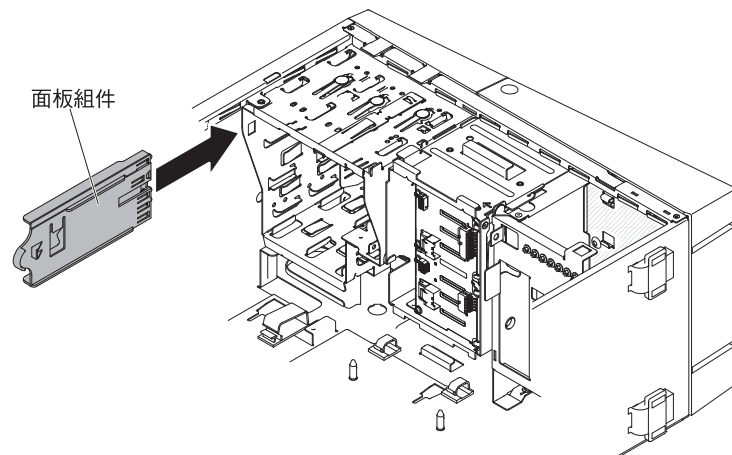

4. 將面板組件到主機板的纜線重新佈線，並進行連接（若要瞭解面板接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
5. 安裝電源供應器機盒及電源供應器（請參閱及）。
6. 將機槽 1 及機槽 2 中的硬碟推入硬碟機槽（如需相關資訊，請參閱第 161 頁的『更換 DVD 光碟機』及第 165 頁的『更換磁帶機』）。
7. 將伺服器直立回垂直位置。
8. 安裝上檔板（請參閱第 71 頁的『裝回上隔板』）。
9. 安裝下檔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。
10. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
11. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下正面 USB 接頭組件


使用此資訊來卸下正面 USB 接頭組件

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下正面 USB 接頭組件，請完成下列步驟。對於具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 從主機板拔掉正面 USB 纜線並記下纜線的佈線方式（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』以瞭解面板接頭的位置）。
8. 鬆開正面 USB 艙；然後將艙的頂端推離機箱，並將艙提離機箱開口處。
9. 將組件從艙的背面拉出。

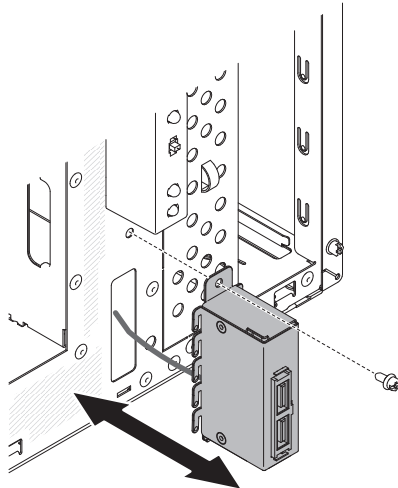


10. 小心地將正面 USB 纜線拉出機箱的開口處。
11. 若指示您將正面 USB 接頭組件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下正面 USB 接頭組件，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸取下擋板（請參閱第 34 頁的『卸取下隔板』）。
5. 卸下上擋板（請參閱第 35 頁的『卸下上隔板』）。
6. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


7. 從主機板拔掉正面 USB 纜線並記下纜線的佈線方式（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』以瞭解面板接頭的位置）。

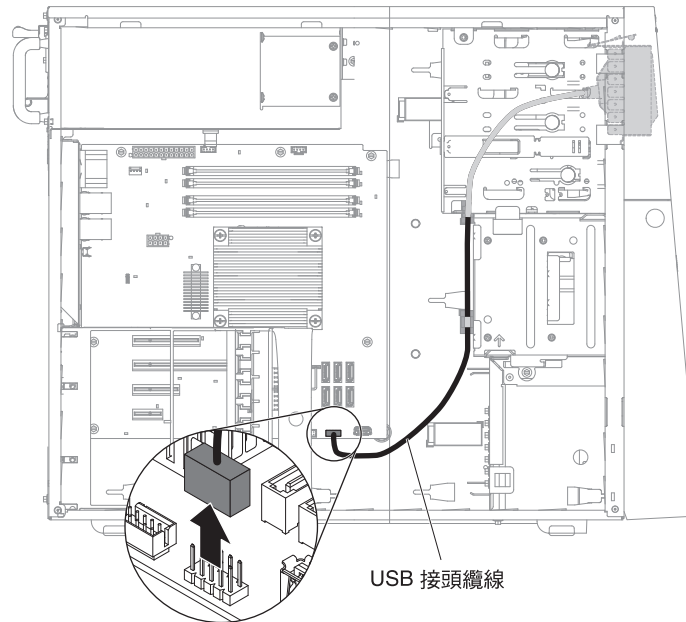

8. 將伺服器直立回垂直位置。
9. 按住正面 USB 艙頂端上的鬆開卡榫；然後，使艙的頂端傾斜並遠離機箱，再從機箱的開口提起艙。

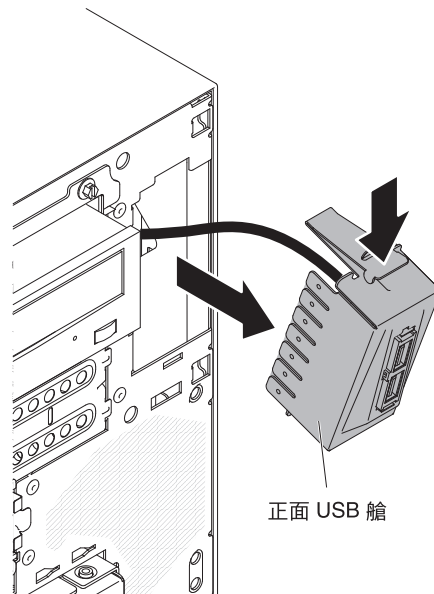

10. 擠壓正面 USB 接頭組件兩端的扣夾，並將組件從艙的背面拉出。

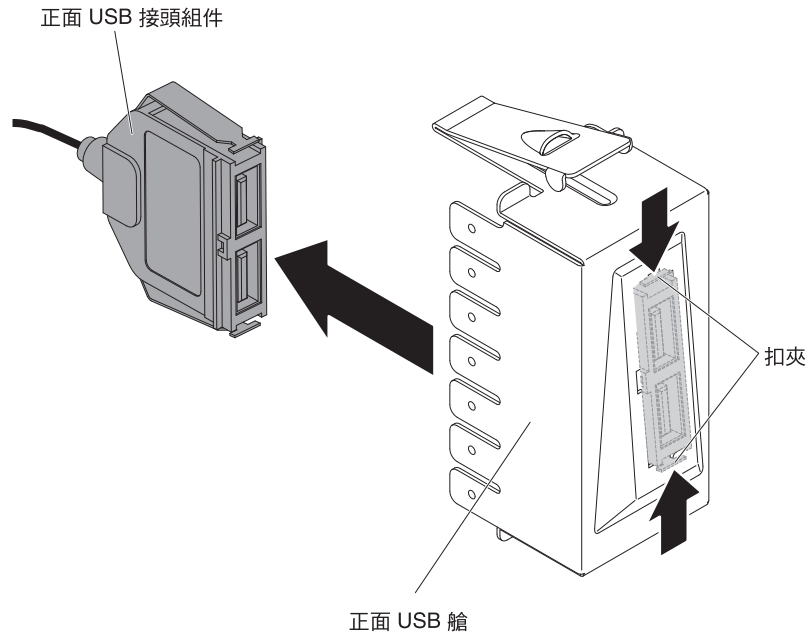

11. 小心地將正面 USB 纜線拉出機箱的開口處。
12. 若指示您將正面 USB 接頭組件送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換正面 USB 接頭組件


使用此資訊來更換正面 USB 接頭組件

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝正面 USB 接頭組件，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 小心地將正面 USB 纜線插入並穿過機箱正面的開口。

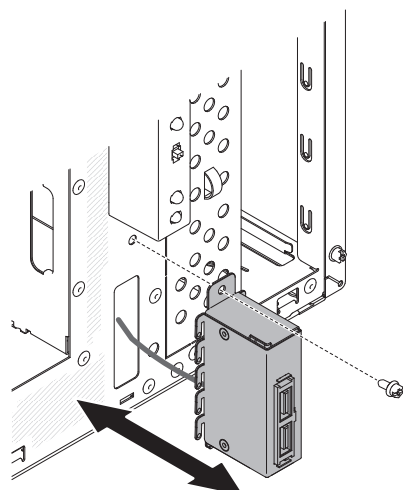


8. 將 USB 艙下邊緣的卡榫放入機箱開口處的底端。
9. 將 USB 艙的頂端傾斜就定位至另一端。
10. 利用螺絲來固定正面 USB 艙。
11. 將正面 USB 纜線到主機板上正面 USB 接頭的纜線重新佈線，並進行連接（若要瞭解正面 USB 接頭的位置，請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
12. 安裝空氣導管。
13. 安裝側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
14. 將伺服器直立回垂直位置。
15. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
16. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝面板組件，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸下次擋板（請參閱第 34 頁的『卸下次擋板』）。
5. 卸下上擋板（請參閱第 35 頁的『卸下上擋板』）。
6. 小心地將正面 USB 纜線插入並穿過機箱正面的開口。
7. 擠壓正面 USB 接頭組件兩端的扣夾，並從艙的背面將組件插入艙內。

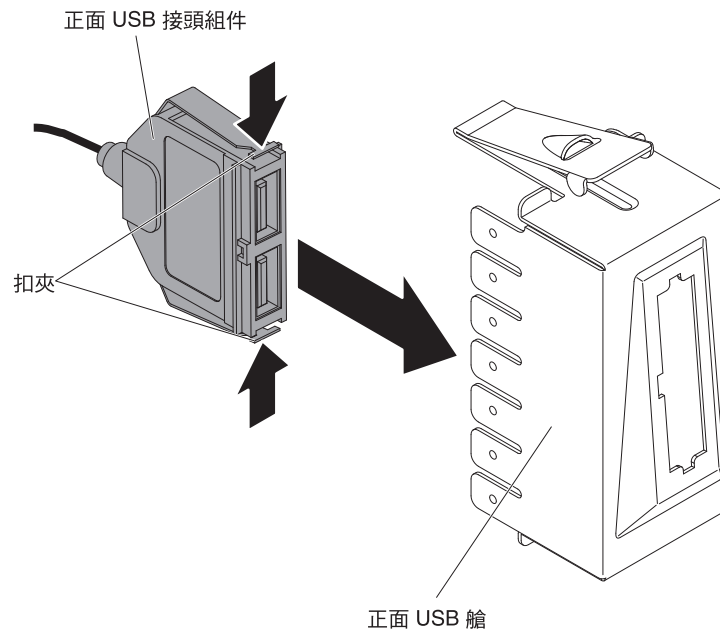

8. 將艙的下邊緣置於機箱開口的底端；然後，將艙的頂端適當傾斜並插入，直到其卡入定位。

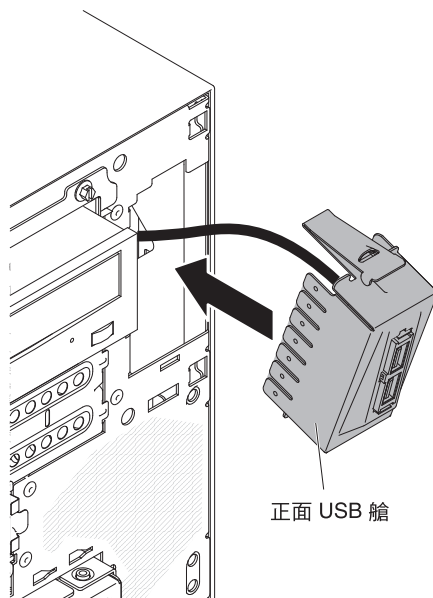

9. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
- 警告：** 請勿使伺服器翻覆。
10. 將正面 USB 纜線重新佈線並連接至主機板上的正面 USB 接頭（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』以瞭解正面 USB 接頭的位置）。

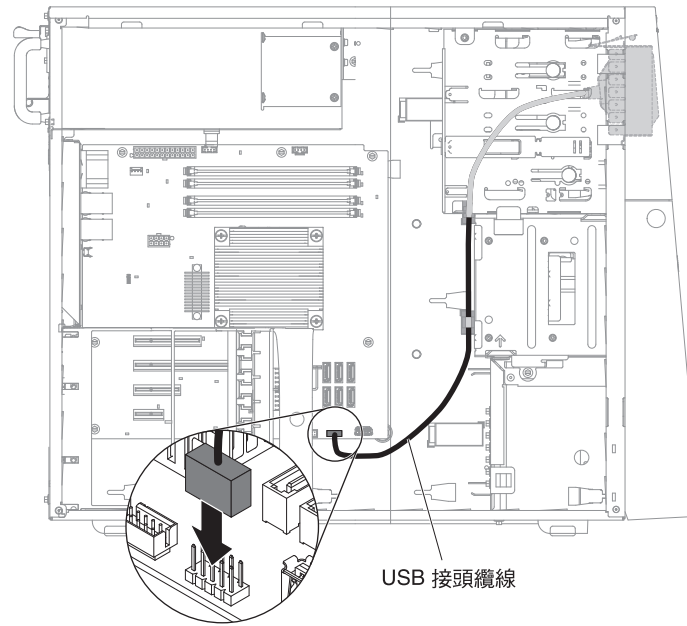

11. 將伺服器直立回垂直位置。
12. 安裝上檔板（請參閱第 71 頁的『裝回上隔板』）。
13. 安裝下檔板（請參閱第 70 頁的『裝回下隔板』）。
14. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
15. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下背面配接卡固定托架

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下背面配接卡固定托架，請完成下列步驟。


1. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
2. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 卸下所有配接卡（必要的話）並將其放在防靜電的表面上（請參閱第 151 頁的『卸下 ServeRAID 配接卡』）。

註： 您可能會發現在卸下配接卡之前，記下每個配接卡的安裝位置將會很有用。

5. 將後配接卡固定托架旋轉到開啓（解除鎖定）位置。
6. 握住托架其中一側的鉸鏈點位置並向內拉（當您將托架朝伺服器正面稍微旋轉時），直到托架脫離鉸鏈銷；然後，握住托架另一側的鉸鏈點位置並向內拉，直到托架脫離鉸鏈銷，再從伺服器卸下背面配接卡固定托架。

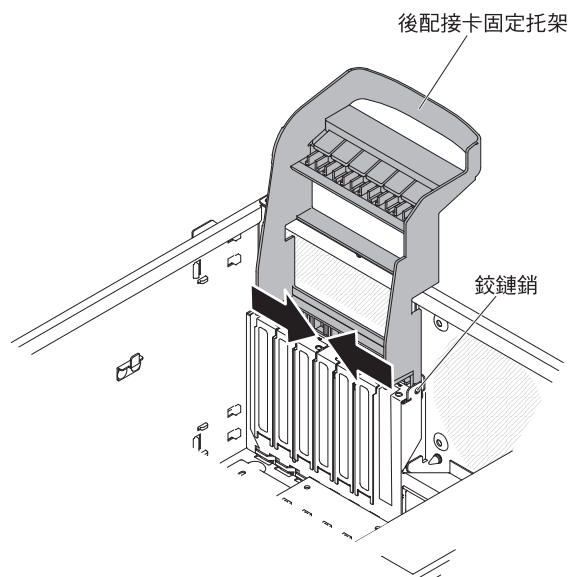

更換背面配接卡固定托架

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝背面配接卡固定托架，請完成下列步驟。

1. 放置背面配接卡固定托架，使其中一個鉸鏈點中的孔對齊機箱上的鉸鏈銷；然後，將鉸鏈銷插入機箱上的孔。
2. 將背面配接卡固定托架旋轉就位，使另一側鉸鏈點中的孔卡入機箱鉸鏈銷上方的位置。
3. 安裝配接卡。
4. 將伺服器直立回垂直位置。
5. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
6. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。


卸下硬碟機盒

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下硬碟機盒，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
警告： 請勿使伺服器翻覆。
5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 卸下簡易抽換硬碟（請參閱第 169 頁的『卸下簡易抽換硬碟』）。
8. 卸下簡易抽換背板（請參閱第 190 頁的『卸下簡易抽換背板』）。

9. 按住硬碟機盒鬆開門鎖。

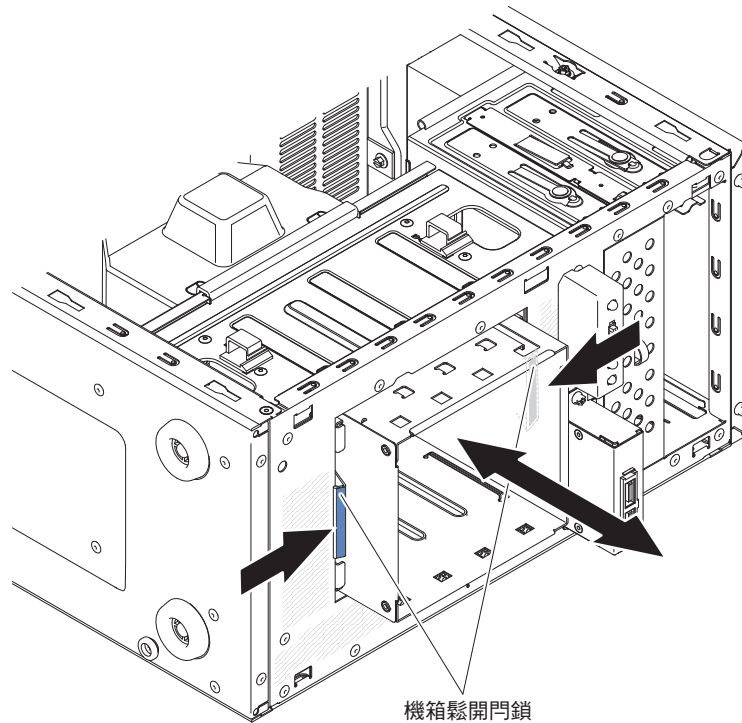


10. 小心地將硬碟機箱和纜線拉出機箱的開口處。
11. 若指示您將硬碟機箱送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換硬碟機盒

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝硬碟機盒，請完成下列步驟。

1. 閱讀自開始的安全資訊，以及。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 卸下隔板（請參閱第 33 頁的『卸下隔板』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。
警告： 請勿使伺服器翻覆。
5. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
6. 卸下空氣導管。
7. 向內按硬碟機盒，直到鬆開門鎖卡入定位。

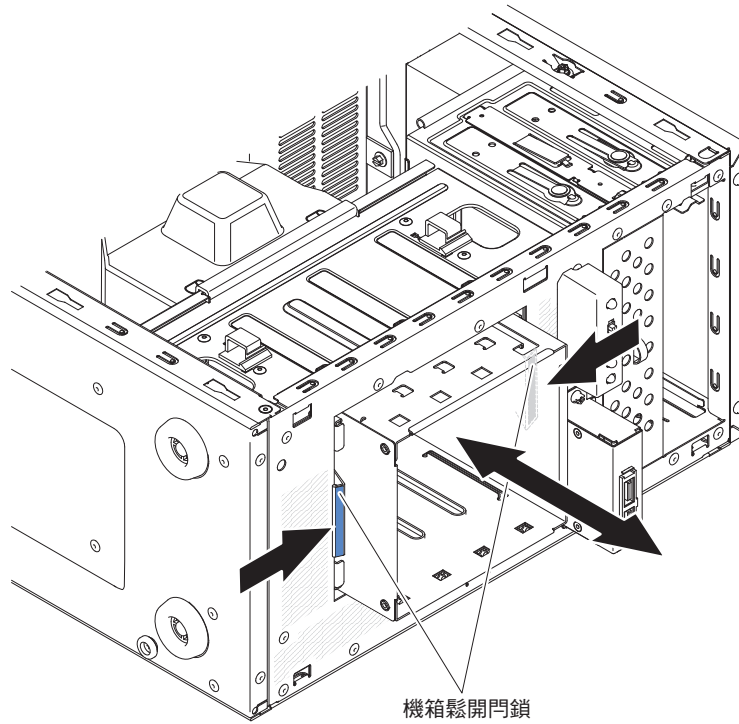

註：請確定背板已安裝至硬碟機箱（請參閱第 192 頁的『更換簡易抽換背板』）。

8. 安裝空氣導管。
9. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
10. 將伺服器直立回垂直位置。
11. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
12. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下非熱抽換電源供應器

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

在卸下或安裝固定式電源供應器時，請遵循下列預防措施：

聲明 8



注意：

切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何零件。



任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑某個組件有問題，請聯絡技術服務人員。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下非熱抽換電源供應器，請完成下列步驟。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 卸下散熱槽（請參閱）。
7. 從背板拔掉硬碟電源線。
8. 拔掉電源供應器到主機板和所有內部元件的纜線。請記下所有電源供應器纜線的佈線方式；您在安裝電源供應器時，將必須以相同的佈線方式連接電源供應器纜線。

警告： 請托住電源供應器，然後卸下固定螺絲。卸下螺絲之後，電源供應器會鬆掉，而且可能會損壞伺服器中的其他元件。

9. 托住電源供應器，然後卸下將它固定至機箱的螺絲；再將電源供應器提離機箱。請保留螺絲，以在安裝更換電源供應器時使用。

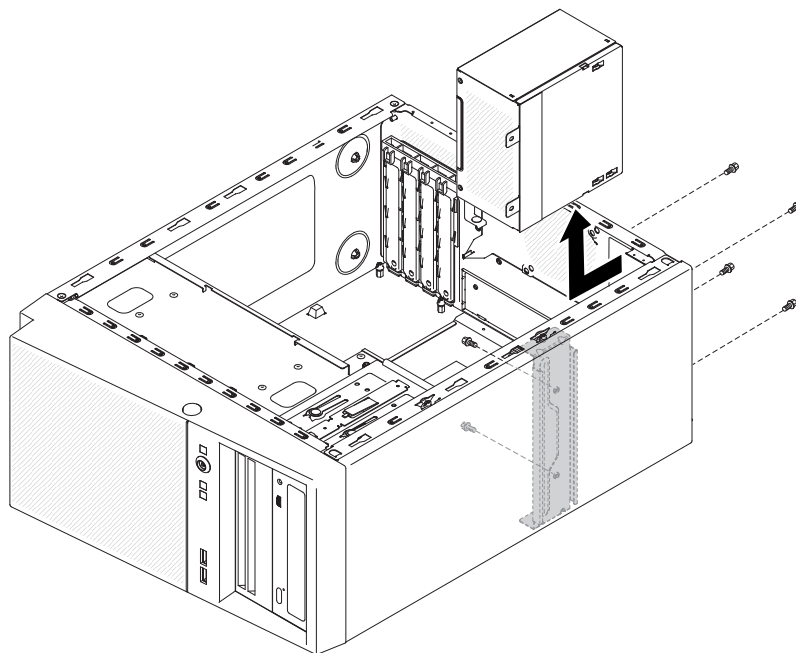

註：托住底端使其往上，可能會較容易卸下電源供應器。請勿拉出纜線。

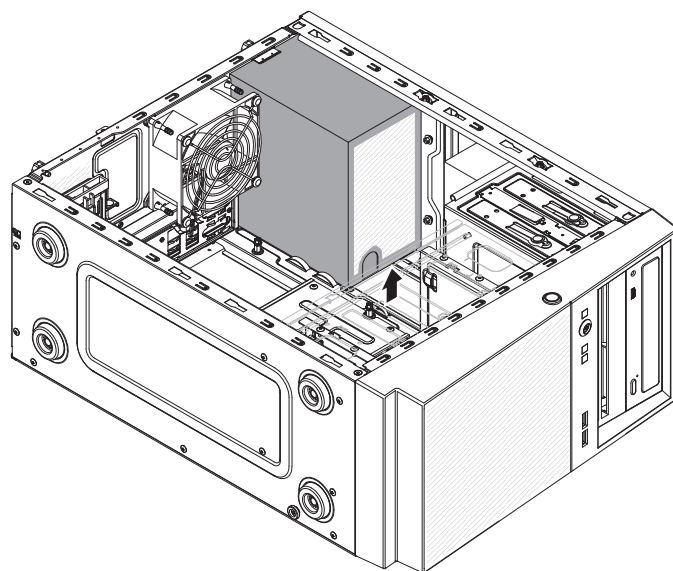

10. 若指示您將電源供應器送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換非熱抽換電源供應器

此程序僅適用於使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號。

聲明 8



注意：


切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何零件。




任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑其中一個組件有問題，請聯絡維修技術人員。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝非熱抽換電源供應器，請完成下列步驟。

1. 卸下空氣導管。
2. 卸下散熱槽（請參閱）。
3. 將電源供應器放在機箱中，讓電源供應器中的螺絲孔與機箱背面中的對應孔對齊。

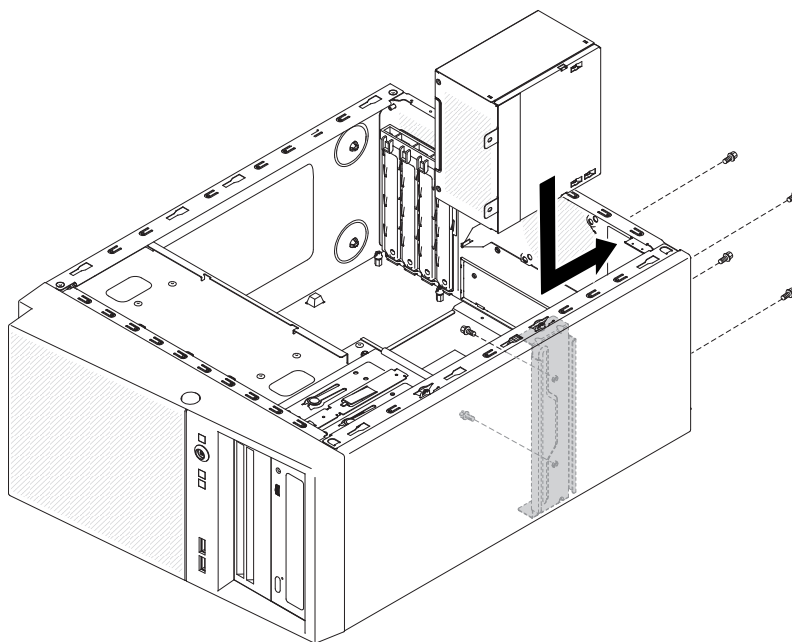

註：確定電源供應器頂端和底端與開口上的卡榫和下卡榫對齊。

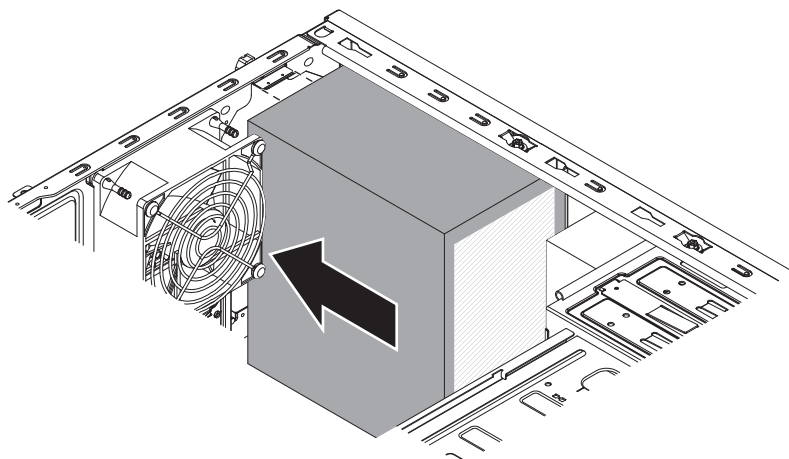

4. 鎖上將電源供應器固定至機箱的螺絲。
5. 安裝空氣導管。
6. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
7. 將伺服器直立回垂直位置。
8. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
9. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下熱抽換電源供應器

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。


在卸下或安裝熱抽換電源供應器時，請注意下列預防措施。

聲明 5



注意：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。如果要切斷裝置中的所有電流，必須從電源拔掉所有電源線。



聲明 8



注意：

切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何零件。




任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑某個組件有問題，請聯絡技術服務人員。

警告： 在正常作業期間，為維持正常冷卻功能，每個電源供應器機槽中都必須包含一個熱抽換電源供應器或熱抽換電源供應器填充板。

若要在具有熱抽換電源供應器的伺服器型號（5U 機箱）中卸下熱抽換電源供應器，請完成下列步驟。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 從要卸下的電源供應器拔掉電源線。
3. 按下橙色鬆開拉桿，然後使用把手從機槽中拉出電源供應器。

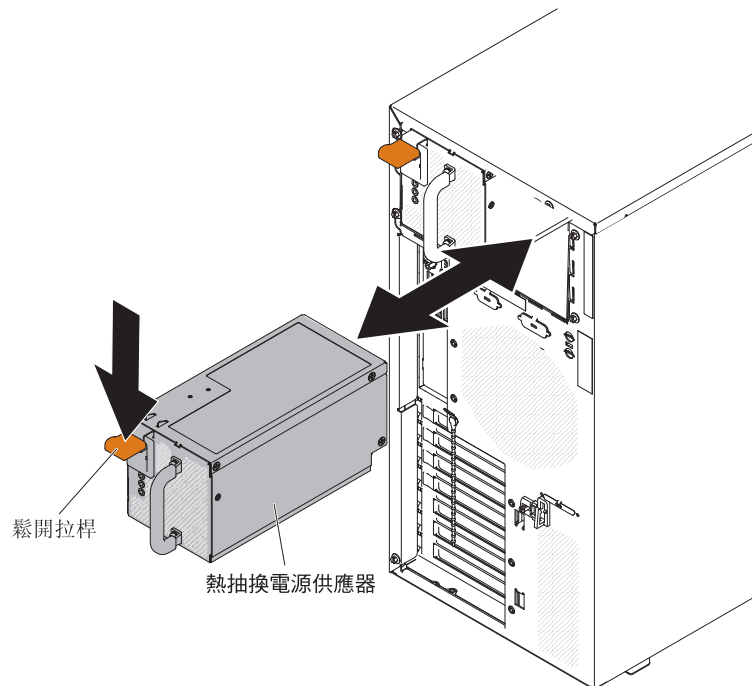

4. 若指示您將電源供應器送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換熱抽換電源供應器

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

下列項目說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時必須考量的其他資訊：

- 若要確認伺服器是否支援您要安裝的電源供應器，請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>。
- 伺服器標準配備了一個 430 瓦熱抽換電源供應器。輸入電壓為 110 V AC 或 220 V AC 自動感應。
- 這些電源供應器係專為平行運轉而設計。電源供應器發生故障時，備用的電源供應器將繼續供電給系統。此伺服器最多支援兩個電源供應器。
- 配置一個電源供應器時，伺服器可以正常執行。如需備用支援，您必須安裝第二個熱抽換電源供應器。


註：您不能在伺服器中混用高效率和非高效率電源供應器。

聲明 5



注意：

裝置上的電源控制按鈕及電源供應器上的電源開關，並不會切斷提供給裝置的電流。而且，裝置可能有多條電源線。若要切斷裝置中的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。



聲明 8



注意：

切勿卸下電源供應器蓋板或貼有下列標籤的任何零件。




任何貼有該標籤的元件內部都存在危險的電壓、電流和電能等級。元件內部沒有可維修的組件。如果您懷疑其中一個組件有問題，請聯絡維修技術人員。


警告： 在正常作業期間，為維持正常冷卻功能，每個電源供應器機槽都必須包含一具電源供應器或電源供應器填充板。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝熱抽換電源供應器，請完成下列步驟。

1. 將電源供應器放入機槽導軌中。
2. 使用把手，將電源供應器推向機箱的正面，直到鎖定位。

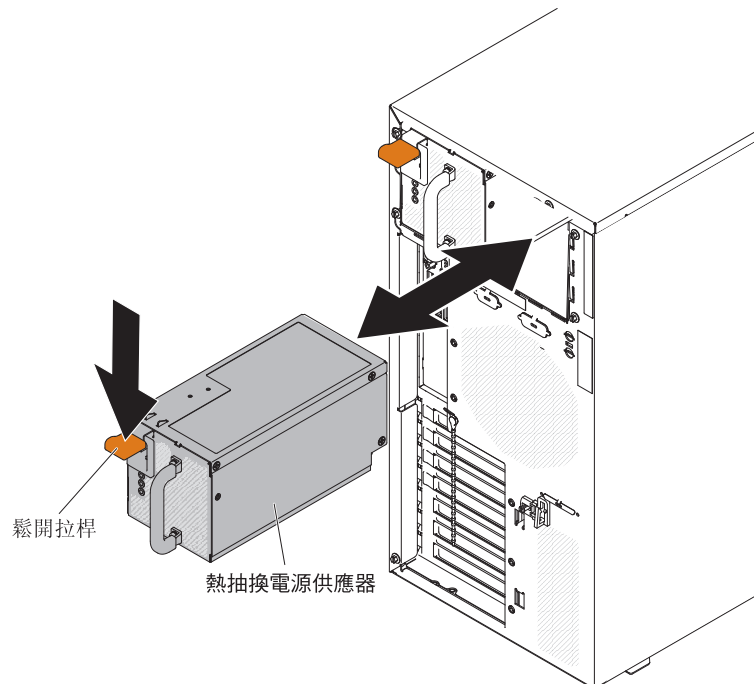

3. 將電源線一端連接至電源供應器背面的接頭，然後將電源線的另一端連接至有適當接地的電源插座。
4. 確定電源供應器背面的 AC 電源及 DC 電源 LED 都亮起，表示電源供應器正常運作。
5. 如果要將電源供應器新增至伺服器，請將此選用裝置隨附的備用電源資訊標籤，貼在電源供應器附近的伺服器上蓋上。

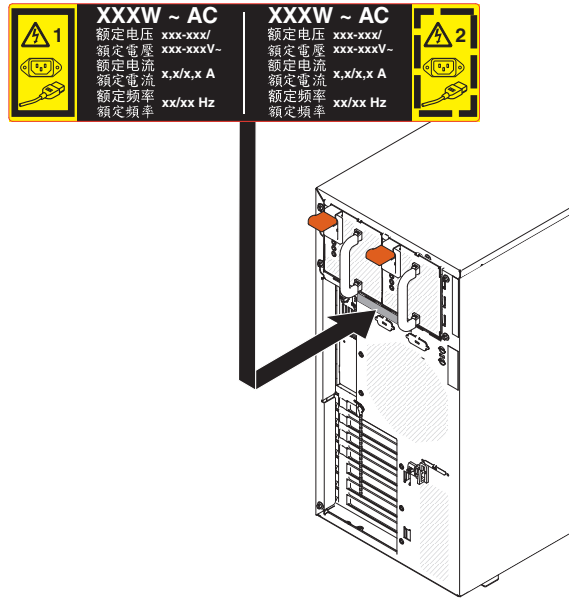

卸下熱抽換電源供應器機盒


此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下熱抽換電源供應器機盒，請完成下列步驟。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 卸下熱抽換電源供應器（請參閱第 214 頁的『卸下熱抽換電源供應器』）。
5. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

6. 拔掉從電源供應器機盒連接至主機板及所有內部元件的纜線。
7. 卸下將電源供應器機盒固定在機箱上的兩顆螺絲；這兩顆螺絲位於熱抽換電源供應器機盒的正面。

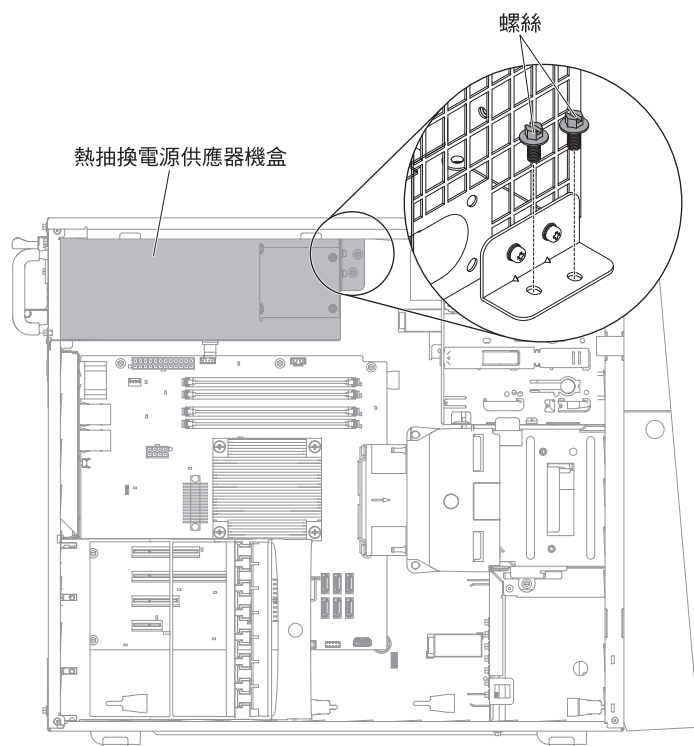

8. 卸下同樣用於將電源供應器機盒固定在機箱上的其他四顆螺絲；然後，將機盒滑向伺服器正面，使固定夾脫離機箱頂端，再從機箱中提起機盒。

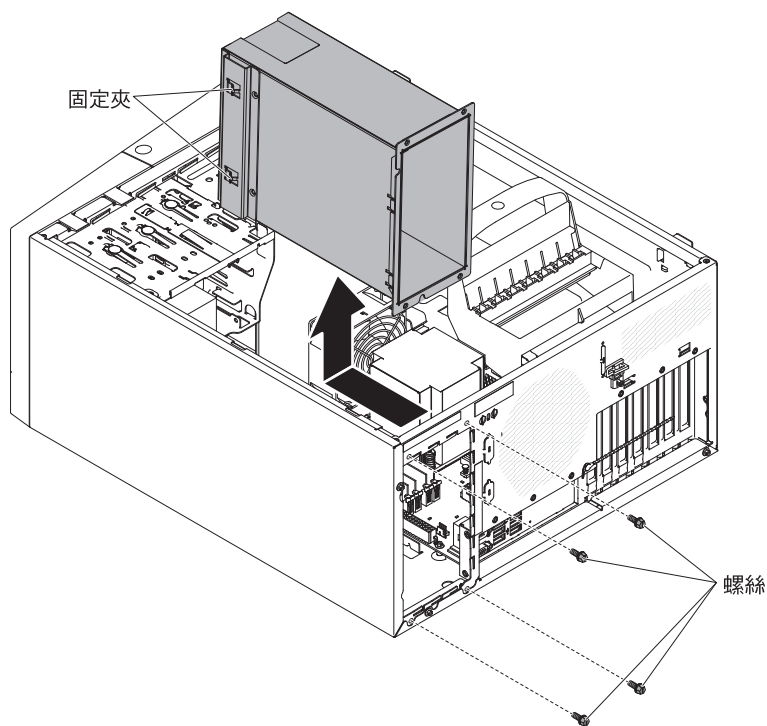


9. 如果指示您將電源供應器機盒送回，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

更換熱抽換電源供應器機盒

此程序僅適用於使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝熱抽換電源供應器機盒，請完成下列步驟。

1. 將電源供應器機盒放入機箱內並將其滑向伺服器背面，直到固定夾卡入機箱頂端，然後安裝將電源供應器機盒固定在機箱上的四顆螺絲。

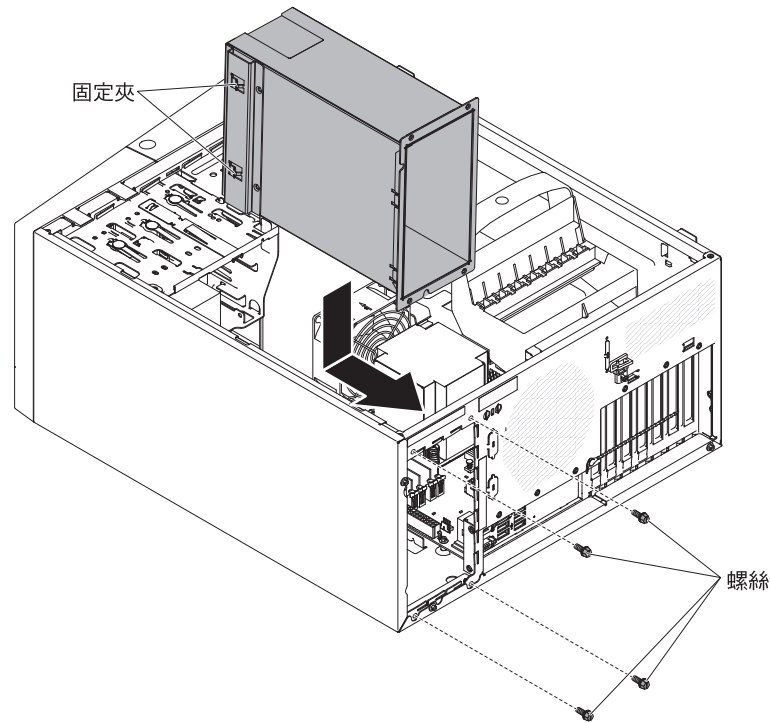

2. 安裝位於電源供應器機盒正面的其他兩顆螺絲，以將電源供應器機盒進一步固定在機箱上。
3. 將纜線從電源供應器機盒連接至主機板及所有內部元件（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』以瞭解內部接頭的位置）。
4. 將伺服器直立回垂直位置。
5. 重新安裝熱抽換電源供應器（請參閱第 216 頁的『更換熱抽換電源供應器』）。
6. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
7. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

卸下及更換層級 2 CRU

您可以自行安裝「層級 2 CRU」，或要求 IBM 免費安裝（但必須符合您的伺服器所指派的保固服務類型）。

本文件中的圖例可能與您的硬體略有不同。

卸下微處理器及散熱槽

使用此資訊來卸下微處理器及散熱槽

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。


警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 從微處理器中卸下散熱槽：

警告： 正常作業期間，散熱槽的溫度可能會很高。先讓散熱槽冷卻下來，然後再觸摸它。


- a. 交替鬆開螺絲，直到破壞微處理器的密封。
- b. 施力按壓緊固螺絲，並以螺絲起子將其鬆開。
- c. 以手指輕輕拉出微處理器的散熱槽。

重要： 處理微處理器和散熱槽時請小心。如果將重複使用微處理器和散熱槽，請勿弄髒它們之間的散熱物質。

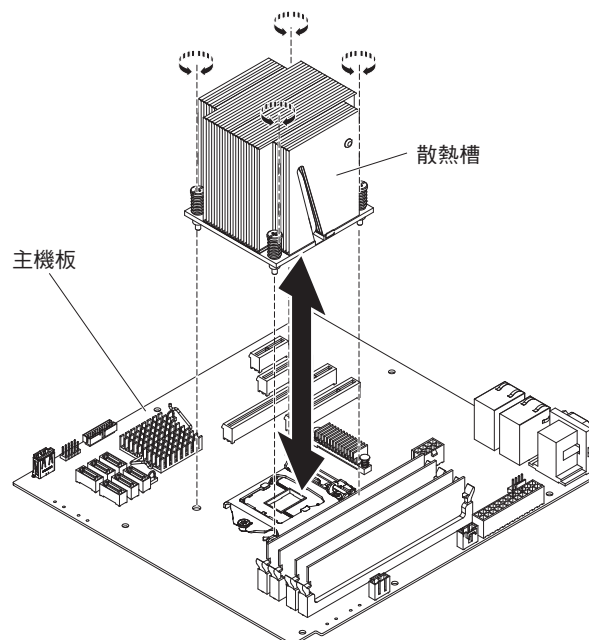

警告： 當微處理器固定住時，微處理器固定門是用彈簧頂住的。太快放開固定門或讓它向上彈起，可能會損壞微處理器和周圍元件。

7. 按下尾端、將它移到一旁，然後慢慢地將它放開至開啟位置，來放開微處理器固定門。

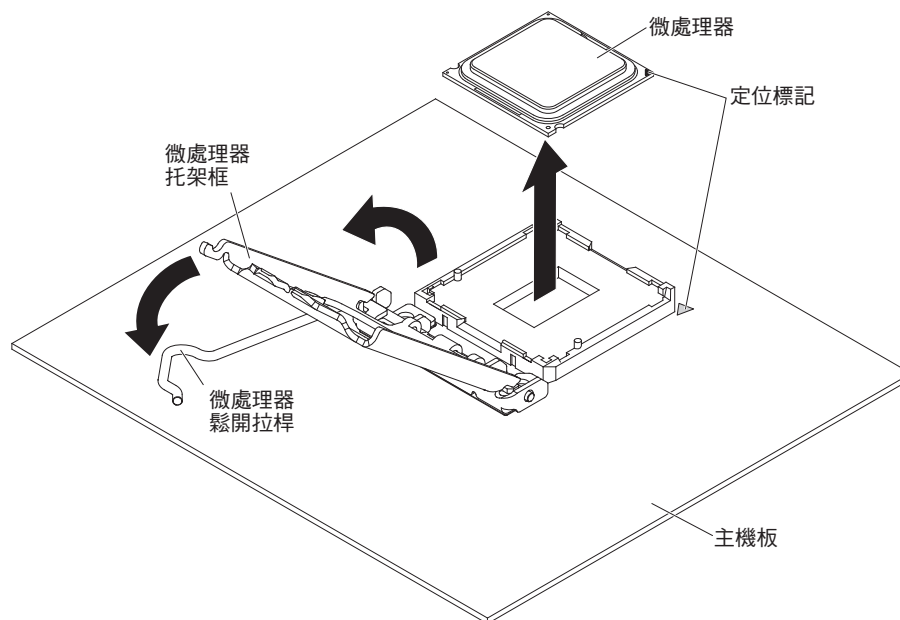

8. 抬起上邊緣的卡榫，打開微處理器托架框。
9. 小心往上提起微處理器離開插座，然後將其放在防靜電表面上。
10. 如果指示您送回微處理器和散熱槽，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。


警告： 請勿使伺服器翻覆。

5. 將後配接卡固定托架旋轉到開啟（解除鎖定）位置。
6. 從微處理器中卸下散熱槽：

警告： 正常作業期間，散熱槽的溫度可能會很高。先讓散熱槽冷卻下來，然後再觸摸它。


- a. 交替鬆開螺絲，直到破壞微處理器的密封。
- b. 施力按壓緊固螺絲，並以螺絲起子將其鬆開。
- c. 以手指輕輕拉出微處理器的散熱槽。

重要： 處理微處理器和散熱槽時請小心。如果將重複使用微處理器和散熱槽，請勿弄髒它們之間的散熱物質。

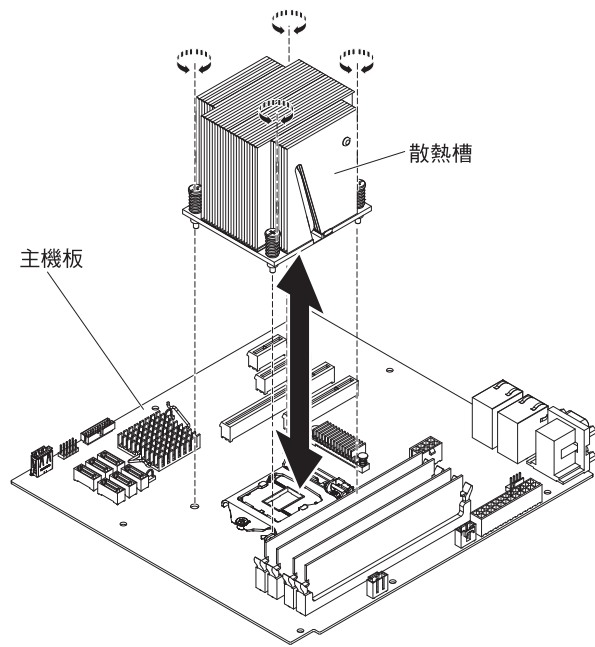

警告： 當微處理器固定住時，微處理器固定門是用彈簧頂住的。太快放開固定門或讓它向上彈起，可能會損壞微處理器和周圍元件。

7. 按下尾端、將它移到一旁，然後慢慢地將它放開至開啓位置，來放開微處理器固定門。

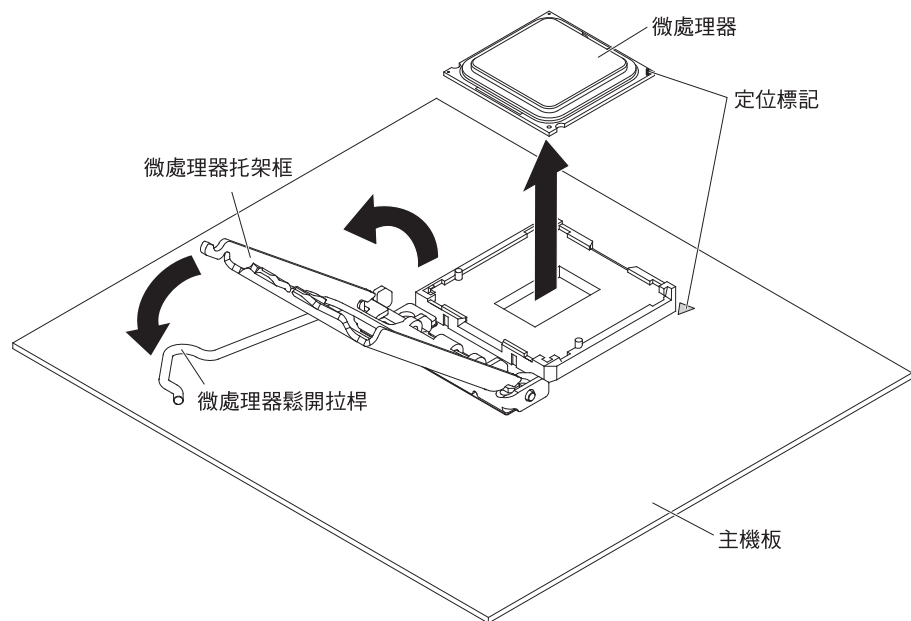

8. 抬起上邊緣的卡榫，打開微處理器托架框。
9. 小心往上提起微處理器離開插座，然後將其放在防靜電表面上。
10. 如果指示您送回微處理器和散熱槽，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的包裝材料來運送。

更換微處理器和散熱槽

使用此資訊來更換微處理器及散熱槽

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器模型上安裝微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。


1. 將裝有微處理器的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從包裝中取出微處理器。
2. 從微處理器插座表面卸下保護蓋、膠布或標籤（若有的話）。
3. 將微處理器插座上的鬆開拉桿，旋轉至完全開啟位置。

警告： 請確定微處理器插座上的鬆開拉桿位於完全開啟位置，然後再將微處理器插入插座中。若未這樣做，可能會對微處理器、微處理器插座和主機板造成永久損壞。

4. 小心握住微處理器，然後將微處理器放入微處理器插座中。

註： 若要在安裝期間維持微處理器和微處理器插座之間的正确方向，請遵守下列資訊：

- 微處理器有兩個缺口，可用來插上插座側面的兩個卡榫。
 - 微處理器某個角落上的三角形指示器，在主機板上指向 45 度角度。
 - 將微處理器壓入插座時，請勿太用力。
5. 閉合微處理器托架框；然後，關閉微處理器固定門，並將其固定。

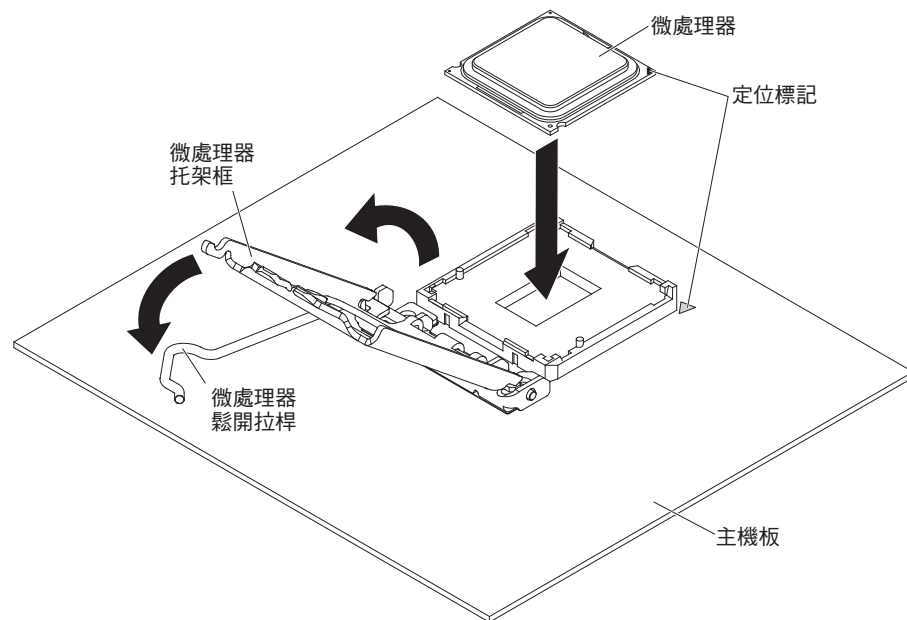


6. 安裝散熱槽：

警告： 請勿觸摸散熱槽底端的散熱物質。觸摸散熱物質會弄髒它。如果微處理器或散熱槽上的散熱物質變髒，請與技術服務人員聯絡。

- a. 將散熱槽上的螺絲孔對齊主機板上的孔。
- b. 以螺絲起子交替鎖緊各螺絲，直到每顆螺絲都鎖緊為止。可能的話，每顆螺絲每次都應旋轉兩個整圈。重複此動作，直到螺絲鎖緊為止。請勿以蠻力將螺絲鎖得太緊。

重要：請勿觸摸散熱槽底端的散熱物質。觸摸散熱物質會弄髒它。如果微處理器或散熱槽上的散熱物質變髒，請與技術服務人員聯絡。

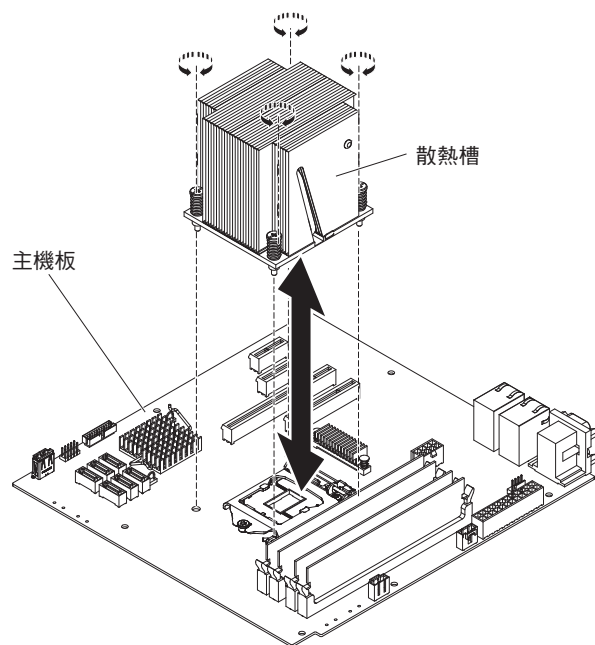

7. 重新插上您在卸下舊微處理器期間拔掉的任何纜線。
8. 利用固定夾來固定 SATA 信號線。
9. 安裝空氣導管。
10. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
11. 將伺服器直立回垂直位置。
12. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
13. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器模型（模型名稱：2582-F4x）上安裝微處理器及散熱槽，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 將裝有微處理器的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從包裝中取出微處理器。
2. 從微處理器插座表面卸下保護蓋、膠布或標籤（若有的話）。
3. 將微處理器插座上的鬆開拉桿，旋轉至完全開啓位置。


警告：請確定微處理器插座上的鬆開拉桿位於完全開啓位置，然後再將微處理器插入插座中。若未這樣做，可能會對微處理器、微處理器插座和主機板造成永久損壞。

4. 小心握住微處理器，然後將微處理器放入微處理器插座中。

註：若要在安裝期間維持微處理器和微處理器插座之間的正确方向，請遵守下列資訊：

- 微處理器有兩個缺口，可用來插上插座側面的兩個卡榫。
- 微處理器某個角落上的三角形指示器，在主機板上指向 45 度角度。
- 將微處理器壓入插座時，請勿太用力。

5. 閉合微處理器托架框；然後，關閉微處理器固定門，並將它固定。

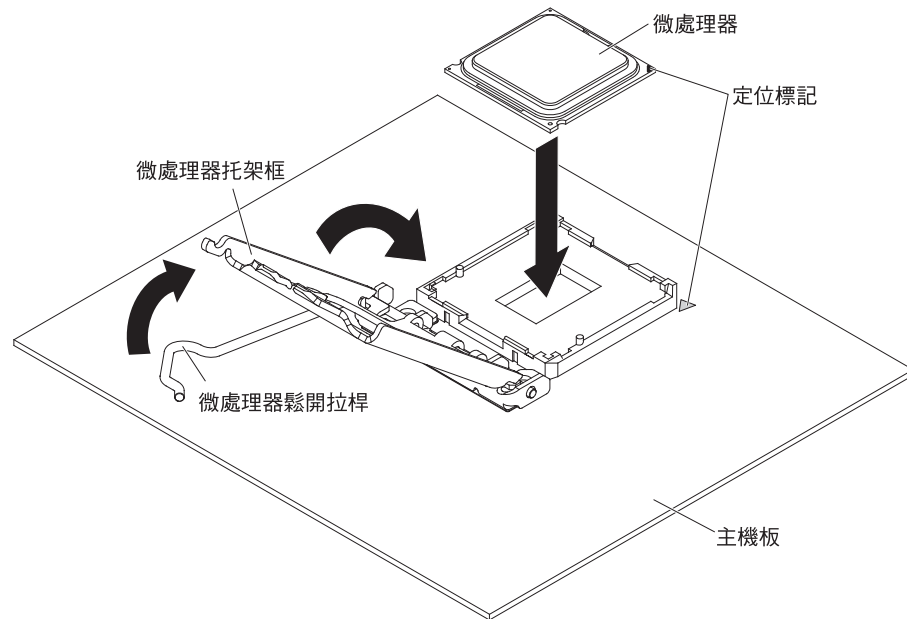


6. 安裝散熱槽：

警告： 請勿觸摸散熱槽底端的散熱物質。觸摸散熱物質會弄髒它。如果微處理器或散熱槽上的散熱物質變髒，請與技術服務人員聯絡。

- 將散熱槽上的螺絲孔對齊主機板上的孔。
- 以螺絲起子交替鎖緊各螺絲，直到每顆螺絲都鎖緊為止。可能的話，每顆螺絲每次都應旋轉兩個整圈。重複此動作，直到螺絲鎖緊為止。請勿以蠻力將螺絲鎖得太緊。

重要： 請勿觸摸散熱槽底端的散熱物質。觸摸散熱物質會弄髒它。如果微處理器或散熱槽上的散熱物質變髒，請與技術服務人員聯絡。

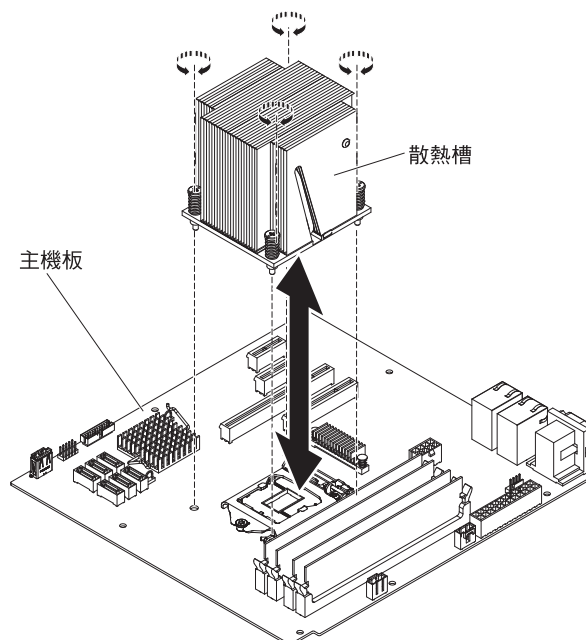

7. 重新插上您在卸下舊微處理器期間拔掉的任何纜線。
8. 將後配接卡固定托架旋轉到閉合（鎖定）位置。
9. 將伺服器直立回垂直位置。
10. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
11. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

散熱膏

每當散熱器從微處理器上方卸下並即將重複使用，或是在散熱膏中發現碎屑時，就必須更換散熱膏。使用此資訊來更換微處理器和散熱槽上損壞或受到污染的散熱膏。

當您將散熱槽安裝在與從中移除散熱槽的同一顆微處理器時，請確定符合下列需求：

- 未弄髒散熱槽和微處理器上的散熱膏。
- 不需要向散熱槽與微處理器上現有的散熱膏添加新的散熱膏。

附註：


- 閱讀第 vii 頁的『安全』中的安全資訊。
- 請閱讀第 29 頁的『安裝準則』。
- 閱讀第 31 頁的『處理靜電敏感裝置』。

如果要更換微處理器和散熱槽上損壞或受污染的散熱膏，請完成下列步驟：


1. 將散熱槽放置在乾淨的工作平面上。
2. 從袋中取出清潔拭紙，並將其完全攤開。
3. 使用清潔拭紙來擦拭散熱槽底部的散熱膏。

註：請確定已擦掉所有散熱膏。

4. 使用清潔墊的乾淨區域擦掉微處理器的散熱膏；接著，在清除所有散熱膏之後，丟棄清潔墊。

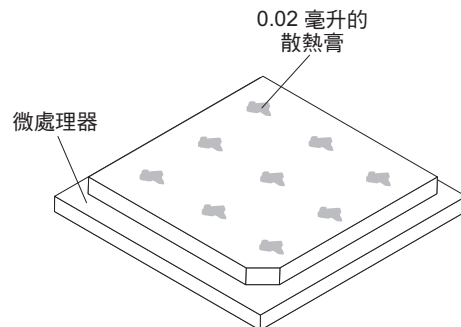

5. 使用散熱膏針筒，在微處理器頂端擠出九個間隔一致、每個體積為 0.02 毫升的點。最外面的點必須在微處理器邊緣大約 5 公釐內；這是為確保散熱膏能均勻塗抹。



註：如果適當塗抹散熱膏，針筒中會剩下約一半的散熱膏。

6. 按照第 224 頁的『更換微處理器和散熱槽』中的說明，將散熱槽安裝到微處理器上。

卸下主機板

使用此資訊來卸下主機板。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中卸下主機板，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。


1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有週邊裝置；然後，拔掉電源線和所有外部纜線。
3. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且蓋板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。

4. 卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
5. 卸下空氣導管。
6. 卸下微處理器及散熱槽（請參閱第 36 頁的『卸下微處理器及散熱槽』）。

警告： 從新主機板上的微處理器插槽中移除插槽外蓋，然後將它們放置在您要移除的主機板的微處理器插槽上。

7. 將機盒從機箱拉出一半。

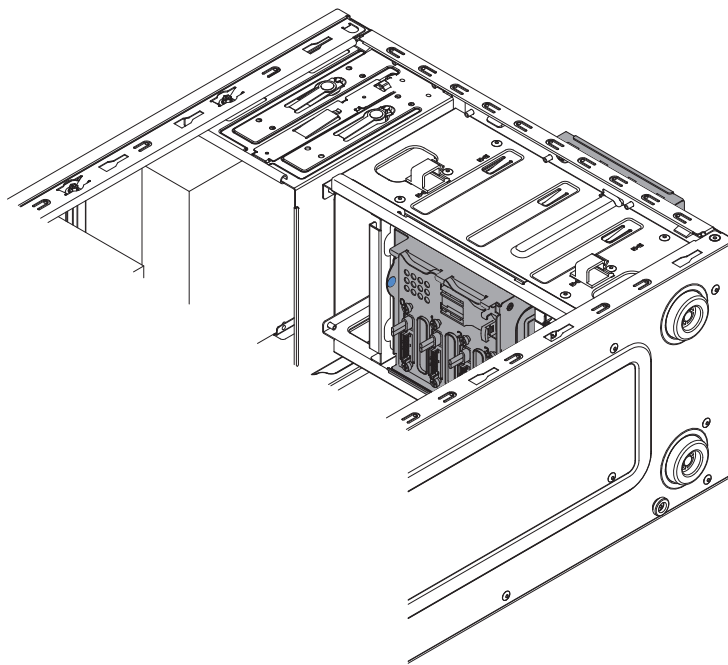


8. 讓纜線脫離任何固定夾。
9. 記住每條纜線的連接位置；然後，拔掉主機板的所有纜線。

警告： 拔掉主機板上的所有纜線後，請將所有門鎖、鬆開卡榫或鎖，與纜線接頭脫離。如果在拔掉纜線之前未鬆開這些物件，會損壞主機板上的纜線插座。主機板上的纜線插座容易損壞。若纜線插座有任何損壞，都可能需要更換主機板。

10. 除了可能未列出的元件之外，還需卸下主機板上安裝的下列所有元件，並將它們放至安全且防靜電的位置：
 - 配接卡（請參閱第 151 頁的『卸下 ServeRAID 配接卡』）。

- DIMM（請參閱第 176 頁的『更換記憶體模組』）。
- 電池（請參閱第 181 頁的『取出系統電池』）。

11. 卸下七顆將主機板固定至機箱的螺絲。

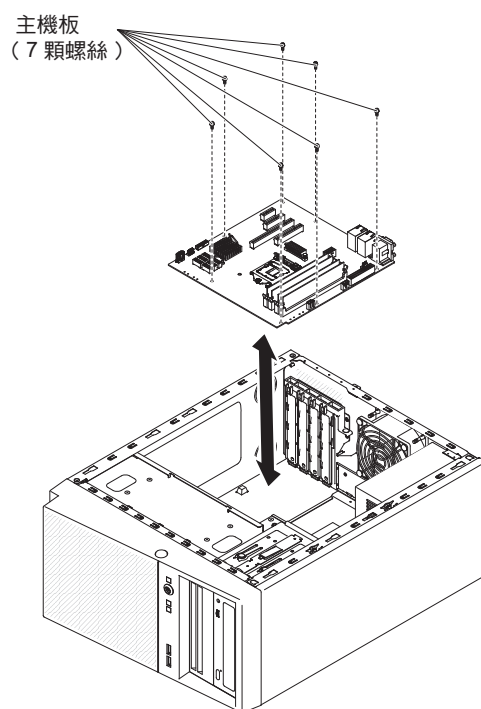

12. 小心地將主機板提離伺服器。

13. 若指示您將主機板送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

警告： 將主機板送回之前，請務必將微處理器插座的插座蓋板放在主機板上。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中卸下主機板，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 關閉伺服器和所有連接的裝置；然後拔掉所有電源線和外部纜線。
3. 解除鎖定並卸下側蓋（請參閱第 31 頁的『卸下側蓋』）。
4. 小心地將伺服器轉向一邊，使其平躺且主機板面朝上。

警告： 請勿使伺服器翻覆。


5. 將後配接卡固定托架旋轉到開啟（解除鎖定）位置。
6. 卸下硬碟風扇導管（請參閱第 187 頁的『卸下硬碟風扇導管』）。
7. 卸下微處理器及散熱槽（請參閱第 36 頁的『卸下微處理器及散熱槽』）。

警告： 從新主機板上的微處理器插槽中移除插槽外蓋，然後將它們放置在您要移除的主機板的微處理器插槽上。

8. 讓纜線脫離任何固定夾。
9. 記住每條纜線的連接位置；然後，拔掉主機板的所有纜線。

警告： 拔掉主機板上的所有纜線後，請將所有門鎖、鬆開卡榫或鎖，與纜線接頭脫離。如果在拔掉纜線之前未鬆開這些物件，會損壞主機板上的纜線插座。主機板上的纜線插座容易損壞。若纜線插座有任何損壞，都可能需要更換主機板。

10. 除了可能未列出的元件之外，還需卸下主機板上安裝的下列所有元件，並將它們放至安全且防靜電的位置：
- 配接卡（請參閱第 151 頁的『卸下 ServeRAID 配接卡』）。
 - DIMM（請參閱第 176 頁的『更換記憶體模組』）。
 - 電池（請參閱第 181 頁的『取出系統電池』）。
11. 卸下七顆將主機板固定至機箱的螺絲。

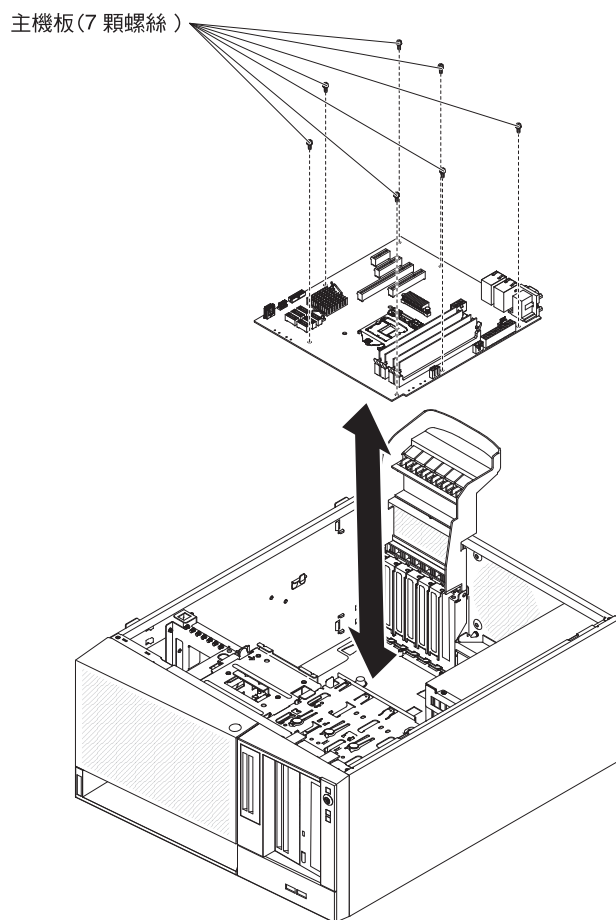

12. 小心地將主機板提離伺服器。
13. 若指示您將主機板送回，請遵循所有的包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

警告： 將主機板送回之前，請務必將微處理器插座的插座蓋板放在主機板上。

更換主機板

使用此資訊來更換主機板。


註：

1. 當您重新組合伺服器中的元件時，請務必仔細將所有的纜線排列整齊，避免纜線受到過多的壓力。
2. 更換主機板時，您必須使用最新的韌體來更新伺服器，或還原客戶在磁片或 CD 映像檔中所提供的原有韌體。在繼續進行之前，請確定您已有最新的韌體或原有韌體的副本。如需相關資訊，請參閱第 77 頁的『更新韌體』、和。


重要： 某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

若要在具有非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號中安裝主機板，請完成下列步驟。針對使用熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x），請參閱下一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 將機盒從機箱拉出一半。

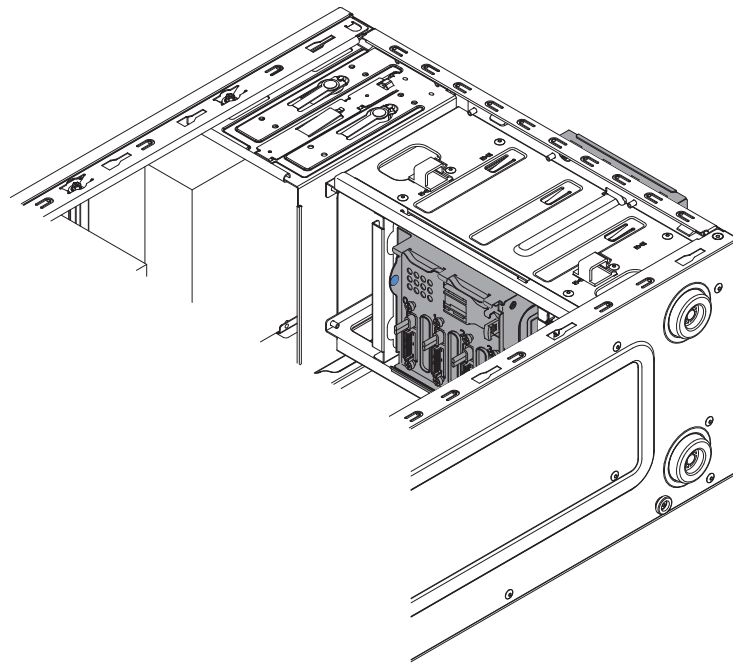

3. 將裝有主機板的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出主機板。
4. 將主機板插入機箱並滑向伺服器背面，直到主機板上的螺絲孔與機箱上的螺絲孔對齊。

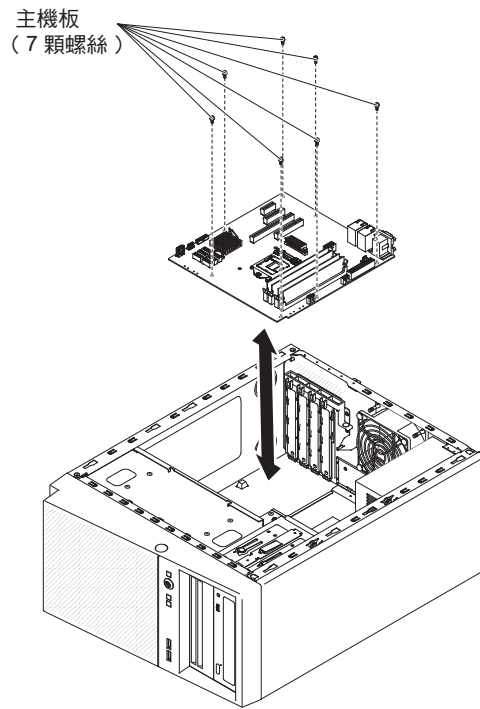

5. 安裝七顆將主機板固定至機箱的螺絲。
6. 安裝從主機板卸下的下列所有元件：
 - SAS/SATA ServeRAID 配接卡（請參閱第 154 頁的『更換 ServeRAID 配接卡』）。
 - 電池（請參閱第 183 頁的『更換系統電池』）。
 - DIMM（請參閱第 176 頁的『更換記憶體模組』）。
 - 微處理器和散熱槽（請參閱第 224 頁的『更換微處理器和散熱槽』）。
 - 配接卡（請參閱第 154 頁的『更換 ServeRAID 配接卡』）。
7. 重新連接卸下期間拔掉的所有主機板纜線（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
8. 利用固定夾來固定纜線。
9. 安裝空氣導管。
10. 安裝側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
11. 將伺服器直立回垂直位置。
12. 安裝隔板（請參閱第 69 頁的『更換隔板』）。
13. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。


重要： 執行下列更新項目

:

- 使用最新的 RAID 韌體來更新伺服器，或從磁片或 CD 映像檔還原原有的韌體。
- 更新 UUID（請參閱）。
- 更新 DMI/SMBIOS（請參閱）。
- 清除 CMOS 資料（請參閱中的 JP1）。

若要在具有熱抽換電源供應器的 5U 伺服器型號（型號名稱：2582-F4x）中安裝主機板，請完成下列步驟。針對使用非熱抽換電源供應器的 4U 伺服器型號，請參閱上一小節。

1. 閱讀第 vii 頁的『安全』和第 29 頁的『安裝準則』中的安全資訊。
2. 將裝有主機板的防靜電保護袋，與伺服器上任何未上漆的金屬表面進行接觸。然後，從防靜電保護袋中取出主機板。
3. 將主機板插入機箱並滑向伺服器背面，直到主機板上的螺絲孔與機箱上的螺絲孔對齊。

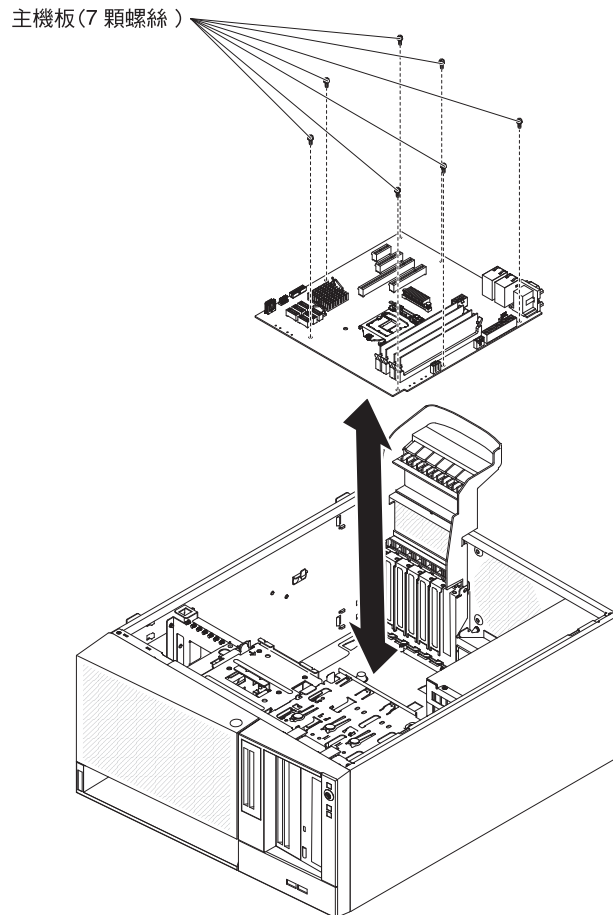

4. 安裝七顆將主機板固定至機箱的螺絲。
5. 安裝從主機板卸下的下列所有元件：
 - 配接卡（請參閱第 154 頁的『更換 ServeRAID 配接卡』）。
 - 電池（請參閱第 183 頁的『更換系統電池』）。
 - DIMM（請參閱第 176 頁的『更換記憶體模組』）。
 - 微處理器和散熱槽（請參閱第 224 頁的『更換微處理器和散熱槽』）。
6. 重新連接卸下期間拔掉的所有主機板纜線（請參閱第 25 頁的『主機板內部接頭』）。
7. 利用固定夾來固定纜線。
8. 安裝硬碟風扇導管（請參閱第 188 頁的『更換硬碟風扇導管』）。
9. 將後配接卡固定托架旋轉到閉合（鎖定）位置。
10. 將伺服器直立回垂直位置。

11. 安裝並鎖定側蓋（請參閱第 72 頁的『裝回側蓋』）。
12. 重新連接外部纜線和電源線；然後開啓連接的裝置，並開啓伺服器。

重要： 執行下列更新項目

:

- 使用最新的 RAID 韌體來更新伺服器，或從磁片或 CD 映像檔還原原有的韌體。
- 更新 UUID（請參閱）。
- 更新 DMI/SMBIOS（請參閱）。
- 清除 CMOS 資料（請參閱中的 JP1）。

附錄 A. 整合式管理模組 II (IMM2) 錯誤訊息

伺服器上的 IMM 偵測到硬體事件時，IMM 會將該事件記載到伺服器的系統事件日誌中。

對於每一個事件碼，會顯示下列欄位：

事件 ID

唯一識別事件或事件類別的十六進位 ID。在此文件中，事件 ID 字首為 0x，後接八個字元。

活動說明

針對事件顯示的記載的訊息字串。當系統事件日誌中顯示事件字串時，畫面上會顯示特定元件之類的資訊。在此文件中，該相關資訊會顯示為變數，如 [arg1] 或 [arg2]。

說明 說明為何發生事件的相關資訊。

嚴重性 指示對狀況的關注層次。在系統事件日誌中，嚴重性會縮寫為第一個字元。可能會顯示下列嚴重性。

資訊： 記錄此事件以供審核使用，通常為屬於正常行為的使用者動作或狀態變更。

警告： 此事件的嚴重性不及錯誤，但可能的話，應該在其變成錯誤之前更正此狀況。它也可能是需要其他監視或維護的狀況。

錯誤： 此事件是損害服務或預期功能的故障或嚴重狀況。

警示種類

類似的事件會按種類分在同一組。警示種類的格式如下：

severity - device

severity 是下列其中一種嚴重性層次：

- **嚴重：** 伺服器中的主要元件不再發揮作用。
- **警告：** 事件可能會發展為嚴重層次。
- **系統：** 事件是系統錯誤或配置變更的結果。

device 是伺服器中導致事件產生的特定裝置。

可維修 是否需要使用者採取動作來更正此問題。

CIM 資訊

訊息 ID 的字首及 CIM 訊息登錄使用的序號。

SNMP 設陷 ID

在 SNMP 警示管理資訊庫 (MIB) 中找到的 SNMP 設陷 ID。

自動聯絡服務

如果此欄位設為 **Yes**，且您已啟用 Electronic Service Agent™ (ESA)，則在產生事件時，系統會自動通知「IBM 支援中心」。

在您等待「IBM 支援中心」呼叫時，您可以執行針對事件的建議動作。

使用者回應

您為解決事件所應執行的動作。

請依照顯示順序執行本節中所列出的步驟，直到問題解決。在執行此欄位中說明的所有動作之後，如果您無法解決問題，請聯絡「IBM 支援中心」。

註：此清單包含可能不適用於此機型和型號的錯誤碼和訊息。

下列清單列出 IMM2 錯誤訊息以及用來更正所偵測到伺服器問題的建議動作。如需 IMM2 的相關資訊，請參閱 *Integrated Management Module II User's Guide* (<http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lnocid=migr-5086346>)。

40000001-00000000 Management Controller [arg1] Network Initialization Complete.

解說：此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」網路已完成起始設定。

也可能會顯示為 4000000100000000 或 0x4000000100000000

嚴重性：資訊

警示種類：系統 - IMM 網路事件

可維修：否

CIM 資訊：字首：IMM，ID：0001

SNMP 設陷 ID：37

自動通知支援：否

使用者回應：僅供參考；不需要採取任何動作。

40000002-00000000 Certificate Authority [arg1] has detected a [arg2] Certificate Error.

解說：此訊息適用於以下使用情況：SSL Server、SSL Client 或 SSL 授信 CA 憑證發生錯誤。

也可能會顯示為 4000000200000000 或 0x4000000200000000

嚴重性：錯誤

警示種類：系統 - SSL 憑證

可維修：否

CIM 資訊：字首：IMM，ID：0002

SNMP 設陷 ID：22

自動通知支援：否

使用者回應：確定您要匯入的憑證是正確的且已適當地產生。

40000003-00000000 Ethernet Data Rate modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠資料傳送速率。

也可能會顯示為 4000000300000000 或 0x4000000300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0003

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000004-00000000 Ethernet Duplex setting modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠雙工設定。

也可能會顯示為 4000000400000000 或 0x4000000400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0004

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000005-00000000 Ethernet MTU setting modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠 MTU 設定。

也可能會顯示為 4000000500000000 或 0x4000000500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0005

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000006-00000000 Ethernet locally administered MAC address modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改乙太網路埠 MAC 位址設定。

也可能會顯示為 4000000600000000 或 0x4000000600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0006

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000007-00000000 Ethernet interface [arg1] by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者啟用或停用乙太網路介面。

也可能會顯示為 4000000700000000 或 0x4000000700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0007

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000008-00000000 Hostname set to [arg1] by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的主機名稱。

也可能會顯示為 4000000800000000 或 0x4000000800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - IMM 網路事件

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0008

SNMP 設陷 ID： 37

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000009-00000000 IP address of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的 IP 位址。

也可能會顯示為 4000000900000000 或 0x4000000900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - IMM 網路事件

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0009

SNMP 設陷 ID： 37

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000a-00000000 IP subnet mask of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的 IP 子網路遮罩。

也可能會顯示為 4000000a00000000 或 0x4000000a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0010

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000b-00000000 IP address of default gateway modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者修改「管理控制器」的預設閘道 IP 位址。

也可能會顯示為 4000000b00000000 或 0x4000000b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0011

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000c-00000000 OS Watchdog response [arg1] by [arg2] .

解說： 此訊息用於在使用者已啟用或停用 OS 監視器的使用案例。

也可能會顯示為 4000000c00000000 或 0x4000000c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0012

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000d-00000000 DHCP[[arg1]] failure, no IP address assigned.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：DHCP 伺服器無法將 IP 位址指派給「管理控制器」。

也可能會顯示為 4000000d00000000 或 0x4000000d00000000

嚴重性： 警告

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0013

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 在解決問題之前完成下列步驟：確定 IMM 網路纜線已連接。確定網路上有 DHCP 伺服器可以指派 IP 位址給 IMM。

4000000e-00000000 Remote Login Successful. Login ID: [arg1] from [arg2] at IP address [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者順利登入「管理控制器」。

也可能會顯示為 4000000e00000000 或 0x4000000e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0014

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000000f-00000000 Attempting to [arg1] server [arg2] by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者使用「管理控制器」在系統上執行電源功能。

也可能會顯示為 4000000f00000000 或 0x4000000f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0015

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000010-00000000 Security: Userid: [arg1] had [arg2] login failures from WEB client at IP address [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從 Web 瀏覽器登入「管理控制器」。

也可能會顯示為 4000001000000000 或 0x4000001000000000

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0016

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題為止：請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。讓系統管理者重設登入 ID 和密碼。

40000011-00000000 Security: Login ID: [arg1] had [arg2] login failures from CLI at [arg3]..

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從舊式 CLI 登入「管理控制器」。

也可能會顯示為 4000001100000000 或 0x4000001100000000

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0017

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題為止：請確定正在使用的登入 ID 及密碼正確。讓系統管理者重設登入 ID 和密碼。

40000012-00000000 Remote access attempt failed. Invalid userid or password received. Userid is [arg1] from WEB browser at IP address [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：遠端使用者無法從 Web 瀏覽器階段作業建立遠端控制階段作業。

也可能會顯示為 4000001200000000 或 0x4000001200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0018

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。

40000013-00000000 Remote access attempt failed. Invalid userid or password received. Userid is [arg1] from TELNET client at IP address [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從 Telnet 階段作業登入「管理控制器」。

也可能會顯示為 4000001300000000 或 0x4000001300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0019

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 請確定使用的是正確的登入 ID 和密碼。

40000014-00000000 The [arg1] on system [arg2] cleared by user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已清除系統上的「管理控制器事件日誌」。

也可能會顯示為 4000001400000000 或 0x4000001400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0020

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000015-00000000 Management Controller [arg1] reset was initiated by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已起始「管理控制器」重設。

也可能會顯示為 4000001500000000 或 0x4000001500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0021

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000016-00000000 ENET[[arg1]] DHCP-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], SN=[arg5], GW@=[arg6], DNS1@=[arg7].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已由 DHCP 伺服器指派「管理控制器」IP 位址和配置。

也可能會顯示為 4000001600000000 或 0x4000001600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0022

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000017-00000000 ENET[[arg1]] IP-Cfg:HstName=[arg2], IP@=[arg3], NetMsk=[arg4], GW@=[arg5].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已利用使用者資料靜態地指派「管理控制器」IP 位址和配置。

也可能會顯示為 4000001700000000 或 0x4000001700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0023

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000018-00000000 LAN: Ethernet[[arg1]] interface is no longer active.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」乙太網路介面不再處於作用中狀態。

也可能會顯示為 4000001800000000 或 0x4000001800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0024

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000019-00000000 LAN: Ethernet[[arg1]] interface is now active.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」乙太網路介面現在處於作用中狀態。

也可能會顯示為 4000001900000000 或 0x4000001900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0025

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000001a-00000000 DHCP setting changed to [arg1] by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者變更 DHCP 設定。

也可能會顯示為 4000001a00000000 或 0x4000001a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0026

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000001b-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restored from a file by user [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者從檔案還原「管理控制器」配置。

也可能會顯示為 4000001b00000000 或 0x4000001b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0027

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000001c-00000000 Watchdog [arg1] Screen Capture Occurred .

解說： 此訊息適用於以下使用情況：發生作業系統錯誤，且已擷取畫面。

也可能會顯示為 4000001c00000000 或 0x4000001c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0028

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 如果沒有任何作業系統錯誤，請完成下列步驟，直到解決問題為止：請重新配置監視器計時器，設定一個更大的值。確定已啟用 IMM Ethernet-over-USB 介面。重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。停用監視器。如果存在作業系統錯誤，請檢查已安裝作業系統的完整性。

4000001d-00000000 Watchdog [arg1] Failed to Capture Screen.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：發生作業系統錯誤，且畫面擷取失敗。

也可能會顯示為 4000001d00000000 或 0x4000001d00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0029

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 在解決問題之前完成下列步驟：將監視器計時器重新配置為較高的值。確定已啟用 IMM Ethernet over USB 介面。重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。停用監視器。檢查已安裝作業系統的完整性。更新 IMM 韌體。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新項目。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

4000001e-00000000 Running the backup Management Controller [arg1] main application.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」已還原為執行備份主要應用程式。

也可能會顯示為 4000001e00000000 或 0x4000001e00000000

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0030

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 更新 IMM 韌體。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

4000001f-00000000 Please ensure that the Management Controller [arg1] is flashed with the correct firmware. The Management Controller is unable to match its firmware to the server.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」韌體版本與伺服器不符。

也可能會顯示為 4000001f00000000 或 0x4000001f00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0031

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 將 IMM 韌體更新為伺服器支援的版本。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。

40000020-00000000 Management Controller [arg1] Reset was caused by restoring default values.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：由於使用者將配置還原為預設值，「管理控制器」已重設。

也可能會顯示為 4000002000000000 或 0x4000002000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0032

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000021-00000000 Management Controller [arg1] clock has been set from NTP server [arg2].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已從「網路時間通訊協定」伺服器來設定「管理控制器」時鐘。

也可能會顯示為 4000002100000000 或 0x4000002100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0033

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

**40000022-00000000 SSL data in the Management Controller [arg1] configuration data is invalid.
Clearing configuration data region and disabling SSL.**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「管理控制器」在配置資料中偵測到無效的 SSL 資料，正在清除配置資料區域並停用 SSL。

也可能會顯示為 4000002200000000 或 0x4000002200000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0034

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題為止：請確定您要匯入的憑證是正確的。重試匯入憑證。

40000023-00000000 Flash of [arg1] from [arg2] succeeded for user [arg3] .

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已順利從介面和 IP 位址 (%d) 更新韌體元件（MC 主要應用程式、MC 開機 ROM、BIOS、診斷程式、系統電源背板、遠端擴充機體電源背板、整合式系統管理處理器或遠端擴充機體處理器）。

也可能會顯示為 4000002300000000 或 0x4000002300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0035

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000024-00000000 Flash of [arg1] from [arg2] failed for user [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：由於故障，使用者未從介面和 IP 位址更新韌體元件。

也可能會顯示為 4000002400000000 或 0x4000002400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0036

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000025-00000000 The [arg1] on system [arg2] is 75% full.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：系統上的「管理控制器事件日誌」75% 已滿。

也可能會顯示為 4000002500000000 或 0x4000002500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 事件日誌滿 75%

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0037

SNMP 設陷 ID： 35

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000026-00000000 The [arg1] on system [arg2] is 100% full.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：系統上的「管理控制器事件日誌」100% 已滿。

也可能會顯示為 4000002600000000 或 0x4000002600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 事件日誌的 75% 已滿

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0038

SNMP 設陷 ID： 35

自動通知支援： 否

使用者回應： 若要避免遺失較舊的日誌項目，請將日誌另存為文字檔，然後清除日誌。

40000027-00000000 Platform Watchdog Timer expired for [arg1].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到平台監視器計時器過期

也可能會顯示為 4000002700000000 或 0x4000002700000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - OS 逾時

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0039

SNMP 設陷 ID： 21

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題為止：請重新配置監視器計時器，設定一個更大的值。確定已啟用 IMM Ethernet-over-USB 介面。重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。停用監視器。檢查已安裝作業系統的完整性。

40000028-00000000 Management Controller Test Alert Generated by [arg1].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者已產生「測試警示」。

也可能會顯示為 4000002800000000 或 0x4000002800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0040

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000029-00000000 Security: Userid: [arg1] had [arg2] login failures from an SSH client at IP address [arg3].

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者無法從 SSH 登入「管理控制器」。

也可能會顯示為 4000002900000000 或 0x4000002900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 遠端登入

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0041

SNMP 設陷 ID： 30

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題為止：請確定正在使用的登入 ID 及密碼正確。讓系統管理者重設登入 ID 和密碼。

4000002a-00000000 [arg1] firmware mismatch internal to system [arg2]. Please attempt to flash the [arg3] firmware.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：偵測到特定韌體類型不符。

也可能會顯示為 4000002a00000000 或 0x4000002a00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0042

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 將 IMM 韌體更新至最新版本。

4000002b-00000000 Domain name set to [arg1].

解說： 使用者已設定網域名稱

也可能會顯示為 4000002b00000000 或 0x4000002b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0043

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002c-00000000 Domain Source changed to [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已變更網域來源

也可能會顯示為 4000002c00000000 或 0x4000002c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0044

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002d-00000000 DDNS setting changed to [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已變更 DDNS 設定

也可能會顯示為 4000002d00000000 或 0x4000002d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0045

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002e-00000000 DDNS registration successful. The domain name is [arg1].

解說： DDNS 登錄和值

也可能會顯示為 4000002e00000000 或 0x4000002e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0046

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000002f-00000000 IPv6 enabled by user [arg1] .

解說： 使用者已啓用 IPv6 通訊協定

也可能會顯示為 4000002f00000000 或 0x4000002f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0047

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000030-00000000 IPv6 disabled by user [arg1] .

解說： 使用者已停用 IPv6 通訊協定

也可能會顯示為 4000003000000000 或 0x4000003000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0048

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000031-00000000 IPv6 static IP configuration enabled by user [arg1].

解說： 使用者已啟用 IPv6 靜態位址指派方法

也可能會顯示為 4000003100000000 或 0x4000003100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0049

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000032-00000000 IPv6 DHCP enabled by user [arg1].

解說： 使用者已啟用 IPv6 DHCP 指派方法

也可能會顯示為 4000003200000000 或 0x4000003200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0050

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000033-00000000 IPv6 stateless auto-configuration enabled by user [arg1].

解說： 使用者已啟用 IPv6 無狀態自動指派方法

也可能會顯示為 4000003300000000 或 0x4000003300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0051

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000034-00000000 IPv6 static IP configuration disabled by user [arg1].

解說： 使用者已停用 IPv6 靜態指派方法

也可能會顯示為 4000003400000000 或 0x4000003400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0052

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000035-00000000 IPv6 DHCP disabled by user [arg1].

解說： 使用者已停用 IPv6 DHCP 指派方法

也可能會顯示為 4000003500000000 或 0x4000003500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0053

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000036-00000000 IPv6 stateless auto-configuration disabled by user [arg1].

解說： 使用者已停用 IPv6 無狀態自動指派方法

也可能會顯示為 4000003600000000 或 0x4000003600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0054

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000037-00000000 ENET[[arg1]] IPv6-LinkLocal:HstName=[arg2], IP@=[arg3] ,Pref=[arg4].

解說： IPv6 鏈結本端位址處於作用中狀態

也可能會顯示為 4000003700000000 或 0x4000003700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0055

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000038-00000000 ENET[[arg1]] IPv6-Static:HstName=[arg2], IP@=[arg3], Pref=[arg4], GW@=[arg5].

解說： IPv6 靜態位址處於作用中狀態

也可能會顯示為 4000003800000000 或 0x4000003800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0056

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000039-00000000 ENET[[arg1]] DHCPv6-HSTN=[arg2], DN=[arg3], IP@=[arg4], Pref=[arg5].

解說： IPv6 DHCP 指派的位址處於作用中狀態

也可能會顯示為 4000003900000000 或 0x4000003900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0057

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003a-00000000 IPv6 static address of network interface modified from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者修改「管理控制器」的 IPv6 靜態位址

也可能會顯示為 4000003a00000000 或 0x4000003a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0058

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003b-00000000 DHCPv6 failure, no IP address assigned.

解說： S DHCP6 伺服器無法將 IP 位址指派給「管理控制器」。

也可能會顯示為 4000003b00000000 或 0x4000003b00000000

嚴重性： 警告

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0059

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟，直到解決問題為止：請確定已連接 IMM 網路纜線。確定網路上有 DHCPv6 伺服器可以指派 IP 位址給 IMM。

4000003c-00000000 Platform Watchdog Timer expired for [arg1].

解說： 實作偵測到 OS 載入器的監視器計時器過期

也可能會顯示為 4000003c00000000 或 0x4000003c00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 載入器逾時

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0060

SNMP 設陷 ID： 26

自動通知支援： 否

使用者回應： 將監視器計時器重新配置為較高的值。確定已啟用 IMM Ethernet over USB 介面。重新安裝適用於作業系統的 RNDIS 或 cdc_ether 裝置驅動程式。停用監視器。檢查已安裝作業系統的完整性。

4000003d-00000000 Telnet port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Telnet 埠號

也可能會顯示為 4000003d00000000 或 0x4000003d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0061

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003e-00000000 SSH port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 SSH 埠號

也可能會顯示為 4000003e00000000 或 0x4000003e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0062

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000003f-00000000 Web-HTTP port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Web HTTP 埠號

也可能會顯示為 4000003f00000000 或 0x4000003f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0063

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000040-00000000 Web-HTTPS port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Web HTTPS 埠號

也可能會顯示為 4000004000000000 或 0x4000004000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0064

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000041-00000000 CIM/XML HTTP port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 CIM HTTP 埠號

也可能會顯示為 4000004100000000 或 0x4000004100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0065

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000042-00000000 CIM/XML HTTPS port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 CIM HTTPS 埠號

也可能會顯示為 4000004200000000 或 0x4000004200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0066

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000043-00000000 SNMP Agent port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改「SNMP 代理程式」埠號

也可能會顯示為 4000004300000000 或 0x4000004300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0067

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000044-00000000 SNMP Traps port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改「SNMP 設陷」埠號

也可能會顯示為 4000004400000000 或 0x4000004400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0068

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000045-00000000 Syslog port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改 Syslog 接收端埠號

也可能會顯示為 4000004500000000 或 0x4000004500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0069

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000046-00000000 Remote Presence port number changed from [arg1] to [arg2] by user [arg3].

解說： 使用者已修改「遠端顯示」埠號

也可能會顯示為 4000004600000000 或 0x4000004600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0070

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000047-00000000 LED [arg1] state changed to [arg2] by [arg3].

解說： 使用者已修改 LED 的狀態

也可能會顯示為 4000004700000000 或 0x4000004700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0071

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000048-00000000 Inventory data changed for device [arg1], new device data hash=[arg2], new master data hash=[arg3] .

解說： 某事已導致實際資產管理發生變更

也可能會顯示為 4000004800000000 或 0x4000004800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0072

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000049-00000000 SNMP [arg1] enabled by user [arg2] .

解說： 使用者已啓用 SNMPv1 或 SNMPv3 設陷

也可能會顯示為 4000004900000000 或 0x4000004900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0073

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004a-00000000 SNMP [arg1] disabled by user [arg2] .

解說： 使用者已停用 SNMPv1 或 SNMPv3 設陷

也可能會顯示為 4000004a00000000 或 0x4000004a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0074

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004b-00000000 SNMPv1 [arg1] set by user [arg2]: Name=[arg3], AccessType=[arg4], Address=[arg5],

解說： 使用者已變更 SNMP 社群字串

也可能會顯示為 4000004b00000000 或 0x4000004b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0075

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

**4000004c-00000000 LDAP Server configuration set by user [arg1]: SelectionMethod=[arg2],
DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7].**

解說： 使用者已變更 LDAP 伺服器配置

也可能會顯示為 4000004c00000000 或 0x4000004c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0076

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

**4000004d-00000000 LDAP set by user [arg1]: RootDN=[arg2], UIDSearchAttribute=[arg3],
BindingMethod=[arg4], EnhancedRBS=[arg5], TargetName=[arg6], GroupFilter=[arg7],
GroupAttribute=[arg8], LoginAttribute=[arg9].**

解說： 使用者已配置「LDAP 細項」設定

也可能會顯示為 4000004d00000000 或 0x4000004d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0077

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004e-00000000 Serial Redirection set by user [arg1]: Mode=[arg2], BaudRate=[arg3], StopBits=[arg4], Parity=[arg5], SessionTerminateSequence=[arg6].

解說： 使用者已配置「序列埠」模式

也可能會顯示為 4000004e00000000 或 0x4000004e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0078

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000004f-00000000 Date and Time set by user [arg1]: Date=[arg2], Time=[arg3], DST Auto-adjust=[arg4], Timezone=[arg5].

解說： 使用者已配置「日期和時間」設定

也可能會顯示為 4000004f00000000 或 0x4000004f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0079

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000050-00000000 Server General Settings set by user [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7].

解說： 使用者已配置「位置」設定

也可能會顯示為 4000005000000000 或 0x4000005000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0080

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000051-00000000 Server Power Off Delay set to [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已配置「伺服器電源關閉延遲」

也可能會顯示為 4000005100000000 或 0x4000005100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0081

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000052-00000000 Server [arg1] scheduled for [arg2] at [arg3] by user [arg4].

解說： 使用者已配置特定時間的「伺服器電源」動作

也可能會顯示為 4000005200000000 或 0x4000005200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0082

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000053-00000000 Server [arg1] scheduled for every [arg2] at [arg3] by user [arg4].

解說： 使用者已配置循環「伺服器電源動作」

也可能會顯示為 4000005300000000 或 0x4000005300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0083

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000054-00000000 Server [arg1] [arg2] cleared by user [arg3].

解說： 使用者已清除「伺服器電源動作」。

也可能會顯示為 4000005400000000 或 0x4000005400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0084

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

**40000055-00000000 Synchronize time setting by user [arg1]: Mode=[arg2],
NTPServerHost=[arg3]:[arg4],NTPUpdateFrequency=[arg5].**

解說： 使用者已配置「日期和時間」同步化設定

也可能會顯示為 4000005500000000 或 0x4000005500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0085

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000056-00000000 SMTP Server set by user [arg1] to [arg2]:[arg3].

解說： 使用者已配置 SMTP 伺服器

也可能會顯示為 4000005600000000 或 0x4000005600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0086

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000057-00000000 Telnet [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啟用或停用 Telnet 服務

也可能會顯示為 4000005700000000 或 0x4000005700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0087

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000058-00000000 DNS servers set by user [arg1]: UseAdditionalServers=[arg2], PreferredDNSType=[arg3], IPv4Server1=[arg4], IPv4Server2=[arg5], IPv4Server3=[arg6], IPv6Server1=[arg7], IPv6Server2=[arg8], IPv6Server3=[arg9].

解說： 使用者配置 DNS 伺服器

也可能會顯示為 4000005800000000 或 0x4000005800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0088

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000059-00000000 LAN over USB [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者已配置 USB-LAN

也可能會顯示為 4000005900000000 或 0x4000005900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0089

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005a-00000000 LAN over USB Port Forwarding set by user [arg1]: ExternalPort=[arg2], USB-LAN port=[arg3].

解說： 使用者已配置 USB-LAN 埠轉遞

也可能會顯示為 4000005a00000000 或 0x4000005a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0090

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005b-00000000 Secure Web services (HTTPS) [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啟用或停用安全 Web 服務

也可能會顯示為 4000005b00000000 或 0x4000005b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0091

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005c-00000000 Secure CIM/XML(HTTPS) [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啟用或停用「安全 CIM/XML」服務

也可能會顯示為 4000005c00000000 或 0x4000005c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0092

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005d-00000000 Secure LDAP [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啟用或停用「安全 LDAP」服務

也可能會顯示為 4000005d00000000 或 0x4000005d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0093

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005e-00000000 SSH [arg1] by user [arg2].

解說： 使用者啟用或停用 SSH 服務

也可能會顯示為 4000005e00000000 或 0x4000005e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0094

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000005f-00000000 Server timeouts set by user [arg1]: EnableOSWatchdog=[arg2], OSWatchdogTimeout=[arg3], EnableLoaderWatchdog=[arg4], LoaderTimeout=[arg5].

解說： 使用者配置「伺服器逾時」

也可能會顯示為 4000005f00000000 或 0x4000005f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0095

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000060-00000000 License key for [arg1] added by user [arg2].

解說： 使用者安裝授權碼

也可能會顯示為 4000006000000000 或 0x4000006000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0096

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000061-00000000 License key for [arg1] removed by user [arg2].

解說： 使用者移除授權碼

也可能會顯示為 4000006100000000 或 0x4000006100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0097

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000062-00000000 Global Login General Settings set by user [arg1]: AuthenticationMethod=[arg2], LockoutPeriod=[arg3], SessionTimeout=[arg4].

解說： 使用者變更「廣域登入一般設定」

也可能會顯示為 4000006200000000 或 0x4000006200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0098

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000063-00000000 Global Login Account Security set by user [arg1]: PasswordRequired=[arg2], PasswordExpirationPeriod=[arg3], MinimumPasswordReuseCycle=[arg4], MinimumPasswordLength=[arg5], MinimumPasswordChangeInterval=[arg6], MaxmumLoginFailures=[arg7], LockoutAfterMaxFailures=[arg8], MinimumDifferentCharacters=[arg9], DefaultIDExpired=[arg10], ChangePasswordFirstAccess=[arg11].

解說： 使用者將「廣域登入帳戶安全設定」變更為「舊式」

也可能會顯示為 4000006300000000 或 0x4000006300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0099

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000064-00000000 User [arg1] created..

解說： 已建立使用者帳戶

也可能會顯示為 4000006400000000 或 0x4000006400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0100

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000065-00000000 User [arg1] removed...

解說： 已刪除使用者帳戶

也可能會顯示為 4000006500000000 或 0x4000006500000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0101

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000066-00000000 User [arg1] password modified..

解說： 已變更使用者帳戶

也可能會顯示為 4000006600000000 或 0x4000006600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0102

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000067-00000000 User [arg1] role set to [arg2].

解說： 已指派使用者帳戶角色

也可能會顯示為 4000006700000000 或 0x4000006700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0103

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000068-00000000 User [arg1] custom privileges set: [arg2].

解說： 已指派使用者帳戶專用權

也可能會顯示為 4000006800000000 或 0x4000006800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0104

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000069-00000000 User [arg1] for SNMPv3 set: AuthenticationProtocol=[arg2], PrivacyProtocol=[arg3], AccessType=[arg4], HostforTraps=[arg5].

解說： 已變更使用者帳戶 SNMPv3 設定

也可能會顯示為 4000006900000000 或 0x4000006900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0105

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006a-00000000 SSH Client key added for user [arg1].

解說： 使用者已在本端定義 SSH 用戶端金鑰

也可能會顯示為 4000006a00000000 或 0x4000006a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0106

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006b-00000000 SSH Client key imported for user [arg1] from [arg2].

解說： 使用者已匯入 SSH 用戶端金鑰

也可能會顯示為 4000006b00000000 或 0x4000006b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0107

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006c-00000000 SSH Client key removed from user [arg1].

解說： 使用者已移除 SSH 用戶端金鑰

也可能會顯示為 4000006c00000000 或 0x4000006c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0108

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006d-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration saved to a file by user [arg2].

解說： 使用者將「管理控制器」配置儲存至檔案。

也可能會顯示為 4000006d00000000 或 0x4000006d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0109

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006e-00000000 Alert Configuration Global Event Notification set by user [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4].

解說： 使用者變更「廣域事件通知」設定。

也可能會顯示為 4000006e00000000 或 0x4000006e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0110

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000006f-00000000 Alert Recipient Number [arg1] updated: Name=[arg2], DeliveryMethod=[arg3], Address=[arg4], IncludeLog=[arg5], Enabled=[arg6], EnabledAlerts=[arg7], AllowedFilters=[arg8].

解說： 使用者已新增或更新「警示接受者」

也可能會顯示為 4000006f00000000 或 0x4000006f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0111

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000070-00000000 SNMP Traps enabled by user [arg1]: EnabledAlerts=[arg2], AllowedFilters=[arg3] .

解說： 使用者已啟用「SNMP 設陷」配置

也可能會顯示為 4000007000000000 或 0x4000007000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0112

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000071-00000000 The power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts by user [arg3].

解說： 使用者已變更「用電控制」值

也可能會顯示為 4000007100000000 或 0x4000007100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0113

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000072-00000000 The minimum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

解說： 已變更「用電控制下限」值

也可能會顯示為 4000007200000000 或 0x4000007200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0114

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000073-00000000 The maximum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

解說： 已變更「用電控制上限」值

也可能會顯示為 4000007300000000 或 0x4000007300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0115

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000074-00000000 The soft minimum power cap value changed from [arg1] watts to [arg2] watts.

解說： 已變更「軟用電控制下限」值

也可能會顯示為 4000007400000000 或 0x4000007400000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0116

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000075-00000000 The measured power value exceeded the power cap value.

解說： 用電已超出控制

也可能會顯示為 4000007500000000 或 0x4000007500000000

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0117

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000076-00000000 The new minimum power cap value exceeded the power cap value.

解說： 「用電控制下限」超出「用電控制」

也可能會顯示為 4000007600000000 或 0x4000007600000000

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0118

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000077-00000000 Power capping was activated by user [arg1].

解說： 使用者已啟動用電控制

也可能會顯示為 4000007700000000 或 0x4000007700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0119

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000078-00000000 Power capping was deactivated by user [arg1].

解說： 使用者已取消啟動用電控制

也可能會顯示為 4000007800000000 或 0x4000007800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0120

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000079-00000000 Static Power Savings mode has been turned on by user [arg1].

解說： 使用者已開啓「靜態省電」模式

也可能會顯示為 4000007900000000 或 0x4000007900000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0121

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007a-00000000 Static Power Savings mode has been turned off by user [arg1].

解說： 使用者已關閉「靜態省電」模式

也可能會顯示為 4000007a00000000 或 0x4000007a00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0122

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007b-00000000 Dynamic Power Savings mode has been turned on by user [arg1].

解說： 使用者已開啓「動態省電」模式

也可能會顯示爲 4000007b00000000 或 0x4000007b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0123

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007c-00000000 Dynamic Power Savings mode has been turned off by user [arg1].

解說： 使用者已關閉「動態省電」模式

也可能會顯示爲 4000007c00000000 或 0x4000007c00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0124

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007d-00000000 Power cap and external throttling occurred.

解說： 已進行用電控制和外部節流控制

也可能會顯示爲 4000007d00000000 或 0x4000007d00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0125

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007e-00000000 External throttling occurred .

解說： 已進行外部節流控制

也可能會顯示為 4000007e00000000 或 0x4000007e00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0126

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

4000007f-00000000 Power cap throttling occurred.

解說： 已進行用電節流控制

也可能會顯示為 4000007f00000000 或 0x4000007f00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0127

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000080-00000000 Remote Control session started by user [arg1] in [arg2] mode.

解說： 已啟動「遠端控制」階段作業

也可能會顯示為 4000008000000000 或 0x4000008000000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0128

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000081-00000000 PXE boot requested by user [arg1].

解說： 已要求 PXE 開機

此訊息也可能會顯示為 4000008100000000 或 0x4000008100000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0129

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000082-00000000 The measured power value has returned below the power cap value.

解說： 已回復超出控制的用電

此訊息也可能會顯示為 4000008200000000 或 0x4000008200000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 功率

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0130

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000083-00000000 The new minimum power cap value has returned below the power cap value.

解說： 「用電控制下限」超出回復的「用電控制」。

此訊息也可能會顯示為 4000008300000000 或 0x4000008300000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 功率

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0131

SNMP 設陷 ID： 164

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000084-00000000 IMM firmware mismatch between nodes [arg1] and [arg2]. Please attempt to flash the IMM firmware to the same level on all nodes.

解說： 在節點之間偵測到 IMM 韌體不符

也可能會顯示為 4000008400000000 或 0x4000008400000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0132

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 嘗試在所有節點上將 IMM 韌體更新至相同層次。

40000085-00000000 FPGA firmware mismatch between nodes [arg1] and [arg2]. Please attempt to flash the FPGA firmware to the same level on all nodes.

解說： 在節點之間偵測到 FPGA 韌體不符

也可能會顯示為 4000008500000000 或 0x4000008500000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0133

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 嘗試在所有節點上將 FPGA 韌體更新至相同層次。

40000086-00000000 Test Call Home Generated by user [arg1].

解說： 使用者已產生「測試 Call Home」。

也可能會顯示為 4000008600000000 或 0x4000008600000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0134

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 是

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000087-00000000 Manual Call Home by user [arg1]: [arg2].

解說： 使用者已進行「手動 Call Home」。

也可能會顯示為 4000008700000000 或 0x4000008700000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0135

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 是

使用者回應： 「IBM 支援中心」將會解決此問題。

40000088-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restoration from a file by user [arg2] completed..

解說： 此訊息用於在使用者從檔案還原「管理控制器」配置及還原完成時的使用案例。

也可能會顯示為 4000008800000000 或 0x4000008800000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 無

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0136

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

40000089-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restoration from a file by user [arg2] failed to complete..

解說： 此訊息用於在使用者從檔案還原「管理控制器」配置及還原無法完成時的使用案例。

也可能會顯示為 4000008900000000 或 0x4000008900000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0137

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 關閉伺服器，然後切斷其電源。您必須中斷伺服器與 AC 電源的連接，以重設 IMM。45 秒之後，將伺服器重新連接至電源，然後開啓伺服器。重試作業。

4000008a-00000000 Management Controller [arg1]: Configuration restoration from a file by user [arg2] failed to start..

解說： 此訊息適用於以下使用情況：使用者從檔案還原「管理控制器」配置及還原無法啟動。

也可能會顯示為 4000008a00000000 或 0x4000008a00000000

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0138

SNMP 設陷 ID： 22

自動通知支援： 否

使用者回應： 關閉伺服器，然後切斷其電源。您必須切斷伺服器的 AC 電源才能重設 IMM。45 秒之後，將伺服器重新接上電源，然後開啓伺服器。重試作業

4000008b-00000000 One or more of the Storage Management IP addresses has changed..

解說： 此訊息適用於以下使用情況：「儲存體管理」的 IP 位址已變更

也可能會顯示為 4000008b00000000 或 0x4000008b00000000

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - IMM 網路事件

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：IMM，ID：0139

SNMP 設陷 ID： 37

自動通知支援： 否

使用者回應： 僅供參考；不需要採取任何動作。

80010002-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower non-critical) has asserted. (CMOS Battery)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示為 800100020701xxxx 或 0x800100020701xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0476

SNMP 設陷 ID： 13

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 更換系統電池。

80010202-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (CMOS Battery)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示為 800102020701xxxx 或 0x800102020701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0480

SNMP 設陷 ID：1

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是 Planar 3.3V 或 Planar 5V，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板。如果指定的感應器為 Planar 12V，請在解決問題之前完成下列步驟：1. 檢查電源供應器 n LED。2. 卸下發生故障的電源供應器。3. 遵循光徑診斷程式 LED 中關於 OVER SPEC LED 的動作。4. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

80010204-1d01xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has asserted. (風扇 1 扣)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示為 800102041d01xxxx 或 0x800102041d01xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0480

SNMP 設陷 ID：11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝主機板上的風扇接頭附近亮起的 LED 所指出發生故障的風扇 n。2. 更換發生故障的風扇。（n = 風扇號碼）

80010701-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has asserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示為 800107010701xxxx 或 0x800107010701xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0490

SNMP 設陷 ID：12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 請降低溫度。2. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010901-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示為 800109010701xxxx 或 0x800109010701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID： 0494

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 請降低環境溫度。 2. 確定已正確安裝空氣擋板。 3. 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80010902-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has asserted.

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示為 800109020701xxxx 或 0x800109020701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0494

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 如果指定的感應器是 Planar 3.3V 或 Planar 5V，（僅限經過培訓的技術人員）請更換主機板。如果指定的感應器是「介面板 12V」，請完成下列步驟，直到解決問題為止： 1. 檢查電源供應器 n 的 LED。 2. 卸下發生故障的電源供應器。 3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 電源供應器號碼）

80010b01-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has asserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示為 80010b010701xxxx 或 0x80010b010701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0498

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 檢查伺服器氣流。確定沒有東西阻擋空氣進出伺服器。

80030006-2101xxxx Sensor [SensorElementName] has deasserted. (簽章驗證失敗)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器。

也可能會顯示為 800300062101xxxx 或 0x800300062101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID： 0509

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

80030012-2301xxxx Sensor [SensorElementName] has deasserted. (OS RealTime Mod)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器。

也可能會顯示為 800300122301xxxx 或 0x800300122301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0509

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

8007010f-2201xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned from normal to non-critical state. (GPT Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器從正常轉變成非嚴重。

也可能會顯示為 8007010f2201xxxx 或 0x8007010f2201xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0520

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查「IBM 支援中心」網站，以取得適用於此 GPT 錯誤的服務公告或韌體更新項目。 2. 將 UEFI 設定 DISK GPT Recovery 設為「自動」。 3. 更換毀損的磁碟。

**80070201-0301xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(CPU 1 OverTemp)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變成嚴重。

也可能會顯示為 800702010301xxxx 或 0x800702010301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0522

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。 2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱特性及規格）。 3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更新微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

**80070201-2001xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(DIMM 1 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉移至嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示為 800702012001xxxx 或 0x800702012001xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0522

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。 2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱特性及規格）。 3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更新微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

**80070201-2002xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(DIMM 2 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉移至嚴重狀態的使用案例。

也可能顯示為 800702012002xxxx 或 0x800702012002xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0522

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。 2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱特性及規格）。 3.

請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更新微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

**80070201-2003xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(DIMM 3 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉移至嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示為 800702012003xxxx 或 0x800702012003xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0522

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。 2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱特性及規格）。 3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更新微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

**80070201-2004xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(DIMM 4 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉移至嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示為 800702012004xxxx 或 0x800702012004xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0522

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 1. 請確定風扇正在運作中、氣流沒有受到阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全閉合。 2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱特性及規格）。 3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更新微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

**80070202-0701xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(SysBrd Vol Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉變至嚴重狀態。

也可能會顯示為 800702020701xxxx 或 0x800702020701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0522

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查系統事件日誌。 2. 檢查主機板上的錯誤 LED。 3. 更換任何故障裝置。 4. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新項目。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

**80070204-0a01xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(PS 1 Fan Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉變至嚴重狀態。

也可能會顯示為 800702040a01xxxx 或 0x800702040a01xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0522

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定沒有障礙物（如捆紮的纜線）防礙電源供應器風扇的空氣流通。 2. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

**80070204-0a02xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(PS 2 Fan Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉變至嚴重狀態。

也可能會顯示為 800702040a02xxxx 或 0x800702040a02xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0522

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定電源供應器風扇的氣流沒有受到任何阻礙，例如被成束的纜線擋住。 2. 更換電源供應器 n。（n = 電源供應器號碼）

**80070219-0701xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to critical from a less severe state.
(SysBrd Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重狀態轉變至嚴重狀態。

也可能會顯示為 800702190701xxxx 或 0x800702190701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0522

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查主機板上的錯誤 LED。 2. 檢查系統事件日誌。 3. 檢查系統韌體版本，並更新至最新版本。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 拔下並還原 AC 電源線，然後再執行步驟 1 及步驟 2。 5. 如果問題仍然存在，請更換主機板（僅限經過培訓的技術人員）。

80070301-0301xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to non-recoverable from a less severe state. (CPU 1 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從較不嚴重轉變為不可回復。

也可能會顯示為 800703010301xxxx 或 0x800703010301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0524

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全蓋好。 2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作（如需相關資訊，請參閱「伺服器特性和規格」）。 3. 確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

80080128-2101xxxx Device [LogicalDeviceElementName] has been added. (Low Security Jmp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已插入裝置。

也可能會顯示為 800801282101xxxx 或 0x800801282101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0536

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

800b0008-1301xxxx Redundancy [RedundancySetElementName] has been restored. (電源裝置)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原備援。

也可能會顯示為 800b00081301xxxx 或 0x800b00081301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 備用電源供應器

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0561

SNMP 設陷 ID： 10

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

800b0108-1301xxxx Redundancy Lost for [RedundancySetElementName] has asserted. (Power Unit)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已斷定失去備援。

也可能會顯示為 800b01081301xxxx 或 0x800b01081301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 備用電源供應器

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0802

SNMP 設陷 ID： 9

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查兩個電源供應器的 LED。 2. 遵循「電源供應器 LED」中的動作。

806f0007-0301xxxx [ProcessorElementName] has Failed with IERR. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器故障 - IERR 狀況。

也可能會顯示為 806f00070301xxxx 或 0x806f00070301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0042

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 請確定已經為所有的配接卡和標準裝置（例如乙太網路、SCSI 和 SAS）安裝最新層次的韌體和裝置驅動程式。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。2. 將韌體（UEFI 及 IMM）更新為最新層次（更新韌體）。3. 執行 DSA 程式。4. 重新安裝配接卡。5. 更換配接卡。6. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 微處理器號碼）

806f0008-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has been added to container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已新增電源供應器的使用案例。

也可能會顯示為 806f00080a01xxxx 或 0x806f00080a01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0084

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0008-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has been added to container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增電源供應器。

也可能會顯示為 806f00080a02xxxx 或 0x806f00080a02xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0084

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0009-1301xxxx [PowerSupplyElementName] has been turned off. (Host Power)

解說： 此訊息用於在實作偵測到已停用電源裝置時的使用案例。

也可能會顯示為 806f00091301xxxx 或 0x806f00091301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 關閉電源

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0106

SNMP 設陷 ID： 23

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0400xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0400xxxx 或 0x806f000d0400xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 重要 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0401xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0401xxxx 或 0x806f000d0401xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0402xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0402xxxx 或 0x806f000d0402xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0403xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0403xxxx 或 0x806f000d0403xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0404xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0404xxxx 或 0x806f000d0404xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0405xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0405xxxx 或 0x806f000d0405xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0406xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0406xxxx 或 0x806f000d0406xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000d-0407xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been added. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已新增硬碟。

也可能會顯示為 806f000d0407xxxx 或 0x806f000d0407xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0162

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f000f-220101xx The System [ComputerSystemElementName] has detected no memory in the system. (ABR Status)

解說： 此訊息用於在實作偵測到系統中沒有記憶體時的使用案例。

也可能會顯示為 806f000f220101xx 或 0x806f000f220101xx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0794

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定伺服器符合最低啟動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。 2. 從備用頁面回復伺服器韌體：a. 重新啟動伺服器。 b. 提示時，按 F3 以回復韌體。 3. 更新主要頁面上的伺服器韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 逐一卸下元件，並且每次卸下後都重新啟動伺服器，以查看問題是否消失。 5. 如果問題仍然存在，請更換主機板（僅限經過培訓的技術人員）。韌體錯誤：

806f000f-220102xx Subsystem [MemoryElementName] has insufficient memory for operation. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到作業所需可用記憶體不足。

也可能會顯示為 806f000f220102xx 或 0x806f000f220102xx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0132

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定伺服器符合最低啟動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。 2. 更新主要頁面上的伺服器韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。韌體錯誤：

806f000f-220103xx The System [ComputerSystemElementName] encountered firmware error - unrecoverable boot device failure. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到發生系統韌體錯誤 - 不可回復的開機裝置故障。

也可能會顯示為 806f000f220103xx 或 0x806f000f220103xx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0770

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼可以在記錄的 IMM 訊息文字中找到。請參閱資

806f000f-220104xx • 806f000f-22010axx

訊中心「UEFI(POST) 錯誤碼」部分中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。韌體錯誤：

806f000f-220104xx The System [ComputerSystemElementName]has encountered a motherboard failure. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到在系統中發生嚴重主機板故障。

也可能會顯示為 806f000f220104xx 或 0x806f000f220104xx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0795

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。在記載的 IMM 訊息文字中，可以找到此事件的 UEFI 診斷碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。韌體錯誤：

806f000f-220107xx The System [ComputerSystemElementName] encountered firmware error - unrecoverable keyboard failure. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到發生系統韌體錯誤 - 不可回復的鍵盤故障。

也可能會顯示為 806f000f220107xx 或 0x806f000f220107xx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0764

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。可以在記載的 IMM 訊息文字中找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。韌體錯誤：

806f000f-22010axx The System [ComputerSystemElementName] encountered firmware error - no video device detected. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到發生系統韌體錯誤 - 偵測不到任何視訊裝置。

也可能會顯示為 806f000f22010axx 或 0x806f000f22010axx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0766

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。在記載的 IMM 訊息文字中，可以找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。韌體錯誤：

806f000f-22010bxx Firmware BIOS (ROM) corruption was detected on system [ComputerSystemElementName] during POST. (ABR Status)

解說： 在 POST 期間偵測到系統上的韌體 BIOS (ROM) 毀損。

也可能會顯示為 806f000f22010bxx 或 0x806f000f22010bxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0850

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定伺服器符合最低啟動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。2. 從備用頁面回復伺服器韌體：a. 重新啟動伺服器。b. 出現提示時，按 F3 回復韌體。3. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。4. 逐一卸下元件，並且每次卸下後都重新啟動伺服器，以查看問題是否消失。5. 如果問題仍然存在，（僅限經過培訓的技術服務人員）請更換主機板。韌體錯誤：

806f000f-22010cxx CPU voltage mismatch detected on [ProcessorElementName]. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到 CPU 電壓與插座電壓不符。

也可能會顯示為 806f000f22010cxx 或 0x806f000f22010cxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0050

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。可以在記載的 IMM 訊息文字中找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。韌體錯誤：

806f000f-2201ffff The System [ComputerSystemElementName] encountered a POST Error. (ABR Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到 POST 錯誤。

也可能會顯示為 806f000f2201ffff 或 0x806f000f2201ffff

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0184

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 這是 UEFI 偵測到的事件。可以在記載的 IMM 訊息文字中找到此事件的 UEFI(POST) 錯誤碼。請參閱「資訊中心」的「UEFI(POST) 錯誤碼」一節中的 UEFI(POST) 錯誤碼，以瞭解適當的使用者回應。韌體錯誤：

806f0013-1701xxxx A diagnostic interrupt has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (NMI State)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到面板 NMI / 診斷岔斷。

也可能會顯示為 806f00131701xxxx 或 0x806f00131701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0222

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 如果尚未按下 NMI 按鈕，請完成下列步驟： 1. 確定未按下 NMI 按鈕。 2. 更換操作員資訊面板纜線。 3. 更換操作員資訊面板。

806f0021-2582xxxx Fault in slot [PhysicalConnectorSystemElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (All PCI Error)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到插槽中發生錯誤。

也可能會顯示為 806f00212582xxxx 或 0x806f00212582xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0330

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 PCI LED。 2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。 3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 卸下這兩個配接卡。 5. 更換擴充卡。 6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。 其中一個 PCI 錯誤：

806f0021-3001xxxx Fault in slot [PhysicalConnectorSystemElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (PCI 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到插槽中發生錯誤。

也可能會顯示為 806f00213001xxxx 或 0x806f00213001xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0330

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 PCI LED。 2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。 3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部

分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 卸下這兩個配接卡。 5. 更換擴充卡。 6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。 PCI 2： PCI 3： PCI 4：

806f0023-2101xxxx Watchdog Timer expired for [WatchdogElementName]. (Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到「監視器計時器過期」時的使用案例。

也可能會顯示為 806f00232101xxxx 或 0x806f00232101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0368

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0107-0301xxxx An Over-Temperature Condition has been detected on [ProcessorElementName]. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器溫度過高狀況。

也可能會顯示為 806f01070301xxxx 或 0x806f01070301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0036

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定風扇正在運作中。氣流沒有被阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全蓋好。 2. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 3. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f0108-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has Failed. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到電源供應器已發生故障的使用案例。

也可能會顯示為 806f01080a01xxxx 或 0x806f01080a01xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0086

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 重新安裝電源供應器 n。 2. 如果電源開啓 LED 未亮起，但電源供應器錯誤 LED 卻亮起，請更換電源供應器 n。 3. 如果電源開啓 LED 及電源供應器錯誤 LED 都未亮起，請參閱「電源問題」，以取得相關資訊。（n = 電源供應器號碼）

806f0108-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has Failed. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器發生故障。

也可能會顯示為 806f01080a02xxxx 或 0x806f01080a02xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0086

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 重新安裝電源供應器 n。 2. 如果電源開啓 LED 未亮起，但電源供應器錯誤 LED 卻亮起，請更換電源供應器 n。 3. 如果電源開啓 LED 及電源供應器錯誤 LED 都未亮起，請參閱「電源問題」以取得相關資訊。（n = 電源供應器號碼）

806f0109-1301xxxx [PowerSupplyElementName] has been Power Cycled. (Host Power)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源裝置已關閉又開啓。

也可能會顯示為 806f01091301xxxx 或 0x806f01091301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0108

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f010c-2001xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤。

也可能會顯示為 806f010c2001xxxx 或 0x806f010c2001xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此記憶體錯誤的適當固定提示或韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示）交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果 DIMM 仍有問題，請更換故障的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。 7. 如果伺服器韌體版本比 UEFI 1.10 版還要舊，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。 如果伺服器韌體版本為 UEFI 1.10

版或更新版本，請中斷伺服器的電源連接並重新連接至電源，再重新啟動伺服器。 8.（僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2002xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤。

也可能會顯示為 806f010c2002xxxx 或 0x806f010c2002xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。 4.（僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5.（僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6.（僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。 7. 若伺服器韌體版本低於 UEFI 1.10 版，請手動重新啟用所有受影響的 DIMM。若伺服器韌體版本為 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啟動伺服器。 8.（僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2003xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤。

也可能會顯示為 806f010c2003xxxx 或 0x806f010c2003xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。 4.（僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5.（僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6.（僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。 7. 若伺服器韌體版本低於 UEFI 1.10 版，請手動重新啟用所有受影響的 DIMM。若伺服器韌體版本為 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啟動伺服器。 8.（僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2004xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤。

也可能會顯示為 806f010c2004xxxx 或 0x806f010c2004xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。 7. 若伺服器韌體版本低於 UEFI 1.10 版，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。若伺服器韌體版本為 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。 8. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。

806f010c-2581xxxx Uncorrectable error detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤。

也可能會顯示為 806f010c2581xxxx 或 0x806f010c2581xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0138

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果問題仍然發生在此 DIMM 上，請更換發生故障的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。 7. 若伺服器韌體版本低於 UEFI 1.10 版，請手動重新啓用所有受影響的 DIMM。若伺服器韌體版本為 UEFI 1.10 版或更高，請切斷伺服器的電源並重新連接，然後重新啓動伺服器。 8. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的微處理器。 其中一個 DIMM：

**806f010d-0400xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 0)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0400xxxx 或 0x806f010d0400xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 在磁碟機 n 上執行硬碟診斷。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 主機板至背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 主機板
至背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

**806f010d-0401xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 1)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0401xxxx 或 0x806f010d0401xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 從主機板到背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 從主
機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

**806f010d-0402xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 2)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0402xxxx 或 0x806f010d0402xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 從主機板到背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 從主

806f010d-0403xxxx • 806f010d-0404xxxx

機板到背板的纜線 c. 硬碟背板 (n = 硬碟號碼)

**806f010d-0403xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 3)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0403xxxx 或 0x806f010d0403xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 從主機板到背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 從主
機板到背板的纜線 c. 硬碟背板 (n = 硬碟號碼)

**806f010d-0404xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 4)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0404xxxx 或 0x806f010d0404xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 從主機板到背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 從主
機板到背板的纜線 c. 硬碟背板 (n = 硬碟號碼)

**806f010d-0405xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 5)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0405xxxx 或 0x806f010d0405xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 從主機板到背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

**806f010d-0406xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 6)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0406xxxx 或 0x806f010d0406xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 從主機板到背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

**806f010d-0407xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been disabled due to a detected fault.
(Drive 7)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到由於錯誤而導致硬碟停用。

也可能會顯示為 806f010d0407xxxx 或 0x806f010d0407xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0164

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟（等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟）。
b. 從主機板到背板的纜線 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線 c. 硬碟背板（n = 硬碟號碼）

806f010f-2201xxxx • 806f0125-1d01xxxx

機板到背板的纜線 c. 硬碟背板 (n = 硬碟號碼)

806f010f-2201xxxx The System [ComputerSystemElementName] encountered a firmware hang. (Firmware Error)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統韌體當掉。

也可能會顯示為 806f010f2201xxxx 或 0x806f010f2201xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 系統 - 開機失敗

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0186

SNMP 設陷 ID： 25

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定伺服器符合最低啟動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。 2. 更新主要頁面上的伺服器韌體。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 3. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0123-2101xxxx Reboot of system [ComputerSystemElementName] initiated by [WatchdogElementName]. (Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到監視器重新開機時的使用案例。

也可能會顯示為 806f01232101xxxx 或 0x806f01232101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0370

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0125-1d01xxxx [ManagedElementName] detected as absent. (Fan 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「受管理元素不存在」的使用案例。

也可能會顯示為 806f01251d01xxxx 或 0x806f01251d01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0392

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

806f0207-0301xxxx [ProcessorElementName] has Failed with FRB1/BIST condition. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器發生故障 - FRB1/BIST 狀況。

也可能會顯示為 806f02070301xxxx 或 0x806f02070301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0044

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 請確定已經為所有的配接卡和標準裝置（例如乙太網路、SCSI 和 SAS）安裝最新層次的韌體和裝置驅動程式。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。2. 將韌體（UEFI 及 IMM）更新為最新層次（「更新韌體」）。3. 執行 DSA 程式。4. 重新安裝配接卡。5. 更換配接卡。6. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。7. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。（n = 微處理器號碼）

806f020d-0400xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0400xxxx 或 0x806f020d0400xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 可預測的故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 主機板至背板的纜線。3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器：a. 硬碟。b. 主機板至背板的纜線。c. 硬碟背板。（n = 硬碟號碼）

806f020d-0401xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0401xxxx 或 0x806f020d0401xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。3. 依顯示

806f020d-0402xxxx • 806f020d-0403xxxx

的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。
（n = 硬碟號碼）

806f020d-0402xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0402xxxx 或 0x806f020d0402xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。
（n = 硬碟號碼）

806f020d-0403xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0403xxxx 或 0x806f020d0403xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。
（n = 硬碟號碼）

806f020d-0404xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0404xxxx 或 0x806f020d0404xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。
（n = 硬碟號碼）

806f020d-0405xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0405xxxx 或 0x806f020d0405xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。
（n = 硬碟號碼）

806f020d-0406xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0406xxxx 或 0x806f020d0406xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。

806f020d-0407xxxx • 806f0308-0a01xxxx

(n = 硬碟號碼)

806f020d-0407xxxx Failure Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已預測到陣列故障。

也可能會顯示為 806f020d0407xxxx 或 0x806f020d0407xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0168

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 對硬碟 n 執行硬碟診斷測試。 2. 重新安裝下列元件：a. 硬碟 b. 從主機板到背板的纜線。 3. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次更換後都重新啟動伺服器： a. 硬碟。 b. 從主機板到背板的纜線。 c. 硬碟背板。
(n = 硬碟號碼)

806f0223-2101xxxx Powering off system [ComputerSystemElementName] initiated by [WatchdogElementName]. (Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到監視器關閉電源時的使用案例。

也可能會顯示為 806f02232101xxxx 或 0x806f02232101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0372

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0308-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has lost input. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已遺失所輸入電源供應器的使用案例。

也可能會顯示為 806f03080a01xxxx 或 0x806f03080a01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0100

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新連接電源線。 2. 檢查電源供應器 n 的 LED。 3. 如需相關資訊，請參閱電源供應器 LED。（n = 電源供應器號碼）

806f0308-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has lost input. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器無輸入電壓。

也可能會顯示為 806f03080a02xxxx 或 0x806f03080a02xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0100

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新接上電源線。 2. 檢查電源供應器 n 的 LED。 3. 如需相關資訊，請參閱「電源供應器 LED」。(n = 電源供應器號碼)

806f030c-2001xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示為 806f030c2001xxxx 或 0x806f030c2001xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須切斷伺服器的電源，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。 3. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 所指示的故障 DIMM。 4. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 7. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

**806f030c-2002xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 2)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示為 806f030c2002xxxx 或 0x806f030c2002xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。 3. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。 4. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 7. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

**806f030c-2003xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem
[MemoryElementName]. (DIMM 3)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示為 806f030c2003xxxx 或 0x806f030c2003xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。 3. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。 4. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 7. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f030c-2004xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗。

也可能會顯示為 806f030c2004xxxx 或 0x806f030c2004xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0136

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 附註：每次安裝或卸下 DIMM 時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 確定 DIMM 已牢牢地固定，而且在 DIMM 接頭中沒有發現任何異物。然後，利用相同 DIMM 再試一次。 3. 如果問題與 DIMM 相關，請更換錯誤 LED 指出的故障 DIMM。 4. 如果問題發生在相同的 DIMM 接頭上，請將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 5. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 7. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果問題與微處理器插座插腳相關，請更換主機板。

806f0313-1701xxxx A software NMI has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (NMI State)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到軟體 NMI。

也可能會顯示為 806f03131701xxxx 或 0x806f03131701xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0228

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查裝置驅動程式。 2. 重新安裝裝置驅動程式。 3. 將所有裝置驅動程式更新為最新層次。 4. 更新韌體（UEFI 和 IMM）。

806f0323-2101xxxx Power cycle of system [ComputerSystemElementName] initiated by watchdog [WatchdogElementName]. (Watchdog)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到監視器重新開啓電源。

也可能會顯示為 806f03232101xxxx 或 0x806f03232101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0374

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f040c-2001xxxx [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已停用記憶體。

也可能會顯示為 806f040c2001xxxx 或 0x806f040c2001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 DIMM 已正確安裝。 2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啟動伺服器。 3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啓用 DIMM。

806f040c-2002xxxx [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已停用記憶體。

也可能會顯示為 806f040c2002xxxx 或 0x806f040c2002xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定已正確地安裝 DIMM。 2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啟動伺服器。 3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，

則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啟用 DIMM。

806f040c-2003xxxx [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已停用記憶體。

也可能會顯示為 806f040c2003xxxx 或 0x806f040c2003xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定已正確地安裝 DIMM。 2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啟動伺服器。 3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啟用 DIMM。

806f040c-2004xxxx [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已停用記憶體。

也可能會顯示為 806f040c2004xxxx 或 0x806f040c2004xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定已正確地安裝 DIMM。 2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啟動伺服器。 3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啟用 DIMM。

806f040c-2581xxxx [PhysicalMemoryElementName] Disabled on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已停用記憶體。

也可能會顯示為 806f040c2581xxxx 或 0x806f040c2581xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0131

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定已正確地安裝 DIMM。 2. 如果由於記憶體故障（記憶體無法更正的錯誤或達到記憶體記載限制）而停用了 DIMM，請遵循針對該錯誤事件建議的動作，並重新啟動伺服器。 3. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體事件的韌體更新項目。如果沒有記憶體故障記錄在日誌中，並且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，則您可以透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啟用 DIMM。下列 DIMM 之一：

806f0413-2582xxxx A PCI PERR has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到 PCI PERR。

也可能會顯示為 806f04132582xxxx 或 0x806f04132582xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0232

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查 PCI LED。 2. 重新安裝受影響的配接卡及擴充卡。 3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 卸下這兩個配接卡。 5. 更新 PCIe 配接卡。 6. 更換擴充卡。

806f0507-0301xxxx [ProcessorElementName] has a Configuration Mismatch. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到發生處理器配置不符。

也可能會顯示為 806f05070301xxxx 或 0x806f05070301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0062

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查 CPU LED。請參閱光徑診斷中的 CPU LED 相關資訊。 2. 檢查伺服器韌體更新項目。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決

方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 3. 確定安裝的微處理器彼此相容。 4. （僅限經過培訓的技術人員）重新安裝微處理器 n。 5. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

806f050c-2001xxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已達到記憶體記載限制。

也可能會顯示為 806f050c2001xxxx 或 0x806f050c2001xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2002xxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已達到記憶體記載限制。

也可能會顯示為 806f050c2002xxxx 或 0x806f050c2002xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2003xxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已達到記憶體記載限制。

也可能會顯示為 806f050c2003xxxx 或 0x806f050c2003xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2004xxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已達到記憶體記載限制。

也可能會顯示為 806f050c2004xxxx 或 0x806f050c2004xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。

806f050c-2581xxxx Memory Logging Limit Reached for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已達到記憶體記載限制。

也可能會顯示為 806f050c2581xxxx 或 0x806f050c2581xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0144

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查 IBM 支援中心網站是否有適當的固定提示，或適用於此記憶體錯誤的韌體更新項目。 2. 將受影響的 DIMM（依主機板上的錯誤 LED 或事件日誌所指示），交換至不同的記憶體通道或微處理器。 3. 如果錯誤仍然發生在相同的 DIMM 上，請更換受影響的 DIMM。 4. （僅限經過培訓的技術人員）如果問題發生在同一條 DIMM 接頭上，請檢查 DIMM 接頭。如果接頭包含任何異物或已損壞，請更換主機板。 5. （僅限經過培訓的技術人員）卸下受影響的微處理器，然後檢查微處理器插座插腳是否有任何損壞。如果發現損壞，請更換主機板。 6. （僅限經過培訓的技術人員）更換受影響的微處理器。 下列 DIMM 之一：

806f050d-0400xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0400xxxx 或 0x806f050d0400xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。 4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0401xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0401xxxx 或 0x806f050d0401xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。 4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0402xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0402xxxx 或 0x806f050d0402xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0403xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0403xxxx 或 0x806f050d0403xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0404xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0404xxxx 或 0x806f050d0404xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0405xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0405xxxx 或 0x806f050d0405xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0406xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0406xxxx 或 0x806f050d0406xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f050d-0407xxxx Array [ComputerSystemElementName] is in critical condition. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 806f050d0407xxxx 或 0x806f050d0407xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0174

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 檢查背板纜線連線。 5. 更換 RAID 配接卡。 6. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f0513-2582xxxx A PCI SERR has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到 PCI SERR。

也可能會顯示為 806f05132582xxxx 或 0x806f05132582xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0234

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 檢查 PCI LED。 2. 重新安裝受影響的配接卡和擴充卡。 3. 更新伺服器韌體（UEFI 和 IMM）及配接卡韌體。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 確定支援配接卡。如需取得支援的選用裝置清單，請參閱 <http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/>。 5. 卸下這兩個配接卡。 6. 更換 PCIe 配接卡。 7. 更換擴充卡。

806f052b-2101xxxx Invalid or Unsupported firmware or software was detected on system [ComputerSystemElementName]. (IMM2 FW Failover)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無效/不支援的韌體/軟體版本。

也可能會顯示為 806f052b2101xxxx 或 0x806f052b2101xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0446

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定伺服器符合最低啟動配置（請參閱「電源供應器 LED」）。 2. 重新啟動伺服器，以從備用頁面回復伺服器韌體。 3. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 逐一卸下元件，並且每次卸下後都重新啟動伺服器，以查看問題是否消失。 5. 如果問題仍然存在，（僅限經過培訓的技術服務人員）請更換主機板。

806f0607-0301xxxx An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has asserted. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已斷定 SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤。

也可能會顯示為 806f06070301xxxx 或 0x806f06070301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0816

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 請確定已安裝的微處理器彼此相容（如需微處理器需求的相關資訊，請參閱「安裝微處理器及散熱槽」）。 2. 將伺服器韌體更新至最新層次（請參閱「更新韌體」）。 3. （僅限經過培訓的技術人員）更換不相容的微處理器。

806f060d-0400xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0400xxxx 或 0x806f060d0400xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。 4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0401xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0401xxxx 或 0x806f060d0401xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。 4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0402xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0402xxxx 或 0x806f060d0402xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0403xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0403xxxx 或 0x806f060d0403xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0404xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0404xxxx 或 0x806f060d0404xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0405xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0405xxxx 或 0x806f060d0405xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0406xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0406xxxx 或 0x806f060d0406xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f060d-0407xxxx Array [ComputerSystemElementName] has failed. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列發生故障。

也可能會顯示為 806f060d0407xxxx 或 0x806f060d0407xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0176

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 確定 RAID 配接卡韌體及硬碟韌體為最新層次。 2. 確定已正確連接 SAS 纜線。 3. 更換 SAS 纜線。
4. 更換 RAID 配接卡。 5. 更換亮起的狀態 LED 所指出的硬碟。

806f070c-2001xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 806f070c2001xxxx 或 0x806f070c2001xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2002xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 806f070c2002xxxx 或 0x806f070c2002xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2003xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 806f070c2003xxxx 或 0x806f070c2003xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2004xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 806f070c2004xxxx 或 0x806f070c2004xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。

806f070c-2581xxxx Configuration Error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已更正記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 806f070c2581xxxx 或 0x806f070c2581xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0126

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 請確定 DIMM 的安裝順序正確，且其大小、類型、速度和技術都相同。下列 DIMM 之一：

806f070d-0400xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0400xxxx 或 0x806f070d0400xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f070d-0401xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0401xxxx 或 0x806f070d0401xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f070d-0402xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0402xxxx 或 0x806f070d0402xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f070d-0403xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0403xxxx 或 0x806f070d0403xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f070d-0404xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0404xxxx 或 0x806f070d0404xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f070d-0405xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0405xxxx 或 0x806f070d0405xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f070d-0406xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0406xxxx 或 0x806f070d0406xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f070d-0407xxxx Rebuild in progress for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到陣列重建正在進行。

也可能會顯示為 806f070d0407xxxx 或 0x806f070d0407xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0178

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0807-0301xxxx [ProcessorElementName] has been Disabled. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已停用處理器。

也可能會顯示為 806f08070301xxxx 或 0x806f08070301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0061

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0813-0301xxxx A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (CPUs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「無法更正的匯流排錯誤」的使用案例。

也可能會顯示為 806f08130301xxxx 或 0x806f08130301xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 重要 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0240

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 是

使用者回應： 1. 檢查系統事件日誌。 2. （僅限經過培訓的技術人員）從主機板卸下故障的微處理器（請參閱「卸下微處理器和散熱槽」）。 3. 檢查伺服器韌體更新項目。 重要事項：某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新項目。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 確定兩個微處理器相符。 5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0813-2581xxxx A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (DIMMs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的匯流排錯誤。

也可能會顯示為 806f08132581xxxx 或 0x806f08132581xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0240

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查系統事件日誌。 2. （僅限經過培訓的技術人員）從主機板卸下故障的微處理器（請參閱「卸下微處理器及散熱槽」）。 3. 檢查伺服器韌體更新項目。 **重要事項：**某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 確定兩顆微處理器相符。 5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0813-2582xxxx A Uncorrectable Bus Error has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的匯流排錯誤。

也可能會顯示為 806f08132582xxxx 或 0x806f08132582xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0240

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 是

使用者回應： 1. 檢查系統事件日誌。 2. （僅限經過培訓的技術人員）從主機板卸下故障的微處理器（請參閱「卸下微處理器及散熱槽」）。 3. 檢查伺服器韌體更新項目。 **重要事項：**某些叢集解決方案需要特定的程式碼層次或協同撰寫的程式碼更新。如果裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新程式碼層次，才能更新程式碼。 4. 確定兩顆微處理器相符。 5. （僅限經過培訓的技術人員）更換主機板。

806f0823-2101xxxx Watchdog Timer interrupt occurred for [WatchdogElementName]. (Watchdog)

解說： 此訊息用於在實作偵測到「監視器計時器」岔斷時的使用案例。

也可能會顯示為 806f08232101xxxx 或 0x806f08232101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0376

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

806f0a07-0301xxxx [ProcessorElementName] is operating in a Degraded State. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器以欠佳狀態執行。

也可能會顯示為 806f0a070301xxxx 或 0x806f0a070301xxxx

嚴重性： 警告

警示種類： 警告 - CPU

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0038

SNMP 設陷 ID： 42

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 確定風扇正在運作中、氣流沒有被阻礙（伺服器正面和背面）、空氣擋板已就定位且正確安裝，以及伺服器蓋板已經安裝而且完全蓋好。 2. 檢查環境溫度。您必須在規格內運作。 3. 請確定微處理器 n 的散熱槽已經正確安裝。 4. （僅限經過培訓的技術人員）更換微處理器 n。（n = 微處理器號碼）

81010002-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower non-critical) has deasserted. (CMOS Battery)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示為 810100020701xxxx 或 0x810100020701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0477

SNMP 設陷 ID： 13

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

81010202-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has deasserted. (CMOS Battery)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示為 810102020701xxxx 或 0x810102020701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID： 0481

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 SysBrd 12V：SysBrd 3.3V：SysBrd 5V：

81010204-1d01xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going low (lower critical) has deasserted. (風扇 1 扣)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的下限值不斷降低。

也可能會顯示為 810102041d01xxxx 或 0x810102041d01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0481

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

81010701-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-critical) has deasserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定非嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示為 810107010701xxxx 或 0x810107010701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0491

SNMP 設陷 ID： 12

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

81010901-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示為 810109010701xxxx 或 0x810109010701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID： 0495

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

81010902-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper critical) has deasserted. (SysBrd 12V)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定嚴重感應器的上限值不斷升高。

也可能會顯示為 810109020701xxxx 或 0x810109020701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0495

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 SysBrd 3.3V：SysBrd 5V：

81010b01-0701xxxx Numeric sensor [NumericSensorElementName] going high (upper non-recoverable) has deasserted. (Ambient Temp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定不可回復的感應器上限值不斷升高。

也可能會顯示為 81010b010701xxxx 或 0x81010b010701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0499

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

81030006-2101xxxx Sensor [SensorElementName] has asserted. (Sig Verify Fail)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定感應器。

也可能會顯示為 810300062101xxxx 或 0x810300062101xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID： 0508

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

81030012-2301xxxx Sensor [SensorElementName] has asserted. (OS RealTime Mod)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已斷定感應器。

也可能會顯示為 810300122301xxxx 或 0x810300122301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0508

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

8107010f-2201xxxx Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition from normal to non-critical state. (GPT Status)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器從正常狀態轉移至非嚴重狀態。

也可能會顯示為 8107010f2201xxxx 或 0x8107010f2201xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0521

SNMP 設陷 ID： 60

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**81070201-0301xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(CPU 1 OverTemp)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重轉變成較不嚴重。

也可能會顯示為 810702010301xxxx 或 0x810702010301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0523

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**81070201-2001xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(DIMM 1 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示為 810702012001xxxx 或 0x810702012001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0523

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

**81070201-2002xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(DIMM 2 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示為 810702012002xxxx 或 0x810702012002xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0523

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

**81070201-2003xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(DIMM 3 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示為 810702012003xxxx 或 0x810702012003xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0523

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

**81070201-2004xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(DIMM 4 Temp)**

解說： 此訊息適用於實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態的使用案例。

也可能會顯示為 810702012004xxxx 或 0x810702012004xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 重要 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0523

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

**81070202-0701xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(SysBrd Vol Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態。

也可能會顯示為 810702020701xxxx 或 0x810702020701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電壓

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0523

SNMP 設陷 ID： 1

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**81070204-0a01xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(PS 1 Fan Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態。

也可能會顯示為 810702040a01xxxx 或 0x810702040a01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0523

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**81070204-0a02xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(PS 2 Fan Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態。

也可能會顯示為 810702040a02xxxx 或 0x810702040a02xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 風扇故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0523

SNMP 設陷 ID： 11

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**81070219-0701xxxx Sensor [SensorElementName] has transitioned to a less severe state from critical.
(SysBrd Fault)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到感應器已從嚴重狀態轉移至較不嚴重狀態。

也可能會顯示為 810702190701xxxx 或 0x810702190701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0523

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

81070301-0301xxxx Sensor [SensorElementName] has deasserted the transition to non-recoverable from a less severe state. (CPU 1 OverTemp)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定感應器從較不嚴重轉變成不可回復。

也可能會顯示為 810703010301xxxx 或 0x810703010301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0525

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0008-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has been removed from container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已卸下電源供應器的使用案例。

也可能會顯示為 816f00080a01xxxx 或 0x816f00080a01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0085

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0008-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has been removed from container [PhysicalPackageElementName]. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下電源供應器。

也可能會顯示為 816f00080a02xxxx 或 0x816f00080a02xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0085

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0009-1301xxxx [PowerSupplyElementName] has been turned on. (Host Power)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啓用電源裝置。

也可能會顯示爲 816f00091301xxxx 或 0x816f00091301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 開啓電源

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0107

SNMP 設陷 ID： 24

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f000d-0400xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0400xxxx 或 0x816f000d0400xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安置硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 請確定磁碟韌體和 RAID 控制器韌體爲最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0401xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示爲 816f000d0401xxxx 或 0x816f000d0401xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體爲最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0402xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示為 816f000d0402xxxx 或 0x816f000d0402xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體為最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0403xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示為 816f000d0403xxxx 或 0x816f000d0403xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體為最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0404xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示為 816f000d0404xxxx 或 0x816f000d0404xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體為最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0405xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示為 816f000d0405xxxx 或 0x816f000d0405xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體為最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0406xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示為 816f000d0406xxxx 或 0x816f000d0406xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體為最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

816f000d-0407xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been removed from unit [PhysicalPackageElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已卸下硬碟。

也可能會顯示為 816f000d0407xxxx 或 0x816f000d0407xxxx

嚴重性： 錯誤

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 是

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0163

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 1. 重新安裝硬碟 n。（n = 硬碟號碼）。等待 1 分鐘或更久，再重新安裝硬碟。 2. 更換硬碟。 3. 確定磁碟韌體及 RAID 控制器韌體為最新層次。 4. 檢查 SAS 纜線。

**816f000f-2201ffff The System [ComputerSystemElementName] has detected a POST Error deassertion.
(ABR Status)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定 POST 錯誤。

也可能會顯示為 816f000f2201ffff 或 0x816f000f2201ffff

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0185

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。韌體錯誤：

**816f0013-1701xxxx System [ComputerSystemElementName] has recovered from a diagnostic interrupt.
(NMI State)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到從面板 NMI / 診斷岔斷中回復。

也可能會顯示為 816f00131701xxxx 或 0x816f00131701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0223

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**816f0021-2582xxxx Fault condition removed on slot [PhysicalConnectorElementName] on system
[ComputerSystemElementName]. (All PCI Error)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除插槽中錯誤狀況。

也可能會顯示為 816f00212582xxxx 或 0x816f00212582xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0331

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。PCI 錯誤之一：

816f0021-3001xxxx Fault condition removed on slot [PhysicalConnectorElementName] on system [ComputerSystemElementName]. (PCI 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除插槽中錯誤狀況。

也可能會顯示為 816f00213001xxxx 或 0x816f00213001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0331

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 PCI 2： PCI 3： PCI 4：

816f0107-0301xxxx An Over-Temperature Condition has been removed on [ProcessorElementName]. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器已脫離溫度過高狀況。

也可能會顯示為 816f01070301xxxx 或 0x816f01070301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 溫度

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0037

SNMP 設陷 ID： 0

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0108-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has returned to OK status. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到電源供應器回到正常作業狀態的使用案例。

也可能會顯示為 816f01080a01xxxx 或 0x816f01080a01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0087

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0108-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has returned to OK status. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器已回到正常作業狀態。

也可能會顯示為 816f01080a02xxxx 或 0x816f01080a02xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 電源

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0087

SNMP 設陷 ID： 4

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010c-2001xxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復。

也可能會顯示為 816f010c2001xxxx 或 0x816f010c2001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010c-2002xxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復。

也可能會顯示為 816f010c2002xxxx 或 0x816f010c2002xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010c-2003xxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復。

也可能會顯示為 816f010c2003xxxx 或 0x816f010c2003xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010c-2004xxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復。

也可能會顯示為 816f010c2004xxxx 或 0x816f010c2004xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010c-2581xxxx Uncorrectable error recovery detected for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到無法更正的記憶體錯誤回復。

也可能會顯示為 816f010c2581xxxx 或 0x816f010c2581xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0139

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f010d-0400xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0400xxxx 或 0x816f010d0400xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010d-0401xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0401xxxx 或 0x816f010d0401xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010d-0402xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0402xxxx 或 0x816f010d0402xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010d-0403xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0403xxxx 或 0x816f010d0403xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010d-0404xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0404xxxx 或 0x816f010d0404xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010d-0405xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0405xxxx 或 0x816f010d0405xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010d-0406xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0406xxxx 或 0x816f010d0406xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f010d-0407xxxx The Drive [StorageVolumeElementName] has been enabled. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到硬碟已啟用。

也可能會顯示為 816f010d0407xxxx 或 0x816f010d0407xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0167

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**816f010f-2201xxxx The System [ComputerSystemElementName] has recovered from a firmware hang.
(Firmware Error)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作已從系統韌體當掉中回復。

也可能會顯示為 816f010f2201xxxx 或 0x816f010f2201xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0187

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0125-1d01xxxx [ManagedElementName] detected as present. (Fan 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到「受管理元素現在存在」的使用案例。

也可能會顯示為 816f01251d01xxxx 或 0x816f01251d01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0390

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

816f0207-0301xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from FRB1/BIST condition. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器已回復 - FRB1/BIST 狀況。

也可能會顯示為 816f02070301xxxx 或 0x816f02070301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0045

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0400xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0400xxxx 或 0x816f020d0400xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0401xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0401xxxx 或 0x816f020d0401xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0402xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0402xxxx 或 0x816f020d0402xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0403xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0403xxxx 或 0x816f020d0403xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0404xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0404xxxx 或 0x816f020d0404xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0405xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0405xxxx 或 0x816f020d0405xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0406xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0406xxxx 或 0x816f020d0406xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f020d-0407xxxx Failure no longer Predicted on drive [StorageVolumeElementName] for array [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到沒有再預測到陣列故障。

也可能會顯示為 816f020d0407xxxx 或 0x816f020d0407xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 預測到故障

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0169

SNMP 設陷 ID： 27

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0308-0a01xxxx [PowerSupplyElementName] has returned to a Normal Input State. (Power Supply 1)

解說： 此訊息適用於實作偵測到已回到正常狀態的所輸入電源供應器的使用案例。

也可能會顯示為 816f03080a01xxxx 或 0x816f03080a01xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT 及 ID：0099

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0308-0a02xxxx [PowerSupplyElementName] has returned to a Normal Input State. (Power Supply 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到電源供應器的輸入電壓已回到正常狀態。

也可能會顯示為 816f03080a02xxxx 或 0x816f03080a02xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0099

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f030c-2001xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示為 816f030c2001xxxx 或 0x816f030c2001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f030c-2002xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示為 816f030c2002xxxx 或 0x816f030c2002xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f030c-2003xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示為 816f030c2003xxxx 或 0x816f030c2003xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f030c-2004xxxx Scrub Failure for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has recovered. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到記憶體清除失敗回復。

也可能會顯示為 816f030c2004xxxx 或 0x816f030c2004xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0137

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0313-1701xxxx System [ComputerSystemElementName] has recovered from an NMI. (NMI State)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已從軟體 NMI 中回復。

也可能會顯示為 816f03131701xxxx 或 0x816f03131701xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0230

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f040c-2001xxxx [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啟用記憶體。

也可能會顯示為 816f040c2001xxxx 或 0x816f040c2001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f040c-2002xxxx [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啓用記憶體。

也可能會顯示爲 816f040c2002xxxx 或 0x816f040c2002xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f040c-2003xxxx [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啓用記憶體。

也可能會顯示爲 816f040c2003xxxx 或 0x816f040c2003xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f040c-2004xxxx [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啓用記憶體。

也可能會顯示爲 816f040c2004xxxx 或 0x816f040c2004xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f040c-2581xxxx [PhysicalMemoryElementName] Enabled on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啓用記憶體。

也可能會顯示爲 816f040c2581xxxx 或 0x816f040c2581xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0130

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f0413-2582xxxx A PCI PERR recovery has occurred on system [ComputerSystemElementName]. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到 PCI PERR 已回復。

也可能會顯示爲 816f04132582xxxx 或 0x816f04132582xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0233

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0507-0301xxxx [ProcessorElementName] has Recovered from a Configuration Mismatch. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作已從處理器配置不符中回復。

也可能會顯示爲 816f05070301xxxx 或 0x816f05070301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0063

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050c-2001xxxx Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除記憶體記載限制。

也可能會顯示為 816f050c2001xxxx 或 0x816f050c2001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050c-2002xxxx Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除記憶體記載限制。

也可能會顯示為 816f050c2002xxxx 或 0x816f050c2002xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050c-2003xxxx Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除記憶體記載限制。

也可能會顯示為 816f050c2003xxxx 或 0x816f050c2003xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050c-2004xxxx Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (DIMM 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除記憶體記載限制。

也可能會顯示為 816f050c2004xxxx 或 0x816f050c2004xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050c-2581xxxx Memory Logging Limit Removed for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]. (All DIMMS)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已消除記憶體記載限制。

也可能會顯示為 816f050c2581xxxx 或 0x816f050c2581xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0145

SNMP 設陷 ID： 43

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f050d-0400xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0400xxxx 或 0x816f050d0400xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050d-0401xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0401xxxx 或 0x816f050d0401xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050d-0402xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0402xxxx 或 0x816f050d0402xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050d-0403xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0403xxxx 或 0x816f050d0403xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050d-0404xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0404xxxx 或 0x816f050d0404xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050d-0405xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0405xxxx 或 0x816f050d0405xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050d-0406xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0406xxxx 或 0x816f050d0406xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f050d-0407xxxx Critical Array [ComputerSystemElementName] has deasserted. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定陣列處於嚴重狀態。

也可能會顯示為 816f050d0407xxxx 或 0x816f050d0407xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0175

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0607-0301xxxx An SM BIOS Uncorrectable CPU complex error for [ProcessorElementName] has deasserted. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：已取消斷定 SM BIOS 無法更正的 CPU 複式錯誤。

也可能會顯示為 816f06070301xxxx 或 0x816f06070301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0817

SNMP 設陷 ID： 40

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0400xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0400xxxx 或 0x816f060d0400xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0401xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0401xxxx 或 0x816f060d0401xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0402xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0402xxxx 或 0x816f060d0402xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0403xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0403xxxx 或 0x816f060d0403xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0404xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0404xxxx 或 0x816f060d0404xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0405xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0405xxxx 或 0x816f060d0405xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0406xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0406xxxx 或 0x816f060d0406xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f060d-0407xxxx Array in system [ComputerSystemElementName] has been restored. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已還原故障陣列。

也可能會顯示為 816f060d0407xxxx 或 0x816f060d0407xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 硬碟

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0177

SNMP 設陷 ID： 5

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070c-2001xxxx Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 816f070c2001xxxx 或 0x816f070c2001xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070c-2002xxxx Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem [MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 816f070c2002xxxx 或 0x816f070c2002xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**816f070c-2003xxxx Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem
[MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 3)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 816f070c2003xxxx 或 0x816f070c2003xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**816f070c-2004xxxx Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem
[MemoryElementName]has deasserted. (DIMM 4)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 816f070c2004xxxx 或 0x816f070c2004xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**816f070c-2581xxxx Configuration error for [PhysicalMemoryElementName] on Subsystem
[MemoryElementName]has deasserted. (All DIMMS)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已取消斷定記憶體 DIMM 配置錯誤。

也可能會顯示為 816f070c2581xxxx 或 0x816f070c2581xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 記憶體

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0127

SNMP 設陷 ID： 41

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。 下列 DIMM 之一：

816f070d-0400xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 0)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0400xxxx 或 0x816f070d0400xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070d-0401xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0401xxxx 或 0x816f070d0401xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070d-0402xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 2)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0402xxxx 或 0x816f070d0402xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070d-0403xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 3)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0403xxxx 或 0x816f070d0403xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070d-0404xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 4)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0404xxxx 或 0x816f070d0404xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070d-0405xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 5)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0405xxxx 或 0x816f070d0405xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070d-0406xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 6)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0406xxxx 或 0x816f070d0406xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f070d-0407xxxx Rebuild completed for Array in system [ComputerSystemElementName]. (Drive 7)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已完成陣列重建。

也可能會顯示為 816f070d0407xxxx 或 0x816f070d0407xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0179

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0807-0301xxxx [ProcessorElementName] has been Enabled. (CPU 1)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到已啟用處理器。

也可能會顯示為 816f08070301xxxx 或 0x816f08070301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 系統 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0060

SNMP 設陷 ID：

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0813-0301xxxx System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (CPUs)

解說： 此訊息適用於實作偵測到系統已從「無法更正的匯流排錯誤」中回復的使用案例。

也可能會顯示為 816f08130301xxxx 或 0x816f08130301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 重要 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0241

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援： 否

使用者回應： 不需要任何動作；資訊僅供參考。

816f0813-2581xxxx System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (DIMMs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從無法更正的匯流排錯誤中回復。

也可能會顯示為 816f08132581xxxx 或 0x816f08132581xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0241

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

816f0813-2582xxxx System [ComputerSystemElementName]has recovered from an Uncorrectable Bus Error. (PCIs)

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到系統已從無法更正的匯流排錯誤中回復。

也可能會顯示為 816f08132582xxxx 或 0x816f08132582xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 嚴重 - 其他

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID： 0241

SNMP 設陷 ID： 50

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

**816f0a07-0301xxxx The Processor [ProcessorElementName] is no longer operating in a Degraded State.
(CPU 1)**

解說： 此訊息適用於以下使用情況：實作偵測到處理器不再以欠佳狀態執行。

也可能會顯示為 816f0a070301xxxx 或 0x816f0a070301xxxx

嚴重性： 資訊

警示種類： 警告 - CPU

可維修： 否

CIM 資訊： 字首：PLAT，ID：0039

SNMP 設陷 ID： 42

自動通知支援中心： 否

使用者回應： 不需要採取任何動作；資訊僅供參考。

附錄 B. UEFI/POST 診斷碼

在伺服器啟動或執行時可能會產生 UEFI/POST 診斷錯誤碼。UEFI/POST 診斷碼會記載到伺服器的 IMM 事件日誌中。

對於每一個事件碼，會顯示下列欄位：

事件 ID

唯一識別事件的 ID。

活動說明

針對事件顯示的記載的訊息字串。

說明

說明為何發生事件的相關資訊。

嚴重性 指示對狀況的關注層次。在事件日誌中，嚴重性縮寫為第一個字元。可能會顯示下列嚴重性。

表 37. 事件嚴重性層次

嚴重性	說明
參考資訊	參考訊息是針對審核用途記錄的事件，通常為屬於正常行為的使用者動作或狀態變更。
警告	警告沒有錯誤那樣嚴重，但可能的話，在變成錯誤之前應更正狀況。它也可能是需要其他監視或維護的狀況。
錯誤	錯誤通常指出會損害服務或預期功能的故障或嚴重狀況。

使用者回應

您為解決事件所應執行的動作。

按顯示的順序執行步驟，直到解決問題為止。在執行此欄位中說明的所有動作之後，如果仍無法解決問題，請聯絡「IBM 支援中心」。

以下列出 UEFI/POST 錯誤碼以及用來更正所偵測到問題的建議動作。

I.11002 [I.11002] A processor mismatch has been detected between one or more processors in the system.

解說： 偵測到一顆以上的處理器不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 出現此訊息時，可能同時還會出現其他處理器配置問題的相關訊息。請先解決這些訊息。
2. 如果問題仍然存在，請確定已安裝相符的處理器（亦即相符的選購配件產品編號等）
3. 根據本產品的服務資訊，驗證已將處理器安裝在正確的插座中。如果不是，請更正該問題。
4. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
5. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換不符的處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.1100A [I.1100A] A processor microcode update failed.

解說： 無法載入處理器微碼

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
2. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

I.18005 [I.18005] A discrepancy has been detected in the number of cores reported by one or more processor packages within the system.

解說： 處理器的核心數目不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果這是新安裝的選用裝置，請根據本產品的服務資訊，確定已將相符的處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.18007 [I.18007] A power segment mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器的功率範圍不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 安裝的處理器沒有相同的電力需求
2. 確定所有處理器皆具有相符的電力需求（例如 65、95 或 130 瓦特）
3. 如果電力需求相符，請檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.18008 [I.18008] Currently, there is no additional information for this event.

解說： 處理器的內部 DDR3 頻率不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已按正確的移入順序安裝相符的 DIMM。更正找到的所有配置問題。
2. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換關聯的處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.18009 [I.18009] A core speed mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器的核心速度不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證相符的處理器安裝在正確的處理器插座中。更正找到的所有不符問題。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。請檢查處理器插座，如果插座已損壞，請先更換主機板。

I.1800B [I.1800B] A cache size mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器有一個以上快取層次的大小不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。更正找到的所有不符問題。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800C [I.1800C] A cache type mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器有一個以上快取層次的類型不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 驗證已根據此產品的服務資訊，將相符的處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800D [I.1800D] A cache associativity mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器有一個以上快取層次的關聯性不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800E [I.1800E] A processor model mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器的型號不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.1800F [I.1800F] A processor family mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 處理器的系列不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.18010 [I.18010] A processor stepping mismatch has been detected for one or more processor packages.

解說： 相同型號處理器的步進 ID 不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 根據本產品的服務資訊，驗證已經將相符處理器安裝在正確的處理器插座中。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.2018002 [I.2018002] The device found at Bus % Device % Function % could not be configured due to resource constraints. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說： 資源不足（PCI 選用 ROM）

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此 PCIe 裝置及/或任何連接的纜線，請重新安裝配接卡和任何連接的纜線。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的任何適當服務公告、UEFI 或配接卡韌體更新項目。附註：可能需要從 UEFI F1 Setup、ASU 或透過使用配接卡製造商公用程式來停用未用的選用 ROM，以便可以更新配接卡韌體。
3. 將配接卡移至其他插槽。如果插槽無法使用，或仍發生錯誤，請更換配接卡。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果將配接卡移至其他插槽後未再次發生錯誤，請驗證這不是系統限制，然後更換主機板。此外，如果這不是起始安裝，且在更換配接卡後錯誤仍然存在，請更換主機板。

I.3818001 [I.3818001] The firmware image capsule signature for the currently booted flash bank is invalid.

解說： 現行組 CRTM 封裝更新簽章無效

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將系統重新開機。系統會從備份 UEFI 映像檔回復。更新主要 UEFI 映像檔。
2. 如果錯誤已不存在，則不需要執行其他回復動作。
3. 如果錯誤仍然存在，或者開機不成功，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.3818002 [I.3818002] The firmware image capsule signature for the non-booted flash bank is invalid.

解說： 反向組 CRTM 封裝更新簽章無效

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 更新備份 UEFI 映像檔。
2. 如果錯誤已不存在，則不需要執行其他回復動作。
3. 如果錯誤仍然存在，或者開機不成功，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.3818003 [I.3818003] The CRTM flash driver could not lock the secure flash region.

解說： CRTM 無法鎖定安全的快閃記憶體區域

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果系統無法順利開機，請關閉並再次開啓 DC 電源。
2. 如果系統開機至 F1 Setup，請更新 UEFI 映像檔，並重設為主要儲存庫（必要的話）。如果系統開機未出現任何錯誤，則表示回復完成，不需要採取其他動作。
3. 如果系統無法開機，或者快閃記憶體嘗試失敗，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

I.58015 [I.58015] Memory spare copy initiated.

解說： 備用副本已啟動

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 此事件不需要使用者介入。此事件僅供參考。

I.580A4 [I.580A4] Memory population change detected.

解說：偵測到 DIMM 移入變更

嚴重性：資訊

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查系統事件日誌中是否有未更正的 DIMM 故障，並更換這些 DIMM。

I.580A5 [I.580A5] Mirror Fail-over complete. DIMM number % has failed over to the mirrored copy.

解說：偵測到 DIMM 鏡映失效接手

嚴重性：資訊

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查系統事件日誌中是否有未更正的 DIMM 故障，並更換這些 DIMM。

I.580A6 [I.580A6] Memory spare copy has completed successfully.

解說：備用副本完成

嚴重性：資訊

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查系統日誌中是否有相關的 DIMM 故障，並更換這些 DIMM。

S.1100B [S.1100B] CATERR(IERR) has asserted on processor %.

解說：處理器 CATERR(IERR) 已斷定

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此處理器錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.1100C [S.1100C] An uncorrectable error has been detected on processor %.

解說：偵測到無法更正的處理器錯誤

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 將系統重新開機。如果問題仍然存在，請提升至下一個支援層級。

S.2011000 [S.2011000] An Uncorrected PCIe Error has Occurred at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說：偵測到 PCI PERR

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此節點及/或任何連接的纜線，請 a. 重新安置配接卡及所有連接的纜線。b. 重新載入裝置驅動程式。c. 如果未辨識到裝置，可能需要將插槽重新配置為第一代或第二代。可以透過以下方式配置第一代/第二代設定：F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection，或使用 ASU 公用程式。
2. 檢查 IBM 支援中心網站中是否有適用的裝置驅動程式、韌體更新項目、本產品的服務資訊修訂或適用於此錯誤的其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所有必要的韌體更新項目。
3. 如果問題持續存在，請卸下配接卡。如果在沒有配接卡的情況下系統順利重新開機，請更換配接卡。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.2011001 [S.2011001] An Uncorrected PCIe Error has Occurred at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說：偵測到 PCI SERR

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此節點及/或任何連接的纜線 a. 請重新安裝配接卡和任何連接的纜線。b. 重新載入裝置驅動程式 c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置為第一代或第二代。可以透過以下方式配置第一代/第二代設定：F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection，或 ASU 公用程式。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適用裝置驅動程式、韌體更新項目、本產品的服務資訊修訂或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所有必要的韌體更新項目。
3. 如果問題仍然存在，請卸下配接卡。如果在沒有配接卡的情況下系統順利重新開機，請更換此配接卡。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.2018001 [S.2018001] An Uncorrected PCIe Error has Occurred at Bus % Device % Function %. The Vendor ID for the device is % and the Device ID is %.

解說：偵測到 PCIe 未更正的錯誤

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級此節點及/或任何連接的纜線 a. 請重新安裝配接卡和任何連接的纜線。b. 重新載入裝置驅動程式 c. 如果無法辨識裝置，可能需要將插槽重新配置為第一代或第二代。可以透過以下方式配置第一代/第二代設定：F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection，或 ASU 公用程式。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適用裝置驅動程式、韌體更新項目、本產品的服務資訊版本或其他資訊。載入新的裝置驅動程式及所有必要的韌體更新項目。
3. 如果問題仍然存在，請卸下配接卡。如果在沒有配接卡的情況下系統順利重新開機，請更換此配接卡。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.3020007 [S.3020007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說：偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3030007 [S.3030007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說：偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3040007 [S.3040007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說：偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3050007 [S.3050007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說：偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3060007 [S.3060007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說：偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3070007 [S.3070007] A firmware fault has been detected in the UEFI image.

解說：偵測到內部 UEFI 韌體錯誤，系統已中止

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
2. 更新 UEFI 映像檔。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3818004 [S.3818004] The CRTM flash driver could not successfully flash the staging area. A failure occurred.

解說：CRTM 更新失敗

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 繼續將系統開機。如果未重設系統，請手動重設系統。
2. 如果之後開機時未報告錯誤，則不需要採取其他回復動作。
3. 如果錯誤仍然存在，請繼續將系統開機並更新 UEFI 映像檔。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.3818007 [S.3818007] The firmware image capsules for both flash banks could not be verified.

解說：無法驗證 CRTM 映像檔封裝

嚴重性：錯誤

使用者回應：完成下列步驟：

1. 如果系統無法順利開機，請關閉並再次開啓 DC 電源。
2. 如果系統開機至 F1 Setup，請更新 UEFI 映像檔，並重設為主要儲存庫（必要的話）。如果系統開機未出現任何錯誤，則表示回復完成，不需要採取其他動作。
3. 如果系統無法開機，或者快閃記憶體嘗試失敗，（僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.51003 [S.51003] An uncorrectable memory error was detected in DIMM slot % on rank %.

解說： [S.51003] An uncorrectable memory error was detected on processor % channel %. 無法判斷通道內發生故障的 DIMM。

[S.51003] 在 POST 期間偵測到無法更正的記憶體錯誤。發生嚴重的記憶體錯誤。

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近已安裝、移動、維修或升級節點，請驗證 DIMM 已正確安置，及直觀地驗證該記憶體通道上的任何 DIMM 接頭中沒有異物。如果發現這些狀況中的任一個，請更正並使用相同的 DIMM 重試。（附註：事件日誌可能包含最新的 00580A4 事件，此事件會指出偵測到可能與此問題相關的 DIMM 插入方面的變更。）
2. 如果在 DIMM 接頭上未觀察到任何問題，或此問題仍然存在，請更換光徑及/或事件日誌項目所識別的 DIMM。
3. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請更換相同記憶體通道上的其他 DIMM。
4. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
5. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請檢查接頭是否損壞。如果發現接頭已損壞，請更換主機板。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的處理器。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.51006 [S.51006] A memory mismatch has been detected. Please verify that the memory configuration is valid.

解說： 偵測到一條以上的 DIMM 不符

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 您可以遵循無法更正的記憶體錯誤或故障記憶體測試。首先檢查事件日誌及服務。因其他錯誤或動作而停用 DIMM，可能會導致此事件。
2. 根據本產品的服務資訊，驗證已按正確的移入順序安裝 DIMM。
3. 停用記憶體鏡映和備用。如果此動作可解決不符問題，請檢查「IBM 支援中心」網站以取得與此問題相關的資訊。
4. 更新 UEFI 韌體。
5. 更換 DIMM
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。

S.51009 [S.51009] No system memory has been detected.

解說： 未偵測到記憶體

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定伺服器上已安裝一個以上 DIMM。
2. 如果日誌中沒有記錄記憶體故障，而且沒有 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，請使用 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 驗證所有 DIMM 接頭均已啓用。
3. 根據本產品的服務資訊重新安裝所有 DIMM，驗證移入順序正確無誤。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。
5. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.5100A [S.5100A] Memory is present within the system but could not be configured. Please verify that the memory configuration is valid.

解說： 未偵測到可用的記憶體

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定伺服器中已安裝一條以上 DIMM。
2. 如果日誌中沒有記錄任何記憶體錯誤，且沒有任何 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，請驗證已使用 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 啓用所有 DIMM 接頭。
3. 根據本產品的服務資訊，重新安裝 DIMM 可確保已按正確的移入順序安裝 DIMM。
4. 清除 CMOS 記憶體。請注意，所有韌體設定將回復至預設值。
5. 重新更新 UEFI 韌體。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換處理器。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.58008 [S.58008] A DIMM has failed the POST memory test.

解說： DIMM 未通過記憶體測試

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 您必須關閉並重新開啓系統電源，以重新啓用受影響的 DIMM 接頭，或是使用 F1 Setup 手動重新啓用。
2. 如果最近曾安裝、維修、移動或升級節點，請檢查以確定 DIMM 已牢固安置，且在 DIMM 接頭中看不到任何異物。如果觀察到任一狀況，請更正並使用相同的 DIMM 重試。（附註：事件日誌可能包含最新的 00580A4 事件，此事件會指出偵測到可能與此問題相關的 DIMM 插入方面的變更。）
3. 如果問題仍然存在，請更換光徑及/或事件日誌項目所識別的 DIMM。
4. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生問題，請將同一記憶體通道上的其他 DIMM 與另一個記憶體通道或另一顆處理器的 DIMM 交換（一次一條）。（檢查本產品的服務資訊/安裝手冊，以瞭解備用/配對模式的移入需求）。如果 DIMM 移至另一個記憶體通道後，問題仍然發生，請更換該 DIMM。
5. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果原始 DIMM 接頭仍然有問題，請重新檢查該 DIMM 接頭中是否有異物，如果發現異物，請將其清除。如果接頭已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的處理器，然後檢查處理器插座插腳是否有任何損壞或插腳未對齊。如果發現損壞，或這是升級處理器，請更換主機板。如果有多顆處理器，請交換處理器，將受影響的處理器移至另一個處理器插座，然後重試。如果受影響的處理器仍有問題（或只有一顆處理器），請更換受影響的處理器。

S.68005 • W.3818005

8. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

S.68005 [S.68005] An error has been detected by the the IIO core logic on Bus %. The Global Fatal Error Status register contains %. The Global Non-Fatal Error Status register contains %. Please check error logs for the presence of additional downstream device error data.

解說： 嚴重 IOH-PCI 錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查日誌中是否有相關聯 PCIe 裝置的個別錯誤，然後解決該錯誤。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的系統或配接卡適用服務公告或韌體更新項目。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.11004 [W.11004] A processor within the system has failed the BIST.

解說： 偵測到處理器自我測試失敗

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果剛更新了處理器或韌體，請檢查 IBM 支援中心網站，以取得適用於此處理器錯誤的適用服務公告或韌體更新項目。
2. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果有多顆處理器，請交換處理器，將受影響的處理器移至另一個處理器插座，然後重試。如果受影響的處理器仍有問題，或這是單一處理器系統，請更換處理器。在卸下每一顆處理器時，請檢查處理器插座，如果發現插座損壞或插腳未對齊，請先更換主機板。
3. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.3818000 [W.3818000] TPM communication failure

解說： TPM 通訊失敗。

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板

W.3818005 [W.3818005] The CRTM flash driver could not successfully flash the staging area. The update was aborted

解說： CRTM 更新已中斷

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 繼續將系統開機。如果未重設系統，請手動重設系統。
2. 如果之後開機時未報告錯誤，則不需要採取其他回復動作。
3. 如果此事件仍然存在，請繼續將系統開機並更新 UEFI 映像檔。
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.50001 [W.50001] A DIMM has been disabled due to an error detected during POST.

解說： DIMM 已停用

嚴重性： 資訊

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果由於記憶體錯誤而停用 DIMM，請遵循該事件的程序。
2. 如果日誌中沒有記錄任何記憶體錯誤，且沒有任何 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，請透過 Setup Utility 或 Advanced Settings Utility (ASU) 重新啟用所有 DIMM。
3. 如果問題仍然存在，請從管理主控台關閉並重新開啓節點電源。
4. 將 IMM 重設為預設值。
5. 將 UEFI 重設為預設值。
6. 更新 IMM 及 UEFI 韌體。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.58001 [W.58001] The PFA Threshold limit (correctable error logging limit) has been exceeded on DIMM number % at address %. MC5 Status contains % and MC5 Misc contains %.

解說： 已超出 DIMM PFA 臨界值

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動、維修或升級節點，請驗證已正確安裝 DIMM，並觀察記憶體通道的任何 DIMM 接頭中皆沒有任何異物。如果發現這些狀況中的任一個，請更正並使用相同的 DIMM 重試。（附註：事件日誌可能包含最新的 00580A4 事件，此事件會指出偵測到可能與此問題相關的 DIMM 插入方面的變更。）
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適用韌體更新項目。版本注意事項會列出此更新項目所解決的已知問題。
3. 如果先前的步驟未解決此問題，則在下次維護時，請更換受影響的 DIMM（如光徑及/或錯誤日誌項目所指出）。
4. 如果在相同的 DIMM 接頭上再次發生 PFA，請將同一記憶體通道上的其他 DIMM 與另一個記憶體通道或另一顆處理器的 DIMM 交換（一次一條）。（檢查該產品/安裝手冊的服務資訊，了解備用/配對模式的插入需求）。如果在將 DIMM 移至另一個記憶體通道上的任何 DIMM 接頭後仍然發生 PFA，請更換已移動的 DIMM。
5. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此記憶體錯誤的適用服務公告。（鏈結至 IBM 支援中心服務公告）
6. （僅限經過培訓的技術服務人員）如果在相同的 DIMM 接頭再次發生問題，請檢查 DIMM 接頭中是否有異物，如果發現異物，請將其清除。如果接頭已損壞，請更換主機板。
7. （僅限經過培訓的技術服務人員）卸下受影響的處理器，然後檢查處理器插座插腳是否有任何損壞或插腳未對齊。如果發現損壞，或處理器是升級零件，請更換主機板。
8. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換受影響的處理器。
9. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

W.58007 [W.58007] Invalid memory configuration (Unsupported DIMM Population) detected. Please verify memory configuration is valid.

解說： 不受支援的 DIMM 移入

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定已根據本產品的服務資訊中的準則來移入 DIMM。

W.580A1 [W.580A1] Invalid memory configuration for Mirror Mode. Please correct memory configuration.

解說： 鏡映模式不支援的 DIMM 移入

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果 DIMM 接頭錯誤 LED 亮起，請解決此故障。
2. 確定已根據本產品的服務資訊，在鏡映模式下正確地移入 DIMM 接頭。

W.580A2 [W.580A2] Invalid memory configuration for Sparing Mode. Please correct memory configuration.

解說： 備用模式不支援的 DIMM 移入

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定已根據本產品的服務資訊，在備用模式下正確地移入 DIMM 接頭。

W.580A3 [W.580A3] Invalid memory configuration for Lock-Step Mode. Please correct memory configuration.

解說： 鎖定步驟模式不支援的 DIMM 移入

嚴重性： 警告

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定已根據本產品的服務資訊，在鎖定步驟模式下正確地移入 DIMM 接頭。

W.68002 [W.68002] A CMOS battery error has been detected

解說： CMOS 電池錯誤

嚴重性： 錯誤

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果最近曾安裝、移動或維修系統，請確定已適當安裝電池。
2. 檢查 IBM 支援中心網站，取得適用於此錯誤的適當服務公告或韌體更新項目。
3. 更換 CMOS 電池
4. （僅限經過培訓的技術服務人員）更換主機板。

附錄 C. DSA 診斷測試結果

執行 DSA 診斷測試之後，使用此資訊可解決找到的所有問題。

DSA Broadcom 網路測試結果

執行 Broadcom 網路測試時，可能會產生下列訊息。

405-000-000 BRCM:TestControlRegisters Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-001-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-002-000 BRCM:TestEEPROM Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-003-000 BRCM:TestInternalMemory Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-004-000 BRCM:TestInterrupt Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-005-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-006-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-007-000 BRCM:TestLEDs Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-800-000 BRCM:TestControlRegisters Test Aborted

解說： 已取消控制暫存器測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-801-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Aborted

解說： 已取消 MII 暫存器測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-802-000 BRCM:TestEEPROM Test Aborted

解說： 已取消 EEPROM 測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-803-000 BRCM:TestInternalMemory Test Aborted

解說： 已取消內部記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-804-000 BRCM:TestInterrupt Test Aborted

解說： 已取消中斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-805-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Aborted

解說： MAC 層的迴圈測試已取消。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-806-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Aborted

解說： 實體層的迴圈測試已取消。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-807-000 BRCM:TestLEDs Test Aborted

解說： 狀態 LED 的驗證已取消。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

405-900-000 BRCM:TestControlRegisters Test Failed

解說： 測試內部 MAC 暫存器時偵測到故障

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 必要的話，請檢查元件韌體層次並升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

405-901-000 BRCM:TestMIIRegisters Test Failed

解說： 測試內部 PHY 暫存器時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

405-902-000 BRCM:TestEEPROM Test Failed

解說： 測試永久 RAM 時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

405-903-000 BRCM:TestInternalMemory Test Failed

解說： 測試內部記憶體時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

405-904-000 BRCM:TestInterrupt Test Failed

解說： 測試岔斷時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

405-905-000 BRCM:TestLoopbackMAC Test Failed

解說： BRCM:TestLoopbackMAC 測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

405-906-000 BRCM:TestLoopbackPhysical Test Failed

解說： 在實體層的迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

405-907-000 BRCM:TestLEDs Test Failed

解說： 驗證狀態 LED 的作業時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA Brocade 測試結果

執行 Brocade 測試時，可能會產生下列訊息。

218-000-000 Brocade:MemoryTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-001-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-002-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-003-000 Brocade:PCILoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-004-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-005-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-006-000 Brocade:InternalLoopbackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-800-000 Brocade:MemoryTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-801-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-802-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-803-000 Brocade:PCILoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-804-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-805-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-806-000 Brocade:InternalLoopbackTest Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

218-900-000 Brocade:MemoryTest Failed

解說： 測試配接卡記憶體時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
 2. 驗證韌體是否為適當的層次。
 3. 重新執行測試。
 4. 如果問題持續存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。
-

218-901-000 Brocade:ExternalLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體是否為適當的層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

218-902-000 Brocade:SerdesLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否為適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

218-903-000 Brocade:PCILoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否為適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

218-904-000 Brocade:ExternalEthLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查或更換 SFP/纜線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體是否為適當的層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

218-905-000 Brocade:SerdesEthLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否為適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

218-906-000 Brocade:InternalLoopbackTest Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新執行測試。
2. 驗證韌體是否為適當的層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

DSA 檢查點面板測試結果

執行檢查點面板測試時，可能會產生下列訊息。

180-000-000 Check-point Panel Test Passed

解說： 已通過檢查點面板測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

180-801-000 Check-point Panel Test Aborted

解說： 已中斷檢查點面板測試。BMC 無法驗證是否已連接操作員資訊面板纜線。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查並重新安裝兩端的操作員資訊面板纜線。
2. 驗證「基板管理控制器 (BMC)」可正常運作。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

180-901-000 Check-point Panel Test Failed

解說： 檢查點面板測試失敗。操作員已報告不正確的顯示畫面。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查操作員資訊面板的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。
2. 如果資訊面板纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 更換操作員資訊面板組件。
5. 重新執行測試。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA CPU 壓力測試結果

執行 CPU 壓力測試時，可能會產生下列訊息。

089-000-000 CPU Stress Test Passed

解說： 已通過 CPU 壓力測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

089-801-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。內部程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 關閉再重新啟動系統。
 2. 確定 DSA 診斷程式碼為最新層次。
 3. 重新執行測試。
 4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在「DSA 診斷事件日誌」中此元件的 Firmware/VPD 區段內，可以找到已安裝的韌體層次。在 IBM 支援中心網站上此系統類型的參照中，可以找到此元件的最新層次韌體。
 5. 重新執行測試。
 6. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啟動系統，然後重新執行測試。
 7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。
-

089-802-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。系統資源無效性錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 關閉再重新啟動系統。
2. 確定 DSA 診斷碼為最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
5. 重新執行測試。
6. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啟動系統，然後重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

089-803-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。記憶體大小不足，無法執行測試。至少需要 1GB。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

089-804-000 CPU Stress Test Aborted

解說： 已中斷 CPU 壓力測試。使用者按了 Ctrl-C 鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

089-901-000 CPU Stress Test Failed

解說： CPU 壓力測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啟動系統，然後重新執行測試。
2. 確定 DSA 診斷碼為最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
5. 重新執行測試。
6. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啟動系統，然後重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA Emulex 配接卡測試結果

執行 Emulex 配接卡測試時，可能會產生下列訊息。

516-000-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

516-001-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

516-002-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC LED(Beacon)Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

516-800-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Aborted

解說： 已取消 MAC 層上的迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

516-801-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Aborted

解說： 已取消實體層上的迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

516-802-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC LED(Beacon)Test Aborted

解說： 已取消驗證狀態 LED。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

516-900-000 ELXUCNA: NIC MAC LoopBackTest Failed

解說： 在 MAC 層上執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
 2. 重新執行測試。
 3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。
-

516-901-000 ELXUCNA: NIC PHY LoopBackTest Failed

解說： 在實體層上執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

516-902-000 ELXUCNA: ELXUCNA: NIC LED(Beacon)Test Failed

解說： 驗證狀態 LED 的作業時偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA EXA 埠連線測試結果

執行 EXA 埠連線測試時，可能會產生下列訊息。

401-000-000 EXA Port Ping Test Passed

解說： 已通過 EXA 埠連線測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

401-801-000 EXA Port Ping Test Aborted

解說： EXA 埠連線測試已中斷。無法取得裝置基本位址。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 拔除電源線，等待 45 秒，然後重新連接並重新執行測試。
2. 確定可調整性纜線連線符合規格。
3. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。

401-802-000 EXA Port Ping Test Aborted

解說： 已中斷 EXA 埠連線測試。埠連線可能不正確。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 拔除電源線，等待 45 秒，然後重新連接並重新執行測試。
2. 確定可調整性纜線連線符合規格。
3. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。
4. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。

401-901-001 EXA Port Ping Test Failed

解說： EXA 埠連線測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 拔除電源線，等待 45 秒，然後重新連接並重新執行測試。
2. 確定可調整性纜線連線符合規格。
3. 檢查可調整性纜線的連線是否鬆脫。
4. 更換指定埠的可調整性纜線。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。

DSA 硬碟測試結果

執行硬碟測試時，可能會產生下列訊息。

217-000-000 HDD Test Passed

解說： 已通過 HDD 壓力測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

217-800-000 HDD Test Aborted

解說： 已中斷 HDD 測試。已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
 2. 重新執行測試。
 3. 驗證硬碟支援自我測試及自我測試記載。
 4. 如果問題仍然存在，請聯絡技術支援代表。
-

217-900-000 HDD Test Failed

解說： HDD 測試失敗。硬碟自我測試偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體為最新層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡技術支援代表。

DSA Intel 網路測試結果

執行 Intel 網路測試時，可能會產生下列訊息。

406-000-000 IANet:Registers Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-001-000 IANet:EEPROM Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-002-000 IANet:FIFO Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-003-000 IANet:Interrupts Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-004-000 IANet:Loopback Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-800-000 IANet:Registers Test Aborted

解說： 已取消暫存器測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-801-000 IANet:EEPROM Test Aborted

解說： 已取消 EEPROM 測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-802-000 IANet:FIFO Test Aborted

解說： 已取消 FIFO 測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-803-000 IANet:Interrupts Test Aborted

解說： 已取消中斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-804-000 IANet:Loopback Test Aborted

解說： 已取消迴圈測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

406-900-000 IANet:Registers Test Failed

解說： 執行暫存器測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
 2. 重新執行測試。
 3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。
-

406-901-000 IANet:EEPROM Test Failed

解說： 執行 EEPROM 測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

406-902-000 IANet:FIFO Test Failed

解說： 執行 FIFO 測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

406-903-000 IANet:Interrupts Test Failed

解說： 執行岔斷測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
2. 重新執行測試。
3. 在 DSA Diagnostic Log 的 PCI Hardware 區段中，檢查岔斷指派。如果乙太網路裝置正在共用岔斷，請使用 F1 Setup 修改岔斷指派以將唯一岔斷指派給該裝置（如有可能）。
4. 重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

406-904-000 IANet:Loopback Test Failed

解說： 執行迴圈測試期間偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查乙太網路纜線是否損壞，並確定纜線類型及連接皆正確。
2. 檢查元件韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA LSI 硬碟測試結果

執行 LSI 硬碟測試時，可能會產生下列訊息。

407-000-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

407-800-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Aborted

解說： 已取消測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

407-900-000 LSIESG:DiskDefaultDiagnostic Test Failed

解說： 硬碟自我測試偵測到故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查纜線連線。
2. 重新執行測試。
3. 驗證韌體是否為最新層次。
4. 重新執行測試。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

DSA Mellanox 配接卡測試結果

執行 Mellanox 配接卡測試時，可能會產生下列訊息。

408-000-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort Test Passed

解說： 埠測試通過。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

408-001-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort Test Passed

解說： 已通過埠測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

408-800-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort Test Aborted

解說： 埠測試已取消。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

408-801-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort Test Aborted

解說： 已取消埠測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

408-900-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestEthernetPort Test Failed

解說： 埠測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定正在測試的埠之實體鏈結處於作用中狀態。
2. 如果符合這些條件，但測試仍然失敗，則埠的配接卡可能發生故障。
3. 嘗試更換配接卡，並重複測試。

408-901-000 MLNX:MLNX_DiagnosticTestIBPort Test Failed

解說： 埠測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定正在測試的埠之實體鏈結處於作用中狀態，且子網路管理程式是在與該埠連接的光纖上執行。
2. 如果符合這些狀況，但測試仍然失敗，則表示埠的配接卡可能有故障。
3. 嘗試更換配接卡並重複執行測試。

DSA 記憶體隔離測試結果

執行記憶體隔離測試時，可能會產生下列訊息。

201-000-000 Standalone Memory Test Passed

解說： 所有 CPU 均已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-000-001 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 1 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-000-002 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 2 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-000-003 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 3 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-000-004 Standalone Memory Test Passed

解說： CPU 4 已通過快速/完整記憶體測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-811-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安置 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/UEFI 為最新層次。

201-811-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-811-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-811-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-812-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-812-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-812-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-812-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 此系統不支援記憶體測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-813-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-813-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-813-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-813-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法關閉 CPU 中的 ECC 錯誤報告。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-814-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-814-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-814-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-814-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：無法停用 CPU 的清除特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-815-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-815-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-815-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-815-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取快速記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-816-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-816-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-816-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-816-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 選取完整記憶體功能表選項時發生程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-818-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-818-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-818-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-818-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SMBIOS 索引鍵 "_SM_"。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-819-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的限制區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-819-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的限制區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-819-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的限制區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-819-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 開始-結束位址範圍在記憶體的限制區域內。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-820-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-820-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-820-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-820-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-821-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-821-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-821-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-821-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 可變範圍的 MTRR 暫存器大於固定範圍的 MTRR 暫存器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-822-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-822-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-822-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-822-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： MTRR 服務要求無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-824-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須為 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-824-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須為 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-824-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須為 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-824-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： Node Interleave 特性必須為 OFF。請移至 Setup 並停用 Node Interleave 選項，然後重新執行測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-826-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啟用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-826-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啟用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-826-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啟用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-826-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：已停用記憶體控制器。請移至 Setup 並啟用記憶體控制器。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-827-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啟用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-827-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啟用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-827-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啟用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-827-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：BIOS 已停用 ECC 功能。請移至 Setup 並啟用 ECC 產生功能。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-844-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-844-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-844-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-844-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在遮罩 MSR 機器檢查控制遮罩暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-845-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-845-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-845-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-845-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 晶片組錯誤：在清除 MSR 機器檢查控制暫存器時發生問題。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-859-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-859-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-859-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-859-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： XSECSRAT 類型無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-860-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-860-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-860-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-860-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM0 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-861-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-861-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-861-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-861-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 SRAT 類型 1。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-862-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-862-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-862-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-862-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 找不到 OEM1 結構。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-863-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-863-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-863-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-863-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 結構中沒有 IBMERROR 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-864-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-864-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-864-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-864-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM1 中沒有 GAS。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-865-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-865-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-865-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-865-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： OEM0 結構中沒有 XSECSRAT 索引鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-866-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-866-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-866-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-866-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI-SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-867-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-867-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-867-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-867-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：尚未配置緩衝區。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-868-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-868-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-868-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-868-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： EFI/SAL：在 GetMemoryMap 中配置的緩衝區過小。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-869-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-869-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-869-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-869-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： GetMemoryMap 函數中的 EFI/SAL 參數無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-870-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-870-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-870-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-870-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： ACPI 中的 CPU 網域無效。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-871-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-871-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-871-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-871-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 發生資料比較不當錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-877-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須為 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-877-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須為 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-877-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須為 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-877-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： BIOS：延伸 PCI 暫存器中的 Sparing 必須為 OFF。請移至 Setup 並停用備用。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-878-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-878-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-878-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-878-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 必須關閉備用特性。請移至 Setup 並關閉備用特性。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-885-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-885-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-885-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-885-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 處理器不支援 MTRR 暫存器操作。在沒有快取的情況下無法寫入記憶體。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-886-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-886-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-886-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-886-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 記憶體上限小於 16 MB。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。

201-899-000 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-899-001 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-899-002 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-899-003 Standalone Memory Test Aborted

解說： 使用者已中斷記憶體診斷測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

201-901-000 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。
5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啟用所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

201-901-001 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。
5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啟用所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

201-901-002 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
4. 確定 DSA 及 BIOS/uEFI 為最新層次。
5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啟用所有 DIMM。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

201-901-003 Standalone Memory Test Failed

解說： 記憶體診斷測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試。
 2. 如果問題仍然存在，請聯絡技術服務代表。
 3. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。重新安裝 DIMM。將它重新連接至電源。
 4. 確定 DSA 及 BIOS/UEFI 為最新層次。
 5. 逐一更換錯誤中所述的任何 DIMM。
 6. 確定已在 Configuration/Setup Utility 程式中啟用所有 DIMM。
 7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。
-

DSA 記憶體壓力測試結果

執行記憶體壓力測試時，可能會產生下列訊息。

202-000-000 MemStr Test Passed

解說： 已通過測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

202-801-000 MemStr Test Aborted

解說： 內部程式錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 關閉再重新啟動系統。
 2. 確定 DSA 診斷碼為最新層次。
 3. 重新執行測試。
 4. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啟動系統。
 5. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。
 6. 執行記憶體診斷以識別特定的故障 DIMM。
 7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。
-

202-802-000 MemStr Test Aborted

解說： 記憶體大小不足，無法執行測試。至少需要 1 GB。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

202-803-000 MemStr Test Aborted

解說： 使用者已按下 Ctrl-C 鍵。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

202-901-000 MemStr Test Failed

解說： 測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 執行標準 DSA 記憶體診斷以驗證所有記憶體。
2. 確定 DSA 診斷碼為最新層次。
3. 關閉系統，然後切斷其電源。
4. 重新安裝記憶卡及 DIMM。
5. 將系統重新連接至電源，然後開啓系統。
6. 重新執行測試。
7. 執行標準 DSA 記憶體診斷以驗證所有記憶體。
8. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

202-902-000 MemStr Test Failed

解說： 記憶體大小不足，無法執行測試。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查 DSA Diagnostic Event Log 的 "Resource Utilization" 區段中的 "Available System Memory"，確定已啓用所有記憶體。
2. 必要的話，請在系統開機期間按下 F1 鍵以存取 Configuration/Setup Utility 程式，然後啓用所有記憶體。
3. 確定 DSA 診斷碼為最新層次。
4. 重新執行測試。
5. 執行標準 DSA 記憶體診斷以驗證所有記憶體。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA Nvidia GPU 測試結果

執行 Nvidia GPU 測試時，可能會產生下列訊息。

409-000-000 NVIDIA User Diagnostic Test Passed

解說： 已通過 NVIDIA 使用者診斷測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-003-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 頻寬測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-004-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 查詢測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-005-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 矩陣測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-006-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial Test Passed

解說： 已通過 Nvidia GPU 二項式測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-800-000 NVIDIA User Diagnostic Test Aborted

解說： 已取消 NVIDIA 使用者診斷測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-803-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 頻寬測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-804-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 查詢測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-805-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 矩陣測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-806-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial Test Aborted

解說： 已取消 Nvidia GPU 二項式測試。

嚴重性： 警告

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

409-900-000 NVIDIA User Diagnostic Test Failed

解說： NVIDIA 使用者診斷測試失敗。

嚴重性： 事件

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安置 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 `nvidia-smi -q`。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

409-903-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Bandwidth Test Failed

解說： Nvidia GPU 頻寬測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 `nvidia-smi -q`。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

409-904-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Query Test Failed

解說： Nvidia GPU 查詢測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 `nvidia-smi -q`。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

409-905-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Matrix Test Failed

解說： Nvidia GPU 矩陣測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 `nvidia-smi -q`。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

409-906-000 Nvidia::DiagnosticServiceProvider::Binomial Test Failed

解說： Nvidia GPU 二項式測試失敗。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 重新安裝 GPU，驗證已將 GPU 正確安置在 PCIe 插槽中。然後關閉並重新開啓系統電源。
2. 驗證已牢固連接 GPU 的電源接頭。然後關閉並重新開啓系統電源。
3. 執行 `nvidia-smi -q`。在部分情況下，這將報告連接不良的電源線。
4. 在已知可正常運作的系統上，使用相同 GPU 重新執行診斷。許多系統問題皆會導致診斷失敗。
5. 如果問題仍然存在，請聯絡 IBM 技術支援代表。

DSA 光碟機測試結果

執行光碟機測試時，可能會產生下列訊息。

215-000-000 Optical Drive Test Passed

解說： 已通過光碟機測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

215-801-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。無法與驅動程式通訊。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定 DSA 診斷碼為最新層次。
2. 重新執行測試。
3. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
4. 重新執行測試。
5. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在「DSA 診斷事件日誌」的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
6. 重新執行測試。

215-802-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。發生讀取錯誤。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

215-803-000 Optical Drive Test Failed

解說： 光碟機測試失敗。可能是作業系統正在使用磁碟。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 等待系統活動停止
2. 重新執行測試
3. 關閉再重新啟動系統。
4. 重新執行測試。

215-804-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。媒體托盤是打開的。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 合上媒體匣，然後等待 15 秒以讓光碟機辨識媒體。重新執行測試。
2. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
3. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
4. 重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

215-901-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。未偵測到光碟機媒體。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
 2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
 3. 重新執行測試。
 4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。
-

215-902-000 Optical Drive Test Failed

解說： 光碟機測試失敗。讀取比較錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
 2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
 3. 重新執行測試。
 4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。
-

215-903-000 Optical Drive Test Aborted

解說： 已中斷光碟機測試。無法存取該裝置。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 將新的 CD 或 DVD 插入光碟機中，等待 15 秒來辨識媒體。重新執行測試。
2. 檢查光碟機的纜線安裝，查看兩端的連線是否鬆脫或斷裂，或纜線是否損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
3. 重新執行測試。
4. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
5. 重新執行測試。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA 系統管理測試結果

執行系統管理測試時，可能會產生下列訊息。

166-000-001 IMM I2C Test Passed

解說： 已通過 IMM I2C 測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

166-801-001 IMM I2C Test Aborted

解說： IMM 傳回不正確的回應長度。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
 2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。
-

166-802-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 由於不明原因，無法完成測試。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-803-001 IMM I2C Test Aborted

解說：節點忙碌。請稍後再試。

嚴重性：警告

可維修：是

可回復：否

自動通知支援：否

使用者回應：請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-804-001 IMM I2C Test Aborted

解說：指令無效。

嚴重性：警告

可維修：是

可回復：否

自動通知支援：否

使用者回應：請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-805-001 IMM I2C Test Aborted

解說：針對給定 LUN 的指令無效。

嚴重性：警告

可維修：是

可回復：否

自動通知支援：否

使用者回應：請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-806-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 處理指令時逾時。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-807-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 空間不足。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-808-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 已取消保留或保留 ID 無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-809-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 已截斷要求資料。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-810-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 要求資料長度無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-811-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 已超出要求資料欄位長度限制。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-812-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 參數超出範圍。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-813-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法傳回要求的資料位元組數。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-814-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 要求的感應器、資料或記錄不存在。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-815-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 要求中的資料欄位無效。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-816-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 針對指定感應器或記錄類型的指令不合法。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-817-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-818-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法執行複製的要求。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-819-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。SDR 儲存庫處於更新模式。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-820-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。裝置處於韌體更新模式。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-821-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法提供指令回應。正在進行 BMC 起始設定。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-822-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 目的地無法使用。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-823-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法執行指令。專用權層次不足。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-824-001 IMM I2C Test Aborted

解說： 無法執行指令。

嚴重性： 警告

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。

166-901-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出 IMM 專用匯流排（匯流排 0）中發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

166-903-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出 LED 匯流排（匯流排 2）中發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

166-907-001 IMM I2C Test Failed

解說： IMM 指出溫度感應器匯流排（匯流排 6）發生故障。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 請逐一執行所述的動作，並在執行完每個動作後嘗試進行測試：

1. 關閉系統，然後切斷其電源。等待 45 秒鐘。將它重新連接至電源。
2. 確定 DSA 及 BMC/IMM 為最新層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

DSA 磁帶機測試結果

執行磁帶機測試時，可能會產生下列訊息。

264-000-000 Tape Test Passed

解說： 已通過磁帶測試。

嚴重性： 事件

可維修： 否

可回復： 否

自動通知支援： 否

264-901-000 Tape Test Failed

解說： 在磁帶警示日誌中找到錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 清除錯誤日誌。
4. 重新執行測試。
5. 確定磁帶機韌體為最新層次。
6. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

264-902-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。未偵測到媒體。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 確定磁帶機韌體是最新層次。
4. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

264-903-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。未偵測到媒體。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 確定磁帶機韌體是最新層次。
4. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
5. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

264-904-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。磁帶機硬體錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 檢查磁帶機纜線安裝，查看有無接線鬆脫、接線中斷或是纜線損壞。如果纜線損壞，請更換纜線。
2. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
3. 重新執行測試。
4. 確定磁帶機韌體是最新層次。
5. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
6. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

264-905-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。軟體錯誤：要求無效。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啟動系統。
2. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。在 DSA Diagnostic Event Log 的 Firmware/VPD 區段內，可以找到此元件的已安裝韌體層次。
3. 重新執行測試。
4. 如果系統已停止回應，請關閉再重新啟動系統。
5. 確定磁帶機韌體是最新層次。
6. 重新執行測試。
7. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

264-906-000 Tape Test Failed

解說： 磁帶測試失敗。無法辨識的錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。
2. 重新執行測試。
3. 確定磁帶機韌體是最新層次。
4. 升級至最新韌體層次後重新執行測試。
5. 確定 DSA 診斷碼為最新層次。
6. 重新執行測試。
7. 檢查系統韌體層次，必要的話，請進行升級。
8. 重新執行測試。
9. 如果故障仍然存在，請參閱系統《安裝及服務手冊》中的「依症狀進行疑難排解」，以瞭解下一個更正動作。

264-907-000 Tape Test Failed

解說： 在區塊位址的某個位置中找到錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。

264-908-000 Tape Test Failed

解說： 在取得磁帶容量時找到錯誤。

嚴重性： 錯誤

可維修： 是

可回復： 否

自動通知支援： 否

使用者回應： 完成下列步驟：

1. 確定媒體是存在的。
2. 使用適當的清潔媒體清潔磁帶機，然後安裝新媒體。

附錄 D. 取得說明及技術協助

如果您需要說明、服務或技術協助，或者只想瞭解 IBM 產品的相關資訊，您可以從 IBM 取得各式各樣的協助。

使用本資訊可取得 IBM 與 IBM 產品的其他相關資訊、判定在 IBM 系統或選用裝置發生問題時應採取的動作，以及判定在必要時應向誰致電尋求服務。

聯絡之前

在聯絡之前，請確定您已經採取下列步驟嘗試自行解決問題。

在您認為需要 IBM 對 IBM 產品執行保固服務時，若在電話詢問之前做好相應準備，IBM 維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。

- 檢查所有的纜線，確定纜線都已連接。
- 檢查電源開關，確定系統及任何選用裝置的電源都已經開啓。
- 檢查是否有適用於 IBM 產品的已更新軟體、韌體及作業系統裝置驅動程式。IBM 保固條款規定，您作為 IBM 產品的擁有者，有責任維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非此項工作涵蓋於其他維護合約中）。如果軟體升級中具有已記載的問題解決方案，IBM 維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
- 如果您已在所處環境中安裝新的硬體或軟體，請查閱<http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us>，以確定 IBM 產品支援此軟硬體。
- 造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>，以檢查可協助您解決問題的資訊。
- 收集下列資訊以提供給「IBM 支援中心」。此資料將會協助「IBM 支援中心」快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務等級。
 - 軟硬體維護合約號碼（如果適用的話）
 - 機型號碼（IBM 4 位數的機器 ID）
 - 型號
 - 序號
 - 現行系統 UEFI 及韌體層次
 - 其他相關資訊，如錯誤訊息及日誌
- 造訪 http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request，以提交「電子服務要求」。提交「電子服務要求」所開始的程序，是藉由快速、有效率地向「IBM 支援中心」提供相關資訊，讓服務人員能判定問題並找出解決方案。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，IBM 維修技術人員即可開始制定解決方案。

按照 IBM 在線上說明或 IBM 產品隨附的文件中提供的疑難排解程序進行操作，無需外界協助您就可以解決許多問題。IBM 系統隨附的文件也會說明您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式都附有文件，其中包含疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑是軟體問題，請參閱作業系統或程式的文件。

使用文件

您的 IBM 系統以及預先安裝軟體（如果有的話）或選用裝置的相關資訊都可以在產品隨附的文件中找到。該文件包含印刷文件、線上文件、Readme 檔和說明檔。

請參閱系統文件中的疑難排解資訊，以取得使用診斷程式的指示。疑難排解資訊或診斷程式可能會告訴您，您還需要其他或已更新的裝置驅動程式或其他軟體。IBM 會隨時更新全球資訊網網頁，方便您取得最新的技術資訊，並可下載裝置驅動程式和更新項目。若要存取這些頁面，請造訪 <http://www.ibm.com/supportportal>。

從「全球資訊網 (WWW)」取得說明和資訊

在「全球資訊網 (WWW)」可取得 IBM 產品及支援的最新相關資訊。

在「全球資訊網」上，提供了 IBM 系統、選用裝置、服務及支援的最新相關資訊，網址為 <http://www.ibm.com/supportportal>。IBM System x 資訊位於 <http://www.ibm.com/systems/x> 上。IBM BladeCenter 資訊位於 <http://www.ibm.com/systems/bladecenter> 上。IBM IntelliStation 資訊位於 <http://www.ibm.com/systems/intellistation> 上。

如何傳送 DSA 資料至 IBM

使用 IBM Enhanced Customer Data Repository 將診斷資料傳送至 IBM。

在傳送診斷資料至 IBM 之前，請閱讀 <http://www.ibm.com/de/support/ecurep/terms.html> 中的使用條款。

您可以使用以下任何一種方法將診斷資料傳送至 IBM：

- 標準上傳：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html
- 標準上傳（含系統序號）：http://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw
- 安全上傳：http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html#secure
- 安全上傳（含系統序號）：https://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw

建立個人化的支援網頁

您可以透過識別您感興趣的 IBM 產品，來建立個人化的支援網頁。

若要建立個人化的支援網頁，請造訪 <http://www.ibm.com/support/mynotifications>。您可從這個個人化頁面中，訂閱關於新技術文件的每週電子郵件通知、搜尋資訊與下載，以及存取各項管理服務。

軟體服務與支援

透過「IBM 技術支援專線」，您可以使用付費電話取得 IBM 產品的用法、配置及軟體問題方面的協助。

如需「技術支援專線」及其他 IBM 服務的相關資訊，請參閱 <http://www.ibm.com/services> 或參閱 <http://www.ibm.com/planetwide>，以取得支援電話號碼。在美國和加拿大，請撥 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)。

硬體服務與支援

您可以透過您的 IBM 轉銷商或「IBM 服務中心」獲得硬體服務。

若要尋找 IBM 授權提供保固服務的轉銷商，請造訪 <http://www.ibm.com/partnerworld>，然後按一下頁面右側的**尋找事業夥伴**。如需 IBM 支援中心的電話號碼，請參閱 <http://www.ibm.com/planetwide>。在美國和加拿大，請撥 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)。

在美國和加拿大地區，提供 24 小時全年無休的硬體服務與支援。若是在英國地區，則是星期一到星期五的上午 9 點到下午 6 點提供這些服務。

IBM 台灣產品服務

使用此資訊可聯絡台灣 IBM 公司產品服務中心。

台灣 IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路 7 號 3 樓
電話：0800-016-888

台灣 IBM 產品服務聯絡方式：

IBM Taiwan Corporation 3F, No 7, Song Ren Rd. Taipei, Taiwan
Telephone: 0800-016-888

注意事項

本資訊係針對 IBM 在美國所提供之產品與服務所開發。

在其他國家或地區中，IBM 不見得有提供本文件所提及的各項產品、服務或特性。請洽詢當地的 IBM 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。本文件在提及 IBM 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 IBM 之產品、程式或服務。不過，任何非 IBM 之產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

本文件所說明之主題內容，IBM 可能擁有其專利或專利申請案。提供本文件不代表提供這些專利的授權。您可以書面提出授權查詢，來函請寄到：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

International Business Machines Corporation 只依『現況』提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、適售性或特定目的之適用性的隱含保證。有些地區在某些交易上並不接受明示或默示保證的排除，因此，這項聲明對 貴客戶不見得適用。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。IBM 隨時會改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，不另行通知。

本資訊中任何對非 IBM 網站的敘述僅供參考，IBM 對該網站並不提供保證。該等網站提供之資料不屬於本 IBM 產品著作物，如果要使用該等網站之資料，貴客戶必須自行承擔風險。

IBM 得以各種 IBM 認為適當的方式使用或散布 貴客戶提供的任何資訊，而無需對 貴客戶負責。

商標

IBM、IBM 標誌及 [ibm.com](http://www.ibm.com) 是 International Business Machines Corp. 的商標，已在全球許多國家或司法管轄區註冊。其他產品和服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。

IBM 的商標清單目前可於網路上取得，網址是 <http://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml>。

Adobe 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

Cell Broadband Engine 是 Sony Computer Entertainment, Inc. 在美國及/或其他國家或地區的商標，已獲其授權使用。

Intel、Intel Xeon、Itanium 及 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。

Java 及所有以 Java 為基礎的商標和標誌，是 Oracle 及/或其關係企業的商標或註冊商標。

Linux 是 Linus Torvalds 在美國及/或其他國家或地區的註冊商標。

Microsoft、Windows 及 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家或地區的商標。

UNIX 是 The Open Group 在美國及其他國家或地區的註冊商標。

重要注意事項

處理器速度表示微處理器的內部時鐘速度；其他因素也會影響應用程式效能。

CD 或 DVD 光碟機速度是變動的讀取速度。實際速度會有所不同，且通常小於可能達到的最大速度。

當提到處理器儲存體、實際和虛擬儲存體或通道容體時，KB 代表 1024 位元組，MB 代表 1,048,576 位元組，而 GB 代表 1,073,741,824 位元組。

在提到硬碟容量或通訊磁區時，MB 代表 1,000,000 位元組，而 GB 代表 1,000,000,000 位元組。使用者可存取的總容量不一定，視作業環境而定。

內部硬碟的最大容量，是指使用 IBM 所提供的現存最大容量硬碟，來替換任何標準硬碟，並移入所有硬碟機槽時的容量。

如果要達到最大的記憶體，則必須以選用的記憶體模組來更換標準記憶體。

每個固態記憶體單元皆具有其可以承受的固有限定寫入週期數。因此，每個固態裝置皆具有其可以承受的寫入週期數上限，並以「寫入的位元組總數 (TBW)」表示。已超出此限制的裝置可能無法回應系統產生的指令，或可能導致無法在其中進行寫入。如果裝置已超出其「正式發佈規格」中所載受保證的程式設計/消除週期數上限，IBM 將不負責進行更換。

IBM 對於非 IBM 產品以及 ServerProven® 服務，並不負責保固，亦不發表聲明，包括但不限於適售性或符合特定效用之默示保證。該等產品僅由第三人提供及保固。

IBM 對於非 IBM 產品不負有責任或保固。若有任何非 IBM 產品之支援，則由第三人提供，而非由 IBM 提供。

部分軟體可能與其零售版（若有的話）不同，且可能不含使用手冊或完整的程式功能。

微粒污染

注意：空氣中的微粒（包括金屬薄片或微粒）及單獨起作用或結合其他環境因素（例如：濕度或溫度）而起作用的反應性氣體，可能會給裝置帶來本文件中所述的危險。

過量的微粒層次或有害氣體濃度所帶來的風險，包括可讓裝置故障或完全停止運作的損害。這項規格提出微粒和氣體的限制，以便避免這類損害。這些限制不能當作決定性的限制來看待或使用，因為許多其他因素，如空氣的溫度或濕氣內容等，都可能左右微粒或環境侵蝕性及氣體污染物的傳送所造成的影響。若沒有本文件中提出的特定限制，您必須實作能維護符合人類健康與安全之微粒與氣體等級的方案。如果 IBM 判定您環境中的微粒或氣體已經對裝置造成損害，IBM 可能會提供修復或更換裝置，或是適當地修復一些零件，以減輕這類的環境污染。這類修復的作業屬於客戶的責任。

表 38. 微粒和氣體的限制

污染物	限制
微粒	• 依照「ASHRAE 標準 52.2¹」，室內空氣必須持續以 40% 比色法 (MERV 9) 過濾。 • 進入資料中心的空氣必須利用符合 MIL-STD-282 的高效微粒空氣 (HEPA) 過濾器來過濾，有效性要達 99.97% 或以上。 • 微粒污染的溶解性相對濕度必須超出 60%²。 • 室內必須沒有鋅晶之類的傳導性污染。
氣體	• 銅：G1 級，根據 ANSI/ISA 71.04-1985³ • 銀：30 日侵蝕率小於 300 Å
¹ ASHRAE 52.2-2008 - 依微粒大小測試一般通風空氣清靜裝置之清除效率的方法。亞特蘭大：美國供熱、冷凍和空調工程師協會 ² 微粒污染的溶解性相對濕度是指，灰塵所吸收水氣足夠使它成為潮濕，並促成離子傳導的相對濕度。 ³ ANSI/ISA-71.04-1985。程序測量和控制系統的環境條件：空中傳播的污染物。美國北卡羅來納州三角研究園，美國工業協會。	

文件格式

本產品的出版品使用「Adobe 可攜式文件格式 (PDF)」，而且應該與存取標準相容。如果您在使用 PDF 檔案時遇到問題，並且要求獲得出版品的 Web 型格式或可存取的 PDF 文件，請將您的郵件寄至下列地址：

*Information Development
IBM Corporation
205/A015
3039 E. Cornwallis Road
P.O. Box 12195
Research Triangle Park, North Carolina 27709-2195
U.S.A.*

在要求中，請務必包含出版品產品編號和名稱。

當您傳送資訊至 IBM 時，即授予 IBM 非專屬的權利，IBM 得以其認為適當的方式來使用或散布 貴客戶提供的任何資訊，而無需對 貴客戶負責。

電信法規聲明

本產品不會在您的國家透過任何方法，取得連接至公用電信網路介面的認證。在進行此類連線之前，可能需要進一步的法律認證。如有任何問題，請與 IBM 業務代表或轉銷商聯絡。

電子放射注意事項

將顯示器連接至此設備時，您必須使用指定的顯示器纜線，以及隨顯示器一同提供的任何干擾抑制裝置。

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation.

加拿大 A 級工業放射標準聲明

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

澳大利亞和紐西蘭 A 級聲明

警告： This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

歐盟 EMC 法令規範聲明

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

警告： This is an EN 55022 Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Responsible manufacturer:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900

European Community contact:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Telephone: +49 7032 15 2941
Email: lugi@de.ibm.com

德國 A 級聲明

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM gesteckt/ eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
『Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen.』

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem 『Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)』. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Telephone: +49 7032 15 2941
Email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

日本 VCCI A 級聲明

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。VCCI-A

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio interference may occur, in which case the user may be required to take corrective actions.

日本電子與資訊科技產業協會 (JEITA) 聲明

高調波ガイドライン準用品

Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmed Harmonics Guidelines with Modifications (products greater than 20 A per phase)

韓國通訊委員會 (KCC) 聲明

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기
바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

This is electromagnetic wave compatibility equipment for business (Type A). Sellers and users need to pay attention to it. This is for any areas other than home.

俄羅斯電磁干擾 (EMI) A 級聲明

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу A.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для
снижения которых необходимы дополнительные меры

中國 A 級電子放射聲明

聲 明

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

台灣甲類標準聲明

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔一劃〕

- 一般
 - 問題 114
- 乙太網路 10
 - 系統管理接頭 19
 - 控制器 127
 - 鏈結狀態 LED 19
- 乙太網路支援 10
- 乙太網路活動 LED 19
- 乙太網路控制器配置 78
- 乙太網路接頭 19

〔三劃〕

- 三次啓動失敗 126
- 下擋板
 - 更換 70, 149
 - 卸下 34, 148
- 上擋板
 - 卸下 35, 71, 150, 151
- 大小 6
- 工具, Call Home 112
- 工具, 診斷 108

〔四劃〕

- 中國 A 級電子放射聲明 496
- 中華人民共和國 A 級電子放射聲明 496
- 元件
 - 伺服器 24, 131
- 內部接頭 25
- 內部, 主機板連接器 25
- 內嵌 Hypervisor
 - 使用 93
- 支援網頁, 自訂 486
- 文件
 - 文件 CD 2
 - 文件瀏覽器 3
 - 使用 486
 - 格式 492
- 文件 CD 3
- 文件, 更新
 - 尋找 4
- 日本 A 級電子放射聲明 495
- 日本電子與資訊科技產業協會聲明 495

〔五劃〕

- 主機板
 - 內部接頭 25
 - 外部接頭 26
 - 更換 231
 - 卸下 228
 - 開機密碼開關 87
 - 開關與跳接器 26
 - LED 28
- 主機板內部接頭 25
- 加拿大 A 級電子放射聲明 493
- 功能表選項
 - Setup Utility 82
- 可用性, 伺服器 13
- 可存取的文件 492
- 可更換的伺服器元件 131
- 可維修性, 伺服器 13
- 可靠性, 伺服器 13
- 台灣 IBM 公司產品服務中心 487
- 台灣甲類電子放射聲明 496
- 外部接頭 26
- 外部裝置
 - 連接 75
- 未記載的問題 105
- 正面 USB 接頭組件
 - 更換 204
 - 卸下 202
- 正面圖
 - 接頭 15
 - LED 位置 15

〔六劃〕

- 光徑診斷 10
- 光徑診斷面板 15
- 光碟機 11
 - 安裝 44, 157
 - 卸下 157
- 危險聲明 5
- 回復伺服器韌體 125
- 在安裝舊式作業系統之前 80
- 在電源開啓狀態下進行內部操作 30
- 如何傳送 DSA 資料至 IBM 24
- 安全 vii
- 安全資訊 5
- 安全聲明 vii, ix
- 安裝 1
 - 光碟機 44, 157
 - 非熱抽換電源供應器 65
 - 記憶體模組 39

- 安裝 (繼續)
 - 散熱槽 61
 - 微處理器 61
 - 電池, 系統 183
 - 磁帶機 49
 - 熱抽換硬碟 55
 - 熱抽換電源供應器 67
 - 機架中的伺服器 75
 - 簡易抽換硬碟 52
 - DVD 光碟機 46
 - ServeRAID 配接卡 57
- 安裝準則 29
- 安裝選用裝置 23
- 收集資料 103
- 污染, 微粒與氣體 6, 491
- 自訂支援網頁 486
- 自動開機回復 (ABR) 126

〔七劃〕

- 伺服器
 - 在電源開啓狀態下進行內部操作 30
 - 供應項目 10
 - 將它關閉 21
 - 開啓它 21
 - 電源特性 21
- 伺服器元件 24, 131
- 伺服器的正面圖 15
- 伺服器背面圖 19
- 伺服器配置, 更新 75
- 伺服器控制元件、LED 和電源 15
- 伺服器提供的功能 10
- 伺服器韌體, 回復 125
- 伺服器關機 21
- 伺服器, 正面圖 15
- 伺服器, 備份韌體
 - 啓動 88
- 作業系統 3
- 作業系統事件日誌 10
- 完成
 - 選用裝置安裝 69
- 序列埠問題 123
- 序列接頭 19
- 序號
 - 位置 129
- 快取 6
- 更換
 - 下擋板 70, 149
 - 元件 143
 - 主機板 231
 - 要考量的注意事項 231

更換 (繼續)

- 正面 USB 接頭組件 204
- 非熱抽換電源供應器 213
- 後風扇 186
- 後配接卡固定托架 208
- 面板組件 200
- 記憶體模組 176
- 散熱槽 224
- 硬碟機風扇導管 188
- 硬碟機箱 209
- 微處理器 224
- 電池, 系統 181, 183
- 磁帶機 165
- 蓋, 側 72, 145
- 熱抽換硬碟 174
- 熱抽換硬碟背板 197
- 熱抽換電源供應器 216
- 熱抽換電源供應器機盒 220
- 擋板 69, 148
- 簡易抽換背板 192
- 簡易抽換硬碟 170
- DVD 光碟機 161
- ServeRAID 配接卡 154

更新

- 伺服器配置 75
- 通用唯一 ID (UUID) 97, 99
- 韌體 77
- IBM Systems Director 95
- Systems Director, IBM 95

系統可靠性準則 30

系統管理 10

- 乙太網路接頭 19

系統管理工具

- IBM Systems Director 15

〔八劃〕

事業夥伴指示 23

使用

- 內嵌式 Hypervisor 93
- 遠端顯示特性 91
- 整合式管理模組 89
- Setup Utility 81

使用最佳實務

- 套用韌體及裝置驅動程式更新項目 23

協助, 取得 485

卸下

- 下擋板 34, 148
- 上擋板 35, 71, 150, 151
- 元件 143
- 主機板 228
- 正面 USB 接頭組件 202
- 光碟機 157
- 非熱抽換電源供應器 210
- 後配接卡固定托架 207
- 背面風扇 185

卸下 (繼續)

- 面板組件 198
- 記憶體模組 175
- 散熱槽 36, 221
- 硬碟機風扇導管 187
- 硬碟機箱 208
- 微處理器 36, 221
- 電池, 系統 181
- 磁帶機 164
- 蓋, 側 31, 143
- 熱抽換背板 195
- 熱抽換硬碟 173
- 熱抽換電源供應器 214
- 熱抽換電源供應器機盒 218
- 擋板 33, 146
- 簡易抽換背板 190
- 簡易抽換硬碟 169
- DVD 光碟機 159
- ServeRAID 配接卡 151

取得 91, 92

服務公告 105

服務與支援

- 軟體 487
- 硬體 487
- 聯絡之前 485

注意事項 5, 489

- 電子放射 492
- FCC, A 級 492

注意事項和聲明 5

注意事項, 重要 490

非熱抽換電源供應器

- 安裝 65
- 更換 213
- 卸下 210

俄羅斯 A 級電子放射聲明 495

型號名稱

- 位置 129

〔九劃〕

建立個人化的支援網頁 486

待命模式 21

後風扇

- 更換 186

後配接卡固定托架

- 更換 208
- 卸下 207

美國 FCC A 級注意事項 492

背面風扇

- 卸下 185

背面圖 19

- 伺服器的 19

重要注意事項 5, 490

重設按鈕 15

重量 6

面板組件

- 更換 200

- 卸下 198

風扇 10

- 簡易抽換 6

〔十劃〕

原則選項 89

套用現行韌體

- 使用最佳實務 23

氣體污染 6, 491

特性 6

- ServerGuide 80

特性, 遠端顯示和藍色畫面 10

紐西蘭 A 級聲明 493

記載 92

記憶體 6, 10

記憶體支援 10

記憶體備用 10

記憶體模組

- 安裝 39
- 更換 176
- 卸下 175

訊息, 診斷

- POST/UEFI 373

送回

- 元件 143
- 裝置 143

配置

- 使用 ServerGuide 80
- 指示 77
- 資訊 77
- RAID 陣列 94
- ServerGuide 設定和安裝 CD 77
- Setup Utility 77

配置伺服器 77

配置硬體 78

配置程式 78

針對 IBM 事業夥伴的指示 23

〔十一劃〕

動態系統分析 23

動態系統分析 (DSA) 開機前診斷程式 10

區域網路 (LAN) 10

商標 490

問題 119

- 一般 114

- 乙太網路控制器 127

- 序列埠 123

- 記憶體 117

- 軟體 124

- 無法判斷的 128

- 硬碟 115

問題 (繼續)

- 間歇性 115
- 微處理器 119
- 滑鼠 116
- 電源 122, 126
- 網路連線 121
- 選用裝置 121
- 鍵盤 116
- 顯示器 119
- DVD 光碟機 114
- IMM2 235
- ServerGuide 124
- USB 埠 125
- 密碼 86
 - 開機 86
 - 管理者 86
- 密碼, 開機
 - 開啓主機板 87
- 控制元件、LED 和電源 15
- 控制器
 - 乙太網路 94
- 接頭
 - 乙太網路 19
 - 乙太網路系統管理 19
 - 內部 25
 - 外部 26
 - 在伺服器背面 19
 - 伺服器正面 15
 - 序列 19
 - 背面 19
 - 視訊 19
 - 電源供應器 19
 - USB 15, 19
- 接頭, 內部主機板 25
- 啓用
 - 特性隨需應變
 - 乙太網路軟體 94
 - RAID 軟體 94
- 啓動
 - 備份韌體 88
 - Setup Utility 82
- 產品服務, 台灣 IBM 487
- 移出程序 106
 - 執行 107
- 組件清單 131
- 組件, 結構 139
- 處理靜電敏感裝置 31
- 規格 6
- 軟體服務與支援電話號碼 487
- 軟體問題 124
- 軟體需求 3
- 連接
 - 外部裝置 75
 - 纜線 57, 73

〔十二劃〕

- 備用
 - 乙太網路連線 10
 - 散熱 10
 - vNIC 10
- 備用支援
 - 電源供應器 10
- 備份韌體
 - 啓動 88
- 備援
 - 乙太網路功能 13
 - 熱抽換電源供應器 13
- 最佳實務
 - 用於套用現行韌體與裝置驅動程式更新項目 23
- 尋找
 - 更新的文件 4
- 插槽 6
- 提示按鈕 15
- 散熱 10
- 散熱膏 64, 227
- 散熱槽
 - 安裝 61
 - 更換 224
 - 卸下 36, 221
- 測試日誌, 檢視 112
- 無法判斷的問題 128
- 無緩衝 DIMM 41, 178
- 硬碟
 - 狀態 LED 15
 - 活動 LED 15
 - 問題 115
- 硬碟機風扇導管
 - 更換 188
 - 卸下 187
- 硬碟機槽, 內部 157
- 硬碟機箱
 - 更換 209
 - 卸下 208
- 硬體服務與支援電話號碼 487
- 硬體需求 3
- 硬體, 配置 78
- 程序, 移出 107
- 結構零件 139
- 視訊控制器, 整合
 - 規格 6
- 視訊接頭
 - 背面 19
- 診斷
 - 工具, 概觀 108
 - 程式概觀 109
 - 機載程式, 啓動 111
- 診斷程式
 - DSA 開機前 10

診斷碼及訊息

- POST/UEFI 373
- 開啓伺服器 21
- 開機自我測試 109
- 開關
 - 主機板 26
- 開關區塊 26
- 間歇性
 - 問題 115
- 韌體更新項目 1, 29
- 韌體更新項目最佳實務 23
- 韌體, 伺服器, 回復 125
- 韌體, 更新 77

〔十三劃〕

- 傳送 DSA 資料
 - 至 IBM 24
- 傳送診斷資料至 IBM 486
- 微粒污染 6, 491
- 微處理器 10
 - 安裝 61
 - 更換 224
 - 卸下 36, 221
 - 問題 119
 - 規格 6
 - 與散熱膏 64, 227
- 新一代技術 10
- 溫度 6
- 準則
 - 系統可靠性 30
 - 選用裝置安裝 29
- 裝回
 - 伺服器元件 143
 - 層級 1 CRU 190
 - 層級 1 CRU, 更換 190
 - 層級 2 CRU 221
- 裝置
 - 安裝 23
- 裝置驅動程式 89
- 裝置, 靜電敏感
 - 處理準則 31
- 資料收集 103
- 資訊中心 486
- 跳接器
 - 主機板 26
 - UEFI 開機回復 125
- 電子放射 A 級注意事項 492
- 電池, 更換 183
- 電池, 系統
 - 安裝 183
 - 更換 181
- 電信法規聲明 492
- 電源 89
 - 電源控制按鈕 15
 - 需求 6

電源供應器 6
 備用支援 10
電源特性
 伺服器的 21
電源問題 122, 126
電源控制按鈕 15
電源控制按鈕防護罩 15
電源開啓 LED 21
電源開啓及進行伺服器內部操作 30
電源線 140
電源輸入 6
電話號碼 487
零件清單 131

〔十四劃〕

對稱多重程序 10
疑難排解 103
 狀況 113
磁帶機
 安裝 49
 更換 165
 卸下 164
磁碟機 6
管理者
 密碼 88
管理, 系統 10
維度 6
膏, 散熱 64, 227
蓋, 側
 更換 72, 145
 卸下 31, 143
說明
 來源 485
 從「全球資訊網」 486
 傳送診斷資料至 IBM 486
遠端顯示特性
 使用 91
需求
 軟體 3
 硬體 3

〔十五劃〕

層級 2 CRU, 更換 221
廣用序列匯流排 (USB) 問題 125
德國 A 級聲明 494
歐盟 EMC 法規規範聲明 493
熱抽換背板
 卸下 195
熱抽換硬碟
 安裝 55
 更換 174
 卸下 173

熱抽換硬碟背板
 更換 197
熱抽換電源供應器
 安裝 67
 更換 216
 卸下 214
熱抽換電源供應器機盒
 更換 220
 卸下 218
熱量輸出 6
線上文件 1
線上出版品 4

〔十六劃〕

噪音排放 6
擋板
 更換 69, 148
 卸下 33, 146
操作員資訊面板 15
整合式主機板管理控制器 21
整合式功能 6
整合式管理模組
 事件日誌 10
 使用 89
 概觀 10
整合式管理模組 II
 程式 78
 錯誤訊息 235
機架中的伺服器
 安裝 75
機槽 6
澳大利亞 A 級聲明 493
選用裝置
 安裝 23
選用裝置安裝, 完成 69
選用裝置問題 121
錯誤
 格式, DSA 程式碼 112
錯誤狀況 119
 一般 114
 序列埠 123
 記憶體 117
 軟體 124
 硬碟 115
 間歇性 115
 微處理器 119
 滑鼠 116
 電源 122
 網路連線 121
 選用裝置 121
 鍵盤 116
 顯示器 119
 DVD 光碟機 114
 ServerGuide 124
 USB 埠 125

錯誤狀況 (繼續)
 USB 裝置 116
錯誤訊息 113
錯誤碼和訊息
 IMM2 235
靜電敏感裝置
 處理準則 31

〔十七劃〕

濕度 6
環境 6
聲明和注意事項 5
韓國 A 級電子放射聲明 495

〔十八劃〕

擴充
 機槽 6
簡介 1
簡易抽換背板
 更換 192
 卸下 190
簡易抽換硬碟
 安裝 52
 更換 170
 卸下 169
舊式作業系統
 需求 80
藍色畫面特性 91
藍色畫面擷取功能
 概觀 10, 91
藍色畫面擷取特性 10

〔十九劃〕

鏡映 10
關閉伺服器 21
 整合式主機板管理控制器 21

〔二十劃〕

警示注意事項 5
警告聲明 5

〔二十三劃〕

顯示問題 119

〔二十七劃〕

纜線, 連線 57, 73

A

A 級電子放射注意事項 492
ABR, 自動開機回復 126
AC 電源 LED 19
Active Energy Manager 外掛程式 10
ASM 事件日誌 10

B

Boot Manager 88
Boot Manager 程式 78

C

Call Home 工具 112
Call Home 特性
 IBM Electronic Service Agent 113
CRU, 更換
 系統電池 181

D

DC 電源 LED 19
DSA 23
 文字訊息格式 112
 版本 110
 測試日誌, 檢視 112
 程式, 概觀 109
DSA Portable 108, 110
DSA Preboot 108
DSA Preboot 診斷程式 10
DSA 日誌 10
DSA 開機前 110
DSA 資料
 如何傳送至 IBM 24
DSA, 傳送資料至 IBM 486
DVD
 光碟機活動 LED 15
 退出按鈕 15
 DVD 光碟機 LED 15
DVD 光碟機
 安裝 46
 更換 161
 卸下 159
 問題 114

F

FCC A 級注意事項 492

I

IBM Advanced Settings Utility 程式
 概觀 95

IBM Electronic Service Agent 113
IBM Systems Director 10
 更新 95
 系統管理工具 15
IBM, 下一代技術 10
IMM Web 介面 92
IMM 主機名稱 91
IMM 的 IP 位址 92
IMM2 78
 錯誤訊息 235
IPMI 事件日誌 10

J

JEITA 聲明 495

L

LED
 乙太網路活動 19
 乙太網路鏈結狀態 19
 在主機板上 28
 伺服器正面 15
 硬碟狀態 15
 硬碟活動 15
 電源供應器錯誤 19
 AC 電源 19
 DC 電源 19
 DVD 光碟機活動 15

N

NMI 按鈕 19
NOS 安裝
 不使用 ServerGuide 81
 使用 ServerGuide 81

P

PCI
 插槽 1 19
 插槽 2 19
 插槽 3 19
 插槽 4 19
 插槽 5 19
 插槽 6 19
 插槽 7 19
 插槽 8 19
PCI 擴充
 插槽 6
POST, 簡介 109
POST/UEFI
 診斷碼 373
Preboot, DSA 診斷程式 10

R

RAID 陣列
 配置 94
RAS 特性, 伺服器 13

S

ServeRAID 支援 10
ServeRAID 配接卡
 安裝 57
 更換 154
 卸下 151
ServerGuide
 使用 80
 特性 80
 設定 80
 設定和安裝 CD 77
 NOS 安裝 81
ServerGuide CD 10
Serverproven 29
Setup Utility 77, 78
 功能表選項 82
 使用 81
 啟動 82
SMP 10
SW4 開關區塊說明 26
Systems Director, IBM
 系統管理工具 15

T

ToolsCenter for System x and
 BladeCenter 29

U

UDIMM 41, 178
UEFI
 開機回復跳接器 125
UpdateXpress 77, 89
USB
 接頭 15, 19
Utility 程式
 IBM Advanced Settings 95
Utility, Setup 78
 使用 81
 啟動 82

V

VMware Hypervisor 支援 78

W

Wake on LAN 特性 21

X

x3100
簡介 1



產品編號： 00Y8096

Printed in Taiwan

(1P) P/N: 00Y8096

